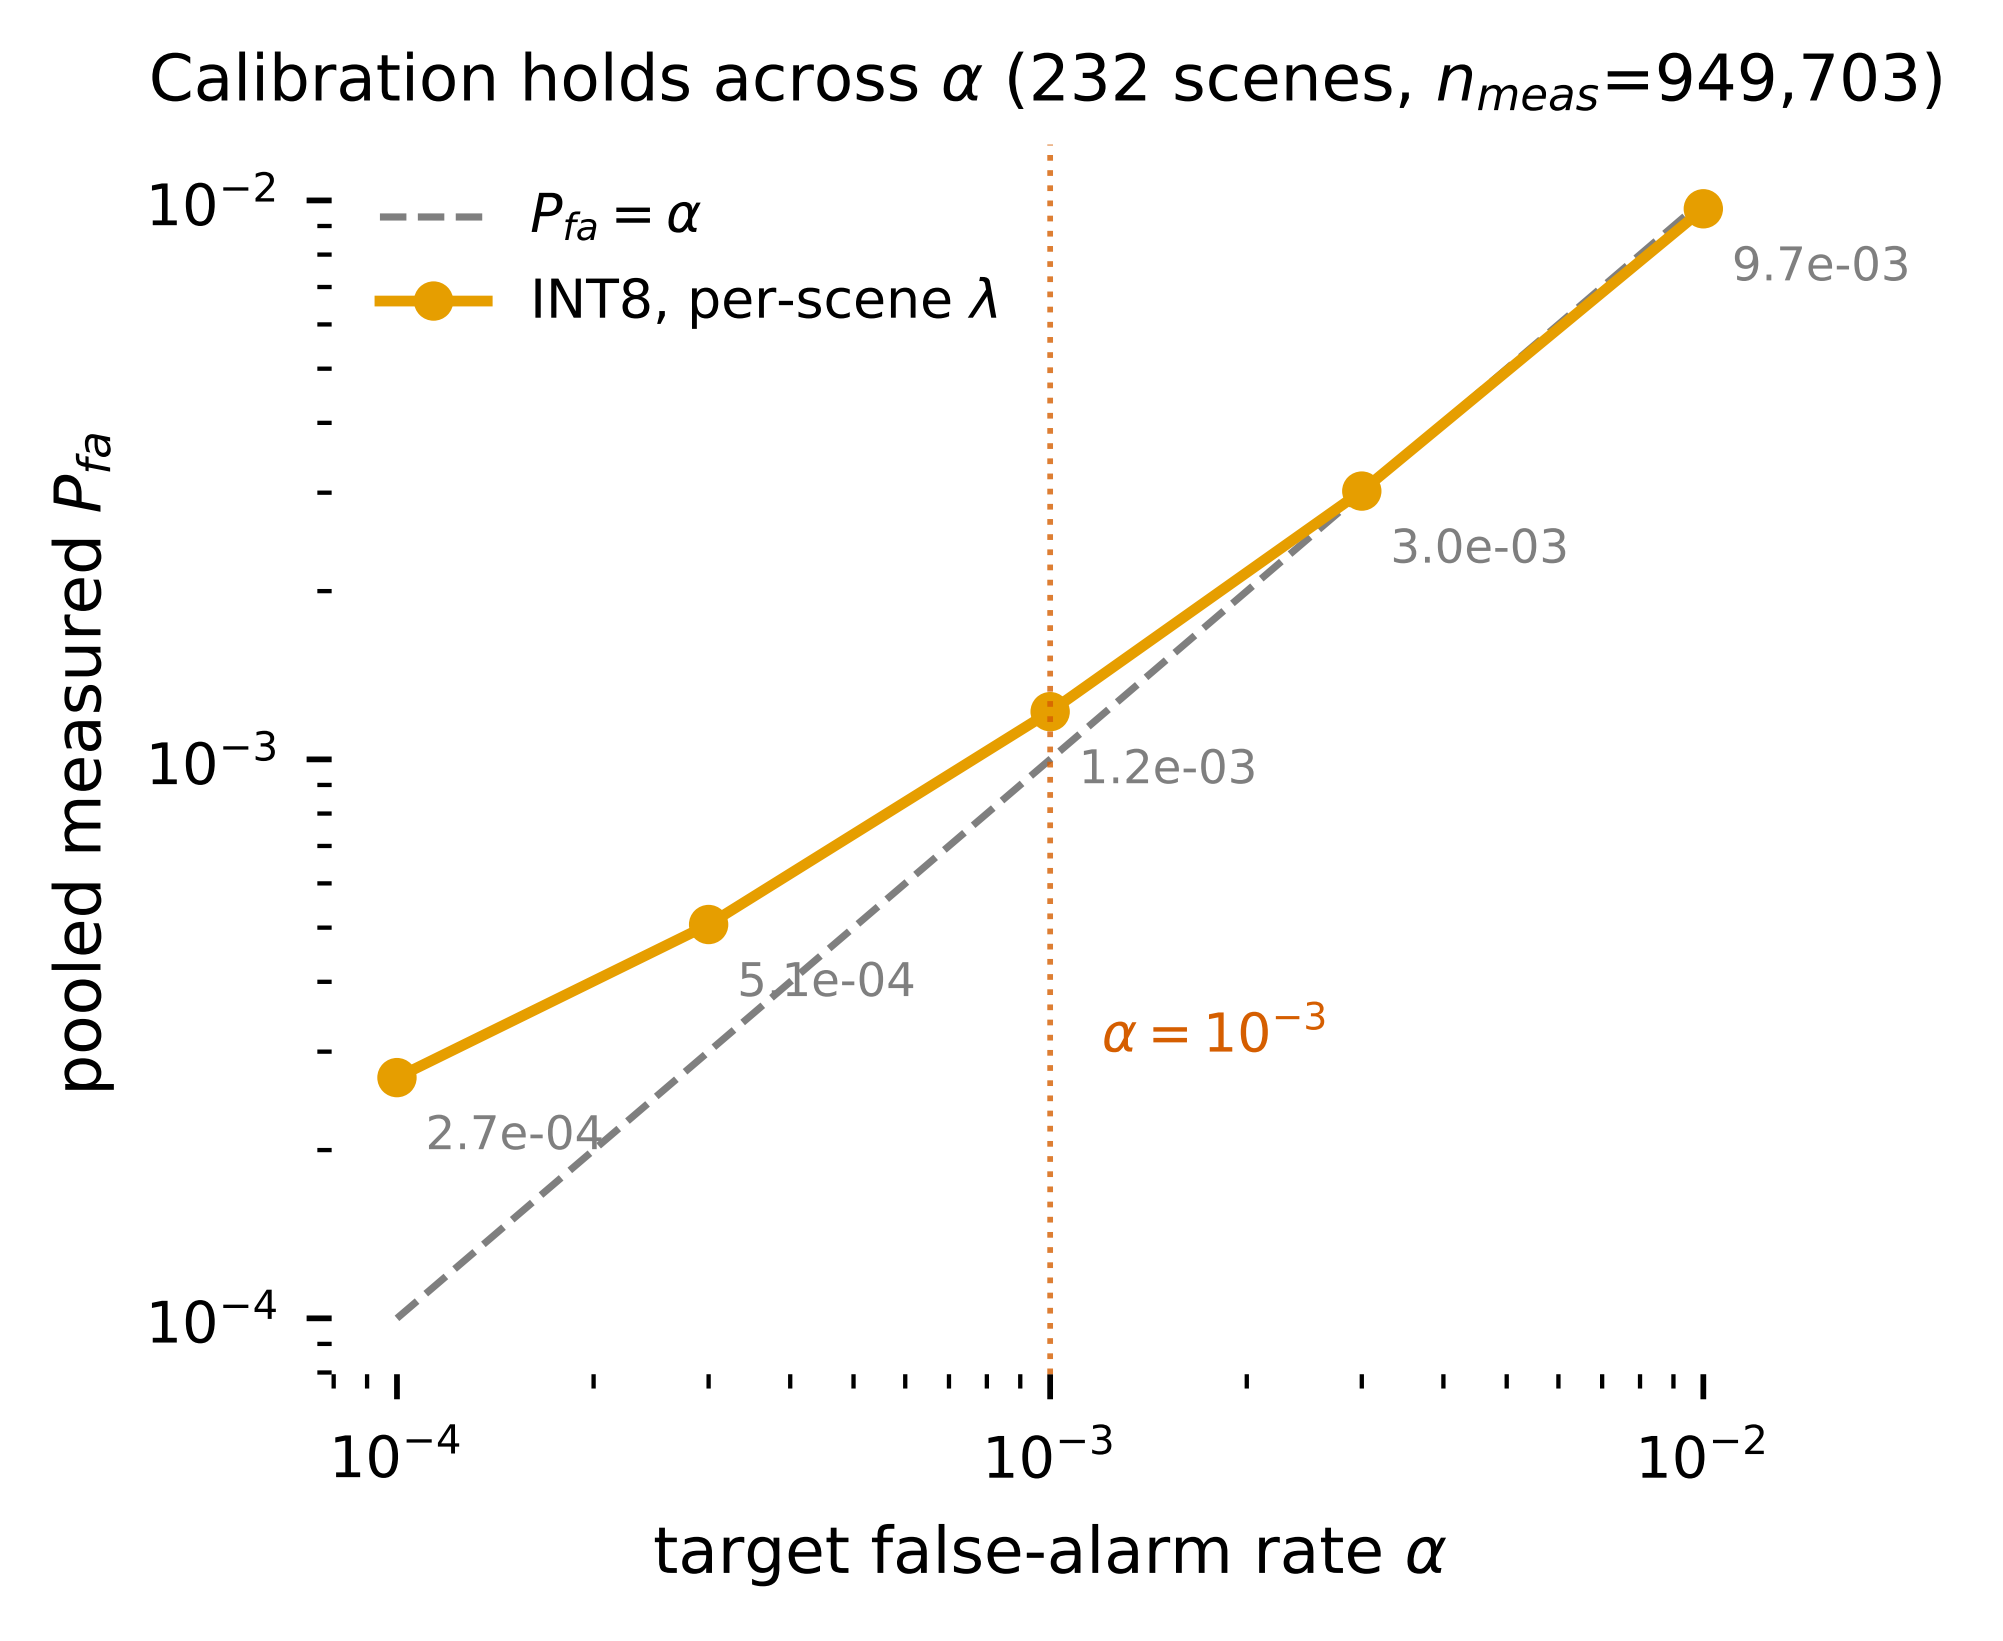
Calibration holds across α (232 scenes, n_meas=949,703)
P_fa = α
INT8, per-scene λ
9.7e-03
3.0e-03
1.2e-03
5.1e-04
2.7e-04
α = 10^−3
pooled measured P_fa
target false-alarm rate α
10^−2
10^−3
10^−4
10^−4
10^−3
10^−2