
ER-диаграмма БД vibration_isolator_db

Сайт «Виброизоляция оборудования» (vibration_isolator)

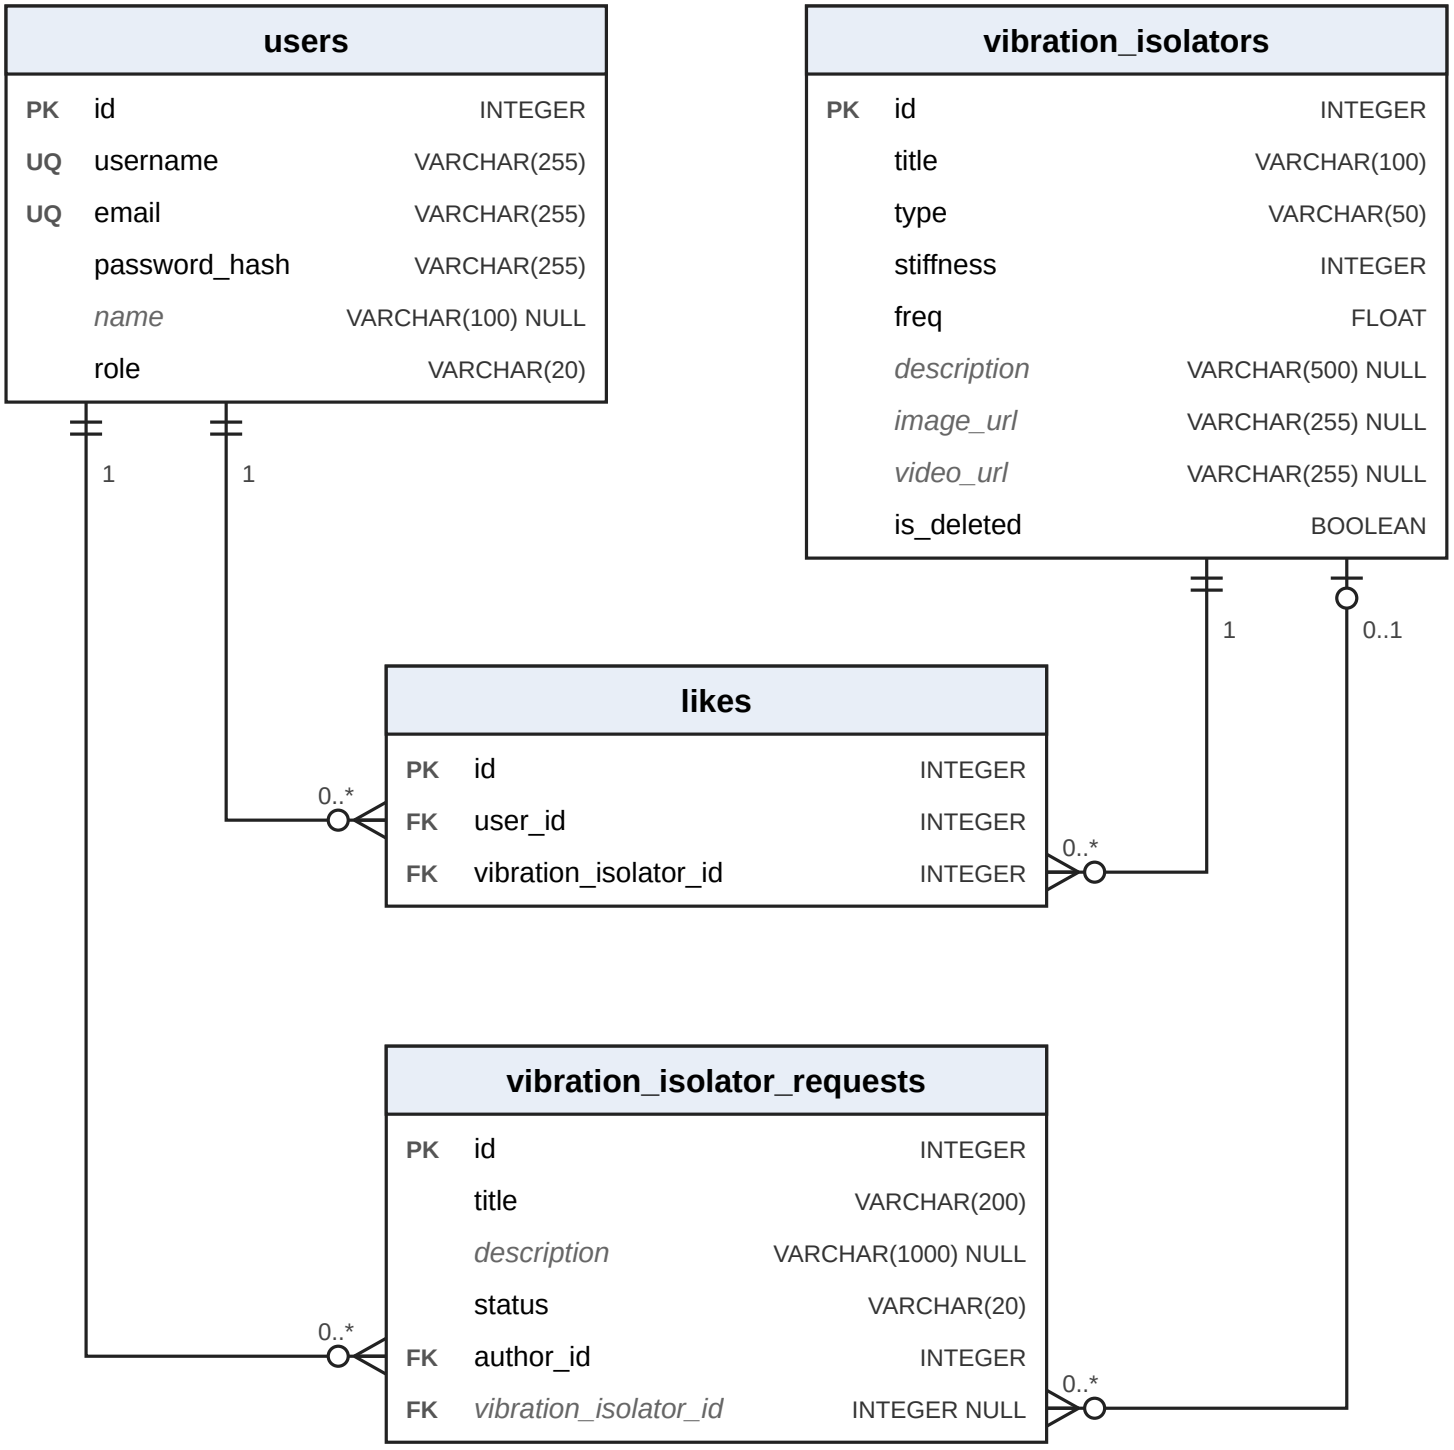

Обозначения

PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UQ — уникальное значение

курсив + NULL — необязательное поле (можно не заполнять при добавлении)

Остальные поля — NOT NULL (обязательные)

is_deleted — флаг мягкого удаления (по умолчанию false)

likes — связь «многие-ко-многим» между users и vibration_isolators

vibration_isolator_requests — заявки пользователей; author_id ставится из сессии; role: user / moderator