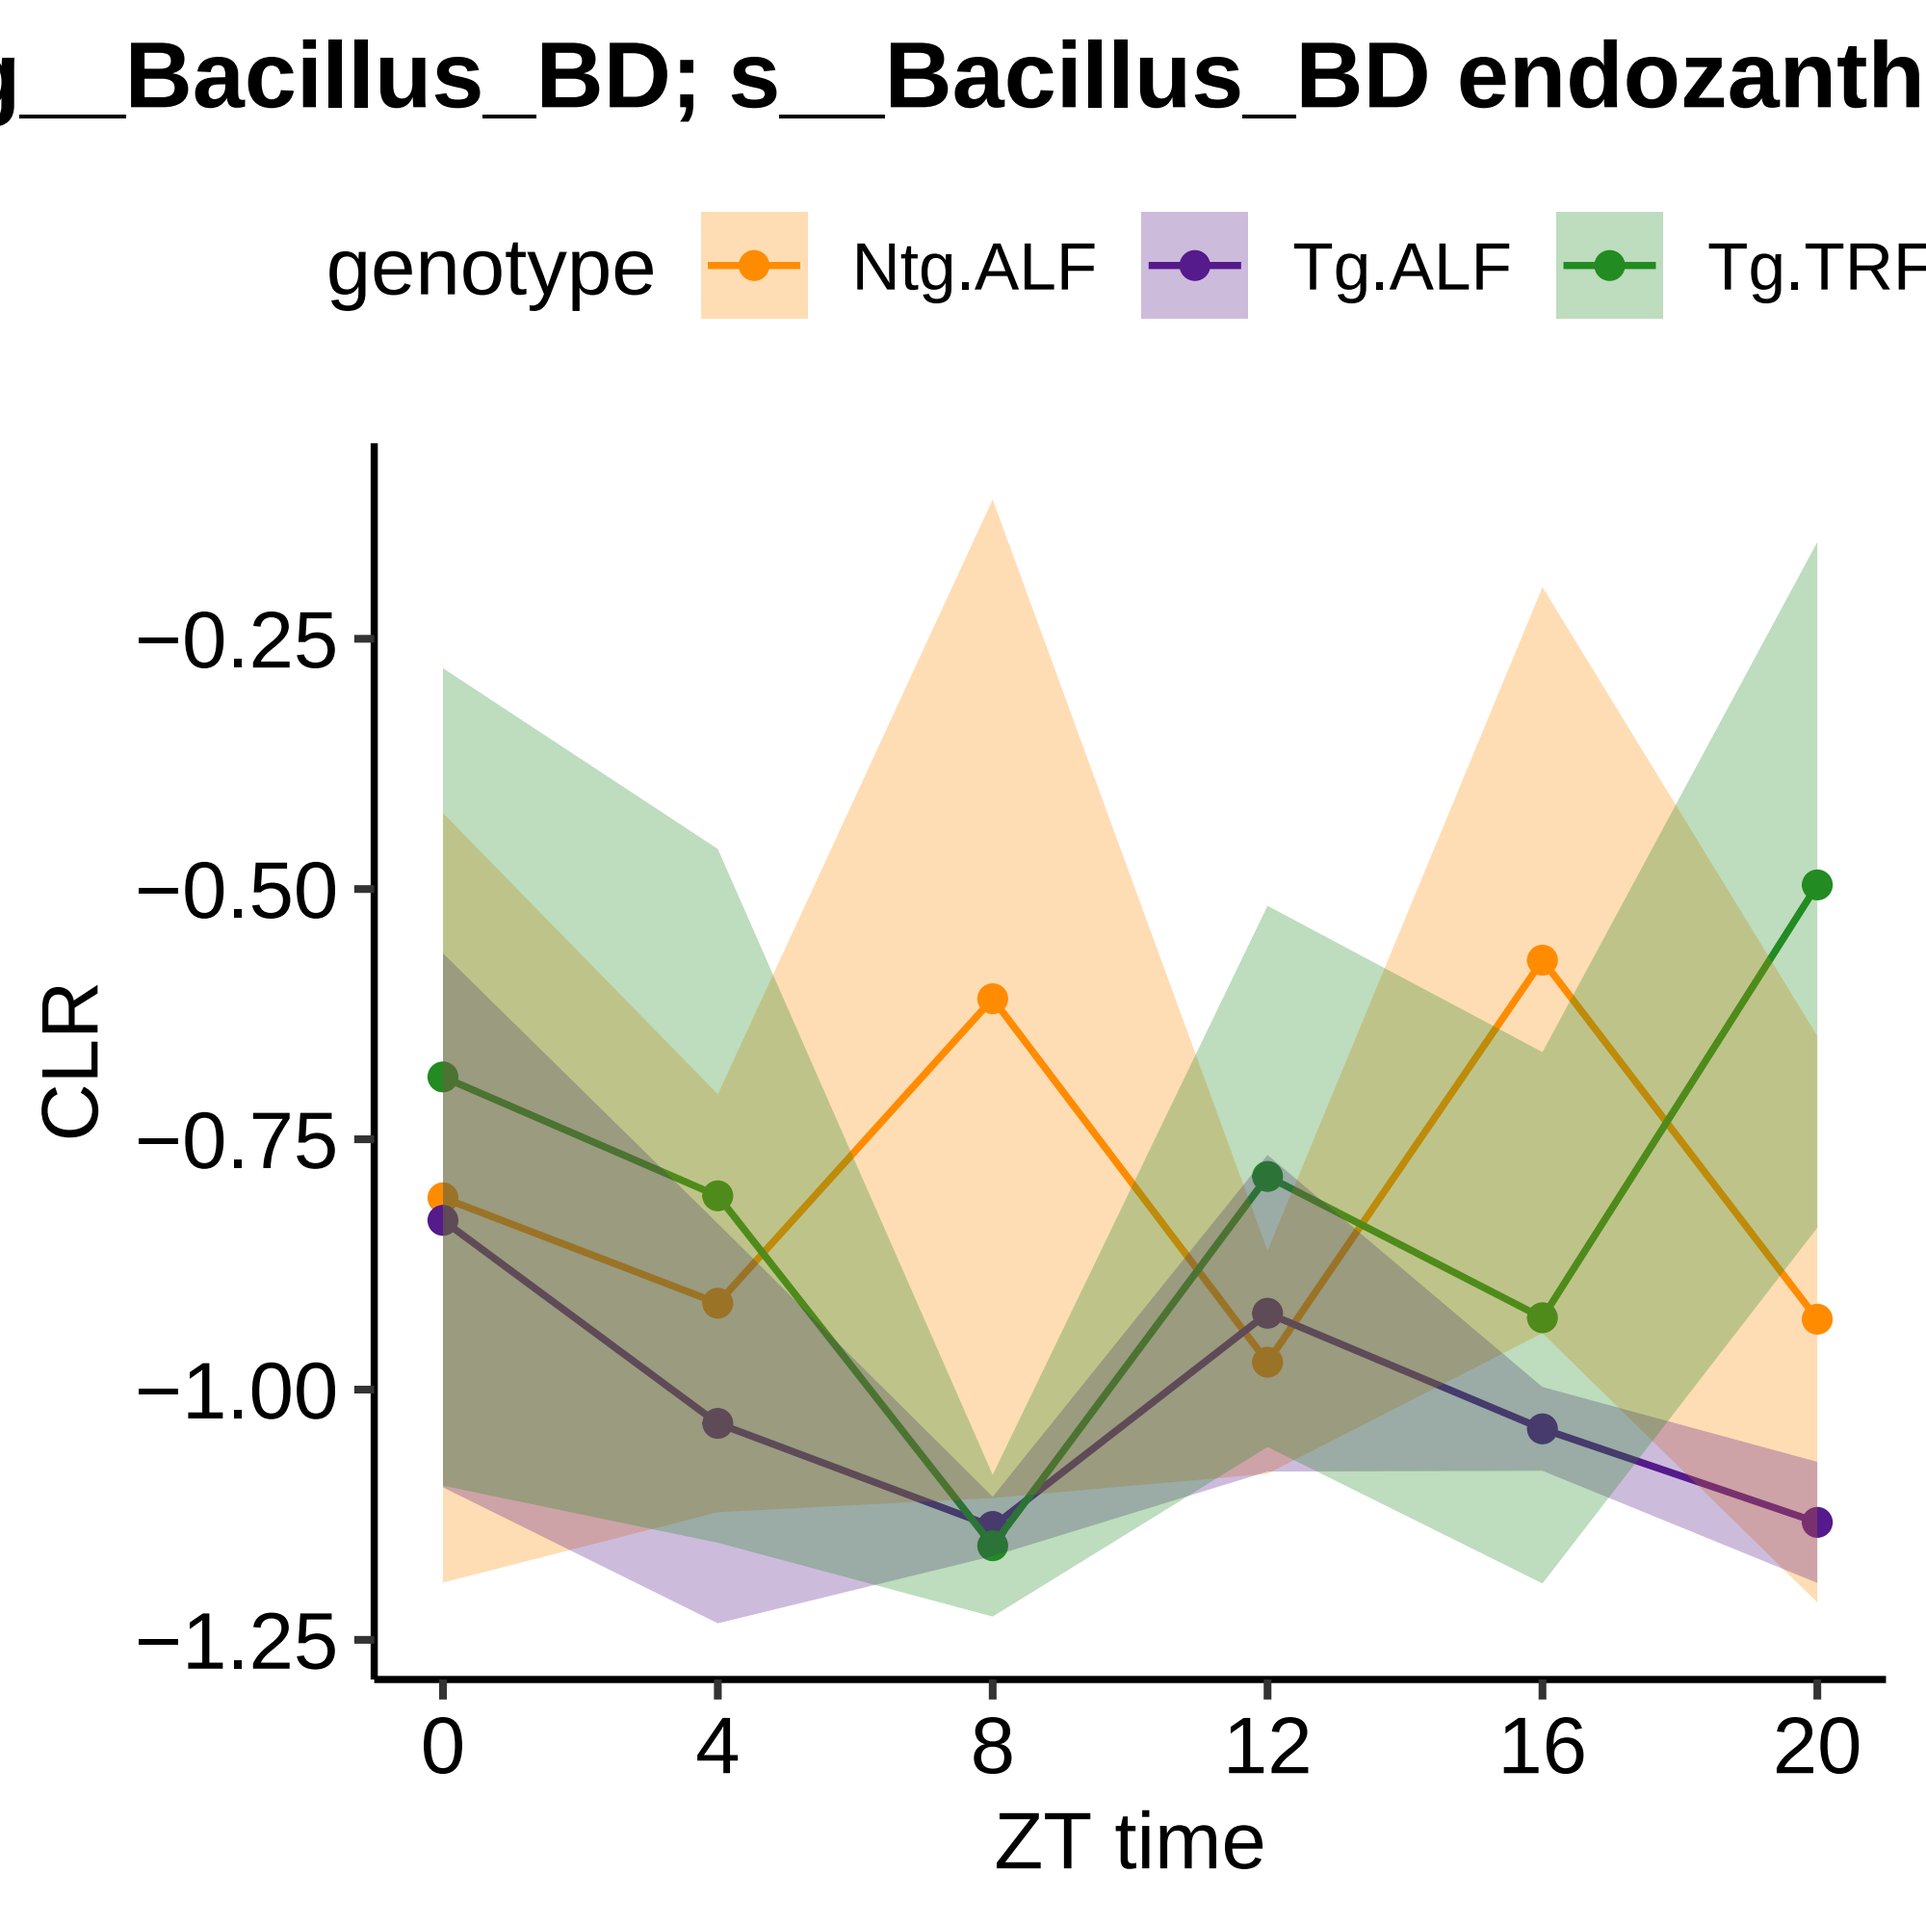
g__Bacillus_BD; s__Bacillus_BD endozanth
genotype
Ntg.ALF
Tg.ALF
Tg.TRF
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
CLR
0
4
8
12
16
20
ZT time