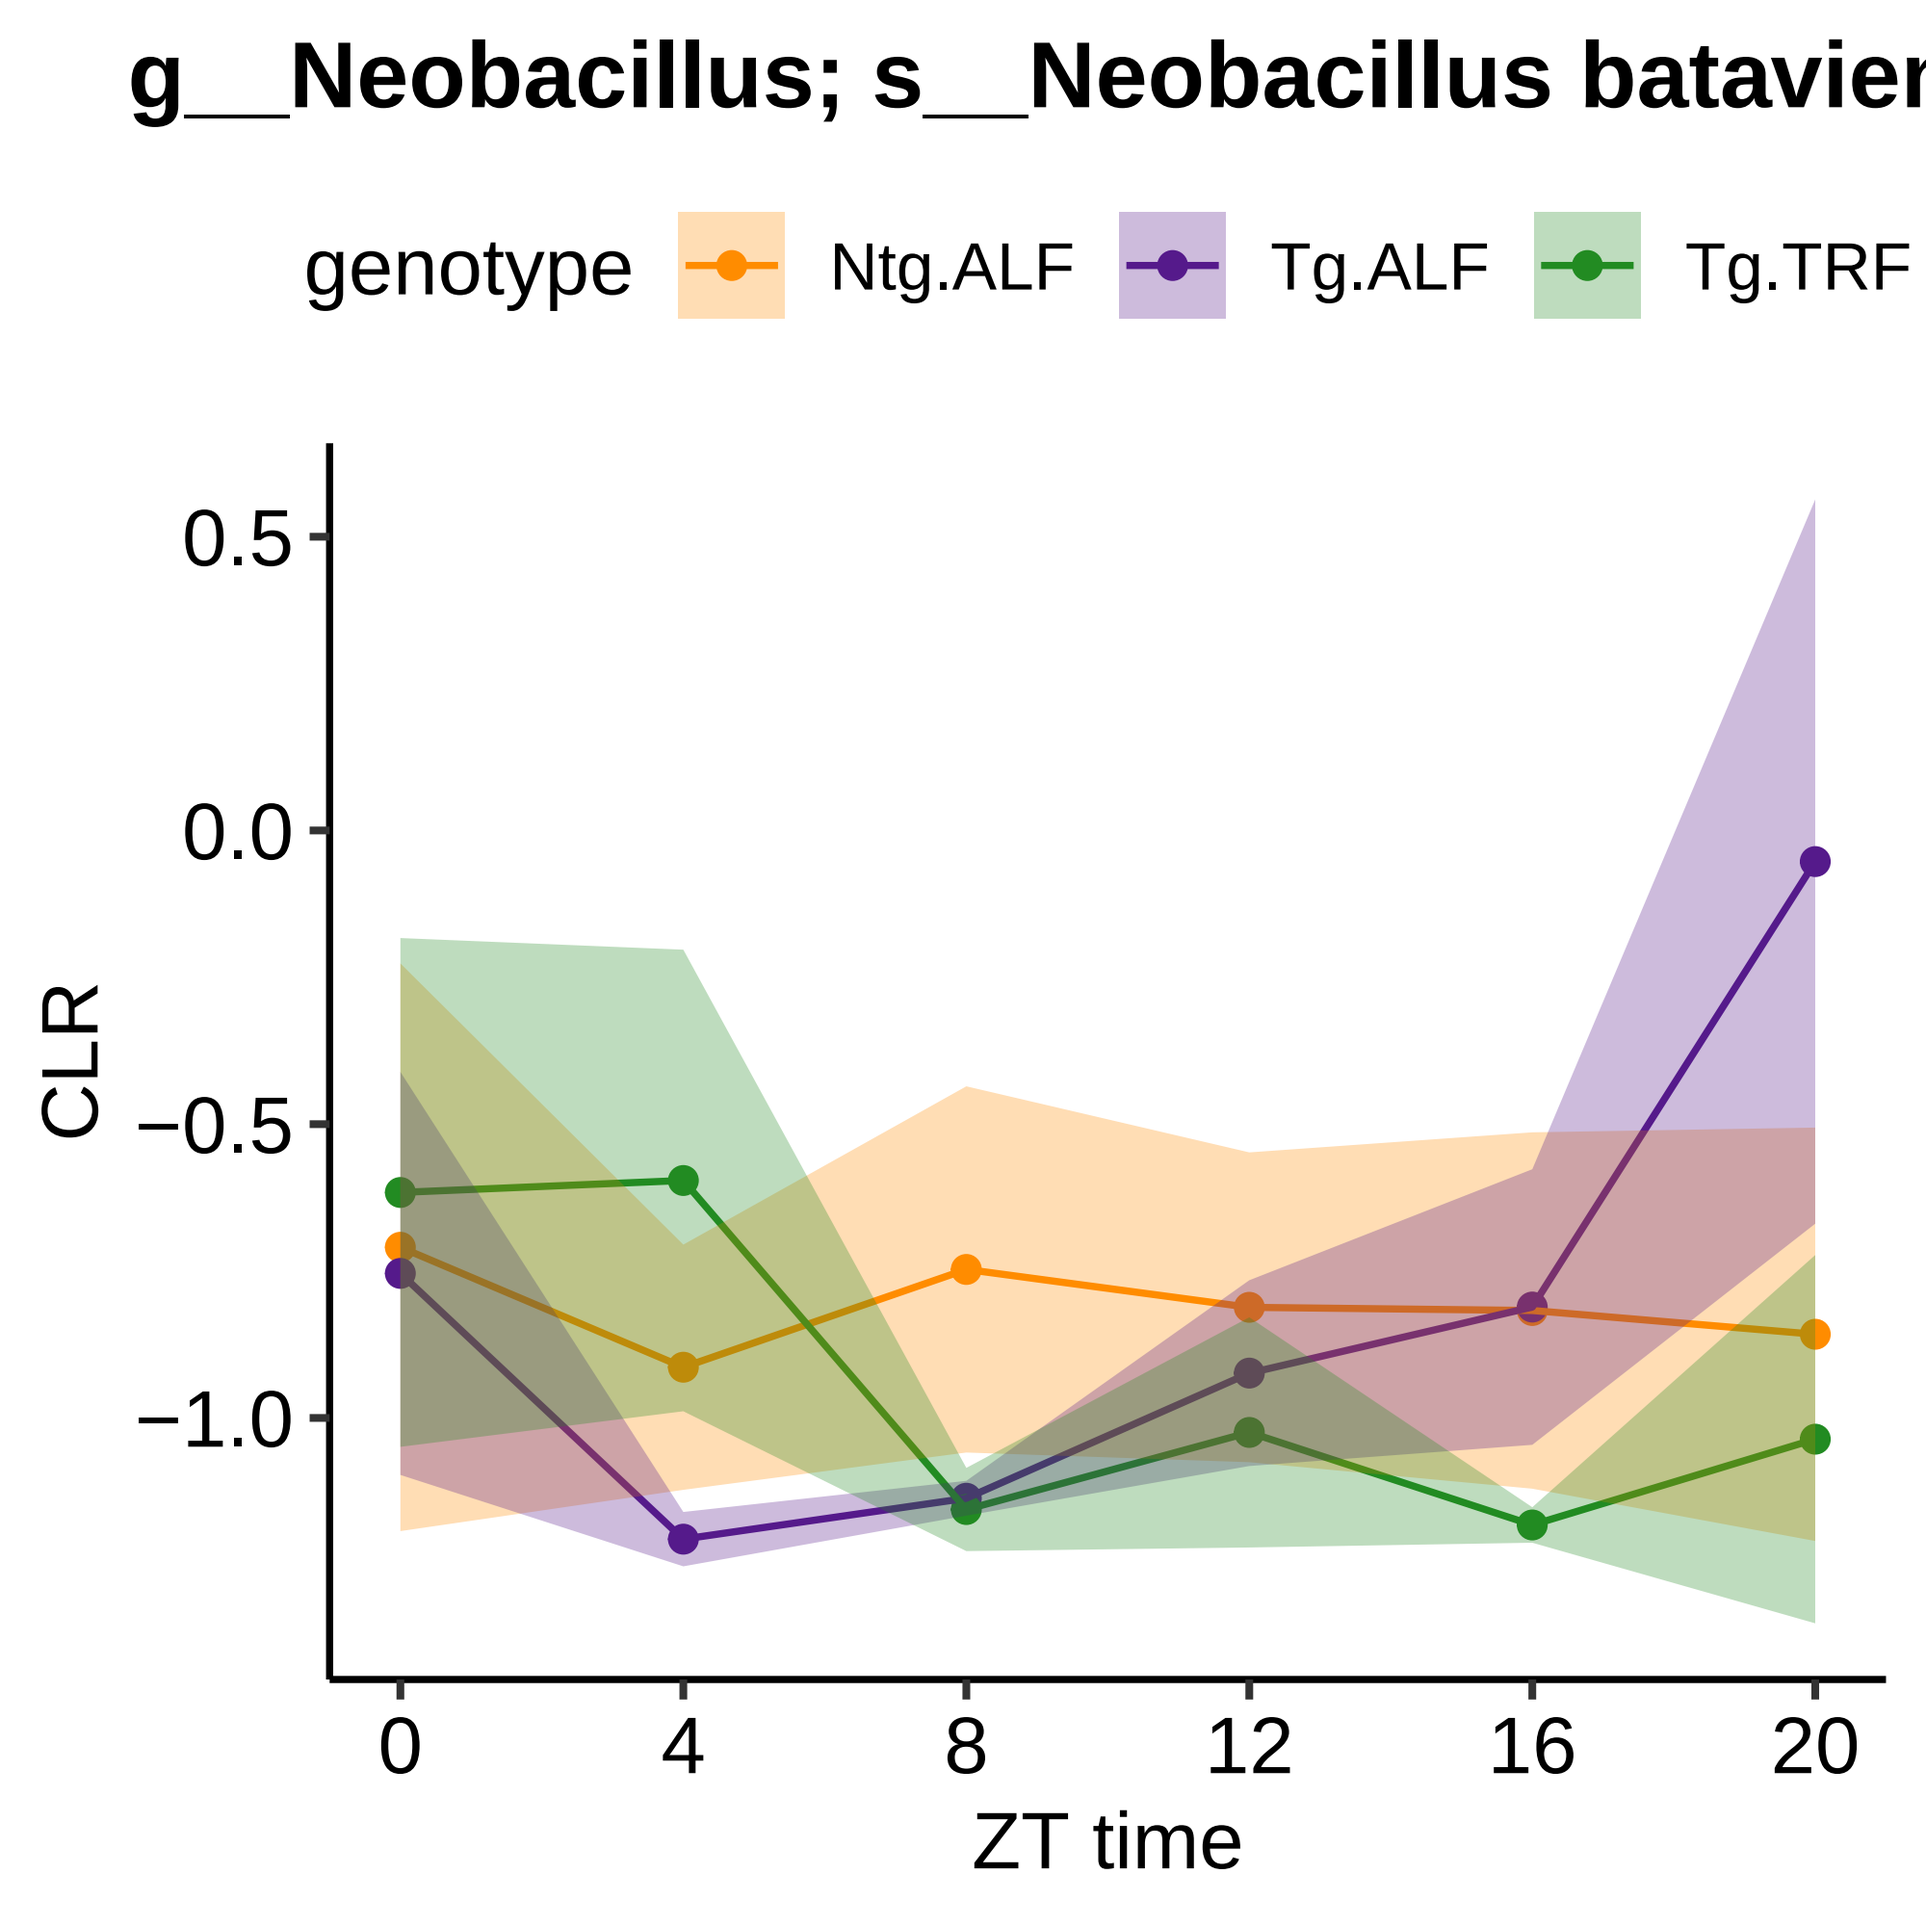
g__Neobacillus; s__Neobacillus batavier
genotype
Ntg.ALF
Tg.ALF
Tg.TRF
0.5
0.0
−0.5
−1.0
CLR
0
4
8
12
16
20
ZT time