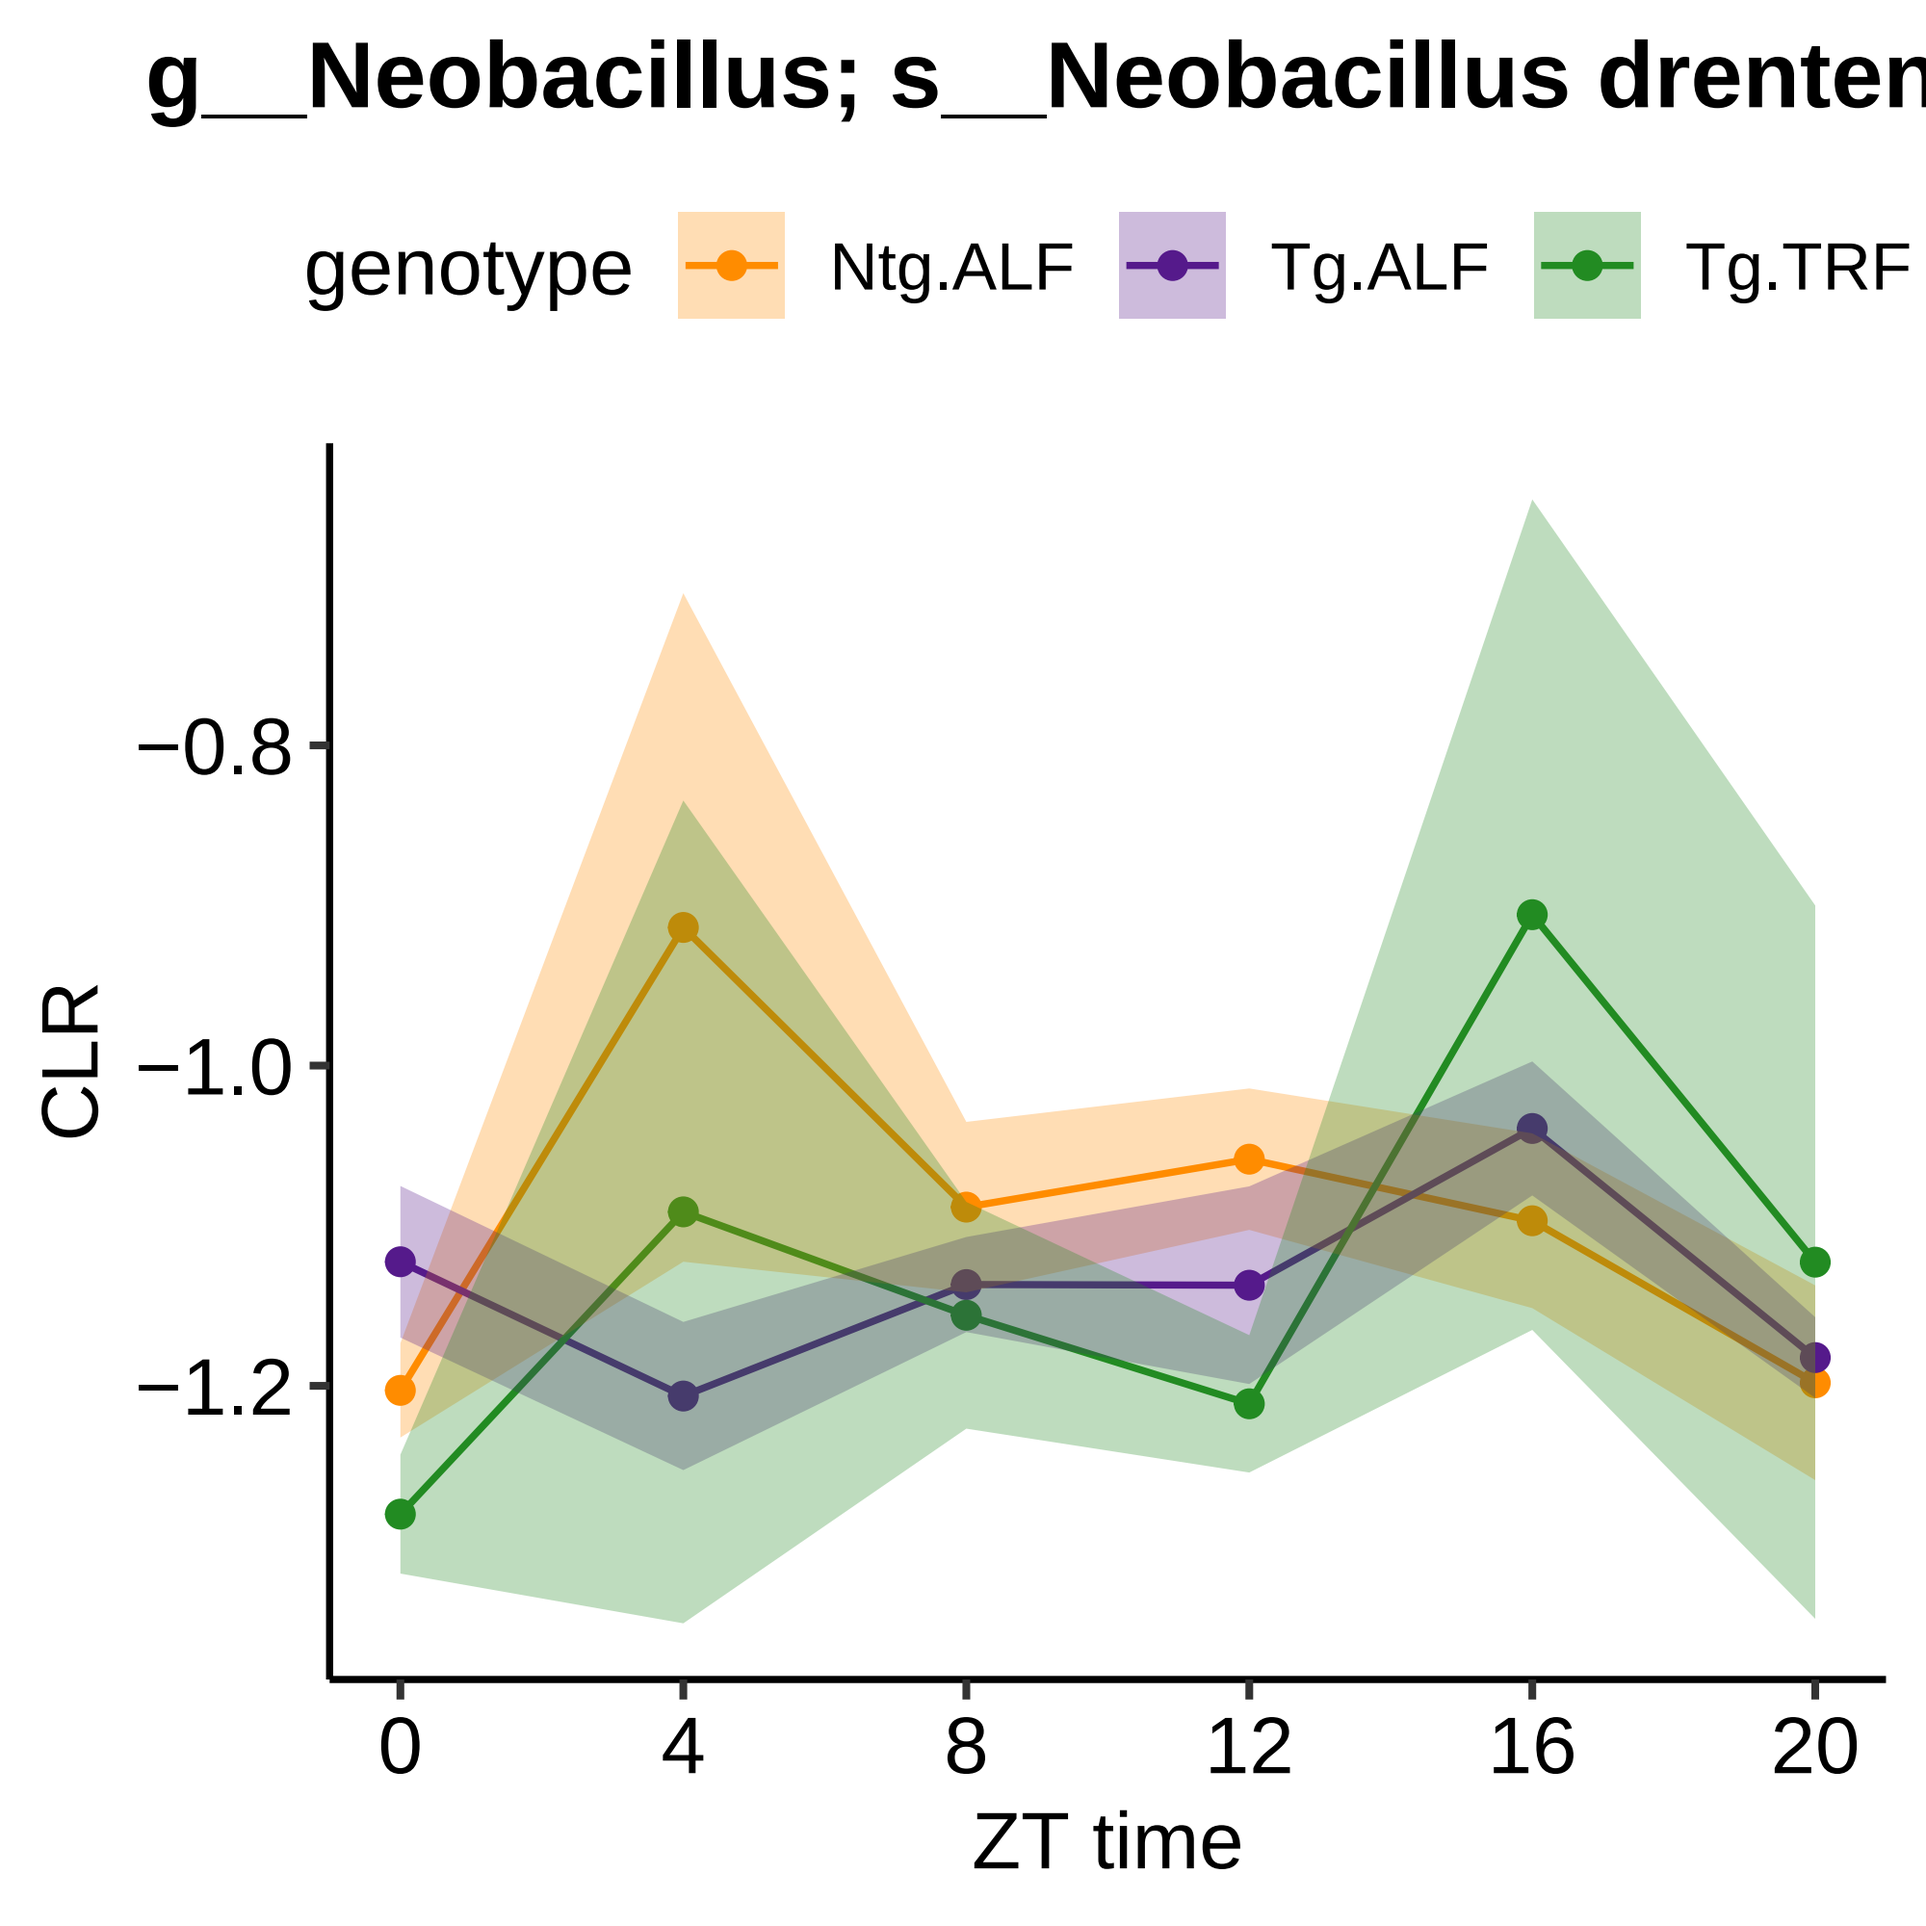
g__Neobacillus; s__Neobacillus drenten
genotype
Ntg.ALF
Tg.ALF
Tg.TRF
CLR
−0.8
−1.0
−1.2
0
4
8
12
16
20
ZT time