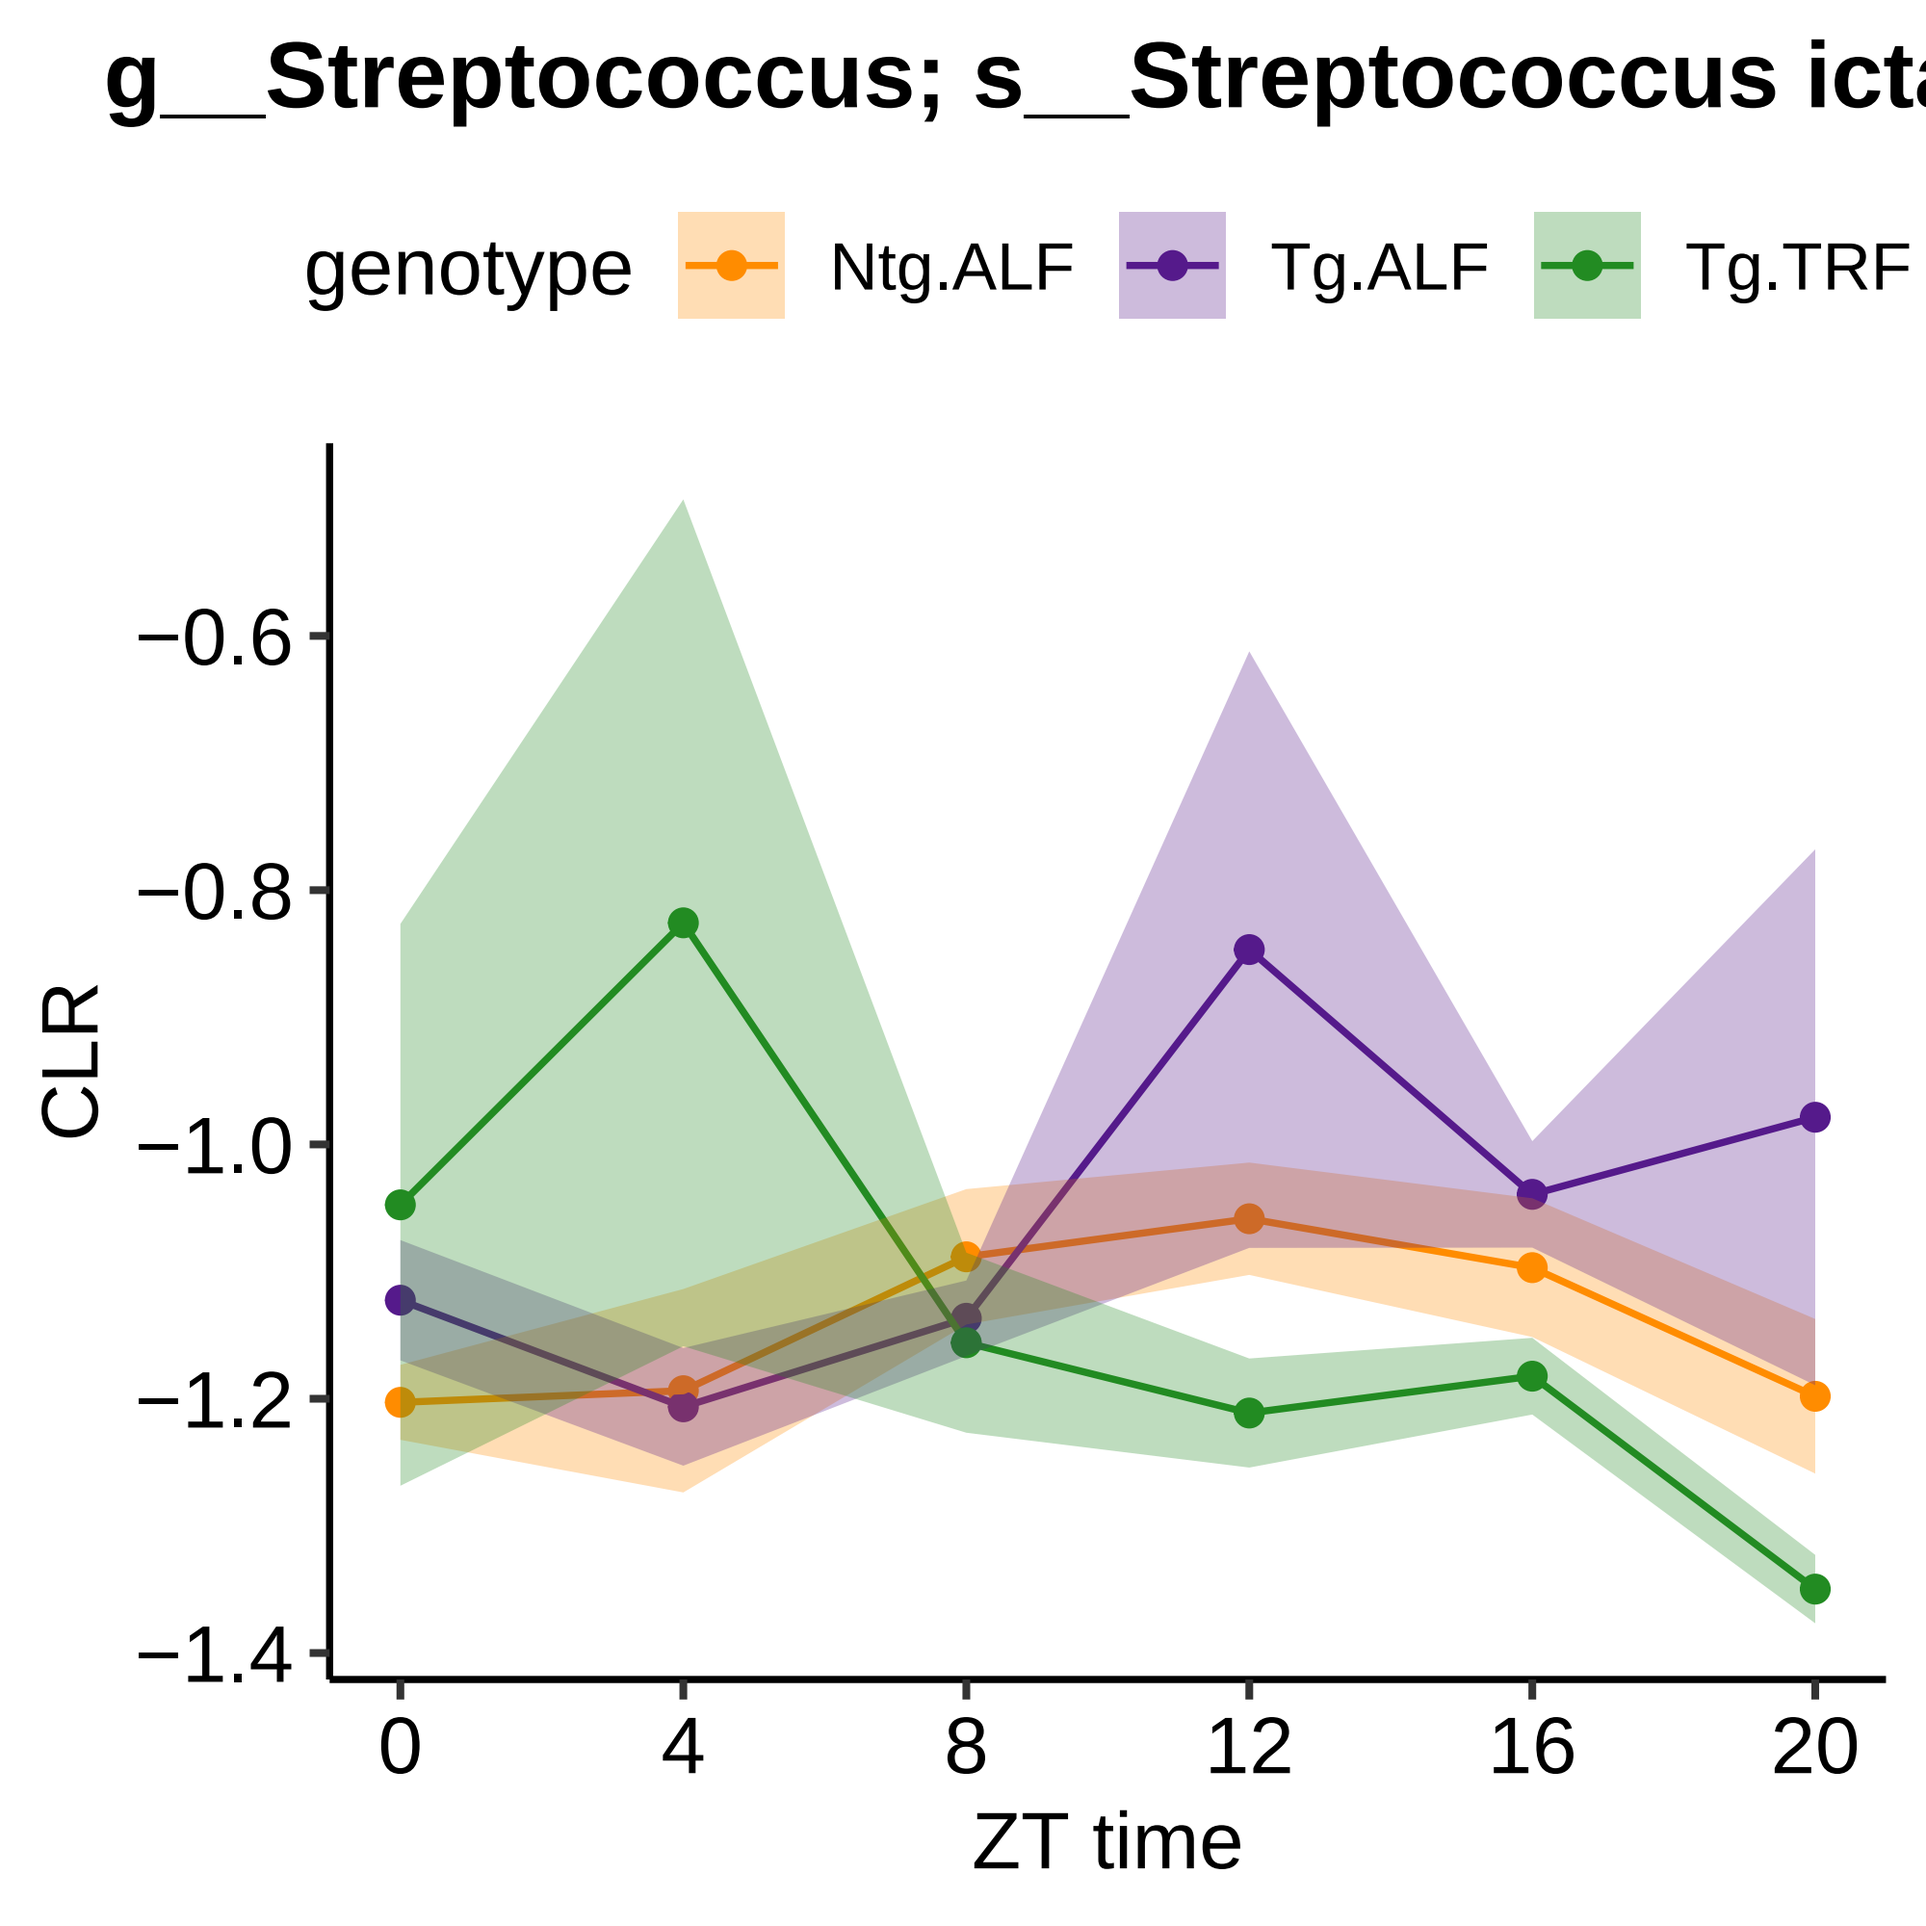
g__Streptococcus; s__Streptococcus ict
genotype
Ntg.ALF
Tg.ALF
Tg.TRF
CLR
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−1.4
0
4
8
12
16
20
ZT time