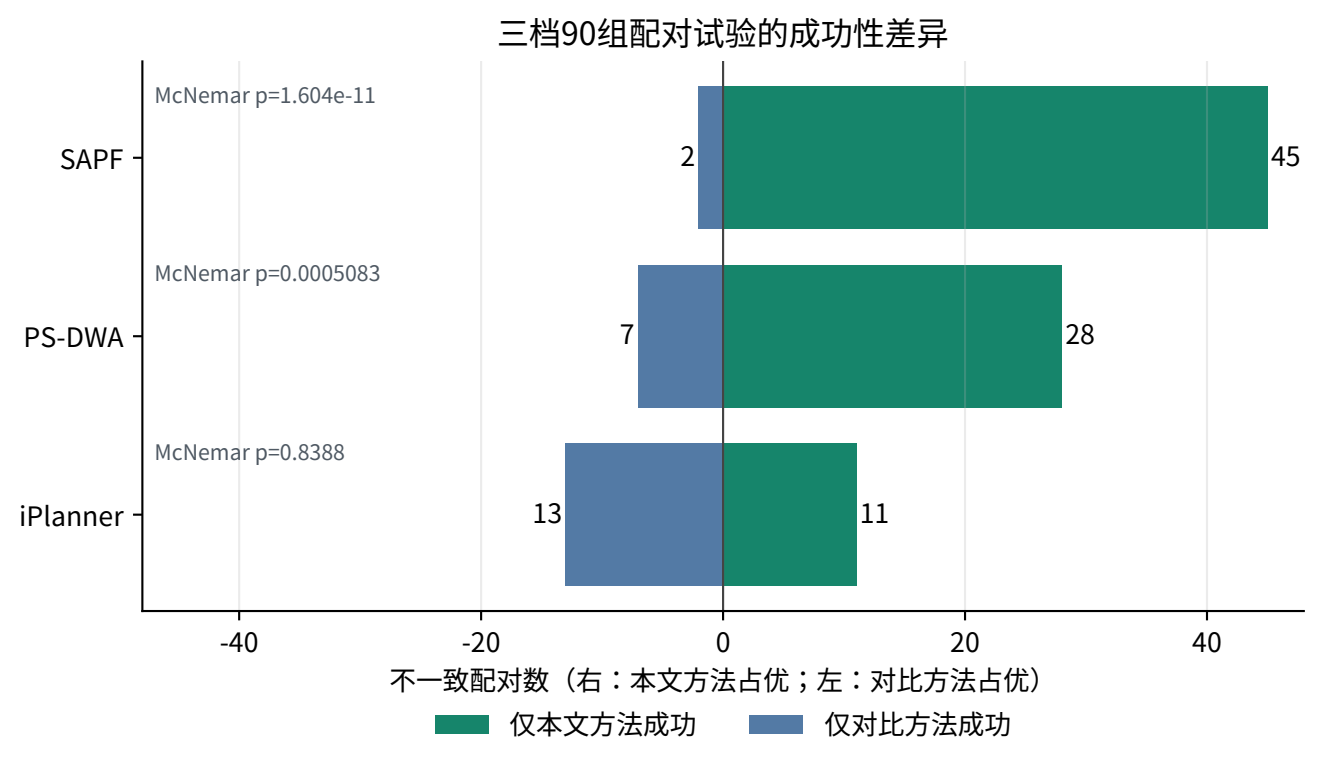
三档90组配对试验的成功性差异
McNemar p=1.604e-11
SAPF
2
45
McNemar p=0.0005083
PS-DWA
7
28
McNemar p=0.8388
iPlanner
13
11
-40
-20
0
20
40
不一致配对数（右：本文方法占优；左：对比方法占优）
仅本文方法成功
仅对比方法成功