

№ п/п	Наименование требований пожарной безопасности (степень тяжести устанавливается при несоблюдении указанного требования)	Степень нарушений	
1. Требования к организационным мероприятиям			
2	Наличие планов эвакуации людей в случае пожара	незначительное  The diagram is a schematic of a building floor plan. It features a large central rectangular area with a thick black border. Inside, there are several smaller rectangular rooms and corridors. Red arrows indicate the primary evacuation routes, starting from various points within the rooms and pointing towards the exits. A small red flame icon is located in one of the rooms, indicating the source of a fire. To the right of the main plan, there are three horizontal black lines and a vertical column of five red squares. Below the main plan, there are three horizontal black lines. The entire diagram is set against a light gray background.	

8

Наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания

незначительное



9	Наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей, электрических фонарей на случай отключения электроэнергии	незначительное 	
2. Требования к содержанию территорий			
14	Наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, технологическим установкам, источникам противопожарного водоснабжения	значительное 	Была дана ссылка на административное здание без подъездов Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm

15	Наличие стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаума обеспеченного устройством для их ручного открывания, в случае установки у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором) шлагбаума	незначительное 	Какое должно быть устройство для открытия и как оно работает? (в случае ручного открытия)
17	Наличие противопожарных расстояний	грубое 	Расстояний от чего и до чего? Расстояние внутри здания или за его пределами? Какая часть подразумевается?

19	Недопущение устройства на территории населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов	значительное 	
20	Недопущение использования открытого огня и курение на взрывопожароопасных участках территории, зданий и сооружений	грубое 	Была дана ссылка на административное здание не имеющее взрывоопасных участков и прочих сооружений Примерный образец для административного здания 2. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm

21	Наличие в зданиях и сооружениях, не относящихся к категории взрывопожароопасных объектов, специально отведенных и оборудованных мест для курения	незначительное 	
22	Очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов	значительное 	

23	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения	значительное 	
27	Размещение на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон	незначительное 	Нет информации по классам взрывоопасных веществ которые можно хранить в административном здании

28

Наличие, соответствие проектной документации и содержание в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов, люков и других заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средств защиты и спасения людей

грубое



Каким образом проверяется рабочее состояние? Какие средства защиты для спасения людей должны быть в административном здании?
Примерный образец для административного здания

1. <https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office/2.htm>

29

Недопущение проведения работ на оборудовании, установках и станках с неисправностями

грубое

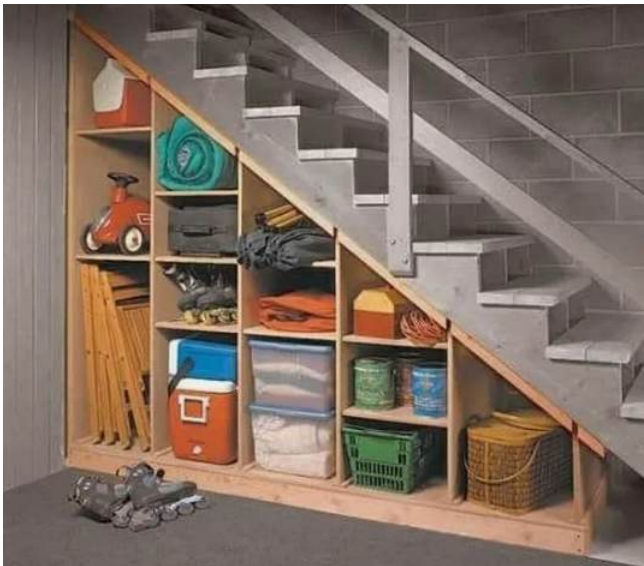


Примерный образец для административного здания

1. <https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office/2.htm>

Станки в административном здании?

31	Содержание в исправном состоянии механизмов для самозакрывания дверей. Недопущение установки каких-либо приспособлений, препятствующих свободному закрыванию противопожарных дверей и противодымных устройств (занавесов, экранов, штор)	грубое 	
35	Недопущение устройства в лестничных клетках и коридорах кладовых (подсобных помещений), а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов	грубое 	

			
37	Обеспечение закрытия на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянное пребывание людей. Наличие на дверях указанных помещений информации о месте хранения ключей	незначительное 	

38	Недопущение использования чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	грубое 	
39	Очистка от мусора и других предметов приемков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений и строений, открывание запоров на окнах изнутри без ключа	грубое 	

40	Недопущение устройства решеток на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров)	грубое 	
43	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией)	грубое 	Как должно выглядеть изменение объемно планировочного решения? (на уровне документа или визуально) У кого должна присутствовать документация по таким решениям? Должно ли оно выдаваться заранее для того кто приходит проверять здание?

Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковке, целлулоиды и других взрывопожароопасных веществ и материалов

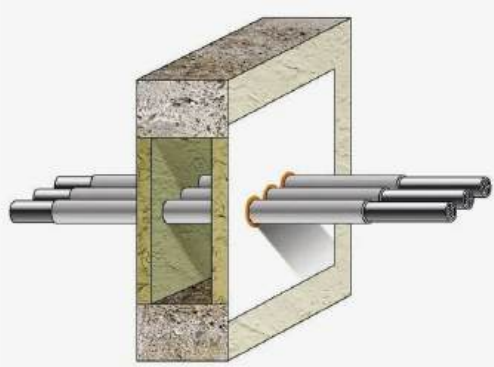




губое

45	Недопущение снятия, предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	грубое 	
46	Недопущение устройства в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресолей, перегородок, бытовок, кладовок и других встроенных помещений из горючих материалов	Грубое 	

47	Недопущение одновременного пребывания 50 человек и более в помещениях с одним эвакуационным выходом	грубое 	
48	Наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	значительное 	А сколько требуется для административного здания? Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm

49	Заделка строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшиеся отверстия и зазоры, в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями	грубое		Каким образом можно проверить данное условие будучи проверяющим человеком с бумажкой и ручкой?
51	Наличие, содержание в исправном состоянии и подверженность эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений	грубое		

60

Устройство дверей на путях эвакуации открывающимися свободно и по направлению выхода из здания



shutterstock.com · 162595862

61

Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа



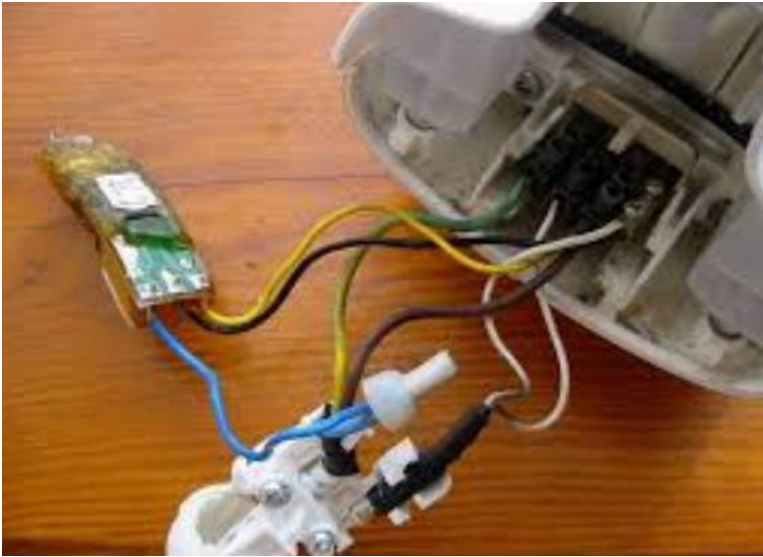
62	Содержание в исправном состоянии и включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода", используемых на путях эвакуации	грубое 	
63	Недопущение загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе дверей, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивание двери эвакуационных выходов	грубое 	

64	Недопущение устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов	грубое	
65	Недопущение устройства на путях эвакуаций порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства	грубое	

66	Недопущение применения горючих материалов, несоответствующих классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски стен, потолков и полов, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости	грубое 	Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm Какая степень огнестойкости у здания из примера?
67	Недопущение фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие	грубое 	Непонятная формулировка Недопускание на основании чего, как проверять?

70	Крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей	 грубое	
72	Недопущение прокладки и эксплуатации воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих веществ, материалов и изделий	 грубое	Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm

73	Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией	грубое 	
74	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий эксплуатации электросети-временки	грубое 	

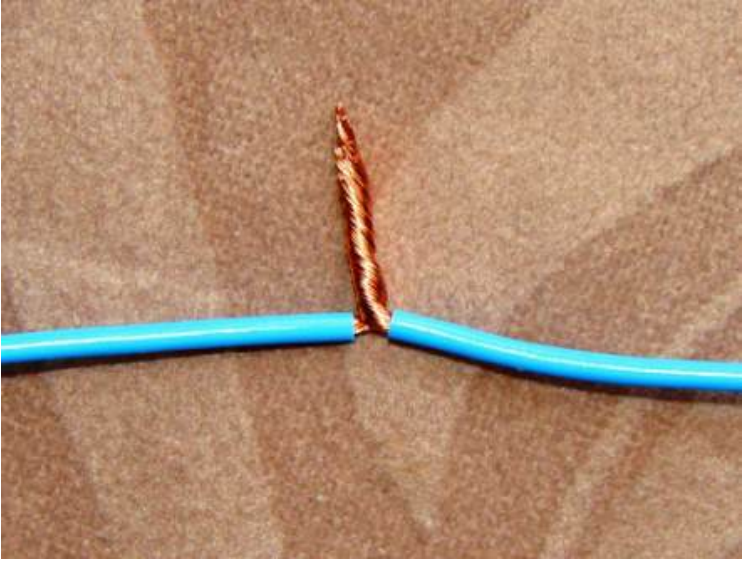
75	Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией	грубое 	Как проверять терморегулятор электронагреваемого прибора и о каком приборе идет речь? Чайник? Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office/2.htm
76	Недопущение обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника	грубое 	

79

Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания



(плавкие вставки соединены между собой проводом, и некоторые имеют трещины (неисправные, можно убрать одну вставку и напрямую соединить верх низ проводом) грубое

83	Монтаж всех токоведущих частей, распределительных устройств, аппаратов и измерительных приборов, а также предохранительных устройств разрывного типа, рубильников, и всех прочих пусковых аппаратов и приспособлений электроустановок только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс)	грубое 	Недостаточно компетенций для понимания этого условия
84	Выполнение соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	 грубое	Недостаточно компетенций для понимания этого условия

89	Размещение аппарата, работающего на жидком топливе, в металлический поддон, вмещающий при аварийном разливе весь объем топлива, находящийся в топливном баке	значительное 	Примерный образец для административного здания 1. https://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-office_2.htm Что это за аппарат и зачем он в административном здании?
7. Требования к содержанию источников противопожарного водоснабжения			

11 8	Наличие в соответствии с проектной документацией и содержание в исправном состоянии естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подъездов к ним для забора воды	грубое  	Непонятно каким образом проверять подобное условие
-----------------	--	--	---

11 9	Наличие акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения)	значительное	А как его изобразить?
12 0	Утепление и очистка пожарных гидрантов в зимнее время от снега и льда	значительное	Не ясно каким образом утепляется пожарный гидрант
12 1	Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов)	значительное	

12 2	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами	Значительное 	Что такое рукава и стволы?
12 3	Наличие пожарных шкафов в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой заряда огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 килограммов, а также средств индивидуальной защиты и спасения людей	значительное 	

12 4	Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам	значительное 	
---------	--	--	--