




a 典型日负载、光伏与计划购电

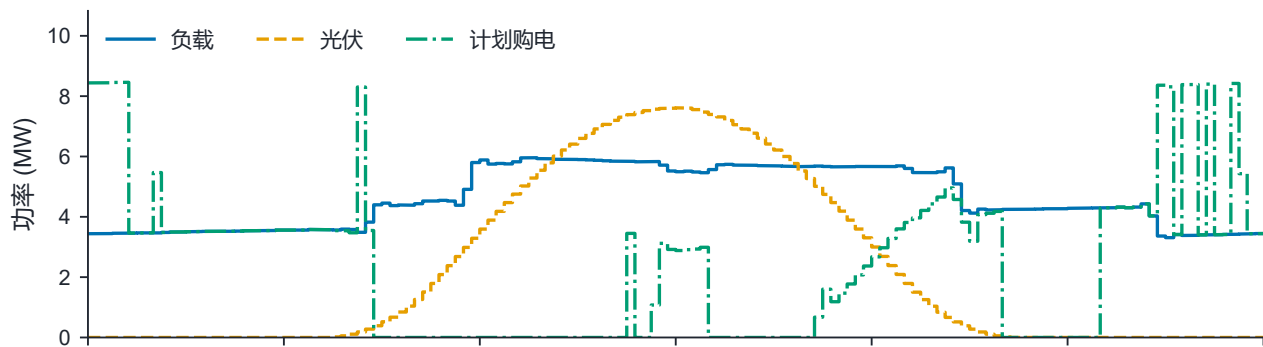


b 储能充放电：正值充电，负值放电

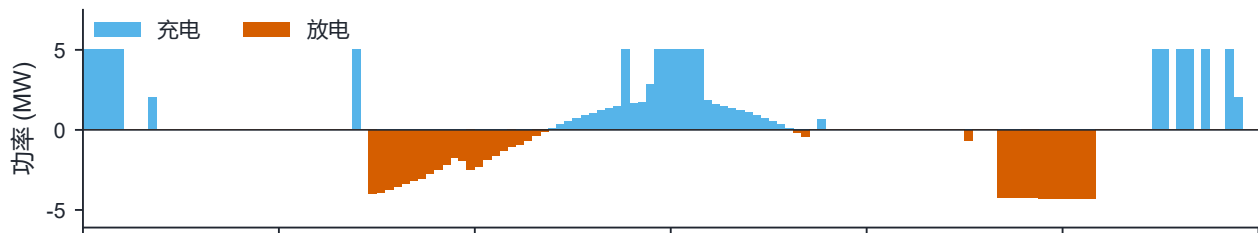

c 电池储量与运行边界 (初末均为6 MWh)

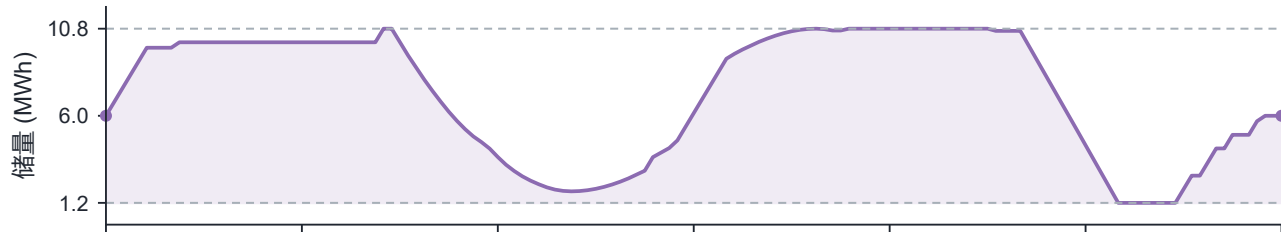


d 已知电价

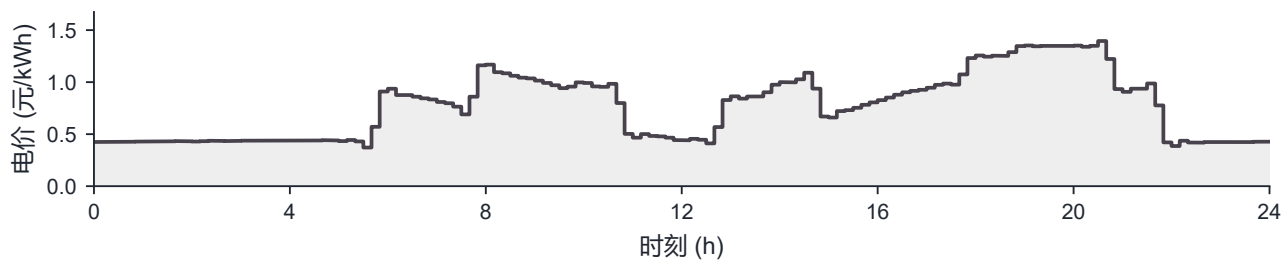


全天电费 35,126.95 元；每步10 min；充放电在母线侧计量。





a 实际购电费及其构成

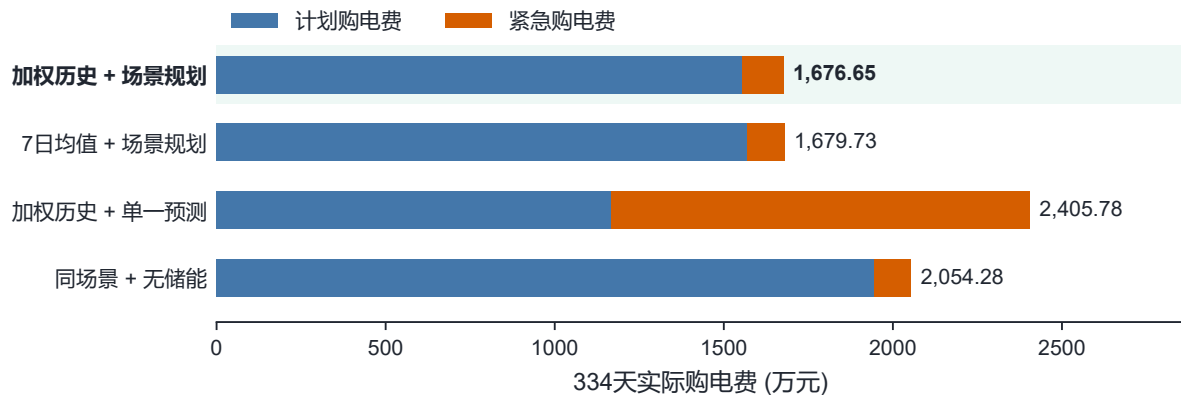

b 实际紧急购电量

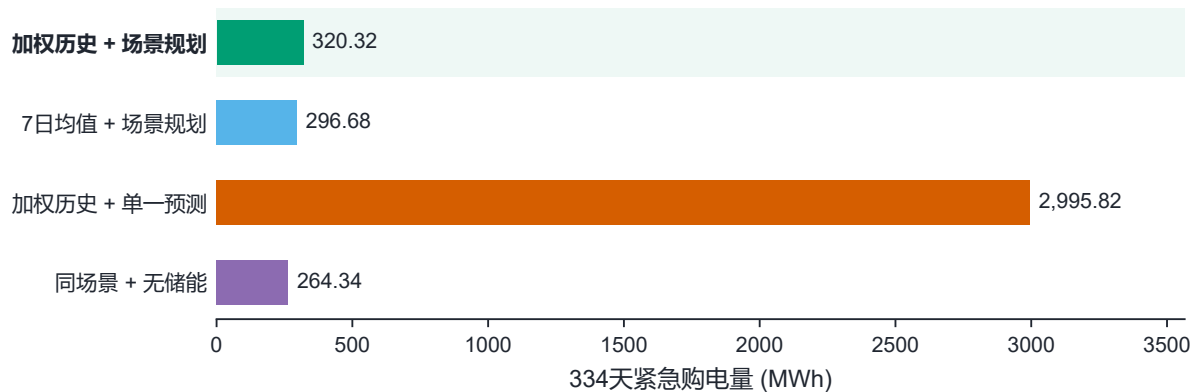


主方案费用较单一预测低 30.31%，较无储能低 18.38%。
期间：2025年2-12月；所有对照使用相同日期和初末储量条件。

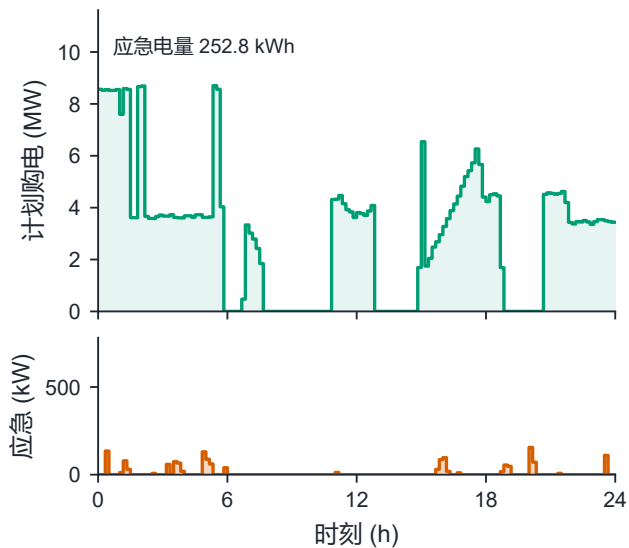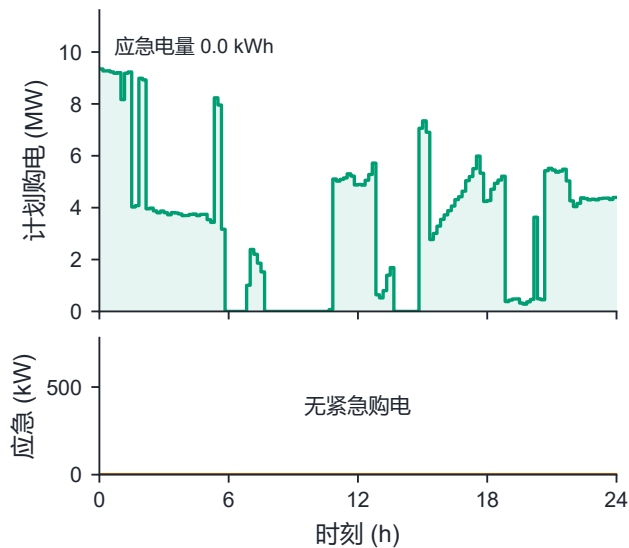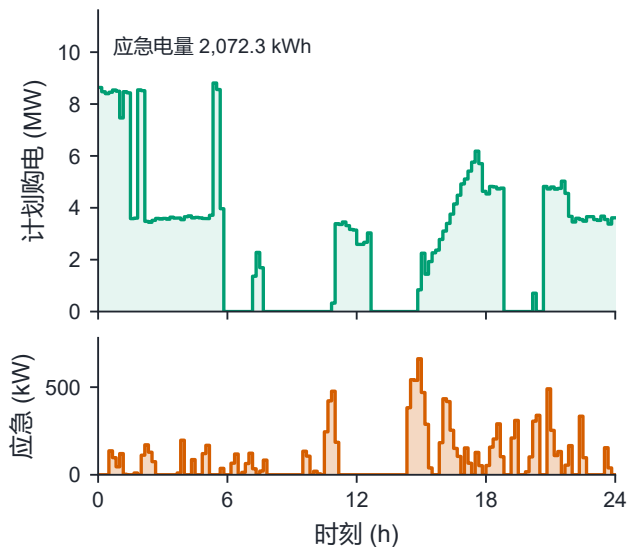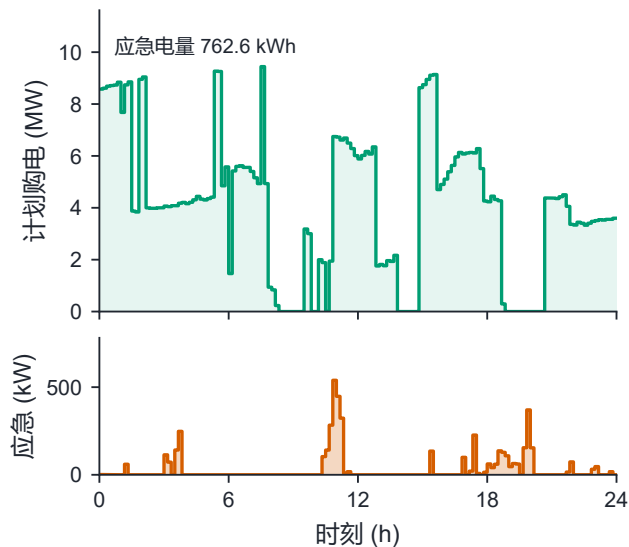
a 2025-03-20**b** 2025-06-21**c** 2025-09-23**d** 2025-12-21

四天使用相同的计划功率刻度和相同的应急功率刻度；上下两类面板的单位不同。

a 终端价值系数

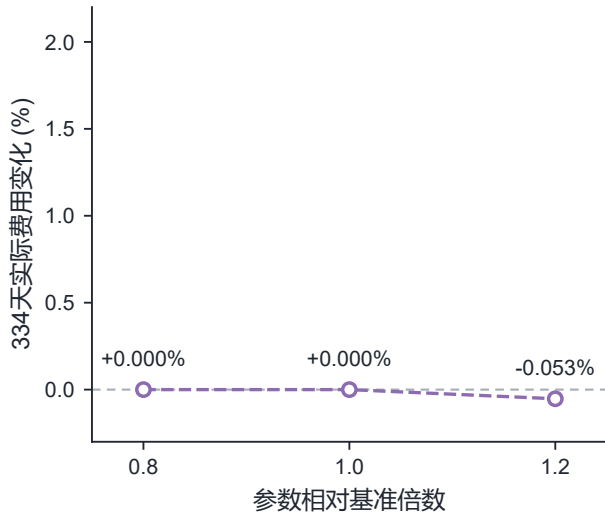


b 历史残差幅度

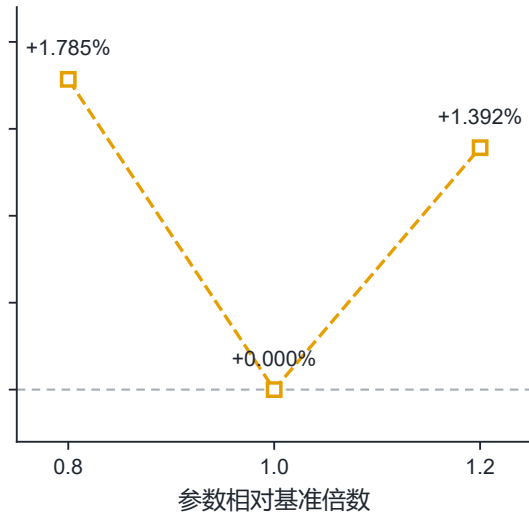


每个点均重新回放334天；两面板使用相同纵轴。虚线只连接已计算的三个点。

a





计划购电的日内与季节分布

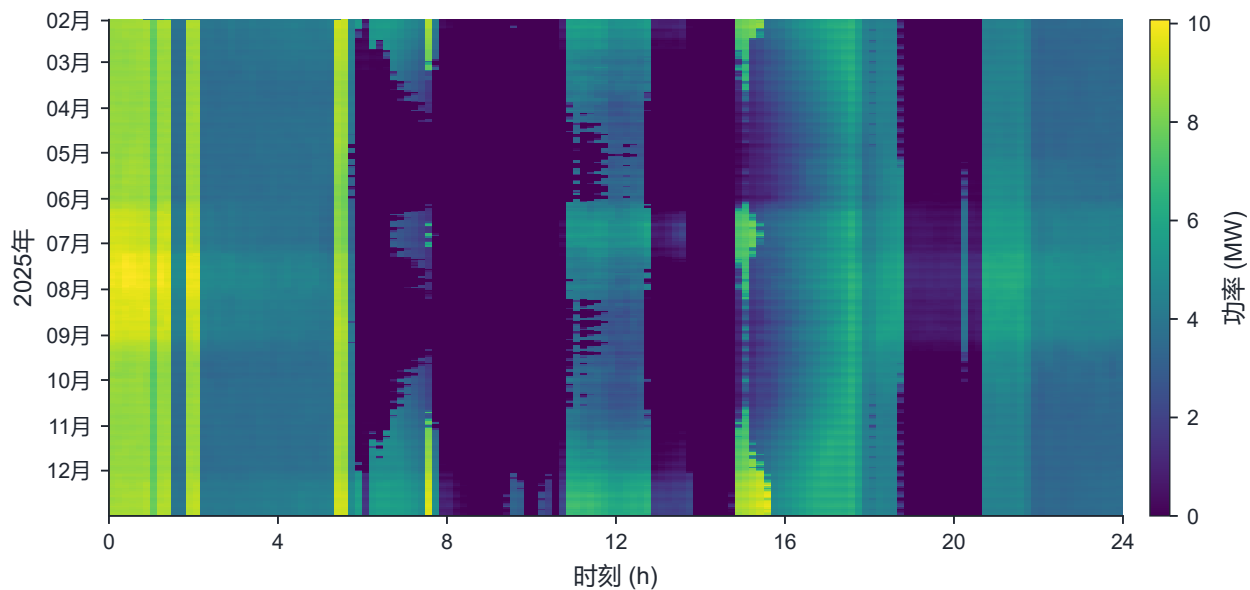**b**

紧急购电的日内与季节分布

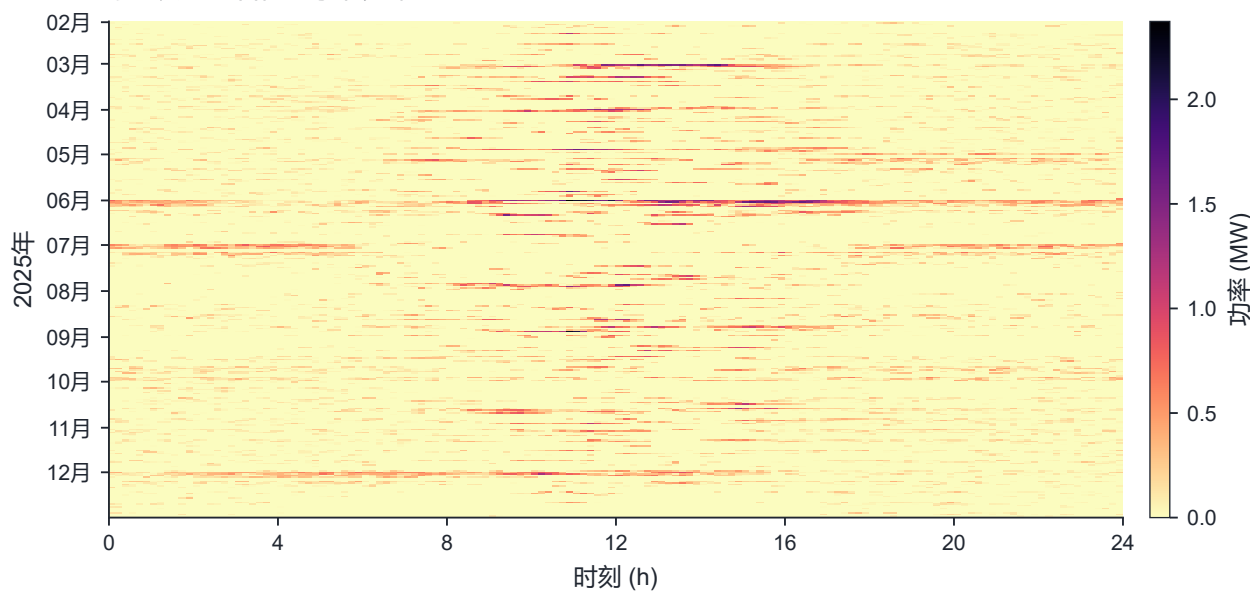

每格为一天中的一个10 min区间；两幅色标独立，均从0起，无平滑、无极值截断。

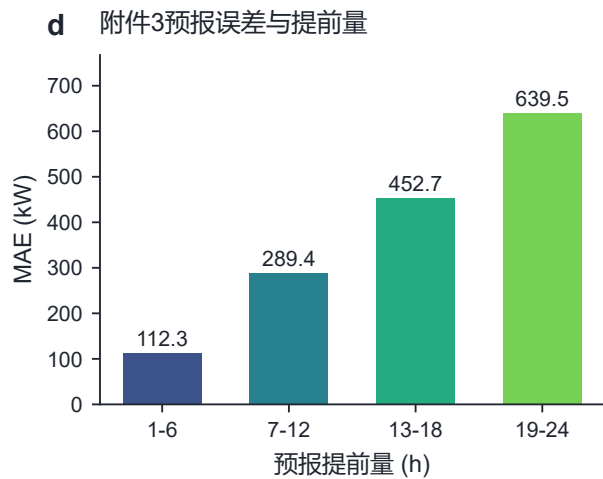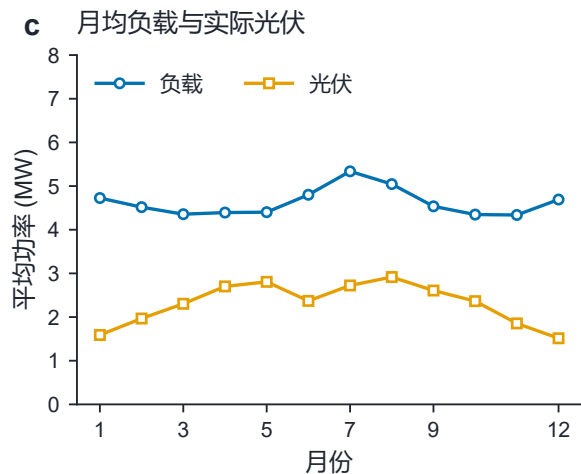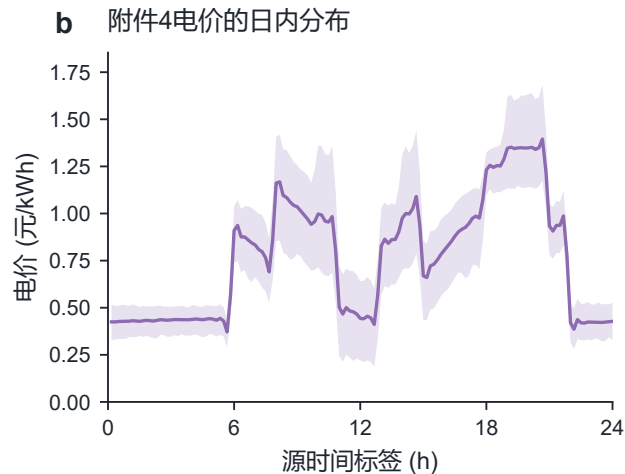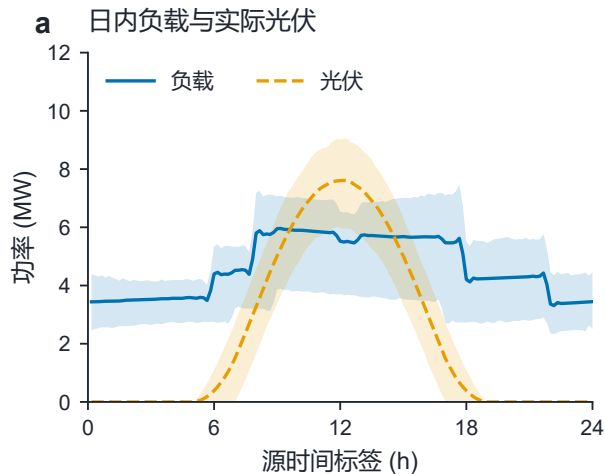

来源：附件2、3、4；阴影为跨日P10-P90分位范围，不是置信区间。
预报误差只统计实际光伏>0的整点；本图为全年描述统计，不作为第二问日前决策输入。