

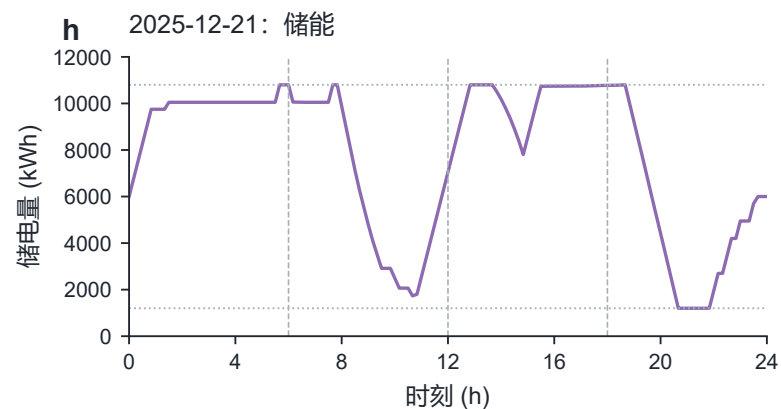
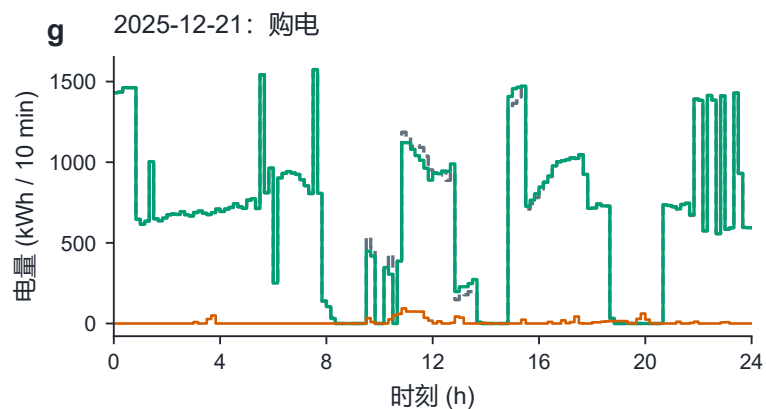
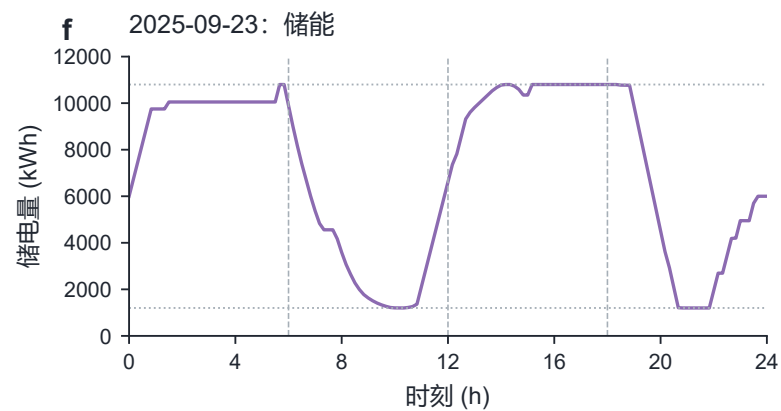
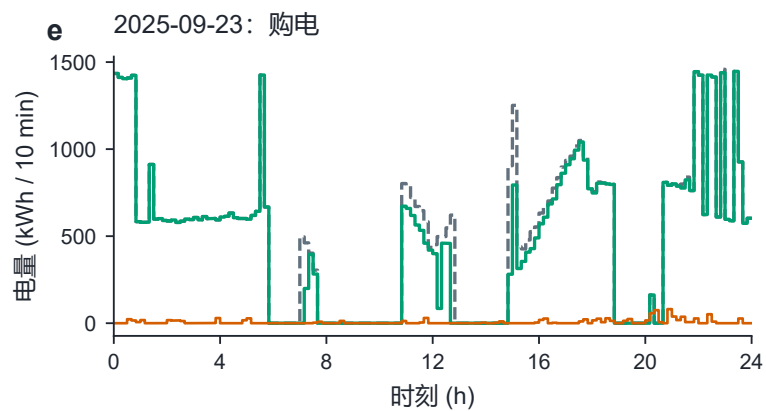
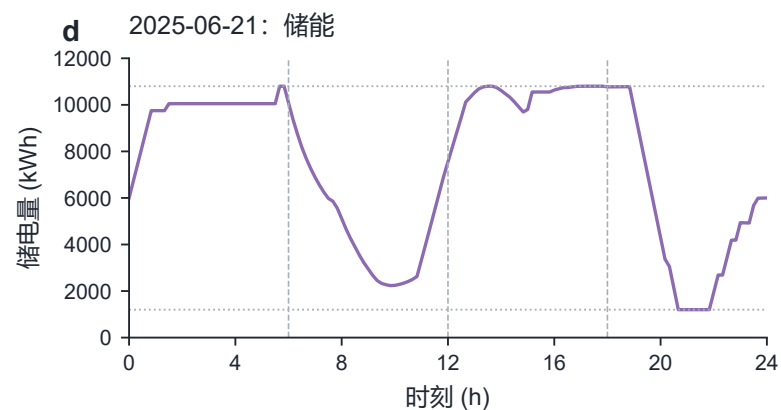
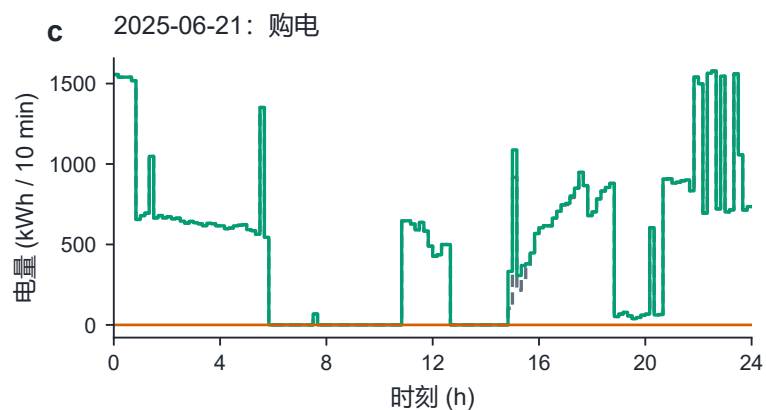
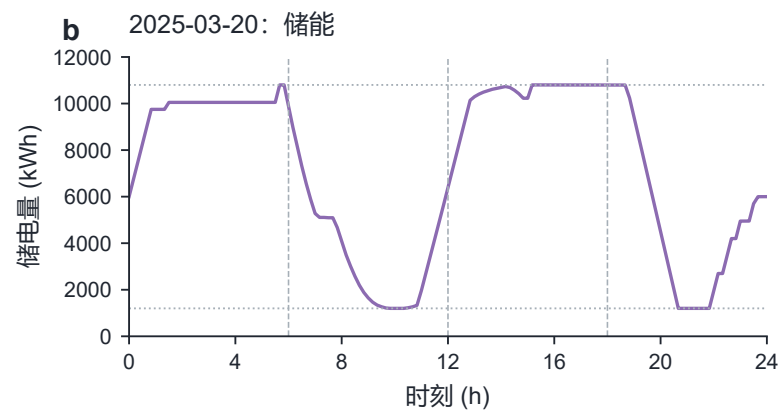


--- 0点计划 Q — 最终正常购电 R — 紧急购电 E — 电池内部储量 S

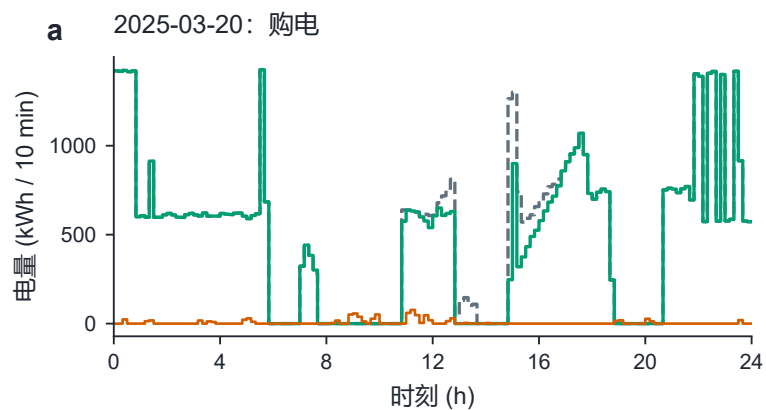


主方案: B3条件尺度、风险中性随机滚动调度。每6小时执行新计划; 电量按10分钟区间展示, 未作平滑。

a 各月实际购电费用

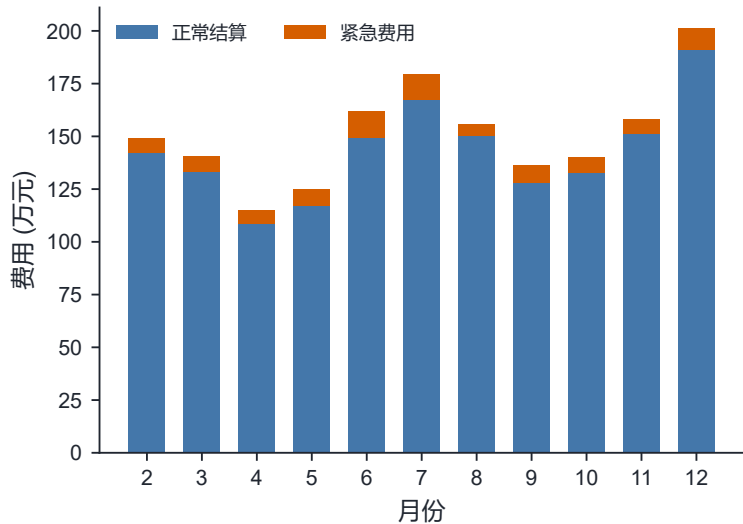


b 实际费用与尾部风险

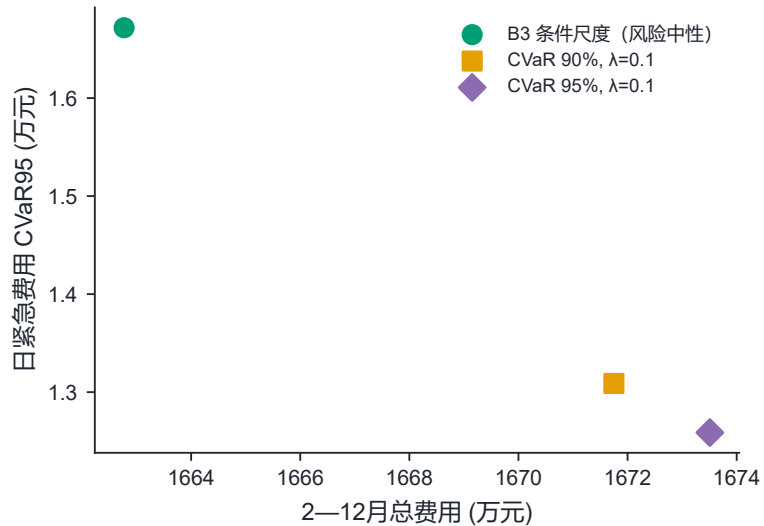


右图按334个已实现的日紧急费用重算CVaR95。该指标不等于各次优化目标内CVaR之和。

a 可用预报时刻的8种组合

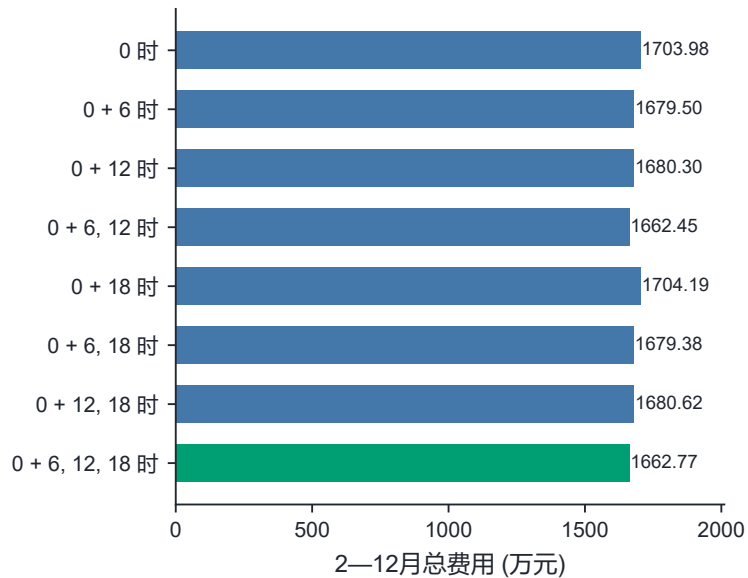


b 保留其余预报时的增量价值

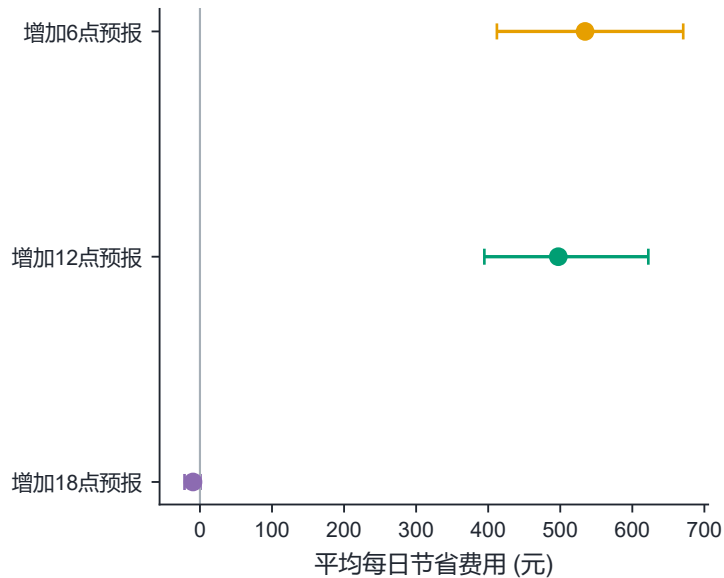


各组合均每天重新优化4次，仅屏蔽新预报。区间为配对7日移动块bootstrap 95%区间（2000次），仅作探索性描述。

a 实际光伏为正时的概率评分

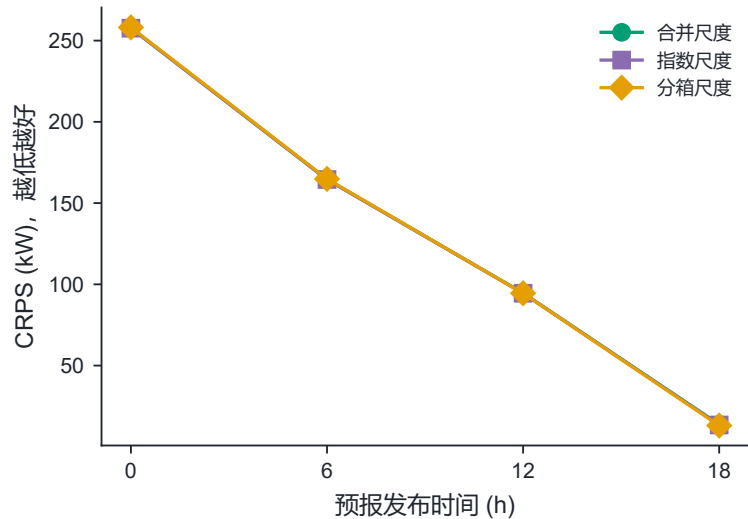


b 样本外区间覆盖检验

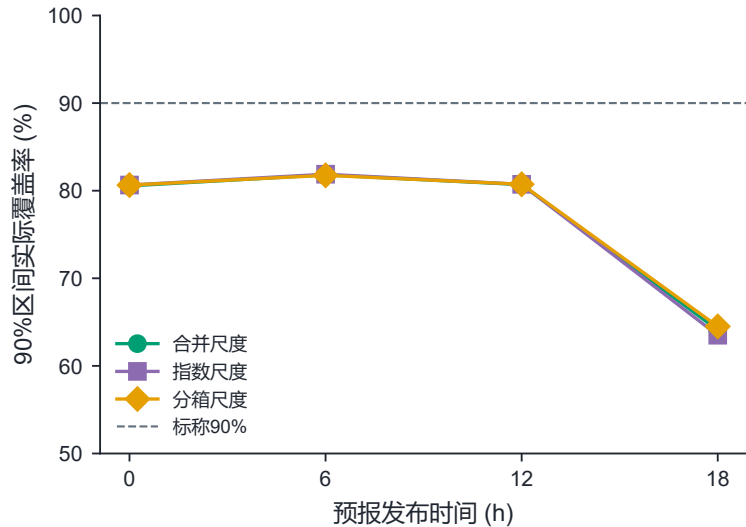


每次只评价当天剩余时域；不同发布时间对应的目标时段不同，不能将横轴趋势直接解释为提前量的因果效果。

a 逐项模型对照

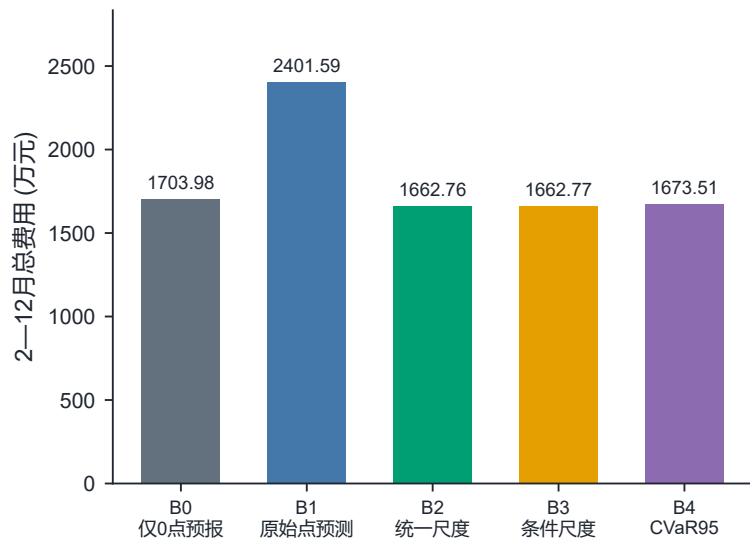


b 实现尾部风险

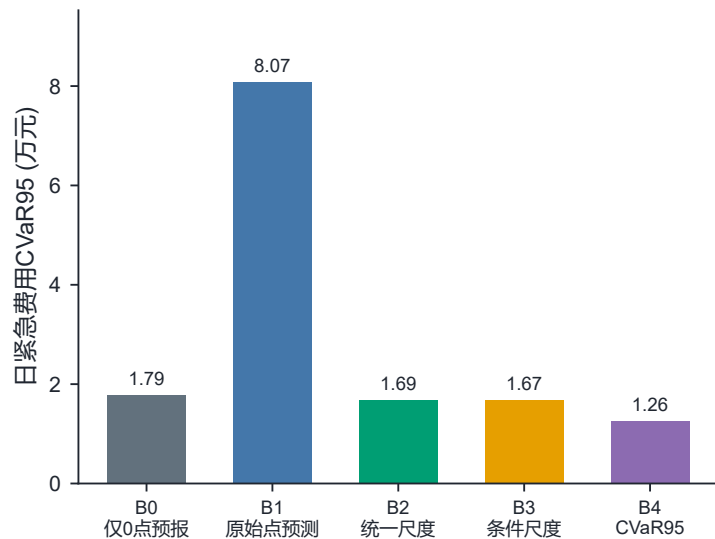


B2→B3只改变误差尺度；B3→B4只增加风险项 ($\alpha=0.95$, $\lambda=0.1$)。B0仍每日优化4次，仅屏蔽日内新预报。



a 6月21日历史拟合的指数候选

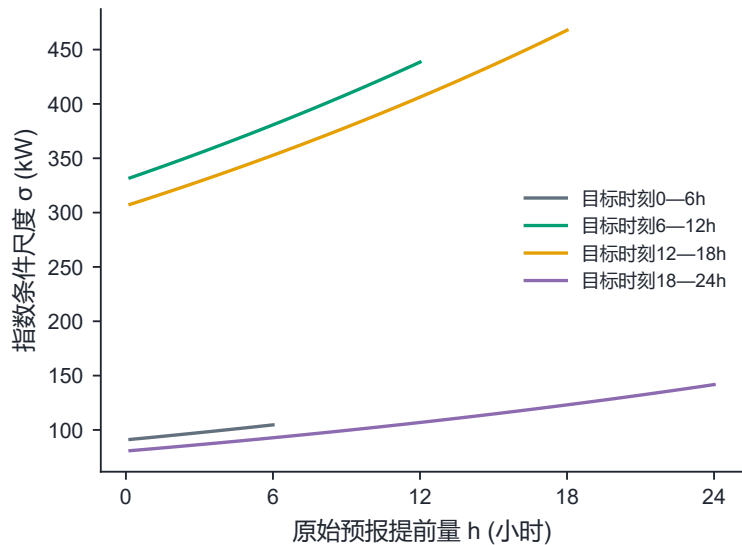

b 同组内由尺度确定的R

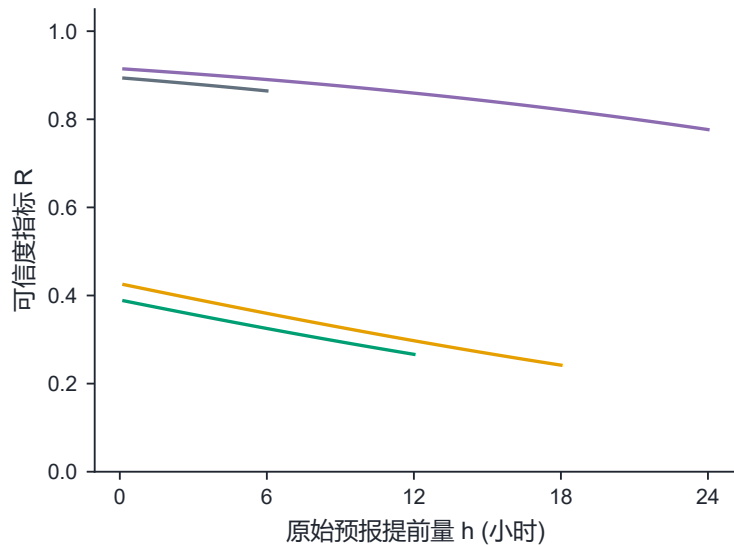

$R=1/[1+(\sigma/s_ref)^2]$, 不是正确概率。本图解释指数候选; 主方案按1月验证使用分箱尺度, 其 R 不强制单调。

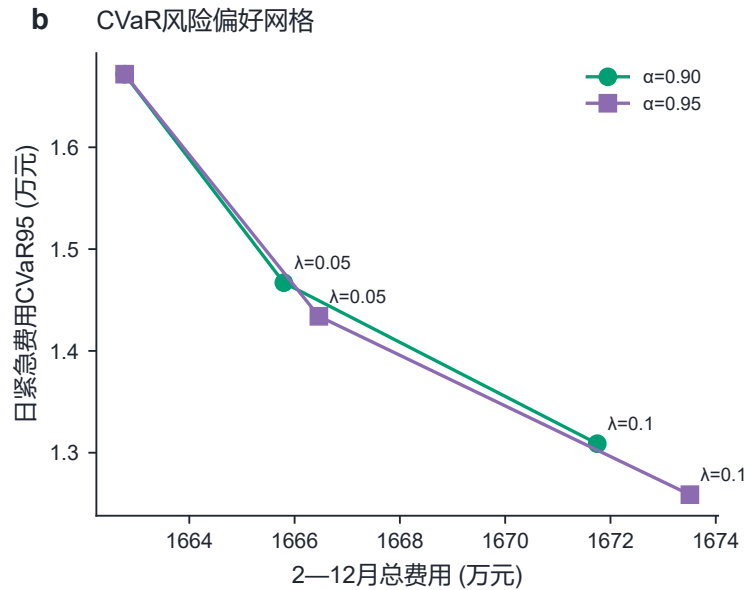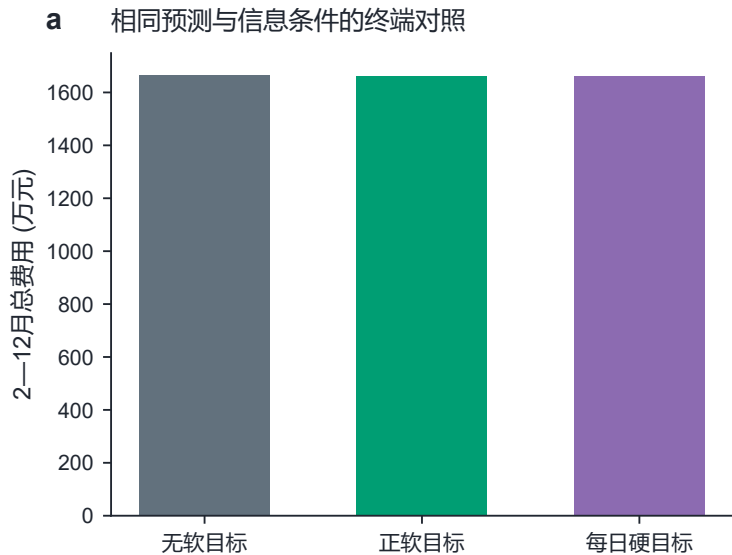

所有方案跨日连续并在年末统一6000 kWh。软目标仅进入优化目标，不计入实际电费； $\lambda=0$ 对应B3。