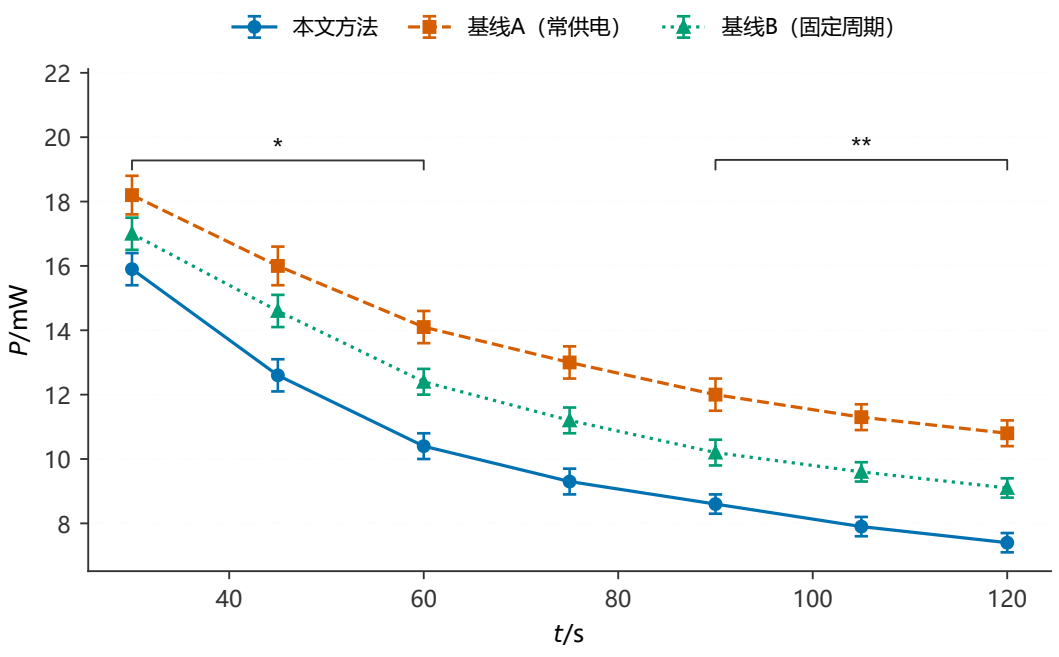
本文方法
基线A（常供电）
基线B（固定周期）
22
20
18
16
14
12
10
8
*
**
P/mW
40
60
80
100
120
t/s