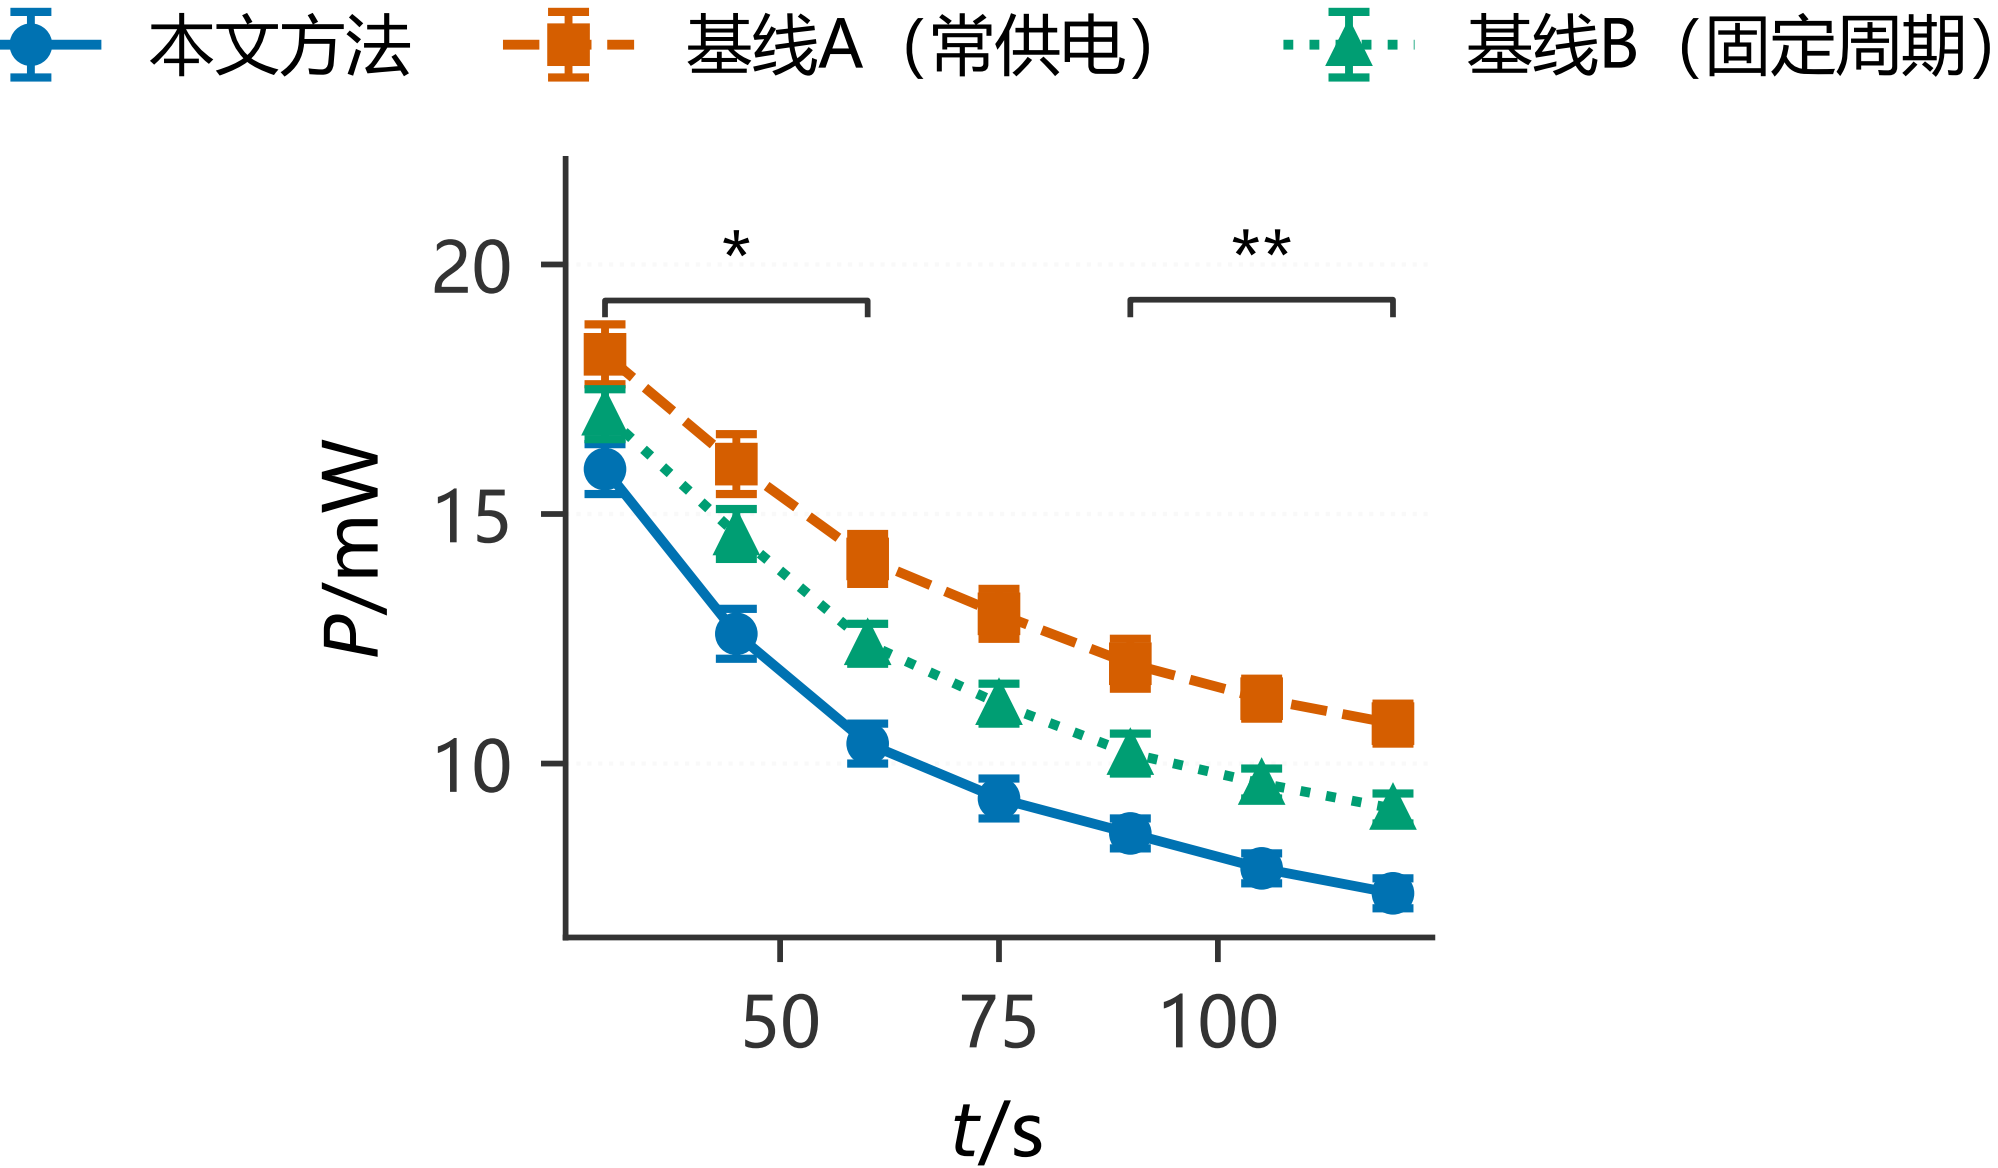
本文方法
基线A（常供电）
基线B（固定周期）
*
**
20
15
10
P/mW
50
75
100
t/s