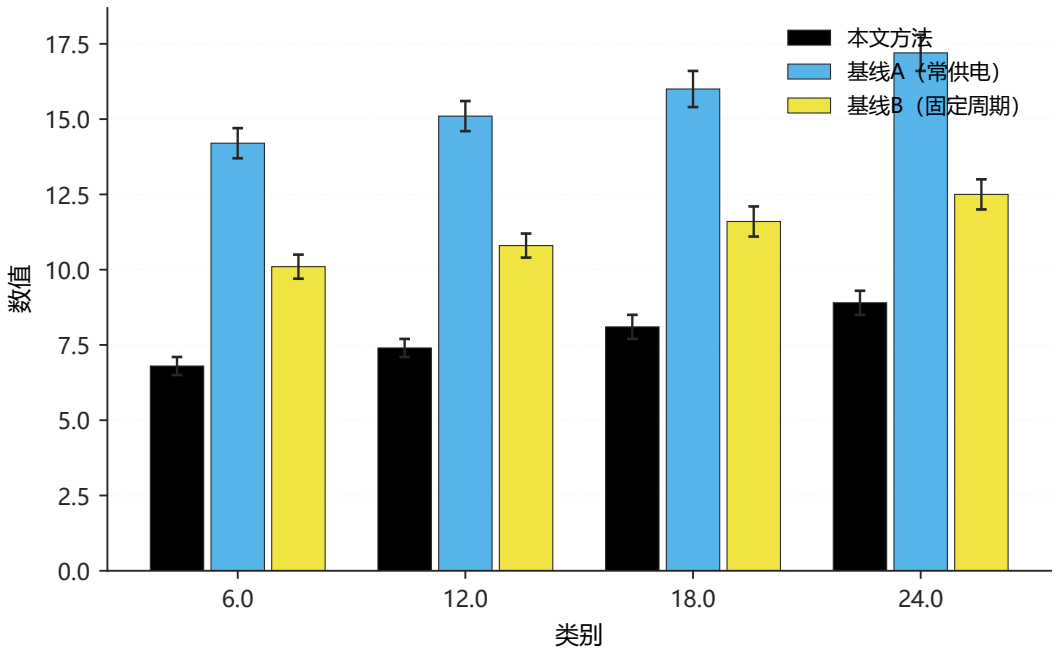
本文方法
基线A（常供电）
基线B（固定周期）
数值
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
类别