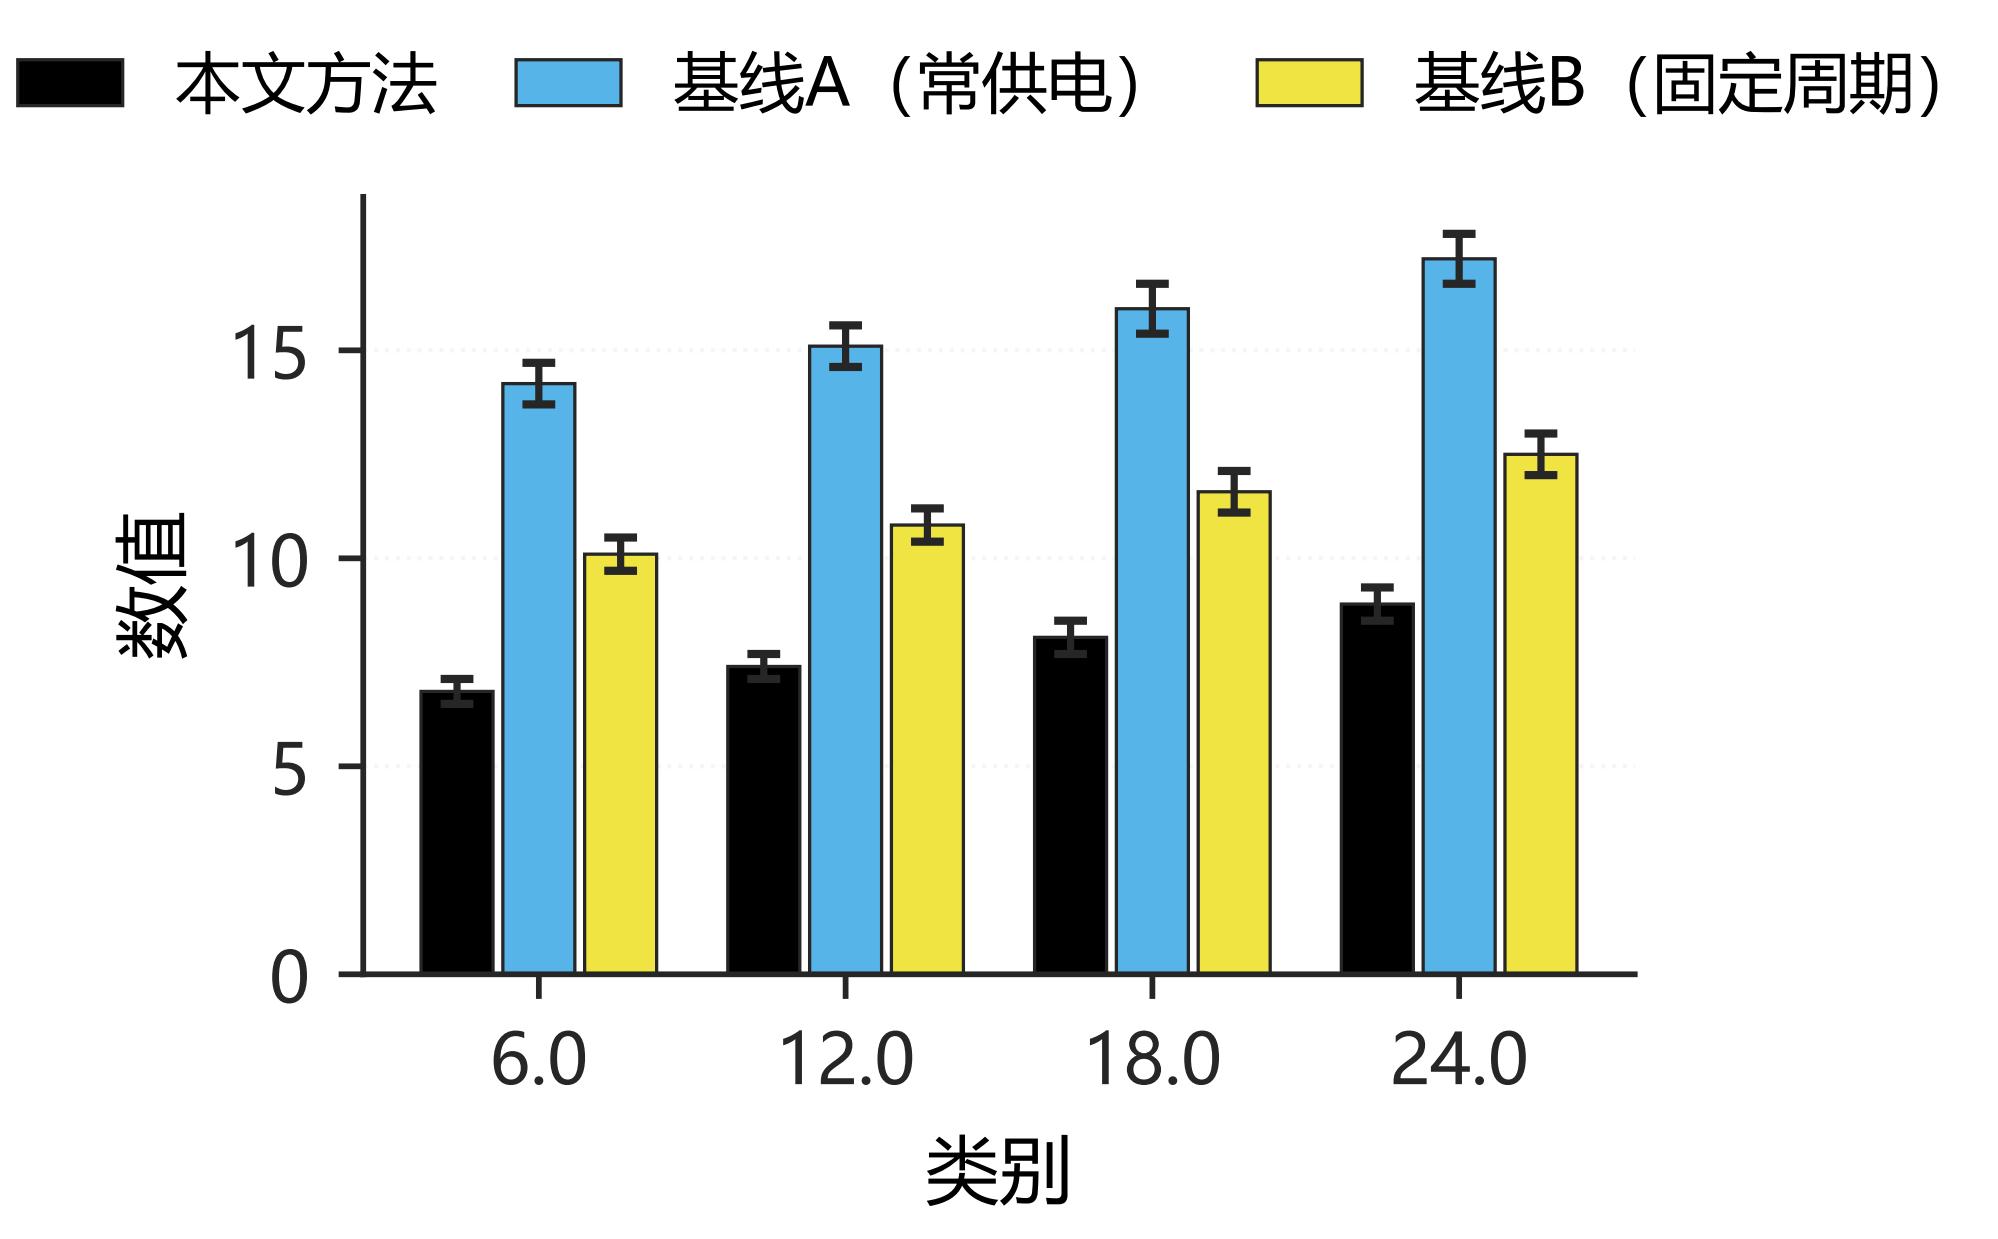
本文方法
基线A（常供电）
基线B（固定周期）
数值
15
10
5
0
6.0
12.0
18.0
24.0
类别