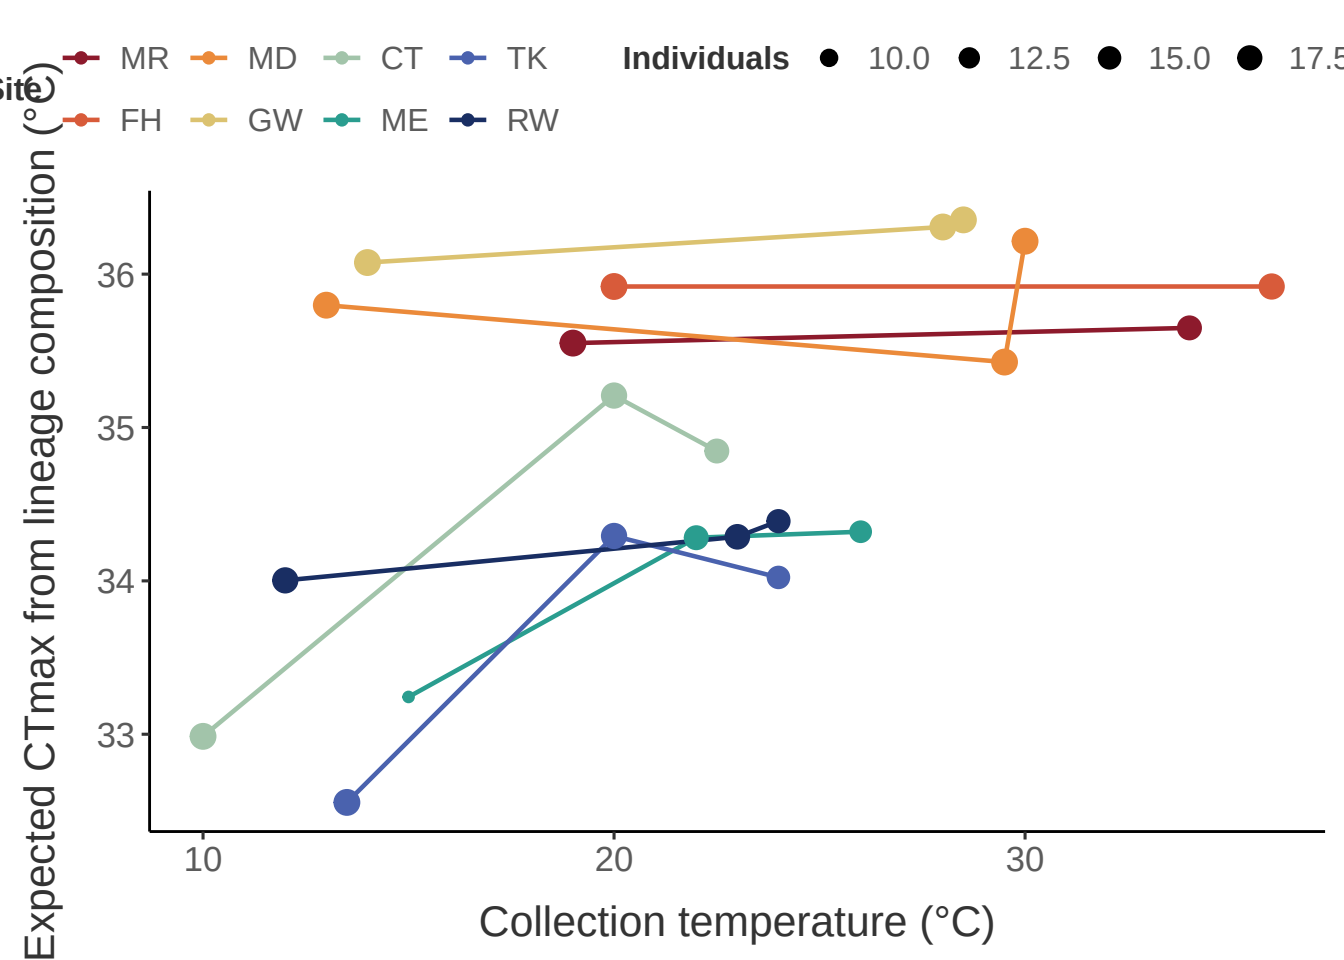
Site
MR
MD
CT
TK
FH
GW
ME
RW
Individuals
10.0
12.5
15.0
17.5
Expected CTmax from lineage composition (°C)
36
35
34
33
10
20
30
Collection temperature (°C)