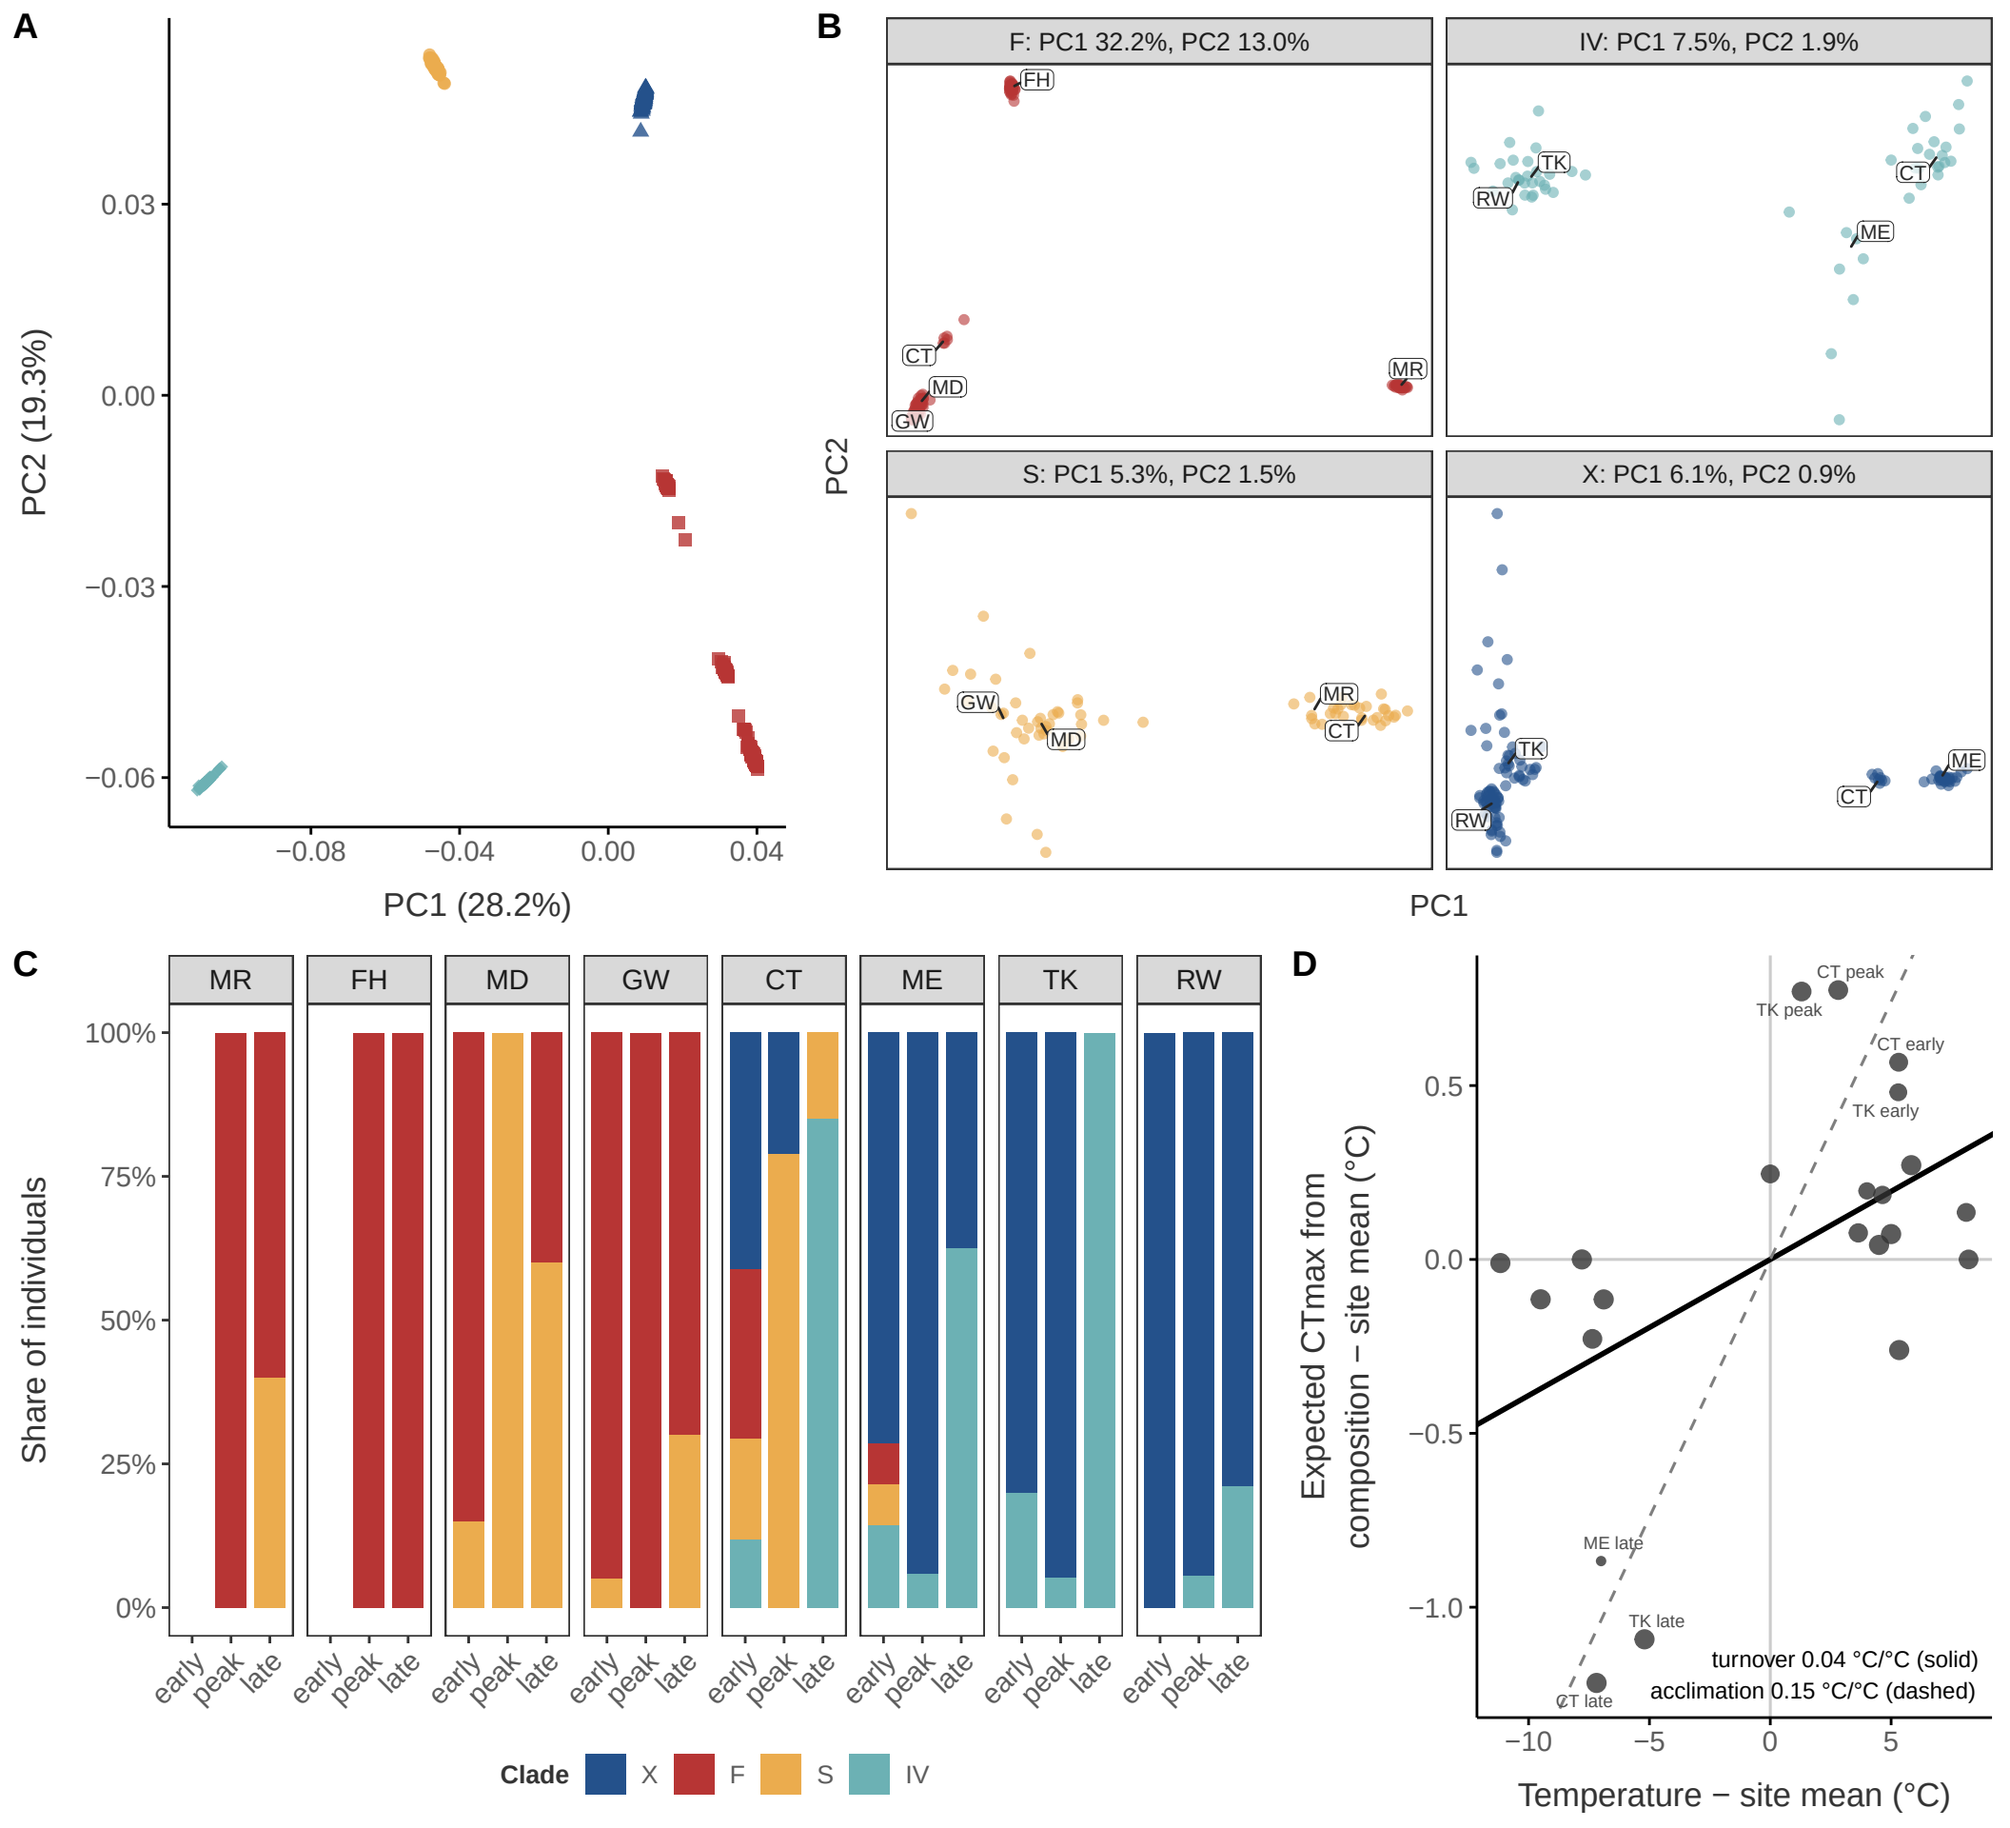
A
PC2 (19.3%)
PC1 (28.2%)
0.03
0.00
−0.03
−0.06
−0.08
−0.04
0.00
0.04
B
F: PC1 32.2%, PC2 13.0%
IV: PC1 7.5%, PC2 1.9%
S: PC1 5.3%, PC2 1.5%
X: PC1 6.1%, PC2 0.9%
PC2
PC1
FH
CT
MD
GW
MR
TK
RW
ME
C
MR
FH
MD
GW
CT
ME
TK
RW
Share of individuals
100%
75%
50%
25%
0%
early
peak
late
Clade
X
F
S
IV
D
Expected CTmax from composition − site mean (°C)
Temperature − site mean (°C)
CT peak
TK peak
CT early
TK early
ME late
TK late
CT late
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−10
−5
0
5
turnover 0.04 °C/°C (solid)
acclimation 0.15 °C/°C (dashed)