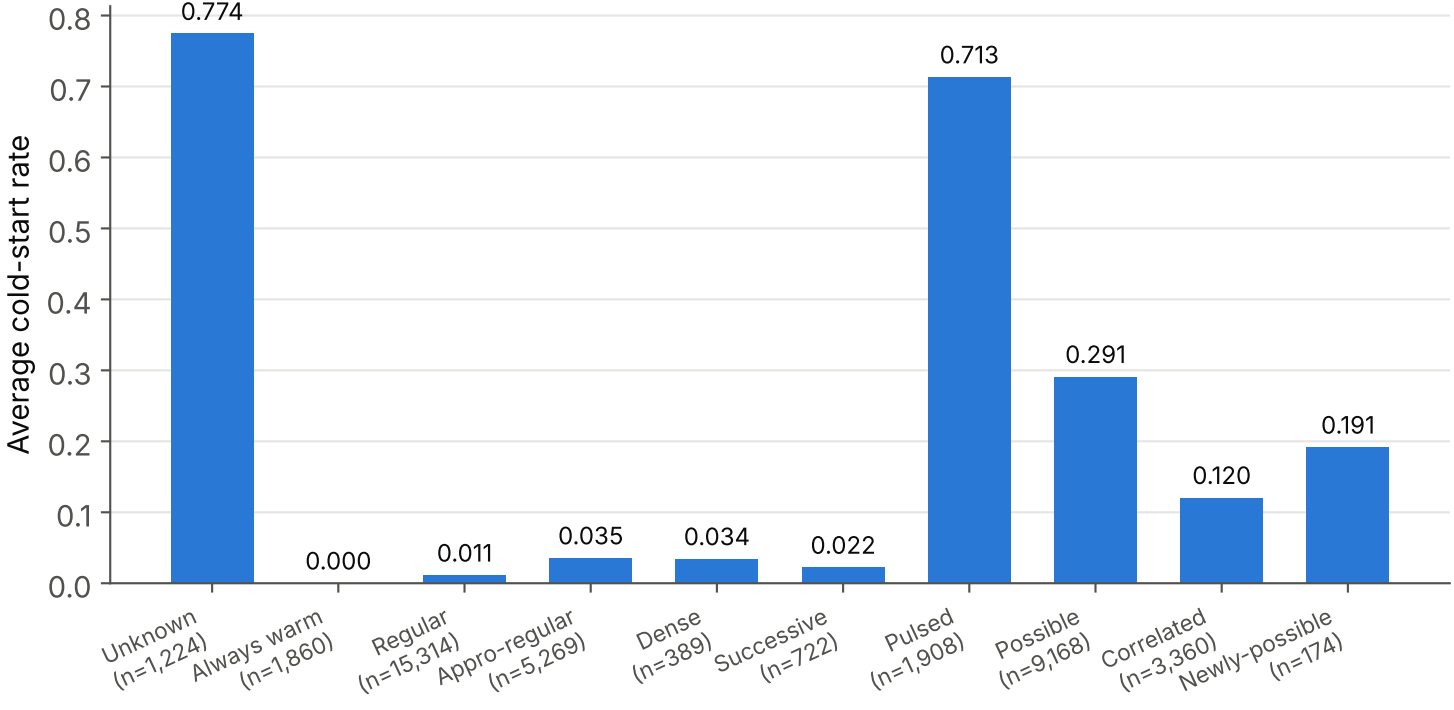
Fig. 10 — Average cold-start rate of each SPES type (test days)
Average cold-start rate
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.774
0.000
0.011
0.035
0.034
0.022
0.713
0.291
0.120
0.191
Unknown (n=1,224)
Always warm (n=1,860)
Regular (n=15,314)
Appro-regular (n=5,269)
Dense (n=389)
Successive (n=722)
Pulsed (n=1,908)
Possible (n=9,168)
Correlated (n=3,360)
Newly-possible (n=174)