Estudio para análisis de falla EAF 289/2024

"Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte"

Fecha de Emisión: 12-07-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	23/06/2024
Hora	18:57
Consumos desconectados (MW)	11.90
Demanda previa del sistema (MW)	11309
Porcentaje de desconexión	0.106 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	S/E Linares Norte / SE030T0057
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	66 y 13.2 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim Tietz
Dirección	Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Equipamiento del paño CT1 de S/E Linares Norte / PA004T057SE030T057 (*)
Propietario elemento fallado	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim Tietz
Dirección	Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso

(*) Las empresas Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A. no establecen cómo deberían haber actuado las protecciones, razón por la cual se indica el paño CT1 de esta S/E.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por medio de la actuación de su relé maestro, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual del paño CT1 de dicha subestación.

La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de un alto nivel de corriente residual provocada por la red de distribución abastecida desde el transformador que resultó desconectado.

Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE6: Falla en instalaciones de terceros u otro segmento.

Los probatorios asociados al Fenómeno Físico indicado y que son requeridos por la Resolución Exenta N°30989-2019 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles son:

- Secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (como operaron las protecciones y cómo debieron haber operado).
- Falla corresponde a la misma empresa propietaria, pero en distinto segmento (sí/no).

De estos, Chilquinta Transmisión S.A. no remitió lo indicado en la primera viñeta.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: esta instalación ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 438/2023, EAF 443/2023 y EAF 107/2024).

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: se han producido 3 fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 438_2023	Desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte	12-10-2023	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. no indica acciones correctivas. La empresa Luzlinares S.A. indica en su Informe de Falla de 48 horas lo siguiente: "*Falla Externa*".
EAF 443_2023	Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte	17-10-2024	No se indican.
EAF 107-2024	Desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Linares Norte	17-03-2024	Las empresas Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A. no indican acciones correctivas a corto plazo.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 6 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 320/2022, EAF 126/2023, EAF 421/2023, EAF 438/2023, EAF 443/2023 y EAF 107/2024).

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51N: Protección de sobrecorriente temporizada residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento que emitió la orden de apertura al relé maestro del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, corresponde al sistema de protecciones SEL-387E del mencionado equipo, a través de la función de sobrecorriente residual que toma la medida en el paño CT1 de la subestación. De acuerdo con lo informado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, la fecha de entrada en operación del relé SEL-387E fue el 01 de diciembre de 2019.

La empresa Chilquinta Transmisión S.A., propietaria de la S/E Linares Norte, no presenta los mantenimientos realizados a dicha subestación, incluyendo a los sistemas de control y protecciones, durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Sin información. La empresa Luzlinares S.A. no remitió su Informe de Falla del quinto día.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

07401: Linares.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (23/06/2024)	Informe de 5 días (28/06/2024)
Chilquinta Transmisión S.A.	23-06-2024	28-06-2024
Luzlinares S.A.	25-06-2024	No enviado

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Linares Norte	ST Zonal	Transformador N°1 66/13.2 kV	18:57	21:05
S/E Linares Norte	ST Zonal	Barra 13.2 kV N°1	18:57	21:06

- Horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Linares Norte	Linares Norte	Linares, Longaví y San Javier	8.22	0.073	13899	18:57	21:06	21:08
S/E Linares Norte	Linares Sur		3.68	0.033	6223	18:57	21:06	21:09
		Total:	**11.90 MW**	**0.106 %**	**20122**			

- Fechas y horas corresponden a los señalado por las empresas Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A.

Las comunas indicadas corresponden a aquellas informadas como afectadas en el Informe de Falla de 48 horas de Luzlinares S.A. A su vez, el total de clientes afectados corresponde a lo informado por la mencionada empresa, el cual fue desglosado entre los alimentadores afectados de forma proporcional a su pérdida de consumo.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc.(h)	ENS (MWh)
S/E Linares Norte	Linares Norte	Luzlinares	Regulado	8.22	2.15	2.18	17.9
S/E Linares Norte	Linares Sur	Luzlinares	Regulado	3.68	2.15	2.20	8.1


Clientes Regulados : 26.0 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 26.0 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo señalado por las empresas Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

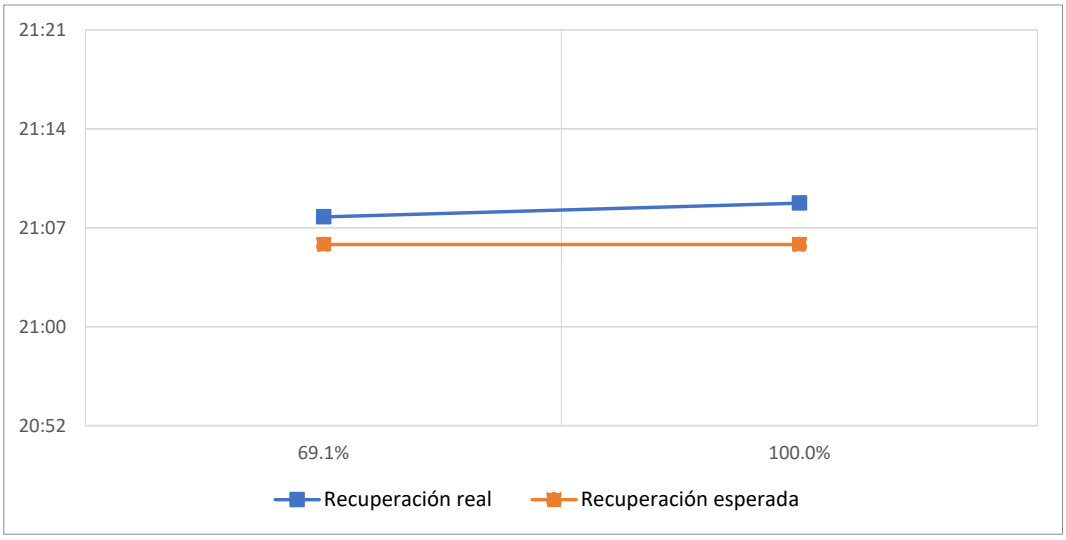

No se observan diferencias significativas entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	9.52	2.20	4.33
Último 20 %	2.38	2.20	1.08
100 % Total	11.90	2.20	5.41

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 11309 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales: Atacama (TG1), Candelaria (TG1 y TG2), Colbún (U1 y U2), Guacolda (U2), Nehuenco II (TG) y Ralco (U2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 23 de junio de 2024.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 23 de junio de 2024.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 23 de junio de 2024.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 23 de junio de 2024.

Estado y configuración previo a la falla

Previo a la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, las instalaciones de transmisión operaban de forma normal, es decir, las barras 13.2 kV N°1 y N°2 de dicha S/E Linares Norte operaban desacopladas.

Otros antecedentes relevantes

No hay.

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con auditorías, planes de acción u otro tipo de mantenimientos en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:


   Chilquinta Transmisión S.A. indica lo siguiente:

   "Dado el evento ocurrido, se enviará carta formal indicando el desbalance anormal registrado, lo cual produjo la operación del relé maestro del Transformador de poder N°1".

c) Acciones correctivas a largo plazo:

   No se indican.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

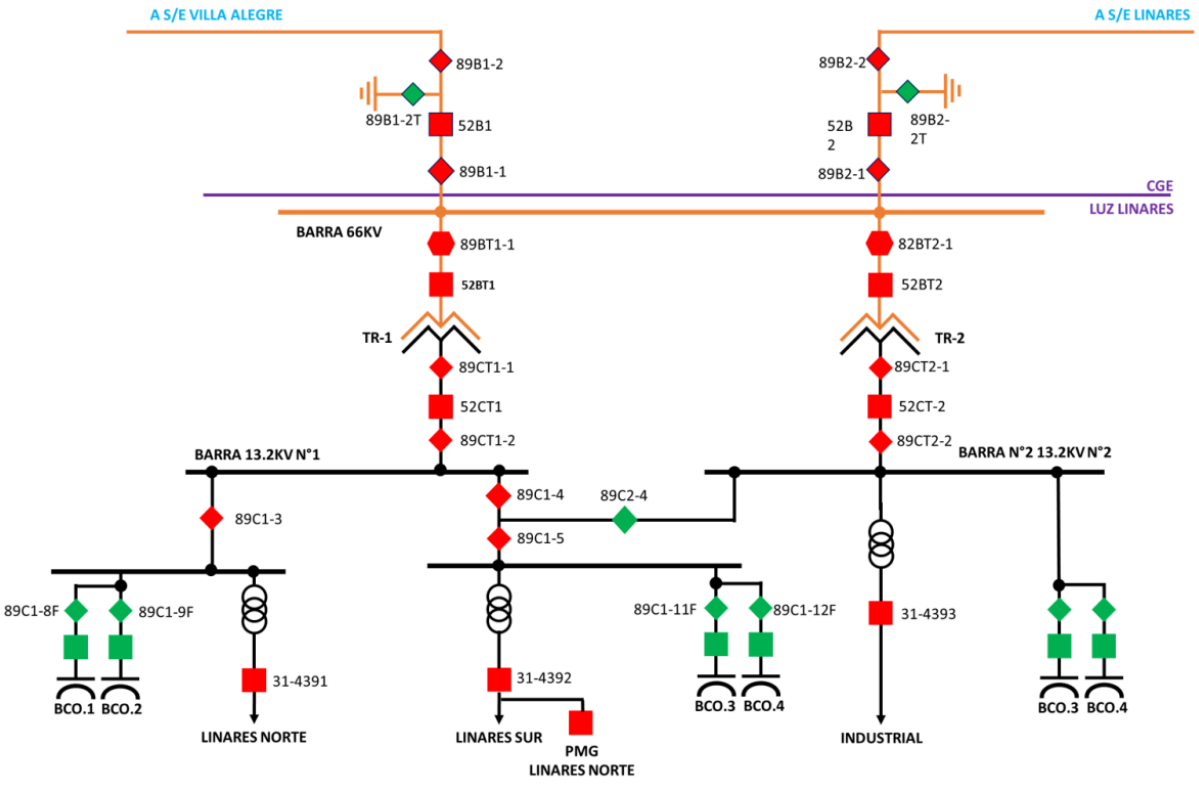

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
18:57	Chilquinta Transmisión	Apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Linares Norte, correspondientes al transformador 66/13.2 kV N°1 de esta S/E, por operación de su relé maestro de transformador, gatillada por la función de sobrecorriente residual del paño CT1.

- Hora y evento señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	18:58	Chilquinta Transmisión coordina con su personal de mantenimiento y operaciones la revisión de registros y revisión de instalaciones en terreno.
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	19:00	CC de Chilquinta Transmisión notifica a Luzlinares y al CDC respecto de la desconexión forzada.
23/06/2024	Luzlinares	19:08	Chilquinta informa la apertura del interruptor de cabecera del alimentador Linares Norte.
23/06/2024	Luzlinares	19:08	Chilquinta informa la apertura del interruptor de cabecera del alimentador Linares Sur.
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	21:04	Tras inspección del transformador N°1 66/13.2 kV y de la barra 13.2 kV N°1 de S/E Linares Norte, se repone el relé maestro del mencionado transformador.

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	21:05	Cierre del interruptor 52BT1 de S/E Linares Norte, energizando en vacío el transformador 66/13.2 kV N°1 de la S/E.
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	21:06	Cierre del interruptor 52CT1 de S/E Linares Norte, energizando en vacío la barra 13.2 kV N°1 de la S/E.
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	21:08	Cierre del interruptor de cabecera del alimentador Linares Norte en la S/E homónima, recuperando sus consumos.
23/06/2024	Chilquinta Transmisión	21:09	Cierre del interruptor de cabecera del alimentador Linares Sur en la S/E Linares Norte, recuperando sus consumos.

- Horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por medio de la actuación de su relé maestro, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual del paño CT1 de dicha subestación.

La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de un alto nivel de corriente residual provocada por la red de distribución abastecida desde el transformador que resultó desconectado.

Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo.


A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 11.90 MW de consumos en S/E Linares Norte.

Operación de protecciones del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte

De acuerdo con lo señalado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, el transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte se encuentra protegido por un doble esquema de protección, implementado en un relé SEL-387E y en un relé SEL-451. Entre otras funciones, el primero posee una función diferencial de transformador (87T) y funciones de sobrecorriente de fase y residual (51/51N) tanto en 66 kV como en 13.2 kV, mientras que el segundo posee funciones de sobrecorriente de fase y residual (51/51N).

Para el evento bajo análisis se produjo operación del relé SEL-387E.

Registros del relé SEL-387E, transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte

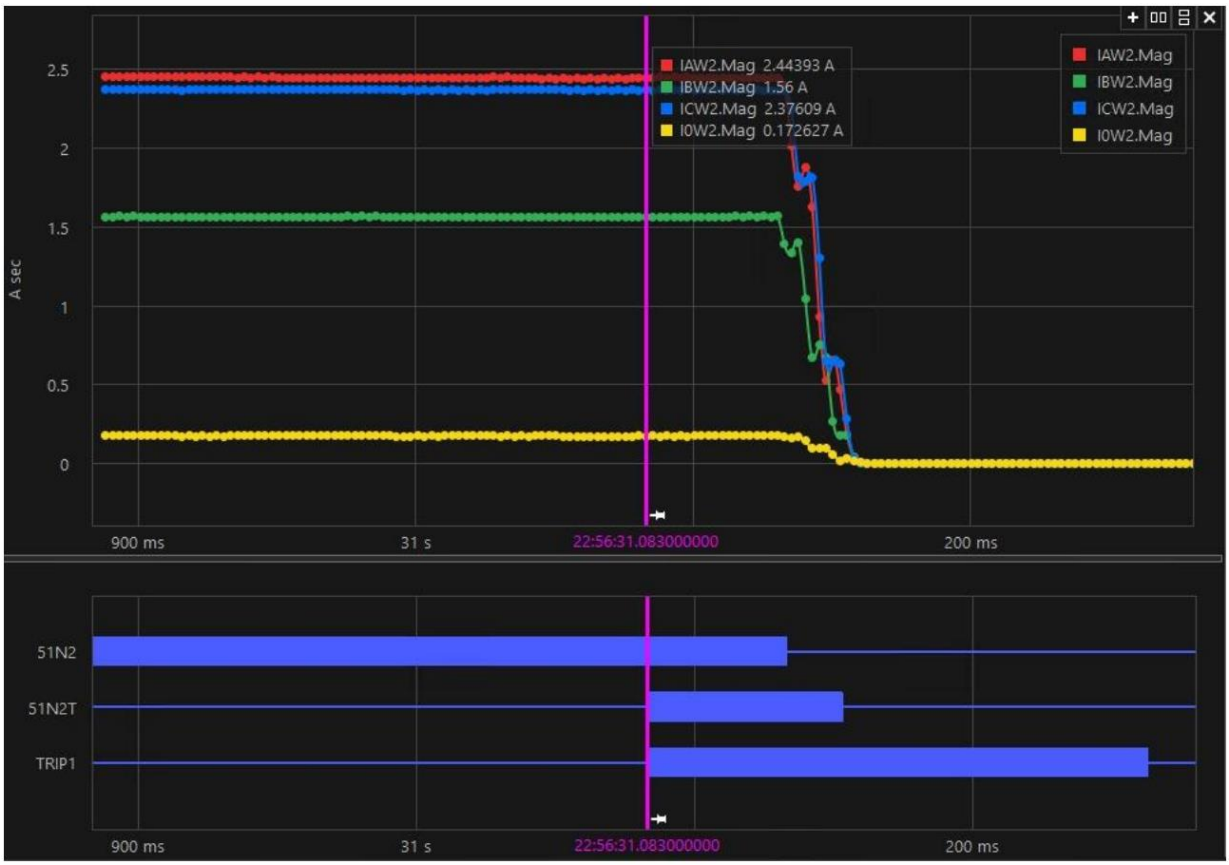

El registro oscilográfico exhibe corrientes sumamente estables en el lado 13.2 kV del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte previo a su desconexión. No obstante, tal como se aprecia, estas no se encuentran balanceadas. En efecto, las corrientes de las fases A y C presentan magnitud similar, pero la corriente de la fase B presenta una magnitud un 40% menor. Esta diferencia genera la corriente residual observada, que si bien es reducida, fue suficiente para gatillar la operación de la función de sobrecorriente residual del lado 13.2 kV del transformador.

El registro de señales digitales muestra activada desde el inicio a la función de sobrecorriente residual (“51N2”), luego se observa su operación (“51N2T”), lo cual genera el envío de trip hacia el relé maestro del transformador (“TRIP”).

=>SER

TRANSFORMADOR 1 Date: 06/27/24 Time: 18:55:52.109
LUZ LINARES

FID=SEL-387E-R709-V0-Z102003-D20140313

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
40	06/23/24	22:54:53.772	51N2	Deasserted
39	06/23/24	22:54:53.812	51N2	Asserted
38	06/23/24	22:54:53.822	51N2	Deasserted
37	06/23/24	22:54:53.902	51N2	Asserted
36	06/23/24	22:54:53.912	51N2	Deasserted
35	06/23/24	22:54:54.092	51N2	Asserted
34	06/23/24	22:54:54.102	51N2	Deasserted
33	06/23/24	22:54:54.142	51N2	Asserted
32	06/23/24	22:54:54.147	51N2	Deasserted
31	06/23/24	22:54:54.157	51N2	Asserted
30	06/23/24	22:54:54.162	51N2	Deasserted
29	06/23/24	22:54:54.197	51N2	Asserted
28	06/23/24	22:54:54.202	51N2	Deasserted
27	06/23/24	22:54:54.212	51N2	Asserted
26	06/23/24	22:54:54.257	51N2	Deasserted
25	06/23/24	22:55:04.650	51N2	Deasserted
24	06/23/24	22:55:04.665	51N2	Asserted
23	06/23/24	22:55:04.675	51N2	Deasserted
22	06/23/24	22:55:04.859	51N2	Asserted
21	06/23/24	22:55:04.869	51N2	Deasserted
20	06/23/24	22:55:05.044	51N2	Asserted
19	06/23/24	22:55:05.049	51N2	Deasserted
18	06/23/24	22:55:05.079	51N2	Asserted
17	06/23/24	22:55:05.084	51N2	Deasserted
16	06/23/24	22:55:05.244	51N2	Asserted
15	06/23/24	22:55:05.249	51N2	Deasserted
14	06/23/24	22:55:05.279	51N2	Asserted
13	06/23/24	22:55:06.393	51N2	Deasserted
12	06/23/24	22:55:06.398	51N2	Asserted
11	06/23/24	22:55:09.019	51N2	Deasserted
10	06/23/24	22:55:09.029	51N2	Asserted
9	06/23/24	22:56:31.083	51N2T	Asserted
8	06/23/24	22:56:31.083	OUT101	Asserted
7	06/23/24	22:56:31.083	OUT102	Asserted
6	06/23/24	22:56:31.083	OUT103	Asserted
5	06/23/24	22:56:31.133	51N2	Deasserted
4	06/23/24	22:56:31.153	51N2T	Deasserted
3	06/23/24	22:56:31.263	OUT101	Deasserted
2	06/23/24	22:56:31.263	OUT102	Deasserted
1	06/23/24	22:56:31.263	OUT103	Deasserted

En el registro secuencial de eventos se observan múltiples activaciones y desactivaciones de la función de sobrecorriente residual, lo que da cuenta que la corriente residual transitaba por sobre y por debajo del umbral de la mencionada función instantes previos a la desconexión forzada. Finalmente, en el evento 10 se observa el último arranque de la función, y tras 1.37 minutos ocurre su operación (evento 9).

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 23 de junio de 2024 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 23 de junio de 2024 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 23 de junio de 2024 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 23 de junio de 2024 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por la empresa Chilquinta Transmisión S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Luzlinares S.A.:

- Plazo de envío del Informe de Falla de 48 horas relacionado con el evento analizado en este Estudio.
- Envío del respectivo Informe de Falla de 5 días relacionado con el evento analizado en este Estudio.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados, y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcto el desempeño del sistema de protección del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, a través de su función de sobrecorriente residual de su lado 13.2 kV y su relé maestro de transformador.

  No hay antecedentes para pronunciarse respecto del modo de operación de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Linares Norte.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, por medio de la actuación de su relé maestro, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual del paño CT1 de dicha subestación.

   La empresa Chilquinta Transmisión S.A. declara que la operación anteriormente señalada, fue a causa de un alto nivel de corriente residual provocada por la red de distribución abastecida desde el transformador que resultó desconectado.

   Por otra parte, la empresa Luzlinares S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas que la falla fue de origen externo.

   A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 11.90 MW de consumos en S/E Linares Norte.

Al respecto, en base a lo mencionado en el punto 7 de este informe, se concluye un desempeño correcto del sistema de protección del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte. Respecto del modo de operación de los interruptores no es posible concluir, ya que no se cuenta con registros.

b) Por el momento, no se han evidenciado incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la desconexión forzada, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 23 de junio de 2024.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

Se solicitará a la empresa Chilquinta Transmisión S.A.:

- Incluir en el registro secuencial de eventos del relé SEL-387E, correspondiente al transformador N°1 66/13.2 kV, las señales de estado de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Linares Norte.

b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a la empresa Luzlinares S.A. remitir su Informe de Falla de 5 días con el grado de detalle correspondiente. Adicionalmente, con el propósito de aclarar el motivo del desequilibrio de las corrientes de carga presente en sus redes de distribución, se le solicitará:

- Aclarar si al momento de la desconexión forzada existían enmalles a nivel de redes de distribución entre los alimentadores que se abastecían desde el transformador N°1 de S/E Linares Norte.
- Aclarar si en las redes de distribución de los alimentadores conectados a la barra 13.2 kV N°1 de S/E Linares Norte existen consumos monofásicos, y las acciones que está llevando a cabo para mitigar el desequilibrio de las corrientes de carga medidas en las cabeceras de los respectivos alimentadores.
- Aclarar si al momento de la desconexión forzada existía alguna falla presente en las redes de distribución de los alimentadores que se abastecían desde el transformador N°1 de S/E Linares Norte.

ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 23 de junio de 2024

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**826**	**808**	**805**	**804**	**787**	**787**	**780**	**786**	**733**	**706**	**704**	**700**	**699**	**719**	**726**	**735**	**765**	**791**	**850**	**846**	**841**	**837**	**838**	**837**	18,710
CHAPIQUINA	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	1	3	3	3	3	6	7	7	**81**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORRALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PUNTADELVIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**49**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
JUNCAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**210**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BLANCO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	**165**
LOSQUILOS	17	17	17	17	17	17	17	17	18	16	17	16	17	17	17	16	18	17	16	17	17	17	17	17	**406**
CHACABUQUITO	10	10	9	10	10	9	9	9	10	9	10	9	10	9	10	10	10	9	10	10	9	10	10	10	**228**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	54	54	53	52	51	51	52	53	16	17	16	16	16	38	44	53	53	56	56	56	55	54	54	53	**1071**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	31	27	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	**713**
VOLCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUAYACAN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**363**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSBAJOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
SAUZAL	60	60	57	57	51	51	51	57	57	33	33	33	33	33	33	33	33	33	65	59	57	57	57	57	**1149**
SAUZALITO	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	5	5	5	5	**115**
CHACAYES	44	44	44	44	44	44	44	44	33	33	33	33	33	33	33	33	51	51	58	58	58	51	51	51	**1044**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONVENTOVIEJO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
LAHIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LACONFLUENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
MARIPOSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOCOLORADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**178**
ROBLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANCOA	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	**545**
ITATA	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**456**
ELPINAR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**197**
ELDIUTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELATAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
RENAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTORENAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOPICOIQUEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**461**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	64	60	60	60	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	55	72	72	72	72	72	72	72	**1383**
MAMPIL	43	37	37	37	37	37	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	35	43	43	43	43	43	43	**864**
LACONFIANZA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
AILLIN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
LOSPADRES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
LLAUQUEREO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ELCANELO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
RIOTRUENO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**134**
ELMANZANO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**94**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
CARILAFQUEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
MALALCAHUELLO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
ELAGRIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
SANTAELENA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PULLINQUE	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	**1080**
RECA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HIDROMOCHO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
MSA-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
MAISAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LAMONTANA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CUMPEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
DONWALTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
LICAN	17	17	17	17	17	17	14	14	13	12	8	8	7	7	7	7	7	7	15	17	17	17	17	17	**313**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANQUIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
PILMAIQUEN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**960**
RUCATAYO	54	52	54	54	54	54	54	54	49	51	53	54	54	54	54	54	54	55	55	55	54	54	54	54	**1288**
CUMBRES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**110**
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CAPULLO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LASFLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
PALMAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CORRENTOSO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
NALCAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**110**
CALLAO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
HIDROBONITO-MC1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**182**
HIDROBONITO-MC2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LAARENA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
ELCOLORADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
COLLIL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**149**
PIEDRASNEGRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONGO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1326**	**1370**	**1421**	**1468**	**1529**	**1574**	**1602**	**1603**	**1548**	**1411**	**1275**	**1278**	**1332**	**1529**	**1692**	**1709**	**1742**	**1944**	**1848**	**1752**	**1503**	**1407**	**1483**	**1508**	**36,851**
PE-TCHAMMA	25	66	99	99	109	132	138	145	145	115	32	7	8	29	52	57	58	60	30	11	3	1	1	7	**1428**
PE-SIERRAGORDA	47	53	57	61	64	67	71	75	70	51	29	24	41	61	72	72	69	66	42	18	6	5	11	19	**1150**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PE-VALLEDELOSVIENTOS	6	9	11	14	15	15	16	15	13	7	5	16	35	57	65	66	62	60	51	37	20	11	7	6	**620**
PE-CERROTIGRE	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	0	0	17	52	93	115	123	122	103	63	27	13	5	2	**749**
PE-LLANOSDELVIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	16	55	73	77	66	41	27	11	8	3	0	**387**
PE-CALAMA	24	21	30	34	43	49	52	54	56	19	0	0	5	104	132	127	112	113	58	33	29	7	6	9	**1118**
PE-TALTAL	98	98	98	98	98	97	97	97	96	94	92	90	83	69	52	36	25	19	16	25	41	61	84	93	**1756**
PE-HORIZONTE	28	28	26	27	28	28	28	28	28	28	22	18	17	17	18	16	15	17	17	16	14	14	15	17	**509**
PE-ATACAMA	103	105	104	104	111	110	110	108	112	110	119	122	121	117	116	115	120	131	129	128	115	110	117	119	**2753**
PE-SARCO	133	126	140	143	149	154	155	154	140	127	113	108	99	89	88	89	106	135	150	160	143	136	145	142	**3126**
PE-CABOLEONES-1	95	92	93	98	101	103	103	104	101	99	100	100	100	99	101	100	100	123	129	124	101	91	93	93	**2442**
PE-CABOLEONES-2	64	63	66	73	83	89	89	87	84	81	74	73	72	69	69	77	100	132	149	148	129	116	112	102	**2199**
PE-CABOLEONES-3	95	101	103	110	114	117	114	111	99	97	93	93	89	84	81	81	94	120	130	142	127	121	120	114	**2550**
PE-SANJUAN	150	150	148	155	157	161	170	162	158	144	153	161	142	148	156	155	152	175	167	171	141	136	143	141	**3696**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	40	42	46	48	50	51	53	54	55	55	53	53	54	53	55	57	66	74	76	80	73	75	78	76	**1415**
PE-TALINAYPONIENTE	34	35	36	38	39	40	40	41	41	39	39	41	44	46	47	45	42	47	47	45	40	38	41	42	**986**
PE-TALINAYORIENTE	21	21	24	26	28	30	30	30	30	30	33	42	52	60	64	60	56	60	56	50	41	37	36	33	**951**
PE-PUNTADETALCA	16	18	20	21	22	22	23	24	25	24	25	32	41	50	56	54	49	54	51	43	36	35	38	37	**814**
PE-PUNTASIERRA	37	36	33	36	43	44	48	51	52	55	54	59	61	64	68	64	64	73	76	77	69	63	73	75	**1375**
PE-LOSCURUROS	33	33	35	38	39	40	41	42	43	42	44	51	56	60	62	61	62	74	80	79	70	66	68	69	**1289**
PE-MONTEREDONDO	8	10	11	11	12	11	12	13	14	14	16	18	20	22	23	23	22	25	26	26	22	20	21	21	**419**
PE-PUNTAPALMERAS	10	11	11	12	13	13	14	15	16	17	17	19	21	23	24	23	23	28	30	31	28	27	29	29	**485**
PE-CANELA	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	5	5	6	6	5	5	5	5	5	**90**
PE-CANELA-2	7	7	8	8	9	10	11	12	13	16	20	24	29	32	33	30	27	28	26	25	22	20	21	21	**459**
PE-TOTORAL	6	5	4	5	6	6	6	7	6	7	8	10	11	10	13	15	18	23	25	26	25	21	22	23	**305**
PE-UCUQUER-2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	**54**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**8**
PE-CARDONAL	0	2	4	6	8	9	9	11	9	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	5	**90**
PE-MANANTIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	**40**
PE-LAESTRELLA	5	6	6	7	7	7	8	8	8	7	7	6	6	6	8	9	10	14	16	18	18	18	18	18	**239**
PE-LOSCERRILLOS	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	6	7	8	8	8	9	7	6	5	3	3	2	2	2	**89**
PE-LASPENAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	**17**
PE-CAMPO-LINDO	7	6	5	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	**41**
PE-ELMAITEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	**11**
PE-NEGRETE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	**10**
PE-MESAMAVIDA	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	6	9	8	8	10	15	**104**
PE-ALENA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	4	2	2	**21**
PE-CUEL	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	5	6	**52**
PE-SANMATIAS	8	7	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	**49**
PE-LOMASDEDUQUECO	7	5	4	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	6	7	10	**63**
PE-LOSOLMOS	11	10	8	6	5	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	8	10	**83**
PE-RENAICO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	**39**
PE-RENAICO-2	6	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	6	6	8	10	**70**
PE-MALLECONORTE	17	16	14	12	11	11	10	9	8	6	5	3	2	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	**156**
PE-MALLECOSUR	14	13	12	11	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	2	3	4	5	7	8	**146**
PE-SANGABRIEL	8	6	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	8	9	12	15	**83**
PE-LAFLOR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	5	7	7	8	9	11	**63**
PE-LACABANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	**18**
PE-TOLPANSUR	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	11	12	13	16	18	**100**
PE-ELNOGAL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	**14**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PE-LOSBUENOSAIRES	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	**14**
PE-LAESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	**16**
PE-LEBU-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**11**
PE-LEBU	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PE-HUAJACHE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**15**
PE-RAKI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**17**
PE-ELARREBOL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	**15**
PE-AURORA	41	44	41	43	41	40	41	41	36	33	33	30	26	23	21	20	20	23	25	26	24	18	18	16	**720**
PE-PUELCHESUR	67	68	66	67	65	62	61	60	51	46	42	37	33	29	29	28	26	31	31	30	26	16	17	16	**1001**
PE-SANPEDRO	8	9	8	8	8	8	7	6	6	6	6	6	5	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	**128**
PE-SANPEDRO-2	11	12	11	11	11	11	10	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	**176**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271**	**2297**	**3919**	**4305**	**4421**	**4444**	**4244**	**4068**	**3968**	**3317**	**883**	**29**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,168**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	9	43	73	74	69	67	67	65	67	58	19	0	0	0	0	0	0	**610**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	11	11	10	10	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**87**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	17	18	18	17	15	12	10	3	0	0	0	0	0	0	**135**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	12	83	113	112	107	100	91	85	86	82	14	0	0	0	0	0	0	**882**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	19	71	105	103	95	87	83	85	93	85	29	0	0	0	0	0	0	**856**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	3	23	44	49	51	51	47	45	46	37	10	0	0	0	0	0	0	**407**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	9	45	80	88	91	89	83	80	85	81	32	0	0	0	0	0	0	**763**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	6	59	75	74	71	67	62	59	60	63	8	0	0	0	0	0	0	**604**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	11	62	77	77	75	72	68	67	71	71	27	0	0	0	0	0	0	**677**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	2	12	26	38	44	47	46	41	32	17	5	0	0	0	0	0	0	**311**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	14	52	71	73	73	73	73	73	71	53	16	0	0	0	0	0	0	**641**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	24	28	28	28	27	26	24	0	3	0	0	0	0	0	0	**200**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	20	21	20	19	18	18	0	2	0	0	0	0	0	0	**144**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	6	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	4	105	151	158	153	148	159	161	163	123	40	1	0	0	0	0	0	**1366**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	4	28	38	36	33	30	27	27	30	31	8	0	0	0	0	0	0	**291**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	5	109	159	173	172	172	195	200	193	130	42	1	0	0	0	0	0	**1550**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	5	65	135	1	1	131	47	0	0	85	10	1	0	0	0	0	0	**481**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	15	85	158	173	166	161	162	169	175	137	43	0	0	0	0	0	0	**1445**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	25	89	130	133	128	126	132	132	124	99	36	0	0	0	0	0	0	**1153**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	5	31	41	42	40	39	36	35	35	0	10	0	0	0	0	0	0	**314**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	6	6	6	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	8	60	84	83	78	76	70	71	74	67	14	0	0	0	0	0	0	**684**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	35	44	44	42	39	36	36	39	40	9	0	0	0	0	0	0	**366**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	53	58	61	60	61	61	64	50	0	0	0	0	0	0	**515**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	4	33	65	74	75	75	77	79	79	59	17	0	0	0	0	0	0	**637**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	2	26	59	60	59	56	55	54	56	44	8	1	0	0	0	0	0	**481**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	2	19	29	33	33	33	33	31	35	30	10	0	0	0	0	0	0	**288**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	7	7	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	3	42	75	74	70	68	63	61	64	51	7	0	0	0	0	0	0	**578**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	9	48	84	90	92	92	85	79	78	67	18	0	0	0	0	0	0	**741**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14	14	14	14	14	14	13	11	4	0	0	0	0	0	0	**120**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	4	22	38	39	37	37	35	35	37	33	10	0	0	0	0	0	0	**327**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	10	57	0	0	58	0	0	0	0	82	22	0	0	0	0	0	0	**229**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	11	58	92	88	85	80	77	76	85	80	27	0	0	0	0	0	0	**759**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	6	6	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	2	14	28	33	33	32	33	34	34	26	9	0	0	0	0	0	0	**278**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	9	9	8	6	6	7	8	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	2	15	29	33	33	31	29	28	30	29	10	0	0	0	0	0	0	**269**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	5	17	60	71	67	63	59	59	65	53	7	0	0	0	0	0	0	**526**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	17	31	35	35	31	33	33	36	30	7	0	0	0	0	0	0	**289**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	2	58	107	110	109	109	112	117	120	100	21	0	0	0	0	0	0	**962**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	8	7	6	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	32	66	71	71	71	64	62	62	43	8	0	0	0	0	0	0	**550**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	20	20	19	20	20	19	12	3	0	0	0	0	0	0	**157**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	29	15	25	0	0	0	0	0	**79**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	15	17	18	18	17	14	8	2	0	0	0	0	0	0	**123**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	5	6	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	4	55	128	149	144	143	142	147	137	96	16	0	0	0	0	0	0	**1162**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	16	119	218	234	226	214	199	199	207	185	59	0	0	0	0	0	0	**1876**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	17	109	205	213	195	180	166	163	175	159	53	0	0	0	0	0	0	**1633**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	15	33	39	38	36	32	29	30	25	7	0	0	0	0	0	0	**284**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	55	91	93	89	82	85	91	92	78	20	0	0	0	0	0	0	**778**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	1	23	45	51	53	46	42	40	41	35	5	0	0	0	0	0	0	**379**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	1	11	27	27	23	18	12	8	8	9	1	0	0	0	0	0	0	**143**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	29	70	77	74	69	63	59	59	44	2	0	0	0	0	0	0	**545**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	28	28	30	26	17	9	3	0	0	0	0	0	0	0	**149**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	6	6	5	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	22	62	111	141	148	144	120	88	43	6	0	0	0	0	0	0	**883**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	14	43	64	63	58	56	54	47	35	0	0	0	0	0	0	0	**433**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	9	24	32	36	36	33	29	26	19	4	0	0	0	0	0	0	**246**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	5	5	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	8	24	30	31	31	30	28	26	19	4	0	0	0	0	0	0	**233**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	24	31	37	32	23	13	6	0	0	0	0	0	0	0	**183**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRAN_TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	76	92	103	110	110	111	112	112	91	19	0	0	0	0	0	0	**935**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-EL-MIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOS-ROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EL-CARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SOL-DEL-MAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	8	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	21	25	27	28	25	18	8	2	0	0	0	0	0	0	**171**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	28	35	37	35	27	16	5	0	0	0	0	0	0	0	**203**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	9	25	40	49	52	51	44	32	15	3	0	0	0	0	0	0	**319**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24	26	27	27	28	28	28	25	3	0	0	0	0	0	0	**234**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**46**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**4214**	**3660**	**3294**	**3066**	**2952**	**2924**	**2939**	**2673**	**1543**	**1457**	**1482**	**1482**	**1499**	**1548**	**1548**	**1548**	**1550**	**3622**	**4586**	**4802**	**4934**	**4792**	**4418**	**4219**	70,752
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

CERROPABELLON-G2A_GEO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CERROPABELLON-G3A_GEO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**432**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	528	528	528	528	528	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4224**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	269	269	277	265	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	277	277	277	**4846**
ANGAMOS-ANG2_CAR	260	255	260	251	248	248	260	247	80	80	80	80	80	80	80	80	80	260	260	260	260	260	260	260	**4568**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	252	122	180	165	138	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	**3560**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	254	254	254	262	262	275	108	60	60	60	60	60	60	60	60	60	212	275	275	275	275	275	275	**4344**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	359	300	262	239	142	142	142	143	106	106	106	106	106	106	106	106	106	301	336	360	360	360	360	328	**5089**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	320	320	320	266	273	**2019**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	**73**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	80	80	0	0	**228**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	128	135	135	135	135	135	**1487**
GUACOLDA-3_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-4_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	38	38	38	38	38	38	38	38	38	156	156	156	156	156	156	156	**2685**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	200	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	200	257	267	267	260	232	232	**3227**
CAMPICHE_CAR	233	95	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	270	270	270	270	270	270	270	**3475**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	75	0	0	**375**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	350	300	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	317	350	350	350	350	350	328	**5700**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	360	239	200	200	200	200	200	200	200	198	175	175	175	175	175	175	170	239	351	363	365	365	361	329	**5788**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	285	285	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**822**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	350	363	380	365	360	328	**2462**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**322**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	265	331	331	331	331	331	297	**4934**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	32	50	34	30	0	**165**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**346**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	65	61	0	0	**246**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	65	63	0	0	**248**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
EPACIFICO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**276**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	**104**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**161**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	**129**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	**146**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**357**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	**225**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	0	**43**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**220**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	**126**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	**74**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	3	3	3	15	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**504**
MAPA_COGEN	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	11	11	11	11	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**473**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	**32**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	**42**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**105**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 23-06-2024 28-06-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 23 de junio de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	233	197	173	160	152	150	151	133	63	61	61	61	61	63	63	63	63	195	266	283	296	282	247	235	**3,713**
Costos Encendido/Detención	18	1	0	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	1	1	1	7	0	**143**
Costos Totales [kUSD]	**251**	**198**	**173**	**173**	**152**	**150**	**151**	**133**	**79**	**61**	**61**	**61**	**61**	**63**	**63**	**63**	**63**	**276**	**270**	**285**	**297**	**284**	**253**	**235**	**3,856**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**63.2**	**63.3**	**58.7**	**58.9**	**58.7**	**58.7**	**58.7**	**59.1**	**37.5**	**0.0**	**24.7**	**24.7**	**26.5**	**38.7**	**38.8**	**38.8**	**51.7**	**66.3**	**86.3**	**89.4**	**110.2**	**104.7**	**87.5**	**72.3**	**57.40**
Pérdidas [MWh]	292	328	333	341	314	303	305	340	129	213	239	244	249	256	255	269	234	245	266	271	268	280	294	309	**6,576**
Consumos Propios [MWh]	283	283	283	274	274	274	274	274	264	264	264	264	264	264	264	264	264	277	280	280	280	280	277	276	**6,546**
Demanda Total [MWh]	9019	8529	8113	7916	7779	7740	7725	7782	7824	8407	8844	9049	9238	9419	9544	9525	9579	9899	10419	10578	10490	10243	9916	9342	**216,917**
Generación Total [MWh]	**9594**	**9140**	**8729**	**8531**	**8368**	**8317**	**8305**	**8396**	**8217**	**8884**	**9347**	**9557**	**9751**	**9939**	**10063**	**10058**	**10076**	**10420**	**10965**	**11129**	**11037**	**10803**	**10487**	**9927**	**230,039**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3229**	**3302**	**3208**	**3193**	**3100**	**3032**	**2984**	**3064**	**2096**	**1391**	**1582**	**1677**	**1777**	**1899**	**2028**	**2097**	**2702**	**3180**	**3258**	**3253**	**3248**	**3267**	**3272**	**3299**	**65,136**
RAPEL-1	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**1800**
RAPEL-2	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75	75	**1792**
RAPEL-3	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**1800**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**1680**
CIPRESES-1	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	30	30	30	30	30	30	**462**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	**300**
CIPRESES-3	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	12	28	28	28	28	28	28	28	**432**
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**137**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ISLA	56	56	56	56	56	56	56	56	34	34	34	34	34	34	34	34	41	56	56	56	56	56	56	56	**1152**
CURILLINQUE	70	70	70	70	70	70	70	70	42	42	42	42	42	42	42	42	51	70	70	70	70	70	70	70	**1436**
LOMAALTA	31	31	31	31	31	31	31	31	19	19	19	19	19	19	19	19	23	31	31	31	31	31	31	31	**640**
LOSHIERROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLBUN-1	229	229	229	229	229	229	229	210	0	0	0	0	0	0	0	0	170	229	229	229	229	229	229	229	**3579**
COLBUN-2	223	229	229	229	229	229	140	159	189	191	146	146	146	147	147	147	129	164	229	229	229	229	229	229	**4584**
MACHICURA-1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	34	34	34	34	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	**1085**
MACHICURA-2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**780**
CHIBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**864**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	**87**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	36	0	20	1	51	42	**206**
ELTORO-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	84	84	0	0	**186**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	5	17	2	**41**
ABANICO	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**905**
ANTUCO-1	160	144	93	93	93	93	93	93	93	0	0	98	120	93	93	93	93	93	160	93	96	93	109	101	**2295**
ANTUCO-2	160	160	160	160	160	160	160	160	160	80	134	80	80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	**3574**
RUCUE	178	178	178	178	178	178	178	178	178	40	83	118	136	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	**3944**
QUILLECO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	36	51	58	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**1545**
LAJA1	34	34	34	34	34	34	34	34	34	24	29	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**805**
RALCO-1	319	300	300	300	300	300	300	283	153	99	90	90	90	90	90	90	300	317	327	316	298	318	295	328	**5692**
RALCO-2	252	300	300	300	300	300	300	268	230	199	199	199	199	199	216	210	276	317	177	177	186	208	243	269	**5823**
PALMUCHO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**754**
PANGUE-1	225	225	210	225	131	131	116	225	20	20	20	20	20	20	20	80	80	185	225	225	225	225	225	225	**3323**
PANGUE-2	225	225	225	225	225	156	156	225	0	0	0	0	0	0	112	127	150	225	225	225	225	225	225	225	**3627**
ANGOSTURA-1	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	139	137	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**3216**
ANGOSTURA-2	140	140	140	140	140	140	140	140	140	112	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	**3332**
ANGOSTURA-3	47	47	47	47	47	47	47	47	47	0	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	**987**
CANUTILLAR-1	53	80	52	51	53	53	80	55	60	60	0	0	0	0	0	0	55	53	80	80	80	80	80	80	**1185**
CANUTILLAR-2	53	80	80	50	51	51	80	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	53	80	80	80	80	80	80	**1088**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 23 de junio de 2024

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	5.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.9	2.4	3.0	3.0	3.0	2.4	1.9	1.0	1.5	2.0	3.3	6.0	7.8	9.0	9.0	9.0	100.5	9.0	4.2
COSAPILLA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	7.9	0.5	0.3
ELTORON2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RIOHUASCO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	19.9	1.0	0.8
PUCLARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSMOLLES	4.6	4.6	4.5	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.7	4.8	4.6	5.0	4.7	4.7	4.9	4.6	58.1	5.0	2.4
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	213.8	9.0	8.9
BLANCO	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	7.9	7.5	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	181.5	8.1	7.6
LOSQUILOS	17.6	17.7	17.5	17.6	17.5	17.5	18.2	17.3	17.6	17.2	17.7	17.1	17.7	17.6	17.2	17.3	17.8	17.4	17.6	17.4	17.0	17.3	17.3	17.4	419.5	18.2	17.5
CHACABUQUITO	10.6	10.4	10.6	10.5	10.4	10.6	10.4	10.7	10.7	10.3	10.5	10.4	10.5	10.3	10.7	10.3	10.4	10.3	10.6	10.4	10.6	10.2	10.2	10.4	251.0	10.7	10.5
SAUCEANDES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.6	0.6	0.6
CARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MINI_ARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALFALFAL	44.7	44.7	44.7	44.8	44.7	44.7	44.7	44.7	44.8	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7	47.2	50.1	50.7	50.8	50.7	50.7	50.8	50.7	1117.1	50.8	46.5
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALIBORO	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	15.6	0.8	0.7
MALLARAUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	46.4	47.2	51.4	52.5	52.7	52.6	53.0	50.9	49.2	48.6	37.8	35.4	31.3	29.8	29.8	32.8	41.7	51.9	63.3	66.0	66.0	65.9	53.6	45.8	1155.6	66.0	48.2
SAUZAL	65.0	64.2	59.2	58.9	58.9	58.8	59.6	56.8	56.3	58.2	52.8	50.0	46.1	45.6	40.7	40.1	42.8	42.6	43.0	61.3	62.6	64.8	66.7	64.6	1319.7	66.7	55.0
CIPRESILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.5	6.5	6.5	6.3	4.8	6.9	6.8	6.5	6.3	6.4	6.8	6.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	161.2	7.3	6.7
LA-COMPANIA-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAHIGUERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LACONFLUENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	79.1	80.4	78.4	297.3	80.4	12.4
ELPASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONVENTOVIEJO	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	12.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	11.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	314.1	15.3	13.1
LAMONTANA-1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	47.5	2.0	2.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	11.4	1.9	0.5
CUMPEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	1.9	2.1	1.6	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.6	3.5	3.8	3.8	32.6	3.8	1.4
CORRALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROBLERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIRCAY	15.6	15.5	15.3	14.7	14.1	13.9	13.8	12.8	11.3	8.6	5.7	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	4.7	10.1	12.6	12.8	12.6	12.6	12.4	12.1	257.8	15.6	10.7
MARIPOSAS	4.1	3.9	4.0	3.9	3.8	3.1	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	87.6	4.1	3.7
PROVIDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	8.2	0.4	0.3
ELGALPON	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5	0.2	0.1
RIOCOLORADO	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	6.7	4.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	151.1	8.3	6.3
ITATA	19.8	19.7	19.8	19.7	19.8	19.8	19.8	19.7	15.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	17.5	19.7	19.9	19.9	19.8	19.5	19.6	389.4	19.9	16.2
ELDIUTO	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	39.5	2.4	1.6
BUREO	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	28.9	1.3	1.2
AILLIN	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	85.9	3.8	3.6
MUNILQUE-1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.0	0.4	0.4
MUNILQUE-2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.3	0.4	0.4
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	43.0	1.8	1.8
PEUCHEN	73.2	71.8	71.8	71.9	67.5	64.4	50.8	49.5	45.3	34.8	30.2	30.2	29.2	27.7	27.2	19.8	17.2	45.6	68.1	71.4	72.2	72.2	72.1	70.3	1254.2	73.2	52.3
MAMPIL	49.3	49.0	49.0	49.0	49.0	46.4	48.0	43.3	35.5	28.0	31.9	34.0	34.0	30.5	31.8	32.0	28.1	27.1	33.4	46.8	47.3	49.4	46.2	48.9	967.7	49.4	40.3
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	20.9	1.9	0.9
LOSPADRES	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	54.0	2.3	2.3
EL-PINAR	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	198.8	8.3	8.3
QUILLAILEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULCHEN	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	74.2	3.1	3.1
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-ATAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RIOTRUENO	5.7	5.5	5.7	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.7	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	134.3	5.7	5.6
RENAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTORENAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RIOPICOIQUEN	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	19.1	19.0	19.1	19.1	19.0	18.9	18.8	19.1	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.1	458.1	19.2	19.1
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.3	0.8	0.8
MOLINERAVILLARRICA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8.8	0.4	0.4
CARILAFQUEN	8.8	8.3	8.5	8.4	8.6	8.5	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.5	7.8	7.4	7.4	193.5	8.8	8.1
MALALCAHUELLO	7.7	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	5.1	5.8	6.7	7.2	7.4	7.2	6.7	6.7	167.0	7.7	7.0
TRAILELFU	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	61.2	2.6	2.5
ALLIPEN	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	33.2	1.4	1.4
DONGUIL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0
MAISAN	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.7	0.6	0.6
ELCANELO	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	125.6	5.3	5.2
ELAGRIO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	39.4	1.8	1.6
PILMAIQUEN	38.9	38.9	38.8	38.8	38.8	38.8	39.1	39.0	38.8	39.0	39.0	38.9	39.0	38.9	38.9	38.8	38.8	38.8	38.8	38.9	38.8	38.8	38.9	38.8	933.0	39.1	38.9
LOS-PORTONES	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	48.3	2.0	2.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORRENTOSO	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	165.7	7.4	6.9
PALMAR	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	93.9	4.0	3.9
PULELFU	9.4	2.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	218.6	9.4	9.1
MARIAELENA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.6	0.2	0.2
LOSCOLONOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANLEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAPULLO	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	276.3	11.8	11.5
NALCAS	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	3.0	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	100.0	4.8	4.2
CALLAO	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	54.2	2.6	2.3
HIDROBONITO-MC1	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	6.8	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	7.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	164.6	8.7	6.9
HIDROBONITO-MC2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	57.8	2.6	2.4
HIDROBONITO-MC3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	53.3	2.2	2.2
RUCATAYO	50.0	49.9	50.2	51.2	51.3	51.2	51.7	51.9	41.8	30.4	35.2	37.4	37.4	37.4	34.4	34.0	30.2	47.9	54.1	52.1	51.8	51.8	51.9	51.7	1086.6	54.1	45.3
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	25.6	1.1	1.1
LAARENA	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	100.5	4.5	4.2
ELCOLORADO	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	39.3	1.9	1.6
DONGO	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	70.2	2.9	2.9
COLLIL	3.9	4.0	4.1	4.1	3.5	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	83.0	4.1	3.5
QUELTEHUES	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	707.7	30.0	29.5
VOLCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAYACAN	9.1	9.0	9.2	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.1	8.8	9.1	9.2	9.4	9.4	9.3	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	219.2	9.4	9.1
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.2	2.3	2.3
PUNTILLA	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.6	6.9	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	6.9	6.5	7.3	7.8	7.8	171.5	7.8	7.1
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	1.7	1.7	6.3	1.7	0.3
ELLLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELRINCON	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.3	0.2	0.2
LOSMORROS	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	14.3	0.7	0.6
LOSBAJOS	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	59.8	2.5	2.5
AUXDELMAIPO	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	83.0	3.5	3.5
PULLINQUE	46.5	46.5	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.3	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6	46.5	1116.4	46.6	46.5
RECA	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	26.1	1.7	1.1
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	14.1	0.6	0.6
MUCHI	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	0.4	0.2
LASFLORES	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.7	1.7	1.8	1.9	1.2	1.3	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.2	1.2	37.5	1.9	1.6
PEHUI	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	20.5	0.9	0.9
MOCHO	9.9	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.4	8.1	7.1	7.1	8.1	8.1	8.1	9.0	9.0	8.2	9.2	9.1	8.8	8.9	8.8	8.7	8.8	211.9	9.9	8.8
LICAN	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	16.6	16.8	16.8	13.5	7.2	5.3	5.1	4.2	4.8	5.1	5.1	4.2	11.8	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	16.9	301.8	16.9	12.6
CUMBRES	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.0	9.1	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	216.8	9.3	9.0
SANTAISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSCORRALES-1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	43.9	1.8	1.8
LOSCORRALES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MSA-1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	71.2	3.0	3.0
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICHILONCO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	29.0	1.2	1.2
DONWALTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MELO	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	34.5	1.7	1.4
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCOA	21.6	21.3	21.4	21.2	21.7	21.1	21.3	21.7	20.9	21.3	21.6	21.5	21.3	21.0	19.2	14.5	14.7	19.4	21.4	21.4	21.5	21.3	21.1	21.6	495.0	21.7	20.6
LAVINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAELENA	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	69.1	2.9	2.9
TRANQUIL	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.3	0.3
ELTORO	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.7**	**0.7**	**8.1**	**3.6**	**4.4**	**8.2**	**9.3**	**3.7**	**6.2**	**12.0**	**3.1**	**2.3**	**7.6**	**93.3**	**104.6**	**160.8**	**189.4**	**188.6**	**124.5**	**40.7**	**972.3**	**189.4**	**40.5**
ANTUCO	**223.9**	**216.9**	**217.0**	**217.1**	**217.1**	**217.0**	**217.2**	**217.0**	**216.8**	**214.1**	**200.9**	**199.6**	**207.8**	**208.0**	**207.9**	**218.7**	**216.8**	**204.0**	**207.2**	**210.4**	**211.4**	**212.6**	**213.8**	**214.1**	**5107.5**	**223.9**	**212.8**
ABANICO	36.1	36.2	35.9	35.8	36.0	36.2	35.9	35.6	36.0	35.7	35.8	35.9	35.9	35.6	35.5	35.7	35.5	34.9	35.4	35.4	35.7	35.4	35.3	35.5	857.0	36.2	35.7
RUCUE	164.0	159.0	156.0	159.0	163.0	164.0	162.0	163.0	119.0	90.0	89.0	88.0	89.0	90.0	88.0	85.0	87.0	145.0	168.0	166.0	159.0	160.0	155.0	159.0	3227.0	168.0	134.5
QUILLECO	68.0	66.0	68.0	66.0	68.0	66.0	68.0	67.0	54.0	38.0	38.0	37.0	38.0	37.0	37.0	37.0	37.0	41.0	65.0	66.0	68.0	68.0	65.0	67.0	1330.0	68.0	55.4
LAJA1	34.3	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	34.4	33.6	26.2	24.2	24.2	24.3	24.4	24.4	24.4	24.5	31.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.7	745.8	34.7	31.1
RAPEL	**227.0**	**273.5**	**271.7**	**271.2**	**271.3**	**270.8**	**277.7**	**275.3**	**273.1**	**278.6**	**279.2**	**279.5**	**282.3**	**285.5**	**278.1**	**276.3**	**277.8**	**280.5**	**275.5**	**284.7**	**277.4**	**276.8**	**282.8**	**275.9**	**6602.4**	**285.5**	**275.1**
CANUTILLAR	**106.0**	**44.0**	**49.0**	**94.0**	**95.0**	**96.0**	**88.0**	**106.0**	**56.0**	**62.0**	**3.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**92.0**	**110.0**	**151.0**	**160.0**	**156.0**	**156.0**	**159.0**	**155.0**	**1938.0**	**160.0**	**80.8**
CIPRESES	**75.2**	**72.7**	**25.9**	**21.9**	**7.8**	**7.7**	**10.0**	**9.1**	**4.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**13.0**	**24.9**	**68.2**	**75.4**	**77.4**	**75.9**	**75.8**	**77.1**	**75.6**	**798.5**	**77.4**	**33.3**
OJOSDEAGUA	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	**135.7**	**5.7**	**5.7**
LAMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISLA	54.1	53.8	39.9	35.1	34.5	34.5	34.7	32.6	30.1	29.6	29.7	29.9	29.7	29.8	30.3	30.0	37.9	48.0	53.8	54.3	55.0	54.4	54.5	53.9	969.8	55.0	40.4
CURILLINQUE	60.0	60.0	40.0	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	53.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	1094.0	66.0	45.6
LOMAALTA	25.5	25.6	23.1	14.4	12.2	13.0	13.1	13.0	12.9	12.8	13.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	20.0	25.4	27.2	27.2	27.2	27.3	27.4	440.1	27.4	18.3
LOSHIERROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSHIERROS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLBUN	**443.0**	**433.0**	**280.0**	**210.0**	**270.0**	**268.0**	**340.0**	**338.0**	**349.0**	**385.0**	**176.0**	**140.0**	**147.0**	**334.0**	**302.0**	**291.0**	**275.0**	**368.0**	**394.0**	**461.0**	**446.0**	**451.0**	**457.0**	**441.0**	**7999.0**	461.0	333.3
MACHICURA	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**80.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**78.0**	**1896.0**	**80.0**	**79.0**
CHIBURGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	38.0	4.0	1.6
SANCLEMENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANIGNACIO	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	864.0	36.0	36.0
PEHUENCHE	**503.6**	**503.5**	**502.5**	**502.0**	**503.0**	**502.8**	**502.8**	**336.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**8.4**	**247.9**	**524.7**	**541.8**	**530.4**	**529.6**	**538.7**	**528.1**	**7306.8**	**541.8**	**304.5**
RALCO	**547.7**	**594.0**	**541.2**	**447.6**	**348.7**	**345.0**	**375.6**	**435.6**	**333.8**	**354.8**	**389.9**	**335.1**	**342.3**	**258.6**	**133.0**	**137.7**	**291.9**	**549.8**	**428.2**	**514.1**	**491.8**	**512.8**	**552.2**	**579.7**	**9840.9**	**594.0**	**410.0**

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PALMUCHO	30.4	30.3	30.3	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	730.6	30.5	30.4
PANGUE	294.0	293.1	289.4	212.0	190.5	189.8	201.7	224.3	319.5	330.3	330.9	327.0	328.9	332.1	324.5	302.8	208.0	351.1	446.1	449.8	421.0	343.2	350.4	342.3	7402.8	449.8	308.5
ANGOSTURA-1	137.0	136.0	135.0	108.0	101.0	90.0	80.0	80.0	135.0	133.0	136.0	131.0	135.0	136.0	138.0	138.0	138.0	137.0	140.0	4.0	28.0	80.0	131.0	136.0	2743.0	140.0	114.3
ANGOSTURA-2	136.0	136.0	136.0	136.0	135.0	105.0	92.0	137.0	131.0	114.0	136.0	135.0	134.0	136.0	137.0	110.0	136.0	137.0	139.0	79.0	80.0	81.0	130.0	136.0	2964.0	139.0	123.5
ANGOSTURA-3	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	43.0	44.0	44.0	44.0	43.0	44.0	31.0	30.0	27.0	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0	42.0	44.0	912.0	44.0	38.0
PE-TCHAMMA	26.3	37.3	31.3	31.1	48.9	110.9	148.1	139.5	113.2	72.4	7.6	0.5	11.0	30.9	51.3	61.2	59.0	60.7	39.5	4.5	0.1	0.0	1.0	0.0	1086.1	148.1	45.3
PE-SIERRAGORDA	29.4	37.3	32.4	37.3	47.5	57.4	80.1	77.2	58.3	48.1	18.3	5.8	12.1	12.1	59.8	62.1	56.7	46.0	36.0	7.6	0.0	0.6	1.5	2.8	826.2	80.1	34.4
PE-VALLEDELOSVIENTOS	0.9	0.0	0.0	1.9	10.7	10.5	8.5	17.6	12.9	6.5	0.5	3.5	9.6	10.0	48.0	51.5	45.9	47.8	52.3	38.8	24.8	19.7	6.5	0.0	428.2	52.3	17.8
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0.0	0.0	1.8	0.4	0.9	1.1	5.1	7.9	5.4	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	86.0	91.2	81.5	87.1	56.5	11.6	0.1	0.0	0.0	0.0	438.7	91.2	18.3
PE-CALAMA	10.9	5.3	7.6	7.6	11.5	19.5	21.0	28.0	29.2	10.5	0.6	3.2	10.0	10.0	72.3	80.2	77.2	57.9	64.7	48.9	47.5	44.4	8.9	0.0	676.9	80.2	28.2
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	4.8	5.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	47.3	73.6	84.2	63.4	33.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319.7	84.2	13.3
PE-TALTAL	85.7	85.7	86.0	86.2	86.1	83.9	84.1	84.1	70.2	49.4	56.1	60.7	60.7	59.3	46.7	18.3	8.3	2.5	0.2	0.0	38.8	87.0	86.5	86.8	1413.4	87.0	58.9
PE-SARCO	162.1	160.3	150.3	161.9	165.8	165.4	160.7	162.9	123.1	84.9	97.8	105.3	105.3	105.3	97.7	96.9	87.0	150.3	165.9	166.0	166.1	166.1	166.0	165.4	3338.1	166.1	139.1
PE-HORIZONTE	35.1	35.3	35.1	36.5	37.3	35.7	36.7	37.8	38.4	26.5	20.7	20.6	20.2	19.3	16.8	16.6	10.0	2.7	0.6	0.5	9.8	16.7	16.5	14.2	539.6	38.4	22.5
PE-SANJUAN	154.2	140.0	137.1	166.5	171.9	163.0	155.5	170.9	171.5	171.2	119.2	117.1	116.9	117.1	113.4	113.1	99.9	159.7	173.8	182.4	183.4	182.7	180.2	172.4	3633.1	183.4	151.4
PE-CABOLEONES	104.4	104.0	103.0	132.3	136.8	120.0	106.1	126.7	102.7	89.0	102.2	107.8	106.5	107.8	100.3	99.3	88.4	134.6	151.1	162.6	168.7	168.8	160.8	147.7	2931.5	168.8	122.1
PE-CABOLEONES-2	93.9	91.3	83.0	139.2	136.7	113.4	123.6	98.9	96.4	100.8	120.4	116.3	112.9	126.2	120.0	118.5	105.3	147.9	173.8	182.9	196.3	183.7	174.4	142.4	3097.9	196.3	129.1
PE-CABOLEONES-3	98.4	96.5	92.0	126.3	136.9	122.0	131.9	130.6	117.7	95.1	110.1	117.5	117.4	117.5	110.3	108.6	97.0	142.2	158.3	175.7	179.8	178.5	171.8	161.7	3093.8	179.8	128.9
PE-ATACAMA	77.6	83.1	82.2	115.7	121.1	112.3	109.0	100.5	92.3	82.4	96.3	102.1	102.1	102.1	95.9	94.2	83.5	113.5	116.2	132.0	133.4	127.1	121.7	114.1	2510.5	133.4	104.6
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELARRAYAN	43.1	43.3	47.0	50.6	57.8	62.5	62.4	62.9	58.3	57.9	55.0	57.9	57.9	58.2	58.1	57.1	59.1	60.8	59.2	68.4	69.1	84.0	78.8	79.6	1448.9	84.0	60.4
PE-LOSCURUROS	23.9	12.4	18.3	16.4	7.5	18.9	44.2	57.9	28.2	14.9	21.3	38.0	54.9	55.0	61.8	62.7	55.5	76.9	98.2	96.7	96.0	89.8	86.7	81.8	1217.9	98.2	50.7
PE-TALINAYORIENTE	16.7	18.0	18.5	20.6	16.9	8.3	17.2	22.1	26.4	12.5	8.3	9.0	9.9	9.9	44.6	49.3	43.0	40.4	35.0	26.3	21.0	17.9	15.0	17.5	524.0	49.3	21.8
PE-TALINAYPONIENTE	26.6	32.2	35.9	39.1	38.6	37.5	38.3	39.7	36.8	36.6	39.4	36.9	36.9	36.9	35.1	34.6	30.7	44.7	51.1	47.7	47.6	47.0	44.7	41.8	936.4	51.1	39.0
PE-PUNTA-DE-TALCA	10.1	9.7	6.9	9.7	10.3	7.8	8.0	6.7	9.9	11.6	14.5	9.6	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.6	14.5	5.3
PE-PUNTASIERRA	30.3	29.4	46.3	51.0	50.8	63.7	69.3	58.1	45.3	41.1	44.1	47.8	47.9	47.9	48.0	48.1	47.3	60.6	73.1	77.6	80.0	79.7	77.2	79.1	1343.7	80.0	56.0
PE-MONTEREDONDO	7.3	5.1	9.9	12.8	9.1	12.5	16.2	19.4	11.7	11.3	15.0	15.5	15.7	15.7	19.7	22.0	22.0	21.2	24.6	29.1	31.8	32.4	26.6	25.1	431.7	32.4	18.0
PE-CANELA	0.6	0.5	0.9	1.5	1.9	2.2	2.9	1.9	1.6	1.4	2.8	4.0	4.7	6.1	6.9	8.5	6.5	5.4	4.3	3.7	4.9	4.9	3.4	3.2	84.9	8.5	3.5
PE-CANELA-2	0.7	0.5	1.8	3.8	5.2	4.5	5.6	3.6	4.7	5.4	11.2	14.5	20.0	19.9	30.7	31.6	30.1	35.5	35.5	31.2	28.9	25.9	20.3	20.1	391.1	35.5	16.3
PE-TOTORAL	4.1	2.9	3.6	5.1	6.9	8.9	12.4	12.5	12.0	10.5	9.8	11.2	11.9	11.8	11.9	12.0	15.1	22.9	24.8	25.2	23.3	24.7	23.5	21.1	328.1	25.2	13.7
PE-PUNTAPALMERAS	6.0	5.2	12.0	12.7	12.5	14.7	16.7	10.7	8.2	9.4	17.8	21.2	21.9	23.2	25.1	26.0	25.9	24.6	23.7	26.1	30.6	33.4	31.7	32.8	472.1	33.4	19.7
PE-UCUQUER	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	1.2	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.6	2.0	2.3	2.4	16.0	2.4	0.7
PE-UCUQUER-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-ESTRELLA	0.0	0.0	0.9	1.0	0.7	0.4	0.1	0.3	2.4	2.3	1.1	1.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.6	3.2	8.8	13.6	16.2	18.2	22.2	22.9	117.0	22.9	4.9
PE-CARDONAL	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.8	2.3	3.2	3.4	4.3	5.2	6.3	31.0	6.3	1.3
PE-MANANTIALES	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.6	0.1	0.3	0.7	0.2	0.1	0.8	2.1	3.9	4.2	5.4	6.7	8.8	37.9	8.8	1.6
PE-LOS-CERRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.8	1.0	0.4	1.0	1.1	0.5	0.6	2.5	5.3	7.0	8.1	10.2	12.1	14.3	66.8	14.3	2.8
PE-ELMAITEN	0.0	0.1	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.7	0.1
PE-LASPENAS	8.4	8.0	7.1	6.2	5.6	4.1	3.3	2.6	8.0	8.3	8.1	8.3	8.3	8.4	8.3	8.4	7.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	2.1	8.4	171.6	8.4	7.1
PE-ALENA	1.2	3.2	1.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	8.4	3.2	0.3
PE-CUEL	0.9	2.2	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.2	0.2
PE-SAN-MATIAS	0.5	1.1	3.6	0.3	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.5	11.8	3.6	0.5
PE-LOS-OLMOS	4.2	3.9	6.8	2.8	1.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	6.8	0.9
PE-LAESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-NEGRETE	0.9	1.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.0	5.3	1.2	0.2
PE-LOSBUENOSAIRES	0.3	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	0.1
PE-MESAMAVIDA	3.7	4.8	8.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	19.5	8.5	0.8
CAMPO_LINDO_E1_EO	7.2	10.0	15.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.2	38.0	15.3	1.6
PE-LEBU	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	5.9	1.0	0.2
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	0.5	0.1	1.1	1.1	1.6	1.1	2.7	2.3	2.3	1.6	1.7	0.5	0.1	0.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	20.5	2.7	0.9
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELNOGAL	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0
PE-TOLPAN-SUR	1.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	3.6	1.4	8.7	3.6	0.4
PE-MALLECO-NORTE	31.3	19.9	28.3	13.7	10.9	9.5	3.1	4.6	5.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	129.5	31.3	5.4
PE-MALLECO-SUR	23.4	15.7	18.9	13.4	10.0	4.5	2.9	3.8	4.5	4.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	104.1	23.4	4.3
PE-SANGABRIEL	4.2	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	9.2	4.2	0.4
PE-LACABAÑA	1.2	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	20.6	0.0	1.5	1.9	0.7	50.9	23.6	2.1
PE-RENAICO	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	1.4	0.7	0.1
PE-RENAICO-2	5.2	2.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.1	0.0	13.3	5.2	0.6
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	11.3	9.6	17.2	12.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	51.4	17.2	2.1
PE-PUELCHE-SUR	70.3	61.4	55.4	92.0	98.7	81.0	66.6	69.1	76.9	76.8	64.8	66.0	46.4	42.6	35.5	37.1	43.1	37.3	36.1	54.5	54.3	76.7	80.4	40.2	1463.1	98.7	61.0
PE-AURORA	42.3	39.5	54.1	57.9	53.7	55.4	52.6	51.8	46.8	43.2	40.8	28.8	28.4	20.7	17.5	14.3	19.4	23.3	25.7	31.2	37.0	42.5	42.4	31.5	900.6	57.9	37.5
PE-SANPEDRO	10.8	8.7	8.1	8.5	5.4	5.0	4.5	5.7	6.0	2.9	2.0	2.2	1.9	2.7	2.2	1.9	2.0	2.1	2.8	4.2	3.1	3.1	4.2	3.0	103.0	10.8	4.3
PE-SANPEDRO-2	14.8	10.8	11.0	10.1	8.1	5.8	6.0	7.6	6.9	3.2	2.4	2.4	2.8	3.3	2.9	2.9	3.1	2.7	3.9	5.3	4.3	3.4	4.1	4.0	131.8	14.8	5.5
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	2.5	5.2	6.5	5.9	2.8	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	6.5	1.2
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	4.4	3.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	4.7	1.7
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.3	6.5	4.9	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	6.7	2.3
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	3.7	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	5.0	1.7
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	22.5	43.1	57.2	61.1	61.1	61.1	56.7	54.7	37.6	9.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.0	61.1	19.5
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.5	10.7	10.6	10.4	10.2	10.3	10.3	8.2	4.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.4	10.7	3.6
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.8	0.5
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	0.1
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.1
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.3	11.6	14.3	16.4	17.1	16.5	14.1	8.9	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.9	17.1	4.7
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.6	7.0	5.3	6.5	6.5	6.6	6.8	6.9	6.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1	7.0	2.5
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	34.2	52.0	60.5	63.9	63.9	63.9	60.3	59.6	48.2	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	523.0	63.9	21.8
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.6	0.2
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	11.0	22.6	37.9	42.5	47.9	47.9	42.6	34.9	19.6	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.2	47.9	13.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	12.2	11.9	11.5	11.4	11.6	12.1	12.5	11.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.1	12.5	4.3
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	21.7	26.5	34.4	36.9	36.9	36.9	34.2	33.9	29.9	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.2	36.9	12.8
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.0	0.7
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	91.5	114.5	133.6	141.8	141.8	141.7	132.0	130.8	114.1	37.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1192.0	141.8	49.7
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	39.0	53.4	65.7	70.3	70.9	70.9	66.3	65.6	56.1	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	581.4	70.9	24.2
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	26.8	26.1	25.9	25.1	24.5	24.5	24.6	25.1	23.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	26.8	9.8
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	24.9	39.8	39.8	39.7	39.7	39.8	39.6	39.7	39.6	21.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	370.8	39.8	15.5
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	19.1	23.6	28.5	31.0	30.9	31.1	29.7	28.9	25.6	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.5	31.1	10.8
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	10.9	4.8	4.7	4.7	4.8	16.4	54.3	79.7	76.0	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.9	79.7	11.9
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	41.2	33.0	36.5	38.0	38.0	38.0	36.2	36.0	33.5	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	355.9	41.2	14.8
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	83.2	106.8	132.0	154.0	153.8	154.1	144.9	142.1	126.1	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1260.8	154.1	52.5
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	41.0	69.5	88.2	94.0	94.0	94.0	88.3	87.2	74.7	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	761.5	94.0	31.7
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	7.3	7.0	6.8	6.7	6.9	7.1	7.2	6.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	7.3	2.7
PFV-PMGD-QUETENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	6.8	1.2	0.0	4.8	7.0	7.1	7.0	4.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	7.1	1.8
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	23.5	41.2	57.6	62.2	62.2	62.2	57.9	57.2	50.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	492.7	62.2	20.5
PMGD-PFV-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	27.5	42.6	38.6	41.9	41.9	41.9	39.3	38.5	33.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	356.4	42.6	14.9
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	39.2	68.8	73.5	71.6	70.6	71.6	74.5	75.1	60.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	616.0	75.1	25.7
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	3.6	6.2	6.2	6.2	6.4	6.1	5.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	6.4	1.8
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	15.0	37.9	52.9	52.5	51.8	52.9	53.9	53.1	43.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.0	53.9	17.8
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.4	23.0	30.2	32.0	32.0	32.0	30.4	30.0	26.5	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.9	32.0	10.9
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	33.1	47.7	59.8	64.0	63.9	64.0	59.6	58.6	52.4	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	526.4	64.0	21.9
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	3.3	4.8	5.9	6.7	7.0	7.1	5.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	7.1	1.8
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	18.8	21.0	21.0	21.1	21.0	21.0	95.8	105.4	88.6	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.3	105.4	18.1
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.9	10.3	12.9	13.0	13.0	13.0	12.2	12.0	10.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2	13.0	4.5
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.9	20.7	23.5	30.6	38.0	42.8	44.0	44.1	39.5	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.3	44.1	12.8
PFV-ANDES-IIB	1.3	1.8	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.9	39.2	13.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	1.1	102.8	111.2	108.9	105.9	64.2	28.3	604.0	111.2	25.2
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.4	1.8	0.4	1.7	5.0	5.0	24.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	24.9	1.9
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	43.2	63.6	76.9	82.2	82.2	82.2	77.6	76.8	68.4	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	685.4	82.2	28.6
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	4.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	6.3	2.2
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	5.5	5.6	5.4	5.3	5.3	5.5	5.6	4.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	5.6	1.9
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	3.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	4.2	1.5
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	15.7	32.1	49.4	52.9	52.9	52.9	51.5	50.7	40.4	11.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	410.3	52.9	17.1
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	40.8	64.5	73.9	80.0	80.0	80.0	75.5	73.6	65.9	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	656.4	80.0	27.3
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	27.6	46.0	55.8	59.0	59.0	59.1	55.4	54.6	44.1	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	475.5	59.1	19.8
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	86.9	84.8	106.2	106.2	104.8	105.7	99.6	71.1	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814.4	106.2	33.9
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.6	7.1	7.1	6.8	6.7	6.7	6.6	5.8	2.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	7.1	2.4
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	15.9	25.8	31.8	33.9	33.9	33.9	31.8	31.3	27.2	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.6	33.9	11.4
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.6	0.5
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.2	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	3.7	1.2
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.6	7.6	9.5	10.0	10.0	10.0	9.3	9.2	7.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.7	10.0	3.4
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	17.5	41.7	59.3	63.9	63.8	63.9	60.7	59.5	45.8	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.1	63.9	20.2
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.0	26.3	38.6	39.2	39.2	39.2	39.3	39.2	34.7	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.4	39.3	13.1
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	46.4	93.6	117.3	123.3	126.2	126.3	118.7	117.3	108.2	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1005.4	126.3	41.9
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	15.6	26.0	32.4	34.2	35.0	35.0	33.3	32.7	30.7	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	283.7	35.0	11.8
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	12.2	33.7	48.0	51.2	51.2	51.2	47.6	46.8	39.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.9	51.2	16.3
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	14.5	8.5	9.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	26.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5	26.1	4.0
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.0	20.4	21.5	22.0	22.0	22.0	21.0	20.6	15.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.1	22.0	7.3
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	2.5	1.0
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.8	0.5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	14.1	16.5	19.2	19.9	19.7	17.9	16.0	10.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.5	19.9	5.9
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.4	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	7.0	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3	7.0	2.3
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.4	5.7	5.5	5.4	5.5	5.7	5.9	5.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	5.9	2.1
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	100.8	120.3	125.8	130.6	130.6	130.5	121.3	121.4	109.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1099.5	130.6	45.8
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.1	28.9	28.7	36.9	36.9	36.9	52.6	52.1	15.8	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.2	52.6	13.0
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	45.8	91.5	146.0	227.8	228.5	228.5	219.1	192.3	63.4	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1478.3	228.5	61.6
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.7	10.3	16.7	25.4	26.0	26.0	34.6	41.1	34.8	11.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.6	41.1	9.8
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	17.1	36.6	49.5	49.2	51.2	51.8	53.0	36.8	12.7	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	367.1	53.0	15.3
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.4	3.4	3.6	2.3	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	3.6	0.6
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.2	6.5	6.4	6.2	6.3	6.6	6.7	4.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	6.7	2.2
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.0	0.3
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.6	21.6	29.7	29.9	26.0	25.4	15.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.9	29.9	6.8
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.8	41.2	62.5	60.9	34.7	39.3	23.7	14.6	11.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.7	62.5	12.5
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.0	2.1	1.7	1.2	0.9	3.3	0.4	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	7.0	0.9
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.3	1.8	2.1	1.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.1	0.4
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1.1	1.5	1.6	1.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.7	0.4
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.6	1.0	1.2	1.8	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.8	0.4
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	4.9	5.2	3.1	11.2	10.4	6.8	4.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	11.2	2.1
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	1.7	2.8	3.6	3.7	3.0	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	3.7	0.8
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.4	3.1	5.4	6.6	6.2	6.8	3.3	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	6.8	1.8
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	3.1	5.2	6.2	5.7	6.3	3.0	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	6.3	1.7
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	4.7	6.2	6.5	6.3	6.1	6.7	6.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	6.7	1.9
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	7.0	5.3	5.8	5.9	5.1	6.1	6.3	3.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	7.0	2.1
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.3	3.1	4.7	5.2	5.2	4.6	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	5.2	1.2
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.1	0.4
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.2	0.3
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.7	6.8	6.6	6.5	6.7	7.0	7.0	5.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	7.0	2.4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.5	1.8	1.7	1.5	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.8	0.4
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.6	6.8	6.8	6.6	6.5	6.6	6.8	6.9	5.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	6.9	2.5
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.2	1.0	0.8	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.2	0.2
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	1.5	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.5	0.3
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.0	3.7	3.8	3.3	3.0	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	3.8	0.8
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	5.1	7.5	7.3	3.7	4.2	2.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	7.5	1.4
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.8	0.4
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	1.8	2.0	1.9	1.7	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.0	0.5
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.9	2.1	1.9	1.6	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.1	0.5
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.6	1.6	1.5	0.6	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.6	0.4
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.3	2.5	3.0	3.6	3.1	3.5	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	3.6	0.8
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	3.2	3.0	2.9	3.1	3.3	3.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	3.3	1.0
PMGD-PFV-CINTAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.1
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.1
PMGD-PFV-ALAMEDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	4.4	4.7	4.2	3.5	4.1	3.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	4.7	1.1
PMGD-PFV-RENGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.6	0.2
PFV-PMGD-LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.1
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.3	0.3
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	1.0	0.8	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.3	0.3
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.1
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.1
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	0.8	0.9	1.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.2	0.2
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	5.4	5.1	4.8	4.9	5.2	4.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	5.4	1.5
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.7	0.8	1.0	1.5	1.8	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.8	0.4
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.7	2.5	4.7	5.5	5.8	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	5.8	1.1
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.4	1.8	3.0	2.6	3.0	3.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	3.8	0.8
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	5.1	4.9	4.8	5.0	5.4	5.2	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	5.4	1.5
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	2.2	1.9	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	2.3	0.4
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	0.8	1.0	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.0	0.2
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.7	3.0	4.5	6.3	6.7	6.8	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	6.8	1.4
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.7	0.4
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4	1.9	1.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.9	0.4
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.4	1.3	1.4	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.5	0.4
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.5	0.4
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	2.3	4.1	5.0	4.9	5.1	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	5.1	1.1
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	0.1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.5	3.6	4.1	4.3	3.9	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	4.3	1.0
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	1.1	1.5	1.2	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.5	0.3
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.8	3.0	4.7	5.4	4.7	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	5.4	1.1
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.7	1.5	1.5	1.6	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.7	0.5
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6	1.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.6	0.3
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	1.7	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.7	0.3
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	1.2	1.7	1.5	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.7	0.4
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	1.4	1.6	1.6	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.6	0.4
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	1.3	1.5	1.5	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.5	0.4
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.7	1.8	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.8	0.4
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.6	2.6	2.8	2.9	2.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.9	0.6
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	1.1	1.3	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.3	0.2
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.6	1.5	1.2	1.2	1.6	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.6	0.4
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	1.2	1.5	1.9	2.1	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.1	0.4
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.9	1.4	1.1	1.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	1.4	0.3
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	1.3	1.6	1.2	1.0	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.6	0.3
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.2	0.6
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	3.4	2.8	1.7	2.2	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	3.4	0.6
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	5.0	4.5	4.7	5.2	4.9	2.3	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	5.2	1.3
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.5	1.8	1.9	3.0	2.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	3.0	0.6
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	3.2	4.1	3.3	2.4	1.6	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	4.1	0.8
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	1.6	1.3	1.4	0.9	0.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.6	0.4
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	0.1
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	5.5	5.3	5.2	5.3	5.8	5.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	5.8	1.6
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.7	0.4
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.4	1.6	1.2	1.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.6	0.3
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	2.5	2.9	3.2	1.7	0.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	3.2	0.6
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.4	0.0	0.4	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.1	0.2
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.1	2.6	2.4	1.9	1.4	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.6	0.6
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.3	2.8	3.4	2.1	1.2	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	3.4	0.6
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	19.9	69.3	135.3	133.1	121.1	121.1	113.2	103.1	57.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	883.6	135.3	36.8
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	15.4	40.5	62.8	63.9	62.9	64.3	62.1	61.6	46.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	487.6	64.3	20.3
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	26.2	49.1	49.1	48.0	49.2	49.1	48.6	33.5	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.2	49.2	15.0
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	7.1	6.8	6.7	6.9	7.1	7.0	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	7.1	2.1
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.1	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.3	0.3
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.2	1.2	0.8	0.7	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.2	0.3
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.6	1.7	1.6	1.1	1.0	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.7	0.4
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	1.2	1.1	1.0	0.8	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.2	0.3
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.9	3.1	3.2	1.1	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	3.2	0.7
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	3.7	5.5	6.6	1.6	1.2	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	6.6	0.9
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.7	5.1	4.7	1.5	1.3	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	5.1	0.8
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	1.4	1.8	0.4	0.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.8	0.3
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	0.9	1.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.5	0.4
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	4.2	5.5	5.2	2.1	1.6	2.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	5.5	0.9
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	3.4	3.3	3.2	3.3	3.5	2.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	3.5	1.0
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.9	2.4	2.4	2.4	3.4	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	3.4	0.8
PMGD-PFV-OLIVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.0	0.9	1.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	2.8	2.2	2.3	2.4	4.0	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	4.0	0.8
PMGD-PFV-OLIVIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	0.9	1.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.4	0.4
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	2.7	1.9	2.2	2.2	4.0	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	4.0	0.8
PMGD-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	6.1	4.4	5.1	4.6	3.9	5.1	3.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	6.1	1.6
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1
PFV-GUANCHOI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	59.5	133.6	173.0	183.5	183.5	183.5	173.2	171.2	152.5	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1471.8	183.5	61.3
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	0.1
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.8	0.2
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.7	1.3	1.2	1.2	0.9	1.1	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.3	0.4
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	3.4	3.5	4.2	4.7	2.1	0.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	4.7	0.9
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.7	0.2
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.4	2.3	2.2	1.6	1.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	2.4	0.5
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.6	0.2
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	1.2	0.8	0.5	0.6	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	0.2
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.5	4.6	7.1	7.9	5.1	2.1	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	7.9	1.4
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	2.0	1.8	1.3	1.0	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.0	0.4
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.8	0.9	1.4	1.5	1.3	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.0	0.2
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	1.1	1.3	2.4	1.8	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.4	0.4
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.2	1.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.6	0.3
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.7	0.2
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.5	7.2	7.3	7.2	7.2	5.9	7.7	7.8	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	7.8	2.6
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.2	2.0	1.6	1.8	1.1	1.1	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	4.1	0.6
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.8	2.0	1.3	1.1	3.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	3.1	0.5
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	1.5	2.2	1.3	0.8	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	2.2	0.4
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	1.9	1.4	0.9	1.0	0.6	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	0.4
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.2	2.2	3.4	5.3	3.3	3.1	6.2	7.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	7.1	1.5
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.8	2.1	2.1	3.5	3.5	2.4	4.3	3.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	4.3	1.1
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.0	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.9	0.4
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.0	0.2
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	2.1	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.6	0.9
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.1
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	4.4	0.3
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	1.0	1.1	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.2	0.2
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	2.3	2.1	0.6	0.7	1.9	2.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	2.4	0.5
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.3	2.6	3.9	5.2	2.3	2.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	5.2	0.9
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	0.2
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.6	0.3
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.9	4.0	4.1	5.5	5.8	5.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	5.8	1.3
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	0.1
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	0.9	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.9	0.2
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	0.8	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.0	0.2
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	0.2
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.9	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.9	0.1
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.5	1.9	2.8	2.2	1.6	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.8	0.5
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	3.9	4.4	5.0	3.8	2.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	5.0	1.0
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	0.9	1.4	1.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	1.5	0.3
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.2	1.0	1.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.3	0.2
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	3.8	4.3	5.1	3.9	2.2	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	5.1	1.0
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.2	0.2
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.1
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	0.1
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.8	3.3	3.2	2.3	1.8	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	3.3	0.7
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.7	0.4
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.2	3.4	3.9	4.1	4.1	4.1	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	4.1	1.1
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.0	3.3	3.6	3.7	3.4	3.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	3.7	0.9
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.1
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.1	1.6	1.1	1.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.8	0.3
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.2	2.0	2.1	2.1	2.3	1.2	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.3	0.6
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	0.2
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.7	2.7	2.0	1.9	1.8	1.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.7	0.6
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.0	0.2
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.4	1.3	1.3	1.7	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.8	0.4
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.0	0.3
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	0.1
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.2	1.1	1.3	1.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.3	0.3
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.4	3.7	4.5	5.6	3.0	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	5.6	1.0
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.1	1.5	1.5	1.1	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.5	0.3
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	0.1
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	1.0	1.4	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.4	0.2
PMGD-PFV-LA-PAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	5.2	5.5	5.4	4.9	6.2	2.6	3.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	6.2	1.5
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.8	2.8	3.0	2.4	2.5	3.5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	3.5	0.8
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	5.8	5.5	4.4	5.0	5.4	5.2	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	5.8	1.6
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	2.5	1.8	1.8	1.5	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.5	0.5
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.8	0.2
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	0.5
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	4.8	4.7	4.5	4.6	4.9	4.4	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	4.9	1.4
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.1	0.8
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.5	1.4	1.5	1.6	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.6	0.4
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.1	0.6	0.7	0.8	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.4	0.3
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	5.2	6.0	5.8	6.0	6.4	6.5	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	6.5	1.8
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.5	5.9	5.6	5.3	5.4	5.9	4.5	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	5.9	1.7
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	3.1	4.3	4.6	4.7	4.7	2.4	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	4.7	1.2
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.7	0.2
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.6	0.1
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.6	4.3	5.1	5.6	5.7	5.2	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	5.7	1.4
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.6	1.6	1.3	1.4	1.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.6	0.3
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	1.2	1.5	1.5	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.5	0.3
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	3.1	0.9
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	1.9	2.7	3.4	2.7	1.3	1.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	3.4	0.7
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0
PUNTA-DEL-VIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	4.0	3.8	3.7	3.8	4.1	4.2	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	4.2	1.2
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	3.7	6.5	7.1	6.9	4.7	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	7.1	1.4
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	0.1
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.9	1.2	1.2	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.2	0.2
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	0.5	1.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.0	0.2
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.8	0.1
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.2	1.6	1.8	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.8	0.3
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	3.6	4.1	3.3	2.9	2.6	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	4.1	0.9
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	3.8	4.9	5.2	5.2	5.0	4.5	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	5.2	1.4
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.4	0.4
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.8	0.5
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	1.1	1.1	1.3	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.4	0.3
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.3	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.5	0.2
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	1.8	2.6	2.7	2.7	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.7	0.6
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.1	1.2	1.9	2.2	2.2	2.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.2	0.6
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.5	0.4
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	0.5	1.0	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.6	0.3
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.9	0.2
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	2.1	1.7	1.7	1.7	1.2	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.1	0.5
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	1.8	1.8	1.6	1.4	1.6	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.1	0.5
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.4	1.2	1.2	1.6	2.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	2.4	0.4
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	1.5	1.5	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.6	0.3
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	1.9	2.5	3.0	2.8	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	3.0	0.6
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4	1.6	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.7	0.3
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.2	2.5	2.8	2.9	3.1	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	3.1	0.6
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	0.8	1.0	1.4	1.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.8	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	0.1
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.6	1.7	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.7	0.3
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.8	1.2	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	1.3	0.3
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.6	3.2	3.6	3.4	3.2	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	3.6	0.8
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.1	2.3	2.4	2.8	3.0	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	3.0	0.6
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	0.3
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.6	13.2	15.6	19.8	20.0	20.1	12.4	5.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.8	20.1	4.8
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.2	0.2
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.5	13.3	13.1	13.1	13.1	17.2	7.8	8.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	17.2	4.1
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	1.1	1.2	1.2	3.5	2.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	3.5	0.5
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.4	2.2	2.6	1.2	1.0	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	2.6	0.5
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	0.1
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	0.8	0.9	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	1.4	0.3
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.4	0.7	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.3	0.2
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	8.4	11.7	14.0	13.7	14.0	22.7	35.6	31.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.7	35.6	6.4
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	0.2
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	3.7	4.8	3.2	3.6	1.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	4.8	0.9
PMGD-PFV-MALLOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	0.9	1.2	0.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.2	0.2
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.3	3.4	5.4	4.6	2.7	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	5.4	1.0
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.8	0.1
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	1.3	0.5	1.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.3	0.2
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.1
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.8	3.0	4.8	4.4	2.2	1.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	4.8	0.8
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.9	3.3	3.4	3.3	2.3	1.7	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	3.4	0.8
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.8	4.9	5.3	5.3	1.9	1.8	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	5.3	1.0
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.6	2.8	2.2	1.7	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.8	0.5
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.4	2.4	2.6	3.1	2.1	2.7	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	3.1	0.7
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	4.7	5.4	5.1	1.6	0.9	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	5.4	0.9
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.5	4.2	3.6	2.0	3.4	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	4.2	0.8
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.3	1.7	1.4	0.9	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.7	0.3
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	1.8	1.2	0.9	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.8	0.3
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	3.1	4.6	4.3	2.1	2.0	1.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	4.6	0.9
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	2.9	3.0	2.9	3.1	3.4	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.4	0.8
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.5	0.4
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	1.9	2.5	1.7	2.0	1.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.5	0.5
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	3.2	4.3	5.7	5.9	5.9	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	5.9	1.3
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.4	1.7	1.8	1.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.8	0.4
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.0	1.6	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	3.0	0.3
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	1.2	1.4	1.4	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.4	0.3
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.0	0.2
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	5.7	5.8	5.3	4.0	5.9	5.2	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	5.9	1.6
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	3.2	3.9	3.6	3.0	2.5	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	3.9	0.8
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.5	0.4
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.9	1.3	1.5	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.5	0.3
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	1.7	1.5	1.1	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.7	0.3
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	3.4	5.4	6.0	6.0	15.7	5.9	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	15.7	2.0
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.8	0.1
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.9	0.1
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	0.6	0.6	0.8	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.5	0.2
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.6	0.1
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.4	1.7	2.1	1.5	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.1	0.4
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	1.8	1.9	1.9	1.7	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.9	0.5
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	0.7	1.5	1.7	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.7	0.3
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.4	1.9	2.3	2.8	2.9	3.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	3.1	0.7
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.9	2.9	3.2	3.7	3.8	3.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	3.8	1.0
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.1	0.4
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.9	1.5	1.5	1.7	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.7	0.4
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.1
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.9	0.2
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	3.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.4	3.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	6.4	1.6
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.9	4.0	4.1	4.1	4.3	4.1	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	4.3	1.2
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	5.2	4.9	4.7	4.9	5.3	4.6	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	5.3	1.5
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4	1.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.4	0.3
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.6	0.8	1.2	1.4	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.4	0.3
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	4.4	4.8	4.9	4.9	4.6	4.2	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	4.9	1.4
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.3	1.5	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.5	0.3
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.6	0.5
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.0	1.8	1.7	1.6	1.8	1.9	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.0	0.6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	4.0	3.8	3.5	3.5	3.7	3.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	4.0	1.1
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	1.8	2.3	3.7	4.1	4.4	4.5	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	4.5	1.1
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.8	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.9	0.2
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	0.1
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.6	0.5
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.8	1.7	1.9	1.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.9	0.4
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.8	1.7	2.0	1.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	2.0	0.4
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	1.0	1.2	1.0	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.2	0.2
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.7	1.0	1.4	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	1.4	0.3
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.6	0.2
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.6	0.4
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.8	0.4
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.4	2.0	3.1	2.6	4.1	4.3	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	4.3	0.9
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	1.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.0	0.2
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.5	0.5
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.8	0.0	0.0	0.1	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.5	0.2
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.5	2.7	3.4	2.4	4.6	4.3	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	4.6	1.0
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	1.6	1.7	1.7	1.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.7	0.4
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	2.6	2.8	3.5	4.3	5.7	6.0	3.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	6.0	1.3
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.4	2.5	3.3	3.2	5.5	5.5	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	5.5	1.1
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	1.4	1.5	1.5	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.5	0.3
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	1.2	1.5	1.4	2.4	2.8	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.8	0.5
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	5.2	5.2	5.0	5.1	5.6	5.3	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	5.6	1.6
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.2	2.6	3.0	3.0	2.7	2.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	3.0	0.8
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	3.0	3.8	4.1	4.2	4.0	4.2	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	4.2	1.2
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	1.1	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.3	0.2
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.5	0.4
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.1	1.5	1.4	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.5	0.3
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	5.4	5.1	4.8	4.8	5.1	4.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	5.4	1.6
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.8	5.5	5.2	4.8	4.7	5.0	5.0	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	5.5	1.6
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.7	0.5
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.8	1.3	1.4	1.4	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	0.3
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	0.1
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	2.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	2.0	0.6
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.7	0.5
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.3	0.7
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	4.8	5.4	5.0	5.0	5.2	4.4	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	5.4	1.5
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.7	0.5
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	2.9	4.4	4.7	4.9	4.9	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	4.9	1.1
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	5.7	5.3	7.7	7.6	7.0	5.0	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	7.7	1.8
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.7	4.6	4.6	4.5	4.9	5.0	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	5.0	1.3
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	0.1
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	4.0	3.8	3.5	3.4	3.6	3.6	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	4.0	1.1
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	4.8	5.2	4.9	4.6	3.3	4.3	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	5.2	1.3
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.8	0.5
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.7	0.5
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.7	0.5
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.5	0.4
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	1.3	1.2	0.8	1.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.4	0.4
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.7	0.4
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3	1.4	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.4	0.3
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	1.2	1.6	1.7	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.7	0.3
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.3	1.8	1.8	1.7	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.8	0.5
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.3	3.7	4.2	4.4	3.7	2.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	4.4	1.0
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	1.1	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.3	0.2
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.6	3.1	2.8	2.6	3.1	3.4	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	3.4	0.9
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.2	7.7	8.9	9.0	9.0	8.4	5.9	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	9.0	2.4
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.1	1.0	1.7	2.0	3.1	4.9	5.2	5.4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	5.4	1.2
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.4
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4	1.8	2.1	2.3	3.6	3.6	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	3.6	0.7
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.9	1.8	1.4	1.3	1.6	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.9	0.5
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.4	1.3	1.0	1.3	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	3.4	3.4	3.0	2.7	3.3	3.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	3.4	0.9
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	3.7	3.4	2.7	3.4	3.4	3.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	3.7	1.0
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.8	5.2	4.7	5.4	5.5	4.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	5.5	1.4
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	1.5	1.3	1.3	0.7	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.5	0.4
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.5	1.2	0.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.5	0.3
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	2.2	2.0	1.4	2.1	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	2.2	0.4
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.2	0.2
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.6	1.8	1.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.8	0.3
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	3.6	5.3	6.9	3.0	3.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	6.9	1.0
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.6	2.3	1.9	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	2.3	0.4
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.2	0.9	0.5	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.2	0.2
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.8	1.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.1	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.1
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.7	0.1
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.2	1.0	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.2	0.3
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.7	0.2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.3	1.5	1.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.6	0.4
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	0.2
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.2	0.5
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	2.4	0.4
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.7	0.4
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.0	30.5	43.3	46.3	25.7	30.8	12.0	8.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.9	46.3	9.0
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.3	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	1.3	0.3
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	3.1	4.0	2.8	1.1	3.2	4.6	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	4.6	1.0
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	2.8	4.4	4.9	4.1	3.3	2.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	4.9	1.1
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	1.9	2.4	2.6	2.4	2.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.8	0.6
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.6	5.3	6.1	5.6	4.7	6.4	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	6.4	1.4
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.8	1.2	1.1	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.2	0.2
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.6	0.4
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.8	0.4
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.1
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.3	3.0	3.4	3.4	2.7	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	3.4	0.7
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.7	0.5
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.4	1.8	1.7	0.7	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.8	0.4
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	2.1	2.0	1.6	2.0	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.1	0.5
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.6	0.4
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.5	1.4	1.6	1.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.6	0.4
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.8	0.2
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	4.7	5.7	5.6	5.7	6.1	6.1	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	6.1	1.6
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.1	0.9	0.9	0.7	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.2	0.3
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.9	2.9	4.5	3.0	4.3	3.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	4.5	0.9
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	0.8	0.6	1.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.2	0.2
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	0.9	0.7	0.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.0	0.2
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.9	0.6	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.9	0.2
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	0.9	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.9	0.2
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.1	4.0	3.5	4.0	4.3	3.4	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	4.3	1.0
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	3.2	2.6	1.7	1.5	1.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	3.2	0.5
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	0.9	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	0.1
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.1	2.9	2.3	2.6	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	3.1	0.7
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	1.0	1.3	2.2	2.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	2.2	0.4
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.4	0.3
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.3	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.3	0.2
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.3	1.4	0.9	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.4	0.3
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.3	1.7	1.8	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.8	0.3
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.2	2.5	3.1	2.7	1.1	2.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	3.1	0.6
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	3.1	2.2	2.3	1.7	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	3.1	0.6
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0
PMGD-PFV-ALHUE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.6	1.7	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.7	0.4
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.6	4.5	4.9	5.0	4.8	4.7	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	5.0	1.3
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3	5.5	5.3	4.9	3.8	4.8	5.1	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	5.5	1.5
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.0	1.4	1.5	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.5	0.3
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.2	1.5	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.5	0.3
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.1	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.6	0.5
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	3.4	3.1	2.9	3.0	2.1	3.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	3.4	0.9
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.0	1.4	1.4	1.6	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.6	0.3
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	2.4	3.2	4.9	5.1	5.5	5.8	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	5.8	1.4
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.8	0.5
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	3.0	0.9
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.5	5.2	5.1	3.0	4.1	3.6	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	5.2	1.1
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	0.8	0.8	0.9	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	0.2
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.3	1.4	1.1	1.3	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	1.7	0.4
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	0.1
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.4	1.9	2.0	1.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	2.0	0.4
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.1	2.3	5.2	6.6	5.9	4.4	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	6.6	1.2
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.1
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	4.1	5.4	5.1	3.2	1.3	2.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	5.4	1.0
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	5.7	5.4	5.2	5.3	5.7	5.4	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	5.7	1.6
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	5.6	5.5	5.2	4.9	4.0	4.2	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	5.6	1.5
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	3.1	4.1	4.0	4.2	4.5	4.5	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	4.5	1.2
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	3.5	4.7	5.5	5.7	5.4	4.3	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	5.7	1.4
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.7	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.9	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.5	0.4
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.0	1.5	0.8	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	0.2
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	1.4	1.2	0.9	1.1	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.4
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.5	2.3	1.7	1.1	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.5	0.4
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	41.5	41.4	41.4	41.4	40.9	225.3	41.5	9.4
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	5.9	6.4	7.0	7.0	7.0	4.5	0.8	0.5	10.0	20.0	20.0	20.1	4.1	0.0	115.0	20.1	4.8
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	16.1	1.2
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ANDES-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	60.1	105.0	105.0	105.1	105.1	521.3	105.1	21.7
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	9.3	9.4	9.3	9.3	10.6	10.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	16.8	16.7	16.8	16.7	16.9	17.1	16.8	16.6	213.5	17.1	8.9
CERROPABELLON-U2_GEO	17.6	17.3	16.9	17.2	16.9	16.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.0	17.6	4.8
CERROPABELLON-U3_GEO	8.5	8.6	9.2	8.8	8.0	7.7	8.5	18.2	21.2	20.6	18.6	18.1	17.3	18.4	19.3	19.2	20.0	20.0	19.9	20.3	20.0	20.4	20.8	21.0	392.2	21.2	16.3
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	120.0	75.0	43.0	0.0	0.0	0.0	290.0	120.0	12.1
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	487.4	483.9	483.0	484.0	483.4	482.0	492.6	478.4	149.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4023.8	492.6	167.7
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	73.7	74.5	34.4	0.0	0.0	0.0	189.3	74.5	7.9
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	238.7	239.1	232.0	226.4	234.0	225.4	251.5	272.3	190.5	87.9	80.7	80.6	80.6	80.6	80.6	93.6	180.9	265.7	272.9	272.5	271.9	272.2	270.0	265.5	4766.1	272.9	198.6
ANGAMOS-ANG2_CAR	240.2	239.9	233.5	227.2	234.0	224.8	256.0	256.7	164.8	84.1	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	93.3	192.1	260.6	260.5	260.5	260.6	260.5	258.2	254.3	4664.8	260.6	194.4
COCHRANE-CCH1_CAR	176.3	147.9	142.6	143.4	142.6	120.4	63.8	61.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	88.7	175.3	258.3	271.8	272.7	271.5	269.7	270.4	271.7	3570.4	272.7	148.8
COCHRANE-CCH2_CAR	273.4	252.1	249.3	239.3	238.6	222.6	201.1	201.0	143.3	61.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	77.7	185.8	267.5	274.4	274.3	274.4	274.5	274.3	274.4	4562.7	274.5	190.1
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	350.2	334.8	331.1	330.4	329.9	329.4	340.9	305.0	184.3	130.8	132.0	126.8	129.1	133.7	124.2	130.5	183.0	263.4	318.3	343.3	354.7	355.6	355.5	343.1	6260.0	355.6	260.8
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7	20.5	20.7	20.9	20.8	20.6	20.7	20.7	20.8	20.6	20.6	20.7	20.6	20.6	20.7	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	496.3	20.9	20.7
ANDINA-CTA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORNITOS-CTH_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	308.3	224.1	223.3	224.7	224.0	224.5	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.3	259.2	313.7	298.4	292.1	279.7	244.9	3399.4	313.7	141.6
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8	1.1
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	106.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.5	106.9	5.7
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.3
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	15.4	25.1	15.8	0.0	57.8	25.1	2.4
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	71.0	78.0	77.0	12.0	0.0	246.0	78.0	10.3
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	20.8	0.9
GUACOLDA-2_CAR	66.6	38.5	53.9	74.1	49.6	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	43.7	105.5	127.8	126.3	128.5	129.5	129.5	128.9	126.2	1712.8	129.5	71.4
GUACOLDA-3_CAR	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	11.8	0.5
GUACOLDA-4_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-5_CAR	108.3	41.9	38.5	38.4	38.5	38.4	38.5	38.5	38.4	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	46.1	106.1	146.5	153.6	153.6	153.7	153.7	153.7	151.2	1868.3	153.7	77.8
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	222.0	127.0	82.0	86.0	88.0	86.0	86.0	88.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	100.0	213.0	250.0	254.0	256.0	256.0	248.0	226.0	224.0	3506.0	256.0	146.1
CAMPICHE_CAR	181.0	95.0	86.0	87.0	87.0	87.0	86.0	86.0	87.0	86.0	86.0	86.0	85.0	84.0	85.0	98.0	220.0	266.0	269.0	268.0	269.0	268.0	268.0	266.0	3586.0	269.0	149.4
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	18.6	18.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	26.9	3.1
ACONCAGUA_GOGEN	26.6	26.6	26.7	27.2	27.3	27.2	27.7	28.2	28.4	28.2	27.6	27.0	27.0	26.3	25.9	25.9	25.9	26.5	26.6	26.8	26.9	27.5	27.6	25.4	646.8	28.4	26.9
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTAY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.3	2.3	1.6	0.0	0.0	7.8	2.3	0.3
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	80.0	65.0	65.0	35.0	0.0	0.0	308.0	80.0	12.8
QUINTERO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	91.0	65.0	71.0	72.0	7.0	0.0	362.0	91.0	15.1
NEHUENCO-1_GAS	283.0	286.0	261.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	286.0	37.9
NEHUENCO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.0	177.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	336.0	177.0	14.0
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	33.0	66.0	109.0	251.0	340.0	332.0	366.0	370.0	353.0	355.0	317.0	2932.0	370.0	122.2
NEHUENCO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	208.7	197.9	178.6	178.2	178.1	178.0	177.9	177.7	177.7	177.8	178.0	178.3	178.5	178.7	179.9	182.6	182.7	254.2	324.8	327.0	329.5	336.5	336.6	315.4	5313.2	336.6	221.4
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	350.2	270.8	198.7	196.0	194.3	190.1	202.2	198.2	184.1	180.9	181.6	182.5	183.1	185.9	199.0	239.4	240.7	310.5	352.2	349.7	349.7	349.8	350.1	349.6	5989.2	352.2	249.6
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	69.0	69.0	69.0	69.0	27.0	333.0	69.0	13.9				
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14.9	14.8	15.2	10.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	7.8	5.7	2.6	8.2	10.2	7.5	14.1	14.4	14.3	14.4	13.6	13.3	246.5	15.2	10.3
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	166.0	165.0	167.0	165.0	166.0	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	994.0	167.0	41.4
NUEVARENCA_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.0	161.0	163.0	167.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0	211.0	322.0	334.0	334.0	335.0	334.0	300.0	3983.0	335.0	166.0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	44.0	45.0	46.0	44.0	0.0	197.0	46.0	8.2				
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	5.8	6.1	6.1	2.6	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	2.8	4.6	6.1	6.1	6.1	6.0	5.2	69.5	6.1	2.9
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	2.4	1.5	1.6	1.7	1.6	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.5	2.0	1.8	42.8	2.4	1.8
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	60.0	69.0	57.0	61.0	9.0	0.0	263.0	69.0	11.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	60.0	68.0	60.0	63.0	4.0	0.0	259.0	68.0	10.8
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.7	11.5	11.8	12.0	12.0	12.5	12.6	12.4	13.0	13.3	15.2	14.4	14.7	15.0	187.9	15.2	7.8
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.2	0.1
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	25.3	22.2	22.1	12.8	6.1	6.5	6.8	6.9	6.0	6.1	6.0	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	9.3	21.1	22.3	22.3	22.3	22.3	22.2	307.3	25.3	12.8
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	3.4	3.4	3.8	3.6	3.4	3.7	3.7	3.6	3.8	3.6	3.6	3.1	3.1	3.3	3.3	3.8	3.7	3.2	3.0	3.1	3.4	3.9	3.2	3.2	82.8	3.9	3.4
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	6.0	8.1	8.5	8.4	3.0	5.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	8.5	1.9
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1.3	1.3	1.4	1.5	1.0	1.3	1.2	0.7	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.5	1.1	1.5	1.5	0.7	1.5	1.3	1.4	31.5	1.5	1.3
NUEVAALDEA-1_COGEN	6.5	6.4	5.5	5.5	6.2	6.6	7.5	7.5	8.0	8.7	8.6	8.4	8.5	7.1	6.5	6.0	4.7	5.3	5.3	5.2	5.2	4.0	3.8	2.3	149.1	8.7	6.2
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	31.2	31.5	29.8	22.8	29.3	30.8	22.5	28.0	31.5	31.4	30.8	32.8	31.5	30.6	35.0	36.2	35.2	36.3	33.4	32.8	32.9	28.7	30.4	22.7	737.9	36.3	30.7
LAJAEVE	2.9	2.7	3.3	3.2	2.9	3.4	3.2	2.7	2.6	3.4	2.8	2.4	3.2	3.9	2.6	2.6	3.0	3.5	3.3	3.5	3.4	3.1	3.8	3.1	74.5	3.9	3.1
MASISA_COGEN	8.1	6.3	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.5	7.4	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	142.7	8.4	5.9
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	22.0	19.3	24.9	18.9	22.5	21.5	23.8	32.7	33.8	33.8	30.8	35.5	32.2	25.5	29.0	26.2	24.7	22.7	23.5	20.0	19.7	17.9	13.6	12.9	587.4	35.5	24.5
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	11.8	13.3	11.2	11.4	11.4	10.8	9.7	9.7	11.1	11.1	13.3	11.1	11.6	11.5	11.1	13.6	15.5	14.0	14.2	16.1	15.7	16.9	18.1	16.0	310.2	18.1	12.9
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	5.9	8.3	5.8	9.0	7.2	7.1	6.9	7.0	9.4	9.3	9.7	13.5	13.0	9.9	9.4	7.8	7.8	8.0	6.6	7.2	6.4	6.0	3.2	0.3	184.7	13.5	7.7
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	38.8	40.4	38.1	39.7	39.3	40.3	41.1	40.3	41.1	40.6	39.4	39.2	38.6	39.2	37.2	37.9	38.2	37.6	38.3	40.0	41.0	38.8	39.8	39.1	943.8	41.1	39.3
CHOLGUAN_COGEN	1.4	1.8	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.1	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	1.3	1.5	2.3	9.4	7.4	4.5	8.9	10.8	8.2	74.7	10.8	3.1
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	46.0	46.5	47.0	45.5	45.5	45.0	44.0	44.0	44.5	44.0	44.5	44.5	44.0	44.5	45.0	44.0	45.5	46.0	46.5	47.5	47.5	46.5	48.0	47.0	1093.0	48.0	45.5
ESCUADRON_COGEN	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0	0.9	0.5	0.5	15.7	1.2	0.7
SANTAMARIA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	5.5	4.6	6.7	8.5	8.8	7.7	6.6	8.1	5.4	6.7	6.2	6.9	8.4	9.6	9.9	7.5	7.2	7.3	7.2	7.2	6.1	6.3	7.7	7.6	173.8	9.9	7.2
LAUTARO-1_COGEN	26.1	24.9	22.3	19.6	14.2	13.2	13.5	14.7	11.9	12.5	14.8	14.9	14.4	15.3	16.0	15.2	14.5	14.4	17.2	21.1	25.2	22.5	24.4	24.0	426.9	26.1	17.8
LAUTARO-2_COGEN	21.1	20.4	18.5	17.9	17.9	15.4	14.0	14.0	14.0	14.0	14.2	14.5	14.8	14.5	14.4	14.5	14.5	14.5	16.4	20.7	21.1	20.9	21.1	20.3	403.4	21.1	16.8
VALDIVIA_COGEN	16.2	11.3	15.7	10.6	14.2	16.1	17.6	19.6	16.3	18.7	11.5	14.2	13.1	17.0	13.4	20.5	11.1	16.6	18.4	13.1	17.2	17.1	16.2	16.7	372.6	20.5	15.5
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	3.2	5.3	4.1	4.2	3.4	1.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	5.3	1.0
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024

23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.2
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1.3	1.5	1.5	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.6	0.3
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	2.1	2.5	18.5	2.5	0.8
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.6	2.3	2.3
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	5.3	5.0	3.9	4.4	4.0	4.9	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	5.3	1.4
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	2.4	2.1	2.5	2.3	2.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.5	0.7
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	2.4	2.1	2.5	2.3	2.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.5	0.7
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-361.9	-400.9	-415.1	-421.4	-409.3	-390.2	-458.7	-416.0	-299.5	-381.4	-340.7	-302.5	-268.6	-235.4	-66.0	-0.5	85.0	-217.6	-332.1	-392.0	-428.8	-496.2	-547.1	-595.7	-8092.3	85.0	-337.2
CHANGOS->CUMBRES C2	-362.3	-401.0	-208.8	-421.3	-409.4	-390.3	-458.3	-415.8	-300.1	-381.5	-341.1	-303.3	-269.6	-236.6	-68.1	-2.9	82.0	-218.9	-332.7	-392.2	-428.8	-495.8	-546.6	-594.8	-7897.9	82.0	-329.1
CUMBRES->CHANGOS C1	315.8	355.4	369.5	375.0	362.3	344.5	414.0	369.0	247.0	338.6	291.8	249.5	215.8	184.2	23.2	-27.3	-101.2	222.5	346.9	409.1	421.4	464.0	516.5	567.1	7274.4	567.1	303.1
CUMBRES->CHANGOS C2	313.9	353.5	367.6	373.2	360.5	342.6	412.2	367.1	244.9	336.8	289.9	247.5	213.7	182.1	20.9	-29.7	-103.6	220.6	345.3	407.8	419.9	462.4	514.6	565.3	7228.5	565.3	301.2
TOTAL HORA.	7315.5	6836.7	6445.2	6201.9	6010.1	5854.0	5968.4	5974.0	5937.5	6559.6	6997.0	7279.7	7364.6	7443.1	7225.3	7070.3	6946.3	7904.5	8844.4	9054.2	9100.2	9143.8	8877.8	8407.1	**174,761**		
TOTAL HORA. SING	2205	2064	2030	2015	2066	2091	1974	2009	2078	1945	2048	2150	2199	2251	2595	2751	3020	2499	2357	2278	2218	2134	2020	1899	**52,895**		
TOTAL SEN	9520	8900	8475	8217	8077	7945	7942	7983	8016	8504	9045	9430	9564	9694	9820	9821	9966	10403	11202	11333	11318	11278	10898	10306	**227,656**		
CONS. PROPIOS	171	145	145	145	138	138	147	147	147	149	149	157	157	157	157	157	157	165	174	174	167	167	167	157	**3,736**		
CONS. PROPIOS SING	126	126	126	126	126	126	126	126	126	117	117	117	117	117	117	117	117	126	126	126	126	117	117	117	**2,926**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-677	-755	-680	-795	-771	-734	-872	-784	-546	-719	-632	-551	-484	-419	-89	27	186	-440	-678	-801	-849	-959	-1062	-1161	**-15,247**		
PERDIDAS APROX.	191	162	146	129	122	116	115	119	128	150	177	197	206	214	221	219	221	241	287	293	293	289	264	228	**4,729**		
PERDIDAS APROX. SING	131	120	103	119	123	121	125	116	90	98	100	103	100	98	101	107	124	141	158	166	164	170	168	164	**3,011**		
DEMANDA APROX.	6277	5774	5473	5132	4979	4865	4834	4923	5116	5542	6039	6375	6518	6653	6758	6722	6755	7059	7705	7786	7790	7729	7385	6861	**151,050**		
DEMANDA APROX. SING	2625	2572	2481	2565	2587	2577	2594	2551	2407	2449	2463	2481	2466	2455	2466	2500	2593	2672	2752	2787	2778	2806	2798	2779	**62,205**		

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

23-06-2024 23-06-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	9143.8	9144

ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 23 de junio de 2024

23-06-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA		-	-
00:00:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	0	LF	-	PS	PCP	OM				LI2024000822 - LI2024000769 - LI2024000639	ENLASA		-	-
00:00:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	0	RO	-	PS	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824	ENLASA		-	-
00:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
00:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
00:14:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	-	DF	-	FS	CF	SDCF	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en parrilla de caldera.			LI2022002169 - DI2024063991	ENERGIA PACIFICO		-	-
00:25:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	0	DRO	-	FS	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824	ENLASA		-	-
00:39:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	PO	-	EP	-	EP	Según IF2024002738		V	LI2022002402 - LI2024000924 - LI2024000996 - IF2024002738	ENEL GENERACION		-	-
00:40:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	0	DLF	-	FS	PCP	OM				LI2024000822 - LI2024000769 - LI2024000639	ENLASA		-	-
00:45:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114	ENEL GENERACION		-	-
00:45:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION		-	-
00:47:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG	S/E Kimal 500/220 kV					-	-
00:47:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM		S/E Kimal 500/220 kV		LI2024000440	ENEL GENERACION		-	-
00:47:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	108	N	-	MT	-	OM		S/E Kimal 500/220 kV			AES GENER		-	-
01:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN		-	-
01:03:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN		-	-
01:34:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG						-	-
01:34:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000843 - LI2024000720	ENEL GENERACION		-	-
01:41:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM	Finaliza IF2024002738		V	LI2022002402 - LI2024000924 - LI2024000996	ENEL GENERACION		-	-
01:44:00	-		COLBUN_vsign	-						Cambio CMG						-	-
01:44:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
01:44:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
01:44:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					STS		-	-
01:44:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:44:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vpehu	20	LF	-	MT	CF	OM			N	LI2024000179	ENEL GENERACION		-	-
01:44:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vpehu	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:44:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE		-	-
01:44:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE		-	-
02:12:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	PO	-	EP	PCP	EP	Según 2024052433			LI2024000638 - LI2024000772 - LI2024000823 - DI2024052433	ENLASA		-	-
02:37:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG						-	-
02:37:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
02:37:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN		-	-
02:37:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION		-	-
02:40:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN		-	-
02:54:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		COLBUN		-	-
02:57:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vpehu	0	LF	-	PS	CF	OM			N	LI2024000179	ENEL GENERACION		-	-
02:57:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
03:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	-	N	LC	PS	-	OM					COLBUN		-	-
03:05:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG						-	-
03:05:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vpehu	0	DLF	-	FS	CF	OM			N	LI2024000179	ENEL GENERACION		-	-
03:05:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO		-	-
03:05:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO		-	-
03:05:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA FE		-	-
03:05:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA		-	-
03:05:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	-	OM					COMASA		-	-
03:05:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM		-	-
03:05:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA		-	-
03:05:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO		-	-
03:05:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	RO	-	MT	CF	OM				LI2022001306	ENORCHILE		-	-
03:05:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER		-	-
03:05:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	18	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER		-	-
03:05:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	33	N	-	MT	-	OM					SANTA FE		-	-
03:05:00	-	NUEVAALDEA-1	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	37	N	-	MT	-	OM					ARAUCO		-	-
03:05:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	21	N	-	MT	-	OM	Cambio en la política de precios				ARAUCO		-	-
03:05:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM					ARAUCO		-	-
03:05:00	-	CERROPABELLON-G3A	CERROPABELLON-G3A_GEO	37	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER		-	-
03:05:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	N	-	MT	-	OM					SANTA FE		-	-
03:05:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114	ENEL GENERACION		-	-
03:14:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN		-	-
03:30:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN		-	-
03:55:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM	Cancela 2024052433			LI2024000638 - LI2024000772 - LI2024000823	ENLASA		-	-
04:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN		-	-
04:09:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
06:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
06:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM		S/E Kimal 500/220 kV		LI2024000440	ENEL GENERACION		-	-
06:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	224	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION		-	-
06:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2022001252 - LI2023001495	ENEL GENERACION		-	-
06:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2022001252 - LI2023001495	ENEL GENERACION		-	-
06:24:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	224	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION		-	-
06:29:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION		-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
06:44:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	-	DF	-	FS	CF	SDCF	sale de servicio en forma intempestiva con 16 MW.			LI2024000002 - IF2024002742	ENEL GREEN POWER	-	-
06:45:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	-	DF	-	FS	CF	SDCF	sale de servicio en forma intempestiva con 10 MW.			LI2024000002 - IF2024002743	ENEL GREEN POWER	-	-
07:03:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:06:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	LF	-	PS	PCP	OT	con SDCF: Limpieza de rejas de la bocatoma		V	LI2024000956 - DI2024063992	ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	LF	-	PS	PCP	OT	con SDCF: Limpieza de rejas de la bocatoma		V	LI2024000956 - DI2024063994	ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
07:39:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DLF	-	FS	PCP	OT	con SDCF: Limpieza de rejas de la bocatoma		V	LI2024000956 - DI2024063992	ENEL GENERACION	-	-
07:45:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
07:45:00	-			-						Finaliza Ctx S/E Kimal 500/220 kV	S/E Kimal 500/220 kV				-	-
07:45:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
07:45:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DI2020028109	AES GENER	-	-
07:45:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	108	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
07:45:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:45:00	-	CERROPABELLON-G3A	CERROPABELLON-G3A_GEO	37	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER	-	-
07:45:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	MT	-	OM	Con SSCC			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
07:53:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DLF	-	FS	PCP	OT	con SDCF: Limpieza de rejas de la bocatoma		V	LI2024000956 - DI2024063994	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
08:00:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	RO	-	MT	CF	OM				LI2022001306	ENORCHILE	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vpehu	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
08:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	MT	-	OM	Fin SSCC			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:00:00	-	Colocación: 3200; Ajuste : 10	CDC	0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
08:00:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:00:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:00:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:00:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:00:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:00:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:00:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:00:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:00:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
08:00:00	-	CAPULLO	CAPULLO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:00:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:00:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:00:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:00:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:00:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:00:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:00:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
08:00:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:00:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:00:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
08:00:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
08:00:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:00:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
08:00:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:00:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:00:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:00:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	LICAN-1	LICAN-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	LICAN-2	LICAN-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:00:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:00:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:00:00	-	ITATA-1	ITATA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:00:00	-	ITATA-2	ITATA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:00:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:00:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:00:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:00:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:00:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:00:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:00:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:00:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	CUMBRES	CUMBRES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:00:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:00:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:00:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
08:00:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:00:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	LF	-	MT	MTP	OM	Plena carga, sin prorrateo ni servicios complementarios, según IL 2024000996.		V	LI2021001064 - LI2022002402 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM	Plena carga, sin prorrateo ni servicios complementarios, según IL 2024000996.		V	LI2022002402 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM	Plena carga, sin prorrateo ni servicios complementarios, según IL 2024000996.		V	LI2022002402 - LI2024000924 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	RO	-	MT	PCP	OM	Plena carga, sin prorrateo ni servicios complementarios, según IL 2024000996.		V	LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	102	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 101,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:00:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	116	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 116,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:02:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
08:04:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES vpehu	-	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:08:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:09:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:18:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM	Desacopla TG1			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:23:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
08:23:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:23:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:23:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:23:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	LICAN-1	LICAN-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:23:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,3 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:23:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:23:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:23:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:23:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:23:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:23:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:23:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:23:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:23:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:23:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
08:23:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:23:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	CUMBRES	CUMBRES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:23:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:23:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:23:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
08:23:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:23:00	-	Colocación: 3576; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
08:23:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:23:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:23:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:23:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:23:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:23:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:23:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:23:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:23:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
08:23:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:23:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:23:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:23:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:23:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:23:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:23:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:23:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 205 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
08:23:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	83	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 101,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	83	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 160 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:23:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:23:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:23:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
08:23:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-MARIALELENA	PFV-MARIALELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:23:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:25:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	185	RO	LC	MT	MTP	OT	limitada a 185 MW. Causa informada: Control de emisiones de Nox				ENEL GENERACION	-	-
08:26:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV			LI2024000997 LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:41:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	-	OM	TG1			LI202400077 8 - LI2024000780	KELAR	-	-
08:50:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG2			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
09:13:00	-	Colocación: 4057; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
09:13:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:13:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:13:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:13:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:13:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:13:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:13:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:13:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:13:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
09:13:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:13:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:13:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM			-		COMASA	-	-
09:13:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:13:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:13:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:13:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:13:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,2 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
09:13:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 205 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:13:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:13:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
09:13:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:13:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
09:13:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:13:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:13:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:13:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	LICAN-1	LICAN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:13:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:13:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:13:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:13:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:13:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:13:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:13:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:13:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:13:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:13:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:13:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 220,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:13:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	CUMBRES	CUMBRES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:13:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:13:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:13:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
09:13:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:13:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,4 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:13:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	81	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 101,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:13:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	81	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 116 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:24:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM	cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024063991.			LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM			-		COMASA	-	-
10:00:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
10:00:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:00:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
10:00:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:00:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
10:00:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
10:00:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:00:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,7 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:00:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:00:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:00:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:00:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:00:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:00:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:00:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:00:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:00:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 223,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:00:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:00:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
10:00:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
10:00:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
10:00:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,2 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
10:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
10:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN vsign	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
10:00:00	-	Colocación: 4645; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
10:00:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:00:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:00:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:00:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:00:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,6 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:00:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:00:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:00:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,9 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:00:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
10:00:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:00:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:00:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:00:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:00:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:00:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:00:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:00:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,7 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
10:00:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	93	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 93,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	96	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 134,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:00:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
10:00:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	139	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	174	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:00:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:00:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:06:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:11:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:30:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
10:42:00	-	Colocación: 4922; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
10:42:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:42:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:42:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:42:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:42:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
10:42:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:42:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:42:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
10:42:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
10:42:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:42:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:42:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
10:42:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:42:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:42:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:42:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
10:42:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,2 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
10:42:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	80	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 80,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	101	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 134,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:42:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	228	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	183	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:42:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
10:42:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
10:42:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
10:42:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENORCHILE	-	-
10:42:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:42:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
10:42:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
10:42:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
10:42:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,2 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
10:42:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:42:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
10:42:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:42:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:42:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
10:42:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:42:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:42:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:42:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:42:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
10:42:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:42:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:42:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
10:42:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 217,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	PFV-QUILAPILLUN	PFV-QUILAPILLUN	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
10:42:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
10:42:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
10:42:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
10:42:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
10:42:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
10:42:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
11:44:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	240	RO	LC	PMT	MTP	OM	E/S TG2			LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
12:55:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
13:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
13:03:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
13:08:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	OM	Fin SSCC		N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION	-	-
13:13:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION	-	-
13:42:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	240	RO	LC	PMT	MTP	OM	E/S TV			LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
13:56:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,8 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
13:56:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	93	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 93,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	94	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 160 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:56:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	142	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	218	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 301,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	172	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 212 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:56:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:56:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
13:56:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:56:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM			-		COMASA	-	-
13:56:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
13:56:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:56:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
13:56:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
13:56:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:56:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,8 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:56:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:56:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:56:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:56:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:56:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:56:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
13:56:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
13:56:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
13:56:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 198,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:56:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:56:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:56:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
13:56:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
13:56:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
13:56:00	-	Colocación: 5186; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
13:56:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:56:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:56:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:56:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:56:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:56:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:56:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:56:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:56:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
13:56:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:56:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:56:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:56:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
13:56:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
13:56:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
13:56:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
14:29:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	63	N	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1B				ENEL GENERACION	-	-
14:34:00	-			-						Inicia Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin (-16 MW Embalse Ancoa + PMGDs)	LT 66 kV Linares - Chacahuin			CDC	-	-
14:42:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	233	RO	LC	MT	MTP	OT	limitada a 233 MW. Causa informada: Control de emisiones de Nox. Cancelada IL 2024000997.			LI2024001000	ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
15:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
15:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	40	RO	-	MT	MTP	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
15:12:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	0	PO	-	EP	CF	EP	En servicio en pruebas			LI2024000002 - IF2024002743	ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:26:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:26:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,8 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 207,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:26:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:26:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:26:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
15:26:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:26:00	-	Colocación: 5230; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
15:26:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:26:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:26:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:26:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:26:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:26:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:26:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:26:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:26:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: CTF(+)	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:26:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:26:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
15:26:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
15:26:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM			-		COMASA	-	-
15:26:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,7 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
15:26:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	93	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 93,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	93	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 160 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:26:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	215	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	169	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 205,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:26:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		ENGIE	-	-
15:26:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
15:26:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:26:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
15:26:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:26:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:26:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:26:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:26:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,6 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:26:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:26:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:26:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:26:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:26:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:26:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:30:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2023001864	AES GENER	-	-
15:30:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				AES GENER	-	-
15:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada			LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DJ2020028109	AES GENER	-	-
15:30:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				ENGIE	-	-
15:30:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada			LI2024000638 - LI2024000772 - LI2024000823	ENLASA	-	-
15:30:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2021002403	AES GENER	-	-
15:30:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2023001949	AES GENER	-	-
15:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				AES GENER	-	-
15:30:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2024000826	ENLASA	-	-
15:46:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI-	ENEL GENERACION	-	-
15:47:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM	Por SSCC		N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION	-	-
15:47:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	0	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-

23-06-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:47:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vpehu	0	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
15:50:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	63	N	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C				ENEL GENERACION	-	-
15:55:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION	-	-
15:55:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
15:55:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
15:59:00	-	Colocación: 4639; Ajuste : -400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
15:59:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:59:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:59:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:59:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:59:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,5 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:59:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:59:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:59:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:59:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: CTF(+)	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:59:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:59:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
15:59:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
15:59:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
15:59:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,2 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
15:59:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	80	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 94,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	80	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 160 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:59:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-TAUNAYORIENTE	PE-TAUNAYORIENTE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-TAUNAYPONIENTE	PE-TAUNAYPONIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 205,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:59:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		ENGIE	-	-
15:59:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
15:59:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:59:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENORCHILE	-	-
15:59:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:59:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:59:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:59:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(+)	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:59:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,3 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:59:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:59:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:59:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:59:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:59:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:59:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-

23-06-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
15:59:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:59:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:59:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:59:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
15:59:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:59:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
15:59:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:59:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
16:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	-	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
16:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vpehu	-	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
16:03:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	240	RO	LC	MT	MTP	OM	MT estable			LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
16:04:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
16:07:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
16:11:00	-			-						Finaliza Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin (Embalse Ancoa + PMGDs)	LT 66 kV Linares - Chacahuin			CDC	-	-
16:12:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	MT	CF	OM	Cancelado IF 2024002743.			LI2024000002	ENEL GREEN POWER	-	-
16:19:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1A			LI2022001252 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
16:40:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
16:40:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	DN	DLC	PP	-	OM					KELAR	-	-
16:41:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI-	ENEL GENERACION	-	-
16:41:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI-	ENEL GENERACION	-	-
16:49:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENORCHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:49:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
16:49:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
16:49:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	MAMPIL-2	MAMPIL-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	PEUCHEN-1	PEUCHEN-1	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	PEUCHEN-2	PEUCHEN-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:49:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,4 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:49:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:49:00	-	ITATA-1	ITATA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:49:00	-	ITATA-2	ITATA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:49:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:49:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:49:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
16:49:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
16:49:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
16:49:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:49:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
16:49:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:49:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:49:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
16:49:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SUN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
16:49:00	-	Colocación: 4400; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
16:49:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:49:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:49:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:49:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:49:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:49:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:49:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:49:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:49:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
16:49:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
16:49:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
16:49:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
16:49:00	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
16:49:00	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
16:49:00	-	RUCUE-1	RUCUE-1	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
16:49:00	-	RUCUE-2	RUCUE-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
16:49:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
16:49:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	92	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 94,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	92	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 160 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-

23-06-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
16:49:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:49:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:49:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:49:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
16:49:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:49:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:55:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_E	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
16:55:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
16:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	160	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
16:55:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	LF	-	MT	PCP	OM	Cancelada SDCF 2024063992.		V	LI2024000956	ENEL GENERACION	-	-
16:57:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	63	N	LC	PMT	PCP	OM	Acopla TG1A				ENEL GENERACION	-	-
16:59:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
17:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	240	RO	LC	MT	MTP	OM	Con SSCC			LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
17:03:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC				ENORCHILE	-	-
17:05:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	160	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG				COLBUN	-	-
17:05:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	160	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG				COLBUN	-	-
17:07:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
17:10:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
17:10:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	250	LF	-	PC	PCP	OM			V	LI2024000956	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	LF	-	PC	MTP	OM			V	LI2021001064 - LI2022002402 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			V	LI2022002402 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			V	LI2022002402 - LI2024000924 - LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	RO	-	PC	PCP	OM			V	LI2024000996	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vpehu	20	DLF	-	PP	CF	OM			N	LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vpehu	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vpehu	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114 - LI2024000371	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:10:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:10:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:10:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:10:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:10:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	40	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:10:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	250	RO	LC	CI	-	OM				LI2024000843 - LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:10:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:10:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	21	N	-	PC	-	OM	Cambio en la política de precios				ARAUCO	-	-
17:10:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:10:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2024000880 - LI2024000237	COLBUN	-	-
17:10:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	RO	-	PC	CF	OM				LI2022001306	ENORCHILE	-	-
17:10:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER	-	-
17:10:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:10:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:10:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001648	ESCUADRON	-	-
17:10:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-

23-06-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:10:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:10:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
17:10:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	N	-	PC	PCP	OM					STS	-	-
17:10:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
17:10:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
17:10:00	-	CERROPABELLON-G3A	CERROPABELLON-G3A_GEO	37	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000002	ENEL GREEN POWER	-	-
17:10:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:10:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	RO	LC	PC	MTP	OT				LI2024001000	ENEL GENERACION	-	-
17:12:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1			IL 2024000778	KELAR	-	-
17:16:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1				ENEL GENERACION	-	-
17:21:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM	MT estable			LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
17:23:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES vpehu	20	LF	-	PC	CF	OM			N	LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
17:23:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG2				ENEL GENERACION	-	-
17:23:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	160	N	LC	MT	-	OM	MT estable				COLBUN	-	-
17:29:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
17:30:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
17:37:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI-	ENEL GENERACION	-	-
17:37:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	RO	LC	MT	-	OM	MT, estable			LI 2024000778	KELAR	-	-
17:40:00	-		ELTORO_vrucu_quill_laja1	-						Cambio CMG					-	-
17:40:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000843 - LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	220	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
17:40:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:40:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
17:40:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DI2020028109	AES GENER	-	-
17:40:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
17:40:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
17:40:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000638 - LI2024000772 - LI2024000823	ENLASA	-	-
17:40:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024000826	ENLASA	-	-
17:40:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:40:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
17:40:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:40:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
17:40:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES GENER	-	-
17:40:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
17:40:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	177	RO	LC	PC	-	OM				IL 2024000778	KELAR	-	-
17:43:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
17:45:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG2			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
17:47:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
17:53:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	250	N	-	PC	PCP	OM	Cancelada SDCF 2024063994 y IL 2024000956.		V		ENEL GENERACION	-	-
17:53:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	250	N	-	PC	PCP	OM	Cancelada IL 2024000956.		V		ENEL GENERACION	-	-
17:53:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
17:56:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
17:56:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	sin limitación y cancelada 2024001000.				ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	40	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:00:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM	Con SSCC				COLBUN	-	-
18:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	100	PO	LC	EP	-	EP	Revalidación analizador de dióxido de carbono. Ensayo de desviación de calibración de CO2 a CEMS TG1B, por exigencia legal; se requiere unidad sobre 100 MW. (Sistemas AGC y CPF desconectado).			DI2024062280	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	370	RO	LC	PC	-	OM	Fin SSCC y E/S FA.			LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:01:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
18:01:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B	65	DRO	DLC	PP	MTP	OM	Ctx LT L110 kV Miraflores - San Pedro			LI2024000912 - LI2024000896	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:04:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill_laja1	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill_laja1	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill_laja1	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill_laja1	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:10:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	177	RO	LC	PC	-	OM	MT estable, sube a PC			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
18:15:00	-		ELTORO_vlaja1	-						Cambio CMG					-	-
18:15:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC				COLBUN	-	-
18:15:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC				COLBUN	-	-
18:15:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	160	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
18:15:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	25	N	-	CI	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
18:15:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
18:15:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	25	N	-	CI	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	25	N	-	CI	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	25	N	-	CI	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vlaja1	105	N	-	CI	-	RE	Control cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_vlaja1	105	N	-	CI	-	RE	Control cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
18:15:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	RO	-	MT	-	OM					KELAR	-	-
18:28:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B	65	RO	LC	PMT	MTP	OM	Ctx LT L110 kV Miraflores - San Pedro			LI2024000912 - LI2024000896	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:32:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				ENEL GENERACION	-	-
18:32:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	0	DN	DLC	PP	-	OM	Ctx LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras				CHILQUINTA	-	-
18:36:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B	65	RO	LC	MT	MTP	OM	MT estable. Ctx LT L110 kV Miraflores - San Pedro			LI2024000912 - LI2024000896	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:39:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	3	N	LC	PC	-	OM	Inicia Ctx LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras	LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras			CHILQUINTA	-	-
18:43:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	Cancelada SI 2024062280				ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC				ENORCHILE	-	-
19:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
19:01:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:04:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:06:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
19:06:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-

23-06-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
19:20:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
19:24:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:24:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:24:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:24:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vlaja1	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:56:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	PMM	LC	EP	-	MM	Sincronizada en pruebas de MM 2024061058			LI2022001252 - LI2024001252 - MM20240610 58 - MM20240166 18	ENEL GENERACION	-	-
20:14:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	Control Suministro Gas			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
20:21:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	RO	-	PS	-	OM	Control Suministro Gas				KELAR	-	-
20:34:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
20:38:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
20:39:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	Control Suministro Gas			LI2024000778 - LI2024000780	KELAR	-	-
20:46:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	DRO	-	FS	-	OM	Control Suministro Gas				KELAR	-	-
21:30:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:30:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
21:34:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
21:38:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
22:00:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
22:04:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	12	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
22:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
22:05:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	47	RO	-	PC	MTP	RE			N		COLBUN	-	-
22:05:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vlaja1	12	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	12	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	12	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:09:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM	Ctx LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras				CHILQUINTA	-	-
22:10:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
22:10:00	-	ELTOTORAL	ELTOTORAL_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Finaliza Ctx LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras	LT 66 kV San Jerónimo - Las Balandras			CHILQUINTA	-	-
22:13:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:13:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:14:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
22:29:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	DLF	DLC	FS	-	OM	Finaliza MM TV 2024061058			LI2022001252 - LI2024001252	ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	370	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:18:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B	-	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2024000912 - LI2024000896	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:20:00	-		GUACOLDA-2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
23:20:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vlaja1	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:20:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:20:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:20:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
23:20:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
23:20:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
23:20:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	40	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
23:26:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B	0	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2024000912 - LI2024000896	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:40:00	-			-						Inicia Ctx S/E Kimal 500/220 kV	S/E Kimal 500/220 kV				-	-
23:40:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
23:40:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000843 - LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
23:40:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000638 - LI2024000772 - LI2024000823	ENLASA	-	-
23:40:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000826	ENLASA	-	-
23:40:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
23:40:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001648	ESCUADRON	-	-
23:40:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES GENER	-	-
23:40:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
23:40:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
23:40:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	S/E Kimal 500/220 kV				-	-
23:40:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	S/E Kimal 500/220 kV				-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Domingo 23 de Junio del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS ALFALFAL VR1	-	0.0	-	
BESS ALFALFAL VR2	-	0.0	-	LF, DF
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	520.4	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS COYA	-	521.3	GNP	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Diego de Almagro Sur	0.0	0.0	-	
BESS Don Humberto	-	0.0	-	
BESS El Manzano	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	54.5	101.2	+85.79 %	
BESS Salvador	233.9	225.3	-3.67 %	
BESS San Andrés	-	111.5	GNP	
BESS Uribe Solar	2.3	0.0	-100.00 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1008.0	721.7	-28.40 %	
HE Angostura	7534.5	6619.0	-12.15 %	RO
HE Antuco	5869.5	5107.5	-12.98 %	RO
HE Canutillar	2272.8	1938.0	-14.73 %	
HE Cipreses	1194.5	798.5	-33.15 %	LF
HE Colbún	8162.0	7999.0	-2.00 %	
HE El Toro	518.9	972.3	+87.36 %	
HE Machicura	1864.6	1896.0	+1.68 %	RO, LF
HE Pangue	6949.2	7402.8	+6.53 %	
HE Pehuenche	0.0	7306.8	(*)GNP	DF
HE Pilmaiquén	960.0	933.0	-2.81 %	RO
HE Ralco	11515.5	9840.9	(*) -14.54 %	RO
HE Rapel	7072.0	6602.4	-6.64 %	RO, LF, MM
HP Abanico	904.9	857.0	-5.29 %	
HP Alfalfal	1258.5	1117.1	-11.23 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	544.8	495.0	-9.14 %	
HP Blanco	165.3	181.5	+9.80 %	
HP Capullo	264.0	276.3	+4.66 %	
HP Carilafquen	360.0	193.5	-46.26 %	
HP Chacabuquito	227.5	251.0	+10.33 %	
HP Chacayes	1043.5	1155.6	+10.75 %	
HP Chapiquina	80.8	100.5	+24.43 %	
HP Convento Viejo	336.0	314.1	-6.52 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	45.6	20.9	-54.21 %	PMG
PMG HP Llauquereo	42.1	43.0	+1.99 %	PMG
PMG HP MC1	181.5	130.3	-28.19 %	PMG
PMG HP MC2	53.7	47.6	-11.34 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	53.3	-3.46 %	PMG
PMG HP Mariposas	0.0	87.6	-	PMG
PMG HP Nalcas	110.4	100.0	-9.46 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	136.8	135.7	-0.80 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Pulelfu	216.0	225.6	+4.44 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	10.4	19.9	+91.84 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	16.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Antay	30.5	34.0	+11.41 %	PMG
PMG PFV Caracas II	1.7	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Castilla	10.0	10.2	+2.10 %	PMG
PMG PFV Chercan	9.5	22.7	+138.30 %	PMG
PMG PFV De los Andes	49.7	52.4	+5.49 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	31.1	35.0	+12.59 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	1.3	0.0	-100.00 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	9.6	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Machicura	45.8	37.3	-18.56 %	PMG
PMG PFV North West	13.5	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Palermo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	9.9	12.2	+23.32 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.4	0.1	-62.16 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	62.7	63.9	+1.90 %	PMG
PMG PFV Quilmo	0.0	35.3	+176450.00 %	PMG, DF
PMG PFV SDGx01	2.3	1.5	-34.78 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	43.7	46.8	+7.02 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	5.0	32.8	+552.29 %	PMG
PMG PFV Venezia	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	42.8	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	104.2	82.8	-20.55 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	110.4	216.8	+96.35 %	
HP Curillinque	1436.9	1094.0	-23.86 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	0.0	0.0	-	
HP El Pinar	196.8	124.3	-36.86 %	P
HP Florida II	240.0	0.0	-100.00 %	MM
HP Guayacán	215.4	219.2	+1.78 %	
HP Hornitos	0.0	0.0	-	MM
HP Isla	1152.4	969.8	-15.84 %	
HP Itata	456.0	389.4	-14.60 %	RO
HP Juncal	210.1	213.8	+1.76 %	
HP La Confluencia	0.0	297.3	GNP	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	805.3	745.8	-7.39 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	313.0	301.8	-3.59 %	
HP Lircay	336.0	257.8	-23.27 %	
HP Loma Alta	640.2	440.1	-31.25 %	
HP Los Hierros	0.0	0.0	-	DF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	48.5	58.1	+19.81 %	
HP Los Quilos	406.2	419.5	+3.27 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	168.0	167.0	-0.61 %	
HP Mampil	864.0	967.7	+12.01 %	
HP Mocho	288.0	211.9	-26.41 %	
HP Palmucho	752.8	730.6	-2.95 %	
HP Peuchen	1383.0	1254.2	-9.31 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	
HP Pullinque	1080.0	1116.4	+3.37 %	
HP Puntilla	363.1	171.5	-52.77 %	RO
HP Queltehues	713.3	707.7	-0.78 %	RO, DF
HP Quilleco	1544.6	1330.0	-13.89 %	
HP Rio Colorado	177.6	151.1	-14.92 %	
HP Rio Picoiquen	460.8	458.3	-0.54 %	
HP Rucatayo	1288.0	1086.6	-15.64 %	
HP Rucue	3944.3	3227.0	-18.18 %	
HP San Andres	0.0	0.0	-	DF
HP San Ignacio	864.0	864.0	-	
HP Sauzal	1148.9	1319.7	+14.87 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	114.9	161.2	+40.34 %	
HP Volcán	0.0	0.0	-	RO, DF
PE Alena	21.0	8.4	-60.26 %	LF
PE Atacama	2752.9	2510.5	-8.81 %	
PE Aurora	720.4	900.6	+25.01 %	
PE Cabo Leones 1	2442.2	2931.5	+20.04 %	
PE Cabo Leones 2	2199.1	3097.9	+40.87 %	
PE Cabo Leones 3	2550.1	3093.8	+21.32 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMGD PFV Loncura	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4845.6	4766.1	-1.64 %	
TER Angamos-ANG2	4567.5	4664.8	+2.13 %	LF
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	504.2	173.8	-65.53 %	
TER Arauco MAPA	840.0	943.8	+12.36 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2019.4	3571.7	(*) +76.87 %	LF
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	57.8	GNP	RO, MM
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	508.0	310.2	-38.94 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	184.7	+53.92 %	
TER Campiche	3475.2	3586.0	+3.19 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	246.2	263.0	+6.82 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	247.7	259.0	+4.57 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	126.2	74.7	-40.82 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	3560.4	3570.4	+0.28 %	
TER Cochrane-CCH2	4343.7	4562.7	+5.04 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	646.8	+2.51 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1093.0	+122.15 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Calama	1118.0	676.9	-39.46 %	
PE Campo Lindo	41.4	38.0	-8.18 %	
PE Canela	90.0	84.9	-5.65 %	
PE Canela 2	458.6	391.1	-14.71 %	
PE Cardonal	90.1	31.0	-65.57 %	P
PE Cerro Tigre	748.9	319.7	-57.31 %	
PE Cuel	52.2	5.8	-88.90 %	
PE El Arrayán	1415.4	1448.9	+2.37 %	
PE El Maitén	10.5	1.4	-86.83 %	
PE Horizonte	509.3	539.6	+5.95 %	
PE KALLPA	-	0.0	-	
PE La Cabaña	18.0	50.9	+183.47 %	
PE La Estrella	239.1	117.0	-51.05 %	
PE La Flor	62.7	0.0	-100.00 %	LF
PE Lebu	9.0	5.8	-35.44 %	
PE Llanos del Viento	387.3	438.7	+13.27 %	
PE Lomas de Duqueco	62.6	51.4	-17.92 %	
PE Los Buenos Aires	14.2	1.4	-90.22 %	
PE Los Cerrillos	89.1	66.8	-25.04 %	P
PE Los Cururos	1289.0	1217.9	-5.51 %	
PE Los Olmos	82.7	21.0	-74.61 %	
PE Malleco Norte	155.5	129.5	-16.72 %	
PE Malleco Sur	145.8	104.1	-28.64 %	
PE Manantiales	40.0	37.9	-5.18 %	P
PE Mesamavida	104.1	19.5	-81.27 %	
PE Monte Redondo	419.1	431.7	+3.00 %	
PE Negrete	10.1	5.3	-47.46 %	
PE PUNTA DE TALCA	813.5	127.6	-84.32 %	P
PE Puelche Sur	1000.8	1463.1	+46.20 %	
PE Punta Colorada	0.0	0.0	-	LF
PE Punta Palmeras	484.5	472.1	-2.56 %	
PE Punta Sierra	1375.1	1343.7	-2.28 %	
PE Renaico	38.7	1.4	-96.49 %	
PE Renaico II	70.5	13.3	-81.16 %	
PE San Gabriel	83.0	9.2	-88.89 %	
PE San Juan	3695.6	3633.1	-1.69 %	
PE San Matías	48.8	11.9	-75.73 %	P
PE San Pedro	128.2	103.0	-19.64 %	
PE San Pedro 2	175.7	131.8	-24.98 %	
PE Sarco	3125.5	3338.1	+6.80 %	
PE Sierra Gorda Este	1150.4	826.2	-28.18 %	LF
PE Talinay Oriente	950.8	524.0	-44.88 %	
PE Talinay Poniente	985.8	936.4	-5.01 %	
PE Taltal	1755.9	1413.4	-19.50 %	
PE Tchamma	1427.6	1086.1	-23.92 %	
PE Tolpan Sur	100.2	8.7	-91.37 %	
PE Totoral	304.7	328.1	+7.66 %	RO
PE Ucuquer 2	53.4	0.0	-100.00 %	LF
PE Valle de los Vientos	619.7	428.2	-30.91 %	
PFV Almeyda	288.8	283.7	-1.76 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	74.8	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	0.0	-	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	0.0	187.9	GNP	LF
TER Escuadrón	42.1	15.7	-62.86 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	20.8	GNP	RO, LF
TER Guacolda 2	1487.2	1712.8	+15.17 %	RO, LF
TER Guacolda 3	0.0	11.8	GNP	RO
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 5	2685.2	1868.3	-30.42 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	5089.2	6260.0	(*) +23.01 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	4224.1	4503.1	+6.60 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	200.8	74.5	-62.90 %	
TER Lautaro I	505.0	426.9	-15.46 %	
TER Lautaro II	426.0	403.4	-5.30 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	322.0	246.5	-23.45 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	333.0	GNP	RO, LF
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Masisa	145.5	142.7	-1.92 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Andes Solar	120.4	108.2	-10.13 %	
PFV Andes Solar II-A	326.9	306.3	-6.30 %	LF
PFV Andes Solar II-B	228.8	604.0	+163.94 %	LF
PFV Andes Solar II-B (Baterías)	650.3	-	-	
PFV Andes Solar IV	0.0	45.7	GNP	
PFV Atacama Solar II	762.4	814.4	+6.82 %	
PFV Azabache	313.6	306.2	-2.37 %	LF
PFV Bolero	636.6	616.0	-3.24 %	LF
PFV CEME 1	1549.7	370.8	(*) -76.07 %	P
PFV Campos del Sol	1876.3	1478.3	-21.21 %	
PFV Capricornio	480.9	426.0	-11.42 %	
PFV Carrera Pinto	284.4	311.2	+9.42 %	
PFV Cerro Dominador	515.1	492.7	-4.34 %	
PFV Chañares	156.7	175.1	+11.72 %	
PFV Conejo	526.3	485.1	-7.84 %	
PFV Coya	481.1	284.9	-40.78 %	
PFV Coya (Baterías)	616.4	-	-	
PFV DESIERTO DE ATACAMA	-	0.0	-	
PFV DON HUMBERTO	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	122.6	140.5	+14.64 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1161.5	1099.5	-5.34 %	
PFV Domeyko	741.2	433.3	-41.54 %	
PFV Don Oscar	7.1	0.0	-100.00 %	PMG
PFV Doña Antonia	232.5	20.5	-91.19 %	P
PFV Doña Carmen	27.4	47.1	+72.08 %	
PFV El Aguila	11.7	12.0	+2.56 %	
PFV El Manzano	202.6	98.0	-51.63 %	
PFV El Pelicano	433.2	487.6	+12.56 %	
PFV El Romero	883.0	883.6	+0.07 %	
PFV Elena	366.3	356.4	-2.70 %	
PFV Finis Terrae	1444.9	1260.8	-12.74 %	
PFV Gran Teno	934.9	19.5	-97.92 %	P
PFV Granja Solar	677.1	0.0	-100.00 %	LF
PFV Guanchoi	1633.2	1471.8	-9.88 %	
PFV Huatacondo	406.8	410.3	+0.85 %	RO
PFV Jama	344.3	102.1	-70.36 %	LF, DF
PFV Javiera	76.9	95.5	+24.12 %	
PFV La Cruz Solar	0.0	259.5	GNP	
PFV La Huayca II	135.1	111.9	-17.17 %	LF
PFV La Huella	246.1	361.2	+46.72 %	
PFV La Silla	7.2	8.2	+14.23 %	
PFV Lalackama	277.8	274.6	-1.14 %	
PFV Lalackama II	59.7	80.7	+34.99 %	
PFV Las Salinas	1153.2	355.9	-69.13 %	P
PFV Llano de Llampos	378.7	367.1	-3.07 %	
PFV Los Loros	149.4	51.4	-65.60 %	
PFV Los Tilos	0.2	4.8	+1883.34 %	
PFV Luz del Norte	777.3	235.6	-69.68 %	
PFV Malgarida	961.8	1005.4	+4.54 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	336.0	GNP	
TER Nehuenco I Gas Arg	822.0	910.0	+10.71 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Nehuenco II Gas Arg	2462.0	2932.0	+19.09 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	73.6	0.0	-100.00 %	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	1217.0	887.0	-27.11 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	4934.3	4180.0	-15.29 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	994.0	GNP	
TER Nueva Ventanas	3226.6	3506.0	+8.66 %	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	496.3	+21.65 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	308.0	GNP	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	375.0	362.0	-3.47 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	5699.9	5313.2	-6.78 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	5787.5	5989.2	+3.49 %	RO
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV María Elena	291.3	235.9	-19.01 %	
PFV Meseta de los Andes	319.3	154.7	-51.56 %	
PFV Nuevo Quillagua	603.7	475.5	-21.23 %	
PFV PATAGUILLA	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV PMG LLANCAY	-	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	39.3	40.7	+3.56 %	
PFV Pampa Solar Norte	268.5	314.4	+17.09 %	
PFV Pampa Tigre	577.8	526.4	-8.89 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	37.8	40.0	+5.74 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	87.0	86.4	-0.69 %	
PFV Quilapilun	170.8	115.8	-32.24 %	
PFV Rio Escondido	143.2	163.9	+14.44 %	LF
PFV Salvador	78.7	23.7	-69.87 %	LF
PFV San Andres	165.2	20.4	-87.63 %	LF
PFV San Pedro	640.7	523.0	-18.38 %	
PFV Santa Isabel	881.5	656.4	-25.54 %	LF
PFV Santiago	182.9	214.9	+17.49 %	
PFV Sol de Lila	758.9	685.4	-9.69 %	
PFV Sol de los Andes	550.4	390.9	-28.98 %	
PFV Sol del Desierto	1365.9	1192.0	-12.73 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	234.1	0.0	-100.00 %	P
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	683.6	581.4	-14.95 %	
PFV Uribe Solar	287.5	261.9	-8.91 %	LF
PFV Usya	310.9	313.2	+0.73 %	LF
PFV Valle Escondido	545.0	300.7	-44.83 %	
PFV Valle del Sol	855.2	761.5	-10.96 %	
PFV Willka	610.0	468.0	-23.27 %	
PMG HP Aillin	121.0	85.9	-28.98 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG HP Callao	54.1	54.2	+0.21 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG HP Chiburgo	0.0	38.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	48.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Corrales	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Correntoso	172.8	165.7	-4.13 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	5.3	5.3	+0.00 %	PMG, MM
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	55.2	+0.01 %	PMG, MM

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1141.8	587.4	-48.55 %	LF
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	346.1	69.5	-79.92 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	LF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	72.6	0.0	-100.00 %	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	227.5	246.0	+8.15 %	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	2.4	2.3	-4.17 %	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	14.0	0.0	-100.00 %	
TER Valdivia	489.0	372.6	-23.80 %	
TER Viñales	516.0	307.3	-40.45 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**224963.5**	**218989.5**	**-2.66 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PGMD PFV Don Simon	1.0	1.8	+84.40 %
PMGD HP Allipén	33.2	33.1	-0.13 %
PMGD HP Alto Hospicio	0.0	0.0	-
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	81.3	81.2	-0.20 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	19.7	27.3	+38.36 %
PMGD HP Calíboro	12.8	14.9	+15.61 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	149.2	86.0	-42.37 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	7.8	7.4	-4.79 %
PMGD HP Cumpeo	32.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	0.0	-
PMGD HP Dongo	67.4	70.4	+4.39 %
PMGD HP Donguil	0.0	0.0	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	8.8	0.2	-98.24 %
PMGD HP El Agrio	53.6	40.8	-23.85 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	0.0	0.0	-
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	119.6	125.3	+4.81 %
PMGD HP El Colorado	49.7	40.9	-17.75 %
PMGD HP El Diuto	33.8	35.5	+4.87 %
PMGD HP El Galpón	0.0	4.4	+64176.79 %
PMGD HP El Llano	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	93.3	14.0	-84.96 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.9	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	22.8	22.7	-0.69 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	86.6	100.5	+16.07 %
PMGD HP La Bifurcada	0.0	0.0	-
PMGD HP La Compañía II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña	40.2	47.1	+17.29 %
PMGD HP La Montaña II	2.8	3.0	+8.03 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	34.6	35.7	+3.36 %
PMGD HP Las Vertientes	33.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Bajos	59.2	58.5	-1.15 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	35.7	+75.94 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lockma	51.6	55.2	+6.95 %
PMGD PFV Loica	1.8	5.6	+203.86 %
PMGD PFV Loma Tendida del Verano	1.1	3.0	+168.67 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	3.0	4.8	+62.71 %
PMGD PFV Loreto	0.3	1.2	+305.10 %
PMGD PFV Los Cisnes	1.0	2.4	+142.06 %
PMGD PFV Los Gorriones	7.5	9.9	+32.27 %
PMGD PFV Los Jotes	0.2	1.5	+589.04 %
PMGD PFV Los Lagos	0.5	5.3	+1040.24 %
PMGD PFV Los Libertadores	7.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Lirios	1.0	0.4	-57.38 %
PMGD PFV Los Magnolios	0.6	1.8	+188.93 %
PMGD PFV Los Molinos	17.3	34.2	+97.75 %
PMGD PFV Los Nogales	2.4	5.8	+145.95 %
PMGD PFV Los Paltos	1.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Patos	4.3	4.8	+10.88 %
PMGD PFV Los Perales	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	1.8	1.4	-20.36 %
PMGD PFV Los Tauretes	0.2	2.0	+862.70 %
PMGD PFV Los Tordos	4.5	9.9	+121.30 %
PMGD PFV Luce Solar	3.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Luders	3.8	0.8	-80.02 %
PMGD PFV Lumbreras	0.0	0.6	-
PMGD PFV Luna	4.3	5.7	+32.79 %
PMGD PFV Luna del Norte	7.7	9.6	+24.69 %
PMGD PFV MACAO	-	19.0	-
PMGD PFV Macarena Solar	1.3	2.2	+65.17 %
PMGD PFV Maikono	0.4	1.0	+182.14 %
PMGD PFV Maimalicán	1.5	5.4	+255.70 %
PMGD PFV Maitenlahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Malaquita II	49.7	49.7	-
PMGD PFV Malinke	0.6	1.1	+95.22 %
PMGD PFV Malloco	0.3	1.1	+268.88 %
PMGD PFV Malvilla	0.7	1.6	+111.50 %
PMGD PFV Manao	0.1	1.4	+861.12 %
PMGD PFV Mandinga	2.1	4.4	+108.64 %
PMGD PFV Marambio	2.0	1.1	-42.15 %
PMGD PFV Marañon	13.2	43.1	+226.42 %
PMGD PFV Marchigue II	30.8	10.7	-65.35 %
PMGD PFV Marchigue VII	1.1	7.8	+592.94 %
PMGD PFV Marin	0.1	3.1	+3232.52 %
PMGD PFV María Pinto	0.4	7.0	+1658.17 %
PMGD PFV Meco Chillan	7.8	27.5	+252.54 %
PMGD PFV Meli	2.1	4.4	+106.56 %
PMGD PFV Membrillo	0.7	9.4	+1173.56 %
PMGD PFV Mercurio Sur	8.2	9.3	+13.89 %
PMGD PFV Milán A	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	14.8	14.3	-3.64 %
PMGD HP Los Padres	48.0	39.3	-18.10 %
PMGD HP Los Portones	47.1	47.3	+0.43 %
PMGD HP MSA-I	69.1	71.3	+3.15 %
PMGD HP Maisán	13.7	13.8	+0.30 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.5	-
PMGD HP Melo	29.3	32.6	+11.25 %
PMGD HP Molinera Villarrica	3.1	8.9	+183.93 %
PMGD HP Muchi	6.6	5.9	-10.54 %
PMGD HP Munilque	6.9	9.0	+31.28 %
PMGD HP Munilque II	7.6	9.3	+22.11 %
PMGD HP Palmar	96.0	93.9	-2.16 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	20.8	20.5	-1.60 %
PMGD HP Pichilonco	28.2	2.4	-91.45 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Purísima	2.3	8.4	+265.65 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	38.4	26.1	-31.97 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	66.1	64.9	-1.76 %
PMGD HP Río Trueno	133.9	134.3	+0.31 %
PMGD HP Santa Elena	56.6	58.4	+3.06 %
PMGD HP Santa Isabel	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD HP Sauce Andes	12.2	13.2	+7.84 %
PMGD HP Trailelfú	54.4	60.1	+10.53 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	66.3	7.5	-88.65 %
PMGD HP Truful Truful	12.8	18.3	+42.86 %
PMGD PE El Arrebol	14.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	13.4	2.0	-85.25 %
PMGD PE Huajache	15.1	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	16.5	171.6	+942.84 %
PMGD PE Lebu III	10.8	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	17.3	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	7.9	8.4	+5.58 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	1.5	3.0	+103.76 %
PMGD PFV Albatros	0.2	0.1	-33.82 %
PMGD PFV Albor Solar	6.6	12.4	+88.34 %
PMGD PFV Alcaldesa	11.1	26.9	+143.08 %
PMGD PFV Alcon Solar	5.8	16.0	+175.57 %
PMGD PFV Aldebaran	0.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Alhue Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV Alhué	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alicahue	3.2	4.6	+42.81 %
PMGD PFV Alto Bellavista Sunlight	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	1.7	1.8	+7.42 %
PMGD PFV Mostazal	14.1	2.3	-83.46 %
PMGD PFV Moya	40.2	43.8	+8.91 %
PMGD PFV Mutupín	8.9	33.5	+274.84 %
PMGD PFV Nahuén	17.4	6.8	-61.10 %
PMGD PFV Nan	1.3	2.5	+96.97 %
PMGD PFV Nazarino Verano	0.3	1.3	+364.95 %
PMGD PFV Newentun	2.3	4.0	+74.16 %
PMGD PFV Nihue	0.2	1.0	+386.54 %
PMGD PFV Norte Chico	1.8	2.6	+46.67 %
PMGD PFV Ocoa	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivia	1.5	2.3	+50.65 %
PMGD PFV Olivier	1.4	2.3	+62.11 %
PMGD PFV Olivillo	0.5	7.6	+1323.72 %
PMGD PFV Orion	2.0	11.4	+466.86 %
PMGD PFV Orquidea Solar	1.7	3.1	+86.29 %
PMGD PFV Ovalle Norte	5.6	9.4	+67.25 %
PMGD PFV Ovejería	14.0	4.8	-65.81 %
PMGD PFV PAS1	57.7	54.0	-6.36 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.8	2.4	+197.80 %
PMGD PFV PSF Horizonte	0.7	2.3	+223.13 %
PMGD PFV PVP Unihue	2.5	5.2	+108.75 %
PMGD PFV Pachira	5.4	31.0	+476.83 %
PMGD PFV Paillihue	3.9	14.8	+277.12 %
PMGD PFV Paine	58.0	59.4	+2.28 %
PMGD PFV Palto Sunlight	8.9	1.0	-88.63 %
PMGD PFV Pama	4.0	8.1	+102.25 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	3.7	14.1	+277.92 %
PMGD PFV Panquehue II	8.6	4.5	-47.96 %
PMGD PFV Paraguay	24.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paranal	8.6	11.3	+31.78 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	3.1	11.2	+265.83 %
PMGD PFV Parque Curicura	4.5	39.4	+771.10 %
PMGD PFV Parque El Olivar	8.8	15.1	+71.87 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Parque Jotabeche	23.5	26.2	+11.58 %
PMGD PFV Parque La Colonia	1.0	3.9	+273.47 %
PMGD PFV Parque La Travesía	6.9	8.5	+22.32 %
PMGD PFV Parque Nancagua	1.8	3.1	+77.49 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	9.9	17.0	+70.88 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	0.0	0.0	-32.27 %
PMGD PFV Parque San Francisco Parral	0.8	0.8	+0.05 %
PMGD PFV Parque San Javier	0.7	9.2	+1164.92 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	42.2	13.0	-69.12 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	0.4	3.5	+719.98 %
PMGD PFV Pastrán	6.0	8.8	+46.13 %
PMGD PFV Patagua	1.7	5.3	+209.51 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	1.3	4.8	+259.58 %
PMGD PFV Pedreros	1.8	3.9	+117.22 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alto Solar	4.0	2.4	-39.50 %
PMGD PFV Altos de Til Til	1.2	1.5	+27.38 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	7.5	4.1	-45.14 %
PMGD PFV Amparo del Sol	5.4	3.1	-42.59 %
PMGD PFV Anakena	6.3	9.9	+57.40 %
PMGD PFV Antonia	0.3	1.1	+311.89 %
PMGD PFV Argomedo	0.5	16.1	+3125.47 %
PMGD PFV Arica	27.5	41.7	+51.73 %
PMGD PFV Ariztía	0.0	0.0	-
PMGD PFV Armazones	27.4	29.5	+7.90 %
PMGD PFV Aromo del Verano	0.6	1.3	+108.89 %
PMGD PFV Astillas	12.7	38.9	+205.19 %
PMGD PFV Avel Solar	11.8	21.4	+80.96 %
PMGD PFV Avellano	8.2	13.9	+68.72 %
PMGD PFV Aviles	1.8	23.7	+1200.31 %
PMGD PFV Axel Solar	1.6	2.1	+26.23 %
PMGD PFV Ayla	1.6	3.6	+134.78 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	0.2	2.1	+1025.82 %
PMGD PFV Bellavista	62.0	57.8	-6.83 %
PMGD PFV Bellavista	4.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Berrueco	11.3	37.8	+236.34 %
PMGD PFV Blu	4.0	7.0	+74.87 %
PMGD PFV Bulnes Barones	3.2	5.8	+82.14 %
PMGD PFV Bérgamo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	26.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cabilsol	3.7	5.8	+58.36 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.0	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	23.6	-48.39 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	38.3	44.6	+16.28 %
PMGD PFV Caimi	0.0	0.5	-
PMGD PFV Calama	57.0	60.1	+5.44 %
PMGD PFV Calle Larga	2.1	2.2	+4.69 %
PMGD PFV Candelaria Solar	0.4	7.9	+1814.12 %
PMGD PFV Canelillo	0.6	3.1	+439.26 %
PMGD PFV Canesa	1.7	1.6	-4.48 %
PMGD PFV Cantera	0.6	2.3	+258.06 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Caracoles	0.6	5.6	+856.96 %
PMGD PFV Casabermeja	1.0	10.8	+943.54 %
PMGD PFV Casuto	1.8	2.0	+9.93 %
PMGD PFV Catemu	1.3	3.3	+150.00 %
PMGD PFV Catán	3.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauquenes	3.7	4.5	+23.14 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	0.8	4.0	+374.75 %
PMGD PFV Ce Caldera	32.8	36.9	+12.43 %
PMGD PFV Centauro Solar	8.4	14.7	+75.18 %
PMGD PFV Chacabuco	10.9	11.6	+6.70 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pegasus	1.9	11.5	+499.67 %
PMGD PFV Pellin	9.6	20.8	+117.60 %
PMGD PFV Pelumpen	0.6	0.6	-
PMGD PFV Penaflor	0.4	9.3	+2489.44 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	2.7	7.5	+173.52 %
PMGD PFV Pepa	13.3	19.7	+48.27 %
PMGD PFV Pequen	1.6	1.0	-40.39 %
PMGD PFV Peralillo	3.0	2.1	-28.82 %
PMGD PFV Pesaro	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pica	1.8	1.8	-1.97 %
PMGD PFV Pichon	2.7	4.5	+67.03 %
PMGD PFV Picunche	1.3	2.5	+94.92 %
PMGD PFV Piduco	3.3	6.7	+105.73 %
PMGD PFV Pilpilen	5.1	11.1	+116.67 %
PMGD PFV Piquero	2.8	33.7	+1113.06 %
PMGD PFV Pirque	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Pitotoy	0.4	1.2	+213.19 %
PMGD PFV Pitra	0.6	10.8	+1702.16 %
PMGD PFV Placilla	2.0	2.8	+39.23 %
PMGD PFV Playerito	3.5	9.6	+173.00 %
PMGD PFV Playero	3.3	9.6	+190.60 %
PMGD PFV Playeron	2.3	5.7	+149.38 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	0.3	1.0	+210.13 %
PMGD PFV Población	5.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Pocillas	4.5	6.3	+38.84 %
PMGD PFV Pomuyeto	0.2	0.2	+0.20 %
PMGD PFV Portezuelo	10.3	7.4	-27.52 %
PMGD PFV Pretty Field	1.1	4.1	+256.98 %
PMGD PFV Puangue	0.4	2.7	+617.00 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pueblo Seco	10.5	26.3	+150.36 %
PMGD PFV Puelche	2.7	5.4	+101.89 %
PMGD PFV Puente Solar	0.4	7.3	+1970.82 %
PMGD PFV Pullalli	1.8	0.0	-98.08 %
PMGD PFV Punta Baja	5.2	7.9	+51.92 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	5.2	15.7	+201.39 %
PMGD PFV Queltehue	0.4	1.2	+177.36 %
PMGD PFV Quemados	1.1	2.1	+83.28 %
PMGD PFV Quetena	54.4	56.4	+3.74 %
PMGD PFV Quillay	0.4	8.9	+1948.50 %
PMGD PFV Quilmo Solar	-	12.1	-
PMGD PFV Quinantu	43.4	18.8	-56.68 %
PMGD PFV Quinta	3.5	4.2	+20.15 %
PMGD PFV RDCL SAN	0.8	3.4	+309.97 %
PMGD PFV REN	6.2	14.6	+134.83 %
PMGD PFV RLA	3.7	8.8	+137.30 %
PMGD PFV Ranguil	1.5	4.8	+216.78 %
PMGD PFV Ratulemus	5.1	7.6	+50.51 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Chalinga	0.4	2.6	+478.32 %
PMGD PFV Champa	0.8	2.0	+165.27 %
PMGD PFV Chancon	4.3	1.3	-69.65 %
PMGD PFV Chañar del Verano	15.3	16.8	+9.50 %
PMGD PFV Chequen Solar	1.3	1.3	+0.11 %
PMGD PFV Chilener	1.0	4.4	+346.38 %
PMGD PFV Chimbarongo	3.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chuchiñi	3.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	0.0	2.2	+42225721.38 %
PMGD PFV Cipres	4.6	21.5	+361.83 %
PMGD PFV Citrino	2.0	1.4	-29.05 %
PMGD PFV Ckilir	64.2	62.1	-3.28 %
PMGD PFV Clementina	0.5	3.3	+559.06 %
PMGD PFV Cocharcas	2.3	10.0	+328.51 %
PMGD PFV Cocinillas	0.5	4.1	+658.21 %
PMGD PFV Coinco	0.5	1.1	+139.17 %
PMGD PFV Colchagua	0.7	0.7	-
PMGD PFV Colina	0.7	7.2	+904.41 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	0.4	1.4	+285.66 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.5	1.1	+132.09 %
PMGD PFV Condor Pelvin	0.2	1.4	+702.62 %
PMGD PFV Condor Petorca	0.5	2.1	+354.56 %
PMGD PFV Cordillerilla	4.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	12.5	17.2	+37.58 %
PMGD PFV Cortijo	17.9	56.8	+216.41 %
PMGD PFV Covadonga	49.1	51.8	+5.42 %
PMGD PFV Coyunche	0.9	0.9	-
PMGD PFV Crucero	9.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cruz	0.2	3.9	+2042.71 %
PMGD PFV Curacavi	0.3	6.2	+1768.43 %
PMGD PFV Cuz Cuz	3.7	1.1	-70.78 %
PMGD PFV Dadinco	2.6	12.0	+356.70 %
PMGD PFV Darlin	7.4	2.8	-62.39 %
PMGD PFV Diego de Almagro	46.5	49.2	+5.83 %
PMGD PFV Don Andrónico	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Enrique	5.5	10.8	+96.94 %
PMGD PFV Don Eugenio	3.5	4.6	+31.83 %
PMGD PFV Don Jorge	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Mariano	0.2	0.7	+216.83 %
PMGD PFV Don Martín	3.1	5.9	+92.50 %
PMGD PFV Don Matías	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	3.3	10.3	+212.99 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	0.0	0.0	-
PMGD PFV Doña Regina	0.7	9.3	+1290.19 %
PMGD PFV Doñihue	9.1	1.3	-85.60 %
PMGD PFV Duqueco Solar	8.9	22.8	+156.03 %
PMGD PFV EA SF Graneros	10.0	1.3	-87.05 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	1.6	9.2	+472.12 %
PMGD PFV EL CAIQUEN	5.9	10.2	+71.76 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Rauquen	3.7	2.2	-39.22 %
PMGD PFV Rcu	3.2	2.3	-28.15 %
PMGD PFV Recoleta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rengo	0.9	2.9	+212.66 %
PMGD PFV Rexner	0.2	1.4	+749.01 %
PMGD PFV Rimini	4.5	7.5	+65.45 %
PMGD PFV Rinconada	2.8	0.6	-77.28 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	5.5	13.7	+151.26 %
PMGD PFV Rinconada Norte	0.3	2.5	+870.30 %
PMGD PFV Rodeo	0.1	1.3	+1750.02 %
PMGD PFV Roma	0.5	1.1	+128.89 %
PMGD PFV Romeria	3.9	37.0	+853.71 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.1	-
PMGD PFV Rovián	13.6	0.9	-93.08 %
PMGD PFV Rucapaine	1.1	24.6	+2161.37 %
PMGD PFV Río Peuco	0.3	1.1	+278.56 %
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO	-	0.0	-
PMGD PFV SDSI	2.1	8.5	+302.00 %
PMGD PFV SGT CATAPILCO	1.4	4.7	+232.31 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	0.2	2.1	+888.57 %
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA	0.3	1.2	+301.72 %
PMGD PFV Salerno Solar	1.0	9.0	+788.40 %
PMGD PFV Samo Bajo	1.6	2.0	+29.19 %
PMGD PFV San Alberto	8.0	14.7	+84.60 %
PMGD PFV San Antonio	4.7	16.0	+244.73 %
PMGD PFV San Antonio Del Monte Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV San Camilo	1.6	12.7	+709.27 %
PMGD PFV San Carlos	2.8	10.2	+266.10 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV San Emilio I	0.0	1.0	-
PMGD PFV San Eugenio	3.5	6.3	+80.83 %
PMGD PFV San Francisco	3.0	4.4	+46.33 %
PMGD PFV San Isidro	3.1	10.4	+234.19 %
PMGD PFV San José II	4.5	5.7	+27.15 %
PMGD PFV San Pedro	5.7	2.5	-56.37 %
PMGD PFV San Ramiro	22.2	36.1	+62.52 %
PMGD PFV Santa Adriana	2.6	5.0	+90.38 %
PMGD PFV Santa Amelia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Carolina	0.7	4.5	+554.73 %
PMGD PFV Santa Cecilia	4.9	7.0	+42.24 %
PMGD PFV Santa Clara	1.5	2.3	+53.70 %
PMGD PFV Santa Cruz	1.1	13.6	+1108.29 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	1.4	3.9	+169.45 %
PMGD PFV Santa Emilia	1.1	3.7	+219.55 %
PMGD PFV Santa Ester	3.8	12.0	+219.68 %
PMGD PFV Santa Francisca	9.5	6.3	-32.98 %
PMGD PFV Santa Inés	0.2	6.2	+2884.11 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ea Maiten	1.8	4.9	+164.83 %
PMGD PFV Eclipse	21.5	4.4	-79.34 %
PMGD PFV El Boco	15.0	22.4	+49.00 %
PMGD PFV El Cardenal	0.4	1.1	+209.36 %
PMGD PFV El Carpintero	9.6	27.5	+185.08 %
PMGD PFV El Castaño	0.6	9.9	+1456.61 %
PMGD PFV El Cernicalo	3.8	3.7	-0.80 %
PMGD PFV El Cernicalo II	3.8	3.4	-8.27 %
PMGD PFV El Chercan	8.5	6.6	-22.12 %
PMGD PFV El Chincol	15.4	5.6	-63.61 %
PMGD PFV El Chucao	2.4	6.4	+164.50 %
PMGD PFV El Cuervo	0.5	0.5	-
PMGD PFV El Cóndor	0.4	4.4	+977.75 %
PMGD PFV El Divisadero	4.4	1.5	-65.83 %
PMGD PFV El Estero	0.0	0.4	+17652099.15 %
PMGD PFV El Flamenco	6.0	12.2	+102.51 %
PMGD PFV El Gaviotin	15.2	11.9	-21.75 %
PMGD PFV El Huaso	0.2	1.5	+770.25 %
PMGD PFV El Ingenio	0.9	4.9	+462.78 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Laurel	0.6	13.9	+2134.29 %
PMGD PFV El Litre	4.4	4.0	-8.99 %
PMGD PFV El Mirlo	0.6	0.6	-
PMGD PFV El Monte	0.3	1.2	+285.64 %
PMGD PFV El Palqui	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	3.7	1.0	-72.63 %
PMGD PFV El Pilpen	6.6	8.4	+27.88 %
PMGD PFV El Pitio	7.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Piuquen	3.6	8.3	+132.69 %
PMGD PFV El Queltehue	6.3	8.4	+33.81 %
PMGD PFV El Quemado	3.0	1.8	-38.36 %
PMGD PFV El Queule	10.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	14.4	11.1	-23.16 %
PMGD PFV El Reconquistador	5.1	6.7	+31.79 %
PMGD PFV El Resplandor	3.9	9.6	+144.42 %
PMGD PFV El Roble	11.1	5.5	-50.18 %
PMGD PFV El Romeral	2.8	27.8	+900.41 %
PMGD PFV El Salitral	1.2	12.4	+938.93 %
PMGD PFV El Sauce	4.0	1.6	-59.64 %
PMGD PFV El Sharon	0.3	1.5	+371.71 %
PMGD PFV El Tiuque	1.6	1.9	+20.10 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	0.4	1.6	+338.96 %
PMGD PFV El Zorzal	1.0	3.9	+287.98 %
PMGD PFV Enami Solar	0.4	3.4	+725.29 %
PMGD PFV Encino	0.4	0.8	+110.45 %
PMGD PFV Encon	5.5	5.3	-2.75 %
PMGD PFV Erinome	2.8	6.4	+126.77 %
PMGD PFV Escorial del Verano	0.2	2.7	+1633.91 %
PMGD PFV Esfena	1.9	6.6	+243.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Julia	3.7	1.1	-68.71 %
PMGD PFV Santa Laura	3.4	1.2	-64.85 %
PMGD PFV Santa Lucía	3.9	6.2	+58.23 %
PMGD PFV Santa Luisa	3.1	11.6	+279.34 %
PMGD PFV Santa Margarita	1.1	2.2	+96.59 %
PMGD PFV Santa Pamela	3.5	7.1	+103.39 %
PMGD PFV Santa Rita	2.0	2.0	-
PMGD PFV Santa Teresita	1.1	4.9	+364.68 %
PMGD PFV Santuario	3.1	3.1	-1.29 %
PMGD PFV Saturno Norte	9.0	8.2	-8.35 %
PMGD PFV Siete Colores	2.2	4.0	+79.21 %
PMGD PFV Sofia	1.7	2.3	+37.05 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	1.1	25.0	+2096.91 %
PMGD PFV Sol del Maule	0.3	5.0	+1334.09 %
PMGD PFV Sol del Norte	7.7	7.2	-6.26 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.4	1.3	+250.36 %
PMGD PFV Soy Solar	2.7	2.7	+0.84 %
PMGD PFV Sunhunter	6.5	12.0	+83.60 %
PMGD PFV TAMARAMA	0.2	6.9	+3948.32 %
PMGD PFV Talagante	-	1.4	-
PMGD PFV Talca	3.5	13.8	+288.83 %
PMGD PFV Talhuén	7.4	3.2	-57.40 %
PMGD PFV Tallado	51.9	55.0	+5.85 %
PMGD PFV Tamarugo	14.5	11.2	-23.01 %
PMGD PFV Tambo Real	7.6	7.7	+1.69 %
PMGD PFV Taranto	2.2	6.5	+200.01 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	24.9	31.1	+25.04 %
PMGD PFV Tijeral	6.4	0.2	-96.84 %
PMGD PFV Til Til	4.3	1.9	-56.51 %
PMGD PFV Torino	4.3	2.7	-36.96 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	0.2	2.1	+730.08 %
PMGD PFV Tranque del Sol	0.9	4.9	+435.20 %
PMGD PFV Trebal	0.4	9.1	+2424.55 %
PMGD PFV Trebo	7.1	1.6	-77.44 %
PMGD PFV Trica-Dos	7.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tricahue II	18.6	1.9	-89.61 %
PMGD PFV Trinidad	0.7	8.8	+1149.51 %
PMGD PFV Tucuquere	1.8	4.9	+172.78 %
PMGD PFV Turquia	0.3	1.3	+274.31 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.3	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.5	-
PMGD PFV Valle Este II	36.1	52.4	+45.26 %
PMGD PFV Valle Oeste II	33.9	40.7	+19.74 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	5.7	1.0	-82.62 %
PMGD PFV Ventisquero	3.1	3.1	-0.76 %
PMGD PFV Venturada	11.0	37.6	+242.85 %
PMGD PFV Verona	-	0.0	-
PMGD PFV Vicente	0.2	0.2	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Esperanza	1.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	0.5	1.0	+122.22 %
PMGD PFV Fardela Negra	0.7	2.4	+245.88 %
PMGD PFV Filomena	0.2	3.0	+1296.77 %
PMGD PFV Florencia Solar	1.7	6.2	+261.05 %
PMGD PFV Foster	0.2	4.0	+1877.72 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	2.4	8.9	+272.56 %
PMGD PFV Francisco	3.8	7.9	+107.11 %
PMGD PFV Fulgor	3.3	6.4	+95.81 %
PMGD PFV Fuster del Verano	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Lemu	3.0	8.1	+165.20 %
PMGD PFV GR Peumo	0.0	28.0	-
PMGD PFV GR Pitao	35.8	38.2	+6.73 %
PMGD PFV GR Rauli	3.8	33.7	+775.59 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	2.5	2.5	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	0.3	0.7	+176.66 %
PMGD PFV Gabriela	7.1	10.8	+52.33 %
PMGD PFV Girasoles	2.2	1.3	-40.85 %
PMGD PFV Granada	45.5	18.8	-58.68 %
PMGD PFV Granate	6.9	11.6	+67.76 %
PMGD PFV Guadalao	4.9	2.5	-49.34 %
PMGD PFV Guadalupe	0.3	2.0	+623.40 %
PMGD PFV Guanaco Solar	1.3	21.4	+1554.90 %
PMGD PFV Guarana	1.0	2.5	+145.79 %
PMGD PFV Helios	0.2	0.7	+338.97 %
PMGD PFV Homero	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Hormiga	3.5	2.4	-31.74 %
PMGD PFV Hornitos	0.5	0.3	-38.69 %
PMGD PFV Huape	2.0	3.6	+77.60 %
PMGD PFV Huaquelon	37.3	9.3	-75.04 %
PMGD PFV Huigan	1.2	4.7	+300.88 %
PMGD PFV Hurtado	0.0	0.0	+251.29 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	0.3	1.2	+267.11 %
PMGD PFV Illapel 5X	3.3	4.3	+30.61 %
PMGD PFV Independencia	0.2	1.3	+471.21 %
PMGD PFV Itahue Solar	3.4	3.2	-3.65 %
PMGD PFV Jahuel	0.6	6.3	+973.34 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	1.3	7.7	+509.43 %
PMGD PFV Jaururo	1.8	6.7	+272.22 %
PMGD PFV Javiera Carrera	1.0	1.0	-
PMGD PFV Jilguero	0.2	10.1	+5020.12 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	0.5	5.7	+1076.81 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	1.9	4.2	+121.58 %
PMGD PFV La Acacia	20.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Blanquina	1.4	2.2	+56.54 %
PMGD PFV La Chapeana	3.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	1.3	2.3	+76.92 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Victoria	10.9	5.9	-46.12 %
PMGD PFV Villa Alegre	4.4	13.1	+197.02 %
PMGD PFV Villa Cruz	7.7	4.9	-36.62 %
PMGD PFV Villa Moscoso	0.4	1.2	+178.52 %
PMGD PFV Villa Prat	0.4	2.6	+550.84 %
PMGD PFV Villa Seca	8.0	5.3	-34.13 %
PMGD PFV Villa Solar	1.1	1.1	-
PMGD PFV Violeta	0.9	0.9	-
PMGD PFV Vituco 2B	1.4	1.9	+37.69 %
PMGD PFV Viñas del Sol	5.5	5.5	+0.02 %
PMGD PFV Yahutela	0.4	3.4	+746.73 %
PMGD PFV Ñilhue	1.5	0.4	-72.58 %
PMGD PFV Ñiquén	15.4	10.5	-32.01 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	2.1	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	17.6	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	2.5	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.3	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.8	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Esperanza II	30.8	4.9	-83.91 %
PMGD PFV La Estancia	1.9	0.2	-91.83 %
PMGD PFV La Foresta	1.6	9.3	+470.88 %
PMGD PFV La Frontera	16.4	21.0	+28.29 %
PMGD PFV La Gamboina	0.8	1.5	+80.87 %
PMGD PFV La Lajuela	14.1	24.8	+75.53 %
PMGD PFV La Ligua	1.8	4.7	+160.56 %
PMGD PFV La Manga	12.0	11.4	-4.59 %
PMGD PFV La Muralla	0.5	8.0	+1636.54 %
PMGD PFV La Palma Solar	10.5	17.5	+66.42 %
PMGD PFV La Paz	0.0	0.0	-
PMGD PFV La Vendimia	17.7	23.1	+30.10 %
PMGD PFV La Victoria	7.4	13.4	+80.78 %
PMGD PFV Lagunilla	3.7	1.7	-54.99 %
PMGD PFV Laja Andino	14.8	23.5	+59.15 %
PMGD PFV Las Arboledas	1.8	1.1	-42.32 %
PMGD PFV Las Bandurrias	0.2	1.1	+558.86 %
PMGD PFV Las Cabras	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	1.9	3.1	+68.35 %
PMGD PFV Las Catitas	5.0	21.8	+338.07 %
PMGD PFV Las Chacras	1.8	8.5	+372.22 %
PMGD PFV Las Chilcas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Codornices	8.2	13.8	+68.17 %
PMGD PFV Las Golondrinas	6.9	10.6	+53.10 %
PMGD PFV Las Lechuzas	8.1	12.7	+56.54 %
PMGD PFV Las Majadas	5.0	8.6	+70.48 %
PMGD PFV Las Mercedes	0.3	0.9	+170.54 %
PMGD PFV Las Mollacas	3.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	0.7	1.6	+136.64 %
PMGD PFV Las Palomas	6.5	8.2	+26.18 %
PMGD PFV Las Perdices	7.9	7.4	-6.33 %
PMGD PFV Las Rojas	6.4	0.3	-95.32 %
PMGD PFV Las Taguas	15.0	11.6	-22.51 %
PMGD PFV Las Tencas	1.2	29.8	+2477.39 %
PMGD PFV Las Terrazas	8.0	8.5	+5.62 %
PMGD PFV Las Torcazas	2.9	9.4	+230.48 %
PMGD PFV Las Tortolas	4.0	7.5	+87.76 %
PMGD PFV Las Turcas	5.8	5.4	-6.38 %
PMGD PFV Lima	0.4	1.0	+132.07 %
PMGD PFV Linares	5.2	26.1	+404.55 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	2.1	1.5	-29.67 %
PMGD PFV Liquidambar	0.7	5.4	+692.13 %
PMGD PFV Lirio del Campo	0.5	7.5	+1506.28 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	2.6	2.6	-
PMGD PFV Llanos de Potroso	0.0	0.6	+3624.67 %
PMGD PFV Llay Llay	0.3	11.8	+3359.12 %
PMGD PFV Lluta Solar	0.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Boza	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	0.8	1.9	+131.43 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	0.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	31.3	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	55.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	15.8	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miguel	1.0	3.7	+277.23 %
PMGD PFV Lo Miranda	6.1	2.8	-53.39 %
PMGD PFV Lo Sierra	0.8	0.8	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tomaval	-	2.1	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**4923.7**	**6106.2**	**+24.02 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Pehuenche	GNP por disponibilidad anticipada.
HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
PFV CEME 1	Menor generaciòn real en prueba de Puesta en Servicio.
TER Atacama 1 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER IEM	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Pehuenche	54.0	Indisponible. Causa informada: Limpieza de rejas de la bocatoma, según SDCF 2024063965 y 2024063966.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 y 2023012244.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Revisión descanso N° 3 de la TV por alta temperatura, según SDCF 2024063101.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Eliminar punto con temperatura en difusor de la TG, según SDCF 2024063010.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
HE Rapel	100.0	U-5 queda limitada como potencia máxima de 70 MW (Rango de MT a 70 MW sin restricción), par evitar TRIP por temperaturas altas y daños, debido a pérdida provisoria de la capacidad total de refrigeración. Esta condición se mantendrá mientras se recuperan los sistemas de enfriamiento, según IL 2024000061.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Andes Solar II-B	95.0	C. PFV Andes Solar 2 limitada a 79.57 MW. Causa informada: Falla en inversor 20 (módulo 1), según IL 2024000868
PFV Bolero	86.8	Limitada a 120 MW. Causa informada: Falla de módulos de conversión, según IL 2024000629.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Rio Escondido	46.0	C. PFV Río Escondido limitada a 74 MW con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Apertura interruptor de MT FT1 por bajo nivel de gas SF6, según SDCF 2024057608 e IL 2024000873.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Angamos-ANG2	92.5	Limitada a 260 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión y reparación de bomba agua circuladora 2B, según SICF 2024028109.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 1 GNL	89.0	Limitada a 320 MW en configuración 2TG+TV. Causa informada: Sin disponibilidad de equipo de respaldo en sistema de agua de circulación principal de refrigeración, según IL 2024000440.
TER Guacolda 1	100.0	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	100.0	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 65 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024000912.
TER Nehuenco II GNL	100.0	Limitada con mínimo técnico provisorio de 240 MW. Causa informada: Realizar tunning de combustión a TG, según 2024000880.
TER Santa María	97.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla en Molino 10, según IL 2024000889.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Rapel	60.0	U-4 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 2 GNL	40.0	TG2B y TV en Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV CEME 1	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Limitado a 80 MW como MTP. Causa informada: Respecto al caudal natural de la cuenca, se define como la suma de los caudales de los ríos Polcura, Pichipolcura y el canal Laja. En base a lo anterior la generación mínima de la central deberá ser el mismo gasto base, a excepción de un gasto base superior a 50 m3/seg, donde la generación mínima sería 50 m3/seg, según IL 2024000750.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Atacama 2 GNL	100.0	Limitada al proceso de partida y detención. Causa informada: Restricción de horario de inicio del proceso de arranque y detención en modo operacional ciclo completo y medio ciclo combinado, de lunes a viernes entre las 07:00 am y 17:00 pm, debido a niveles de alto ruido, producto de falla en el silenciador de vapor, utilizado durante los procesos mencionados, según IL 2024000947.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 16 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 16 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 7 horas, según IL 2024000634.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 17 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 17 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 8 horas, según IL 2024000633.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 154 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 131 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 64 horas, según IL 2024000632.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 83 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 70 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 55 horas, según IL 2024000630.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Nehuenco II GNL	100.0	Limitada a ciclar a una vez por semana. Causa informada: Debido a hallazgo en generador de turbina a vapor informado en carta GO N°020/2024 del 09 de febrero de 2024 al Coordinador Eléctrico Nacional y los resultados de la inspección boroscópica del rotor del generador de la TV, según IL 2024000237.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER San Isidro II Gas Arg	81.0	Limitada. Causa informada: Control de emisiones de Nox, según IL 2024000997.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Tamango, PE Punta de Talca, PFV Andes Solar IV, PFV Ceme1, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Cardonal, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Las Salinas, PE San Matías, PFV Doña Antonia continúan en período de puesta en servicio.
00:14	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en parrilla de caldera, según SDCF 2024063991.
00:39	Enel Generación	C. Rapel U-3 sincronizada en pruebas, según IF 2024002738.
01:41	Enel Generación	C. Rapel U-3 disponible y en servicio, según IF 2024002738.
06:44	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón 2 sale de servicio en forma intempestiva con 16 MW, según IF 2024002742.
06:45	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón 1 sale de servicio en forma intempestiva con 10 MW, según IF 2024002743.
07:13	CGE	S/E Cerrillos interruptor E4 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Anormalidad sistema de control, según IF 2024002747.
07:30	Enel Generación	C. Pehuenche U-1 y U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de rejas de la bocatoma, según SDCF 2024063992 y 2024063994.
07:59	CGE	S/E Cerrillos interruptor E4 cerrado, cancelado IF 2024002747.
08:25	Enel Generación	C. San Isidro 2 limitada a 185 MW. Causa informada: Control de emisiones de Nox, según IL 2024000997.
08:47	Transelec	S/E Ancoa autotransformador N°1 de 500/220 kV, 750 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto caliente en bushing lado 220 kV, según SDCF 2024063981.
09:24	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024063991.
11:30	Transelec	S/E Temuco TR-8 de 230/69/13.4 kV, 75 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad sistemas de protecciones, según SICF 2024064000.
11:45	Transelec	Línea de 66 kV Chacahuín - Panimávida con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar por trabajos en redes de media tensión, según SICF 2024064005.
12:09	AES Andes	Línea de 220 kV Alfalfal - Los Almendros 2 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024002746.
12:14	AES Andes	Línea de 220 kV Alfalfal - Los Almendros 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024002745.
12:37	AES Andes	Línea de 220 kV Alfalfal - Los Almendros 1 cerrada, según IF 2024002745.
12:37	AES Andes	Línea de 220 kV Alfalfal - Los Almendros 2 cerrada, según IF 2024002746.
12:57	Engie Transmisión	Línea de 100 kV K1 - 10 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024063000.
13:15	Chilquinta	Línea de 110 kV Ventanas - San Pedro 1 y 2 con puentes abiertos en la estructura N°45, según SDCF 2024063987.
14:07	Chilquinta	Línea de 110 kV Ventanas - San Pedro 1, cerrado tramo Ventanas - Estructura N°45, según SDCF 2024063987.
14:09	Chilquinta	Línea de 110 kV Ventanas - San Pedro 2, cerrado tramo Ventanas - Estructura N°45, según SDCF 2024063987.
14:38	Engie Transmisión	S/E Desalant con informe de limitación, causa informada: Anormalidad sistemas de protecciones sistema 1 del transformador N°2 de 110/6.3 15 MVA queda respaldado por sistema 2, según IL 2024001002.
14:42	Enel Generación	C. San Isidro 2 limitada a 233 MW. Causa informada: Control de emisiones de Nox, según IL 2024001000, según IL 2024000997.
15:10	Tinguiririca Energía	Línea de 220 kV La Higuera - La Confluencia 1 y 2 cerradas, según IF 2024002733.
15:10	San Andrés	C. El Paso disponibles, cerradas líneas de 220 kV La Confluencia - La Higuera 1 y 2.

Hora	Centro de Control	Observación
15:11	Tinguiririca Energía	C. Confluencia disponible cerradas líneas de 220 kV La Confluencia - La Higuera 1 y 2.
15:12	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón 1 sincronizada en pruebas, según IF 2024002743.
15:20	Transelec	Línea de 66 kV Chacahuín - Panimávida cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024064005.
16:12	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón 1 disponible y en servicio, según IF 2024002743.
16:55	Enel Generación	C. Pehuenche U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024063992.
17:53	Enel Generación	C. Pehuenche U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024063994 y IL 2024000956.
17:56	Enel Generación	C. San Isidro 2 cancela limitaciones, según IL 2024001000.
18:57	Chilquinta	S/E Linares Norte TR-1 de 66/13.2 kV, 25 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 12 MW de consumos, según IF 2024002750.
20:06	Transelec	S/E Maitencillo 52H4 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad sistemas de protecciones, según SICF 2024064015.
21:04	Chilquinta	S/E Linares Norte transformador N°1 de 66/13.2 kV 25 MVA en servicio y recuperado el 100% de los consumos, según IF 2024002750.
21:40	Engie Transmisión	Línea de 110 kV Tamaya - Salar 4B interrupción forzada por protecciones, según IF 2024002749.
23:42	Transelec	S/E Ancoa autotransformador N°1 de 500/220 kV, 750 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024063981. Cancelada IL 2024000985.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:45	Colbún	C. Angostura finaliza vertimiento.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -663,1 [MW]
08:25	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -17,9 [MW/m]
10:00	Enel Generación	C. Pehuenche inicia vertimiento por Bocatoma Maule - Pehuenche.
11:13	Colbún	C. Rucúe finaliza vertimiento por captación Laja.
13:16	Colbún	C. Quilleco finaliza vertimiento
14:34	Río Colorado	CDC solicita reducir generación de C. Embalse Ancoa por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín (- 6 MW).
14:34	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín (- 5 MW).
14:34	Chilquinta	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín (- 5 MW).
15:26	Río Colorado	CDC finaliza reducción de generación de C. Embalse - Ancoa por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
16:00	Enel Generación	C. Pehuenche finaliza vertimiento por Bocatoma Maule - Pehuenche.
16:11	CGE	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por finalización control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
16:11	Chilquinta	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por finalización control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
17:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 29,7 [MW/m]
18:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 972,4 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
16:03	STS	STS	S/E Panguipulli 52B1, TTCC, TTPP, 89B1 - 1 y 89B1 - 2.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
LAP	C. PE El Totoral.	01/01/2024	17:00	23/06/2024	07:30
Enel Generación	C. Pilmaiquén datos SCADA F/S.	18/03/2024	00:00	23/06/2024	07:30
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	C. Teno gas datos SCADA F/S.	15/05/2024	00:00		
Santa Marta	C. Santa Marta datos SCADA F/S	20/06/2024	07:30		
CGE	Datos SCADA F/S.	23/06/2024	11:04	23/06/2024	12:33

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Escuadrón	Hot Line Principal F/S	20/03/2024	18:00		
Santa Marta	C. Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 abierto por control transferencia de línea de 110 kV Quillota - San Pedro.	22/06/2024	20:48		
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	22/06/2024	23:24	23/06/2024	07:08
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	22/06/2024	23:25	23/06/2024	07:09
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	23/06/2024	23:36		
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	23/06/2024	23:37		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	29/02/2024	00:23		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1 abierta.	14/06/2024	14:58		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	21/06/2024	01:31		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 abierta.	21/06/2024	01:31		
TEN	S/E Cumbre CC.SS.de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2 desconectadas.	22/06/2024	08:01	23/06/2024	18:02
Ferrovial	Línea de 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra 1 abierta.	22/06/2024	08:38	23/06/2024	03:07
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	22/06/2024	16:52		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta.	23/06/2024	01:05	23/06/2024	10:50
Transelec	Lìnea de 220 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta.	23/06/2024	02:45	23/06/2024	16:58
Ferrovial	Línea de 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra 2 abierta.	23/06/2024	02:56	23/06/2024	18:04
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta.	23/06/2024	04:10	23/06/2024	17:05
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1 abierta.	23/06/2024	04:14		
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 abierta.	23/06/2024	08:10	23/06/2024	17:50
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta.	23/06/2024	08:11	23/06/2024	17:32
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 desconectada.	23/06/2024	08:13	23/06/2024	16:36

ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 23 de junio de 2024

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060189	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	16223	S/E CHIGUAYANTE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a SD 2024060188, se requiere la desconexión del paño B1 de S/E Chiguayante. Asociado a LT 66 kV Chiguayante-Quilacoya EFE.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Desconexión coordinada con EFE Sur, no existe perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-06-24 00:00
2024058045	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	18034 18036 23006 23010 23012 23013 29294 29295 29296	S/E SOLAR JAMA 220KV BP1 S/E SOLAR JAMA 23 KV BP2 S/E SOLAR JAMA J1 S/E SOLAR JAMA JT2 S/E SOLAR JAMA E5 S/E SOLAR JAMA ET3 S/E SOLAR JAMA E6 S/E SOLAR JAMA E7 S/E SOLAR JAMA E8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: Abierto interruptores paño J1, JT2, 52ET3 y circuitos de media tensión en S/E Solar Jama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 18:00
2024064011	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29394	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Por pérdida de gas SF6 en interruptor 52FT1, se requiere desconexión completa de planta. Para trabajo seguro es requerido la apertura del 52FT1.	Riesgo bajo ya que trabajos se hará con equipos desenergizados.	Planta es requerida sin Tensión para realizar los trabajos de inspección y reparacion de caida FT1 por perdida SF6.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 15:30
2024064004	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	449	S/E CHACAHUIN	597	S/E CHACAHUIN B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en instalaciones de propiedad de Luz Linares.	Trabajos en instalaciones de propiedad de Luz Linares.	A solicitud de Transelec, según SODI N°20/2024 de curso forzoso, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Chacauin, mientras se desarrollen los trabajos de Luz Linares en instalaciones de su propiedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 11:51
2024064000	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	591	S/E TEMUCO	112	TEMUCO 230/69/13.4KV 75MVA TR8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Atención de falla de protección 87T8 asociada a Transformador 220/66 kV N°8.	Bajo	Actividades: S/E Temuco: Atención de falla de protección 87T8 asociada a Transformador 220/66 kV N°8. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 08, 220/66kV-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección 87T8 Bloqueo de las vías de trip	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 11:00
2024060082	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	752	PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de TF T1 de SE Panguipulli. Para realizar trabajos de tendido y conexionado de conductor de nuevos componentes y equipos a LAT Pullinque Los Lagos Cto 1. Asociado a Primera energización y puesta en servicio de paño 52B1 de SE Panguipulli. Una vez terminado el proceso de energización del nuevo paño 52B1, se liberará el paño 52B3 quedando SE Panguipulli alimentada desde nuevo paño 52B1 y asi posteriormente continuar, con las demas etapas asociadas a NUP 3888. Afecta un total (T1) de 15283 clientes de Distribuidora SAESA, de alimentadores 52E3 Lican Ray (7735 clientes) y 52E4 Panguipulli (7548 clientes)	Riesgo controlado y bajo. Trabajo con instalaciones desconectadas.	Se solicita a Transelec la desconexión de LAT Pullinque-Los Lagos Cto 1 para realizar trabajos en SE Panguipulli. Faenas coordinadas con Distribuidora SAESA y Transelec.	Consumo Regulado	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	ninguno			23-06-24 10:00
2024060084	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	1302	PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de TF T2 de SE Panguipulli. Para realizar trabajos de tendido y conexionado de conductor de nuevos componentes y equipos a LAT Pullinque Los Lagos Cto 1. Asociado a Primera energización y puesta en servicio de paño 52B1 de SE Panguipulli. Una vez terminado el proceso de energización del nuevo paño 52B1, se liberará el paño 52B3 quedando SE Panguipulli alimentada desde nuevo paño 52B1 y asi posteriormente continuar, con las demas etapas asociadas a NUP 3888. Afecta un total (T2) de 8075 clientes de Distribuidora SAESA, de alimentadores 52E1 Pullinque (3464 clientes) y 52E2 Malalhue (4611 clientes)	Riesgo controlado y bajo. Trabajo con instalaciones desconectadas.	Se solicita a Transelec la desconexión de LAT Pullinque-Los Lagos Cto 1 para realizar trabajos en SE Panguipulli. Faenas coordinadas con Distribuidora SAESA y Transelec.	Consumo Regulado	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	ninguno			23-06-24 10:00
2024060971	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	14151	S/E PANGUIPULLI B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización y puesta en servicio de paño 52B1 de SE Panguipulli. Esta etapa considera realizar el traspaso del punto de conexión del paño B3 al nuevo paño 52B1, quedando abierto y desvinculado el paño 52B3, para dar continuidad a las otras etapas del proyecto NUP 3888.	Riesgo controlado y controlado.	Para continuar con esta etapa de puesta en servicio se solicita a Transelec la energización Linea 66 kV Pullinque los Lagos Cto 1, radial desde SE Pullinque (cerrado 52B3 SE Pullinque y Abierto 52B1 SE Los Lagos)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 10:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024061848	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	514	S/E LOS LAGOS	14483	S/E LOS LAGOS B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud da STS: SE Pangupulli: Se requiere energizada Linea 66 kV Pullinque Los Lagos, radial desde SE Pullinque, para realizar energización de nuevos componentes asociados al paño B1 de SE Pangupulli. Faenas relacionadas a NUP 3888	Bajo.-	Restricciones: Instalación indisponible (Paño B1).- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LB01 S/E Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 quedará energizada de forma radial desde S/E Pullinque.- Nota: Trabajo solicitado por STS relacionado con aviso 2024060971, 2024060082 y 2024060084.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 10:00
2024061915	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	14151	S/E PANGUIPULLI B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración nuevos TTPP considerando nuevo paño B1. Integración nuevos TTPP barra a protecciones existentes. Considera intervención de protección de Diferencial de barra 87B. Intervención de nuevas protecciones de PS1-B1 y PS2-B1. Intervención de protecciones existentes 21T1,21T2,CT8-BT1,CT8-BT2. Faenas Asociadas a NUP 3888.	Riesgo bajo y controlado.	Trabajos a desarrollar bajo PES paño B1. Registro interno PT 2024-04568	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 10:00
2024062753	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	715	S/E RENCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a UTR SCADA	Trabajos sin riesgos para el sistema	durante los trabajos de mantenimiento se producirá una perdida en las comunicaciones con SCADA por un periodo de 30	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 09:00
2024063981	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	561	S/E ANCOA	1288	ANCOA 525/230KV 750MVA 1 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ancoa: Reemplazo de Unidad N° 1 de Banco de Autotransfor. N°1 de 500/220kV/750 MVA por Unidad de Reserva	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de Unidad N° 1 de Banco de autotransformadores N°1 de 500/220kV/750 MVA por Unidad de Reserva (sale Unidad 1 y entra Unidad de Reserva). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Ancoa: Banco de Autotransf. N° 2 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 09:00
2024053847	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2966 2965	BA S/E FRONTERA 220KV BP2 BA S/E FRONTERA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión. Notas: 1) Trabajos solo fuera del perimetro de cerco acmafor. 2) Para los trabajos de construcción de fundaciones de marco de linea y marco de barra exterior al patio de alta tensión energizado se hará uso de la utilización de la excavadora con Lo Drill para realizar excavaciones de fundaciones en el exterior del patio Energizado. Además se considera retiro del cerco acmafor colindante con futura	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054834	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054830	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruces entre vanos E471 Y E472 de las lineas 220 kV SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 de TRANSELEC- 220 KV PK 59+771.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024055508	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32053	S/E PARINAS K5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica.	Bajo	Actividades: S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica. Instalación de Enfierradura, Moldajes, Hormigonado, relleno y compactado. Instalación módulos Sala Eléctrica. Instalación de canaletas prefabricadas y unión con canaleta existente. Reparación y Conexionado de Malla a Tierra	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024057818	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla a puest	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla a puesta tierra en Torre N° 1. Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024058748	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10. Turno A,Montaje de Estructuras bajas en paño J7 y J10. NOTA: Montaje de estructuras bajas será de forma manual (trabajos miscelaneos). Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024058927	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP3555,A solicitud de Collahuasi el Montaje interruptores, llenado de gas SF6, ajustes y pruebas SAT a interruptores y TC 52J7 y 52J10 (con Vendor)	Medio	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP3555,A solicitud de Collahuasi el Montaje interruptores, llenado de gas SF6, ajustes y pruebas SAT a interruptores y TC 52J7 y 52J10 (con Vendor) Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024053848	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión. Notas: 1) Trabajos solo fuera del perimetro de cerco acmafor.2) Para los trabajos de construcción de fundaciones de marco de linea y marco de barra exterior al patio de alta tensión energizado se hará uso de la utilización de la excavadora con Lo Drill para realizar excavaciones de fundaciones en el exterior del patio Energizado. Además se considera retiro del cerco acmafor colindante con futura	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054803	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694	S/E LAGUNAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472. (Sodi 331)	Instalaciones en Riesgo: Lagunas Paño J2 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024059942	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM)	Bajo	Actividades: Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM) Restricciones: Terceros, Reconectador RS1 - Arranque Soronal LT 23 KV Propietario SQM con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Terceros, Desconectador Soronal Bloqueo de	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024059943	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM)	Bajo	Actividades: Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM) Restricciones: Terceros, Reconectador RS1 - Arranque Soronal LT 23 KV Propietario SQM con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Terceros, Desconectador Soronal Bloqueo de	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024062838	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220 21201	S/E ATACAMA J7 S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: MPB Condición "A" al 52J7. Mantenimiento Normal a TCJ7.	Bajo	Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Atacama: MPB Condición "A" al 52J7. Mantenimiento Normal a TCJ7. Restricciones: Paño Transformación LJ07-Atacama, indisponible. Paño Acoplador JR01-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación LJ07-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama Temporalidad de los Riesgos; Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024062839	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1901	BA S/E ATACAMA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama NUP4596: Normalización de puentes primarios entre 89J6-2 y 89J6-3, también entre 89J6-3 y Barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Montaje de puentes AT entre equipos des energizado, SE Atacama NUP4596: Normalización de puentes primarios entre 89J6-2 y 89J6-3, también entre 89J6-3 y Barra de transferencia. Restricciones: Barra Transferencia 220 kV-Atacama, indisponible. Paño Acoplador JR01-Atacama, indisponible. Paño Transformación LJ06-Atacama, indisponible. Paño Transformación LJ07-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024062430	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	123	S/E CANUTILLAR J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-74 de la Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2	Nivel de riesgo Bajo	SODI N°9904; Reparación de hebras cortadas E-74 de la Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2; se solicita en Central Canutillar, 89J1-2 Abierto Inmovilizado, 89J1-T Cerrado Inmovilizado y 52J2 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024061842	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2258	S/E NUEVA ANCUD	29279	S/E NUEVA ANCUD J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA, no reconectar Línea 220 kV Nva. Ancud - Chiloé, por faenas de roce, talas y podas cercanas a LAT.-	Bajo.-	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: S/E Nueva Ancud: Paño J4.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados al paño de línea.- Nota: Trabajos asociados con SD 2024059753.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024061834	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2258	S/E NUEVA ANCUD	29280	S/E NUEVA ANCUD J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA, no reconectar Línea 220 kV Nva. Ancud - Chiloé, por faenas de roce, talas y podas cercanas a LAT.-	Bajo.-	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: S/E Nueva Ancud: Paño J5.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados al paño de línea.- Nota: Trabajos asociados con SD 2024059753.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024058239	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15592	S/E DUQUECO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño 52J2 en SE Duqueco. A solicitud de Transelec. Por trabajos de CGE, por trabajos que consisten en Pruebas End to End en paño de línea, para verificar esquema de comparación BSA de la LT 220kVDuqueco-Los Peumos. Se realizarán trabajos en extremo de SE Duqueco que consisten en pruebas de verificación del comportamiento de protecciones del paño J2: - Inyección de archivos COMTRADE, para analizar funcionamiento operacional de la protección.	Riesgo controlado y declarado por Transelec. trabajos de CGE.	Trabajos coordinados con Transelec y CGE. Registro interno SODI 54 de TRANSELEC.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024062840	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201 21216 21220	S/E ATACAMA JR S/E ATACAMA J6 S/E ATACAMA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama NUP4596: Normalización de puentes primarios entre 8J36-2 y 8J36-3, también entre 8J36-3 y Barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Montaje de puentes AT entre equipos des energizado, SE Atacama NUP4596: Normalización de puentes primarios entre 8J36-2 y 8J36-3, también entre 8J36-3 y Barra de transferencia. Restricciones: Barra Transferencia 220 kV-Atacama, indisponible. Paño Acoplador JR01-Atacama, indisponible. Paño Transformación LJ06-Atacama, indisponible. Paño Transformación LJ07-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024052380	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	2021	S/E LOS PEUMOS	17612	S/E LOS PEUMOS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño J2 de S/E Los Peumos por pruebas end to end en paño, para verificar esquema de comparación BSA de la LT 220kV Duqueco-Los Peumos.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Desconexión de linea 220 kV Duqueco-Los Peumos coordinada con Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054708	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruces entre vanos E471 Y E472 de las lineas 220 kV SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 de TRANSELEC 220 kV PK 59+771.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024057756	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	398	S/E CASAS VIEJAS	688	CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará microcorte a todos los consumos conectados a Transformador N°1 de SE Casas Viejas, con el objetivo de realizar maniobras de desconexión sin tensión a LT 110kV Casas Viejas – Quinquimo.	Riesgo Bajo, maniobras operacionales.	Asociado a solicitud N°2024057752.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024060700	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	22479	S/E ESCONDIDA J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía a gabinete de paño 52J3	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	SE Escondida: No reconectar 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024062208	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Alimentación provisoria de SSAA desde generador de faena, durante proceso de PES futuro paño B1 en SE Panguipulli. Asociado a NUP 3888.	Riesgo bajo y controlado.	Puede existir intermitencia en las comunicaciones con la Subestación al momento de abastecer SSAA desde grupo generador. Registro interno PT 2024-04684	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024061355	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Externo	Programada	2227	S/E PALLATA	28664 28665 28666	S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Movimiento de tierra para relleno y compactado de terreno bajo LT 220 kV, tramo Pallata - SGO. Trabajos solicitados por minera Spence. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajos es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Movimiento de tierra para relleno y compactado de terreno bajo LT 220 kV, tramo Pallata - SGO. Trabajos solicitados por minera Spence. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024061163	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	527	S/E CASTRO	321	CASTRO 115/24KV 16MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador N°1 por faenas de retiro y traslado de transformador TR que se encuentra desconectado en potencia y control ubicado en patio energizado. Los consumos de SE Castro serán previamente transferidos por lo que no habrá pérdida de consumos.	Riesgo bajo y controlado por personal de mantenimiento.	PT N°2024-04664 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 06:30
2024062008	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	479	S/E MARGA MARGA	138	MARGA MARGA 115/15.3KV 30MVA N°3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizar mantenimiento preventivo a T3 y 52HT3 SE Marga Marga	Bajo trabajo a realizar con desconexión programada.	Los consumos asociados a T3 seran transferidos en paralelo mediante acopladores MT de la misma SE	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 06:00
2024061367	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	486	S/E PUCON	156	PUCON 66/24-15KV 30MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador de poder, barras de 66 y 23 kV de S/E Pucón por trabajos de mantenimiento en subestación de poder.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 01:30
2024060185	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	253	BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de la barra 66 kV N° 1, esto por el refuerzo de conductor en dicha barra. Trabajos asociados al proyecto de ampliación de S/E Chiguayante.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Se consideran la desconexión de los paño B1 y BT1 de S/E Chiguayante. Adicionalmente, se requiere el bloqueo de reconexión momentáneo del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, esto mientras se efectúan maniobras de apertura o cierre sobre el DDCC 89B5 de S/E Chiguayante.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 00:00
2024054453	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	427	S/E MAHNS	26489	S/E MAHNS C7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	De acuerdo al ECAP-036-2024 revisión 1, se realizara el cambio de ajustes a la protección del paño 52C7 Cto. Dichato de S/E Mahns.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo realizado por personal calificado.	La carga del paño 52C7 Cto. Dichato de S/E Mahns será respaldada por redes de MT.	No tiene consumo afectado		protocolos_de_pruebas			23-06-24 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060187	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	92	CHIGUAYANTE 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a SD 2024060185, se requiere la desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E Chiguayante, además de considerar transferir consumos por redes de MT a otras SSEE de la zona para control de cargas.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 00:00
2024061164	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	444	S/E MAULE	88	MAULE 154/69/69KV 60MVA N°2 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a paños AT y BT de SE Maule por lo cual se debe realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule, se requiere que quede en anillo SSEE Itahue y Linares para controlar carga en 66kV y la inyección de las centrales en la zona.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 00:00
2024061171	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	444	S/E MAULE	91	MAULE 154/69/69KV 60MVA N°1 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a paños AT y BT de SE Maule por lo cual se debe realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule, se requiere que quede en anillo SSEE Itahue y Linares para controlar carga en 66kV y la inyección de las centrales en la zona.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 00:00
2024060186	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	16223	S/E CHIGUAYANTE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En relación a SD 2024060185, se requiere la desconexión del paño B1 de S/E Chiguayante. Asociado a LT 66 kV Chiguayante-Quillacoya EFE.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Desconexión coordinada con EFE Sur, no existe perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 23:30
2024060071	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	34338 34339 17894 17895 22396 24268 24269 31766	S/E DESALANT HT3 [EN_REVISION] S/E DESALANT DT3 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT1 S/E DESALANT 6.6 KV S/E DESALANT H1 S/E DESALANT DT2 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT2 S/E DESALANT DT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio Proyecto: "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3", NUP N° 4133.	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas y coordinaciones de seguridad para un trabajo seguro.	El proyecto consiste en la normalización de las instalaciones existentes mediante la incorporación de un patio de maniobra de 110 kV en tecnología GIS, con configuración barra sencilla, a la cual se conectarán los transformadores N°1 y 2 existentes y la línea Tap-Off Desalant – S/E Desalant. Se incorporará un Nuevo Transformador de Poder N°3 de 110/6,6 kV, 15/20 MVA, que servirá de punto de alimentación eléctrica para el proyecto de ampliación de la planta desalatora Antofagasta. Solicitud relacionada a SD N° 2024060067.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 21:30
2024060067	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Desconexión	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	34338 34339 17894 17895 22396 24268 24269 31766	S/E DESALANT HT3 [EN_REVISION] S/E DESALANT DT3 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT1 S/E DESALANT 6.6 KV S/E DESALANT H1 S/E DESALANT DT2 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT2 S/E DESALANT DT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la subestación Desalant en relación al proyecto: "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3", NUP N° 4133.	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas y coordinaciones de seguridad para un trabajo seguro.	S/E Desalant: 52HT1, 52HT2, 52HT3, 52H1, 52DT1, 52DT2, 52DT3, 89HT1-1, 89HT1-2, 89HT2-1, 89HT2-2, 89HT3-1, 89HT3-2, 89H1-1, 89H1-2, 89HS-2T abiertos y a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 21:30
2024060671	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	22740	S/E MEJILLONES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajustes paño H1 S/E Mejillones, por PES S/E Desalant. SD 2024060090 LT 110kV Mejillones Guardiamarina. S/E Desalant SD N° 2024060067 y SI N° 2024060071 por el proyecto NUP N° 4133	Riesgo bajo trabajos sobre instalación desenergizada.	Conexión de nuevo equipos asociados al proyecto NUP 4133	No tiene consumo afectado		ambos_anteced entes_anteriore s			22-06-24 21:30
2024062249	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	29891	S/E GUARDIAMARINA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajustes y prueba de protecciones Luego de completarse las actividades preliminares correspondiente al suministro de backup de las protecciones, poseer la ingeniería del paño H4 y la última versión de ECAP ANT-S-DLDB-E-ES-1007 revisión 2 suministrado por el cliente; se procederá con la siguiente etapa correspondiente a la carga de backup de las protecciones para esto se realizará de la siguiente manera: 1 Revisión de configuración de la matriz para evitar disparos indeseados, el objetivo de esta revisión es chequear los trip que no pasen por block de prueba, además de chequear los goose si existen y bloquear de	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena con instalación desconectada.	PT 2024-04465, registro interno de SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 21:30
2024061763	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	29891	S/E GUARDIAMARINA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño H4 a solicitud de ENGIE por faenas de: Desconexión de actuales equipos 52H1, 89HL y conexión de nuevos equipos del proyecto NUP 4133 : "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3", asociado a SD N° 2024060067 y SI N° 2024060071, y MP8 de LLTT. Solicitud asociada 2024060090.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena con instalación desconectada.	SODI S8 de ENGIE, registro interno de SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 21:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024058043	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	18034 18036 23006 23010 23012 23013 29294 29295 29296	S/E SOLAR JAMA 220KV BP1 S/E SOLAR JAMA 23 KV BP2 S/E SOLAR JAMA J1 S/E SOLAR JAMA JT2 S/E SOLAR JAMA ES S/E SOLAR JAMA ET3 S/E SOLAR JAMA E6 S/E SOLAR JAMA E7 S/E SOLAR JAMA E8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: Abierto interruptores paño J1, JT2, 52ET3 y circuitos de media tensión en S/E Solar Jama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 18:00
2024063974	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA	430	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1726	S/E CENTRAL LOS HIERROS II	15688 15686 16412 16413	S/E CENTRAL LOS HIERROS II HT S/E CENTRAL LOS HIERROS II F S/E CENTRAL LOS HIERROS II L S/E CENTRAL LOS HIERROS II G	Inspección pedestre	Sin Limitaciones	Solicitud de terceros, por; Reparación falla Linea de 110 kV Los Hierros - Canal Melado, en relación a SODI 319-2024 y solicitud N° 2024059989.	Nivel de riesgo bajo.	Labores requeridas en relación a desconexión forzada producida día 20-06-2024 por falla LAT 110 Kv Los Hierros_Tap off LHII_ Canal Melado, Evento Climático, lluvia, viento y nieve en la zona.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 10:50
2024063973	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA	253	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1680	S/E CENTRAL LOS HIERROS	26625 15480 15481 26626 26627 15320	S/E CENTRAL LOS HIERROS DT S/E CENTRAL LOS HIERROS DG1 S/E CENTRAL LOS HIERROS DG2 S/E CENTRAL LOS HIERROS DBP1 S/E CENTRAL LOS HIERROS DSSAA S/E CENTRAL LOS HIERROS H	Inspección pedestre	Sin Limitaciones	Inspección pedestre y/o Reparación por falla Linea de 110 kV Los Hierros - Canal Melado,Linea de 110 kV Los Hierros - Canal Melado (DESCONEXION)	Nivel de riesgo bajo,LAT 110 KV Los Hierros canal melado desconectada.	A solicitud de terceros se procederá a realizar apertura de desconectador 89H-1 y cerrar desconectador de puesta a tierra 89H-T de SE Los Hierros ; interruptor 52 H Abierto desde dia de falla LAT 110 Kv Los Hierros Canal Melado. (SODI N° 319-2024 asociada a SD N° 20240509889)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 10:40
2024061933	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	2195	Intervención	Origen Interno	Programada	2433	S/E LAS CANTERAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se cargaran ajustes de y protocolización a reles asociados al paño H2 de S/E Las Canteras. Primero se intervendrá el sistema N°1, por lo que la línea quedará protegida por el sistema N°2. Finalmente se intervendrá el sistema N°2, por lo que la línea quedará protegida por el sistema N°1	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se cargaran ajustes de y protocolización a reles asociados al paño H2 de S/E Las Canteras. Primero se intervendrá el sistema N°1, por lo que la línea quedará protegida por el sistema N°2. Finalmente se intervendrá el sistema N°2, por lo que la línea quedará protegida por el sistema N°1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 09:00
2024062396	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	517	S/E PANGUIPULLI	439	BA S/E PANGUIPULLI 66KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificación 87B existente por inclusión de nuevo paño B1. Para desarrollar las faenas se considera Inhabilitación de diferencial de barra 66 kV existente y bloqueo de 50BF. Faenas Asociadas a NUP 3888.	Riesgo bajo y controlado.	Trabajos a desarrollar dentro de horarios y periodo señalado en SD. Registro interno PT 2024-04752	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062578	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01: Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062579	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	193 107	MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01: Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062847	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	30586	S/E PARINACOTA J2	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara una inspección a equipos de control y protecciones, seguimiento de alambrado e inspección interna de armario, relés y en general todos los componentes internos de armarios AP/2 y AC/2.	" Perdida de comunicaiones o enlaces. " 1. Identificar el área a intervenir y que este sea el correcto. Actuación inesperada de equipo por intervención erronea." 2. Movimientos controlados y precisos en armarios. " "Actuación inesperada de equipos asociados a mantenimiento. " 1. Intervenir exclusivamente los equipos mencionados en descripción. Desconexión de equipos.". 3. Movimientos controlados y precisos durante intervención."	Como medida de seguridad de insertaran block de prueba en sistemás de protección y de ser necesario se abriran bornes que comuniquen hacia otros equipos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024061495	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2792 2788	S/E VALLENAR C4 S/E VALLENAR C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión.		Actividades:. Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fosos Agua/Aceite: donde se incluyen las actividades de armaduras, Instalación de Moldajes, hormigonado y rellenos).,***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco delimitador de obras con placa OSB.,***Nota: No se utilizará Maquinaria,NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS. Restricciones:.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-06-24 08:00
2024061494	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791 2789	S/E VALLENAR C1 S/E VALLENAR C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua. NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS.		Actividades:. Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua: donde se incluyen las actividades de excavación, emplantillado, armaduras, Instalación de Moldajes, Hormigonado, descimbre y relleno (Se consideran trabajos de MPT en caso de ser necesario),***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco	No tiene consumo afectado		ninguno			21-06-24 07:00
2024063799	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	219	S/E MINERO H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H5 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - Sauzal C3, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			21-06-24 06:00
2024063662	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	217	S/E MINERO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H3 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - Cordillera C1, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063660	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	223	S/E MINERO H9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H10 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - El Cobre C1, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063663	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	223	S/E MINERO H9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H9 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - Sewell C2, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063661	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H1 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - Colon C1, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063664	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	220	S/E MINERO H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso del interruptor 52H6 de S/E Minero, asociado a la linea LT 110 kV Minero - Sauzal C3, con motivos de operación invierno por parte de Codelco El Teniente.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024059575	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1964	S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4	2339	BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio Tablero de transferencia automática y puesta en servicio de generador de servicios auxiliares (Pruebas SAT).	Se realizará trabajos con un bajo nivel de riesgo	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Tap Off Bombeos N°4. 52JT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-24 08:00
2024060924	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	385	S/E DUQUECO	15592	S/E DUQUECO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de verificación del comportamiento de protecciones del paño J2: - Modificación de lógica GE-D60 según informes. El relé GE-D60 de paño J2 de subestación Duqueco se encuentra bloqueado de acuerdo con IL-202300345.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena sobre protección bloqueada según IL 202300345.	PT 2024-04502 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-24 08:00
2024061445	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	173	RE S/E NUEVA CARDONES R2	Alambrado de control	Sin Limitaciones	REVISION DE SOLDADURA, INSPECCION DE BOLSA DE GOMA, INSPECCION DE INDICADOR DE NIVEL, LLENADO Y CIRCULACION DE ACEITE, PRUEBA FUNCIONAL Y PRUEBA DE FUGA.	Riesgo de operación no deseada - Descargas eléctricas por acortamiento de distancia a punto eléctrico energizado - Operación errónea de equipos.	Trabajos se realizarán en Fase 1 y se ejecutarán con fase transferida.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060953	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	527	S/E CASTRO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Castro NUP4687: - Intervención remota de RTU Controles (LOCAL) para rescatar las configuraciones. - Intervención remota para para realizar back up de la instalación. - Intervención para la configuración de los equipos de comunicación para la integración de los nuevos equipos de control & protección. - Intervención Remota para realizar pruebas reales y simuladas hacia nivel 3 de las señales SITR asociadas al proyecto NUP4687.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Perdida de comunicación por 5 min cuando se reconfigure SCADA y RTU. PT 2024-03551 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-06-24 08:00
2024061116	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	109	SAN VICENTE 154/69/13.8 kV 40MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Investigar y normalizar anormalidades en ventiladores del Transformador N°3.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar anormalidades en ventiladores del Transformador N°3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, ITE general de Ventiladores del Transformador N°3 Abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-06-24 08:00
2024060630	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará actualización de base de datos de los Gateway y HMIs en S/E Los Changos. Estos trabajos se amparan en la Solicitud de Intervención 2024057617 relacionadas a la migración de Base de Datos SCADA hacia el nuevo Centro de Control que administrará la operación de las instalaciones TEN. En el proceso de reinicio de los GTW existe riesgo de perdida de comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos, se intervendrá uno equipo a la vez.	Riesgos: Posible perdida de comunicación con la subestación no mayor a 10 minutos. Medidas de mitigación: Se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación. La faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024060638	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	S/E TEN GIS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará actualización de base de datos de los Gateway y HMIs en S/E Los Changos. Estos trabajos se amparan en la Solicitud de Intervención 2024057617 relacionadas a la migración de Base de Datos SCADA hacia el nuevo Centro de Control que administrará la operación de las instalaciones TEN. En el proceso de reinicio de los GTW existe riesgo de perdida de comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos, se intervendrá uno equipo a la vez.	Riesgos: Posible perdida de comunicación con la subestación no mayor a 10 minutos. Medidas de mitigación: Se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación. La faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024060614	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Intervención	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	26042 26043	S/E KAPATUR J21 S/E KAPATUR J22	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar interruptores 52J21 y 52J22 de SE Kapatur, por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual en S/E Caitán.	Riesgo de operación de protecciones durante las faenas de lavado de aislación.	PT 70931 registro interno Caitán (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 07:00
2024060621	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Intervención	Origen Interno	Programada	2178	S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO)	26048	S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1 en S/E Desalinizadora - Estación de Bombeo 1 por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual en equipos de S/E Desalinizadora y Estación de Bombeo 1, S/E Estación de Bombeo 2 y S/E Estación Bombeo 3.	Riesgo de operación de protecciones durante las faenas de lavado de aislación.	PT 70931 registro interno Caitán (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 07:00
2024060627	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Intervención	Origen Interno	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (SGO)	26058	S/E BOMBEO 3 (SGO) B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1 en S/E Estación Bombeo 3, por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual en equipos de S/E Desalinizadora y Estación de Bombeo 1, S/E Estación de Bombeo 2 y S/E Estación Bombeo 3.	Riesgo de operación de protecciones durante las faenas de lavado de aislación.	PT 70931 registro interno Caitan (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 07:00
2024060616	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Intervención	Origen Interno	Programada	2174	S/E CAITAN	26046 26047	S/E CAITAN B1 S/E CAITAN B2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1 y 52B2 en S/E Caitan por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual en equipos de S/E Desalinizadora - Estación de Bombeo 1, S/E Estación de Bombeo 2 y S/E Estación Bombeo 3.	Riesgo de operación de protecciones durante las faenas de lavado de aislación.	PT 70931 registro interno Caitán (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 07:00
2024060626	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Intervención	Origen Interno	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	26052 26053	S/E BOMBEO 2 (SGO) B1 S/E BOMBEO 2 (SGO) B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1y 52B2 en S/E Estación Bombeo 2 por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual en equipos de S/E Desalinizadora y Estación de Bombeo 1, S/E Estación de Bombeo 2 y S/E Estación Bombeo 3.	Riesgo de operación de protecciones durante las faenas de lavado de aislación.	PT 70931 registro interno Caitan (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060029	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR LIUN SPA [EN_REVISION]	2218	Intervención	Origen Interno	Programada	2450	S/E TAMANGO [EN_REVISION]	3602	TAMANGO 66/23kV S8 MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización transformador 66/23 kV, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas S2ET1 89ET1-1 y 89BT1-1 en S/E Tamango. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización transformador 66/23 kV, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas S2ET1 89ET1-1 y 89BT1-1 en S/E Tamango. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-24 16:00
2024060030	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR LIUN SPA [EN_REVISION]	2218	Intervención	Origen Interno	Programada	2450	S/E TAMANGO [EN_REVISION]	4024	BA S/E TAMANGO 23kV BP1 (AIS) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización barra 23 kV y celdas de media tensión en S/E Tamango correspondiente a NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: Celdas de media tensión a disposición de jefe de faenas. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización barra 23 kV y celdas de media tensión en S/E Tamango correspondiente a NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: Celdas de media tensión a disposición de jefe de faenas. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-24 16:00
2024060026	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR LIUN SPA [EN_REVISION]	2008	Intervención	Origen Interno	Programada	2029	S/E PASO HONDO	34245	S/E PASO HONDO B2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reanudación de Puesta en Servicio. Energización paño B2 en S/E Paso Hondo, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B2, 89B2-1 y 89B2-2 en S/E Paso Hondo. Reemplaza SD 2024055176. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	Reanudación de Puesta en Servicio. Energización paño B2 en S/E Paso Hondo, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B2, 89B2-1 y 89B2-2 en S/E Paso Hondo. Reemplaza SD 2024055176. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-24 16:00
2024060028	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR LIUN SPA [EN_REVISION]	2218	Intervención	Origen Interno	Programada	2450	S/E TAMANGO [EN_REVISION]	34244	S/E TAMANGO B1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización paño B1 en S/E Tamango, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B1, 89B1-1 y 89B1-2 en S/E Tamango. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización paño B1 en S/E Tamango, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B1, 89B1-1 y 89B1-2 en S/E Tamango. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-24 16:00
2024059673	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28725	S/E PUQUIOS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión de interruptor 52J1 en caso de apertura intempestiva. El motivo se debe a trabajos de construcción de acueducto próximo (bajo/costado) de LLTT 220[kV] Lagunas - Puquios, proyecto C20+ de Collahuasi.	Nivel de Riesgo: BAJO. Duración del Riesgo: En período de ejecución del trabajo.	Bloqueo a solicitud de Transelec en apoyo a trabajos de construcción de acueducto proyecto C20+ Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-24 08:01
2024059772	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	520	S/E PUERTO VARAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Switch Local/Remoto en Local en sala de control y Patio AT/MT de SE Pto. Varas por Intervención en Scada Local (RTU SEL RTAC 3530-4 y HMI). 1.- Pasar Sub Estación a modo local 2. Descargar el proyecto de ajustes en servicio de la RTU. 3. Actualización de firmware de la RTU. 4. Realizar integración de mapa de señales según ingeniería en modo OFF Line. 5. Efectuar carga del proyecto modificado. 6. Prueba de Señales nivel 2. 7. Prueba de Señales nivel 3. Faenas asociadas a Proyecto Ampliación de SE Puerto Varas (NTR ATMT) (OA_DE171) NUP 3272	Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación con SE Puerto Varas menor a 5 minutos por reinicio de RTU.	Existirá personal en terreno para atender cualquier contingencia. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 4492 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-24 08:00
2024058677	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1717	S/E LOS TAMBORES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Los Tambores NUP 3270: Tendido de fibra óptica por trinchera existente en patio MT, desde sala de control proyectada ingresando a sala de control existente. Ingreso de la FFOO al interior de armario de portadores (COM) e Instalación de ODF. instalación de 2 módulos SFP en módulo N°5 de swicht SW1.1 y SW 2.1 para conexión de jumper de FFOO desde nueva ODF a instalar. Pruebas de conectividad entre sala existente y sala proyectada. Pruebas de conexión con Servidor SCAD	Existirá perderá comunicación por 5 minutos cuando se intervengan los equipos de comunicación (Swicht, Firewall y redbox).	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria. (PT 4472 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-24 08:00
2024058327	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	tendido_cable	otros: tendido_cable	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce Linea 220 Kv desde Puerto Montt a Central Canutillar	Nivel de riesgo bajo	SODI N° 9603, Roce Linea 220 Kv desde Puerto Montt a Central Canutillar	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024059260	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2384	S/E HUERTOS FAMILIARES	34858 34859 34860 34861	S/E HUERTOS FAMILIARES F9 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F10 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F11 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere proyecto BESS el Manzano (paños F9, F10, F11 y F12 de S/E Huertos Familiares) (NUP 3325) sin limitación +60 [MW]; +- 25 [MVAr] de acuerdo al perfil de carga enviado al equipo de programación del Coordinador ElectricoNacional , para realizar pruebas internas a nivel inverson y BESS/Controlador ensayando los distintos tipos de control del proyecto (modelo dinámico, curva PQ) y los parámetros de generación (Potencia Máxima, Mínimo Técnico, Parámetros de Partida y detención).	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a los estandares de seguridad de EGP	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			14-06-24 00:00
2024061061	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1818	S/E ANTUCOYA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Migración total del sistema SCADA en S/E Antucoya por falla en servidores.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas para un trabajo seguro.	Durante los trabajos de migración de sistema SCADA se perderán todas las señales y lecturas de datos desde los ID de protección y sistemas periféricos, impidiendo envio de datos e información al CEN y de realizar maniobras operacionales en forma remota en S/E Antucoya.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 19:00
2024059466	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Trabajo previos NUP 4839, Reemplazo Equipos: Pruebas eléctricas al desconectador 89J7-2_,Nota: Paño J7 se encuentra transferido durante el reemplazo del equipo 89J7-2.	Bajo	Restricciones: Paño Transformación LJ07-Atacama, Transferido hasta el termino de la obra. Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación LJ07-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J7-2 y 89J7-3 Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 08:00
2024059467	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Trabajo previos NUP 4839, Reemplazo Equipos: Pruebas eléctricas al desconectador 89J7-2_,Nota: Paño J7 se encuentra transferido durante el reemplazo del equipo 89J7-2.	Bajo	Restricciones: Paño Transformación LJ07-Atacama, Transferido hasta el termino de la obra. Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación LJ07-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J7-2 y 89J7-3 Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 08:00
2024058819	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Intervención	Origen Interno	Programada	2377	S/E RONCACHO [EN_REVISION]	3761 3762	BA S/E RONCACHO 220 KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E RONCACHO 220 KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de comunicaciones y configuracion de equipos MUX y CPLAT con SE Nva Pozo Almonte y SE Parinacota	Riesgo Bajo segun analisis	Asociado a NUP 1637, continua trabajos de SI 2024050154.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-06-24 08:00
2024057827	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi NUP 2144: Tendido de cables de fuerza, control y conexionado en paño J7 y J10 hacia sala de SSGG, control diagonal 3 y control diagonal 4 mas pruebas de medida de resistencia de aislacion a cables de baja tension.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi NUP 2144: Tendido de cables de fuerza, control y conexionado en paño J7 y J10 hacia sala de SSGG, control diagonal 3 y control diagonal 4 mas pruebas de medida de resistencia de aislacion a cables de baja tension. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos o SS.AA. C.A. Geoglifos o SS.AA. C.C. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			12-06-24 07:00
2024058493	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Remplazo de cables dañados en transformador de SSAA.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Remplazo de cables dañados en transformador de SSAA. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: SSAA CA o equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-06-24 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024057617	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas nivel 3 para trabajos asociados a migración de señales y base de datos de SCADA correspondiente al Centro de Control TEN para integración de nueva base de datos perteneciente al Centro de Control que administrará la operación de instalaciones TEN.	Pérdida constante de comunicación por intervención de enlaces de comunicación a equipos asociados a SCADA TEN, se mitigará riesgo mediante retorno a configuración inicial ante una pérdida de comunicación constante.	En las tareas descritas se amparan en la implementación del nuevo centro de control que administrará la operación de las instalaciones TEN. La solicitud de intervención ingresada es de tipo general y se detallarán los equipos a intervenir y/o desconectar en documentos independientes por instalación.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-06-24 08:00
2024057875	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1817	S/E ANTOFAGASTA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a migración de señales y base de datos de SCADA ALSTOM TEN a SCADA Siemens Engie.	Riesgo bajo, se reducen los riesgos según procedimientos.	Sin maniobras asociadas, pueden haber intermitencias de señales en periodos de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-06-24 08:00
2024057927	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15357	S/E ALTO JAHUEL K3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de desconectador 89K3-4, desvinculación, vinculación y pruebas de control y fuerza en nuevo equipo (NUP 1530). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de desconectador 89K3-4, desvinculación, vinculación y pruebas de control y fuerza en nuevo equipo (NUP 1530). Trabajos previos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA o CC o línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Item: Desconectador	No tiene consumo afectado		ninguno			08-06-24 08:00
2024056860	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	2748	S/E SAUZAL T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obra de reemplazo de Transformador N°4 NUP 4715, Mantenimiento mayor ID 2024000278 .	Bajo	Actividades: SE Sauzal: Trabajos de excavación y modificaciones civiles en fundación ATR4.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Sauzal-Rancagua, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, ATR4 Puentes AT retirados - Transformador fuera de servicio; Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-06-24 08:00
2024058290	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Instalación de antena Starlink en edificio para tener redundancia del troncal de comunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Instalación de antena Starlink en edificio de mando de S/E Ancoa para tener redundancia del troncal de comunicaciones. Instalaciones en Riesgo: Sist. Microondas SE Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Armario nodo PDH Ancoa, Delimitar y asegurar la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-06-24 08:00
2024056538	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2237	S/E CHALLACOLLO	28769	S/E CHALLACOLLO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión de interruptor 5211 en caso de apertura intempestiva. El motivo se debe a trabajos de construcción de acueducto próximo (bajo/costado) de LLTT 220[kV] Lagunas - Challacollo, proyecto C20+ de Collahuasi.	Nivel de Riesgo: BAJO. Duración del Riesgo: En período de ejecución del trabajo.	Bloqueo a solicitud de Transelec en apoyo a trabajos de construcción de acueducto proyecto C20+ Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			05-06-24 08:00
2024057608	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29395	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Curso forzoso por pérdida de gas SF6 en interruptor 52FT1, se requiere su desconexión para relleno de gas. Se abrirán paños de 33 kV desde Fa hasta F7. SSAA pasará a alimentarse desde paño F14, se cerrará interruptor 52F14.	Riesgo bajo ya que trabajose hará con equipos desenergizados	Central quedará limitada a 74MW y se generará un informe de limitación	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 18:00
2024055212	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Intervención de red de comunicaciones y pruebas SCADA por incorporación de nuevos paños J12, K9 y ATR2 (NUP 1530).	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Intervención de red de comunicaciones y pruebas SCADA por incorporación de nuevos paños J12, K9 y ATR2 (NUP 1530). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Sistema SCADA o línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. A disposición del jefe de Faena switch	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 08:00
2024055730	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	375	BA S/E OVALLE 66KV	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles, montaje de estructuras y equipos asociados a proyecto de refuerzo y seccionamiento de barra de 66 kV (NUP 1540).	Trabajo de riesgo controlado	Los trabajos consideran intervención en malla de tierra, si es que esta interviniera con fundaciones proyectadas o durante la conexión a esta, de estructuras y nuevos equipos	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024056133	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: NUP 1147. "Trabajos previos": Montaje de Equipos primarios en patio en construcción J16. NOTA: Área deojepada de puntos energizados dada apertura de puentes en Barra Principal N°1, N°2 y Transferencia.	Medio	Actividades: S/E Lagunas: NUP 1147. "Trabajos previos": Montaje de Equipos primarios en patio en construcción J16. NOTA: Área deojepada de puntos energizados dada apertura de puentes en Barra Principal N°1, N°2 y Transferencia. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos; Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación de la zona de trabajo. Encuesta disponible de	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 08:00
2024053895	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	31222	S/E SANTA BARBARA B2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B2 de SE Santa Barbara a solicitud de Palmucho S.A por faenas de inspección de lineas, roce y corte de arboles dentro y fuera de Franja de servidumbre de linea 66 kV Santa Barbara Faenas Parque.	Riesgo bajo y controlado de parte de Palmucho S.A.	Faenas de Palmucho S.A coordinadas con CCT-Grupo SAESA. (SODI N° 05 de Palmucho, Registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024053903	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	31221	S/E SANTA BARBARA B1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1 de SE Santa Barbara a solicitud de Palmucho S.A por faenas de inspección de lineas, roce y corte de arboles dentro y fuera de Franja de servidumbre de linea 66 kV Duqueco - Santa Barbara.	Riesgo bajo y controlado de parte de Palmucho S.A.	Faenas de Palmucho S.A coordinadas con CCT-Grupo SAESA. (SODI N° 06 de Palmucho, Registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024053907	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15595	S/E DUQUECO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B4 de SE Duqueco a solicitud de Palmucho S.A por faenas de inspección de lineas, roce y corte de arboles dentro y fuera de Franja de servidumbre.	Riesgo bajo y controlado de parte de Palmucho S.A.	Faenas de Palmucho S.A coordinadas con Transemel. (SODI N° 06 de Palmucho, Registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024054005	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones: Trabajos por proyecto SAGES (SLRP) por normativa CEN y aseguramiento SCADA corrigiendo indicadores de disponibilidad.	Se declara pérdida de supervisión de S/E Nueva Cardones y S/E Cardones (Instalaciones Interchile) al momento de reiniciar equipos de comunicaciones SICAM PAS. Perdida de supervisión no mayor a 10 minutos. Durante los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para mitigar pérdida de supervisión.	Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas, solo días hábiles.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024054010	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Trabajos por proyecto SAGES (SLRP) por normativa CEN y aseguramiento SCADA corrigiendo indicadores de disponibilidad.	Se declara pérdida de supervisión de S/E Polpaico (Instalaciones Interchile) al momento de reiniciar equipos de comunicaciones SICAM PAS. Perdida de supervisión no mayor a 10 minutos. Durante los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para mitigar pérdida de supervisión.	Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas, solo días hábiles.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024054021	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo: Trabajos por proyecto SAGES (SLRP) por normativa CEN y aseguramiento SCADA corrigiendo indicadores de disponibilidad.	Se declara pérdida de supervisión de S/E Nueva Maitencillo y S/E Maitencillo (Instalaciones Interchile) al momento de reiniciar equipos de comunicaciones SICAM PAS. Perdida de supervisión no mayor a 10 minutos. Durante los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para mitigar pérdida de supervisión.	Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas, solo días hábiles.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024054025	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar: Trabajos por proyecto SAGES (SLRP) por normativa CEN y aseguramiento SCADA corrigiendo indicadores de disponibilidad.	Se declara pérdida de supervisión de S/E Nueva Pan de Azúcar y S/E Pan de Azúcar (Instalaciones Interchile) al momento de reiniciar equipos de comunicaciones SICAM PAS. Perdida de supervisión no mayor a 10 minutos. Durante los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para mitigar pérdida de supervisión.	Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas, solo días hábiles.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024055530	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	3648 3647	BA S/E EL LAUREL 66 kV BP1 [EN_REVISION] BA S/E EL LAUREL 23 kV B1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Actividades pendientes de punch list. sello, alineación y limpieza de tapas de canaletas de patios de 23 y 66kV.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos asociados a NUP 1133.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024055365	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Actividades de movimiento de suelo, asociada a rectificación de talud en lateral este de la subestación- Topografía, excavación, corte, relleno. Trabajos fuera de zona energizada.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE El Laurel.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 1133.-	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024055366	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Pruebas SAT equipos primarios de nuevo paño Acoplador.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 3895.-	No tiene consumo afectado		ninguno			03-06-24 08:00
2024052703	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	128 324 4092	BA S/E ILLAPEL 110KV BP1 BA S/E ILLAPEL 23kV BP1 BA S/E ILLAPEL 66 kV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles asociados a proyecto de ampliación en S/E ILLAPEL. NUP 1157 Coquimbo.	Trabajo de riesgo controlado	A solicitud de FERROVIAL, a través de SODI N° 43 Interempresas, consideran trabajos de intervención en malla de tierra en servicio, si es que esta interviniera con fundaciones proyectadas o durante la conexión a esta, de estructuras y nuevos equipos.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 08:00
2024055687	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	29135 29136	S/E CENTINELA JB1 S/E CENTINELA JB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	"TRABAJOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO BARRA PRINCIPAL 1 & 2 PARA PAÑOS FUTUROS PAÑOS J17, J18, J14 Y J15 SE CENTINELA 220kV. - PROYECTO DMC M. CENTINELA. Estas actividades incluyen las actividades de OOCC relacionadas, tales como; - Montaje de fundaciones prefabricadas - Trabajos de Topografía - Perfilado de excavación - Trabajo de IIFF (Carga y Descarga) - Repocisionn de cerco perimetral - Relleno y excavacion - - Relleno,perfilado, compactado y excavacion - Confección de Moldaje	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE CENTINELA: No reconectar interruptores asociados a Barra Principal 1 & 2. 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J10, 52J11, 52J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 08:00
2024053589	Subestacion	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	2385	S/E CARDONAL [En_Revision]	32126 32127 32128 32129 32130 32131 32132 32133 32134 32135 32136 32137 32138 32139 32140 32141 34029	S/E CARDONAL H1 [En_Revision] S/E CARDONAL ET1 [En_Revision] S/E CARDONAL E1 [En_Revision] S/E CARDONAL E2 [En_Revision] S/E CARDONAL E3 [En_Revision] S/E CARDONAL E4 [En_Revision] S/E CARDONAL E5 [En_Revision] S/E CARDONAL E6 [En_Revision] S/E CARDONAL E7 [En_Revision] S/E CARDONAL E8 [En_Revision] S/E CARDONAL E9 [En_Revision] S/E CARDONAL E10 [En_Revision] S/E CARDONAL ESA [En_Revision] S/E CARDONAL EZ1 [En_Revision] S/E CARDONAL ET11 [En_Revision] S/E CARDONAL ET12 [En_Revision] S/E CARDONAL HT1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de patio de 110Kv, transformador de poder y celdas de media tension 23kV. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que los trabajos seran realizados por especialistas electricos y basados en procedimientos y guias de maniobras debidamente revisadas y validadas por las partes involucradas.	Energizacion y pruebas de puesta en servicio en patio de 110Kv, transformador de poder y celdas de media tension 23kV. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena. Reemplaza solicitud nro 2023121086	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024053607	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22912	S/E POZO ALMONTE SS/AA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Reparación de desconectadores de Fusibles N°2 SSAA	Bajo, según matriz de riesgos.	-Se requiere abierto 89BSA2-F Nota: Cabe destacar que este equipo, el transformador quedara indisponible hasta que se repare el fusible	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024054050	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2418	S/E LA CABAÑA	33829 33830 35459	S/E LA CABAÑA FB1 S/E LA CABAÑA FB2 S/E LA CABAÑA FB3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas en caliente proyecto BESS La Cabaña NUP4041. Pruebas de carga y descarga Potencia Activa y Potencia Reactiva.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Proyecto BESS La Cabaña NUP4041	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024053606	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22903	S/E POZO ALMONTE J72	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Proyecto reemplazo del interruptor 52J72	Riesgo Bajo segun analisis	Proyecto NUP 4178. Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Desconectador 89JT2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89JT2-2 Abierto y bloqueado. 52J72 Transferido al paño de Transferencia 52JR1.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024054533	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	1956 1957	BA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV BP BA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1.- Instalar el portón de acceso al proyecto. 2.- Instalación de cerco duro para delimitar la zona de trabajo. Retiro Gravilla	Riesgo bajo segun analisis	Proyecto Nuevo Paño HS. Condiciones requeridas: No reconectar: 52h1, 52h2, 52h3, 52H4, 52HT4.	No tiene consumo afectado		ninguno			31-05-24 19:01
2024053732	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	3167	BA S/E NUEVA POZO ALMONTE 220KV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Canalización (BPC, EPC, PvC, CAG, Corrugado, etc) del proyecto SNN4003 por Abengoa al interior del paño J12 en la SE Nueva Pozo Almonte señalado en croquis adjunto. Trabajos de Transelec.	Desconocimiento de los riesgos asociados a los trabajos Aclaracion de alcances de trabajos y equipos a intervenir a ejecutar, intervencion erronea en equipos Operación de protecciones por daño a equipos por "1. Chofer debidamente calificado y con licencia de la clase pertinente Choque- colisión- atrapamiento al vehículo que conduce y respetar siempre las normativas de	SE NP2ANo reconectar 52i3, 52i9, 52J11 Se deben respetar obligatoriamente las distancias de seguridad eléctrica indicadas en la Tabla N°1 del Procedimiento de trabajo No se debe ingresar a otros paños de la Subestación (obligación). Solamente se debe trabajar en el Paño J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-05-24 08:00
2024053452	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 090_2024, 091_2024) Medición de contaminación en cadena de testigo en tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 500KV los changos- Parinas C2. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación parinas, 52K8 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-05-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024051224	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	15788	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados a la Etapa 1 del NUP 1530 Proyecto Aumento de Capacidad Linea 2x500 kV Alto Jahuel – Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Vinculación a nivel de control entre el Paño K8 al nuevo Paño K9, corrientes, trip y posiciones. Restricciones: S/E Lo Aguirre: Paño K8 indisponible. L 2x500 kV Polpaico-Lo Aguirre C1 permanece en servicio a través del Paño K7 de la S/E Lo Aguirre. Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Polpaico-Lo Aguirre C1 o Barra 500 kV Sección 2 de la S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Interruptor 52K8 a disposición del Jefe de Faena y coordinación	No tiene consumo afectado		ninguno			23-05-24 08:00
2024046053	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Tendido y conexionado de cables en BT para paños nuevos JT8 y JT9, por obra de nueva Línea 7 de Metro (NUP 2491). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Tendido y conexionado de cables en BT para paños nuevos JT8 y JT9, por obra de nueva Línea 7 de Metro (NUP 2491). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SSAA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-05-24 08:00
2024039581	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	2447	S/E CONCEPCION J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Reforzamiento de fundaciones existentes de transformadores de corriente paño J1 (Afianzamiento estructural, movimiento de tierra, preparación de sellos de fundación, confección e instalación de enfierradura, instalación de moldajes,		Actividades: S/E Concepción: Reforzamiento de fundaciones existentes de transformadores de corriente paño J1 (Afianzamiento estructural, movimiento de tierra, preparación de sellos de fundación, confección e instalación de enfierradura, instalación de moldajes, hormigonado, relleno - compactado, normalización de terreno, reforzamiento de malla puesta a tierra para los nuevos equipos) . Nota: Trabajos se realizaran con equipo en servicio mediante el	No tiene consumo afectado		ninguno			06-05-24 08:00
2024040368	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30641	S/E FUTURO JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización Alimentadores asociados a proyecto Andes Solar IV (NUP 3727) por comisionamiento con inyección y consumo de potencia.	Riesgo es controlado ya que se tomarán las medias necesarias para realizar un trabajo seguro.	SE Futuro 220 kV 52JT1 Señalizar y NO Reconectar. Relacionado con NUP 3727.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024040370	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30643	S/E FUTURO FT12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización Celda FT12 asociada a proyecto Andes Solar IV (NUP 3727) por comisionamiento con inyección y consumo de potencia.	Riesgo es controlado se tomarán las medidas necesarias para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas SE Futuro 33 kV: 52FT12; 89FT12-1; 89FT12-1T a disposición de jefe de faena. Relacionado con NUP 3727.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024040371	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30639 30640 30641 30642 30643 30644 30645 30646 30647 30648 30649 30650	S/E FUTURO J1 S/E FUTURO JR S/E FUTURO JT1 S/E FUTURO FT11 S/E FUTURO FT12 S/E FUTURO FSA S/E FUTURO F1 S/E FUTURO F2 S/E FUTURO F3 S/E FUTURO F4 S/E FUTURO F5 S/E FUTURO F6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización Alimentadores asociados a proyecto Andes Solar IV (NUP 3727) por comisionamiento con inyección y consumo de potencia.	Riesgo es controlado ya que se tomarán las medidas para realizar un trabajo seguro.	SE Futuro 33 kV: 52F7, 52F8, 52F9, 52F10, 52F11, 89F7-1, 89F8-1, 89F9-1, 89F10-1, 89F11-1, 89F7-1T, 89F8-1T, 89F9-1T, 89F10-1T, 89F11-1T. A disposición del Jefe de Faena. Relacionado con NUP 3727.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024042133	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3987 3988	BA S/E PUNTA DE TALCA 220kV BP [En_Revision] BA S/E PUNTA DE TALCA 220kV BT [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Punta de Talca NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena paños J1, JT1 y JR en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Punta de Talca NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena paños J1, JT1 y JR en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024042134	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3598	PUNTA DE TALCA 220/33 kV 90MVA 1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2, 52FTM1 y 89FTM1-1 en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de transformador principal 220/33 kV S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2, 52FTM1 y 89FTM1-1 en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024042135	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2434	S/E PUNTA DE TALCA [En_Revision]	3989	BA S/E PUNTA DE TALCA 33kV BP [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de barra 33 kV en S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52FTM1, 89FTM1 y celdas de media tensión en S/E Punta de Talca.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de barra 33 kV en S/E Punta de Talca, NUP 1304. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 52FTM1, 89FTM1 y celdas de media tensión en S/E Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024043391	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Desconexión	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	24268 24269	S/E DESALANT DT2 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en patio eléctrico, retiro de desconectador 89H2T, construcción de fundaciones y mufas para conexión de trafo 2 a nueva subestación GIS. -Proyecto NUP 4133 "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3".	No nivel de riesgo bajo, segun análisis de riesgo.	S/E Desalant: abierto 52HT2, abierto 52DT2, a disposición del jefe de faena 89H2T. Los consumos de la planta quedaran tomados desde el transformador N°1. Reemplaza a SD N°2024032539.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024043392	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	2068 4052	BA S/E DESALANT 110KV BP BA S/E DESALANT 110KV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de desconectador 89H2T, obras civiles, construcción de fundaciones y muñas para conexión de transformador N° 2 a nueva subestación GIS. (Trabajos conforme a NUP 4133, "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3")	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas para ejecutar un trabajo seguro	Condiciones de trabajo: S/E Desalant : Sección de barra, Desconectador 89H2T y transformador 2 desconectados de barra principal 110 kV // S/E Antofagasta: No reconectar 52H3 // S/E Mejillones : No reconectar 52H1. Reemplaza a SI N°202402545.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024041978	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4839 Reemplazo Equipos: Obras civiles en General 89J7-2.	Bajo	Actividades: SE Atacama: NUP 4839 Reemplazo Equipos: Obras civiles en General 89J7-2 (reforzamiento de fundaciones, Excavaciones, inyección de fierros, Hormigonado, Compactado). NOTA: Actualmente el desconectador 89J7-2 se encuentra desvinculado de sus conexiones primarias. NOTA: Paño J7 permanecerá en Estado Transferido durante el reemplazo del desconectador 89J7-2. Restricciones: Paño Transformación LJ07-Atacama, Transferido hasta el termino de la obra. Instalaciones en	No tiene consumo afectado		ninguno			27-04-24 08:00
2024039095	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1056	S/E EL LLANO	16352	S/E EL LLANO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Andina se requiere desconectar Paño J1 de S/E El Llano, por trabajos de reparación de Torre N°186 (LT 220kV El Llano - SAG).	Riesgos a controlar por Codelco Andina.	Codelco Andina solicita el cierre de tierra operacional 89J1-2T en S/E El Llano.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-04-24 17:00
2024039687	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR ALGARROBO SPA [EN_REVISION]	2134	Intervención	Origen Interno	Programada	2397	S/E SOLIS [EN_REVISION]	3894 3895	BA S/E SOLIS 33KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E SOLIS 33KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio alimentadores, celdas, BP1 y BP2, 33 kV en S/E Solis. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52FT1-A, 52FT1-B, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4, 52F5, 52F6, 52F10, 52F11, 52F12, 52F13, 52F14 y 52F15 en S/E Solis.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos asociados a la puesta en servicio.	Energización y pruebas de puesta en servicio alimentadores, celdas, BP1 y BP2, 33 kV en S/E Solis. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52FT1-A, 52FT1-B, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4, 52F5, 52F6, 52F10, 52F11, 52F12, 52F13, 52F14 y 52F15 en S/E Solis.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-24 00:00
2024039688	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR ALGARROBO SPA [EN_REVISION]	2134	Intervención	Origen Interno	Programada	2397	S/E SOLIS [EN_REVISION]	3537	SOLIS 154/33KV 220MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio transformador principal 154/33 kV, 15D/180/220 MVA en S/E Solis. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52AT1, 89AT1-1, 89AT1-2, 89AT1-3, 52FT1-A y 52FT1-B en S/E Solis.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos asociados a la puesta en servicio.	Energización y pruebas de puesta en servicio transformador principal 154/33 kV, 15D/180/220 MVA en S/E Solis. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52AT1, 89AT1-1, 89AT1-2, 89AT1-3, 52FT1-A y 52FT1-B en S/E Solis.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-04-24 00:00
2024027966	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	28218	S/E PUNTA COLORADA J17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta según SODI 10147646-2 por Trabajos de demolición de fundaciones bajo las LLTT 220kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar - Punta Colorada.	Bajo	Actividad: A solicitud de Chilquinta según SODI 10147646-2 por Trabajos de demolición de fundaciones bajo las LLTT 220kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar - Punta Colorada. Restricción: Paño Cent. Diag. DJ17-P. Colorada (No reconectar) Instalación con riesgo Paño Cent. Diag. DJ17-P. Colorada Temporalidad del riesgo: Durante el trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-24 08:00
2024035419	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 060_2024, 059_2024)Reemplazo de OPGW aéreo // Cambio de ferretería para nuevo cable // Retiro e instalación de desviadores devuelo tramo Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV , Inspección con trepado tramo Los Changos - Parinas.	Instalaciones en Riesgo: L 500KV los changos- Parinas C2. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación parinas, 52K8 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-04-24 08:00
2024030210	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	2913	CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52FT1, 52FT1 y 89FT1-2. Abierto 89FT1-3 y 89FT1-4.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización y pruebas asociadas a la puesta en servicio del sistema BESS de la S/E Cerro Dominador asociados al transformador principal y la barra de 33 kV. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena 52FT1, 52FT1 y 89FT1-2. Abierto 89FT1-3 y 89FT1-4.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-24 00:00
2024030742	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	244	Intervención	Origen Interno	Programada	1673	S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE	34006	S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE JL2 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca. Energización y puesta en servicio de paño JL2 asociado al proyecto Parque Eólico Punta de Talca. Trabajos en coordinación con Enel Green Power. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena equipos de paño JL2 (52JL2, 89JL2-1, 89JL2-2).	El riesgo del trabajo es bajo.	Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de nuevas instalaciones, asociado a NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-24 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Subestacion: 149

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024026576	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	136	ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos Programados de Inspección.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Inspección visual y térmica aérea, mediante vuelo no tripulado Drone, en patio 220kV y Banco de transformadores AT4 Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Clima en lugar a inspeccionar Adecuado a condiciones de vuelo Sin lluvia ni viento superior a los 50km/h.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-03-24 09:00
2024020851	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SULFUROS	322	SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía de paño incoming B1 y paño T1.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	SE Sulfuros: no reconectar: 52B1, 52J/T1, 52BT1	No tiene consumo afectado		ninguno			05-03-24 07:22
2024015115	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30784	S/E LOS VILLARES H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Aconcagua circ. 1 o Línea de 110 kV Los Villares - Totoralillo circ. 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones. Restricción: No reconectar interruptores H3 y H4 de S/E Los Villares. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Los Villares - Aconcagua circ. 1 o Línea de 110 kV Los Villares - Totoralillo circ. 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			26-02-24 08:00
2024006663	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	34338	S/E DESALANT HT3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos civiles cercanos a línea de entrada SE, construcción de fundaciones y mufas para conexión de extensión de línea a nueva subestación GIS.	Riesgo bajo, Se tomaran todas las medidas preventivas para realizar un trabajo seguro.	S/E Mejillones No reconectar 52H1, S/E Desalant No reconectar 52H1, S/E Guardiamarina No reconectar 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-01-24 08:00
2020049324	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reseteo de controlador HT2 de SE Valle de los Vientos.	NO HAY RIESGOS MAYORES.	LA CONDICIÓN ACTUAL NO PERMITE VISUALIZAR EL ESTADO DEL 52HT2 EN S/E VALLE LOS VIENTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-20 13:36
2018053252	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahia 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA		Actividades: Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahia 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA, motivado a reubicación de tableros de comunicación de FO que involucran los servicios de comunicación de ambas unidades.Eliminar Trabajos a solicitud de Proyecto Seccionamiento Celeo Redes (S/E Illapa). Requiera SIP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra	No tiene consumo afectado		ninguno			19-08-18 21:00
27020	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR	200	Intervención	Origen Interno	Programada	879	S/E CEMENTOS BIO BIO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Deshabilitación del esquema EDAC de BF y STR de Cementos Bio Bio del Sur S.A. por deficiencias técnicas de los equipos que los componen. El nuevo sistema mantendrá los niveles de desprendimiento de cargas asociados a los diferentes escalones de frecuencia convenidos de acuerdo con la solicitud de habilitación autorizada según D.O. N° 557/2006 Fechas F/S 23.09.2016 hasta el 30.10.2016	No tiene consumo afectado		ninguno			24-09-16 11:40
7304	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EOLICO EL ARRAYAN	1922	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1698	S/E EL ARRAYAN	1489	BA S/E EL ARRAYAN 33KV BARRA PRINCIPAL	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Desconexion de Transformador de SSAA debido a perdida de aislacion en mufa lado 33kV. mientras se realicen trabajos correctivos, los SSAA seran energizados mediante GE.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-05-16 14:40

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024058046	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	400	PFV JAMA	2021	PFV JAMA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: PFV Jama U2 fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-06-24 18:00
2024062280	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO	763	TER QUINTERO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revalidación analizador de dióxido de carbono. Ensayo de desviación de calibración de CO2 a CEMS TG1B, por exigencia legal; se requiere unidad sobre 100 MW. (Sistemas AGC y CPF desconectado). NO INDISPONE UNIDAD	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		23-06-24 18:00
2024062817	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Externo	Programada	393	TER ATACAMA	2013	TER ATACAMA CC2-TG1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Unidad TG2A indisponible por trabajos de TRANSELEC, se requiere la desconexión del paño J6 para la normalización de puentes primarios entre 89J6-2 y 89J6-3, también entre 89J6-3 y barra de transferencia.	Trabajos solicitados por Transelec.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-06-24 08:00
2024063992	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE	74	HE PEHUENCHE U1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Desconexión Unidades por obstrucción rejas en Obra de Toma. Riesgo de Trip por nivel muy bajo Chimenea equilibrio (perdida de carga superior a 15 mts)	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-06-24 07:30
2024063994	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE	75	HE PEHUENCHE U2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Desconexión Unidades por obstrucción rejas en Obra de Toma. Riesgo de Trip por nivel muy bajo Chimenea equilibrio (perdida de carga superior a 15 mts)	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-06-24 07:30
2024052433	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	75	Pruebas de válvulas Turbina. Condiciones requeridas: Unidad limitada en 75 MW con los controles de CPF y AGC desconectados mientras dura la prueba.	El riesgo del trabajo es bajo	Pruebas de válvulas Turbina. Condiciones requeridas: Unidad limitada en 75 MW con los controles de CPF y AGC desconectados mientras dura la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		23-06-24 02:00
2024063991	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	reparacion de soporte de plancha de accionamiento parrillas	quiebre plancha soporte parrillas en accionamiento	reparacion de soporte	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-06-24 00:14
2024058044	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	400	PFV JAMA	2021	PFV JAMA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: PFV Jama U2 fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-06-24 18:00
2024062698	Central Generadora	Ejecución Exitosa	INVERSIONES HORNITOS SPA	413	Desconexión	Origen Interno	Programada	395	TER HORNITOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mediciones eléctricas en barra de 4,16kV	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se requiere desconexión de trafo auxiliar por lado de AT y BT	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		22-06-24 09:00
2024061058	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	393	TER ATACAMA	2401	TER ATACAMA CC2-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Cambio Obturador Válvula de Seguridad TV2C	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		20-06-24 00:00
2024061685	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 en PE Tchamma para verificación y validación de potencia máxima de producción en aerogeneradores. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 20.5 MW durante todo el periodo de mediciones. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	El riesgo del trabajo es bajo, sólo considera realización de mediciones.	Antecedentes de respaldo fueron entregados al CEN el 27-05-2024 de acuerdo con lo solicitado.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		20-06-24 00:00
2024063101	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión del descanso N°3 de TV por presentar alta temperatura.	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	Revisión y corrección del descanso N°3 de TV por presentar alta temperatura. Unidad no puede operar en ciclo abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		19-06-24 12:12
2024063010	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387	TER TOCOPILLA	1996	TER TOCOPILLA U16-TG-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se detecta punto con temperatura en difusor de la TG, por lo que se requiere retirar de servicio la unidad para revisión y reparación.	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	Se detecta punto con temperatura en difusor de la TG, por lo que se requiere retirar de servicio la unidad para revisión y reparación.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		19-06-24 10:24
2024061700	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	179	HP CURILLINQUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere el reemplazo de bomba de refrigeración N°1 por falla. Sistema de refrigeración queda con bomba 2 sin respaldo.	Riesgo bajo para ele sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-06-24 11:40
2024060508	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	85	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyeccion maxima esta semana es de 85 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyeccion maxima esta semana es de 85 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyeccion máxima esta semana es de 85 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		17-06-24 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060128	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	15	Se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga con 30 MW y de 8 horas de descarga con 40 MW. En bloques horarios 7:30 a 18:00 hrs (Carga) y 20 a 4hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga y 8 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-06-24 07:45
2024060129	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAN ANDRÉS SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	10	Se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga con 35 MW y de 5 horas de descarga con 35 MW. En bloques horarios 7:30 a 18:00 hrs (Carga) y 20 a 2hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 4134 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de carga y de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga y descarga se realizarán durante el día según recurso solar disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-06-24 07:45
2024059852	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	90	HE CANUTILLAR	7	HE CANUTILLAR U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento eléctrico del alambrado de los tableros de control relacionados a los sistemas operacional de la Unidad Generadora N° 2	Nivel de riesgo bajo	Levantamiento eléctrico del alambrado de los tableros de control relacionados a los sistemas operacional de la Unidad Generadora N°.2	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-06-24 08:00
2024059266	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere proyecto BESS el Manzano (NUP 3325) sin limitación +-60 [MW] - +- 25 [MVAr] de acuerdo al perfil de carga enviado al equipo de programación del Coordinador Electrico Nacional , para realizar pruebas internas a nivel inversor y BESS/Controlador ensayando los distintos tipos de control del proyecto (modelo dinámico, curva PQ) y los parámetros de generación (Potencia Máxima, Mínimo Técnico, Parámetros de Partida y detención).	Nivel de riesgo bajo de acuerd a estandares de seguridad de EGP	Se requiere BESS Sin limitación duramnte la duración de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		14-06-24 00:00
2024060216	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	114	HP CARENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	La Dirección General de Aguas (DGA), Ordena cierre de compuerta de toma en Bocatoma, caudal de captación a 0.0 m3/s por Alerta temprana preventiva por frente de mal tiempo desde el 12-06-2024 al 15-06-2024	La Dirección General de Aguas (DGA), Ordena cierre de compuerta de toma en Bocatoma, caudal de captación a 0.0 m3/s por Alerta temprana preventiva por frente de mal tiempo desde el 12-06-2024 al 15-06-2024	La Dirección General de Aguas (DGA), Ordena cierre de compuerta de toma en Bocatoma, caudal de captación a 0.0 m3/s por Alerta temprana preventiva por frente de mal tiempo desde el 12-06-2024 al 15-06-2024	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		12-06-24 11:00
2024027560	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Desconexión	Origen Interno	Programada	192	HP FLORIDA II	78	HP FLORIDA II U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Central Florida 2 - U1, cambio de fecha por modificación de fecha corta de canal San Carlos por asociación de Regantes	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		10-06-24 00:00
2024059099	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	101	HP RUCUE	14	HP RUCUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de rejas Captación Laja y Cámara de carga rucue	bajo	Se necesita bajar generación con Unidades N°1 y N°2 de Central rucue para limpieza de rejas Captación Laja y Cámara de Carga Rucue.	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_anteriores	RO (Unidad con Restricción Operativa)		08-06-24 20:30
2024057977	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GR ALGARROBO SPA [EN_REVISION]	2134	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	PFV GRAN TENO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Gran Teno (NUP 3455). Pruebas consideran inyección de energía según programa enviado al CEN. Condiciones requeridas: Unidad generadora PFV Gran Teno a disposición del jefe de faena. Instalaciones permanecerán en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y pruebas necesarias para la entrada en operación.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energizaación, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Gran Teno (NUP 3455). Pruebas consideran inyección de energía según programa enviado al CEN. Condiciones requeridas: Unidad generadora PFV Gran Teno a disposición del jefe de faena. Instalaciones permanecerán en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y pruebas necesarias para la entrada en operación.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		08-06-24 00:00
2024053587	Central Generadora	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	2023	PE CARDONAL [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y prueba de puesta en servicio de PE Cardonal. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según programa enviado al coordinador electrico nacional. Condiciones requeridas: Unidad generadora a disposición del jefe de faena..	El riesgo es bajo ya que se realizaran las actividades bajo procedimientos y protocolos previamente validados.	Pruebas de puesta en servicio. Considera inyeccion de energia al SEN de acuerdo a programa enviado por plataforma de pronosticos llegando a 12Mw. Reemplaza solicitud nro 2023118111	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00
2024053588	Central Generadora	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	2161	PE LOS CERRILLOS [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y prueba de puesta en servicio de PE CERRILLOS. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según programa enviado al coordinador electrico nacional. Condiciones requeridas: Unidad generadora a disposición del jefe de faena..	El riesgo es bajo ya que se realizarán las actividades bajo procedimientos y protocolos previamente validados.	Pruebas de puesta en servicio. Considera inyeccion de energia al SEN de acuerdo a programa enviado por plataforma de pronosticos. Reemplaza solicitud nro 2024004050	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00
2024053586	Central Generadora	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	2042	PE MANANTIALES [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y prueba de puesta en servicio de PE Manantial. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según programa enviado al coordinador electrico nacional. Condiciones requeridas: Unidad generadora a disposición del jefe de faena..	El riesgo es bajo ya que se realizaran las actividades bajo procedimientos y protocolos previamente validados.	Pruebas de puesta en servicio. Considera inyeccion de energia al SEN de acuerdo a programa enviado por plataforma de pronosticos llegando a 12Mw. Reemplaza solicitud nro 2023118112	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00
2024051767	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1983	PFV LAS SALINAS		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	216.2	Primera energizaación y pruebas de inyección etapas 2 y 3 PFV Las Salinas (NUP 3244).	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Primera energizaación y pruebas de inyección etapas 2 y 3 PFV Las Salinas (NUP 3244).	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Central Generadora: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024052476	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5041	TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Bajo riesgo ya que trabajo se realizan según protocolo de pruebas aprobados.	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00
2024052477	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5042	TER ARAUCO MAPA TG8 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG8, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Bajo riesgo ya que trabajo se realizan según protocolo de pruebas aprobados.	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG8, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-06-24 00:00
2024054045	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Comisionamiento en caliente (carga y descarga del BESS) para el proyecto NUP 3325 BESS El Manzano.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Proyecto NUP 3325 BESS El Manzano.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		01-06-24 00:00
2024054048	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2122	PE LA CABAÑA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas en caliente proyecto BESS La Cabaña NUP4041. Pruebas de carga y descarga Potencia Activa y Potencia Reactiva.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Proyecto BESS La Cabaña NUP4041	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		01-06-24 00:00
2024053729	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DON ESTEBAN SPA [EN_REVISION]	2169	Intervención	Origen Interno	Programada	2108	PFV DON OSCAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inyección a la red.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de la empresa Don Esteban SpA.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		31-05-24 08:00
2024053075	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.	636	Intervención	Origen Interno	Programada	610	TER MAITENCILLO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	69.16	Pintura de pisos, limpieza y demarcaciones de seguridad en la sala de máquinas. Sin intervención de unidades generadoras. No afecta la disponibilidad de la Central. Sin condiciones requeridas. Potencia máxima disponible 69.1638 MW (P máx). Debido a los trabajos se requiere considerar un tiempo de partida de 50 minutos para realizar el despeje por seguridad de la zona de trabajo.	El riesgo del trabajo es bajo.	Central disponible para el despacho. Sin intervención de unidades generadoras. No afecta la disponibilidad de la Central. Sin condiciones requeridas. Potencia máxima disponible 69.1638 MW (P máx).	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		28-05-24 00:00
2024050879	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED S.A.	1867	Desconexión	Origen Interno	Programada	14	TER SAN GREGORIO	583	TER SAN GREGORIO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento preventivo mayor 6.000 horas	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		27-05-24 00:00
2024042310	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización, comisionamiento y puesta en servicio de aerogeneradores en PE Punta de Talca NUP 1304. Considera inyección al SEN. Potencia disponible 82.6 MW.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	Energización, comisionamiento y puesta en servicio de aerogeneradores en PE Punta de Talca NUP 1304. Considera inyección al SEN. Potencia disponible 82.6 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		06-05-24 00:00
20230585B8	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A.	42	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	162	HP LA HIGUERA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico.	Bajo. Trabajos de reparación de obra Hidráulica	El evento climático provoca daños importantes en la obra hidraulica de la central.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		28-06-23 13:30
2020004866	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Sin Comentarios	Nivel de riesgo controlado	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-02-20 12:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024064005	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1466	PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66kV	3518 3582	PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66kV C1 TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de LuzLinares	Bajo	Actividades: Solicitud de LuzLinares para trabajos en sus instalaciones.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Panimávida-Chacahuin, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 66 kV Panimávida-Chacahuin.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 12:00
2024062706	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	4938 4939	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1 TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pullinque: Investigar y normalizar desconectador 8983-2.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible tramo Pullinque-Panguipulli Instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pullinque, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 8983-2 y 8983-3 (3 Pértigas). Subestación Pullinque, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 8983-2 y TC83 (3 Pértigas).	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 10:30
2024061829	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	4938 4939	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66kV C1 TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión de Pararrayos y TP de linea, asociado a NUP 3888.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: EQUIPOS DE BLOQUEO EN LINEA SE INSTALARAN 3 TIERRAS A LA LLEGADA DEL DESCONECTADOR 8981 PANGUIPULLI; EQUIPO DE BLOQUEO EN LINEA SE INSTALARAN 3 TIERRAS A LA LLEGADA DEL DESCONECTADOR 8982 PANGUIPULLI. Nota: Desconexión solicitada por STS	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 10:00
2024064002	Linea	Ejecución Exitosa	COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.	104	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	838	CIRUELITO - RECINTO 33kV	1167	CIRUELITO - RECINTO 33KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de PCA chocado. Estructura anclaje	Riesgo Bajo. Trabajo sin tension. Reemplazo de PCA Chocado. Estructura anclaje	Riesgo Bajo. Trabajo sin tension. Reemplazo de PCA Chocado. Estructura anclaje 15 metros. Horario de inicio de reparaciones sujeto a autorización de carabineros y fiscalía, ya que producto de colisión vehicular, resulta en una persona fallecida.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.	ninguno			23-06-24 08:45
2024054773	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220kV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, (Sodi 331)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Frontera: 52J4, 52J5 No reconectar S/E Lagunas: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054865	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 333)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054898	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 333)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054947	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 334)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024054979	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 334)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024055009	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86, Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133. (Sodi 335)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J6No reconectar S/E Geoglifos: 52J5, 52J6 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024055039	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, vano entre E2 Y E3 y C2 L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos. (Sodi 332)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Challacollo C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J14, 52J15 No reconectar S/E Challacollo: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024055069	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, vano entre E2 Y E3 y C2 L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos. (Sodi 332)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Puquios C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J12, 52J13 No reconectar S/E Puquios: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024055570	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86, Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133. (Sodi 335)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J5 No reconectar S/E Geoglifos: 52J2, 52J3 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024057448	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3486	CAUTIN - EST. 100 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C1 o Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024057449	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3482	CAUTIN – EST. 100 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C1 o Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024057469	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3438	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chiliquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024057470	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3439	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chiliquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024059972	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1416 1417	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024059973	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1418 1604 1605	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahual - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024060473	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	164	Intervención	Origen Interno	Programada	673	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV	18	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos bajo la Linea 1x220 KV Cardones - Candelaria. Se realizará ampliación de ruta por instalación nueva tubería HDPE para relave.	Ampliación y mejoramiento ruta tuberia HDPE relave - (Trabajos bajo la Línea 1x220 kV Cardones - Candelaria, entre TORRE 32 y TORRE 35)	Los trabajos a realizar consideran maquinaria Bulldozer, motoniveladora, cargador. Se hará medición de altura de la linea y equipos con topografia para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad.	Libre	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO	ninguno			23-06-24 08:00
2024062701	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-74 de la Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2. Solicitud de vigencia sujeta a condiciones climáticas en la zona.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión (Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1), instalación indisponible (Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2). Instalaciones en Riesgo: L 220kV Canutillar-Puerto Montt, Circuito 1 o Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales en zona adyacente de la estructura de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024062702	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-74 de la Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2. Solicitud de vigencia sujeta a condiciones climáticas en la zona.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión (Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1), instalación indisponible (Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2). Instalaciones en Riesgo: L 220kV Canutillar-Puerto Montt, Circuito 1 o Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales en zona adyacente de la estructura de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 08:00
2024060118	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV	2062 2063 2064	NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 TORRE V10-2 - OGP1 220KV C1 TORRE 231/4 - TORRE V10-2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados por personal calificado.	Se requieren no reconectar en: Subestación Nueva Zaldivar: 52J07L. Subestación OGP1: 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:44
2024060116	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1122	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV	2103	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Linea 220 kV Zaldivar - Escondida	Riesgo bajo. Trabajos según procedimientos internos de lavado de aislación.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Escondida: 52J3. S/E Zaldivar: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:42
2024063993	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	641	PID PID - CASTRO 110KV	774	PID PID - CASTRO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar LTx 110kV Pid Pid-Castro por movimiento de traslado de transformador TR SE Castro ubicado en patio energizado.	El riesgo es bajo y controlado	Documento asociado a los trabajos en SD 2024061163	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:40
2024052589	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en EIA, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Paralelismo entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E489- E490.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará la reconexión automática En S/E Encuentro 52J8 - 52J9 y en S/E Collahuasi: 52JL3 - 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024061207	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	589	TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Realización de Obras civiles y montaje de estructuras altas, tendido de barra de transferencia, tendido de malla aérea. Por proyecto de ampliación NUP 3293.	Riesgo bajo controlado, trabajos de obras civiles y tendido de conductor. Trabajos realizados por personal competente.	Se requiere bloqueo de la reconexión del 52H3 de S/E Gallegu3los, condición que se mantendrá durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 07:00
2024057752	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	383	QUINQUIMO - MARBELLA 110KV	304	QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de LT110 Casas Viejas-Quinquimo, para realizar mantenimiento preventivo de estructuras. Al terminar los trabajos, la LT110 Casas Viejas-Quinquimo se energizará en vacío desde Interruptor 52H2 de SE Quinquimo y se mantendrá en esa condición hasta las 05:00 h del día siguiente (lunes 24 de junio).	Riesgo bajo, trabajo con instalaciones desenergizadas.	Se requiere la transferencia mediante anillamiento de SE Cabildo, desde Paño H3 de SE Quillota hacia Paño H3 de SE Choapa. Posteriormente, se requiere realizar microcorte a SE Casas Viejas para poder ejecutar la apertura del tramo de linea Casas Viejas - Quinquimo sin tensión, para lo cual se realizará la apertura de Interruptor 52H1 en SE Marbella, luego la apertura de DDCC 89H2 en SE Casas Viejas, para finalmente terminar con el cierre de Interruptor 52H1 en SE Marbella.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 06:00
2024061368	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	297	VILLARRICA - PUCON 66KV	550 551	EST. 419 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 419 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Desconexión de línea de 66 kV para ejecutar faenas de corta y poda de árboles.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Relacionada con SD2024061367	No tiene consumo afectado		ninguno			23-06-24 01:30

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024060090	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1613	MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV	3807 1881	TAP DESALANT - EST 209A MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Desconexión de actuales equipos 52H1, 89HL y conexión de nuevos equipos del proyecto NUP-4133 ; "Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3", asociado a SD N° 2024060067 y SI N° 2024060071, y MPB de LLTT.	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas y coordinaciones de seguridad para un trabajo seguro	Condiciones operacionales: S/E Mejillones: 52H1 Abierto , 89H1-1 Abierto , 89H1-2 Abierto, 89H1-2T Cerrado. S/E Guardiamarina: 52H4 Abierto, 89H4-1 Abierto, 89H4-2 Abierto, 89H4-3 Abierto, 89H4-4 Abierto, Cerrado 89H4-4T. Tap Off Desalant: Abierto 89HL S/E Desalant: Abierto 52H1	Libre	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	ninguno			22-06-24 21:30
2024063987	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	395	SAN PEDRO - VENTANAS 110KV	115 207 387 388	TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 TAP OFF CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C2 SAN PEDRO - TAP OFF CODELCO VENTANAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión preventiva por riesgo inminente de colapso de estructura 96 por subida de río Aconcagua en línea 220kV San Pedro-Ventanas Cto 1 y 2.	Riesgo bajo. Desconexión preventiva por riesgo inminente de colapso de estructura 96 por subida de río Aconcagua.	.	Libre	CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS	ninguno			22-06-24 20:00
2024063963	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1964	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	813	CENTRAL LOS HIERROS - CANAL MELADO 110KV	1592 1722	LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación por falla Línea de 110 kV Los Hierros - Canal Melado.	Bajo	Actividades: Reparación por falla Línea de 110 kV Los Hierros - Canal Melado. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110kV Los Hierros-Canal Melado. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Señalización zona de trabajo. Puestas a tierra en estructuras aledañas a la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 09:30
2024062570	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110KV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110KV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062571	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110KV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110KV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062574	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110KV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110KV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024062575	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062576	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062577	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062572	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110kV	1420 1422 1429 1432	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024062573	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	189	MAITENCILLO - VALLENAR 110kV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo		Actividades: SE Maitencillo: Control: Preparativos para implementación de enclavamientos e integración de paño H7 a sistema de Transferencia - S/E Maitencillo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-06-24 08:00
2024063783	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	686	MINERO - SAUZAL 110kV	3250 3251 3252	MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión de linea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo, para evitar disturbio mayor y daños de infraestructuras en el sistema eléctrico de división el Teniente	No tiene consumo afectado		ninguno			21-06-24 06:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024063656	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	10	CANDELARIA - MINERO 220KV	196	CANDELARIA - MINERO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco El Teniente, desconexión de curso forzoso de la LT 220 kV Candelaria - Minero C2; con motivos de aumento de carga y temperatura en conductores asociados a la LT 220 kV Candelaria - Minero C1.	Sin riesgos, sólo maniobras operacionales.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063256	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	875	MINERO - SEWELL 110KV	1719	MINERO - SEWELL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063259	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	852	MINERO - EL COBRE 110KV	3203 3204	MINERO - EST. 8 110KV C1 EST. 8 - EL COBRE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063311	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	683	MINERO - COLON 110KV	55	MINERO - COLON 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063314	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	684	MINERO - CORDILLERA 110KV	56	MINERO - CORDILLERA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024063315	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	899	MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV	1079	MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea por frente mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	Desconexión por frente de mal tiempo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 17:00
2024048017	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3148 4965 3147 4969	EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION] EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 EST. L1B - KIMAL 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 220 kV María Elena - Kimal Cto. N° 1 y 2 a solicitud de Transelec , por faenas de Lavado de aisladores en instalación energizada.	Riesgo controlado por Transelec.	Registro interno SODI 1855 de Transelec. Solicitud con aviso de suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-06-24 08:00
2024063000	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	995	K1 - 10 100KV	1831	K1 - 10 100KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Revisión y reparación de filtración de aceite en TT/PP fase 3, extremo S/E K1.	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas para realizar un trabajo seguro	Condiciones operacionales: S/E K1 Abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-2, 89H23-3; Cerrado: 89H23-3T // S/E 10 Abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-2, 89H23-3; Cerrado: 89H23-3T.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-06-24 10:34
2024059753	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1582	NUEVA ANCUD - CHILOÉ 220KV	3717	EST 105A - CHILOÉ 220KV	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No reconectar línea de 220 kV Nva. Ancud-Chiloé por faenas de roce, talas y podas en faja de servidumbre.	Riesgo bajo y controlado. Se respetan distancias mínimas con LAT establecidas.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de jornada y periodo señalado en Solicitud, faena coordinada con Transelec. Registro interno PT 2024-04498.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-06-24 10:00
2024059843	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	640	MOLINOS (ENLASA) - EL EMPALME 110KV	788	MOLINOS (ENLASA) - EL EMPALME 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 110 kV Los Molinos - El Empalme por roce, talas, podas (con camión capacho y skidder o bulldozer), chipeado y traslado de ramas.	Riesgo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 10:00 a 18:00 hrs. PT 2024-04446 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-06-24 10:00
2024058679	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1552	LLANQUIHUE - PUERTO VARAS 66KV	3614 3708	LLANQUIHUE - EST. 398B 66KV C1 EST. 398B - PUERTO VARAS 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 66 kV Llanquihue - Pto. Varas C1. por faenas de roce, talas, podas y chipiado y traslado de ramas en faja de servdumbre línea indicada.	Riesgo controlado, faenas se realizarán respetando las distancias de seguridad.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 4496 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024058698	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	727	EL EMPALME - COLACO 110KV	1078 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197	ESTR. AT S/P (N°3) - ESTR. AT 1090б (N°9) 110 KV C1 EL EMPALME - ESTR. AT S/P (N°3) 110 KV C1 ESTR. AT S/P N(°9) - ESTR. AT22487 (N°193) 110 KV C1 ESTR. AT22487 (N°193) - ESTR. AT22492 (N°198) 110 KV C1 ESTR. AT22492 (N°198) - ESTR. AT10911-10912 (N°12) 110 KV C1 ESTR. AT10946-10947 (N°43) - ESTR. AT13522 (N°234) 110 KV C1 ESTR. AT 13522 (N°234) - ESTR. AT13568 (N°280) 110 KV C1 ESTR. AT13568 (N°280) - ESTR. AT S/P (N°47) 110 KV C1 ESTR. AT 10911-10912 (N°12) - ESTR. AT10946-10947 (N°43) 110 KV C1 ESTR. ATG4024 (N°47) - COLACO 110 KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No reconectar Línea 110 kV El Empalme-Colaco. Por trabajos de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre. Considera camión capacho para estas actividades..	Riesgo bajo y controlado. Se respetan distancias mínimas de seguridad, respecto a LAT	Faenas con aviso de suspensión diaria, a desarrollar dentro del periodo y horarios señalados en SD. (PT 4495 Registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024058709	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1386	MELIPULLI - PARGUA 220KV	3320 3321 3342 3343 3345 3346 3347 3348	MELIPULLI - EST. N° 37 (AT22430) 220KV C1 EST. N° 37 (AT22430) - EST. N° 41 (AT22432) 220KV C1 EST. N° 41 (AT22432) - EST. N° 92 (AT16007) 220KV C1 EST. N° 92 (AT16007) - EST. N° 193 (AT22487) 220KV C1 EST. N° 193 (AT22487) - EST. N° 198 (AT22492) 220KV C1 EST. N° 198 (AT22492) - EST. N° 234 (AT13522) 220KV C1 EST. N° 234 (AT13522) - EST. N° 280 (AT13568) 220KV C1 EST. 28D (AT13568) - PARGUA 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 220 kV Melipulli - Pargua por roce, talas, podas, chipiado de ramas y traslado rama de árboles de línea indicada.	Riesgo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 4494 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024059502	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV	3715 3349	EST.37 - EST.305A 220KV C1 PARGUA - EST.36 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea 220 kV Pargua Nva. Ancud por faenas de roce manual en faja de servidumbre.	Nivel de riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias con línea energizada.	Maniobras de precaución coordinadas con Transelec en SE Nva. Ancud. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 4499 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			17-06-24 08:00
2024060027	Linea	Ejecución Exitosa	GR LIUN SPA [EN_REVISION]	2218	Intervención	Origen Interno	Programada	2000	TAMANGO - PASO HONDO 66kV [EN_REVISION]	4826	TAMANGO - PASO HONDO 66kV C1 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización LT 66 kV Tamango - Paso Hondo, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B2, 89B2-1 y 89B2-2 en S/E Paso Hondo. A disposición de jefe de faenas 52B1, 89B1-1 y 89B1-2 en S/E Tamango. Reemplaza SD 2024055177. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	Reanudación de Puesta en Servicio proyecto PFV Tamango. Energización LT 66 kV Tamango - Paso Hondo, proyecto Tamango NUP 2303. Trabajos en coordinación con Luz Parral. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52B2, 89B2-1 y 89B2-2 en S/E Paso Hondo. A disposición de jefe de faenas 52B1, 89B1-1 y 89B1-2 en S/E Tamango. Reemplaza SD 2024055177. Se dará vigencia una vez finalizada la SD 2024057783.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-06-24 16:00
2024060496	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1049	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	1942 1943 1944 1945	ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de Transelec para realizar reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, cruce con LT 220 kV Atacama - O'Higgins Circuito 1 - Circuito 2.	El riesgo es bajo, trabajo se realiza con sus respectivos procedimientos.	Se declara en riesgo por trabajos en el cruce con LT 220 kV Atacama - O'Higgins el Circuito 1 o el Circuito 2 respectivamente. Se requiere orden de no reconectar en: S/E Atacama 52J3 y 52J10 S/E O'Higgins 52J8 y 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-06-24 08:00
2024058343	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	PARINAS – CENTRAL LALACKAMA 220KV	4611 4559 4560	PARINAS - EST. 73 220 KV C1 EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 EST. 1 – EST. 8 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 2755 SE Parinas (etapa 1): Levantamiento de punch list bajo línea energizada LAT 2x220 kV Parinas - Taltal & seccionamiento 2x500 kV Changos Cumbres		Actividades: Modificación de fundaciones y patas de estructuras metalicas, reticuladas de LT de 66kV a 500kV, NUP 2755 SE Parinas (etapa 1): Levantamiento de punch list bajo línea energizada LAT 2x220 kV Parinas – Taltal & seccionamiento 2x500 kV Changos Cumbres, abarca trabajos relacionados a remate de OOCC y normalización de espacios aledaños a las fundaciones de las líneas antes mencionadas. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024058344	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	PARINAS – CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220 KV	4557 4610 4558	EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 PARINAS – EST. 73 220 KV C1 EST. 1 - CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 275S SE Parinas (etapa 1): Levantamiento de punch list bajo línea energizada LAT 2x220 kV Parinas - Taltal & seccionamiento 2x500 kV Changos Cumbres		Actividades: Modificación de fundaciones y patas de estructuras metalicas, reticuladas de LT de 66kV a 500kV, NUP 275S SE Parinas (etapa 1): Levantamiento de punch list bajo línea energizada LAT 2x220 kV Parinas - Taltal & seccionamiento 2x500 kV Changos Cumbres, abarca trabajos relacionados a remate de OCCC y normalización de espacios aledaños a las fundaciones de las líneas antes mencionadas. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 08:00
2024055698	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1297	PARANAL - ARMAZONES 66KV	2971	PARANAL - ARMAZONES 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 66kV Paranal - Armazones por faenas de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y remoto.	Riesgo de operación de protecciones durante faenas de lavado de aislación.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. PT 2024-4028 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-06-24 07:00
2024059073	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1102	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV	2050	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductor y cable de guardia LT 2x220 kV Atacama - Miraje C1 (propiedad de Transelec) entre estructura ML y estructura 01, cruce con LT 220 kV Mejillones - O'Higgins.	Riesgo bajo, trabajo se realiza con procedimientos respectivos.	A solicitud de Transelec se requiere orden de no reconectar en: S/E Mejillones 52i2. S/E O'Higgins 52i1.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-06-24 08:00
2024059025	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824 2825	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Inspección aérea de puntos críticos (Exahustiva) e inspección aérea intensiva, entre estructuras N° 001 hasta N° 464.	Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado. Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancias a los puntos energizados. Disparos Intempestivos por descarga electrica a tierra (flash over). Medida de mitigación Medición del viento y su registro (anemómetro) y Mantener una distancia de seguridad.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar F79 en K3, K6 y no reconectar K2, K3, K5, K6 en S/E Cumbre. Deshabilitar F79 en K9, K12 y no reconectar K8, K9, K11 y K12 en S/E Nueva Cardones. La faena será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-06-24 08:00
2024058039	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1938 1939 1940 1941	ATAMACA – EST. N°5S 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°5S – EST. N°B6 220KV C2 EST. N°B6 – EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: Reemplazo de conductores y cable de guardia de la línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 1 tramo E6-E31 y tramo ML-E06.-	Instalación con riesgo: L 2x220 kV Atacama-Miraje C2. Periodo: Durante toda la faena. Nivel de Riego: Bajo.	Restricciones: Indisponible línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 1, sector Tap Off Enlace-Atacama. El Tap Off Antucoya (con puentes abiertos) se mantiene en servicio desde la S/E Miraje. Bloqueo a la reconexión línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 2. Bloqueo del Jefe de faena: instalación de tierras de bloqueo provisionales en el Circuito 1 sector Tap Off Enlace-Atacama desenergizado.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-06-24 17:00
2024058040	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1933 1935 1936	ATACAMA - EST. N°5S. 220KV C1 EST. N°5S – EST. N°B6 220KV C1 EST. N°B6 – TAP OFF ENLACE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud complementaria a la SD 2024031712 vigente por la desconexión del Circuito 1 de la línea 2x220 kV Atacama-Miraje. Actividad: Reemplazo de conductores y cable de guardia de la línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 1 tramo E6-E31 y tramo ML-E06.-	Instalación con riesgo: L 2x220 kV Atacama-Miraje C2. Periodo: Durante toda la faena. Nivel de Riego: Bajo.	Restricciones: Indisponible línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 1, sector Tap Off Enlace-Atacama. El Tap Off Antucoya (con puentes abiertos) se mantiene en servicio desde la S/E Miraje. Bloqueo a la reconexión línea 2x220 kV Atacama-Miraje Circuito 2. Bloqueo del Jefe de faena: instalación de tierras de bloqueo provisionales en el Circuito 1 sector Tap Off Enlace-Atacama desenergizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-06-24 08:00
2024054011	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1756	MONTENEGRO - LUCERO 66KV [EN_REVISION]	4221	MONTENEGRO - LUCERO 66KV C1 [EN_REVISION]	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar línea 66 kV Montenegro - Lucero por faenas de tala, roce de árboles y limpieza de faja de servidumbre de línea indicada.	Riesgo controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea energizada.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 2024-04044 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 08:00
2024054621	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1562	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV	3670 4994 4995	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 CALAMA NUEVA – EST. 41 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Instalacion de cerco provisorio al interior del patio energizado en la SE Calama Nueva	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: S/E Calama Nueva: Deshabilitar reconexion automatica de 52i3 y 52i4. S/E Nueva Chuquicamata: Deshabilitar reconeccion automatica 52i7 y 52i8	No tiene consumo afectado		ninguno			04-06-24 08:00
2024051935	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	1060	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV	1974	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles asociadas al tendido de acueducto proyecto C20+, bajo LLTT Collahuasi - Quebrada Blanca 220[KV].	Instalación con riesgo: LLTT 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Collahuasi, proyecto C20+. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Collahuasi, interruptor 52iQB no reconectar; S/E Quebrada blanca interruptor 52i1 no reconectar. La solicitud es emitida en carácter informativa a solicitud de Bechtel para proyecto C20+ de Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 08:00
2024053608	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1109	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	2070 2071 2068 2069	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C2 EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 EST. N°23 - COLOSO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE se ingresa solicitud de intervención por linea O'Higgins -Coloso para realizar un Mantenimiento Mayor de LT 110 kV Capricornio Altonorte, trabajos con cruce de línea LT 2x220 kV O'Higgins - Coloso.	Riesgo bajo. Trabajos se realizan con personal calificado en terreno. Solicitada por empresa ENGIE.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E O'Higgins: No reconectar 52i3 y 52i4. S/E Coloso: No reconectar 52i1 y 52i2.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-07-2024 16:20:51
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 264
Total registros Linea: 78

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024052552	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1345	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3148 4965 3147 4969	EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 EST. L1A - KIMAL 220KV C1 [EN_REVISION] EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 EST. L1B - KIMAL 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar Linea 220 kV Maria Elena - Kimal Cto. N° 1 y 2 a solicitud de Transelec por faenas asociadas a NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a líneas energizadas 2x220kV María Elena - Kimal. Estructuras a intervenir en línea 220 kV Kimal-Maria Elena 1: estructura E02 a E11, E13 a E18Estructuras a intervenir en línea 220 kV Kimal-Maria Elena 2: estructura E02, E04 a E11, E13 a E19	Riesgo controlado de parte de Transelec.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 07 a 19 hrs. Faenas coordinadas entre Transelec y SATT. (SODI 1871 registro interno SATT).	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 07:00
2024053605	Linea	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1004	ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV	1843	TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención digitada en apoyo a trabajos de Mantenimiento Mayor LT 110 kV Capricornio-Altonorte, asociados a SD 2024025679. Activación y suspensión diaria en coordinación con Centro de Control ENGIE. Reemplaza a SI 2024043390.	Riesgo bajo. se toman todas las medidas de seguridad y control de riesgo operacional.	SE Antofagasta: No Reconectar S2H2. SE Altonorte: No Reconectar S2H3. SE Tap Off La Negra: No Reconectar S2HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024053603	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1006	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	4832 1853 3246	EST.109 - TAP EL NEGRO 110KV C1 [EN_REVISION] EST N°128 - ALTO NORTE 110KV C1 TAP EL NEGRO - EST N°128 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en apoyo a trabajos cercanos a puntos energizados, asociados a SD 2024025679. Activación y suspensión diaria en coordinación con Centro de Control ENGIE. Reemplaza a SI 2024043389.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	SE Capricornio: No Reconectar S2H2. SE Tap Off El Negro: No Reconectar S2HT1 Externo Altonorte Puentes Eléctricos Abiertos en estructura 109 de Línea Capricornio-Altonorte.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024053590	Linea	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	1851	CARDONAL - QUELENTARO 110kV [En_Revision]	4536 4679	CARDONAL - EST N°68 110KV C1 [En_Revision] EST N°68 - QUELENTARO 110KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de linea de 110Kv desde SE Quelentaro (H3) hasta SE Cardonal paño H1. como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que los trabajos seran realizados por especialistas electricos y basados en procedimientos y guias de maniobras debidamente revisadas y validadas por las partes involucradas.	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de linea de 110Kv desde SE Quelentaro (H3) hasta SE Cardonal paño H1. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena. Reemplaza Solicitud Nro 2023121085.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-24 00:00
2024051787	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	237	PICARTE - CORRAL 66KV	236 260	PICARTE – EST. N°15 C1 66KV EST. N°15 – EST. N°37 C1 66KV	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 66 kV Picarte – Corral por faenas de talas y poda de árboles prioridad 1 y 2 en faja de servidumbre.	Riesgo es bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con linea energizada	(PT 03891 registro interno STS) Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada dentro del periodo señalado en SD.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-05-24 08:30
2024043068	Linea	Ejecución Exitosa	STATKRAFT EOLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	1851	CARDONAL - QUELENTARO 110kV [En_Revision]	4536 4679	CARDONAL - EST N°68 110KV C1 [En_Revision] EST N°68 - QUELENTARO 110KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de linea de 110Kv desde SE Quelentaro (H3) hasta SE Cardonal paño H1. como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que los trabajos seran realizados por especialistas electricos y basados en procedimientos y guias de maniobras debidamente revisadas y validadas por las partes involucradas.	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de linea de 110Kv desde SE Quelentaro (H3) hasta SE Cardonal paño H1. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena. Reemplaza Solicitud Nro 2023121085.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-05-24 00:00
2024033687	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	1091	KAPATUR - LABERINTO 220KV	2031 2032	EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada en la linea seleccionada.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Requiere orden de no reconexion para los tramos de linea seleccionado.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-04-24 08:30
2024030743	Linea	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	1921	PUNTA DE TALCA - CENTRAL TALINAY ORIENTE 220kV [En_Revision]	4756	PUNTA DE TALCA - CENTRAL TAUNAY ORIENTE 220kV C1 [En_Revision]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca. Energización y puesta en servicio de linea 220 kV Punta de Talca - Central Talinay Oriente, asociado al proyecto Parque Eólico Punta de Talca. Condiciones requeridas: a disposición del jefe de faena equipos de paño J1.2 S/E Central Talinay Oriente (S2J1.2, B9J1.2-1, B9J1.2-2). A disposición del jefe de faena equipos de paño J1 S/E Punta de Talca (S2J1, B9J1-1, B9J1-2, B9J1-3, B9J1-4).	El riesgo del trabajo es bajo.	Trabajos asociados a la Puesta en Servicio de nuevas instalaciones, asociado a NUP 1304 - Parque Eólico Punta de Talca.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-04-24 00:00
2018039135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1422 1420 1429 1432	CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 484 a 615.	L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 durante la faena	Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Maitencillo, S2H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			09-07-18 07:00
2017024760	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	661	Intervención	Origen Externo	Programada	934	CENTRAL SANTIAGO SOLAR - CERRO NAVIA 110KV	147 148 149	CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones			Trabajos en los accesos a proyecto Santiago Solar, movimiento de tierra, maquinaria y personal a nivel de piso, bajo la LT Las Vegas - Cerro Navia 2x110 kV. Entre las torres N°199 - 200 y 201 - 202. En caso de operación automática no reconectar interruptores en SE Las Vegas S2H3 ; S2H4 y en SE Cerro Navia S2H3 ; S2H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-17 08:00

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Chilquinta Transmisión S.A. y Luzlinares S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 23-06-2024 23:31

Finalizado

Número:

2024002750

Solicitante:

Despacho Transmisión

Empresa:

CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E LINARES NORTE

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** LINARES NORTE 66/13.2kV 25MVA 1
Nombre : LINARES NORTE 66/13.2kV 25MVA 1
Fecha Perturbacion : 23-06-2024 18:57
Fecha Normaliza : 23-06-2024 21:04
Protección : S/C Residual tiempo inverso
Interruptor : 52BT1
Consumo : 12MW
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Linares

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Transformadores de poder

-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática relé maestro del TR-1 en S/E Linares Norte.
-Acciones Inmediatas: Coordinación con personal de mantenimiento, LuzLinares y CEN.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

LUZLINARES S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 12 / Región : Maule / Clientes Afectados: 20122

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

23-06-2024 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

23-06-2024 21:04

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

23-06-2024 21:04

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF-TX-42_23-06-2024 O.A. Relé maestro TR-1 SE Linares Norte.zip (/informe_fallas/download_file/6678c913ad651f2ad7b00aa6/IF-TX-42_23-06-2024 O.A. Relé maestro TR-1 SE Linares Norte.zip)	28/06/2024 16:13:50

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-06-2024 11:12

Finalizado

Número:

2024002783

Solicitante:

Jorge Jara Gómez

Empresa:

LUZLINARES S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E LINARES NORTE

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** LINARES NORTE 66/13.2kV 25MVA 1
Nombre : LINARES NORTE 66/13.2kV 25MVA 1
Fecha Perturbacion : 23-06-2024 18:57
Fecha Normaliza : 23-06-2024 21:04
Protección : Falla externa
Interruptor : Falla externa
Consumo : 12
Comentario : Falla externa

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Linares
Longaví
San Javier

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla externa

Causas

-Fenómeno Físico: Falla en transformador.
-Elemento: Transformadores de poder
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla externa
-Elemento: Falla externa
-Fenómeno Eléctrico: Falla externa
-Operación de los interruptores: Falla externa

Observaciones:

-Observaciones: Falla externa
-Acciones Inmediatas: Falla externa
-Hechos Sucedidos: Falla externa
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Falla externa
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Falla externa

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

LUZLINARES S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 12 / Región : Maule / Clientes Afectados: 20122

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

23-06-2024 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

23-06-2024 21:04

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

23-06-2024 21:04

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida

ANEXO Nº 6
Otros antecedentes aportados por Chilquinta Transmisión S.A.

Informe de Falla

Empresa	**CHILQUINTA**
Código de identificación	**IF-TX-42**
Versión	1

Operación automática del relé maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 1 en S/E Linares Norte

1. OBJETO 3
2. ANTECEDENTES GENERALES 3
2.1. Detalle de la instalación fallada 3
2.2. Resumen del evento 3
2.3. Descripción de la operación. 4
2.4. Cronología de eventos. 4
2.5. Esquema topológico sistema afectado 5
2.6. Detalle de indisponibilidades y consumos afectados 6
3. EVENTOS SCADA 6
4. PROTECCIONES 7
4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones 7
4.2. Ajustes 7
4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00) 8
4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00) 9
5. ANTECEDENTES RELEVANTES 10
5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión. 10
5.2. Información Mantenimiento Subestaciones de Poder. 10

1. OBJETO

Aportar la información solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), debido a una desconexión intempestiva o limitación en las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., de acuerdo con lo exigido por el procedimiento DO "Informe de falla de los Coordinados".

2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1. Detalle de la instalación fallada

Propietario Instalación Afectada:	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT Propietario:	77.402.187-6
Representante legal Propietario:	Francisco Mualim Tietz
Dirección Propietario:	Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso

Nombre Instalación:	S/E Linares Norte
Tipo de Instalación:	Subestación de Poder
Tensión de Línea:	66/13,2 kV
Segmento:	Transmisión Zonal (Tz)
Tipo de Elemento Fallado:	No aplica
Elemento o Equipo Fallado:	No aplica

2.2. Resumen del evento

Referencia Informe CEN:	2024002750
Fecha inicio:	23/06/2024
Hora inicio:	18:56:37
Fecha término:	23/06/2024
Hora término:	21:04:39
Duración:	2 horas, 8 minutos y 2 segundos.
Equipos afectados:	Transformador 66/13,2 kV N° 1
Consumo interrumpido:	11,9 MW
Porcentaje de Desconexión:	100% de los equipos afectados
Comuna donde se origina la falla:	Linares
Comunas afectadas por la Falla:	Linares
Proposición origen causa	Externa
Fenómeno Físico	OPE6 (Falla en instalaciones de terceros)
Elemento	OPE6 (Falla en instalaciones de terceros)

Fenómeno Eléctrico	PR51 (Sobre corriente temporizada de fase)
Modo	13 (Opera según lo esperado)
Reiteración (SI/NO).	SI
N° de reiteración.	1
Cantidad de fallas.	17-10-2023 (EAF 443/2023)
Ubicación urbana o rural (DS327, Titulo IX, Art. 25°)	Alimentador Linares Norte: Rural y Urbano. Alimentador Linares Sur: Rural.

2.3. Descripción de la operación.

Operación automática del relé maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 1 en S/E Linares Norte.

2.4. Cronología de eventos.

18:56:37 hrs. Operación automática del relé maestro del Transformador 66/13,2 kV N° 1 en S/E Linares Norte abriendo sus interruptores 66 kV (52BT1) y 13,2 kV (52CT1). Afectados los consumos de los alimentadores 13,2 kV Linares Norte y Linares Sur.

18:58 hrs. Se coordina personal de mantenimiento y operaciones para revisión de registros e inspección de instalaciones en terreno.

19:00 hrs. Se da aviso al Despacho Linares y al CEN de lo ocurrido.

19:07:34 hrs. En S/E Linares Norte, abierto interruptor 13,2 kV Alimentador Linares Norte.


19:07:45 hrs. En S/E Linares Norte, abierto interruptor 13,2 kV Alimentador Linares Sur.

21:04:13 hrs. En S/E Linares Norte, se normaliza Relé Maestro del transformador 66/13,2 kV N° 1 tras inspección del equipo y de la barra 13,2 kV N°1 encontrándose normales y despejadas. Personal de mantenimiento informa que Relé Maestro operó debido a función de sobre corriente temporizado de fase.

21:04:39 hrs. En S/E Linares Norte, cerrado interruptor 66 kV (52BT1) del transformador 66/13,2 kV N° 1 en coordinación con el CEN.

21:05:35 hrs. En S/E Linares Norte, cerrado interruptor 13,2 kV (52CT1) del transformador 66/13,2 kV N° 1 energizando barra 13,2 kV N°1 y se inicia coordinación con Despacho Linares para cierre de interruptores 13,2 kV de alimentadores Linares Norte y Linares Sur. **Fin del Evento.**

2.5. Esquema topológico sistema afectado

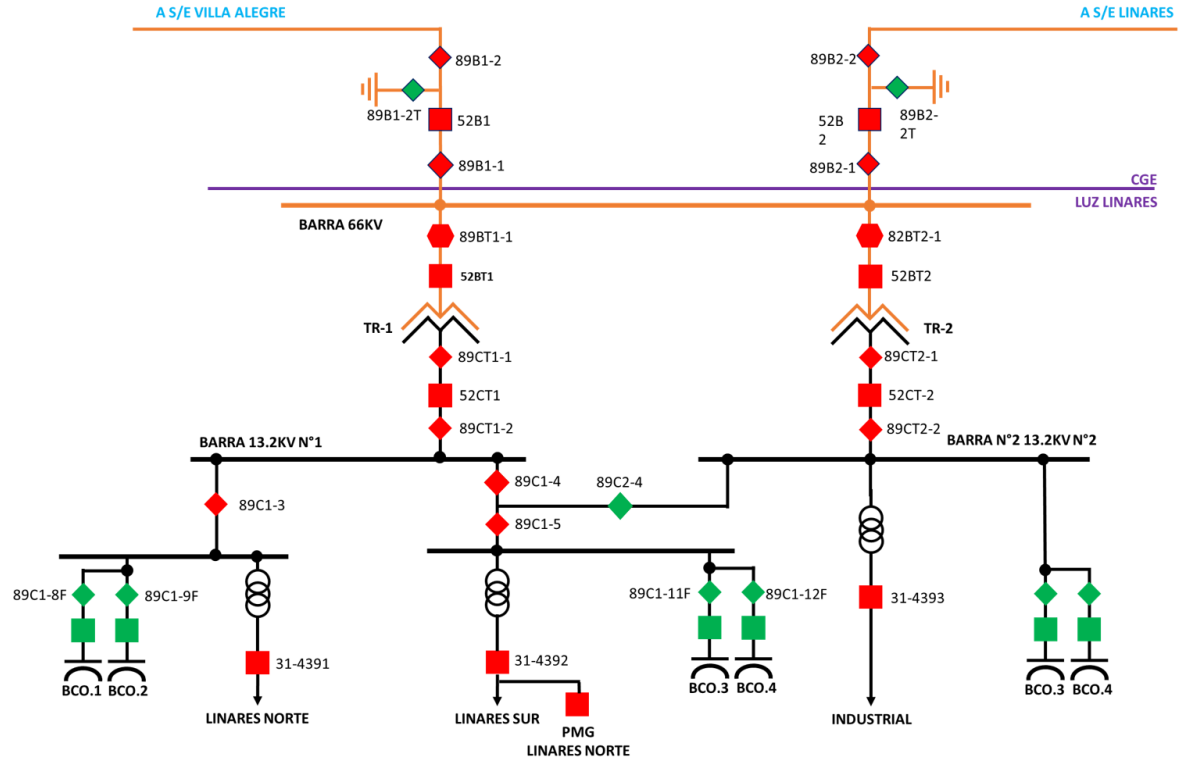

2.6. Detalle de indisponibilidades y consumos afectados

Instalaciones afectadas	Detalle			Horarios		
Subestación	**Transformador**			**Hora desconexión**	**Hora recuperación**	**Duración** (hh:mm:ss)
Linares Norte	TR-66/13,2 kV N°1			23-06-2024 18:56:37	23-06-2024 21:04:39	2:08:02
Subestaciones	**Transf.**	**Alimentador**	**MW**	**Hora desconexión**	**Hora recuperación**	**Duración** (hh:mm:ss)
Linares Norte	TR-66/13,2 kV N°1	Linares Norte	8,22	23-06-2024 18:56:37	23-06-2024 21:07:52	2:11:15
		Linares Sur	3,68	23-06-2024 18:56:37	23-06-2024 21:08:41	2:12:04
		Total	**11,90**			

La información contenida en la tabla de indisponibilidad ha sido elaborada considerando la medición de los equipos de medida dispuestos en los paños asociados al evento de referencia, por lo que la inyección de los PMGD's, no se encuentra considerada.

3. EVENTOS SCADA

Los eventos registrados por el sistema SCADA se encuentran en el archivo **Eventos SCADA.xls** adjunto a este informe.

4. PROTECCIONES

4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones

De acuerdo con los registros oscilográficos y de eventos obtenidos de los relés marca Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) modelo 387E, asociados al Sistema de protecciones del Transformador N°1 de S/E Linares Norte, se detecta un alto nivel de corriente residual provocado por la red de distribución, asociada al transformador de poder indicado.

Lo anterior, permite concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la función de sobre corriente de tiempo inverso residual lado 13,2 kV (51N).

Considerando lo expresado en el párrafo anterior, más los ajustes de los equipos de protección y las señales analógicas registradas, se verifica la correcta operación del relé SEL emplazado en la S/E Linares Norte.

Acciones correctivas:

Dado el evento ocurrido, se enviará carta formal indicando el desbalance anormal registrado, lo cual produjo la operación del relé maestro del Transformador de poder N°1.


4.2. Ajustes

Se adjunta al presente informe, los Print-Out del equipo de protección asociados al evento.

4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00)

En el presente apartado, se expone el registro oscilográfico con las señales analógicas (amperes secundarios) y digitales más relevantes, sin embargo, se encuentran anexados los COMTRADES donde se pueden visualizar la totalidad de las señales.

- Relé SEL 387E

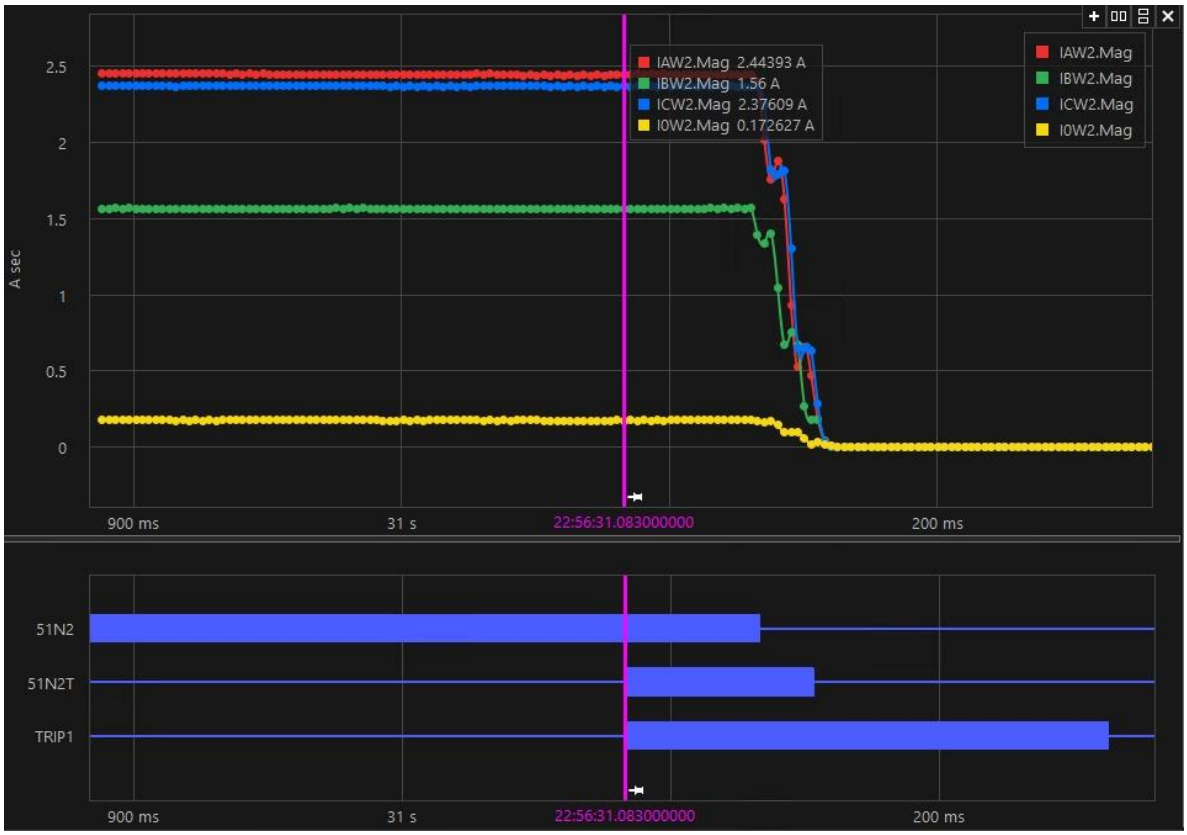

4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00)

```
=>SER

TRANSFORMADOR 1                              Date: 06/27/24    Time: 18:55:52.109
LUZ LINARES

FID=SEL-387E-R709-V0-Z102003-D20140313
#      DATE         TIME           ELEMENT          STATE

40    06/23/24  22:54:53.772   51N2              Deasserted
39    06/23/24  22:54:53.812   51N2              Asserted
38    06/23/24  22:54:53.822   51N2              Deasserted
37    06/23/24  22:54:53.902   51N2              Asserted
36    06/23/24  22:54:53.912   51N2              Deasserted
35    06/23/24  22:54:54.092   51N2              Asserted
34    06/23/24  22:54:54.102   51N2              Deasserted
33    06/23/24  22:54:54.142   51N2              Asserted
32    06/23/24  22:54:54.147   51N2              Deasserted
31    06/23/24  22:54:54.157   51N2              Asserted
30    06/23/24  22:54:54.162   51N2              Deasserted
29    06/23/24  22:54:54.197   51N2              Asserted
28    06/23/24  22:54:54.202   51N2              Deasserted
27    06/23/24  22:54:54.212   51N2              Asserted
26    06/23/24  22:54:54.257   51N2              Deasserted
25    06/23/24  22:55:04.650   51N2              Deasserted
24    06/23/24  22:55:04.665   51N2              Asserted
23    06/23/24  22:55:04.675   51N2              Deasserted
22    06/23/24  22:55:04.859   51N2              Asserted
21    06/23/24  22:55:04.869   51N2              Deasserted
20    06/23/24  22:55:05.044   51N2              Asserted
19    06/23/24  22:55:05.049   51N2              Deasserted
18    06/23/24  22:55:05.079   51N2              Asserted
17    06/23/24  22:55:05.084   51N2              Deasserted
16    06/23/24  22:55:05.244   51N2              Asserted
15    06/23/24  22:55:05.249   51N2              Deasserted
14    06/23/24  22:55:05.279   51N2              Asserted
13    06/23/24  22:55:06.393   51N2              Deasserted
12    06/23/24  22:55:06.398   51N2              Asserted
11    06/23/24  22:55:09.019   51N2              Deasserted
10    06/23/24  22:55:09.029   51N2              Asserted
9     06/23/24  22:56:31.083   51N2T             Asserted
8     06/23/24  22:56:31.083   OUT101            Asserted
7     06/23/24  22:56:31.083   OUT102            Asserted
6     06/23/24  22:56:31.083   OUT103            Asserted
5     06/23/24  22:56:31.133   51N2              Deasserted
4     06/23/24  22:56:31.153   51N2T             Deasserted
3     06/23/24  22:56:31.263   OUT101            Deasserted
2     06/23/24  22:56:31.263   OUT102            Deasserted
1     06/23/24  22:56:31.263   OUT103            Deasserted
```

5. ANTECEDENTES RELEVANTES

5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión.

Sin antecedentes relevantes.

5.2. Información Mantenimiento Subestaciones de Poder.

Sin antecedentes relevantes.

ANEXO N°7

Otros antecedentes

Diego Joaquin Orellana Lineros

De: Diego Joaquin Orellana Lineros
Enviado el: martes, 9 de julio de 2024 17:31
Para: jjara@luzlinares.cl
CC: DAOP; Alvaro Jimenez
Asunto: Solicita Informe de Falla de 5 días - Desconexión transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte (23-06-2024 18:57 horas)

Importancia: Alta

Señor
Jorge Carlos Jara Gomez
Encargado Titular
Luzlinares S.A.
Presente

Junto con saludar, con respecto al evento del asunto, correspondiente con la Desconexión transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Linares Norte, ocurrida a las 18:57 horas del día 23 de junio de 2024, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se agradece remitir **a más tardar a las 18:00 horas del día 10 de julio de 2024**, lo siguiente:

- Informes de Falla de 5 días asociado al evento señalado, con el correspondiente nivel de detalle, según lo establece la normativa vigente.

Número	Coordinado	Tipo Origen	Descripción
2024002783	LUZLINARES S.A.	Externo	➢ SubEstación: S/E LINARES NORTE ➢ Elementos: Tipo: transformadores2d - LI NORTE 66/13.2kV 25MVA 1 ➢ Origen Externo ➢ Causa Principal : Causa Presunta : ➢ Zona Afectada: Maule ➢ Comuna : ➢ Reporta : LUZLINARES S.A.

En particular, para cada alimentador afectado de su representada, deberá incluir en el Informe de Falla de 5 días:

  - Detalle pormenorizado de los consumos afectados por cada alimentador de su representada en la S/E Santa Elisa.

- Comunas, número de clientes afectados por la interrupción de suministro y calificación urbana o rural en cada alimentador de su representada en la S/E Santa Elisa, de acuerdo con lo indicado en Decreto 327, 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25, o en su defecto su clasificación de densidad.
- Cronología de eventos y acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.
- Registros oscilográficos y de eventos asociados a las protecciones operadas (si aplica).
- Ajustes de los dispositivos de protección y control asociados a las instalaciones de su representada, involucradas en el evento en cuestión (si aplica).
- Análisis del comportamiento de las protecciones operadas, en función de sus registros y ajustes (si aplica).
- Eventuales acciones correctivas adoptadas.

Para facilitar el desarrollo del informe de falla, este Coordinador mantiene publicada documentación de apoyo en su sitio web, disponible mediante el siguiente enlace: https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/guia-tecnica-elaboracion-de-informes-de-falla-por-parte-de-los-coordinados/. Junto con la guía técnica para la elaboración de informes de falla, se encuentran disponibles las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, que fueron divulgadas a las empresas coordinadas mediante carta DE 06498-19, con el propósito de ajustar los procesos internos de elaboración de dichos informes y proporcionar los antecedentes necesarios para eventos que ocurran en el Sistema Eléctrico Nacional.

Agradeciendo de antemano la carga de dicho informe **en el Sistema Neomante del Coordinador**, con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para la elaboración del Estudio de Análisis de Falla (EAF) correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Diego Joaquin Orellana Lineros
Ingeniero del Departamento de Análisis de la Operación
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: + 56 232219552

www.coordinador.cl