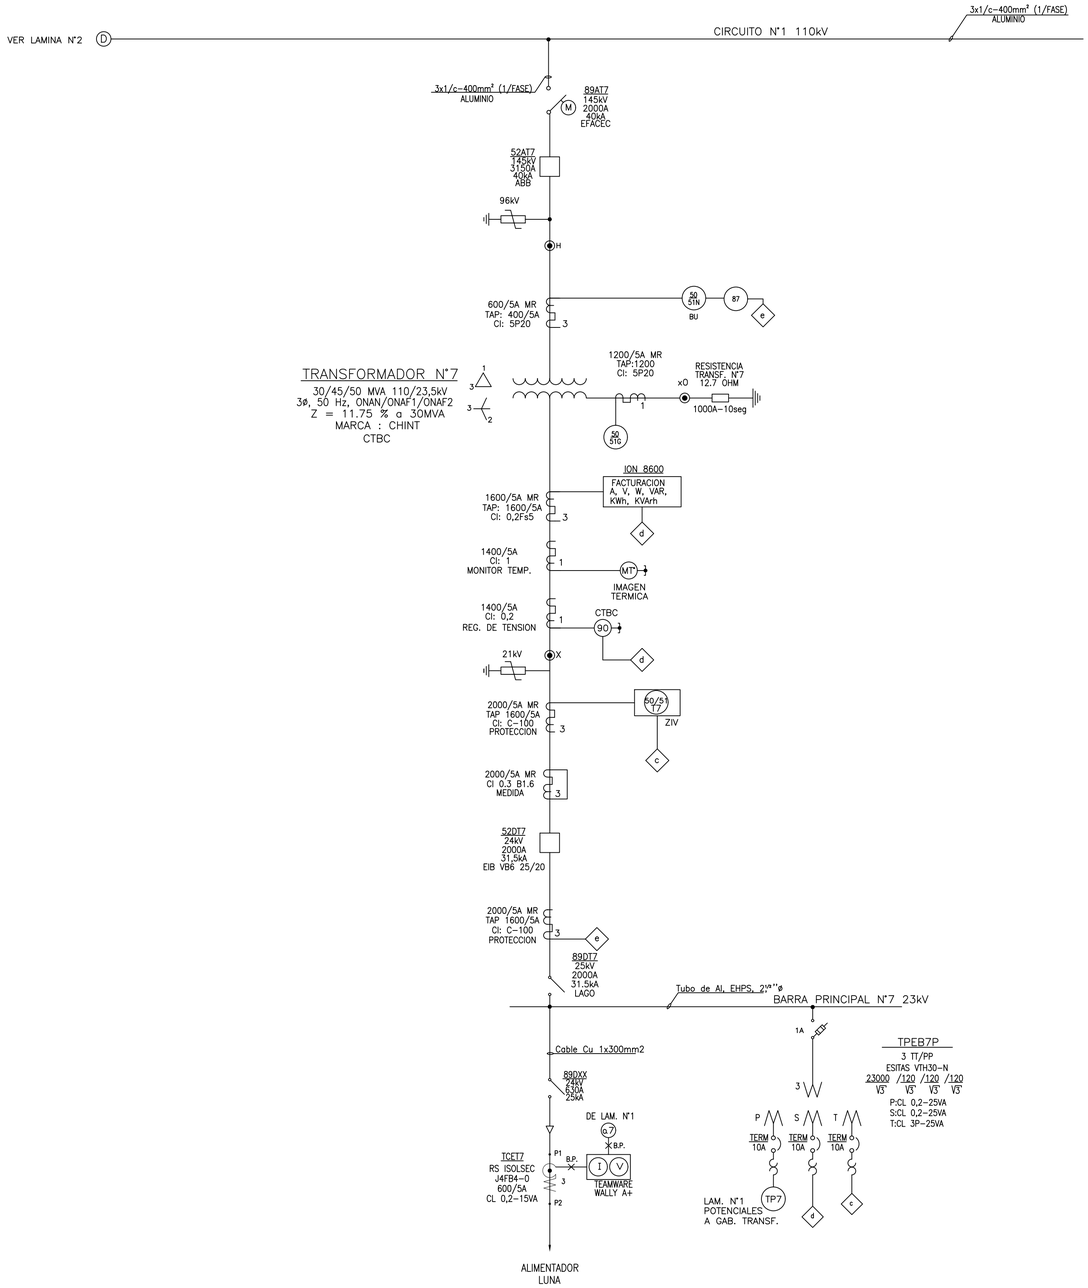


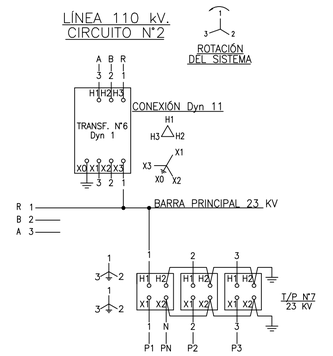


DIAGRAMA DE SECUENCIA DE FASES

SIMBOLOGÍA

A	=	AMPERÍMETRO
I	=	INSTRUMENTOS
V	=	VOLTMETRO
W	=	VATTMETRO
VAR	=	VARMETRO
Wh	=	MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA
M	=	MOTORIZADO
	=	MUFA TRIFÁSICA 12 kV
27	=	RELÉ DE BAJO VOLTAJE
50	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES INSTANTÁNEO
50N	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL INSTANTÁNEO
51	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES
51G	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF
51N	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
51Bu	=	RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESPALDO TRANSFORMADOR
52	=	INTERRUPTOR DE POTENCIA
89	=	DESCONECTADOR
90	=	REGULADOR DE VOLTAJE
MR	=	MULTIRRAZON
I V	=	EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÓN.

EMITIDO PARA CONSTRUCCION
2020-05-22 REV:A im3

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN

S/E 110/12 y 23 kV CHACABUCO
DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL IV
TRANSFORMADORES N°7
COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4						
3	22.05.20	INSTALACIÓN ALIMENTADOR N°61 – 23kV TR8	IM.3	IM.3	G.C.C.	M.G.C.
2	03.02.20	ADECUACIÓN POR NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN	I-SEP	I-SEP	N.V.S.	UDOAT
1	30.11.18	(PROY.) INSTALACION "RPAI" TR1, TR2, TR3 Y TR6	IM.3	IM.3	CMC	M.G.C.

ESCALA: NO	CHI-28931-002	APROBADO	FECHA:
PROYECTO	IM3		
DIBUJO	IM3		CHI-28931
REVISO	G. CANDIA C.		
JEFE UNIDAD	M. GONZALEZ C.		
UNIDAD APROB.	UDOAT	JEFE UNIDAD	LAMINA 4 de 4