Estudio para análisis de falla EAF 039/2025

"Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco"

Fecha de Emisión: 12-02-2025

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	22/01/2025
Hora	11:28
Consumos desconectados (MW)	10.24
Demanda previa del sistema (MW)	10196
Porcentaje de desconexión	0.099 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Línea 110 kV Río Toltén - Cunco / LT013CI1TR01----T062
Tipo de instalación	Línea de transmisión
Tensión nominal	110 kV
Segmento	Dedicado
Propietario instalación afectada	Transmisora Melipeuco S.A.
RUT	77.509.835-k
Representante Legal	Juan Carlos Albalá A.
Dirección	Apoquindo 4615 Of. 502, Las Condes.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Línea 110 kV Río Toltén - Cunco / LT013CI1TR01----T062
Propietario elemento fallado	Transmisora Melipeuco S.A.
RUT	77.509.835-k
Representante Legal	Juan Carlos Albalá A.
Dirección	Apoquindo 4615 Of. 502, Las Condes.

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de su protección de distancia, ante una falla bifásica entre las fases B y C.

La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala que la causa presunta de la falla habría sido la caída de una rama árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre producto de viento puelche en la zona.

d.2 Fenómeno Físico:

ARB2: Caída de árbol sobre la línea o instalación.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido por el mismo fenómeno físico durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los Estudios para Análisis de Falla EAF 460/2023, EAF 465/2023, EAF 327/2024, EAF 332/2024, EAF 489/2024 y EAF 016/2025.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 460/2023	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	28/10/2023	La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala: *"Realizar tareas de poda y roce en el sector afectado de forma inmediata.* *Incorporación de uso de dron profesional para inspecciones en sectores críticos".* *"Mantener programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén (roce, poda, y tala controlada).* *Mantener programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén".*
EAF 465/2023	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	29/10/2023	La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala, *"Realizar tareas de poda y roce en el sector afectado de forma inmediata. Incorporación de uso de dron profesional para inspecciones en sectores críticos".* *"Mantener programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén (roce, poda, y tala controlada).* *Mantener programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén".*
EAF 327/2024	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	31/07/2024	No se indican acciones correctivas.
EAF 332/2024	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	01/08/2024	Transmisora Melipeuco S.A. señala lo siguiente: *- "Reemplazo de 3 aisladores tipo linepost.* *- Reemplazo de 1 cruceta de portal y 1 extensión de OPGW.* *- Reemplazo de 2 postes de 18mts.* *- Retiro de 10 árboles de gran tamaño sobre la línea.* *- Inspección visual exhaustiva de LT (forestal, estructural y electromecánica).* *- Inspección termográfica de LT.* *- Continuar con el plan de poda y tala del proyecto."*
EAF 489/2024	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	26/09/2024	La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala: • *"Realizar tareas de poda y roce en el sector afectado de forma inmediata.* • *Incorporación de uso de dron profesional para inspecciones en sectores críticos."* • *Mantener el programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén (roce, poda, y tala controlada).* • *Mantener el programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén".*
EAF 016/2025	Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco	11/01/2025	La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala: *"Realizar tareas de poda y tala en el sector afectado de forma inmediata.* *Mantener el programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (roce mecanizado, poda en altura, y tala controlada).* *Mantener el programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (trimestral)".* La empresa STS S.A. señala:

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido fallas en

la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los Estudios para análisis de Falla EAF 055/2023, EAF 059/2023, EAF 325/2023, EAF 460/2023, EAF 465/2023, EAF 518/2023, EAF 327/2024, EAF 332/2024, EAF 489/2024 y EAF 016/2025.

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia).

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

Con respecto al elemento donde se originó la falla, la empresa Transmisora Melipeuco S.A. indica lo siguiente:

"Tramo de línea 1x110kV Cunco-Rio Toltén.

Conductor AAAC Greeley, postación de H.A. de 18 metros, cable de guardia OPGW.

Puesta en servicio año 2016".

Transmisora Melipeuco S.A. no remite antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa Eléctrica de la Frontera S.A. señala la calificación de densidad por comuna:

- Comunas de Cunco, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún y Padres de las Casas: Muy baja.
- Comuna de Freire: Baja.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza mayor o caso fortuito.

La empresa Transmisora Melipeuco S.A. no remite antecedentes en respaldo a la proposición del origen de la falla.

h. Comuna donde se presenta la falla

09105: Freire.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (24/01/2025)	Informe de 5 días (29/01/2025)
Transmisora Melipeuco S.A.	22/01/2025	26/01/2025
Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS S.A.)	22/01/2025	28/01/2025
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel S.A.)	23/01/2025	25/01/2025
Empresa Eléctrica Carén S.A.	22/01/2025	10/02/2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
Carilafquén	U1	5.40	11:28	14:02
Carilafquén	U2	6.00	11:28	14:02

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
Malalcahuello	U1	1.00	11:28	14:05

Total: 12.40 MW

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Eléctrica Carén S.A.

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
110 kV Río Toltén - Cunco	Dedicado	-	11:28	13:36

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas Transmisora Melipeuco S.A. y STS S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna(s)	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Disp.	H. Norm.
Cunco	San Ramón / E1	Cunco	1.56	0.015	2001	11:28	13:44	11:45
Cunco	San Ramón / E1	Freire, Padre de las Casas	0.85	0.008	1311	11:28	13:44	11:46
Cunco	Las Hortencias / E2	Lonquimay	0.36	0.004	693	11:28	13:44	11:48
Cunco	San Ramón / E1	Vilcún	0.02	0.000	38	11:28	13:44	11:49
Cunco	Las Hortencias / E2	Cunco	3.47	0.034	5081	11:28	13:44	12:02
Cunco	Las Hortencias / E2	Melipeuco	3.68	0.036	2861	11:28	13:44	12:06
Cunco	Las Hortencias / E2	Melipeuco	0.15	0.001	1	11:28	13:44	12:06
Cunco	Las Hortencias / E2	Cunco	0.15	0.001	1	11:28	13:44	12:07

Total: 10.24 MW 0.099 % 11987

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.
- Las últimas 2 filas de la tabla corresponden a clientes libres conectados en redes de distribución de Frontel S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

S/E	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indisp. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Cunco	San Ramón / E1	Frontel	Regulado	1.56	2.27	0.28	0.4
Cunco	San Ramón / E1	Frontel	Regulado	0.85	2.27	0.30	0.3
Cunco	Las Hortencias / E2	Frontel	Regulado	0.36	2.27	0.33	0.1
Cunco	San Ramón / E1	Frontel	Regulado	0.02	2.27	0.35	0.0
Cunco	Las Hortencias / E2	Frontel	Regulado	3.47	2.27	0.57	2.0
Cunco	Las Hortencias / E2	Frontel	Regulado	3.68	2.27	0.63	2.3
Cunco	Las Hortencias / E2	Frontel	Regulado	0.15	2.27	0.63	0.1
Cunco	Las Hortencias / E2	Frontel	Regulado	0.15	2.27	0.65	0.1


Clientes Regulados : 5.3 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 5.3 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.
- Las últimas 2 filas de la tabla corresponden a clientes libres conectados en redes de distribución de Frontel S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

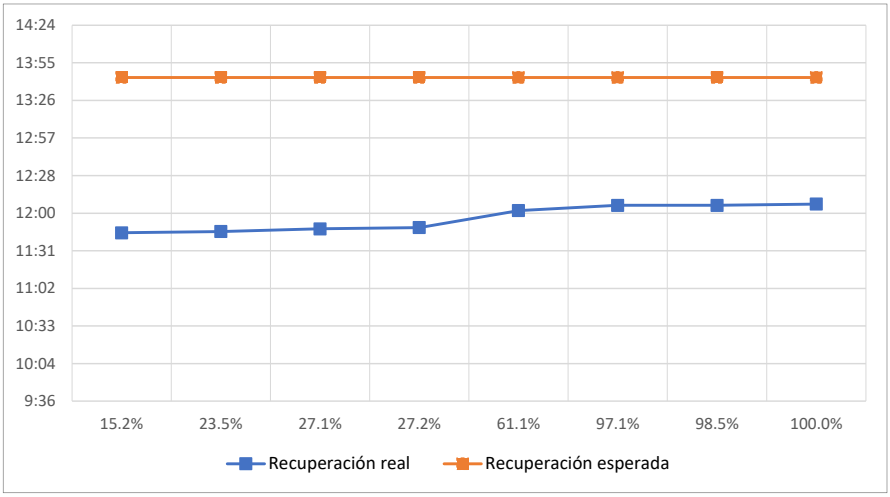

La totalidad de los consumos se recuperó en forma anterior respecto del horario de disponibilidad de la barra primaria respectiva, a través de redes de distribución.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	8.19	0.63	13.00
Último 20 %	2.05	0.65	3.15
100 % Total	10.24	0.65	15.75

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10196 MW.

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U1, U2, U3 y U4), Mejillones (IEM), Nueva Renca, PFV Malgarida y PFV Usya.

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 22 de enero de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 22 de enero de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 22 de enero de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 de enero de 2025.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada. La unidad N°2 de central HP Malalcahuello se encontraba fuera de servicio por bajo recurso hídrico.

Otros antecedentes relevantes

La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala lo siguiente:

> *"Apertura intempestiva de 52H1 en S/E Tap-Off Rio Toltén por operación de protección 87L S1 y S2 (opera función de distancia 21L). Se detecta la caída de rama desde árbol fuera de franja sobre LT en Sector Radal, Freire, Estructura N°642, generando una falla bifásica de B y C, con una distancia de falla de 14,2 km desde S/E Tap-Off Rio Toltén. Lo anterior producto de vientos esporádicos de estación (viento puelche) que se producen en la zona. Sin daño estructural".*

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada cuenta con planes de acción en proceso, asociados a los EAF 465/2023, EAF 518/2023, EAF 489/2024 y EAF 016/2025

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala:

> *"Realizar tareas de poda y tala en el sector afectado de forma inmediata".*

Las empresas Frontel S.A., Empresa Eléctrica Carén S.A. y Sistema de Transmisión del Sur S.A. no señalan acciones correctivas a corto plazo.


c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala:

- *"Mantener el programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (roce mecanizado, poda en altura, y tala controlada).*
- *Mantener el programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (trimestral)".*

Las empresas STS S.A., Frontel S.A. y Empresa Eléctrica Carén S.A. no señalan acciones correctivas a largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

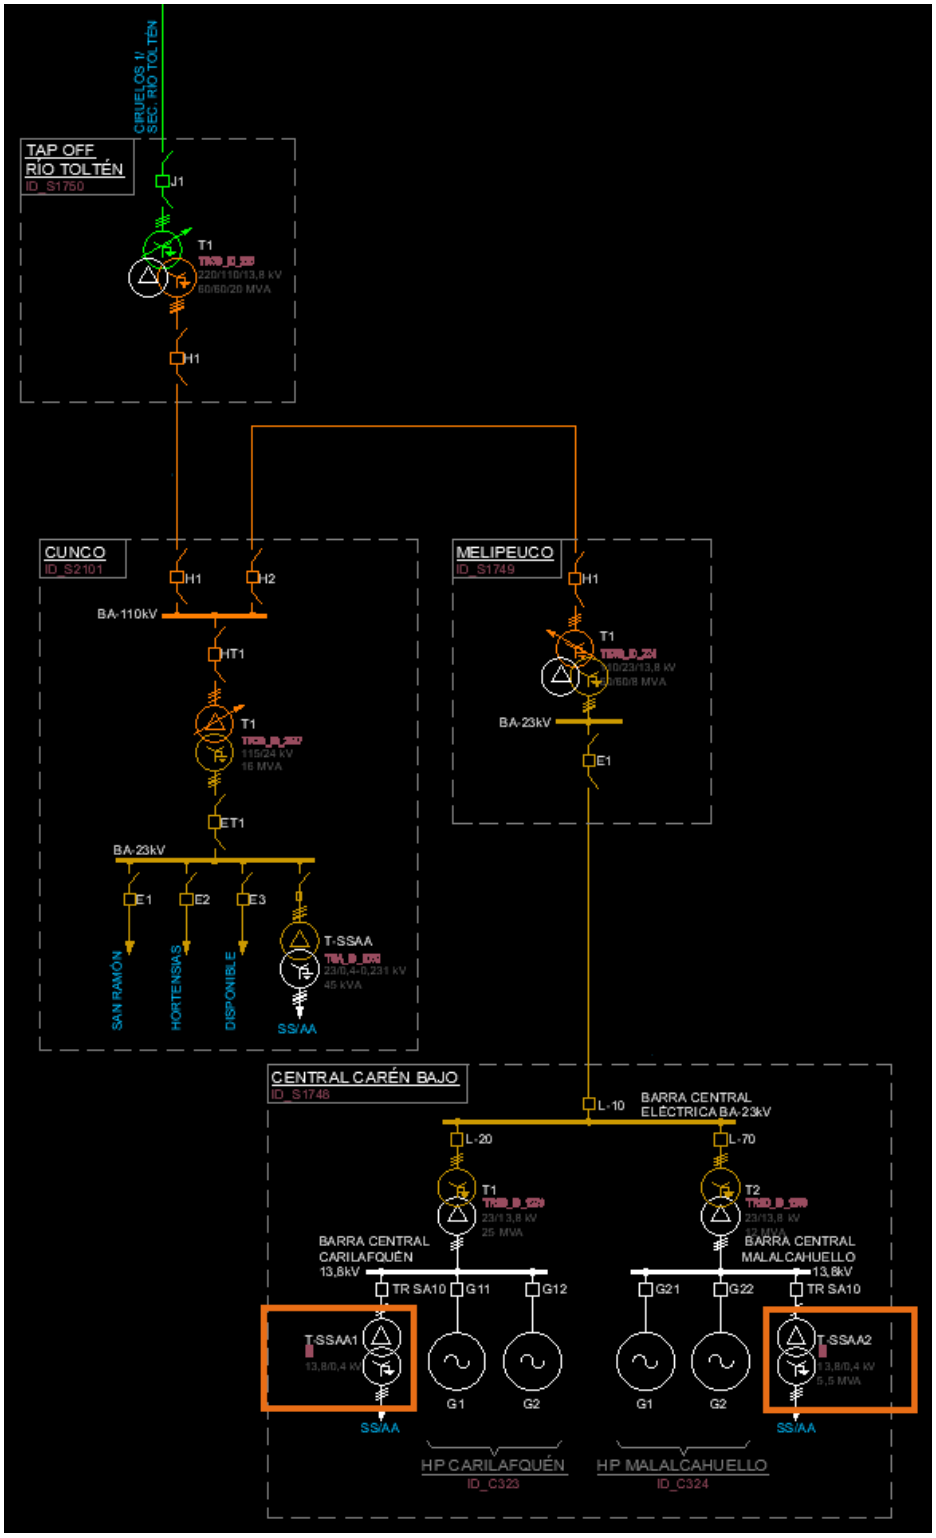

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
11:28	Transmisora Melipeuco	Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén, correspondiente a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de su función de distancia de fase en zona 1.
11:28	STS	Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cunco, correspondiente a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de la protección diferencial de línea.
11:28++	Eléctrica Carén	Las unidades N°1 y N°2 de central HP Carilafquén y la unidad N°1 de central HP Malalcahuello salen de servicio por presunta operación de sus maestros 86U y 86M.

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas Transmisora Melipeuco S.A., STS S.A. y Eléctrica Carén S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
22/01/2025	STS	11:31	Apertura del interruptor 52ET1 de S/E Cunco, para permitir la recuperación de consumos a través de redes de distribución en media tensión.
22/01/2025	Frontel	11:45	Frontel informa recuperados 1.56 MW de consumos del alimentador San Ramón.
22/01/2025	Frontel	11:46	Frontel informa recuperados 0.85 MW de consumos adicionales del alimentador San Ramón.
22/01/2025	Frontel	11:48	Frontel informa recuperados 0.36 MW de consumos del alimentador Las Hortencias.
22/01/2025	Frontel	11:49	Frontel informa recuperados 0.02 MW de consumos adicionales del alimentador San Ramón.
22/01/2025	Frontel	12:02	Frontel informa recuperados 3.47 MW de consumos adicionales del alimentador Las Hortencias.
22/01/2025	Frontel	12:06	Frontel informa recuperados 3.68 MW de consumos adicionales del alimentador Las Hortencias.
22/01/2025	Frontel	12:06	Frontel informa recuperados 0.15 MW de consumos adicionales del alimentador Las Hortencias.
22/01/2025	Frontel	12:07	Frontel informa recuperados 0.15 MW de consumos adicionales del alimentador Las Hortencias. Quedan normalizados todos los consumos afectados por la falla.
22/01/2025	Transmisora Melipeuco	13:33	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Río Toltén, energizando en vacío la línea 110 kV Río Toltén – Cunco.
22/01/2025	STS	13:36	Cierre del interruptor 52H1 de S/E Cunco, normalizando la línea 110 kV Río Toltén – Cunco.
22/01/2025	STS	13:44	Cierre del interruptor 52ET1 de S/E Cunco, energizando la barra 23 kV.
22/01/2025	Eléctrica Carén	14:02	Eléctrica Carén informa sincronizadas las unidades N°1 y N°2 de Central Carilafquén.
22/01/2025	Eléctrica Carén	14:05	Eléctrica Carén informa sincronizada la unidad N°1 de Central Malalcahuello.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas Transmisora Melipeuco S.A., STS S.A., Eléctrica Carén S.A. y Frontel S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de su protección de distancia, ante una falla bifásica entre las fases B y C.


La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala que la causa presunta de la falla habría sido la caída

de una rama árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre producto de viento puelche en la zona.

A raíz de lo anterior se produjo la pérdida de 10.24 MW de consumos en S/E Cunco.

Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén

A continuación, se presentan los registros de la protección Siemens 7SL87 (sistema 1) asociada al paño H1 de S/E Tap Off Río Toltén (el sistema 2 operó de forma similar y sus registros pueden consultarse en el Anexo N°6).

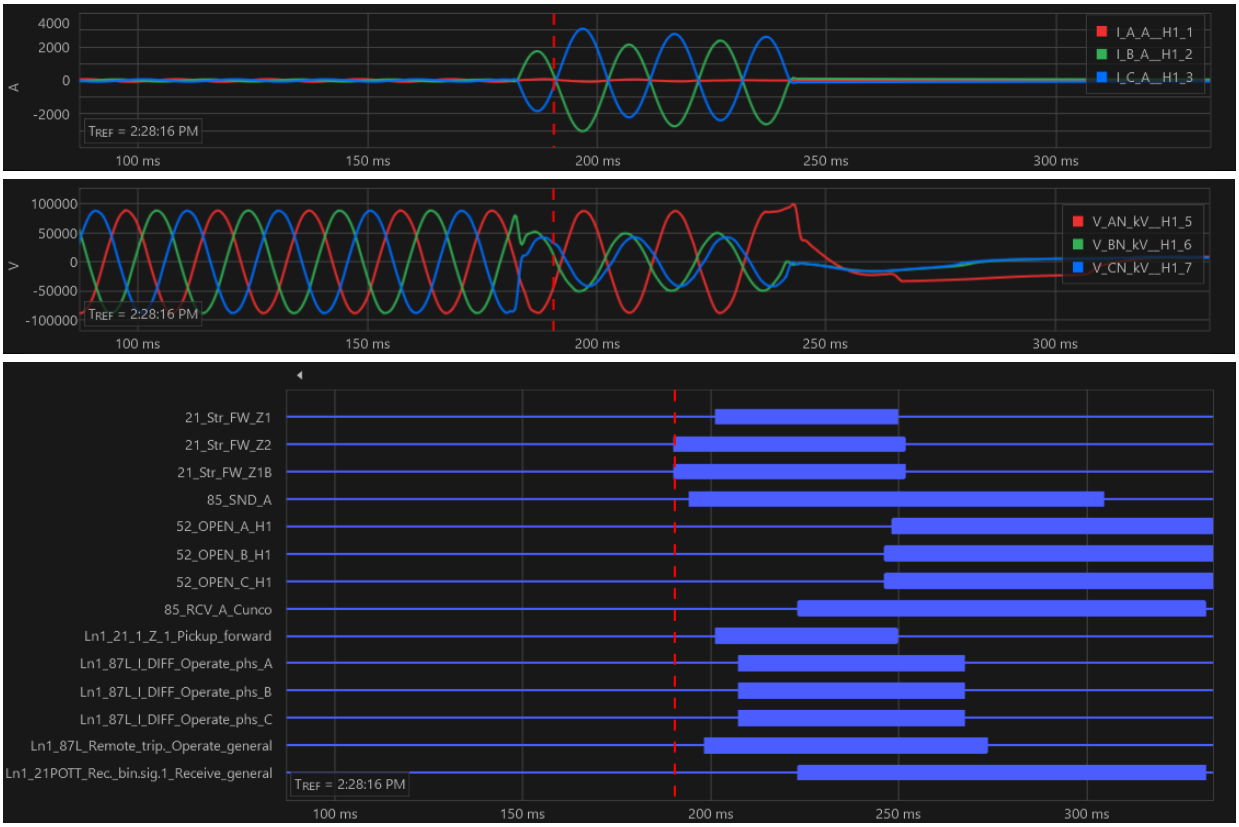

Time stamp	Entry number	Functions structure	Name	Value
22.01.2025 14:28:16.191		Fault log		
22.01.2025 14:28:16.332	63	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	false
22.01.2025 14:28:16.332	62	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	false
22.01.2025 14:28:16.332	61	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	false
22.01.2025 14:28:16.332	60	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	false
22.01.2025 14:28:16.332	59	Alarmas	Rx 85A	false
22.01.2025 14:28:16.309	58	Line 1:Fault locator	Fault loop	BC
22.01.2025 14:28:16.309	57	Line 1:Fault locator	Fault distance in %	28.4 %
22.01.2025 14:28:16.309	56	Line 1:Fault locator	Fault distance	14.2 km
22.01.2025 14:28:16.309	55	Line 1:Fault locator	Fault reactance sec.	3.137 Ω
22.01.2025 14:28:16.309	54	Line 1:Fault locator	Fault resistance sec.	1.362 Ω
22.01.2025 14:28:16.309	53	Line 1:Fault locator	Fault reactance prim.	5.228 Ω
22.01.2025 14:28:16.309	52	Line 1:Fault locator	Fault resistance prim.	2.271 Ω
22.01.2025 14:28:16.305	51	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	off
22.01.2025 14:28:16.290	50	Circuit breaker 1:50BF CB fail.1	>Start 3-pole	false
22.01.2025 14:28:16.281	49	Alarmas	Trip 87L S1	false
22.01.2025 14:28:16.279	48	Circuit breaker 1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	false
22.01.2025 14:28:16.274	47	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	off

22.01.2025	14:28:16.272	46	Circuit breaker 1:50BF CB fail.1	Pickup	off
22.01.2025	14:28:16.268	45	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	off
22.01.2025	14:28:16.268	44	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	off
22.01.2025	14:28:16.264	43	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs C
22.01.2025	14:28:16.257	42	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Gen. pickup for start	false
22.01.2025	14:28:16.257	41	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Trip 1-pole for start	false
22.01.2025	14:28:16.257	40	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Trip 3-pole for start	false
22.01.2025	14:28:16.257	39	Alarmas	79 Habilitada	false
22.01.2025	14:28:16.256	38	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	off
22.01.2025	14:28:16.256	37	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	off
22.01.2025	14:28:16.256	36	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	off
22.01.2025	14:28:16.250	35	Line 1:21 Distance prot. 1:Z 1	Operate	off
22.01.2025	14:28:16.246	34	Alarmas	89H1-2 Abierto	true
22.01.2025	14:28:16.246	33	Alarmas	52H1 Fase 1 Abierto	true
22.01.2025	14:28:16.246	32	Alarmas	52H1 Fase 3 Abierto	true
22.01.2025	14:28:16.246	31	Alarmas	52H1 Fase 2 Abierto	true
22.01.2025	14:28:16.240	30	Circuit breaker 1:50BF CB fail.1	>Start 3-pole	true
22.01.2025	14:28:16.233	29	Alarmas	52H1 Fase 1 Cerrado	false
22.01.2025	14:28:16.232	28	Alarmas	52H1 Fase 3 Cerrado	false
22.01.2025	14:28:16.232	27	Alarmas	52H1 Fase 2 Cerrado	false
22.01.2025	14:28:16.221	26	Circuit breaker 1:Circuit break.	Break.-current phs C	1778 A
22.01.2025	14:28:16.221	25	Circuit breaker 1:Circuit break.	Break.-current phs B	1740 A
22.01.2025	14:28:16.221	24	Circuit breaker 1:Circuit break.	Break.-current phs A	39 A
22.01.2025	14:28:16.226	23	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.223	22	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	true
22.01.2025	14:28:16.223	21	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	true
22.01.2025	14:28:16.223	20	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	true
22.01.2025	14:28:16.223	19	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	true
22.01.2025	14:28:16.223	18	Alarmas	Rx 85A	true
22.01.2025	14:28:16.221	17	Circuit breaker 1:50BF CB fail.1	Pickup	phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.211	16	Circuit breaker 1:Circuit break.	Break. current 3I0/IN	3 A
22.01.2025	14:28:16.208	15	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.208	14	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.203	13	Alarmas	Trip 87L S1	true
22.01.2025	14:28:16.202	12	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Gen. pickup for start	true
22.01.2025	14:28:16.202	11	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Trip 1-pole for start	true
22.01.2025	14:28:16.202	10	Circuit breaker 1:79 Auto. reclosing:General	>Trip 3-pole for start	true
22.01.2025	14:28:16.202	9	Alarmas	79 Habilitada	true
22.01.2025	14:28:16.202	8	Line 1:21 Distance prot. 1:Z 1	Operate	phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.200	7	Circuit breaker 1:Circuit break.	Definitive trip	true
22.01.2025	14:28:16.200	6	Circuit breaker 1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	true
22.01.2025	14:28:16.199	5	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.195	4	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	phs B phs C
22.01.2025	14:28:16.195	3	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	on forward
22.01.2025	14:28:16.195	2	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	phs B phs C forward
22.01.2025	14:28:16.191	1	Recording:Fault recorder:Control	Fault number	3

En el registro oscilográfico anterior, se observa la aparición de sobrecorrientes por las fases B y C, las


que además se encuentran en contrafase, con una amplitud levemente superior a 3 kA. Respecto de las tensiones se observa un descenso tensiones con sobrecorriente, por lo que se concluye la presencia de una falla bifásica entre las mencionadas fases. La duración total de la falla se estima en 60 ms.

Tanto en el registro de señales digitales como en el registro secuencial de eventos, se observa la recepción de un trip desde extremo remoto por parte de la función 87L (señal *"Ln1_87L_Remote:trip._Operate_general",* evento N°5). Esta función ordenó la apertura inmediata del interruptor (evento N°6). Posteriormente, la función de distancia en zona 1 detectó la falla (señal *"Ln1_21_1_Z_1_Pickup_forward"*), operando de forma instantánea (evento N°8).

El tiempo de apertura del interruptor fue de 46 ms (diferencia entre los eventos N°33 y N°6).

Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cunco

A continuación, se presentan los registros de la protección Siemens 7SL87 (sistema 1) asociada al paño H1 de S/E Cunco (el sistema 2 operó de forma similar y sus registros pueden consultarse en el Anexo N°6).

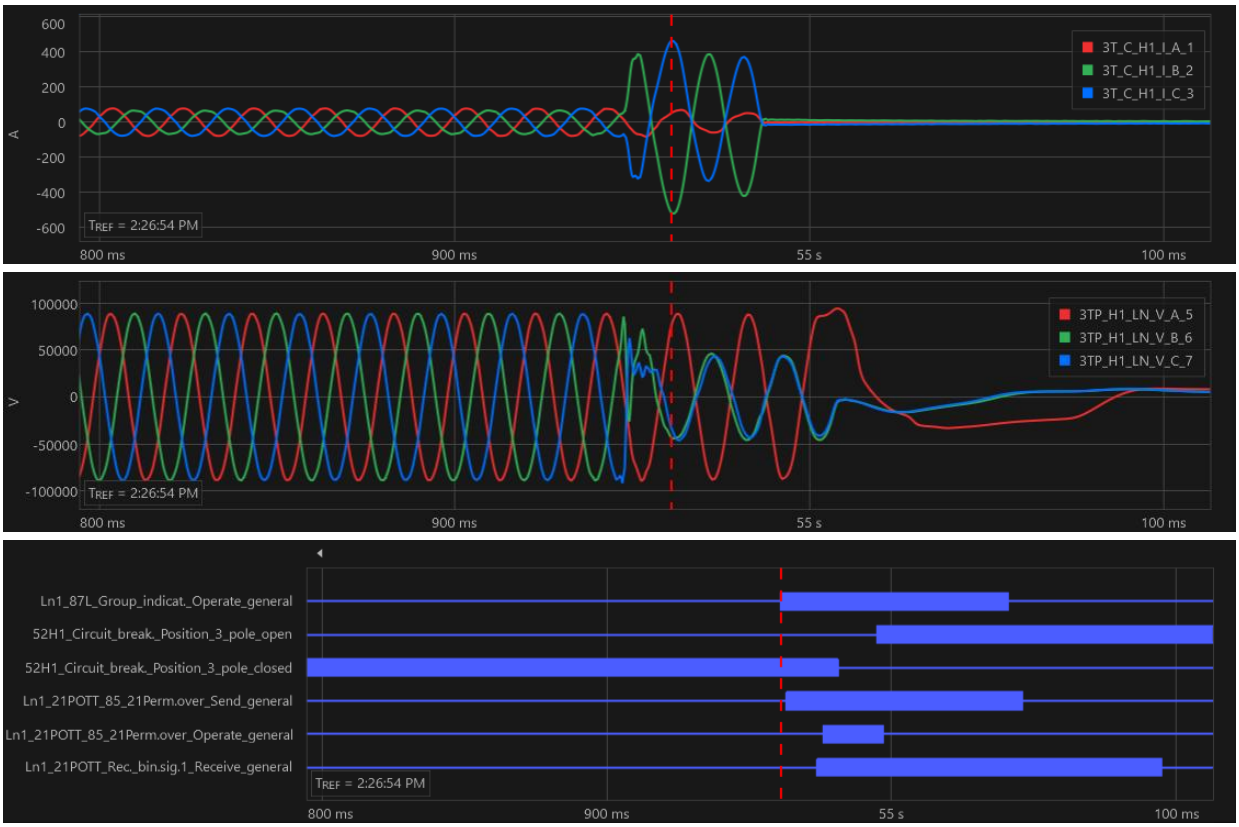

Time stamp	Entry number	Functions structure	Name	Value
22.01.2025 14:26:54.961		Fault log		
22.01.2025 14:26:54.960	1	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	phs B phs C
22.01.2025 14:26:54.960	2	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025 14:26:54.960	3	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	on
22.01.2025 14:26:54.960	4	52H1:Circuit break.	Definitive trip	on
22.01.2025 14:26:54.961	5	Recording:Fault recorder:Control	Fault number	1675
22.01.2025 14:26:54.962	6	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	phs B phs C forward

22.01.2025	14:26:54.962	7	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	on forward
22.01.2025	14:26:54.963	8	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.963	9	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.966	10	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.970	18	52H1:Circuit break.	Break. current 3I0/IN	3 A
22.01.2025	14:26:54.974	13	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	on
22.01.2025	14:26:54.974	14	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	on
22.01.2025	14:26:54.974	11	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	on
22.01.2025	14:26:54.974	12	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	on
22.01.2025	14:26:54.976	15	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.976	16	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.976	17	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.978	19	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup	phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.978	20	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop BC	on
22.01.2025	14:26:54.979	21	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.980	24	52H1:Circuit break.	Break.-current phs A	46 A
22.01.2025	14:26:54.980	25	52H1:Circuit break.	Break.-current phs B	321 A
22.01.2025	14:26:54.980	26	52H1:Circuit break.	Break.-current phs C	279 A
22.01.2025	14:26:54.981	22	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs B
22.01.2025	14:26:54.981	23	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:54.987	27	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	off
22.01.2025	14:26:54.997	30	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	off
22.01.2025	14:26:54.997	28	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	off
22.01.2025	14:26:54.997	29	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	off
22.01.2025	14:26:55.001	31	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	off
22.01.2025	14:26:55.006	32	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	off
22.01.2025	14:26:55.020	33	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	off
22.01.2025	14:26:55.020	34	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	off
22.01.2025	14:26:55.030	35	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs C
22.01.2025	14:26:55.035	36	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	off
22.01.2025	14:26:55.035	37	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	off
22.01.2025	14:26:55.037	40	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop CA	on
22.01.2025	14:26:55.037	38	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup	phs A phs B phs C
22.01.2025	14:26:55.037	39	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop AB	on
22.01.2025	14:26:55.040	42	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	off
22.01.2025	14:26:55.040	41	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	off
22.01.2025	14:26:55.046	43	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	off
22.01.2025	14:26:55.066	50	Line 1:Fault locator	Fault loop	BC
22.01.2025	14:26:55.066	44	Line 1:Fault locator	Fault resistance prim.	8.574 Ω
22.01.2025	14:26:55.066	45	Line 1:Fault locator	Fault reactance prim.	12.650 Ω
22.01.2025	14:26:55.066	46	Line 1:Fault locator	Fault resistance sec.	6.860 Ω
22.01.2025	14:26:55.066	47	Line 1:Fault locator	Fault reactance sec.	10.120 Ω
22.01.2025	14:26:55.066	48	Line 1:Fault locator	Fault distance	26.9 km
22.01.2025	14:26:55.066	49	Line 1:Fault locator	Fault distance in %	52.3 %
22.01.2025	14:26:55.095	53	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	off
22.01.2025	14:26:55.095	54	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	off
22.01.2025	14:26:55.095	51	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	off
22.01.2025	14:26:55.095	52	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	off
22.01.2025	14:26:55.456	55	52H1:Circuit break.	Definitive trip	off


En el registro oscilográfico anterior, se observa la aparición de sobrecorrientes por las fases B y C, las


que además se encuentran en contrafase y una amplitud en torno a los 0.5 kA, además de un descenso en las tensiones respectivas, por lo que se concluye la presencia de una falla bifásica entre las mencionadas fases.

La primera función en detectar la falla fue la diferencial de línea, operando de forma instantánea (señal "Ln1:87L:Group indicat.:Operate:general"; evento N°2), y emitiendo simultáneamente orden de apertura hacia el interruptor (evento N°3) En el registro de señales digitales se observa la correcta apertura del interruptor 52H1 de S/E Cunco (señal *"52H1:Circuit_break.:Position 3-pole:open"*).

Apertura automática del interruptor 52L10 de S/E Carén Bajo

A continuación, se presentan los registros de la protección Siemens 7SR12 asociada al paño L10 de S/E Carén bajo, que protege la barra 23 kV de la S/E.

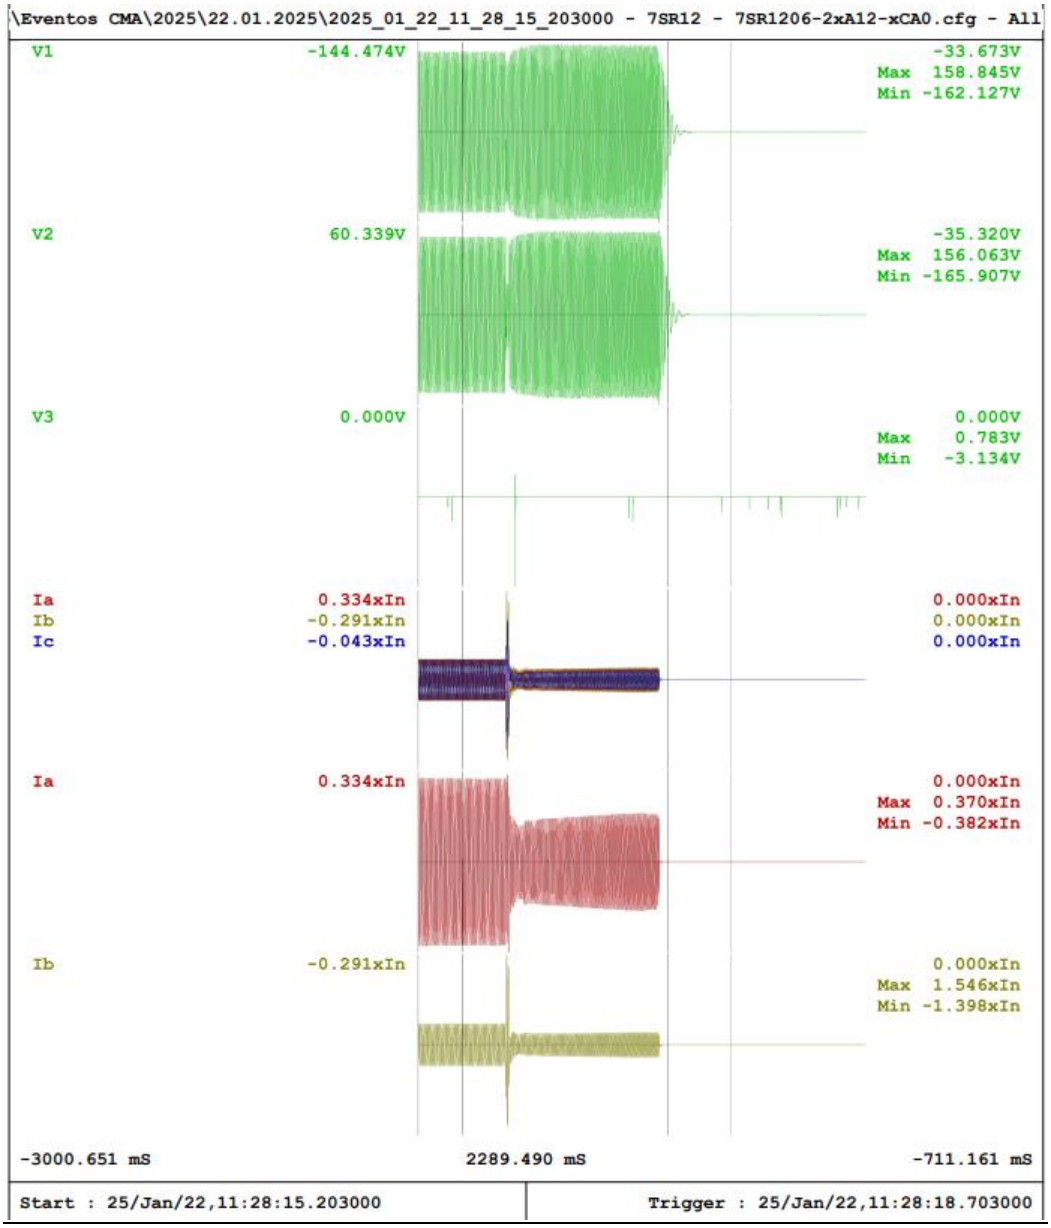

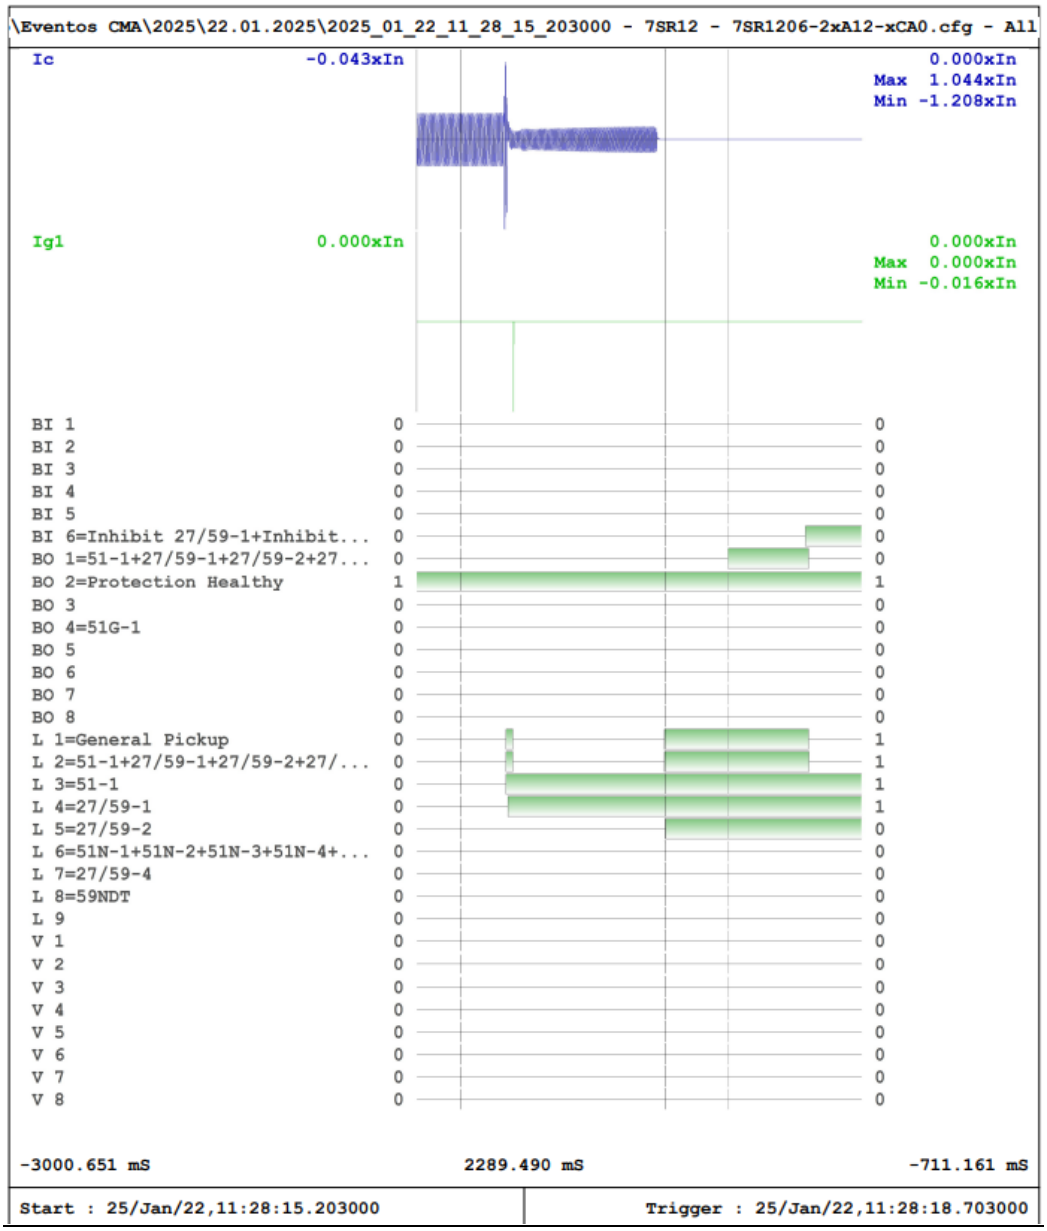

En el registro oscilográfico se observan dos señales de tensiones que corresponden a la barra 23 kV de S/E Carén Bajo con valor máximo de 158 V. De acuerdo con los planos de la S/E disponibles en la plataforma de Infotécnica del Coordinador, los transformadores de potencial poseen razón 23000/110. Por lo tanto, las tensiones habrían aumentado luego de la falla alcanzando sobretensiones del 10% (RMS), no obstante, aquello no gatilla la operación de las funciones de sobretensión, pues se encuentran ajustada en 115 V (5 s) y 130 V (0.5 s). Presumiblemente, luego de desconexión de las unidades generadoras se produce el colapso de tensión observado en la oscilografía, operando el elemento 27/59-2 (umbral 70 V y retardo de 0.7 s).

Desconexión automática de las unidades N°1 y N°2 de Central Carilafquén y de la unidad N°1 de central Malalcahuello

La empresa Eléctrica Carén S.A. indicó que la operación de las unidades generadoras de su propiedad que se desconectaron de forma automática producto de la falla en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, fue producto de la operación de relés maestros. Por lo tanto, no se cuenta con registros para analizar.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 22 de enero de 2025 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 22 de enero de 2025 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 22 de enero de 2025 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 de enero de 2025 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Transmisora Melipeuco S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Eléctrica Carén S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas Transmisora Melipeuco S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Eléctrica Carén S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Empresa Eléctrica Carén S.A.

- Horario de las protecciones del paño L10 de S/E Carén Bajo distinto al exigido en la NTSyCS.
- Plazo de entrega del Informe de Falla del quinto día mayor al exigido en la NTSyCS.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas Eléctrica Carén S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A. y Transmisora Melipeuco S.A., y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta la operación de las protecciones del paño H1 de S/E Tap Off Río Toltén.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén.

- Se concluye correcta la operación de las protecciones del paño H1 de S/E Cunco.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Cunco.

- No se cuenta con suficientes antecedentes para pronunciarse sobre la operación de las protecciones de la unidad N°1 de la central HP Melipeuco. Sin embargo, dada las consecuencias de la falla (operación en isla y la incapacidad para regular frecuencia) se presume correcta su desconexión.

- No se cuenta con suficientes antecedentes para pronunciarse sobre la operación de las protecciones de las unidades N°1 y N°2 de la central HP Carilafquén. Sin embargo, dada las consecuencias de la falla (operación en isla y la incapacidad para regular frecuencia) se presume correcta su desconexión.

- Se presume correcta la operación de las protecciones del paño L10 de S/E Caren Bajo.

  No se cuenta con antecedentes para pronunciarse sobre el modo de operación del interruptor 52L10 de S/E Caren Bajo.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de su protección diferencial de línea, ante una falla bifásica entre las fases B y C. La empresa Transmisora Melipeuco S.A. señala que la causa presunta de la falla habría sido la caída de una rama árbol ubicado fuera de la faja de servidumbre producto de viento puelche en la zona. A raíz de lo anterior se produjo la pérdida de 10.24 MW de consumos en S/E Cunco.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible concluir que se produjo un correcto desempeño de las protecciones de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, despejando la falla de manera rápida, oportuna y selectiva.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 22 de enero de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   No se solicitarán.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   No se solicitará información adicional.

ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 22 de enero de 2025

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	3,916
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1218**	**1204**	**1185**	**1158**	**1152**	**1158**	**1156**	**1161**	**1057**	**1041**	**1042**	**1049**	**1046**	**1051**	**1012**	**1025**	**1023**	**1008**	**1061**	**1122**	**1190**	**1232**	**1275**	**1254**	26,881
CHAPIQUINA	7	5	5	5	5	5	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	8	8	**77**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**71**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**71**
RIOHUASCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LOSMOLLES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	42	42	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	**982**
JUNCAL	24	24	24	24	23	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	**555**
JUNCALITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**23**
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
BLANCO	47	47	47	47	46	46	46	46	46	45	45	45	45	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	**1110**
LOSQUILOS	28	28	28	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**654**
CHACABUQUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CARENA	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	**56**
ALFALFAL	150	149	148	149	147	148	146	151	150	149	149	147	147	147	106	109	108	108	105	152	150	150	150	148	**3361**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	41	41	39	39	39	39	39	40	40	39	39	40	39	39	38	39	40	39	40	38	39	42	42	42	**949**
VOLCAN	11	11	12	12	11	12	11	12	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	11	12	11	12	12	12	**273**
GUAYACAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	**230**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	19	19	19	**424**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**380**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
ELLLANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**94**
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	9	9	9	9	9	**201**
SAUZAL	75	75	75	75	75	75	75	75	72	72	68	68	66	66	66	66	66	68	72	77	77	77	76	76	**1733**
SAUZALITO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**214**
CHACAYES	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	**2532**
SANANDRES	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	22	40	40	40	40	40	**942**
CONVENTOVIEJO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
LAHIGUERA	160	160	160	160	160	160	160	160	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	130	130	130	140	160	160	**2905**
LACONFLUENCIA	120	120	120	120	120	120	120	120	100	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	120	120	120	120	**2580**
ELPASO	40	30	30	30	30	30	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	**810**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
RIOCOLORADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
ANCOA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**598**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPORTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	**62**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	**16**
RIOPICOIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	30	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	55	60	60	**291**
MAMPIL	30	30	26	18	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	8	32	36	**215**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CARILAFQUEN	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
MALALCAHUELLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PULLINQUE	7	7	7	7	7	7	7	7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	7	**343**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
SANTAISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROMOCHO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**132**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
DONWALTERIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
DIGUA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**269**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	14	14	14	12	8	3	3	3	0	0	0	0	**89**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
TRANQUIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PILMAIQUEN	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12	**332**
RUCATAYO	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	21	21	21	25	25	25	16	16	19	15	21	21	15	0	**336**
CUMBRES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**228**
PULELFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
CAPULLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PALMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
CORRENTOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NALCAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
HIDROBONITO-MC1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
HIDROBONITO-MC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
HIDROBONITO-MC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
COLLIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**64**
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Eólicas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**1279**	**1259**	**1134**	**1031**	**918**	**813**	**685**	**563**	**459**	**356**	**251**	**265**	**351**	**464**	**752**	**1069**	**1486**	**1628**	**1747**	**2352**	**2227**	**1887**	**1510**	**1239**	**25,726**
PE-TCHAMMA	0	1	2	6	7	13	18	28	23	16	4	3	15	20	30	33	36	16	52	67	58	27	8	2	**484**
PE-SIERRAGORDA	3	3	4	7	10	13	18	20	16	8	6	0	33	0	0	0	0	0	62	88	68	35	11	3	**406**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	8	3	1	2	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	75	59	34	15	**293**
PE-CERROTIGRE	2	1	2	5	3	4	4	2	0	0	3	13	19	19	34	32	32	19	170	165	138	96	57	18	**836**
PE-LLANOSDELVIENTO	10	7	8	6	5	4	4	5	9	12	14	16	31	70	125	140	151	154	144	118	59	37	24	13	**1164**
PE-CALAMA	6	4	2	1	2	3	5	4	3	2	1	1	1	14	60	1	108	108	121	121	110	87	52	20	**834**
PE-TALTAL	52	65	68	69	72	68	62	56	48	37	25	0	14	14	0	0	0	0	42	33	20	9	9	22	**784**
PE-KALLPA	53	105	109	116	125	123	106	73	71	77	71	46	16	11	41	130	130	130	130	130	130	85	20	12	**2038**
PE-HORIZONTE	33	62	53	43	33	40	51	67	79	84	0	43	0	6	21	98	192	187	179	171	124	83	58	35	**1742**
PE-ATACAMA	53	37	11	0	0	0	0	0	0	0	3	13	36	46	64	108	122	129	92	138	137	131	123	112	**1355**
PE-SARCO	33	19	10	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	4	11	23	31	47	89	110	102	92	84	**662**
PE-CABOLEONES-1	27	18	11	7	5	3	3	2	2	3	4	0	8	10	16	22	30	41	53	73	85	85	74	58	**639**
PE-CABOLEONES-2	21	14	8	5	4	5	5	5	6	8	5	5	14	15	16	20	26	24	47	64	73	73	65	53	**582**
PE-CABOLEONES-3	26	16	10	5	2	2	1	2	1	0	0	1	1	6	15	26	36	44	51	75	84	80	75	68	**628**
PE-SANJUAN	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	18	39	75	105	19	141	136	110	82	60	**816**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	36	29	23	19	16	14	10	7	6	5	5	6	7	10	14	21	27	34	42	47	50	48	49	49	**575**
PE-TALINAYPONIENTE	28	20	15	12	11	10	9	6	4	4	4	5	7	10	13	16	21	27	0	36	39	39	38	36	**407**
PE-TALINAYORIENTE	10	5	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	11	18	26	35	44	53	18	62	59	50	36	27	**479**
PE-PUNTADETALCA	33	25	20	17	15	15	13	8	6	5	6	9	16	22	27	30	35	41	48	47	45	46	43	41	**610**
PE-PUNTASIERRA	52	49	25	15	11	8	8	3	2	2	1	2	1	1	7	14	20	28	36	47	53	47	49	46	**524**
PE-LOSCURUROS	27	17	13	11	7	9	8	5	4	0	5	7	12	17	17	19	22	25	0	38	39	37	45	48	**430**
PE-MONTEREDONDO	9	6	4	4	3	3	2	1	1	0	2	3	5	6	8	10	12	15	17	17	17	15	13	12	**186**
PE-PUNTAPALMERAS	17	13	10	8	7	6	5	4	3	0	3	4	5	6	7	8	9	12	15	18	21	22	22	21	**246**
PE-CANELA	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	**57**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PE-CANELA-2	17	13	10	8	6	6	5	5	5	6	7	7	9	10	11	13	16	20	24	26	26	24	23	22	**320**
PE-TOTORAL	19	16	10	8	7	5	4	3	3	0	0	1	2	3	5	7	8	9	0	14	17	20	23	22	**205**
PE-UCUQUER-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	1	1	**12**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	4	4	0	0	**24**
PE-MANANTIALES	1	0	0	0	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	6	8	6	3	4	**53**
PE-LAESTRELLA	6	5	4	3	3	2	1	0	0	0	1	1	2	4	6	6	8	9	10	10	11	12	13	14	**131**
PE-LOSCERRILLOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	8	10	10	13	10	8	6	**81**
PE-LASPENAS	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**28**
PE-CAMPOLINDO	6	5	5	6	3	1	1	0	3	3	4	4	5	5	6	5	5	6	3	3	7	5	5	3	**99**
PE-ELMAITEN	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	**48**
PE-NEGRETE	18	19	20	18	15	12	8	4	2	1	0	0	0	0	1	2	5	6	7	6	5	4	4	4	**160**
PE-MESAMAVIDA	19	20	21	19	16	14	10	7	3	0	0	0	2	4	7	10	12	12	12	13	13	12	8	8	**241**
PE-ALENA	20	34	36	36	28	19	12	10	5	1	1	0	1	1	4	11	19	25	27	28	28	25	15	10	**396**
PE-CUEL	10	11	11	10	8	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	6	4	3	**97**
PE-SANMATIAS	8	6	7	7	4	2	1	0	4	5	5	5	6	7	8	7	7	7	8	9	8	7	7	4	**137**
PE-LOMASDEDUQUECO	21	24	26	25	23	19	16	13	7	3	1	0	1	1	3	4	7	10	11	12	13	12	10	9	**270**
PE-LOSOLMOS	47	48	49	46	40	34	27	20	12	2	0	1	3	7	13	18	19	21	21	23	26	25	18	13	**533**
PE-RENAICO	47	50	51	47	39	29	18	11	7	5	3	3	3	4	6	11	18	22	11	19	17	15	13	10	**458**
PE-RENAICO-2	71	76	78	75	65	50	35	24	14	7	3	1	1	3	7	13	22	27	29	29	28	26	22	15	**719**
PE-MALLECONORTE	44	47	45	41	35	26	16	10	6	3	2	1	2	3	6	9	12	15	20	20	18	18	15	12	**425**
PE-MALLECOSUR	59	62	62	58	51	40	27	17	10	3	2	2	2	3	5	8	11	15	20	21	21	21	18	14	**551**
PE-SANGABRIEL	95	99	97	91	80	65	47	30	16	0	4	2	2	3	7	13	24	33	0	35	31	31	28	21	**855**
PE-LAFLOR	21	19	18	16	15	13	13	11	9	6	3	1	1	2	2	4	6	7	5	7	9	10	9	6	**212**
PE-LACABANA	57	60	60	55	48	37	27	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	32	27	21	14	**496**
PE-TOLPANSUR	53	52	49	44	37	31	26	21	15	0	4	1	1	2	4	6	10	13	0	14	16	17	17	14	**447**
PE-ELNOGAL	4	4	4	4	3	3	2	2	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	**44**
PE-LOSBUENOSAIRES	8	10	11	11	9	7	5	3	1	1	1	1	1	1	3	6	8	10	10	9	7	6	5	4	**134**
PE-LAESPERANZA	5	5	5	5	4	4	3	3	2	1	1	0	0	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	**63**
PE-LEBU-3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**19**
PE-LEBU	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	4	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	**48**
PE-AURORA	14	8	6	4	4	5	5	6	7	7	7	8	7	8	9	12	17	18	19	20	26	34	39	46	**333**
PE-PUELCHESUR	37	25	16	11	8	8	7	8	8	7	8	12	12	15	20	23	29	33	33	36	38	43	46	58	**539**
PE-SANPEDRO	2	2	2	4	4	5	6	7	8	9	11	11	13	15	17	19	19	20	21	21	20	19	18	15	**287**
PE-SANPEDRO-2	4	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17	20	24	28	29	31	33	33	35	32	30	26	23	**460**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**771**	**4179**	**6595**	**7124**	**7358**	**7375**	**7306**	**7058**	**6702**	**6253**	**6058**	**5334**	**3413**	**455**	**0**	**0**	**0**	76,003
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**41**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**38**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	**44**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	3	3	3	3	4	4	1	0	0	0	0	**42**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**10**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	2	12	33	54	68	78	84	86	81	68	47	24	7	1	0	0	0	**643**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**6**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	12	0	12	12	0	0	0	12	6	1	1	0	0	0	**68**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	14	84	131	136	131	132	141	142	142	134	124	89	40	7	0	0	0	**1446**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	19	70	113	130	124	125	139	138	138	126	117	84	49	9	0	0	0	**1380**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	2	17	38	0	59	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	**127**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	5	33	74	26	40	43	91	107	111	107	23	81	37	2	0	0	0	**777**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	8	54	79	82	79	74	69	0	0	0	0	73	37	1	0	0	0	**557**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	9	20	9	20	24	25	30	37	34	0	0	6	0	0	0	0	**217**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	7	4	0	0	0	0	**82**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	17	60	88	93	87	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	**373**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7	8	7	7	6	4	3	1	0	0	0	0	**58**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	3	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	**45**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**32**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	**92**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	3	94	157	188	190	192	221	212	211	193	180	128	102	22	0	0	0	**2092**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	10	15	16	16	15	16	21	22	23	23	23	23	14	13	0	0	0	**249**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	16	78	142	169	181	185	184	183	176	172	167	138	58	2	0	0	0	**1851**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	**10**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	6	166	277	221	162	266	401	401	44	0	283	311	175	40	0	0	0	**2751**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	3	59	136	156	171	178	87	38	38	36	25	124	57	4	0	0	0	**1111**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	13	79	158	194	205	207	216	219	216	207	194	138	66	5	0	0	0	**2116**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	20	86	148	173	176	178	180	179	177	176	171	143	66	5	0	0	0	**1876**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	4	21	26	27	28	30	29	27	25	23	22	22	13	4	0	0	0	**299**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**95**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	4	51	91	101	81	40	40	40	40	40	34	85	29	2	0	0	0	**680**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	32	51	58	56	56	61	62	62	57	53	38	44	2	0	0	0	**635**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	6	4	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	**81**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	9	9	9	9	6	8	8	7	4	0	0	0	0	**87**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	4	65	107	115	118	120	123	0	119	0	6	98	36	0	0	0	0	**911**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	2	29	67	76	81	51	38	35	34	32	26	62	32	2	0	0	0	**567**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	4	24	34	46	46	48	49	48	41	41	38	37	22	1	0	0	0	**480**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**50**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	0	0	**80**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	9	3	1	0	0	0	0	0	**82**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	6	55	94	87	82	83	96	92	92	84	78	56	10	2	0	0	0	**918**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	9	52	93	107	108	106	103	102	102	103	98	85	41	4	0	0	0	**1113**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	**20**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	2	6	31	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	30	28	0	0	0	**119**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	5	69	95	113	122	126	0	0	0	0	0	0	56	4	0	0	0	**590**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	6	71	67	115	124	128	12	0	0	0	0	106	36	3	0	0	0	**668**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	9	46	81	92	94	95	95	95	95	91	88	73	34	3	0	0	0	**990**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**75**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	7	6	6	6	6	6	6	5	0	0	0	0	0	**63**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	4	21	38	46	0	0	0	50	0	0	0	0	18	3	0	0	0	**181**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	0	13	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	**40**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	19	37	46	47	48	47	46	48	48	45	38	25	5	0	0	0	**502**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	6	39	62	25	37	57	89	84	83	82	78	10	44	4	0	0	0	**699**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	20	31	24	2	2	24	22	24	24	2	0	29	2	0	0	0	**204**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	2	92	150	8	12	4	2	10	2	11	0	149	76	4	0	0	0	**522**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	51	58	57	58	62	59	61	58	54	38	28	1	0	0	0	**599**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	10	48	49	57	60	60	54	50	48	42	62	50	41	4	0	0	0	**634**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**85**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	2	11	23	30	30	30	33	33	33	30	28	0	11	2	0	0	0	**296**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	6	26	43	49	51	51	39	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	**271**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	15	17	17	17	19	18	15	0	4	0	0	0	0	**148**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	5	0	0	0	0	**83**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	1	7	179	168	197	197	197	203	205	205	205	203	146	67	0	0	0	0	**2179**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	76	289	332	314	287	262	243	237	241	260	290	212	236	19	0	0	0	**3298**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	26	101	153	166	171	172	173	174	172	167	160	144	84	16	0	0	0	**1879**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	4	24	49	60	64	65	63	62	63	62	58	0	23	3	0	0	0	**600**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	**169**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	9	26	48	61	67	72	72	72	72	70	64	61	51	29	0	0	0	0	**774**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	**46**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	**59**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**40**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	3	16	30	37	39	39	25	5	4	4	2	0	0	4	0	0	0	0	**207**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	32	89	95	97	97	97	97	97	99	100	100	81	91	21	0	0	0	**1191**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	15	82	98	92	87	88	99	97	97	88	82	59	29	1	0	0	0	**1012**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	9	9	9	9	9	8	6	3	1	0	0	0	0	**76**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	**38**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**96**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	6	6	6	6	6	5	5	2	0	0	0	0	**57**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	**96**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	9	9	8	8	8	7	4	0	0	0	0	**89**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	6	20	33	40	42	45	45	42	35	25	12	3	0	0	0	0	**349**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**96**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	8	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**92**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**98**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**95**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	**101**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	14	66	119	136	139	140	139	138	135	140	135	108	55	9	0	0	0	**1473**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	**56**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	3	30	75	125	156	172	173	176	163	139	92	0	21	3	0	0	0	**1326**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	6	56	90	98	102	103	104	102	103	103	99	56	39	0	0	0	0	**1060**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	7	33	33	73	74	75	76	75	74	71	69	59	31	5	0	0	0	**755**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**99**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**94**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**40**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	**54**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	9	9	9	8	8	8	5	5	0	0	0	0	**89**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**71**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**78**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	5	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	**62**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	8	9	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**87**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**78**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	**102**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	**80**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	**82**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	**81**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	5	5	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	8	8	6	6	6	6	5	4	2	1	0	0	0	**69**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	**81**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**82**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	8	36	62	69	72	74	74	74	73	74	74	42	36	8	0	0	0	**775**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	6	6	6	5	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	**60**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**56**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	**21**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**91**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**93**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	9	9	2	4	7	9	5	3	0	0	0	0	**71**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	1	0	0	0	**91**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**59**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	8	8	8	5	2	0	0	0	0	**80**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**49**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	13	19	24	26	27	26	22	18	11	5	1	0	0	0	**205**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	**57**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	8	8	7	6	4	2	0	0	0	0	**75**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	1	0	0	0	**88**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	6	6	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**49**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	8	8	8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	**68**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	5	8	9	9	9	8	8	8	5	4	1	0	0	0	**85**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	8	8	7	4	1	0	0	0	**85**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**64**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**29**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**83**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	**82**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**32**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	7	7	7	4	1	0	0	0	**84**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	7	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**82**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**31**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	5	5	3	2	0	0	0	0	**55**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	**55**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**86**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	9	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	**93**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**63**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**85**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	8	8	8	8	8	8	8	6	3	1	0	0	0	**80**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**58**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**98**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	7	7	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	**71**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	**83**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	5	5	4	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**40**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	6	8	9	9	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**87**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	8	8	8	7	6	4	2	1	0	0	0	0	**59**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	7	7	7	6	5	3	2	0	0	0	0	**59**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	6	6	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**65**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	0	0	0	0	**38**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	3	17	34	55	70	80	88	87	80	68	51	28	11	2	0	0	0	**673**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	9	35	58	62	62	67	67	64	71	32	32	24	38	9	0	0	0	**628**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	8	7	8	9	9	9	9	8	8	4	1	0	0	0	**95**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**93**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	6	5	4	2	0	0	0	0	**59**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	**85**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	**78**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	9	9	9	9	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**91**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	**65**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	**55**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	5	4	2	0	0	0	0	**54**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	8	8	8	8	8	8	8	5	3	0	0	0	0	**80**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	6	4	3	0	0	0	0	**66**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**49**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**54**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	7	7	7	7	7	6	5	3	1	0	0	0	**73**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	9	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	**93**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	0	0	0	0	**47**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**88**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**37**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	9	9	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**91**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	**53**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**32**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	**102**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	4	1	0	0	0	**88**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	3	1	0	0	0	**82**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	**60**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	8	8	8	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**66**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	8	8	7	7	6	5	4	2	0	0	0	0	**69**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**74**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	**36**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**55**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	**48**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	**29**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**37**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	**39**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	8	8	8	8	7	7	5	2	0	0	0	0	**76**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	9	9	9	8	7	6	4	2	0	0	0	0	**79**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	8	8	8	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	**86**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**31**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	0	0	0	0	**51**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	9	9	9	9	9	9	7	4	2	0	0	0	0	**79**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	**49**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**53**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**99**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	**68**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**73**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	8	8	8	8	7	5	1	1	0	0	0	0	**64**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	7	7	7	7	6	5	3	2	0	0	0	0	**62**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	9	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	**92**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	7	7	7	7	7	6	6	5	3	0	0	0	0	**70**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	8	8	8	7	7	6	5	3	0	0	0	0	**75**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	1	0	0	0	**85**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	7	7	7	6	5	3	2	0	0	0	0	**60**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	7	40	76	91	95	95	94	93	92	90	86	58	44	10	0	0	0	**970**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	7	34	65	81	82	82	82	80	82	41	41	27	36	8	0	0	0	**748**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	8	8	7	3	0	0	0	0	**96**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	6	22	59	88	91	99	105	101	97	89	76	64	36	7	0	0	0	**940**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**91**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**23**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	8	9	9	9	9	7	6	4	2	0	0	0	0	**78**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	8	9	9	9	9	9	8	5	4	1	0	0	0	**87**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**92**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	6	7	7	8	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**80**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	7	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**69**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**98**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	8	8	8	7	7	6	5	2	0	0	0	0	**70**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**29**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	9	9	9	8	8	7	4	1	0	0	0	**85**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	6	7	7	7	7	7	6	5	1	0	0	0	0	**65**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**89**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	8	8	8	8	8	8	8	7	3	1	0	0	0	**84**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**43**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	9	9	9	9	9	9	9	5	5	1	0	0	0	**93**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	**73**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	8	9	9	9	9	8	8	7	3	0	0	0	0	**85**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	8	9	9	9	9	8	6	3	1	0	0	0	0	**71**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	2	25	61	64	65	66	68	69	69	69	67	63	23	1	0	0	0	**711**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**32**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**45**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	7	6	7	6	5	3	1	0	0	0	**67**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**93**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**58**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	7	7	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	**81**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**91**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**64**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**92**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	**50**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	4	4	3	2	1	0	0	0	0	**38**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	8	8	8	8	5	3	0	0	0	0	**86**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	7	9	9	9	9	9	9	7	3	1	0	0	0	**81**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	7	7	7	7	7	6	5	3	1	0	0	0	**73**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	9	9	8	8	8	8	5	3	1	0	0	0	**83**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**95**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	**6**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**32**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	**105**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**98**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	**74**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	7	7	7	7	7	6	5	3	2	0	0	0	0	**66**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	**83**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**65**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	12	30	32	33	34	34	34	35	35	34	22	11	0	0	0	0	**348**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**31**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	6	9	8	5	6	1	0	0	0	**94**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**57**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	**5**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	5	0	0	0	7	7	4	1	0	0	0	**64**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**30**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	**73**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**94**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**35**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	9	9	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**92**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	0	0	0	0	**29**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	5	7	7	7	6	5	7	3	4	1	0	0	0	**64**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	6	1	0	0	0	**103**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	**28**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**8**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**32**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	3	3	1	0	0	0	**47**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	**36**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**96**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**87**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**24**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	5	6	6	6	6	6	5	4	2	0	0	0	0	**58**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	8	7	7	7	7	7	8	7	4	1	0	0	0	**87**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**95**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	4	7	4	1	0	0	0	**91**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**23**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	**59**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**67**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**95**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	3	1	0	0	0	**75**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	**75**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**39**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	8	7	4	0	0	0	0	**97**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**36**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**33**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	**38**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**38**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	1	0	0	0	**66**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	8	8	7	7	7	7	5	4	1	0	0	0	**86**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**30**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	**56**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**31**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**22**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	**65**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	3	4	1	0	0	0	**65**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	**74**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**99**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	**87**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	9	9	8	8	7	7	2	1	0	0	0	**88**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**64**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	9	9	9	9	9	8	8	7	4	1	0	0	0	**90**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**97**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	4	1	0	0	0	**88**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**4316**	**4413**	**4398**	**4431**	**4413**	**4433**	**4354**	**4407**	**2328**	**1447**	**1356**	**1406**	**1343**	**1317**	**1317**	**1300**	**1305**	**1290**	**1541**	**2162**	**4085**	**4249**	**4230**	**4231**	**70,072**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
CERROPABELLON-G2A_GEO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
CERROPABELLON-G3A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Período Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	87	281	281	281	281	**4343**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	**4019**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	**4018**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	**390**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**91**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	214	246	246	246	234	246	246	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246	**2878**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	355	355	355	355	355	355	336	355	142	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	142	355	355	355	355	**5587**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	165	165	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	165	165	165	165	**2145**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**149**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Período Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165	165	165	165	165	**990**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	283	287	283	340	340	340	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2440**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	**2305**
GUACOLDA-4_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	156	156	156	156	**2330**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**5**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	**75**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	**140**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	65	101	**261**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	350	350	350	350	350	350	350	350	247	212	177	177	177	177	177	177	177	177	207	227	350	350	350	350	**6510**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	368	370	370	358	356	359	352	370	239	189	170	170	170	170	170	170	170	0	170	239	358	365	370	370	**6392**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	**169**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	328	328	328	328	328	328	328	322	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	328	328	**4217**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	368	370	370	358	355	358	351	381	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	357	365	370	370	**4971**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	22	22	22	22	**337**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	331	331	331	286	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	**2877**

Período Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	330	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	190	190	160	**2630**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15	15	15	2	15	2	15	15	15	15	15	**324**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	60	60	60	60	60	60	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**425**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	**168**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	**98**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	0	0	0	0	7	0	7	7	7	7	7	**126**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	**119**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11	**209**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	**263**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	**209**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	11	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	**65**
CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	12	**272**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	11	11	11	**152**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	**3,916**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	**156**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	**6**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**16**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	24	24	24	**366**
MAPA_COGEN	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**672**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	32	25	40	16	16	0	18	0	0	0	0	0	0	0	**163**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	81	81	81	81	81	81	80	81	64	22	14	0	0	0	0	**749**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	**172**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**2080**	**2354**	**2314**	**2179**	**2146**	**2194**	**2280**	**2144**	**1492**	**724**	**713**	**584**	**690**	**753**	**885**	**919**	**939**	**827**	**931**	**1349**	**2287**	**2363**	**2643**	**2626**	**38,416**
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	35	35	35	35	35	**501**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	**280**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	**211**
OJOSDEAGUA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	8	8	8	8	5	8	8	8	8	8	**142**
ISLA	53	53	53	53	53	53	53	53	53	35	34	34	34	34	34	34	34	34	35	53	53	53	53	53	**1081**
CURILLINQUE	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	50	50	50	51	74	74	74	74	74	**1233**
LOMAALTA	33	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	22	22	22	23	33	33	33	33	33	**550**
LOSHIERROS	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	**24**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	270	225	186	216	186	270	186	230	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	**3032**
PEHUENCHE-2	270	268	230	270	230	251	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	**2829**
COLBUN-1	143	173	211	166	203	155	206	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	130	129	129	229	229	**2631**
COLBUN-2	119	129	129	129	129	119	129	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	120	129	129	197	132	**1807**
MACHICURA-1	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**816**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	**179**
SANCLEMENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**104**
SANIGNACIO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**233**
ELTORO-1	88	88	88	88	88	88	95	97	36	44	0	0	0	15	88	47	69	0	0	88	88	113	88	88	**1481**
ELTORO-2	86	86	86	86	86	86	86	86	85	0	86	38	63	86	86	0	0	61	39	33	86	112	86	112	**1663**
ELTORO-3	88	114	112	88	88	88	114	114	88	47	0	0	0	0	55	88	88	88	0	88	96	92	106	103	**1741**
ELTORO-4	113	113	113	113	113	113	113	113	88	88	88	6	88	112	110	106	104	0	0	88	113	96	113	101	**2205**
ABANICO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**754**
ANTUCO-1	53	80	53	53	80	53	53	53	53	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	53	53	53	53	53	**1400**
ANTUCO-2	126	99	126	128	101	128	126	128	126	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	126	128	128	128	128	**2900**

Periodo Desde: 22-01-2025 28-01-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
miércoles, 22 de enero de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	225	233	232	235	234	232	227	226	103	79	74	78	76	69	69	65	70	64	83	112	216	230	227	229	**3,690**
Costos Encendido/Detención	44	1	0	0	0	0	0	0	6	25	2	2	2	0	0	0	0	0	33	55	52	4	0	0	**226**
Costos Totales [kUSD]	**270**	**234**	**232**	**235**	**234**	**232**	**227**	**226**	**109**	**104**	**76**	**80**	**78**	**69**	**69**	**65**	**70**	**64**	**116**	**167**	**268**	**234**	**227**	**229**	3,916
Costo Marginal Quillota 220 kV	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**68.8**	**51.2**	**13.9**	**13.6**	**13.6**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.7**	**13.8**	**13.8**	**0.0**	**59.2**	**70.9**	**72.6**	**72.6**	**72.6**	**44.70**
Pérdidas [MWh]	207	240	222	256	247	255	201	198	173	307	349	345	348	339	349	336	336	335	334	229	215	212	221	211	**6,464**
Consumos Propios [MWh]	222	223	223	223	223	223	223	224	211	196	195	196	195	195	195	195	195	195	200	206	223	224	224	224	**5,052**
Demanda Total [MWh]	9181	8831	8638	8434	8368	8332	8481	8625	9131	9659	9943	10120	10262	10356	10482	10484	10476	10282	10080	9963	9807	9956	9857	9494	**229,241**
Generación Total [MWh]	**9611**	**9293**	**9083**	**8913**	**8838**	**8809**	**8905**	**9047**	**9514**	**10163**	**10487**	**10661**	**10805**	**10890**	**11025**	**11015**	**11006**	**10811**	**10614**	**10399**	**10244**	**10393**	**10302**	**9929**	**240,758**

RUCUE	104	104	104	112	112	112	104	112	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	112	105	112	105	**2539**
QUILLECO	45	45	45	48	48	48	45	48	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	48	45	48	45	**1092**
LAJA1	0	0	0	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	**37**
RALCO-1	99	177	177	99	99	99	141	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	177	177	177	**1684**
RALCO-2	0	177	177	99	99	99	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177	177	177	**1715**
PALMUCHO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	18	30	30	30	30	30	**717**
PANGUE-1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	20	20	20	20	20	20	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1560**
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	90	**167**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	**231**
ANGOSTURA-3	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	**880**
CANUTILLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANUTILLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 22 de enero de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.2	5.0	5.0	4.0	4.0	2.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.1	4.6	5.0	5.8	8.0	8.0	8.0	104.6	8.0	4.4
COSAPILLA	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	8.1	0.4	0.3
ELTORON2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	1.0	1.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	22.8	1.0	1.0
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.5	0.5	0.4
RIOHUASCO	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	31.6	1.4	1.3
PUCLARO	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	13.1	0.6	0.5
LOSMOLLES	5.7	4.6	4.6	3.3	2.9	2.9	3.0	3.8	4.2	4.1	3.2	3.2	3.4	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.5	8.3	74.4	8.5	3.1
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	38.7	34.0	38.5	39.3	39.4	39.7	39.9	39.8	39.5	39.0	38.8	38.9	38.4	37.9	37.1	37.5	38.8	39.3	39.4	39.8	39.9	24.1	10.4	8.8	856.9	39.9	35.7
JUNCALITO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	21.2	1.0	0.9
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	24.9	25.8	26.2	25.9	25.5	25.3	25.2	25.5	25.1	23.7	23.4	23.3	23.0	22.9	22.8	23.0	24.1	24.5	24.6	25.2	26.2	26.9	23.8	20.6	587.4	26.9	24.5
BLANCO	51.4	49.1	46.9	45.1	43.4	41.9	40.5	39.1	38.0	37.1	36.2	35.4	34.4	33.7	34.5	38.6	44.4	51.1	55.0	55.7	55.3	53.9	53.9	54.5	1069.1	55.7	44.5
LOSQUILOS	28.5	27.9	28.4	27.5	27.0	27.6	27.6	27.2	27.1	26.4	26.9	26.1	27.6	27.8	26.7	26.9	27.6	27.9	28.6	28.9	29.3	29.5	29.8	28.9	667.7	29.8	27.8
CHACABUQUITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUCEANDES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	13.2	0.6	0.5
CARENA	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.1	2.6	2.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	108.1	4.7	4.5
MINI_ARRAYAN	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	25.8	1.1	1.1
ALFALFAL	144.8	143.2	141.3	147.5	149.9	147.4	151.0	149.7	150.9	151.9	151.4	153.9	153.8	151.5	151.4	155.1	155.4	140.8	155.5	155.5	151.9	152.6	148.8	140.9	3596.2	155.5	149.8
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.6	0.2	0.2
CALIBORO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.2	1.0	1.0
MALLARAUCO	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	82.4	3.5	3.4
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	108.9	108.3	110.3	110.3	110.1	109.0	109.9	107.5	108.0	97.0	97.1	96.9	98.3	98.6	96.9	97.8	101.1	100.0	100.4	102.3	103.9	106.6	110.0	108.8	2498.0	110.3	104.1
SAUZAL	71.0	70.5	72.0	66.4	64.3	63.7	68.3	66.6	65.3	65.0	65.2	64.8	66.6	67.6	67.2	65.4	69.9	67.4	67.4	70.9	69.5	74.4	76.6	75.9	1642.0	76.6	68.4
CIPRESILLOS	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.8	8.1	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	195.6	8.5	8.2
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	10.1	10.1	10.1	10.0	9.9	9.9	10.0	10.0	9.9	9.9	8.6	9.8	10.0	9.9	10.0	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	238.2	10.1	9.9
LA-COMPANIA-II	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	44.4	1.9	1.8
LAHIGUERA	158.5	157.4	161.5	162.8	160.8	156.2	149.5	131.4	129.6	107.6	110.4	111.2	106.4	102.8	107.8	104.1	102.3	100.9	106.0	108.4	128.3	162.3	161.7	158.9	3146.8	162.8	131.1
LACONFLUENCIA	143.9	143.3	143.9	147.1	134.6	130.3	133.8	110.4	106.3	76.8	76.2	76.8	77.8	78.8	79.8	87.4	89.6	83.6	92.3	81.1	122.4	142.6	142.8	138.7	2640.2	147.1	110.0
ELPASO	35.2	34.1	28.7	27.5	24.8	21.6	36.7	29.2	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	25.5	34.6	39.8	44.3	55.0	54.1	53.9	55.6	55.4	50.2	35.5	863.3	55.6	36.0
SANANDRES	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	1015.2	42.3	42.3
CONVENTOVIEJO	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	139.3	5.8	5.8
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	2.5	2.6	1.8	0.7	2.0	2.5	2.5	2.6	2.1	2.5	2.2	2.2	2.5	2.6	56.4	2.6	2.3
CORRALES	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	69.0	3.0	2.9
ROBLERIA	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	42.6	1.8	1.8
LIRCAY	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.2	19.2	19.0	10.5	8.1	7.1	7.1	18.9	18.9	18.9	18.9	414.1	19.2	17.3
MARIPOSAS	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	1.8	2.0	3.1	3.0	2.9	2.9	67.6	3.1	2.8
PROVIDENCIA	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	36.5	1.7	1.5
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.1	0.2	0.2
ELGALPON	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	13.4	0.6	0.6
RIOCOLORADO	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	4.3	4.4	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.3	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.6	4.6	107.3	4.9	4.5
ITATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELDIUTO	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	66.5	2.8	2.8
BUREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AILLIN	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	18.4	0.9	0.8
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	5.3	0.3	0.2
MUNILQUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEUCHEN	58.2	38.9	21.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	60.5	60.4	290.3	60.5	12.1
MAMPIL	29.6	30.9	26.0	19.0	11.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	17.7	30.9	185.5	30.9	7.7
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPADRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-PINAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLAILEO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4	0.1	0.1
MULCHEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.1	0.1	0.1
EL-ATAJO	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	22.6	1.0	0.9
RIOTRUENO	0.1	0.3	0.9	0.0	0.7	0.6	0.0	1.0	0.2	0.2	1.1	0.0	0.6	0.7	0.0	1.0	0.3	0.0	1.1	0.3	0.1	1.1	0.0	0.5	10.9	1.1	0.5
RENAICO	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	89.2	5.8	3.7
ALTORENAICO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.3	1.2	0.8
RIOPICOIQUEN	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.6	0.5	0.4
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	18.5	0.8	0.8
MOLINERAVILLARRICA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.2	0.1	0.1
CARILAFQUEN	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.4	11.9	11.8	11.6	11.4	5.6	0.0	0.0	10.5	11.8	12.1	12.5	11.8	6.0	11.7	13.0	13.0	13.0	256.0	13.0	10.7
MALALCAHUELLO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	20.8	1.1	0.9
TRAILELFU	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.0	0.2	0.2
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.3	2.7	2.7	2.4	1.8	0.0	0.1	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	57.2	2.7	2.4
DONGUIL	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	0.1	0.0
MAISAN	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	2.7	0.3	0.1
ELCANELO	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.2	1.1	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	51.5	2.3	2.1
ELAGRIO	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	4.9	0.3	0.2
PILMAIQUEN	11.9	11.3	12.6	13.7	13.6	13.6	13.4	13.4	12.2	10.3	11.8	14.1	14.3	14.3	14.8	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	15.1	14.7	13.9	13.9	329.6	15.4	13.7
LOS-PORTONES	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.6	0.2	0.1
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORRENTOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALMAR	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	45.1	1.9	1.9
PULELFU	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	72.3	3.1	3.0
MARIAELENA	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CAPULLO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	87.5	3.9	3.6
NALCAS	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	44.2	1.9	1.8
CALLAO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.3	0.2	0.2
HIDROBONITO-MC1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	36.0	1.6	1.5
HIDROBONITO-MC2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.9	0.4	0.4
HIDROBONITO-MC3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.7	0.5	0.4
RUCATAYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	16.2	15.0	15.2	15.4	15.3	15.3	15.4	15.5	15.3	14.5	15.3	15.3	20.6	20.7	20.9	21.0	20.9	20.8	321.2	21.0	13.4
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	25.5	1.1	1.1
LAARENA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	15.2	0.7	0.6
ELCOLORADO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	5.4	0.3	0.2
DONGO	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	2.4	0.2	0.1
COLLIL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.9	0.3	0.1
QUELTEHUES	40.3	40.3	40.3	40.4	40.1	40.1	40.1	40.0	39.2	38.8	38.9	39.0	39.0	39.1	39.5	39.8	39.8	39.8	39.7	39.8	40.7	42.0	41.9	41.4	959.9	42.0	40.0
VOLCAN	11.8	11.2	10.8	11.5	11.7	11.7	11.8	11.8	10.5	10.9	11.9	11.7	10.5	10.9	10.9	10.9	11.5	11.6	11.7	11.9	11.6	11.6	11.5	10.8	272.7	11.9	11.4
GUAYACAN	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	10.2	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	8.8	7.4	9.7	10.2	9.3	10.4	10.6	10.8	248.9	10.8	10.4
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	16.2	16.4	16.5	16.4	16.3	16.4	16.5	16.3	16.2	16.2	16.3	16.6	17.1	17.2	17.0	17.0	17.2	17.4	17.0	16.3	16.0	16.5	17.0	15.9	397.9	17.4	16.6
FLORIDA-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.2	2.3	2.3
PUNTILLA	16.3	15.7	15.8	15.9	16.1	15.6	16.0	16.3	16.3	16.4	16.5	16.1	16.3	16.4	16.4	16.4	15.7	16.0	15.5	16.5	16.3	15.2	15.7	16.5	385.9	16.5	16.1
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	0.7	1.6	1.6	1.6	0.6	1.4	1.6	1.6	0.9	1.7	1.6	0.6	1.4	1.6	1.3	1.6	0.9	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	28.3	1.7	1.2
ELLLANO	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.3	1.1	1.1	1.1	1.0	24.8	1.1	1.0
ELRINCON	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.6	0.2	0.2
LOSMORROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSBAJOS	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.1	5.2	5.1	4.9	5.1	126.6	5.4	5.3
AUXDELMAIPO	3.8	3.9	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	3.4	4.1	4.1	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	4.6	4.0
PULLINQUE	8.6	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	10.8	20.4	20.3	20.4	20.5	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	19.6	15.9	15.2	14.4	9.3	342.5	20.6	14.3
RECA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.9	0.2	0.2
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.0	0.3	0.3
MUCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASFLORES	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	15.0	0.7	0.6
PEHUI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	2.6	0.2	0.1
MOCHO	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	132.0	5.8	5.5
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	15.7	16.4	16.1	14.8	8.5	4.4	3.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	16.4	3.5
CUMBRES	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	9.5	9.2	9.4	9.3	9.3	9.3	9.5	9.0	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	223.6	9.5	9.3
SANTAISABEL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.1	0.5	0.5
LOSCORRALES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSCORRALES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MSA-1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	2.2	0.4	0.1
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICHILONCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONWALTERIO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	25.8	1.4	1.1
DIGUA	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	161.8	6.8	6.7
MELO	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	46.6	2.2	1.9
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCOA	25.0	24.6	24.8	24.9	24.7	24.9	24.8	24.3	24.6	24.5	25.1	24.9	24.7	25.1	25.1	23.9	24.6	24.9	25.0	24.6	24.4	24.8	24.6	24.9	593.7	25.1	24.7
LAVINA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.9	0.5	0.5
SANTAELENA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	0.3	0.3
TRANQUIL	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	8.5	0.4	0.4
ELTORO	354.9	352.0	358.4	336.8	326.0	355.0	371.1	344.6	245.4	210.1	212.7	207.4	230.3	233.1	220.5	211.9	239.3	253.9	277.8	353.3	374.4	383.3	378.4	341.9	7172.1	383.3	298.8
ANTUCO	184.4	181.1	181.5	182.0	182.0	182.0	182.4	182.4	182.4	181.8	181.5	180.9	180.5	180.0	178.2	173.7	173.1	172.6	172.0	171.7	172.7	173.7	176.1	177.9	4286.6	184.4	178.6
ABANICO	37.3	37.3	37.3	37.3	37.2	36.9	36.9	36.9	32.0	30.8	37.1	37.1	37.2	37.2	37.2	36.5	16.7	32.3	15.8	10.4	32.3	37.9	37.9	37.8	803.4	37.9	33.5
RUCUE	86.0	85.0	84.0	84.0	84.0	86.0	86.0	85.0	88.0	88.0	88.0	89.0	88.0	87.0	83.0	84.0	86.0	87.0	87.0	87.0	87.0	86.0	88.0	82.0	2065.0	89.0	86.0
QUILLECO	34.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.0	811.0	34.0	33.8
LAJA1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	67.1	2.8	2.8
RAPEL	84.7	1.1	0.0	0.0	0.9	96.7	101.4	191.0	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	53.3	546.0	191.0	22.8
CANUTILLAR	87.0	43.0	41.0	42.0	41.0	24.0	17.0	41.0	82.0	112.0	127.0	144.0	162.0	135.0	143.0	141.0	122.0	109.0	109.0	86.0	60.0	80.0	119.0	91.0	2158.0	162.0	89.9
LOSCONDORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CIPRESES	67.6	67.2	68.3	68.3	68.3	67.9	68.2	66.3	26.0	25.6	33.6	6.3	8.7	5.4	37.7	32.4	25.6	24.8	26.2	44.0	62.0	67.8	67.7	67.8	1103.8	68.3	46.0
OJOSDEAGUA	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	6.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	182.9	7.7	7.6
LAMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISLA	44.4	44.4	45.1	44.9	44.9	44.7	44.9	44.7	34.4	32.3	35.6	27.7	29.2	29.5	34.8	35.5	31.2	31.1	31.1	36.5	41.8	44.3	44.4	44.4	921.8	45.1	38.4
CURILLINQUE	55.6	58.2	55.2	57.7	57.7	57.6	57.6	57.5	52.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	50.0	43.5	38.5	38.4	41.7	51.0	54.6	56.7	57.2	978.8	58.2	40.8
LOMAALTA	22.7	23.1	23.1	22.9	23.4	23.4	23.4	23.3	23.2	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	19.1	15.5	14.6	15.2	18.0	21.5	22.4	23.7	378.3	23.7	15.8
LOSHIERROS	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.4	3.0	29.2	4.0	1.2
LOSHIERROS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLBUN	252.0	290.0	371.0	355.0	351.0	304.0	404.0	281.0	231.0	158.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	222.0	243.0	335.0	346.0	409.0	421.0	5004.0	421.0	208.5
MACHICURA	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	38.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	1081.0	60.0	45.0
CHIBURGO	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	18.0	15.0
SANCLEMENTE	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	103.2	4.3	4.3
SANIGNACIO	23.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	12.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	378.0	24.0	15.8
PEHUENCHE	498.0	436.8	424.1	488.1	413.9	445.6	513.3	467.8	409.5	223.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	385.1	482.5	436.1	375.1	6064.6	513.3	252.7
RALCO	127.5	161.9	175.5	169.4	109.3	106.1	111.6	100.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.7	125.6	181.0	142.4	1646.3	181.0	68.6
PALMUCHO	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	729.7	30.4	30.4
PANGUE	227.2	171.1	161.5	162.7	116.0	100.1	102.4	97.2	29.0	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9	20.8	20.7	21.7	67.1	126.5	177.5	198.2	201.0	115.2	82.8	2303.0	227.2	96.0
ANGOSTURA-1	40.0	0.0	0.0	0.0	5.0	84.0	95.0	77.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.0	95.0	12.8
ANGOSTURA-2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	98.0	75.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	202.0	98.0	8.4
ANGOSTURA-3	31.0	40.0	40.0	40.0	41.0	41.0	46.0	45.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.0	40.0	41.0	40.0	41.0	40.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	41.0	975.0	46.0	40.6
PE-TCHAMMA	0.0	0.0	8.2	25.5	36.9	56.8	61.8	70.7	69.2	38.8	4.9	1.4	6.0	17.5	35.3	28.4	16.4	16.8	42.7	55.9	52.8	8.2	0.0	0.0	654.2	70.7	27.3
PE-SIERRAGORDA	0.0	0.1	3.3	7.5	11.8	15.1	24.5	15.9	14.0	8.4	0.2	1.2	9.9	15.9	35.4	41.4	52.2	47.0	33.5	47.0	68.5	30.3	3.7	0.0	486.6	68.5	20.3
PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.6	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.8	2.9	3.7	0.4	0.0	0.0	2.0	14.1	44.2	43.5	37.9	34.1	24.1	41.5	81.6	64.3	30.4	9.7	437.8	81.6	18.2
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0.3	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	13.2	70.3	88.9	87.4	76.1	69.7	49.4	66.2	147.7	57.0	25.3	3.1	757.5	147.7	31.6
PE-CALAMA	2.1	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	2.6	2.6	5.0	0.7	0.0	0.2	1.8	9.8	25.9	61.4	77.3	70.5	81.4	101.2	141.8	98.2	48.9	21.3	754.2	141.8	31.4
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	22.5	49.2	42.0	42.9	43.2	50.3	124.0	151.3	63.1	15.0	1.2	613.0	151.3	25.5
PE-TALTAL	55.4	66.8	71.4	81.7	76.5	73.0	74.7	62.1	33.4	31.4	34.0	10.7	1.7	0.8	16.6	32.2	41.6	37.8	31.5	25.8	18.6	4.3	2.0	0.4	884.3	81.7	36.8
PE-ANTOFAGASTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-SARCO	28.7	5

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025

22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-HORIZONTESUR	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.4	29.4	7.8	1.6	0.7	31.5	39.5	39.0	39.6	39.5	36.0	9.9	0.3	16.0	724.3	39.6	30.2
PE-KALLPA	136.7	123.4	123.9	144.0	147.3	131.6	115.4	101.6	100.0	103.0	125.0	86.7	46.9	11.9	6.2	96.3	124.4	99.1	99.0	105.9	102.1	56.7	12.2	6.7	2205.8	147.3	91.9
PE-SANJUAN	29.2	6.7	0.0	4.2	8.0	10.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	11.1	27.0	53.6	77.6	67.5	73.0	112.5	152.8	168.0	171.4	158.2	1138.6	171.4	47.4
PE-CABOLEONES	22.7	1.0	0.1	0.2	1.4	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	13.2	28.7	47.6	60.9	64.6	49.4	67.9	115.7	141.8	138.1	128.0	886.8	141.8	36.9
PE-CABOLEONES-2	24.5	0.5	0.0	0.0	0.1	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	17.8	32.0	46.8	53.2	22.3	63.6	71.3	121.8	138.3	127.2	108.9	836.4	138.3	34.9
PE-CABOLEONES-3	30.6	3.6	4.2	5.6	10.2	10.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	16.3	33.5	58.0	68.3	36.6	58.2	63.8	123.8	143.2	140.6	133.4	950.2	143.2	39.6
PE-ATACAMA	27.6	2.7	6.0	6.0	11.2	9.2	3.9	0.4	0.0	0.3	0.4	1.0	7.3	20.0	35.6	57.0	64.1	62.9	51.3	59.8	113.3	119.3	117.3	106.1	882.5	119.3	36.8
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	6.9	1.1	0.3
PE-ELARRAYAN	25.1	29.9	18.3	9.4	9.3	10.7	3.7	5.1	10.4	5.2	3.4	3.3	7.9	13.3	26.8	50.6	56.1	50.7	36.3	44.5	104.2	94.5	95.7	87.5	801.8	104.2	33.4
PE-LOSCURUROS	3.7	4.5	12.4	5.6	2.7	2.8	1.1	3.2	6.0	11.5	6.2	15.2	24.2	26.8	45.4	61.6	51.0	50.2	28.2	44.1	100.5	78.4	67.6	48.0	700.6	100.5	29.2
PE-TALINAYORIENTE	0.4	2.3	9.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0	19.4	31.6	41.9	41.9	38.4	27.1	45.0	82.8	64.2	38.5	26.2	482.7	82.8	20.1
PE-TALINAYPONIENTE	14.0	14.2	16.3	7.6	4.1	3.0	0.0	4.6	4.1	5.2	0.1	2.0	9.8	12.1	18.0	26.3	24.9	23.8	18.0	29.7	53.8	50.6	47.0	38.1	427.2	53.8	17.8
PE-PUNTA-DE-TALCA	2.7	2.4	6.8	0.2	0.0	0.1	0.3	4.9	4.8	6.4	0.5	4.7	10.3	8.2	10.0	14.4	19.6	31.5	52.2	58.7	61.9	49.0	34.4	17.5	401.4	61.9	16.7
PE-PUNTASIERRA	22.7	16.2	14.2	12.8	14.3	10.7	7.3	14.2	21.3	19.9	13.9	18.2	23.3	23.6	32.5	40.3	43.1	36.4	25.4	36.8	79.8	74.5	71.7	65.8	738.9	79.8	30.8
PE-MONTEREDONDO	0.9	1.4	3.8	2.5	2.2	1.9	1.4	1.7	3.0	2.7	1.5	4.8	8.2	8.5	13.8	16.9	17.6	17.7	15.9	23.2	30.7	21.8	19.9	15.1	237.0	30.7	9.9
PE-CANELA	2.3	3.0	2.0	1.6	1.4	0.9	0.6	0.8	0.1	0.5	1.5	3.2	4.5	4.2	4.0	5.3	8.1	10.2	13.1	12.7	9.6	7.8	8.3	8.9	114.4	13.1	4.8
PE-CANELA-2	19.8	17.8	14.4	11.8	10.7	8.1	6.2	7.9	6.2	8.3	13.0	20.1	18.0	13.1	12.7	11.8	11.0	16.0	16.4	30.4	49.1	44.1	38.8	40.5	446.0	49.1	18.6
PE-TOTORAL	10.4	10.3	12.3	10.1	5.2	3.8	4.0	10.1	8.4	8.6	6.1	7.0	8.5	9.0	11.4	11.4	10.3	16.4	29.6	34.0	36.6	35.9	34.8	37.6	371.8	37.6	15.5
PE-PUNTAPALMERAS	13.7	13.1	10.0	9.1	7.2	6.9	4.3	7.0	6.8	5.0	6.9	11.4	13.2	10.7	11.0	12.8	12.0	13.1	16.0	25.4	38.7	35.0	33.3	37.5	360.2	38.7	15.0
PE-UCUQUER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	1.1	1.9	1.8	0.8	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	10.9	1.9	0.5
PE-UCUQUER-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.1	0.3	0.8	4.4	1.0	0.2
PE-LA-ESTRELLA	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	4.4	2.8	3.4	6.8	7.2	8.9	10.6	11.2	8.7	9.1	16.2	93.5	16.2	3.9
PE-CARDONAL	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.2	2.5	4.1	4.7	4.3	5.2	4.4	4.3	4.8	5.6	6.9	52.1	6.9	2.2
PE-MANANTIALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.1	1.5	3.4	3.7	3.7	4.9	5.7	5.5	5.1	4.2	5.4	48.4	5.7	2.0
PE-LOS-CERRILLOS	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	3.4	5.2	7.4	8.5	10.3	11.1	11.0	6.5	5.2	10.8	86.1	11.1	3.6
PE-ELMAITEN	0.1	4.5	5.1	6.3	4.7	2.9	2.3	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	2.7	6.5	6.3	4.9	4.6	4.2	3.6	2.7	2.1	1.2	67.7	6.5	2.8
PE-LASPENAS	8.3	8.1	7.7	7.1	6.3	5.9	6.0	5.4	3.3	2.8	0.9	0.4	2.1	2.4	2.0	1.5	1.7	1.5	4.7	3.7	2.8	0.4	0.0	0.0	85.0	8.3	3.5
PE-ALENA	39.9	31.8	29.5	23.3	18.2	8.6	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.4	19.1	26.7	28.5	14.4	14.7	11.9	15.1	10.1	1.5	307.9	39.9	12.8
PE-CUEL	11.0	13.3	11.3	8.3	5.6	3.9	2.8	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.8	3.1	7.8	10.9	4.3	0.2	86.7	13.3	3.6
PE-SAN-MATIAS	15.6	34.8	49.5	42.2	29.3	16.9	7.7	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	17.3	34.8	36.2	35.2	25.0	25.5	29.3	33.8	27.3	12.1	480.0	49.5	20.0
PE-LOS-OLMOS	58.2	69.0	64.5	46.5	43.2	34.8	22.9	13.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.9	21.4	23.9	24.0	30.0	25.8	8.9	6.1	6.5	2.1	511.2	69.0	21.3
PE-LAESPERANZA	9.0	9.0	7.4	2.9	2.9	2.5	2.1	1.9	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.0	4.3	2.8	1.7	0.9	0.0	0.1	0.0	55.6	9.0	2.3
PE-NEGRETE	31.5	31.3	26.4	16.4	15.0	12.3	11.0	6.9	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	7.1	8.0	9.2	9.5	8.1	5.2	0.2	0.7	0.3	204.9	31.5	8.5
PE-LOSBUENOSAIRES	12.8	15.5	13.0	7.6	5.2	2.9	2.7	1.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	7.7	8.0	8.5	7.5	7.7	6.9	11.2	4.5	0.0	127.7	15.5	5.3
PE-MESAMAVIDA	18.7	24.6	26.1	20.8	15.1	11.1	6.7	3.9	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	11.8	17.9	17.7	13.7	14.9	14.8	14.9	11.4	2.0	252.9	26.1	10.5
CAMPO_LINDO_E1_EO	10.5	26.2	30.0	21.6	11.6	7.8	0.0	5.5	2.4	2.0	0.6	0.0	0.0	0.2	3.1	6.4	21.3	21.9	21.9	9.8	17.9	20.7	24.2	20.2	285.8	30.0	11.9
PE-LEBU	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	6.4	6.5	6.4	6.5	5.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	2.9	3.3	2.0	1.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	6.5	1.9
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	29.9	29.9	29.4	27.5	28.9	20.0	13.3	5.3	2.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.5	3.7	8.3	10.9	11.6	9.1	2.0	10.2	8.4	3.5	2.5	257.9	29.9	10.7
PE-ELNOGAL	3.4	4.5	3.5	4.6	4.1	3.1	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.2	3.7	2.9	1.6	1.9	1.8	1.8	0.2	0.4	41.7	4.6	1.7
PE-TOLPAN-SUR	64.8	72.2	70.5	57.0	54.4	40.9	31.1	15.3	8.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.9	6.1	17.7	20.0	14.2	14.9	5.1	17.6	22.9	9.3	8.6	553.6	72.2	23.1
PE-MALLECO-NORTE	68.1	92.6	80.0	56.8	51.5	41.2	14.5	3.3	0.6	0.0	0.0	0.3	3.3	6.2	10.0	24.4	29.3	32.6	38.4	23.2	41.9	37.5	16.9	21.0	693.4	92.6	28.9
PE-MALLECO-SUR	102.2	110.1	102.0	85.8	85.3	65.8	23.3	13.3	4.6	0.0	0.0	0.1	3.7	8.4	13.5	28.9	26.9	29.7	36.9	13.3	53.7	47.7	24.4	30.8	910.3	110.1	37.9
PE-SANGABRIEL	128.1	129.5	104.0	71.0	57.7	51.6	31.8	18.0	8.4	0.9	0.9	0.0	0.0	2.9	13.4	33.1	35.1	33.7	38.6	12.2	22.1	19.3	15.0	30.1	857.3	129.5	35.7
PE-LACABAÑA	76.6	79.0	65.7	44.1	49.2	37.8	31.8	25.7	16.9	5.6	1.0	0.0	0.0	0.0	1.6	18.4	31.2	25.1	9.3	22.2	53.3	52.8	25.3	70.9	743.5	79.0	31.0
PE-RENAICO	63.7	68.7	65.9	46.0	38.0	30.1	23.3	14.6	9.6	3.8	0.6	0.0	0.0	0.6	7.6	21.6	21.9	23.5	12.1	10.6	14.7	23.6	8.7	7.3	516.5	68.7	21.5
PE-RENAICO-2	107.6	113.4	98.6	72.9	65.7	61.0	41.2	29.0	17.2	6.3	2.6	0.0	0.0	1.2	10.6	38.4	44.5	49.0	44.6	28.0	36.2	42.9	27.2	27.6	965.5	113.4	40.2
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	22.0	30.9	29.8	32.0	32.6	30.2	23.0	13.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	4.3	9.3	14.0	15.8	17.5	18.0	19.6	32.4	20.8	5.3	373.2	32.6	15.5
PE-PUELCHE-SUR	32.8	28.4	19.3	16.2	16.9	13.3	2.7	2.0	0.1	0.0	0.0	0.5	7.2	13.9	18.7	18.6	17.3	24.5	23.4	42.2	47.3	24.2	14.6	18.9	402.8	47.3	16.8
PE-AURORA	14.7	6.9	4.4	12.2	10.6	5.9	7.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	4.1	4.1	15.1	19.7	6.3	4.2	1.6	1.2	0.5	5.1	27.0	161.5	27.0	6.7
PE-SANPEDRO	2.5	0.3	0.0	0.9	3.3	4.0	5.8	6.6	6.1	5.7	9.7	14.3	15.8	19.5	22.3	23.0	24.5	25.1	26.4	25.9	25.9	25.3	8.6	0.5	301.8	26.4	12.6
PE-SANPEDRO-2	2.3	0.9	0.1	1.2	4.7	6.7	9.2	10.7	8.8	6.6	12.2	21.3	34.3	45.4	47.0	47.2	47.2	46.9	46.2	42.1	38.7	35.3	11.6	0.8	527.2	47.2	22.0
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	1.6	1.9	2.0	1.5	1.9	1.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	3.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	40.0	4.0	1.7
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	4.7	4.0	6.5	8.1	9.0	9.0	8.7	8.3	6.7	5.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	75.3	9.0	3.1
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.9	2.6	2.9	2.9	2.9	2.7	2.4	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	2.9	0.9
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	4.2	4.8	5.2	3.4	4.3	4.7	4.9	4.8	2.9	2.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	5.2	1.9
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.6	7.0	7.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.5	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	87.8	8.2	3.7
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	5.1	5.2	6.1	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.2	5.3	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	66.1	6.6	2.8
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	19.5	41.9	56.9	60.9	64.1	60.2	54.8	53.5	47.1	42.3	24.4	8.5	0.7	0.0	0.0	0.0	536.8	64.1	22.4
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3	9.0	9.3	10.4	11.2	11.1	11.3	11.0	8.0	7.3	5.3	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	101.7	11.3	4.2
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	2.3	0.9
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	0.1
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.1	0.3	0.1
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	5.1	6.6	7.2	7.7	7.3	7.2	7.5	6.6	6.1	4.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	7.7	2.9
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.5	8.6	8.7	8.8	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	8.6	7.6	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	97.2	9.0	4.0
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	41.4	71.5	63.6	66.4	80.4	81.8	59.2	22.7	73.8	58.4	31.4	14.8	0.7	0.0	0.0	0.0	671.9	81.8	28.0
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	3.3	4.8	6.0	7.0	7.4	7.1	6.8	5.7	4.1	2.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	57.4	7.4	2.4
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	7.6	7.0	7.1	19.2	38.9	48.2	48.6	48.6	42.5	30.6	15.9	4.1	0.3	0.0	0.0	0.0	319.4	48.6	13.3
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	19.0	18.1	18.2	19.1	19.5	19.1	17.7	17.5	17.1	15.4	10.2	5.5	0.2	0.0	0.0	0.0	199.7	19.5	8.3
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	9.9	9.6	9.8	10.2	10.5	10.2	9.4	9.5	8.4	7.3	4.6	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	103.8	10.5	4.3
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	28.5	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.7	28.0	25.5	18.3	10.4	0.8	0.0	0.0	0.0	325.2	30.5	13.6
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	2.5	1.1
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	114.2	124.3	136.6	144.6	147.8	141.3	127.7	125.6	109.8	103.5	69.8	49.2	2.7	0.0	0.0	0.0	1411.6	147.8	58.8
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	44.7	50.8	43.5	41.8	43.1	42.1	42.9	37.6	19.5	53.9	40.3	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	481.4	53.9	20.1
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.8	11.7	16.1	13.3	10.9	12.7	11.5	11.9	9.9	5.1	0.1	0.0	0.0	0.0	109.0	16.1	4.5
PFV-TAIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	90.0	169.0	240.0	260.0	265.0	253.0	233.0	232.0	203.0	128.0	96.0	68.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2256.0	265.0	94.0
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	19.4	48.6	70.0	75.2	80.0	80.1	99.0	100.8	100.1	101.0	90.6	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	889.5	101.0	37.1
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	107.4	108.5	120.8	127.4	130.3	124.0	112.7	108.7	96.2	87.5	61.0	49.7	3.2	0.0	0.0	0.0	1254.1	130.3	52.3
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	130.4	132.9	147.2	155.3	159.0	151.6	137.9	135.3	118.0	106.6	72.0	57.4	3.8	0.0	0.0	0.0	1523.3	159.0	63.5
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	74.4	118.1	132.3	140.1	129.0	129.6	126.9	107.5	73.0	59.2	34.3	25.3	2.0	0.0	0.0	0.0	1160.2	140.1	48.3
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	6.1	8.6	8.9	8.9	8.8	9.0	8.9	9.0	8.9	8.9	7.7	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	98.0	9.0	4.1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.2	7.7	8.3	8.5	8.7	8.7	8.7	8.7	8.4	8.1	7.2	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	91.0	8.7	3.8
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	24.0	37.1	40.3	31.5	25.5	27.9	27.2	28.2	46.4	52.0	50.9	24.0	1.1	0.0	0.0	0.0	418.5	52.0	17.4
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	20.1	27.6	31.4	33.6	34.6	33.2	29.7	29.2	25.0	22.6	15.7	12.4	0.7	0.0	0.0	0.0	317.4	34.6	13.2
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	61.8	56.8	60.9	64.8	67.0	63.5	57.5	56.4	49.0	44.2	31.2	27.5	1.5	0.0	0.0	0.0	650.1	67.0	27.1
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	4.1	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	3.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	51.2	5.1	2.1
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	7.5	8.3	8.7	8.9	8.9	8.8	8.8	8.6	8.2	7.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	90.8	8.9	3.8
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	45.4	86.4	108.4	114.9	118.0	113.4	101.9	101.9	87.0	83.1	55.9	30.4	1.4	0.0	0.0	0.0	1051.5	118.0	43.8
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	13.1	15.1	12.8	13.3	13.3	13.3	13.3	13.1	13.3	12.6	7.8	5.1	0.2	0.0	0.0	0.0	147.7	15.1	6.2
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	22.5	30.8	32.3	37.8	43.5	48.1	51.3	53.3	63.5	61.9	27.8	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	492.7	63.5	20.5
PFV-ANDES-IIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	49.2	85.2	78.1	82.3	85.0	82.4	73.3	73.4	74.0	71.4	43.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	817.5	85.2	34.1
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	116.1	78.0	82.9	85.1	82.4	73.5	74.5	76.1	73.3	44.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	904.0	116.1	37.7
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	49.0	52.1	58.5	61.7	63.2	60.3	54.6	50.2	47.1	42.4	29.2	25.1	1.5	0.0	0.0	0.0	601.1	63.2	25.0
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.9	5.3	5.4	5.5	5.4	5.6	5.5	5.5	5.5	5.2	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	5.6	2.5
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	5.5	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	78.9	7.4	3.3
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	17.4	12.8	47.8	56.0	56.9	54.8	48.3	48.6	43.0	40.0	26.6	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	464.7	56.9	19.4
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	49.3	58.0	58.0	60.3	61.3	58.0	58.0	58.0	58.0	57.7	47.5	28.2	1.0	0.0	0.0	0.0	658.8	61.3	27.4
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	21.7	49.4	61.7	68.6	72.5	71.5	64.4	62.3	55.8	53.5	39.0	32.5	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	667.7	72.5	27.8
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	50.3	56.8	35.0	32.9	67.1	75.8	66.6	84.4	73.0	34.4	49.6	36.0	0.5	0.0	0.0	0.0	664.6	84.4	27.7
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	25.3	26.0	33.0	34.7	35.4	33.7	30.4	30.0	26.3	23.8	17.2	14.6	1.0	0.0	0.0	0.0	333.7	35.4	13.9
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	1.9	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	2.1	0.8
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	4.1	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.0	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	49.9	4.8	2.1
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	7.5	7.5	9.7	10.2	10.5	9.9	8.9	8.8	7.6	6.8	4.7	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	97.3	10.5	4.1
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	50.4	63.3	50.5	42.8	69.5	95.3	83.4	41.7	80.5	67.8	43.2	27.9	2.8	0.0	0.0	0.0	725.9	95.3	30.2
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	22.0	34.2	40.7	43.4	45.0	43.3	38.5	37.0	33.0	31.1	20.8	19.5	2.6	0.0	0.0	0.0	411.7	45.0	17.2
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	41.7	106.3	55.8	31.2	35.7	23.5	30.7	28.2	24.9	34.0	36.3	52.4	8.1	0.0	0.0	0.0	512.4	106.3	21.3
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.6	5.6	19.8	19.4	30.0	32.7	24.2	19.6	25.1	20.6	19.4	19.4	2.1	0.0	0.0	0.0	243.9	32.7	10.2
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	26.6	42.0	48.6	51.8	53.2	50.4	45.8	45.1	39.2	35.4	25.1	21.5	1.8	0.0	0.0	0.0	488.7	53.2	20.4
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.3	23.7	41.0	43.1	44.0	41.9	38.5	37.9	33.0	30.9	20.9	18.4	1.5	0.0	0.0	0.0	379.7	44.0	15.8
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.2	10.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	15.0	13.2	10.2	8.8	0.8	0.0	0.0	0.0	151.3	15.0	6.3
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	1.7	1.9	2.9	2.8	3.6	3.0	2.9	5.7	21.0	18.4	10.8	0.4	0.0	0.0	0.0	79.2	21.0	3.3
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.4	1.8	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	2.1	0.7
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	8.4	18.3	20.5	21.0	19.9	18.0	17.6	15.0	14.4	8.6	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	168.1	21.0	7.0
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	4.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	88.5	9.0	3.7
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	7.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	7.5	4.9	0.5	0.0	0.0	0.0	87.4	8.3	3.6
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	82.2	97.2	67.6	70.5	72.3	70.1	55.4	55.4	55.4	55.4	60.1	57.9	7.0	0.0	0.0	0.0	813.2	97.2	33.9
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	31.4	40.8	47.5	49.9	50.9	49.0	44.4	43.7	37.9	38.7	30.9	28.5	2.2	0.0	0.0	0.0	498.5	50.9	20.8
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	246.3	210.6	226.6	239.4	245.6	233.8	211.8	209.1	181.3	164.5	115.6	116.0	16.5	0.0	0.0	0.0	2463.9	246.3	102.7
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.8	11.3	24.5	44.9	50.0	24.4	76.9	52.4	14.0	13.6	12.4	12.0	4.3	0.0	0.0	0.0	349.5	76.9	14.6
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	50.9	76.8	83.6	85.8	85.7	85.4	85.1	77.8	48.8	44.9	38.5	35.7	3.5	0.0	0.0	0.0	806.6	85.8	33.6
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	6.2	8.3	8.7	8.8	8.8	8.6	8.4	8.2	7.8	5.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	8.8	3.5
PMGD-PFV-ALIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.9	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	3.5	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	48.3	4.7	2.0
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.7	6.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.6	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0	78.9	7.2	3.3
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	7.7	8.8	6.9	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	8.7	6.4	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	91.0	9.2	3.8
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	71.3	126.4	133.9	137.0	137.9	137.8	136.6	113.5	71.0	64.0	44.7	40.8	4.1	0.0	0.0	0.0	1226.9	137.9	51.1
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	40.0	71.7	78.7	80.6	81.2	82.8	80.1	68.7	47.0	42.2	29.3	24.9	2.4	0.0	0.0	0.0	734.4	82.8	30.6
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.9	5.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	9.9	1.6
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	34.4	3.0	1.4
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	25.3	2.4	1.1
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	22.3	2.0	0.9
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	0.1
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.3	18.4	29.4	38.0	42.8	44.2	42.8	34.7	23.0	21.7	13.8	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	319.0	44.2	13.3
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	3.1	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.4	2.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	3.7	1.5
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	7.4	8.1	8.6	8.7	8.6	8.6	8.5	8.4	8.1	7.1	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	89.8	8.7	3.7
PFV-TAMARICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	89.3	139.8	144.7	144.7	144.7	144.7	144.7	144.6	144.3	144.1	134.3	73.1	6.3	0.0	0.0	0.0	1610.7	144.7	67.1
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.2	3.2	0.2	0.0	0.0	0.0	98.0	9.0	4.1
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	4.3	5.1	9.0	9.0	9.0	8.3	9.0	9.0	9.0	8.4	4.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	9.0	3.6
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	7.8	8.7	8.9	9.0	9.0	8.4	8.5	8.6	8.4	7.8	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	94.1	9.0	3.9
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.0	8.3	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.9	8.6	7.6	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	97.7	9.0	4.1
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	8.5	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.5	4.3	0.4	0.0	0.0	0.0	97.9	9.0	4.1
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	56.3	4.7	2.3
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.4	0.1
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.8	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	101.6	9.0	4.2
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	6.9	8.1	8.5	8.5	8.4	8.2	8.3	8.3	8.0	6.8	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	87.5	8.5	3.6
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.1	8.1	8.6	8.9	9.0	9.0	8.7	9.0	8.8	8.0	6.9	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	92.1	9.0	3.8
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	14.9	1.4	0.6
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	22.5	2.3	0.9
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	21.0	2.5	0.9
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.7	7.6	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	5.9	7.1	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	88.9	8.4	3.7
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	3.7	5.9	7.6	8.6	8.9	8.9	8.4	7.0	5.6	3.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	70.7	8.9	2.9
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	4.4	5.7	6.2	4.6	6.0	6.7	6.6	6.3	5.8	4.2	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	61.1	6.7	2.5
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	1.8	2.4	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	19.6	2.6	0.8
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.5	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.4	0.8
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	3.9	4.7	5.2	5.4	5.7	5.7	5.5	5.1	4.6	3.9	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	54.8	5.7	2.3
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	25.3	2.4	1.1
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	5.5	6.6	7.0	5.0	6.0	6.9	6.8	6.8	6.4	5.6	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	70.6	7.0	2.9
PMGD-MAYOR-POWER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	4.4	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.4	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	52.8	4.7	2.2
PMGD-PFV-CINTAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.4	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6	1.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.6	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.8	0.5
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.7	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.3	0.8
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	3.8	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	6.3	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	72.5	8.2	3.0
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	27.9	2.8	1.2
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	29.2	2.7	1.2
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.7	8.3	8.5	8.6	8.6	8.9	8.9	8.8	8.8	8.5	4.3	6.0	1.2	0.0	0.0	0.0	96.4	8.9	4.0
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.9	6.6	7.2	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	6.3	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	80.6	7.6	3.4
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	30.5	2.8	1.3
PFV-VILLA-LONGAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	7.5	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	8.4	6.7	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	92.2	8.8	3.8
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	2.0	2.3	2.4	2.4	2.1	1.7	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	2.4	0.7
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.1	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	50.8	5.7	2.1
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	19.0	2.2	0.8
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	17.4	2.0	0.7
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.5	2.2	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	5.3	0.5	0.0	0.0	0.0	79.8	9.0	3.3
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	27.5	2.6	1.1
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	1.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	23.4	2.8	1.0
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	19.1	2.2	0.8
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	17.4	1.8	0.7
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.1	6.6	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	6.8	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	80.1	7.4	3.3
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	0.1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	5.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	5.0	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	64.3	6.0	2.7
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.3	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	27.2	2.7	1.1
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	24.9	2.4	1.0
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.3	7.8	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	7.5	4.1	0.4	0.0	0.0	0.0	91.6	8.3	3.8
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	0.1	0.3	0.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	20.6	2.4	0.9
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9	1.5	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	23.0	2.4	1.0
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.3	1.7	1.7	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	18.3	1.8	0.8
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	28.8	2.6	1.2
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	28.2	2.7	1.2
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	22.7	2.6	0.9
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	28.2	2.7	1.2
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.6	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	23.8	2.9	1.0
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	1.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	36.7	4.0	1.5
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.1	4.1	3.8	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	15.9	4.1	0.7
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.9	2.1	1.4	0.0	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	20.2	2.2	0.8
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.7	2.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	5.2	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	52.9	6.6	2.2
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BELEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	4.8	5.4	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	4.6	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	60.2	5.8	2.5
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.9	0.3
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.3	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	14.7	6.3	0.6
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.7	2.6	1.1
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	6.5	7.9	8.4	8.6	8.7	8.7	8.5	8.2	8.0	6.8	3.7	0.6	0.0	0.0	0.0	88.1	8.7	3.7
PMGD-PFV-CURACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	3.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	4.7	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	58.1	6.5	2.4
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	4.1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	3.8	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	50.0	4.5	2.1
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.9	5.6	6.2	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.1	5.4	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	6.6	2.9
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	20.4	2.0	0.8
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	6.7	7.5	8.0	8.2	8.4	8.5	8.3	8.1	7.6	6.7	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	87.2	8.5	3.6
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	24.1	2.4	1.0
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	0.1	0.0	0.0	0.7	2.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	18.8	2.6	0.8
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	27.2	2.5	1.1
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	7.2	7.9	8.0	7.7	8.1	8.0	8.0	7.9	7.5	6.6	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	86.3	8.1	3.6
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.7	7.2	8.1	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.0	7.7	6.5	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	87.0	8.4	3.6
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	6.9	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3	6.6	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	83.5	7.7	3.5
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	1.7	0.7
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.3	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	7.9	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	98.8	9.0	4.1
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	32.9	61.9	104.0	110.7	183.5	193.6	178.4	138.1	131.4	97.5	68.8	19.7	1.3	0.0	0.0	0.0	1324.6	193.6	55.2
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	50.8	86.7	85.5	86.3	97.6	96.7	71.5	35.5	87.0	87.0	55.3	39.2	4.0	0.0	0.0	0.0	890.0	97.6	37.1
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	38.2	69.8	77.0	78.8	78.3	77.6	76.6	63.7	41.0	38.6	25.9	23.3	2.8	0.0	0.0	0.0	696.6	78.8	29.0
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9	3.6	0.3	0.0	0.0	0.0	98.1	9.0	4.1
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	15.8	1.5	0.7
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	2.1	2.5	2.6	2.6	2.5	2.1	1.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	2.6	0.8
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.6	2.1	2.4	2.6	2.6	2.4	2.1	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	2.6	0.8
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.0	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.5	0.8
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	5.4	8.2	8.3	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2	7.7	5.1	0.3	0.0	0.0	0.0	87.4	8.5	3.6
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7	7.7	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.4	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	76.0	9.0	3.2
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	4.0	8.3	8.5	8.6	8.5	8.5	8.4	8.0	6.0	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	73.3	8.6	3.1
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	20.8	2.5	0.9
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	2.0	0.9
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.8	6.6	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.4	6.8	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	73.3	9.0	3.1
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	5.3	6.3	7.0	7.5	7.8	8.0	6.6	7.3	6.5	4.5	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	72.2	8.0	3.0
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	5.1	1.2	0.2
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	3.9	4.8	5.0	5.0	4.9	4.7	4.5	4.1	3.8	2.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	47.7	5.0	2.0
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	4.4	5.8	6.2	6.5	6.5	5.9	5.7	5.8	5.8	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	57.5	6.5	2.4
PMGD-PFV-OLIVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.1	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	22.6	2.4	0.9
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.0	4.7	5.0	5.3	5.7	5.7	5.4	4.9	5.0	5.6	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	52.9	5.7	2.2
PMGD-PFV-OLIVIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	2.7	1.1
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.0	6.9	7.6	8.0	8.4	8.3	7.5	7.3	7.2	8.2	4.7	0.5	0.0	0.0	0.0	78.3	8.4	3.3
PMGD-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025

22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.7	3.1	4.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	6.8	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	58.5	7.5	2.4
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	10.9	1.3	0.5
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	16.7	1.9	0.7
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	17.6	1.9	0.7
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	31.9	2.9	1.3
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.9	1.7	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.1
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	4.0	6.8	8.7	9.0	9.0	9.0	8.9	8.3	6.4	3.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	76.0	9.0	3.2
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	3.8	9.0	7.5	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.2	4.9	0.5	0.0	0.0	0.0	64.5	9.0	2.7
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	16.4	1.6	0.7
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	5.4	7.6	8.1	8.2	8.2	8.1	7.4	7.0	7.0	4.7	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	77.1	8.2	3.2
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	4.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	4.7	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	48.6	5.8	2.0
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	3.2	6.9	6.6	5.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.1	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	55.6	6.9	2.3
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	4.1	8.4	7.5	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.2	6.2	0.8	0.0	0.0	0.0	64.5	8.4	2.7
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	11.0	1.3	0.5
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.8	7.6	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	97.1	9.0	4.0
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.7	6.0	7.5	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.3	5.8	0.6	0.0	0.0	0.0	59.7	7.5	2.5
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	3.1	5.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	33.1	5.0	1.4
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	25.9	2.6	1.1
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.7	0.3
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.5	7.4	8.2	8.0	6.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.2	6.0	4.4	0.5	0.0	0.0	0.0	77.0	8.2	3.2
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	3.0	2.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	3.0	0.5
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.1	6.4	8.3	6.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	0.7	0.0	0.0	0.0	69.1	8.3	2.9
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	2.5	7.5	8.3	6.4	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.8	6.1	0.7	0.0	0.0	0.0	72.0	8.3	3.0
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	29.4	2.7	1.2
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.1	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.4	0.4
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	29.3	37.8	18.5	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	5.3	0.7	0.0	0.0	0.0	116.5	37.8	4.9
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	17.9	2.4	0.7
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	16.0	1.9	0.7
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.1	4.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.2	4.0	0.1	0.0	0.0	0.0	73.6	9.0	3.1
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	2.1	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	19.3	2.6	0.8
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.2	2.5	7.2	8.3	8.1	8.1	8.0	7.4	5.1	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	59.7	8.3	2.5
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.1	5.5	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	70.9	7.9	3.0
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.0	0.7
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	1.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	16.3	2.2	0.7
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.4	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	8.5	4.4	0.4
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.5	1.9	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.3	0.7
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.6	0.7
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.7	1.0
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	2.5	0.8
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.2	2.6	2.6	2.4	2.0	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.6	0.6
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	17.5	2.3	0.7
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	3.0	1.0
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	2.0	2.7	2.5	2.7	2.7	2.7	2.5	1.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.7	0.9
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	2.4	4.3	7.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.4	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	74.9	9.0	3.1
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.0	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	48.3	4.4	2.0
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	2.1	2.5	2.4	2.2	1.9	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.5	0.7
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	16.1	1.9	0.7
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	2.2	4.5	7.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.9	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	73.8	9.0	3.1
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.0	0.8
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	0.2
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.4	1.4	1.4	1.5	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	22.9	2.5	1.0
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.2	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	2.8	1.1
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.3	0.3
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	2.6	1.1
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	29.3	2.7	1.2
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	3.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.4	0.6	0.0	0.0	0.0	42.8	4.1	1.8
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	2.2	2.7	2.7	2.7	2.6	2.2	2.2	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	21.7	2.7	0.9
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.2	2.2	5.0	6.8	7.1	6.6	5.8	4.3	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	7.1	1.8
PMGD-PFV-ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	1.0	1.8	2.2	2.2	2.2	2.1	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	15.1	2.2	0.6
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TABOLANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.5	2.3	4.3	6.8	8.9	8.8	8.9	8.8	7.8	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	63.9	8.9	2.7
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	2.3	2.6	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.0	2.9	1.0
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.3	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	21.6	2.6	0.9
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	11.2	1.3	0.5
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	58.8	5.3	2.4
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.6	0.6
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.3	1.1	0.0	0.0	0.0	26.6	2.8	1.1
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.3	3.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	4.6	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	53.7	5.9	2.2
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.9	1.9	1.8	1.6	1.2	0.8	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.9	0.5
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.5	3.5	2.8	4.5	4.7	4.4	3.8	2.8	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	4.7	1.4
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	23.3	2.7	1.0
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.2	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	26.6	2.6	1.1
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	18.4	2.6	0.8
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.9	2.6	5.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.0	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	60.0	7.8	2.5
PMGD-PFV-FRAGATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	31.4	2.8	1.3
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	24.3	2.3	1.0
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	1.4	0.6
PMGD-PFV-LA-PAZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.9	4.8	6.4	7.5	8.1	7.9	7.2	5.9	4.3	2.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	59.9	8.1	2.5
PMGD-PFV-AYLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	5.8	7.4	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	7.6	7.2	5.6	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	80.8	8.0	3.4
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.6	3.2	3.7	4.1	4.0	3.8	3.5	3.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.3	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.1	2.2	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	28.8	2.9	1.2
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.2	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	27.4	2.6	1.1
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	5.4	6.9	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	6.7	5.1	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	73.4	7.3	3.1
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	25.4	2.4	1.1
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	26.7	2.5	1.1
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.0	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	28.1	2.8	1.2
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.2	8.8	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	8.8	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	102.9	9.2	4.3
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	21.6	2.0	0.9
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.1	7.4	8.3	8.5	8.4	8.0	7.5	6.7	6.4	6.8	6.3	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	83.1	8.5	3.5
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	5.6	6.6	7.2	7.5	7.6	6.5	7.1	6.2	4.9	3.4	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	68.2	7.6	2.8
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	27.0	2.5	1.1
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	2.3	1.0
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.7	8.2	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.4	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	97.5	9.0	4.1
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	2.0	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	2.3	0.8
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	25.4	2.4	1.1
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	24.2	2.3	1.0
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	0.5	0.0	0.0	37.9	3.1	1.6
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.5	6.0	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.5	5.7	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	74.5	7.2	3.1
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	28.0	2.6	1.2
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	3.0	4.9	6.3	7.2	7.6	7.5	7.0	6.0	4.5	2.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	59.3	7.6	2.5
PUNTA-DEL-VIENTO	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	71.2	3.0	3.0
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.8	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	59.4	5.3	2.5
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	24.6	2.4	1.0
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	3.9	4.5	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	4.7	4.4	3.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	49.4	4.9	2.1
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	3.5	5.4	6.9	7.8	8.2	8.1	7.6	6.4	4.9	2.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	64.8	8.2	2.7
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	3.0	1.3
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	20.5	2.1	0.9
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	24.4	2.4	1.0
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	2.2	2.3	2.4	2.4	1.8	2.3	2.1	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	2.4	0.8
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	4.2	4.3	4.4	4.4	3.8	4.2	4.3	4.3	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	4.4	1.7
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.7	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	32.4	2.9	1.4
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	2.5	3.2	3.6	3.8	3.8	3.6	3.1	2.4	1.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	29.4	3.8	1.2
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.2	1.9	2.5	4.1	5.4	6.1	6.5	6.7	6.7	6.2	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	54.6	6.7	2.3
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	19.1	1.6	0.8
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	4.4	5.2	6.0	6.9	7.5	7.9	8.0	7.8	7.4	6.3	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	73.6	8.0	3.1
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	28.3	2.5	1.2
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	23.1	2.8	1.0
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.9	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	24.2	2.7	1.0
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	3.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	48.0	4.4	2.0
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	4.2	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.1	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	50.9	4.7	2.1
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	4.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.3	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	53.9	5.0	2.2
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	4.1	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	4.9	3.9	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	52.3	5.1	2.2
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.5	1.9	2.2	2.3	2.3	2.2	1.9	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.3	0.7
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	28.3	2.6	1.2
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	6.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	6.4	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	81.4	7.8	3.4
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.5	6.2	6.8	7.1	7.2	7.0	6.7	6.8	6.8	6.4	5.6	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	74.2	7.2	3.1
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	4.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	3.9	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	49.7	4.7	2.1
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	23.1	2.1	1.0
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.0	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.1	2.4	1.0
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.1	1.4	1.6	1.6	1.7	1.5	1.3	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.7	0.5
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	4.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1	4.9	4.2	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	55.4	5.1	2.3
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	30.1	2.8	1.3
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	28.5	2.6	1.2
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.0
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	24.9	2.4	1.0
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	27.1	2.6	1.1
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	6.6	7.3	7.8	8.0	8.2	8.1	8.1	7.9	7.5	6.5	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	84.6	8.2	3.5
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.8	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	3.9	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	49.0	4.4	2.0
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	21.4	2.0	0.9
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	4.4	0.8	0.0	0.0	0.0	65.7	5.5	2.7
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	33.8	72.9	84.4	86.9	86.7	86.0	86.0	76.0	54.0	50.4	34.3	30.4	5.4	0.0	0.0	0.0	790.2	86.9	32.9
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	1.8	1.4	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	2.4	0.8
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24.1	44.0	49.5	49.5	49.6	53.7	58.9	52.5	39.4	35.9	25.4	18.7	2.1	0.0	0.0	0.0	507.4	58.9	21.1
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.0	0.2
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1	8.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	7.4	3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	95.5	9.0	4.0
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.8	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	21.9	2.3	0.9
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	4.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.4	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	55.2	5.2	2.3
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.3	2.5	1.1
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.1	0.9
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	42.7	99.7	131.2	135.7	136.7	134.4	130.2	108.7	71.5	68.2	46.2	40.4	6.1	0.0	0.0	0.0	1155.2	136.7	48.1
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.6	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	32.1	3.0	1.3
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.7	5.2	4.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	40.9	5.2	1.7
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.4	7.7	8.1	5.5	0.0	3.0	7.8	7.9	7.7	6.6	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	65.2	8.1	2.7
PMGD-PFV-MALLOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	24.2	2.4	1.0
PMGD-PFV-HUIGAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.5	8.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	99.1	9.0	4.1
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.5	0.9
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.2	5.0	8.2	8.7	8.7	8.6	8.4	8.4	8.1	7.3	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	77.9	8.7	3.2
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.6	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.5	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	88.3	9.0	3.7
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.3	5.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	7.0	3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	76.8	8.2	3.2
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	3.2	5.3	4.2	4.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	4.5	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	52.7	5.6	2.2
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	3.5	8.9	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.9	7.7	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	91.6	9.1	3.8
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.3	7.2	4.2	0.6	0.0	0.0	0.0	64.7	8.6	2.7
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	26.8	2.5	1.1
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.9	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.1	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	25.1	2.5	1.0
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.1	7.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.0	6.3	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	87.3	8.3	3.6
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.5	1.8	1.9	1.9	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	17.7	2.1	0.7
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	21.7	2.1	0.9
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	2.3	2.5	2.9	2.9	2.7	2.2	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.9	0.9
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	2.4	5.4	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	6.6	3.2	0.4	0.0	0.0	0.0	66.8	7.9	2.8
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3.4	0.3	0.1
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	24.0	2.7	1.0
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.3	6.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.5	7.5	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	74.5	8.8	3.1
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	13.4	1.4	0.6
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	12.6	1.4	0.5
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.0	0.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	15.9	2.5	0.7
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.3	6.4	8.7	8.6	8.3	8.5	7.5	7.3	8.5	6.9	3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	78.6	8.7	3.3
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	4.5	4.7	5.0	5.4	6.9	6.8	5.8	4.4	2.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	50.2	6.9	2.1
PMGD-PFV-CEFALU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	2.0	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.9	1.5	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	19.8	2.4	0.8
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	20.6	2.5	0.9
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	19.9	2.5	0.8
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.0	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	26.4	2.9	1.1
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1.9	0.6
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.5	7.1	12.8	24.6	28.7	29.1	26.0	16.0	15.2	10.4	3.7	0.3	0.0	0.0	0.0	178.1	29.1	7.4
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.1	2.5	2.7	2.8	2.7	2.8	2.5	2.2	2.6	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	2.8	1.1
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.7	1.9	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	20.4	2.2	0.9
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	2.8	1.2
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	26.9	2.6	1.1
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	2.1	0.9
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	5.3	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	5.5	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	67.6	6.7	2.8
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.4	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.1	0.7
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.3	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	6.2	1.1	0.0	0.0	0.0	104.7	9.0	4.4
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	4.6	6.9	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	6.7	5.1	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	64.9	7.2	2.7
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	17.2	1.4	0.7
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.0	2.4	1.1
PMGD-PFV-CETUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	9.9	0.9	0.4
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	2.4	2.9	3.0	3.0	2.9	2.6	2.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	3.0	1.0
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	14.9	1.4	0.6
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	20.8	1.7	0.9
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	4.9	6.2	7.0	7.4	7.6	7.5	7.3	6.9	6.3	5.2	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	72.2	7.6	3.0
PFV-PMGD-BARCELONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	7.4	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.9	7.1	3.2	0.2	0.0	0.0	0.0	88.0	8.3	3.7
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	7.7	8.6	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.7	6.9	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	94.0	8.8	3.9
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.4	2.4	1.9	0.0	0.5	2.7	2.7	2.7	2.3	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	22.6	2.7	0.9
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	17.7	1.5	0.7
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	32.8	3.0	1.4
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	4.5	6.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	0.2	3.0	4.4	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	59.2	7.1	2.5
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.8	1.3	1.9	2.2	2.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	12.9	2.2	0.5
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.4	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	28.7	2.7	1.2
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	31.3	2.8	1.3
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	5.4	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	3.2	0.6	0.0	0.0	0.0	65.2	5.9	2.7
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	6.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	4.2	0.8	0.0	0.0	0.0	84.5	7.6	3.5
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	16.7	1.5	0.7
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	15.1	1.4	0.6
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	24.1	2.3	1.0
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.2	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.3	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	29.8	2.9	1.2
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.3	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	29.8	2.9	1.2
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.1	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	29.1	2.9	1.2
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	23.7	2.5	1.0
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	14.7	22.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.5	3.6	0.0	0.0	0.0	231.9	22.5	9.7
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	22.6	2.2	0.9
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	31.3	2.8	1.3
PFV-PEUMO-YUNGAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-GENOVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	4.7	6.0	8.8	8.9	8.9	8.8	8.7	8.8	8.6	7.6	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	88.2	8.9	3.7
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	47.2	4.1	2.0
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.5	1.9	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	2.3	0.7
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	8.4	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.4	8.6	8.0	7.2	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	94.1	8.7	3.9
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	28.7	2.6	1.2
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	42.9	4.0	1.8
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	8.4	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	98.2	8.8	4.1
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.8	4.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	50.7	4.8	2.1
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	24.5	2.0	1.0
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	6.8	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	6.8	5.0	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	75.5	7.4	3.1
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	3.3	5.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	4.7	2.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	56.1	6.3	2.3
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.0	6.2	7.1	7.6	7.9	8.1	8.0	7.8	7.6	7.3	6.3	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0	83.1	8.1	3.5
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	2.3	2.3	2.3	1.7	0.0	1.6	2.3	2.3	2.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	20.9	2.3	0.9
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.0	1.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	31.2	2.8	1.3
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	22.4	2.3	0.9
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.7	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	33.9	3.0	1.4
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	27.3	2.5	1.1
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	28.2	2.6	1.2
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	30.2	2.7	1.3
PMG-PFV-ALTODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.4	2.4	3.1	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	31.2	3.4	1.3
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	7.4	8.6	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.6	7.5	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	94.4	8.9	3.9
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	28.2	2.5	1.2
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.3	7.7	8.5	8.7	8.8	8.8	8.7	8.4	8.6	8.5	7.7	4.3	0.9	0.0	0.0	0.0	94.6	8.8	3.9
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	12.8	1.1	0.5
PMGD-PFV-CANQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.1
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	3.2	5.4	7.1	8.2	8.4	8.4	8.3	7.3	5.7	3.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	68.5	8.4	2.9
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	23.4	2.2	1.0
PFV-LOS-NARANJOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	28.2	2.6	1.2
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	5.8	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	5.5	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	70.4	6.5	2.9
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	3.1	4.4	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	4.9	5.3	4.5	1.0	0.0	0.0	0.0	58.6	5.3	2.4
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	23.0	2.2	1.0
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	1.3	0.5
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	5.3	5.8	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.4	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	65.4	6.0	2.7
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	7.7	8.5	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	7.7	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	96.1	8.9	4.0
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	29.6	2.6	1.2
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	29.9	2.7	1.2
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.4	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	2.6	1.2
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	1.3	1.0	1.6	1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	18.0	1.9	0.7
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	27.4	2.5	1.1
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	24.8	2.4	1.0
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.1	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	26.1	2.5	1.1
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	24.7	2.4	1.0
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	15.1	1.4	0.6
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.6	2.6	1.1
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	27.4	2.5	1.1
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.1	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	26.2	2.5	1.1
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	25.4	2.5	1.1
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.4	3.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	51.7	6.0	2.2
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.0	2.4	1.0
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.8	6.1	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	6.4	5.7	3.2	0.4	0.0	0.0	0.0	74.8	7.1	3.1
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	28.9	2.6	1.2
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.7	5.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	5.1	1.1	0.0	0.0	0.0	74.4	7.2	3.1
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.8	7.2	8.8	8.8	8.7	8.5	8.3	6.1	8.6	6.7	1.7	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	81.8	8.8	3.4
PMGD-PFV-LA-PERLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	18.2	1.5	0.8
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	15.0	0.7	0.6
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	4.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	4.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	55.8	5.4	2.3
PMGD-PFV-TOPACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	1.5	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	26.5	2.6	1.1
PMGD-PFV-LOS-BANOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.7	4.3	4.3	4.2	4.8	4.9	4.8	5.3	4.2	4.6	5.0	3.9	0.8	0.0	0.0	0.0	55.9	5.3	2.3
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.3	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.3	4.9	0.8	0.0	0.0	0.0	90.7	8.0	3.8
PFV-EL-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	21.0	1.7	0.9
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.5	4.9	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	4.6	4.3	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	59.2	5.3	2.5
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.7	8.5	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.2	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0	98.4	9.0	4.1
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	7.0	7.7	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	7.2	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	89.9	8.2	3.7
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	25.9	2.5	1.1
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	4.8	5.7	5.9	5.9	5.8	5.6	5.8	5.8	5.7	4.9	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	62.4	5.9	2.6
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.7	6.9	7.5	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	6.5	3.9	0.7	0.0	0.0	0.0	85.4	8.0	3.6
PMGD-PFV-COLIBRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	11.6	0.9	0.5
PMGD-PFV-CHACAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	6.2	8.1	8.3	8.5	8.5	8.5	8.3	8.2	7.9	6.3	3.6	0.8	0.0	0.0	0.0	87.1	8.5	3.6
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	7.2	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.8	8.9	8.7	6.9	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	94.0	9.0	3.9
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	30.3	2.7	1.3
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	16.0	1.7	0.7
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	6.8	7.8	8.1	8.2	8.6	8.7	8.6	8.3	7.5	5.8	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	84.0	8.7	3.5
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	1.9	0.8
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.3	4.6	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	4.9	3.7	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	49.9	5.3	2.1
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	2.1	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	25.3	2.7	1.1
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.6	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	30.8	2.9	1.3
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.8	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	2.3	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.8	0.9
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	2.0	2.3	2.4	2.4	2.2	1.8	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	2.4	0.8
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	25.4	2.4	1.1
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.2	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.6	2.6	1.1
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	14.8	1.8	0.6
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.5	0.2
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	2.3	1.0
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.1	0.5
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26.8	2.6	1.1
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.4	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	25.1	2.6	1.0
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	27.4	2.5	1.1
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.8	2.2	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.6	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	20.5	2.5	0.9
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.8	2.2	2.3	2.4	2.2	1.9	1.5	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	17.9	2.4	0.7
PFV-VENEZIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	6.2	7.5	8.1	8.4	8.5	8.2	7.6	6.8	5.7	4.6	2.6	0.5	0.0	0.0	0.0	78.4	8.5	3.3
PMGD-PFV-REN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	5.0	5.5	4.2	3.0	2.8	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	41.4	5.5	1.7
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	7.0	7.8	8.1	8.4	8.6	8.5	8.4	8.2	7.8	7.0	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	88.1	8.6	3.7
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.6	4.0	7.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.3	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	79.2	9.0	3.3
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	2.0	4.1	5.9	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	5.2	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	51.9	6.0	2.2
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	23.9	2.7	1.0
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	2.0	2.4	2.7	2.7	2.7	2.4	2.5	2.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	22.5	2.7	0.9
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.7	0.6
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	5.0	6.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	6.5	5.6	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	77.0	7.8	3.2
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.5	2.6	1.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	26.1	2.7	1.1
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	2.0	2.6	2.4	2.4	2.4	2.0	2.3	2.5	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	23.1	2.6	1.0
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	0.1
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	18.8	2.6	0.8
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	4.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7	5.3	3.7	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	52.7	5.9	2.2
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.4	2.0	2.3	2.4	2.3	1.8	1.6	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	17.8	2.4	0.7
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	5.5	9.0	7.6	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.4	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	64.6	9.0	2.7
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	17.5	2.4	0.7
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	4.0	6.2	6.3	8.2	8.4	8.6	8.2	6.4	6.7	6.0	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	74.7	8.6	3.1
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	2.5	1.0
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	4.6	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.2	4.7	3.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	53.9	5.5	2.2
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	5.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.0	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	71.5	6.8	3.0
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	2.1	0.8
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	2.5	0.9
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	17.3	2.0	0.7
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	5.4	6.1	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.4	6.1	4.8	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	66.5	6.6	2.8
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	0.1
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	4.3	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.0	3.7	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	56.0	5.6	2.3
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.1	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	24.2	2.4	1.0
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	6.6	0.5	0.3
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	4.2	4.7	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	3.9	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	52.1	5.0	2.2
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	4.7	5.1	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	4.5	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	56.3	5.3	2.3
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	2.6	1.1
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	24.4	2.4	1.0
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	20.4	2.0	0.8
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	20.7	2.0	0.9
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	2.6	1.0
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	77.3	7.6	3.2
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.2	6.5	7.6	7.7	8.5	9.0	9.0	9.0	8.6	7.7	6.1	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	88.7	9.0	3.7
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	1.6	0.7
PMGD-PFV-CUARZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	6.4	7.9	8.2	8.3	8.4	8.2	8.1	8.0	7.7	6.1	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	84.5	8.4	3.5
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	28.9	2.7	1.2
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	5.2	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.4	7.6	3.6	0.6	0.0	0.0	0.0	79.5	8.7	3.3
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	6.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.2	7.3	7.3	7.1	6.3	3.6	0.8	0.0	0.0	0.0	81.5	7.8	3.4
PFV-LEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.3	19.4	39.3	70.8	73.1	80.0	79.9	72.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.8	0.0	0.0	0.0	461.0	80.0	19.2
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	21.8	2.5	0.9
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	25.9	2.4	1.1
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	27.4	2.5	1.1
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	28.3	2.6	1.2
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	4.9	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	4.8	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	58.1	5.2	2.4
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	20.1	2.3	0.8
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.7	8.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	5.4	1.0	0.0	0.0	0.0	102.4	9.0	4.3
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	4.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.8	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	57.6	5.2	2.4
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	33.8	3.0	1.4
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.5	5.9	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.4	7.0	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	72.6	8.6	3.0
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.1	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	26.4	2.6	1.1
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	24.5	2.5	1.0
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	4.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.1	4.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	56.9	5.7	2.4
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.9	1.4	2.3	2.4	2.2	1.9	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.4	0.6
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.0	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	21.9	2.4	0.9
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	4.5	5.8	6.7	7.2	7.3	7.2	7.2	6.8	5.6	4.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	67.6	7.3	2.8
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	6.7	7.9	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	6.7	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	85.1	8.2	3.5
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.1	7.0	8.4	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.3	8.1	7.2	3.7	0.6	0.0	0.0	0.0	90.6	8.6	3.8
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.1	5.4	6.0	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.3	6.0	5.4	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	68.0	6.5	2.8
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	46.5	4.1	1.9
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.2	1.5	1.8	1.4	2.1	2.0	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.1	0.6
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	25.5	2.4	1.1
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	21.6	2.4	0.9
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	26.2	2.4	1.1
PFV-SOLAR-DEL-BUENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.4	1.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	26.9	2.7	1.1
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CSP-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SALVADOR	30.1	29.9	29.4	28.4	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	30.7	30.6	218.9	30.7	9.1
BESS-URIBE	0.6	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	3.3	0.6	0.1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	8.0	8.0	8.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.0	8.0	49.9	8.0	2.1
BESS-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.1	63.6	70.1	42.9	178.1	70.1	7.4
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	24.1	24.1	22.2	9.3	3.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	23.6	24.1	24.2	157.0	24.2	6.5
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	38.9	59.3	3.8	113.5	59.3	4.7
BESS-CAPRICORNIO	47.4	45.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	47.6	47.3	231.8	47.6	9.7
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	8.5	8.3	8.3	8.5	8.5	8.5	8.9	8.5	8.4	8.4	8.6	8.4	8.4	8.1	8.2	8.1	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.6	8.4	203.2	8.9	8.5
CERROPABELLON-U2_GEO	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	8.2	8.4	8.4	192.3	8.4	8.0
CERROPABELLON-U3_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG2_CAR	279.4	279.3	280.0	279.4	279.6	279.5	278.6	277.4	208.8	102.1	80.8	80.8	80.7	80.7	80.8	80.7	80.7	81.1	165.8	270.2	278.0	276.8	277.8	280.4	4739.5	280.4	197.5
COCHRANE-CCH1_CAR	226.0	265.1	265.7	265.8	272.7	274.8	274.8	274.8	212.4	107.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	121.2	226.3	271.4	271.0	270.8	272.0	4354.6	274.8	181.4
COCHRANE-CCH2_CAR	267.5	274.4	275.3	275.6	275.7	275.7	275.4	275.7	211.0	102.2	62.8	60.6	60.6	60.7	60.6	60.6	60.6	61.2	128.0	225.9	269.9	270.6	271.3	271.4	4433.1	275.7	184.7
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	173.8	203.4	132.5	160.3	226.5	228.3	229.2	208.5	97.5	81.2	81.1	81.1	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	80.9	81.1	91.2	109.6	120.0	200.5	215.3	3206.9	229.2	133.6
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	354.4	342.4	343.3	349.6	348.1	350.7	354.6	354.6	309.8	248.9	163.8	120.7	128.4	129.5	122.4	112.8	121.3	127.8	193.5	252.3	286.7	323.6	342.3	348.0	6129.0	354.6	255.4
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDINA-CTA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORNITOS-CTH_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	161.7	137.5	107.3	106.5	107.0	111.6	135.8	148.4	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	162.4	0.0	0.0	0.0	1292.4	162.4	53.9
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	15.8	0.9
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	272.7	290.0	244.4	277.8	325.1	324.9	324.7	274.8	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.9	255.8	267.2	285.1	284.4	3694.9	325.1	154.0
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6	39.6	1.7
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	111.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.5	111.8	7.5
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	14.2	0.6
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	0.1
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-3_CAR	153.8	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	111.1	48.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.3	39.4	39.5	71.1	141.4	153.4	153.7	153.9	153.9	2532.8	153.9	105.5
GUACOLDA-4_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-5_CAR	46.5	46.4	38.7	64.5	141.5	152.6	152.6	152.6	107.2	41.7	38.4	38.4	38.5	38.4	38.5	38.5	38.4	38.6	81.2	149.3	153.1	153.0	150.5	152.4	2091.5	153.1	87.1
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAMPICHE_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	18.6	18.6	18.6	1.6	0.0	0.0	33.3	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	56.4	57.3	254.3	57.3	10.6
ACONCAGUA_GOGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NEHUENCO-2_GAS	380.0	369.0	371.0	369.0	367.0	366.0	368.0	369.0	306.0	303.0	317.0	286.0	240.0	226.0	224.0	221.0	224.0	228.0	228.0	291.0	328.0	330.0	324.0	337.0	7372.0	380.0	307.2
NEHUENCO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	348.6	348.7	348.7	348.8	348.7	348.8	348.5	348.1	243.5	235.9	241.7	270.0	180.0	220.1	276.5	182.8	181.2	180.9	207.0	232.9	287.4	348.7	349.4	349.6	6776.3	349.6	282.3
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	373.4	372.9	372.9	373.4	373.1	373.2	372.9	372.7	260.0	274.0	312.3	326.8	240.6	307.3	347.8	190.6	171.6	171.2	176.9	228.7	319.9	372.6	372.0	371.5	7428.3	373.4	309.5
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	8.4	9.2	13.5	13.6	13.3	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	6.1	7.6	12.4	14.3	15.0	15.7	15.5	282.9	15.7	11.8
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	334.0	336.0	328.0	248.0	194.0	272.0	258.0	179.0	185.0	244.0	166.0	167.0	164.0	187.0	314.0	316.0	320.0	127.0	0.0	4339.0	336.0	180.8
NUEVARENCA_GNL	328.0	331.0	330.0	337.0	328.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1654.0	337.0	68.9
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	47.0	30.0	0.0	0.0	124.0	47.0	5.2
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	211.0	312.0	211.0	13.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	6.2	6.0	2.1	5.1	6.2	6.2	6.2	6.0	6.1	2.7	0.9	1.0	0.9	1.0	4.4	6.0	6.0	6.1	122.1	7.2	5.1
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	0.3	0.7	0.4	0.5	0.2	0.0	0.8	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.6	0.7	0.8	0.7	1.5	0.9	9.8	1.5	0.4
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	20.0	58.0	64.0	66.0	64.0	60.0	60.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	462.0	70.0	19.3
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	12.0	11.8	12.2	10.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	9.9	60.7	12.2	2.5
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	30.3	30.3	31.0	30.5	30.3	30.3	30.7	31.0	24.3	17.8	28.7	25.1	22.8	19.5	22.0	21.9	7.3	5.3	5.0	11.3	27.9	31.6	31.2	30.0	575.9	31.6	24.0
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	4.0	4.5	4.3	3.3	3.1	4.0	4.5	5.1	4.0	8.8	12.0	12.0	12.0	9.4	7.0	5.2	7.1	4.7	4.7	6.2	5.3	4.6	4.2	4.6	144.3	12.0	6.0
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	5.0	7.6	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.2	4.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	82.1	9.0	3.4
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	23.6	1.4	1.0
NUEVAALDEA-1_COGEN	4.8	4.3	4.1	4.7	5.2	4.4	4.2	4.8	5.1	4.5	4.0	3.9	4.4	5.2	4.7	4.0	4.1	5.2	5.5	6.9	6.8	6.2	5.8	5.7	118.4	6.9	4.9
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	39.7	40.5	42.2	40.3	39.3	37.5	37.3	40.0	39.2	37.9	32.9	34.7	34.8	29.4	27.7	29.3	28.4	27.3	32.1	37.5	36.1	33.9	36.9	38.2	853.2	42.2	35.6
LAJAEVE	4.0	4.0	3.6	4.0	4.1	4.3	4.2	4.6	4.2	3.4	4.0	4.1	4.6	4.5	4.0	3.3	4.0	4.1	3.8	4.0	3.6	4.2	3.9	4.1	96.6	4.6	4.0
MASISA_COGEN	7.7	7.8	7.8	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	7.1	6.7	8.0	7.9	5.9	4.9	6.9	6.7	4.8	4.7	4.7	4.7	5.7	8.0	8.4	8.4	167.5	8.4	7.0
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAFE_COGEN	65.9	73.3	72.4	70.5	70.5	76.3	75.4	73.5	71.5	73.6	75.5	78.7	74.6	81.5	81.7	81.2	82.7	78.8	79.5	77.4	80.7	80.2	82.9	80.4	1838.7	82.9	76.6
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	26.3	26.1	26.2	25.3	26.8	27.3	24.5	27.9	30.8	29.7	28.6	22.6	24.1	22.9	24.1	30.3	31.0	30.7	25.7	24.3	26.2	26.2	23.6	25.3	636.5	31.0	26.5
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025 22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	48.0	48.5	47.0	48.0	48.0	48.5	48.0	48.0	47.5	47.5	48.5	48.0	48.0	47.5	49.0	47.5	47.5	48.0	47.5	48.5	47.5	48.5	48.5	48.5	1152.0	49.0	48.0
ESCUADRON_COGEN	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.2	1.2	17.9	1.2	0.7
SANTAMARIA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.8	0.1
LAUTARO-1_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAUTARO-2_COGEN	0.0	19.6	19.3	19.1	19.2	19.4	19.9	18.3	19.0	16.3	17.5	18.9	18.2	17.7	17.0	15.8	15.1	13.9	13.9	13.9	13.9	15.7	18.6	19.1	399.5	19.9	16.6
VALDIVIA_COGEN	35.6	38.4	35.9	36.9	37.7	35.0	38.4	36.7	35.6	36.6	36.7	36.8	34.8	24.3	15.9	22.9	19.5	38.4	41.5	41.2	34.0	38.0	38.9	40.5	830.2	41.5	34.6
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	11.5	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	4.5	14.8	14.2	14.1	324.0	14.8	13.5
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	23.2	1.1	1.0
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	7.6	1.6
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-HOLLEY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	7.0	8.2	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.4	7.4	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	93.1	8.7	3.9
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.1
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	26.2	2.4	1.1
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	2.2	2.2	2.4	1.8	1.9	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	1.9	2.1	2.4	2.0	1.8	2.0	2.0	1.7	2.2	2.2	2.2	2.3	2.0	48.9	2.4	2.0
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.2	1.1	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	51.0	2.3	2.1
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	7.3	8.3	8.5	8.5	8.3	8.1	8.2	8.3	8.3	7.7	4.5	0.9	0.0	0.0	0.0	91.5	8.5	3.8
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-01-2025

22-01-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	2.3	0.5
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	2.7	0.5
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	2.6	0.4
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.7	0.6
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.7	0.5
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.7	0.5
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.2	0.0	0.0	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	57.2	2.7	2.4
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-389.8	-437.1	-550.6	-526.0	-455.0	-420.1	-376.1	-344.2	-59.7	-103.8	-127.6	-70.8	0.2	55.1	3.8	-35.6	-104.9	-176.6	-212.0	-130.9	-207.7	-170.5	-151.0	-201.5	-5192.4	55.1	-216.4
CHANGOS->CUMBRES C2	-389.7	-436.7	-277.3	-525.2	-454.7	-420.0	-376.3	-344.5	-61.5	-105.3	-129.0	-72.4	-1.8	52.8	1.7	-37.5	-106.5	-177.7	-213.1	-132.2	-208.6	-171.5	-152.3	-202.4	-4941.4	52.8	-205.9
CUMBRES->CHANGOS C1	209.7	264.8	373.9	330.0	261.6	243.7	212.9	189.4	-90.5	-53.6	-53.2	-53.1	-63.4	-77.0	-25.1	-86.0	-77.8	25.5	75.0	9.1	89.8	121.7	158.5	184.3	2170.2	373.9	90.4
CUMBRES->CHANGOS C2	207.5	262.9	372.2	327.8	259.1	241.1	210.2	186.8	-94.0	-57.2	-56.7	-56.7	-67.0	-80.7	-28.5	-89.6	-81.5	22.3	72.2	6.0	86.9	119.0	156.0	182.0	2099.9	372.2	87.5
TOTAL HORA.	7652.9	7396.5	7356.0	7138.8	6893.7	6875.2	7041.4	7171.3	7204.4	7757.4	7958.5	7998.2	7976.8	8085.1	8485.2	8499.5	8469.6	8350.7	8166.4	7886.1	8053.0	8171.9	7984.4	7488.6	**186,062**		
TOTAL HORA. SING	2011	1943	1728	1803	1922	2001	2100	2129	2652	2582	2555	2640	2770	2842	2828	2783	2664	2503	2397	2574	2457	2497	2471	2372	**57,225**		
TOTAL SEN	9664	9339	9084	8942	8816	8876	9142	9301	9857	10340	10513	10638	10747	10928	11314	11282	11133	10854	10563	10460	10510	10669	10455	9860	**243,286**		
CONS. PROPIOS	121	122	122	122	122	112	112	112	111	111	111	104	104	104	104	111	111	111	111	111	111	111	121	121	**2,714**		
CONS. PROPIOS SING	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	94	97	93	93	93	93	**2,243**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-779	-874	-828	-1051	-910	-840	-752	-689	-121	-209	-257	-143	-2	108	5	-73	-211	-354	-425	-263	-416	-342	-303	-404	**-10,134**		
PERDIDAS APROX.	208	187	188	164	159	162	175	186	221	250	260	270	279	294	315	310	298	280	262	255	256	268	258	220	**5,721**		
PERDIDAS APROX. SING	121	125	85	132	128	130	131	126	118	121	125	120	118	112	126	132	135	132	126	128	135	129	118	119	**2,974**		
DEMANDA APROX.	6545	6213	6218	5802	5703	5762	6002	6185	6751	7187	7331	7480	7593	7795	8072	8006	7849	7606	7368	7257	7270	7451	7302	6743	**167,493**		
DEMANDA APROX. SING	2576	2598	2377	2629	2610	2618	2628	2599	2562	2577	2594	2570	2560	2529	2603	2630	2647	2632	2601	2611	2645	2617	2562	2564	**62,142**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8499.5	8500

ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 22 de enero de 2025

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
00:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	340	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
00:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
00:00:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENORCHILE	-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DRO	-	PP	PCP	RE	SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
00:00:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
00:02:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	55	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
00:06:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	RO	-	MT	PCP	OM	SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
00:07:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2024000660 - LI2024001217	ENEL GENERACION	-	-
00:09:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2024000660 - LI2024001217	ENEL GENERACION	-	-
00:11:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
00:11:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:12:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:12:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENORCHILE	-	-
00:16:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
00:19:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
00:19:00	-		TRINCAO_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
00:20:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
00:29:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
00:32:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
00:33:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:35:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:37:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
00:43:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
00:44:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	109	LF	LC	MT	PCP	OM	Finaliza pruebas y Cancela documento 2025004989. Cambia a GNL_E.			DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-
00:59:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
01:02:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
01:06:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
01:42:00	-		ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
01:42:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
01:56:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG					-	-
01:56:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
01:56:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
01:56:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
01:56:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
03:00:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	N	LC	PS	-	RE	Control Suministro Gas				CARDONES	-	-
03:04:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	RE	Control Suministro Gas				CARDONES	-	-
03:10:00	-		ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
03:10:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	300	LF	LC	CI	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
03:10:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
03:10:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
03:10:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
03:21:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
03:21:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	340	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
03:21:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
04:00:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	MTP	OM			N	LI2022002270 - LI2025000010	ENEL GENERACION	-	-
04:10:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	-	DF	-	FS	CF	SDCF	Con SDCF 2025006403			LI2022002169 - DI2025006403	ENERGIA PACIFICO	-	-
04:23:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	-	PC	-	OM	Cancela SD 2025005327				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
04:50:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
04:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
04:53:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
04:57:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
05:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	N	-	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GN_A				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
05:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
05:32:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
05:37:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
05:49:00	-		ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
05:49:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	120	LF	LC	PC	PCP	EP				DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-
05:54:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
05:58:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
06:01:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	RE					CARDONES	-	-
06:01:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
06:01:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	45	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
06:01:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
06:04:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG					-	-
06:04:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:04:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:09:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:12:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:12:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:13:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:19:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
06:21:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
06:29:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
06:35:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:36:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
06:40:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:41:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:41:00	-		QUINTERO-1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
06:41:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
06:47:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	331	N	-	PC	-	OM	E/S FA				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:01:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
07:01:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:01:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:01:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:01:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
07:05:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
07:05:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
07:08:00	-		CANDELARIA-2_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
07:08:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
07:08:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
07:08:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
07:08:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
07:12:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
07:28:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
07:28:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
07:32:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-		ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
07:44:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	109	LF	LC	MT	PCP	EP				DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
07:44:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
07:44:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:44:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
07:44:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2024001307	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:44:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:44:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001079 - LI2024001968	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001079 - LI2024001968	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001079 - LI2024001968	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001079 - LI2024001968	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
07:44:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
07:47:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DRO	-	FS	MTP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:50:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
07:52:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	F/S				CARDONES	-	-
07:55:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
07:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	160	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
07:55:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:55:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:55:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:55:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
07:55:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
07:55:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
07:55:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	PCP	OM	Cancelado IF 2025000244				COMASA	-	-
07:55:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
07:55:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024001865	ENLASA	-	-
07:55:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
07:55:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
07:55:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416 - LI2025000057	AES ANDES	-	-
07:55:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	PCP	OM					COLBUN	-	-
07:55:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	N	-	MT	-	OM	F/S FA				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:00:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:00:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
08:00:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
08:00:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
08:00:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002270 - LI2025000010	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2024001147 - IF2025000178	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
08:00:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50	RO	-	MT	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
08:00:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	PCP	OM					COMASA	-	-
08:00:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TG				ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
08:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_A			LI2024001829	ENGIE	-	-
08:01:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC.		N		ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC.		N		ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Fin SSCC.			DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Fin SSCC.			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:04:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
08:06:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
08:09:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:10:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
08:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2024001147 - IF2025000178	ENEL GENERACION	-	-
08:10:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:10:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
08:10:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
08:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV1C			DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	91	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacopla TG2A			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:19:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG1B			DI2025004989	ENEL GENERACION	-	-
08:22:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TG2A				ENEL GENERACION	-	-
08:23:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
08:23:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
08:23:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	63	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV2C			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:24:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG2B			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
08:30:00	-	Colocación: 2302; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
08:30:00	-	Colocación: 2302; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
08:30:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
08:30:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
08:30:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
08:30:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
08:30:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
08:30:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
08:30:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
08:30:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
08:30:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
08:30:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	271	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 270,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	155	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:30:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
08:30:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
08:30:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
08:30:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
08:30:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
08:30:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:30:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
08:30:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
08:30:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:30:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
08:30:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
08:30:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
08:31:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
08:32:00	-			-						Inicia Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin	LT 66 kV Linares - Chacahuin			CDC	-	-
08:44:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
09:02:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcuri	20	DRO	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:02:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcuri	-	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
09:02:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcuri	15	DRO	-	PP	MTP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:02:00	-	Colocación: 2381; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
09:02:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 193,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 208,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	198	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 363,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:02:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
09:10:00	-		NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
09:10:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
09:10:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	230	N	LC	PC	PCP	OM					COLBUN	-	-
09:10:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
09:10:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
09:10:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:10:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:10:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
09:10:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
09:10:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
09:10:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
09:10:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
09:10:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
09:10:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	PCP	OM					COMASA	-	-
09:10:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
09:10:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:10:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:10:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcuri	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcuri	35	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
09:10:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcuri	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
09:10:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	N	-	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:21:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
09:25:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
09:26:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcuri_loma	35	RO	-	MT	MTP	OM	Cambio de configuración		N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
09:26:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcuri_loma	-	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
09:26:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcuri_loma	-	N	-	MT	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
09:29:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
09:29:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:29:00	-	Colocación: 26; Ajuste : -7	CDC	0						Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes			CDC	-	-
09:29:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE	-	-
09:31:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:33:00	-	Colocación: 2606; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
09:33:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:33:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:33:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
09:33:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:33:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:33:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:33:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:33:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
09:33:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
09:33:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	204	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:33:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:33:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:33:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:33:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
09:33:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
09:33:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	212	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 212 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:33:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
09:33:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
09:33:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:33:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
09:33:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
09:33:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
09:50:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
09:50:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
10:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	CSG				COLBUN	-	-
10:03:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	RE	Control cota Machicura		N		COLBUN	-	-
10:04:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_sinv	34	N	-	CI	PCP	RE	Control cota Machicura		N		COLBUN	-	-
10:05:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:05:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:06:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
10:06:00	-	Colocación: 20; Ajuste : -28	CDC	-						Inicia Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca			CDC	-	-
10:08:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:08:00	-	Colocación: 2839; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
10:08:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
10:08:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
10:08:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
10:08:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
10:08:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
10:08:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
10:08:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
10:08:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
10:08:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
10:08:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	232	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
10:08:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:08:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
10:08:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
10:08:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
10:08:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
10:08:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
10:08:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	251	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 267,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:08:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
10:08:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
10:08:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:08:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	141	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
10:08:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
10:08:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
10:10:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_sinv	-	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
10:15:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	270	N	LC	CI	-	OM					COLBUN	-	-
10:20:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_visla_curi_loma	15	RO	-	PS	MTP	OM	Cambio de configuración		N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
10:20:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
10:30:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_visla_curi_loma	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
10:30:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
10:37:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
10:40:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	F/S TV				COLBUN	-	-
10:54:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TG				COLBUN	-	-
11:22:00	-	Colocación: 2987; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
11:22:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
11:22:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
11:22:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
11:22:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
11:22:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
11:22:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
11:22:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
11:22:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
11:22:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
11:22:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	245	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:22:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
11:22:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
11:22:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
11:22:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
11:22:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
11:22:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	265	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 364,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:22:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
11:22:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
11:22:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:22:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
11:22:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
11:22:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
11:28:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
11:28:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
11:28:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	CI	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
11:28:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	N	-	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:28:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
11:39:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
11:47:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
11:47:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
11:47:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	210	N	LC	CI	-	OM					ENEL GENERACION	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
11:47:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
12:40:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Con SSCC				ENEL GENERACION	-	-
12:54:00	-	Colocación: 114; Ajuste : -30	CDC	0						Inicia Prorrata LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar		SD 2025004130	CDC	-	-
12:54:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: SITR	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:54:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:54:00	-	Colocación: 114; Ajuste : -30	CDC	0						Inicia Ctx LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar		SD 2025004130	CDC	-	-
12:54:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM		LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar		SD 2025004130	KDM	-	-
12:58:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
13:09:00	-	Colocación: 3044; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
13:09:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:09:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:09:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:09:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:09:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:09:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:09:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:09:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:09:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
13:09:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	149	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 231,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	228	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:09:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:09:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:09:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:09:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:09:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:09:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	247	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 317,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:09:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
13:09:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
13:09:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:09:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:09:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
13:09:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
13:20:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	55	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
13:41:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
13:41:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
13:41:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
13:41:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	N	-	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:41:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
13:52:00	-	Colocación: 3081; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
13:52:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:52:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:52:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
13:52:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:52:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:52:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:52:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:52:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
13:52:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
13:52:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 215,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	210	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:52:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:52:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:52:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:52:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
13:52:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
13:52:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
13:52:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	227	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:52:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
13:52:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
13:52:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:52:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
13:52:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
13:52:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
14:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vloma	-	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vloma	-	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vloma	-	N	-	PC	-	OM	Cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
14:23:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	70	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
14:27:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vloma	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:28:00	-	Colocación: 3164; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones			CDC	-	-
14:28:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
14:28:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
14:28:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ACCIONA	-	-
14:28:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
14:28:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
14:28:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
14:28:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
14:28:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		AES ANDES	-	-
14:28:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		COLBUN	-	-
14:28:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	139	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 243 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	213	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:28:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
14:28:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
14:28:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
14:28:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENGIE	-	-
14:28:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		ENOR CHILE	-	-
14:28:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	231	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:28:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
14:28:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		INNERGEX	-	-
14:28:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:28:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		RNE	-	-
14:28:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
14:28:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-		SIEMENS	-	-
14:31:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vloma	20	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:35:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	CI	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
14:35:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
14:35:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
14:35:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	N	-	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:59:00	-		LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
14:59:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
14:59:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
14:59:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
14:59:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vloma	20	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:59:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vloma	0	LF	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		N	LI2024001147	ENEL GENERACION	-	-
14:59:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vloma	-	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
15:04:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
15:04:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947 - LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
15:14:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
15:14:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
15:14:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
15:16:00	-		LAJAEVE-2_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
15:16:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	PCP	OM					COMASA	-	-
15:16:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
15:16:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
15:16:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
15:16:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
15:16:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
15:16:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50	RO	-	MT	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
15:16:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
15:16:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
15:16:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
15:25:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-	-	-	-	-
15:25:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
15:25:00	-	Colocación: 4540; Ajuste : -500	CDC	0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
15:25:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:25:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:25:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
15:25:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:25:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:25:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:25:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:25:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:25:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:25:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:25:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	214	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 213,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:25:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:25:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
15:25:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:25:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:25:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	231	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 231,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:25:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:25:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:25:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:25:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:25:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:25:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:25:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:25:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:25:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:25:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:25:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:25:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:25:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:25:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:25:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:25:00	-	FLORIDA2-2	FLORIDA2-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:25:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:25:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:25:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
15:25:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
15:25:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:25:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
15:25:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
15:25:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:25:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:25:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:25:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:25:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:25:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:25:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:25:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:25:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:25:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:25:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:25:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
15:25:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
15:25:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones	-	-	-	-	-
15:30:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	260	DN	DLC	PP	-	OM	-				COLBUN	-	-
15:44:00	-	Colocación: 4820; Ajuste : -300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
15:44:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
15:44:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
15:44:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:44:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:44:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
15:44:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
15:44:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:44:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:44:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:44:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 235,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	181	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
15:44:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
15:44:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
15:44:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:44:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	196	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:44:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:44:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:44:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:44:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
15:44:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:44:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:44:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:44:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
15:44:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:44:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:44:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
15:44:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:44:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:44:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:44:00	-	FLORIDA2-2	FLORIDA2-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:44:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:44:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
15:44:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
15:44:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
15:44:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
15:44:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
15:44:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
15:44:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:44:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:44:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:44:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
15:44:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:44:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:44:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
15:44:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:44:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:44:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:44:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
15:44:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
15:44:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
15:50:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	160	N	LC	PMT	-	OM	-				COLBUN	-	-
16:06:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	50	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
16:11:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1B			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
16:28:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
16:28:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	70	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
16:47:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002270 - LI2025000010	ENEL GENERACION	-	-
17:18:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	160	N	LC	PMT	-	OM	-				COLBUN	-	-
17:28:00	-	Colocación: 4163; Ajuste : -400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
17:28:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:28:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:28:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
17:28:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:28:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:28:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:28:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:28:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:28:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:28:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:28:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
17:28:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 212,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	145	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:28:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:28:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
17:28:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:28:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:28:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 111,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:28:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:28:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:28:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:28:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:28:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:28:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:28:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:28:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:28:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:28:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:28:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:28:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:28:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:28:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
17:28:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:28:00	-	FLORIDA2-2	FLORIDA2-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:28:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:28:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:28:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
17:28:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
17:28:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:28:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
17:28:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
17:28:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:28:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:28:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:28:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:28:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:28:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:28:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:28:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:28:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:28:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:28:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:28:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
17:28:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
17:30:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.				ENGIE	-	-
17:31:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1B			LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
17:32:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
17:34:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:44:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
17:45:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
17:45:00	-	Colocación: 3882; Ajuste : -300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
17:45:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
17:45:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
17:45:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
17:45:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
17:45:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:45:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:45:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
17:45:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
17:45:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:45:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:45:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:45:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:45:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
17:45:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
17:45:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
17:45:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:45:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 117,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:45:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:45:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:45:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:45:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
17:45:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:45:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:45:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:45:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
17:45:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:45:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:45:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
17:45:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:45:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:45:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
17:45:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:45:00	-	FLORIDA2-2	FLORIDA2-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:45:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:45:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
17:45:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
17:45:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
17:45:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
17:45:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
17:45:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
17:45:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
17:45:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:45:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:45:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:45:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
17:45:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:45:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:45:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
17:45:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:45:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:45:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:45:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
17:45:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
17:45:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
17:47:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:50:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.			LI2024000416 - LI2025000057	AES ANDES	-	-
17:50:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.			LI2023001949	AES ANDES	-	-
17:50:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.			LI2024000732	AES ANDES	-	-
17:50:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.			LI2024001865	ENLASA	-	-
17:50:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por pronta salida del ERNC.			LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
17:52:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	-	-	CDC	-	-
17:52:00	-	CDC	-	0						Finaliza Prorrata LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	LT 110 kV Las Canteras - Santiago Solar	-	-	CDC	-	-
17:57:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
18:08:00	-	Colocación: 3503; Ajuste : -400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
18:08:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
18:08:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
18:08:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
18:08:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
18:08:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
18:08:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
18:08:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
18:08:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
18:08:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
18:08:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
18:08:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:08:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
18:08:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
18:08:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
18:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
18:08:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:08:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:08:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
18:08:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
18:08:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
18:08:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
18:08:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
18:08:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
18:08:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
18:08:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
18:08:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
18:08:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
18:08:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
18:08:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
18:08:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
18:08:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
18:08:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
18:08:00	-	FLORIDA2-2	FLORIDA2-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
18:08:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
18:08:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
18:08:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
18:08:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
18:08:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
18:08:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
18:08:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
18:08:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
18:08:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
18:08:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
18:08:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
18:08:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
18:08:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
18:08:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
18:08:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
18:08:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
18:08:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
18:08:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
18:08:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
18:08:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
18:12:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG2A			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
18:35:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	PDO	LC	EP	-	EP	SD 2025005342			DI2025005342	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:39:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	7	N	LC	CI	-	OT	Inicia Ctx Transformador de 220/23 kV de 50 MVA de S/E Mantos Blancos	Transformador de 220/23 kV de 50 MVA de S/E Mantos Blancos			ENORCHILE	-	-
18:46:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	109	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acopla TG2A			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
18:56:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM	Llega a MT.			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B			LI2024001829	ENGIE	-	-
19:07:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C			LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
19:18:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	160	PDO	LC	EP	-	EP	E/S FA			DI2025005342	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:21:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
19:26:00	-	Colocación: 3643; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
19:26:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:26:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:26:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
19:26:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:26:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:26:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:26:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	152	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	CARENA	CARENA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:26:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
19:26:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
19:26:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
19:26:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 272,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:26:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:26:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
19:26:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:26:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:26:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:26:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:26:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:26:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:26:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:26:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:26:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:26:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:26:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:26:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
19:26:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
19:26:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
19:26:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:26:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:26:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
19:26:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
19:26:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
19:26:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
19:26:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
19:26:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:26:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
19:26:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
19:26:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:26:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:26:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:26:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:26:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:26:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:26:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:26:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:26:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:26:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:26:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:26:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:26:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
19:26:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
19:27:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin	LT 66 kV Linares - Chacahuin	-	-	CDC	-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
19:28:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
19:28:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes			CDC	-	-
19:28:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	111	LF	LC	PMT	-	OM	E/S TG1A			LI2025000107 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
19:29:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca			CDC	-	-
19:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
19:37:00	-	Colocación: 3888; Ajuste : 600	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
19:37:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
19:37:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
19:37:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
19:37:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:37:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:37:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
19:37:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	CHIBURGO-2	CHIBURGO-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	CARENA	CARENA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
19:37:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
19:37:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
19:37:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
19:37:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
19:37:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
19:37:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
19:37:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
19:37:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:37:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:37:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:37:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:37:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:37:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
19:37:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:37:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:37:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:37:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
19:37:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
19:37:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
19:37:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-

22-01-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
19:37:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:37:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
19:37:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
19:37:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
19:37:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
19:37:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
19:37:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
19:37:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
19:37:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SANTA FE	-	-
19:37:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
19:37:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:37:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:37:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:37:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:37:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
19:37:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:37:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:37:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
19:37:00	-	LACONFLUENCIA-1	LACONFLUENCIA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:37:00	-	LACONFLUENCIA-2	LACONFLUENCIA-2	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:37:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:37:00	-	LAHIGUERA-2	LAHIGUERA-2	65	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
19:37:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
19:37:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
19:42:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Con SSC		N		ENEL GENERACION	-	-
19:43:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
19:49:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Finaliza Ctx Transformador de 220/23 kV de 50 MVA de S/E Mantos Blancos	Transformador de 220/23 kV de 50 MVA de S/E Mantos Blancos			ENORCHILE	-	-
19:53:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSC		N		ENEL GENERACION	-	-
19:55:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM	Con SSCC		A	LI2023001114 - LI 2023001195 - LI 2024000371	ENEL GENERACION	-	-
19:58:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
19:58:00	-		CDC	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	-	-	-	-
19:58:00	-		NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
20:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		A	LI2023001114 - LI 2023001195 - LI 2024000371	ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_G a GN_A				COLBUN	-	-
20:05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-	-	-	-	-
20:05:00	-		GUACOLDA-5_CAR	-						Cambio CMG					-	-
20:05:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:05:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:05:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
20:05:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024001865	ENLASA	-	-
20:05:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:05:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
20:05:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
20:05:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
20:05:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
20:05:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
20:05:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE	-	-
20:05:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416 - LI2025000057	AES ANDES	-	-
20:05:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
20:05:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024001209 - LI2024002075	ENLASA	-	-
20:05:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
20:05:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
20:05:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:05:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:05:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:05:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	PCP	OM					COMASA	-	-
20:05:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
20:05:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:05:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:05:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
20:05:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
20:08:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
20:16:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C			LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
20:24:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
20:24:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	160	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
20:24:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
20:25:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	160	LF	LC	PC	PCP	OM	Llega a MT y sube a PC.			LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
20:33:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-	-	-	-	-
20:33:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
20:33:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
20:33:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENORCHILE	-	-
20:46:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENORCHILE	-	-
20:52:00	-		GUACOLDA-5_CAR	-						Cambio CMG					-	-
20:52:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	63	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
20:52:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
20:52:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
20:59:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
21:19:00	-		ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-

22-01-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
21:19:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000107 - LI2024001291 - LI2024000440	ENEL GENERACION	-	-
21:19:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	160	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000108 - LI2024001947	ENEL GENERACION	-	-
21:26:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001829	ENGIE	-	-
21:26:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
21:27:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
21:36:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	PDO	LC	EP	-	EP	F/S FA			DI2025005342	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:37:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:37:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:37:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
21:40:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
21:47:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
21:54:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
21:57:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM	Llega a MT y swube a PC.				CARDONES	-	-
22:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:07:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:12:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-		QUINTERO-1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
22:29:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	RO	-	PC	-	OM				LI2025000096	SANTA FE	-	-
22:29:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:29:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:33:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	-	PO	-	EP	CF	EP	Sincronizada en Prueba SDCF 2025006403			LI2022002169 - DI2025006403	ENERGIA PACIFICO	-	-
22:34:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	160	PDO	LC	EP	-	EP	Conmuta a Diesel en pruebas				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
22:51:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:57:00	-		RAPEL	-						Cambio CMG					-	-
22:57:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
22:57:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	368	N	LC	PC		OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_G				COLBUN	-	-
23:03:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	50	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:26:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:26:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	65	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:30:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	45	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:30:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	N	-	PC	CF	OM	Cancela SDCF 2025006403				ENERGIA PACIFICO	-	-
23:36:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:41:00	-		COLBUN_sinv	-						Cambio CMG					-	-
23:41:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	RO	-	MT	PCP	OM			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
23:41:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
23:41:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
23:44:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:51:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
23:52:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Control Cota		N		COLBUN	-	-
23:52:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM			A	LI2024000660 - LI2024001217	ENEL GENERACION	-	-
23:54:00	-		TRINCAO_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
23:54:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Miércoles 22 de Enero del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	68.8	76.8	+11.60 %	LF
BESS Andes	-	0.0	-	
BESS Andes IV	762.3	743.3	-2.49 %	LF
BESS Andes Solar IIA	199.3	178.1	-10.65 %	LF
BESS Andes Solar IIB	575.3	467.7	-18.70 %	LF
BESS Angamos	-	3.1	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS Capricornio	236.1	102.3	-56.68 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	686.9	92.2	-86.58 %	
BESS Diego de Almagro Sur	32.0	49.9	+55.81 %	
BESS Don Humberto	180.2	113.5	-37.01 %	
BESS El Manzano	180.0	108.9	-39.48 %	
BESS La Cabaña	148.4	126.6	-14.69 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	6.0	GNP	
BESS Punta Sierra	5.8	2.6	-55.54 %	
BESS Salvador	333.1	218.9	-34.29 %	
BESS San Andrés	203.3	157.0	-22.79 %	
BESS Tamaya	364.2	354.8	-2.56 %	
BESS Uribe Solar	2.3	3.3	+40.57 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	624.0	395.5	-36.62 %	
HE Angostura	1593.7	1484.0	-6.88 %	RO
HE Antuco	4291.4	4286.7	-0.11 %	RO
HE Canutillar	160.0	2158.0	(*) +1248.75 %	
HE Cipreses	1080.3	1103.8	+2.17 %	
HE Colbún	4745.7	5004.0	+5.44 %	
HE El Toro	7508.9	7172.1	-4.49 %	RO
HE Los Cóndores	0.0	0.0	-	P
HE Machicura	966.7	1081.0	+11.82 %	RO, LF
HE Pangue	2337.7	2303.0	-1.48 %	RO
HE Pehuenche	5982.3	6064.6	+1.37 %	LF
HE Pilmaiquén	332.0	329.6	-0.73 %	RO
HE Ralco	2026.0	1646.3	-18.75 %	RO
HE Rapel	313.5	546.0	+74.16 %	RO
HP Abanico	753.4	803.4	+6.65 %	RO
HP Alfalfal	3567.7	3596.2	+0.80 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	597.6	593.7	-0.65 %	LF
HP Blanco	1110.0	1069.1	-3.68 %	
HP Capullo	91.2	87.5	-4.06 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Llauquereo	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP MC1	39.5	35.8	-9.23 %	PMG
PMG HP MC2	10.6	9.7	-9.11 %	PMG
PMG HP MC3	9.6	10.7	+10.94 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	67.6	-6.11 %	PMG
PMG HP Nalcas	43.2	43.3	+0.25 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	143.6	182.9	+27.41 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	64.8	62.5	-3.40 %	PMG
PMG HP Pulelfu	72.0	70.5	-2.07 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.6	71.2	+0.81 %	PMG
PMG HP Renaico	63.0	89.2	+41.59 %	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	35.8	31.6	-11.81 %	PMG
PMG HP San Clemente	104.3	103.2	-1.05 %	PMG
PMG PE La Esperanza	62.8	55.6	-11.54 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Antay	75.8	76.0	+0.21 %	PMG
PMG PFV Caracas II	92.5	76.0	-17.92 %	PMG
PMG PFV Castilla	17.7	29.4	+65.82 %	PMG
PMG PFV Chercan	78.5	73.3	-6.62 %	PMG
PMG PFV De los Andes	0.0	58.9	-	PMG
PMG PFV Del Desierto	61.7	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	71.0	51.5	-27.42 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	28.9	27.7	-4.05 %	PMG
PMG PFV Llancay	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	8.8	3.6	-59.14 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	78.2	69.9	-10.54 %	PMG
PMG PFV Machicura	97.1	75.5	-22.25 %	PMG
PMG PFV North West	99.1	96.6	-2.60 %	PMG
PMG PFV Palermo	94.8	79.5	-16.14 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	88.4	14.7	-83.36 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	15.8	16.2	+2.51 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.4	0.9	-38.89 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	74.6	98.0	+31.30 %	PMG
PMG PFV Quilmo	96.1	94.4	-1.78 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV SDGx01	10.6	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	68.3	78.9	+15.56 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	75.4	73.4	-2.69 %	PMG
PMG PFV Venezia	32.3	78.4	+143.07 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Carilafquen	312.0	256.0	-17.94 %	
HP Chacabuquito	0.0	0.0	-	DF
HP Chacayes	2531.8	2498.0	-1.33 %	
HP Chapiquina	77.0	104.6	+35.83 %	
HP Convento Viejo	144.0	139.3	-3.27 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	228.0	223.6	-1.94 %	
HP Curillinque	1240.1	978.8	-21.08 %	
HP Digua	270.0	161.8	-40.06 %	MM
HP El Paso	810.0	863.3	+6.58 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	424.0	397.9	-6.16 %	
HP Guayacán	233.2	248.9	+6.69 %	
HP Hornitos	982.0	856.9	-12.74 %	
HP Isla	1104.8	921.8	-16.57 %	
HP Itata	0.0	0.0	-	RO
HP Juncal	555.0	587.4	+5.84 %	
HP La Confluencia	2580.0	2640.2	+2.33 %	RO
HP La Higuera	2905.0	3146.8	+8.32 %	RO
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	12.2	67.1	+449.67 %	MM
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	89.0	84.6	-4.91 %	
HP Lircay	480.0	414.1	-13.73 %	
HP Loma Alta	552.5	378.3	-31.53 %	RO
HP Los Hierros	24.0	29.2	+21.50 %	RO, MM
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	83.4	74.4	-10.81 %	RO
HP Los Quilos	654.0	667.7	+2.09 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	24.0	20.8	-13.17 %	
HP Mampil	215.0	185.5	-13.73 %	
HP Mocho	132.0	132.0	+0.01 %	
HP Palmucho	730.7	699.3	-4.30 %	
HP Peuchen	291.0	290.3	-0.23 %	
HP Providencia	48.0	37.0	-22.92 %	
HP Pullinque	343.0	342.5	-0.15 %	MM
HP Puntilla	379.7	385.9	+1.63 %	RO
HP Queltehues	949.3	959.9	+1.12 %	RO
HP Quilleco	1075.9	811.0	-24.62 %	
HP Rio Colorado	120.0	107.6	-10.33 %	
HP Rio Picoiquen	9.6	10.6	+10.52 %	
HP Rucatayo	336.0	321.2	-4.41 %	
HP Rucue	2503.9	2065.0	-17.53 %	RO
HP San Andres	960.0	1015.2	+5.75 %	
HP San Ignacio	320.0	378.0	+18.14 %	
HP Sauzal	1733.0	1642.0	-5.25 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	214.7	238.2	+10.96 %	
HP Volcán	272.8	272.7	-0.05 %	RO
PE Alena	395.8	307.9	-22.22 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Villa Longaví	-	87.6	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	9.8	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	118.0	144.3	+22.29 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, LF
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	0.0	0.0	-	RO, MM
TER Angamos-ANG2	4335.6	4739.5	+9.32 %	RO
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	444.9	1.8	-99.59 %	LF
TER Arauco MAPA	672.0	630.5	-6.17 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 GNL	2354.3	2182.4	-7.30 %	RO, LF
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	3636.7	3929.2	+8.04 %	RO, LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	518.6	636.5	+22.74 %	
TER CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	MM
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	240.0	462.0	+92.50 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	161.0	141.7	-12.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Atacama	1396.6	882.5	-36.81 %	
PE Aurora	332.9	161.5	-51.50 %	
PE Cabo Leones 1	644.0	886.8	+37.69 %	
PE Cabo Leones 2	604.4	836.4	+38.38 %	
PE Cabo Leones 3	627.9	950.2	+51.33 %	
PE Calama	825.1	754.2	-8.60 %	
PE Campo Lindo	103.6	285.8	+175.86 %	
PE Canela	56.7	114.4	+101.76 %	
PE Canela 2	319.9	446.0	+39.41 %	
PE Cardonal	23.7	52.1	+119.65 %	
PE Cerro Tigre	804.2	613.0	-23.77 %	
PE Cuel	96.7	86.7	-10.34 %	
PE El Arrayán	575.0	801.8	+39.43 %	
PE El Maitén	47.7	67.7	+41.82 %	
PE Horizonte Norte	1464.4	2519.4	+72.05 %	P
PE Horizonte Sur	-	724.3	GNP	
PE Kallpa	1802.0	2205.8	+22.41 %	P
PE La Cabaña	603.5	743.5	+23.20 %	
PE La Estrella	130.9	93.5	-28.53 %	
PE La Flor	212.2	257.9	+21.55 %	
PE Lebu	11.7	1.2	-90.00 %	
PE Llanos del Viento	995.7	757.5	-23.92 %	
PE Lomas de Duqueco	270.2	373.2	+38.12 %	
PE Los Buenos Aires	134.0	127.7	-4.71 %	
PE Los Cerrillos	80.4	86.1	+7.00 %	P
PE Los Cururos	465.5	700.6	+50.52 %	
PE Los Olmos	532.5	511.2	-4.00 %	
PE Malleco Norte	425.5	693.4	+62.95 %	
PE Malleco Sur	551.5	910.3	+65.07 %	
PE Manantiales	52.6	48.4	-7.84 %	P
PE Mesamavida	240.8	252.9	+5.01 %	
PE Monte Redondo	187.4	237.0	+26.44 %	
PE Negrete	160.1	204.9	+28.02 %	
PE Puelche Sur	539.4	402.8	-25.33 %	
PE Punta Colorada	0.0	6.9	GNP	
PE Punta Palmeras	249.3	360.2	+44.48 %	
PE Punta Sierra	524.1	738.9	+40.98 %	
PE Punta de Talca	610.2	401.4	-34.22 %	P
PE Renaico	467.7	516.5	+10.44 %	
PE Renaico II	718.9	965.5	+34.32 %	
PE San Gabriel	899.2	857.3	-4.66 %	
PE San Juan	927.4	1138.6	+22.78 %	
PE San Matías	136.6	480.0	+251.33 %	
PE San Pedro	287.4	301.8	+4.99 %	
PE San Pedro 2	460.4	527.2	+14.50 %	
PE Sarco	661.6	961.5	+45.33 %	
PE Sierra Gorda Este	338.4	486.6	+43.77 %	
PE Talinay Oriente	521.8	482.7	-7.50 %	
PE Talinay Poniente	438.7	427.2	-2.63 %	
PE Taltal	652.3	884.3	+35.58 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4019.0	4354.6	+8.35 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4017.6	4433.1	+10.34 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	0.0	-100.00 %	RO, DF
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1152.0	+134.15 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	254.3	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	1.6	0.0	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	2.6	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	60.7	-83.79 %	LF, DF
TER Escuadrón	15.9	17.9	+12.45 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 3	2305.1	2532.8	+9.88 %	RO
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	RO
TER Guacolda 5	2330.6	2091.5	-10.26 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	5570.1	6129.0	+10.03 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	194.5	96.6	-50.33 %	
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	RO, DF
TER Lautaro II	312.0	399.5	+28.03 %	RO, LF
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	516.0	282.9	-45.18 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Tchamma	464.2	654.2	+40.94 %	
PE Tolpan Sur	469.3	553.6	+17.96 %	
PE Totoral	205.7	371.8	+80.72 %	RO, LF
PE Ucuquer 2	14.2	4.4	-68.87 %	
PE Valle de los Vientos	291.3	437.8	+50.32 %	
PFV Almeyda	274.8	243.9	-11.27 %	
PFV Andes Solar	32.1	147.7	+360.66 %	LF
PFV Andes Solar II-A	44.8	492.7	+999.09 %	
PFV Andes Solar II-B	585.0	817.5	+39.74 %	
PFV Andes Solar IV	667.6	904.0	+35.42 %	
PFV Atacama Solar II	536.9	664.6	+23.77 %	
PFV Azabache	299.3	325.2	+8.66 %	
PFV Bolero	597.2	766.8	+28.39 %	
PFV CEME 1	2615.1	2256.0	-13.73 %	
PFV Campos del Sol	3405.7	2463.9	-27.65 %	
PFV Capricornio	708.6	546.4	-22.89 %	
PFV Carrera Pinto	632.6	498.5	-21.20 %	LF
PFV Cerro Dominador	34.3	597.3	+1642.42 %	
PFV Chañares	327.0	151.3	-53.74 %	LF
PFV Conejo	729.1	725.9	-0.43 %	
PFV Coya	1111.0	1258.2	+13.25 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	158.0	168.1	+6.39 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1053.7	813.2	-22.82 %	LF
PFV Domeyko	1112.5	1051.5	-5.48 %	
PFV Don Humberto	628.3	560.4	-10.81 %	
PFV Doña Antonia	794.3	116.5	-85.33 %	
PFV Doña Carmen	204.9	178.1	-13.09 %	
PFV El Aguila	11.3	12.9	+14.34 %	
PFV El Manzano	747.6	507.9	-32.07 %	LF
PFV El Pelicano	1087.6	890.0	-18.16 %	
PFV El Romero	1395.7	1324.6	-5.10 %	
PFV Elena	570.0	394.6	-30.76 %	
PFV Finis Terrae	1934.9	1523.3	-21.27 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	317.9	667.7	+110.06 %	RO
PFV Guanchoi	1878.6	1286.5	-31.52 %	
PFV Huatacondo	68.8	464.7	+575.55 %	
PFV Jama	69.0	303.5	+339.81 %	LF
PFV Javiera	542.7	379.7	-30.03 %	
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	10.2	0.0	-100.00 %	
PFV La Huayca II	14.2	69.2	+386.97 %	LF
PFV La Huella	783.8	696.6	-11.13 %	
PFV La Silla	15.3	15.8	+2.67 %	
PFV Lalackama	46.8	333.7	+612.79 %	
PFV Lalackama II	23.5	97.3	+313.18 %	
PFV Las Salinas	1876.1	1254.1	-33.16 %	
PFV Leyda	711.1	461.0	-35.18 %	P
PFV Llano de Llampos	774.3	806.6	+4.18 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	2.1	GNP	
TER Masisa	214.5	167.5	-21.91 %	
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	3467.4	3206.9	-7.51 %	RO
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	615.2	1047.0	+70.18 %	
TER Nehuenco I Gas Arg	2621.4	4344.0	(*) +65.72 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Gas Arg	6620.8	7372.0	+11.35 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	3.0	0.0	-100.00 %	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1217.0	971.6	-20.16 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	312.0	GNP	
TER Nueva Renca GNL	2630.0	1654.0	-37.11 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	2958.9	4463.0	(*) +50.83 %	
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	0.0	0.0	-	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	226.0	GNP	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	219.0	GNP	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	6635.3	6776.3	+2.12 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Los Loros	350.7	319.0	-9.06 %	
PFV Luz del Norte	169.0	349.5	+106.82 %	
PFV Malgarida	356.2	512.4	+43.83 %	
PFV María Elena	249.4	109.0	-56.31 %	LF
PFV Meseta de los Andes	939.9	1155.2	+22.92 %	
PFV Nuevo Quillagua	0.0	0.0	-	MM
PFV Pampa Camarones	40.9	44.9	+9.71 %	
PFV Pampa Solar Norte	490.9	411.7	-16.14 %	
PFV Pampa Tigre	805.3	650.1	-19.28 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	3.9	66.1	+1595.38 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	3.8	101.7	+2563.35 %	
PFV Quilapilun	988.8	790.2	-20.09 %	
PFV Rio Escondido	1208.9	1226.9	+1.49 %	LF
PFV Rucasol	-	0.0	-	
PFV Salvador	275.3	79.2	-71.22 %	LF
PFV San Andres	347.6	37.5	-89.21 %	LF
PFV San Pedro	342.4	671.9	+96.22 %	
PFV Santa Isabel	1294.9	658.8	-49.13 %	LF
PFV Santiago	673.1	601.3	-10.66 %	
PFV Sol de Lila	989.0	601.1	-39.22 %	LF
PFV Sol de los Andes	633.4	488.7	-22.85 %	
PFV Sol del Desierto	1878.5	1411.6	-24.86 %	
PFV Taira	1851.2	0.0	(*) -100.00 %	P
PFV Tamango	357.7	231.9	-35.17 %	
PFV Tamarico Etapa 2	1472.6	1610.7	+9.37 %	P
PFV Tamaya Solar	679.6	680.1	+0.07 %	
PFV Uribe Solar	415.5	317.4	-23.60 %	
PFV Usya	279.4	319.5	+14.34 %	LF
PFV Valle Escondido	1095.5	734.4	-32.97 %	LF
PFV Valle del Sol	1234.3	1160.2	-6.01 %	
PFV Willka	596.9	536.8	-10.07 %	
PMG Cauquenes	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Aillin	23.9	18.4	-23.08 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	15.8	19.3	+21.92 %	PMG, RO
PMG HP Callao	4.9	4.3	-12.73 %	PMG
PMG HP Carena	56.4	108.1	+91.67 %	PMG, RO, MM
PMG HP Chiburgo	179.0	360.0	+101.12 %	PMG
PMG HP Cipresillos	204.0	187.3	-8.19 %	PMG
PMG HP Corrales	70.6	69.0	-2.34 %	PMG
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.0	5.4	-9.33 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	55.2	-	PMG
PMG HP Juncalito	23.0	21.2	-7.83 %	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	6685.3	7428.3	+11.11 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1276.3	1838.7	+44.06 %	RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	346.7	122.1	-64.79 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	837.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	174.4	324.0	+85.78 %	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	692.2	830.2	+19.94 %	
TER Viñales	516.1	575.9	+11.58 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**216993.9**	**221461.1**	**+2.06 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	0.0	0.0	-
PMGD HP Allipén	63.7	55.1	-13.44 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.7	22.8	+0.31 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	93.8	95.7	+2.02 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP Calíboro	24.3	24.2	-0.53 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	6.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Collil	2.6	1.9	-26.63 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	6.3	7.7	+22.37 %
PMGD HP Cumpeo	72.1	56.3	-21.89 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	24.3	25.9	+6.87 %
PMGD HP Dongo	1.5	2.4	+56.26 %
PMGD HP Donguil	0.8	0.9	+5.10 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	6.3	5.9	-6.55 %
PMGD HP El Agrio	6.8	4.6	-32.11 %
PMGD HP El Arrayán	-	25.6	-
PMGD HP El Atajo	21.1	22.8	+7.93 %
PMGD HP El Brinco	2.8	3.1	+8.93 %
PMGD HP El Canelo	16.6	50.4	+202.66 %
PMGD HP El Colorado	5.8	5.4	-7.47 %
PMGD HP El Diuto	67.4	65.0	-3.53 %
PMGD HP El Galpón	13.9	13.1	-5.86 %
PMGD HP El Llano	21.9	24.6	+12.75 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	14.6	15.1	+3.06 %
PMGD HP El Toro Nº2	23.2	23.5	+1.46 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	6.8	25.5	+276.24 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	19.7	15.6	-20.93 %
PMGD HP La Bifurcada	4.2	4.5	+7.72 %
PMGD HP La Compañía II	43.6	44.3	+1.78 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	9.8	11.9	+21.45 %
PMGD HP Las Flores	17.8	15.4	-13.51 %
PMGD HP Las Vertientes	32.8	29.5	-10.04 %
PMGD HP Los Bajos	120.6	123.3	+2.23 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	1.0	0.2	-83.67 %
PMGD PFV Lo Chacón	26.9	22.7	-15.45 %
PMGD PFV Lo Miguel	35.7	37.4	+4.82 %
PMGD PFV Lo Miranda	51.9	45.7	-12.02 %
PMGD PFV Lo Sierra	18.8	16.5	-12.22 %
PMGD PFV Lockma	80.2	90.8	+13.18 %
PMGD PFV Loica	27.4	26.7	-2.59 %
PMGD PFV Loma Tendida	23.3	24.5	+5.24 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	15.9	10.6	-33.48 %
PMGD PFV Loncura	90.8	69.3	-23.66 %
PMGD PFV Loreto	23.7	24.3	+2.53 %
PMGD PFV Los Banos	66.5	62.4	-6.13 %
PMGD PFV Los Cisnes	68.3	51.7	-24.34 %
PMGD PFV Los Gorriones	31.1	27.9	-10.18 %
PMGD PFV Los Jotes	24.7	19.3	-21.62 %
PMGD PFV Los Lagos	21.0	20.3	-3.33 %
PMGD PFV Los Libertadores	68.5	18.1	-73.61 %
PMGD PFV Los Lirios	54.3	90.6	+66.75 %
PMGD PFV Los Magnolios	26.8	23.9	-10.80 %
PMGD PFV Los Molinos	93.5	79.8	-14.71 %
PMGD PFV Los Nogales	18.7	33.1	+76.57 %
PMGD PFV Los Paltos	22.9	16.1	-29.78 %
PMGD PFV Los Patos	32.1	32.5	+1.09 %
PMGD PFV Los Perales	19.1	14.6	-23.65 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	13.2	12.8	-2.96 %
PMGD PFV Los Tauretes	23.8	24.2	+1.55 %
PMGD PFV Los Tilos	38.1	30.0	-21.19 %
PMGD PFV Los Tordos	38.8	55.4	+42.89 %
PMGD PFV Luce Solar	22.3	24.7	+10.54 %
PMGD PFV Luders	27.6	27.2	-1.30 %
PMGD PFV Lumbreras	32.4	26.4	-18.57 %
PMGD PFV Luna	24.7	13.6	-44.82 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.7	19.7	+0.36 %
PMGD PFV Macao	89.2	86.9	-2.60 %
PMGD PFV Macarena Solar	2.6	2.1	-18.29 %
PMGD PFV Maikono	23.0	15.0	-34.90 %
PMGD PFV Maimalicán	91.0	70.9	-22.10 %
PMGD PFV Maitenlahue	29.1	27.2	-6.63 %
PMGD PFV Malaquita II	98.4	97.7	-0.72 %
PMGD PFV Malinke	15.6	13.4	-14.15 %
PMGD PFV Malloco	24.5	24.2	-0.94 %
PMGD PFV Malvilla	23.4	15.9	-32.24 %
PMGD PFV Manao	29.3	23.3	-20.37 %
PMGD PFV Mandinga	49.9	42.8	-14.14 %
PMGD PFV Marambio	24.9	21.8	-12.56 %
PMGD PFV Marañon	101.0	101.6	+0.60 %
PMGD PFV Marchigue II	72.7	80.1	+10.17 %
PMGD PFV Marchigue VII	24.8	24.9	+0.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Padres	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Portones	3.6	3.5	-2.16 %
PMGD HP MSA-I	3.7	2.0	-46.65 %
PMGD HP Maisán	0.0	2.6	-
PMGD HP Mallarauco	73.5	75.5	+2.70 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.0	-
PMGD HP Melo	46.6	46.9	+0.63 %
PMGD HP Molinera Villarrica	6.2	2.3	-63.58 %
PMGD HP Muchi	0.0	0.0	-31.17 %
PMGD HP Munilque	4.5	4.7	+6.06 %
PMGD HP Munilque II	0.0	0.0	-
PMGD HP Palmar	38.4	45.1	+17.34 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	4.7	2.7	-41.67 %
PMGD HP Pichilonco	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	16.3	12.6	-22.61 %
PMGD HP Purísima	7.5	4.9	-34.69 %
PMGD HP Quillaileo	4.2	3.3	-21.93 %
PMGD HP Reca	5.5	4.9	-10.99 %
PMGD HP Robleria	28.5	40.3	+41.09 %
PMGD HP Río Mulchén	1.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	12.9	10.9	-15.18 %
PMGD HP Santa Elena	7.8	7.2	-7.73 %
PMGD HP Santa Isabel	12.2	12.0	-1.69 %
PMGD HP Santa Rosa	11.7	9.5	-19.01 %
PMGD HP Sauce Andes	11.6	12.8	+10.38 %
PMGD HP Trailelfú	1.8	4.9	+163.76 %
PMGD HP Tranca del Toro	0.0	0.0	-
PMGD HP Tranquil	14.6	7.9	-45.95 %
PMGD HP Truful Truful	0.0	18.3	-
PMGD PE El Arrebol	48.2	58.6	+21.55 %
PMGD PE El Nogal	44.1	45.1	+2.35 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	28.4	105.6	+271.14 %
PMGD PE Lebu III	18.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	11.9	9.4	-21.26 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	81.7	85.2	+4.21 %
PMGD PFV Albatros	13.8	5.1	-63.09 %
PMGD PFV Albor Solar	59.3	58.1	-2.14 %
PMGD PFV Alcaldesa	64.5	64.6	+0.17 %
PMGD PFV Alcon Solar	97.4	97.5	+0.08 %
PMGD PFV Aldebaran	3.0	49.4	+1558.39 %
PMGD PFV Alhué	58.7	50.9	-13.37 %
PMGD PFV Alianza	46.0	48.3	+5.09 %
PMGD PFV Alicahue	32.1	20.1	-37.45 %
PMGD PFV Alto Bellavista	14.7	2.6	-82.13 %
PMGD PFV Alto Solar	24.2	23.8	-1.86 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Marin	27.5	26.5	-3.96 %
PMGD PFV María Dolores	99.2	78.6	-20.77 %
PMGD PFV María Pinto	27.6	21.0	-23.70 %
PMGD PFV Meco Chillan	66.5	65.4	-1.55 %
PMGD PFV Meli	70.1	67.6	-3.50 %
PMGD PFV Membrillo	25.6	25.4	-0.67 %
PMGD PFV Mercurio Sur	7.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Milán A	30.0	28.8	-3.77 %
PMGD PFV Mitchi	88.6	89.8	+1.32 %
PMGD PFV Montt	26.3	17.5	-33.42 %
PMGD PFV Mostazal	87.6	88.6	+1.19 %
PMGD PFV Moya	86.5	68.5	-20.76 %
PMGD PFV Mutupín	83.1	59.2	-28.73 %
PMGD PFV Nahuén	92.3	74.5	-19.28 %
PMGD PFV Nan	18.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Nazarino Verano	23.7	20.1	-15.16 %
PMGD PFV Newentun	63.8	64.3	+0.83 %
PMGD PFV Nihue	29.5	28.2	-4.51 %
PMGD PFV Norte Chico	18.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ocoa	32.2	24.5	-23.98 %
PMGD PFV Olivia	26.5	26.1	-1.66 %
PMGD PFV Olivier	17.3	22.6	+30.84 %
PMGD PFV Olivillo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Orion	28.2	27.3	-2.98 %
PMGD PFV Orquidea Solar	18.3	21.9	+19.36 %
PMGD PFV Ovalle Norte	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovejería	83.7	86.3	+3.15 %
PMGD PFV PAS1	42.4	87.8	+107.10 %
PMGD PFV PSF El Peral	80.3	88.7	+10.43 %
PMGD PFV PSF Horizonte	57.0	52.7	-7.41 %
PMGD PFV PVP La Rosa	29.4	29.1	-0.86 %
PMGD PFV PVP Unihue	27.9	27.6	-1.00 %
PMGD PFV Pachira	99.5	98.2	-1.31 %
PMGD PFV Paillihue	88.1	85.4	-3.08 %
PMGD PFV Paine	95.5	92.1	-3.54 %
PMGD PFV Palto Sunlight	85.0	55.6	-34.56 %
PMGD PFV Pama	15.0	14.8	-1.13 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panquehue II	31.5	33.1	+4.85 %
PMGD PFV Paraguay	78.6	73.6	-6.41 %
PMGD PFV Paranal	19.8	19.0	-4.24 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	21.6	24.1	+11.55 %
PMGD PFV Parque Curicura	85.4	85.1	-0.35 %
PMGD PFV Parque El Olivar	90.9	81.8	-10.00 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	50.1	51.2	+2.08 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	40.5	83.4	+106.06 %
PMGD PFV Parque La Colonia	95.7	91.6	-4.21 %
PMGD PFV Parque La Travesía	17.0	91.0	+434.15 %
PMGD PFV Parque Nancagua	59.7	59.4	-0.60 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	63.7	94.0	+47.60 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	24.8	13.2	-46.87 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Altos de Til Til	14.7	15.1	+2.99 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	43.5	24.7	-43.19 %
PMGD PFV Amparo del Sol	19.7	12.2	-37.92 %
PMGD PFV Anakena	82.9	64.5	-22.19 %
PMGD PFV Ancahual	87.2	69.6	-20.25 %
PMGD PFV Antonia	26.2	19.6	-24.99 %
PMGD PFV Argomedo	74.2	74.5	+0.43 %
PMGD PFV Arica	44.2	44.7	+1.14 %
PMGD PFV Ariztía	15.2	11.2	-26.40 %
PMGD PFV Armazones	51.0	49.2	-3.47 %
PMGD PFV Aromo del Verano	23.7	24.4	+3.12 %
PMGD PFV Astillas	93.5	97.9	+4.75 %
PMGD PFV Avel Solar	94.7	91.5	-3.38 %
PMGD PFV Avellano	64.5	62.4	-3.27 %
PMGD PFV Aviles	73.3	64.8	-11.58 %
PMGD PFV Axel Solar	21.7	20.8	-4.33 %
PMGD PFV Ayla	80.3	80.8	+0.60 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	21.8	20.3	-6.89 %
PMGD PFV Barcelona	90.8	88.8	-2.16 %
PMGD PFV Belenos Til Til	86.8	87.1	+0.28 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	23.9	17.9	-25.16 %
PMGD PFV Belén	58.1	56.6	-2.46 %
PMGD PFV Berrueco	92.1	88.6	-3.78 %
PMGD PFV Blu	24.4	31.2	+27.54 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	84.5	84.5	-0.02 %
PMGD PFV Bulnes	31.9	31.2	-2.14 %
PMGD PFV Bulnes Barones	22.4	24.8	+10.89 %
PMGD PFV Bérgamo	28.6	28.1	-1.68 %
PMGD PFV CE Caldera	60.5	78.9	+30.41 %
PMGD PFV CUARZO	-	0.0	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	98.2	73.6	-25.05 %
PMGD PFV Cabilsol	25.7	15.8	-38.36 %
PMGD PFV Cabimas	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cabrero	45.7	58.6	+28.17 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	94.9	94.1	-0.89 %
PMGD PFV Caimi	0.8	0.2	-82.14 %
PMGD PFV Calama	81.5	97.2	+19.23 %
PMGD PFV Calle Larga	26.1	26.9	+2.87 %
PMGD PFV Candelaria Solar	24.7	25.1	+1.62 %
PMGD PFV Canelillo	21.0	16.7	-20.39 %
PMGD PFV Canesa	25.8	23.0	-11.05 %
PMGD PFV Canquén	-	2.1	-
PMGD PFV Cantera	27.4	17.4	-36.46 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	6.4	6.6	+2.02 %
PMGD PFV Caracoles	29.7	28.7	-3.40 %
PMGD PFV Caranca	16.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Casabermeja	64.8	52.9	-18.31 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque San Javier	53.5	52.3	-2.24 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	98.3	81.4	-17.24 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	62.7	53.7	-14.38 %
PMGD PFV Pastrán	82.0	64.6	-21.18 %
PMGD PFV Patagua	87.7	66.8	-23.82 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	69.1	68.7	-0.59 %
PMGD PFV Pedreros	26.3	21.5	-18.40 %
PMGD PFV Pegasus	28.2	27.4	-3.08 %
PMGD PFV Pellin	90.4	87.1	-3.65 %
PMGD PFV Pelumpen	26.6	18.5	-30.56 %
PMGD PFV Penaflor	85.1	87.6	+2.85 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	25.1	24.9	-0.60 %
PMGD PFV Pepa	95.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Pequen	27.7	27.4	-1.30 %
PMGD PFV Peralillo	32.8	25.1	-23.51 %
PMGD PFV Pesaro	23.7	23.1	-2.70 %
PMGD PFV Pica	1.1	1.8	+67.89 %
PMGD PFV Pichon	17.8	17.7	-0.79 %
PMGD PFV Picunche	71.3	70.7	-0.93 %
PMGD PFV Piduco	30.4	30.1	-1.02 %
PMGD PFV Pilpilen	23.6	23.0	-2.42 %
PMGD PFV Piquero	92.6	79.2	-14.49 %
PMGD PFV Pirque	24.3	22.4	-7.82 %
PMGD PFV Pitotoy	14.8	15.1	+2.03 %
PMGD PFV Pitra	26.3	22.5	-14.54 %
PMGD PFV Placilla	78.0	77.0	-1.38 %
PMGD PFV Playerito	29.4	29.7	+1.02 %
PMGD PFV Playero	29.6	29.8	+0.74 %
PMGD PFV Playeron	29.2	29.1	-0.14 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	81.5	79.1	-2.96 %
PMGD PFV Plomo Verano	24.4	25.4	+4.10 %
PMGD PFV Población	25.6	20.6	-19.41 %
PMGD PFV Pocillas	19.2	29.2	+52.19 %
PMGD PFV Pomuyeto	26.6	26.1	-1.84 %
PMGD PFV Portezuelo	24.2	18.3	-24.55 %
PMGD PFV Pretty Field	14.2	10.9	-22.69 %
PMGD PFV Puangue	44.7	36.7	-17.82 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	27.0	28.0	+3.63 %
PMGD PFV Pueblo Seco	97.3	96.1	-1.22 %
PMGD PFV Puelche	26.3	26.0	-1.32 %
PMGD PFV Puente Solar	25.7	26.7	+4.05 %
PMGD PFV Pullalli	23.4	17.5	-25.26 %
PMGD PFV Punta Baja	17.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	91.8	87.4	-4.80 %
PMGD PFV Queltehue	25.7	27.5	+7.08 %
PMGD PFV Quemados	65.0	66.6	+2.45 %
PMGD PFV Quetena	92.5	90.7	-1.94 %
PMGD PFV Quillay	27.6	20.6	-25.33 %
PMGD PFV Quilmo Solar	48.9	36.7	-24.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Casuto	24.3	21.7	-10.62 %
PMGD PFV Catemu	17.4	15.0	-13.62 %
PMGD PFV Cato Solar	15.4	16.3	+5.76 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauquenes	5.1	12.9	+152.25 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	93.1	64.1	-31.16 %
PMGD PFV Cefalu Solar	24.7	25.2	+2.08 %
PMGD PFV Centauro Solar	87.1	84.5	-3.05 %
PMGD PFV Cetus	-	0.3	-
PMGD PFV Chacabuco	96.1	95.5	-0.61 %
PMGD PFV Chacaico	0.0	0.0	-
PMGD PFV Chalinga	28.0	17.4	-37.60 %
PMGD PFV Champa	22.0	77.3	+251.68 %
PMGD PFV Chancon	17.1	20.8	+21.35 %
PMGD PFV Chañar del Verano	24.0	26.5	+10.37 %
PMGD PFV Chequen Solar	71.9	71.5	-0.51 %
PMGD PFV Chicauma Verano	48.4	53.9	+11.26 %
PMGD PFV Chilener	15.7	17.8	+13.34 %
PMGD PFV Chillán Huambali	0.0	7.5	-
PMGD PFV Chimbarongo	22.8	21.6	-5.18 %
PMGD PFV Chinchorro	-	20.1	-
PMGD PFV Cholguan	23.9	23.1	-3.50 %
PMGD PFV Chuchiñi	20.9	17.4	-16.99 %
PMGD PFV Cintac	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cipres	38.0	47.2	+24.15 %
PMGD PFV Citrino	23.9	7.1	-70.13 %
PMGD PFV Ckilir	82.0	97.0	+18.34 %
PMGD PFV Clementina	17.0	17.5	+2.94 %
PMGD PFV Cocharcas	26.4	25.8	-2.38 %
PMGD PFV Cocinillas	21.3	17.6	-17.25 %
PMGD PFV Coinco	24.0	24.1	+0.12 %
PMGD PFV Colchagua	26.4	26.0	-1.59 %
PMGD PFV Colibri	7.5	7.2	-3.24 %
PMGD PFV Colina	95.4	98.8	+3.56 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	25.4	25.4	+0.16 %
PMGD PFV Condor Chepica	32.0	31.6	-1.44 %
PMGD PFV Condor Pelvin	26.8	26.4	-1.61 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.9	26.6	+144.22 %
PMGD PFV Cordillerilla	11.6	9.9	-14.36 %
PMGD PFV Corso	26.8	58.8	+119.13 %
PMGD PFV Cortijo	56.1	55.8	-0.46 %
PMGD PFV Covadonga	84.5	88.5	+4.66 %
PMGD PFV Coyunche	30.9	30.3	-1.78 %
PMGD PFV Crucero	31.3	18.8	-39.94 %
PMGD PFV Cruz	27.4	25.3	-7.46 %
PMGD PFV Curacavi	25.5	23.1	-9.19 %
PMGD PFV Curaco	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cuz Cuz	21.7	14.8	-31.88 %
PMGD PFV Dadinco	30.4	29.7	-2.06 %
PMGD PFV Darlin	77.6	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Quinantu	98.4	84.6	-14.02 %
PMGD PFV Quinta	22.9	26.7	+16.47 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	65.7	63.7	-2.96 %
PMGD PFV RDCL SAN	82.9	58.5	-29.40 %
PMGD PFV REN	37.3	41.4	+11.13 %
PMGD PFV RLA	22.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ranguil	25.7	24.2	-5.76 %
PMGD PFV Ratulemus	22.3	22.6	+1.34 %
PMGD PFV Rauquen	75.0	72.2	-3.65 %
PMGD PFV Rcu	53.1	47.7	-10.16 %
PMGD PFV Recoleta	40.0	40.9	+2.17 %
PMGD PFV Rengo	67.3	65.7	-2.33 %
PMGD PFV Rexner	22.7	21.9	-3.22 %
PMGD PFV Rimini	81.2	78.6	-3.25 %
PMGD PFV Rinconada	72.9	73.9	+1.35 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	104.6	104.7	+0.08 %
PMGD PFV Rinconada Norte	32.6	32.1	-1.38 %
PMGD PFV Rodeo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Roma	27.0	26.1	-3.33 %
PMGD PFV Romeria	92.1	90.6	-1.62 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	61.5	54.8	-10.96 %
PMGD PFV Rucapaine	92.2	88.3	-4.27 %
PMGD PFV Río Peuco	17.3	22.5	+30.32 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	2.8	3.4	+23.09 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	20.8	20.8	-0.24 %
PMGD PFV SDSI	27.6	26.1	-5.55 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	0.0	-
PMGD PFV SGT Catapilco	72.7	25.4	-64.97 %
PMGD PFV SGT Tucapel	74.3	69.7	-6.17 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.4	26.6	-2.74 %
PMGD PFV SP Malloa	19.0	18.7	-1.47 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	19.3	14.7	-23.73 %
PMGD PFV Salerno Solar	27.9	24.5	-12.26 %
PMGD PFV Samo Bajo	18.8	16.5	-12.27 %
PMGD PFV San Alberto	36.0	33.8	-6.27 %
PMGD PFV San Antonio	32.9	46.5	+41.41 %
PMGD PFV San Camilo	28.7	28.3	-1.43 %
PMGD PFV San Carlos	26.1	25.5	-2.49 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-
PMGD PFV San Emilio I	25.1	24.7	-1.48 %
PMGD PFV San Eugenio	87.6	89.9	+2.66 %
PMGD PFV San Francisco	30.0	30.8	+2.67 %
PMGD PFV San Isidro	24.2	21.7	-10.29 %
PMGD PFV San José II	34.4	33.9	-1.34 %
PMGD PFV San Pedro	19.9	20.8	+4.47 %
PMGD PFV San Rafael	27.7	27.4	-1.01 %
PMGD PFV San Ramiro	92.9	0.1	-99.94 %
PMGD PFV San Vicente TT	-	0.0	-
PMGD PFV Santa Adriana	25.7	19.0	-25.99 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Diego de Almagro	83.0	87.5	+5.32 %
PMGD PFV Don Andrónico	25.7	21.2	-17.54 %
PMGD PFV Don Enrique	81.4	69.1	-15.08 %
PMGD PFV Don Eugenio	22.9	17.3	-24.25 %
PMGD PFV Don Jorge	32.4	32.8	+1.30 %
PMGD PFV Don Mariano	24.7	25.3	+2.34 %
PMGD PFV Don Martín	25.8	28.4	+10.05 %
PMGD PFV Don Matías	24.5	24.6	+0.24 %
PMGD PFV Don Rodrigo	49.7	47.6	-4.21 %
PMGD PFV Don Simón	54.1	56.0	+3.53 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	25.4	19.0	-25.16 %
PMGD PFV Doña Regina	27.2	25.4	-6.80 %
PMGD PFV Doñihue	65.9	69.4	+5.30 %
PMGD PFV Duqueco Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV EA SF Graneros	22.1	25.4	+14.78 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	29.2	28.9	-0.96 %
PMGD PFV Ea Maiten	24.7	25.1	+1.50 %
PMGD PFV Eclipse	91.2	50.2	-44.96 %
PMGD PFV El Boco	27.8	42.5	+52.91 %
PMGD PFV El Caiquén	87.4	94.1	+7.74 %
PMGD PFV El Cardenal	25.8	26.2	+1.63 %
PMGD PFV El Carpintero	79.2	82.1	+3.67 %
PMGD PFV El Castaño	54.0	56.3	+4.32 %
PMGD PFV El Cernicalo	15.5	16.6	+7.08 %
PMGD PFV El Cernicalo II	15.5	15.1	-2.83 %
PMGD PFV El Chercan	101.5	102.9	+1.38 %
PMGD PFV El Chincol	31.2	31.3	+0.35 %
PMGD PFV El Chucao	28.0	23.7	-15.38 %
PMGD PFV El Cuervo	17.9	17.9	-0.22 %
PMGD PFV El Cóndor	11.8	11.7	-0.59 %
PMGD PFV El Divisadero	23.9	13.0	-45.71 %
PMGD PFV El Estero	17.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	85.4	83.1	-2.67 %
PMGD PFV El Gaviotin	54.0	52.9	-2.02 %
PMGD PFV El Huaso	17.7	13.7	-22.48 %
PMGD PFV El Ingenio	80.4	59.7	-25.81 %
PMGD PFV El Interlocutor	26.3	27.4	+4.19 %
PMGD PFV El Laurel	67.2	58.1	-13.46 %
PMGD PFV El Litre	82.2	83.5	+1.57 %
PMGD PFV El Loro Choroy	76.3	72.2	-5.33 %
PMGD PFV El Mirlo	55.1	59.3	+7.56 %
PMGD PFV El Monte	24.6	21.6	-12.50 %
PMGD PFV El Palqui	24.1	25.9	+7.50 %
PMGD PFV El Picurio	30.7	31.4	+2.35 %
PMGD PFV El Pilpen	29.0	23.8	-17.90 %
PMGD PFV El Pitio	27.5	30.5	+10.80 %
PMGD PFV El Piuquen	25.2	24.4	-3.13 %
PMGD PFV El Queltehue	29.3	23.4	-20.20 %
PMGD PFV El Quemado	31.9	18.7	-41.47 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Amelia	29.6	31.4	+6.08 %
PMGD PFV Santa Blanca	19.7	15.3	-22.30 %
PMGD PFV Santa Carolina	26.7	27.0	+1.43 %
PMGD PFV Santa Cecilia	2.4	3.1	+30.00 %
PMGD PFV Santa Clara	2.1	1.6	-23.17 %
PMGD PFV Santa Cruz	92.4	88.1	-4.63 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	84.8	87.2	+2.84 %
PMGD PFV Santa Emilia	47.5	50.0	+5.22 %
PMGD PFV Santa Ester	30.3	29.6	-2.31 %
PMGD PFV Santa Francisca	39.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Inés	21.8	23.8	+9.14 %
PMGD PFV Santa Julia	25.7	24.6	-4.01 %
PMGD PFV Santa Laura	16.4	16.0	-2.44 %
PMGD PFV Santa Lucía	60.5	55.6	-8.02 %
PMGD PFV Santa Luisa	29.0	28.7	-1.07 %
PMGD PFV Santa Margarita	27.7	28.2	+1.88 %
PMGD PFV Santa Pamela	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Rita	29.0	29.8	+2.87 %
PMGD PFV Santa Teresita	86.6	88.0	+1.62 %
PMGD PFV Santuario	28.3	27.1	-4.33 %
PMGD PFV Saturno Norte	37.9	24.5	-35.45 %
PMGD PFV Siete Colores	55.9	48.6	-13.03 %
PMGD PFV Sirimavo	-	16.5	-
PMGD PFV Sofia	21.7	21.6	-0.32 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	63.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol del Maule	16.3	18.0	+10.25 %
PMGD PFV Sol del Norte	19.7	20.1	+2.08 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	27.5	21.0	-23.68 %
PMGD PFV Soy Solar	0.0	0.2	-
PMGD PFV Sunhunter	80.1	64.5	-19.46 %
PMGD PFV Tabolango	98.2	95.2	-2.96 %
PMGD PFV Talagante	43.1	15.9	-63.18 %
PMGD PFV Talca	51.2	48.0	-6.14 %
PMGD PFV Talhuén	25.0	14.6	-41.56 %
PMGD PFV Tallado	86.9	91.1	+4.80 %
PMGD PFV Tamarama	56.3	56.3	-0.02 %
PMGD PFV Tamarugo	22.8	22.5	-1.53 %
PMGD PFV Tambo Real	19.5	19.8	+1.90 %
PMGD PFV Taranto	85.2	72.6	-14.69 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	-	3.2	-
PMGD PFV Tierra	37.9	37.1	-2.32 %
PMGD PFV Tijeral	28.0	22.0	-21.34 %
PMGD PFV Til Til	15.8	24.3	+54.28 %
PMGD PFV Topacio	-	26.8	-
PMGD PFV Torino	69.5	68.1	-2.03 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	23.0	20.4	-11.28 %
PMGD PFV Tortuga	2.7	28.0	+936.10 %
PMGD PFV Tranque del Sol	86.3	60.0	-30.49 %
PMGD PFV Trebal	18.0	18.4	+2.28 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Queule	59.3	34.7	-41.43 %
PMGD PFV El Rayador	62.3	57.5	-7.69 %
PMGD PFV El Reconquistador	28.0	28.2	+0.61 %
PMGD PFV El Resplandor	21.2	21.0	-0.94 %
PMGD PFV El Roble	80.7	72.5	-10.21 %
PMGD PFV El Romeral	82.0	68.1	-16.86 %
PMGD PFV El Salitral	32.6	32.0	-2.05 %
PMGD PFV El Sauce	23.4	23.8	+1.88 %
PMGD PFV El Sharon	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Tiuque	10.4	8.0	-22.28 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	93.7	+97.15 %
PMGD PFV El Trile	66.6	65.8	-1.22 %
PMGD PFV El Turpial	17.8	18.2	+2.23 %
PMGD PFV El Zorzal	26.5	25.9	-2.41 %
PMGD PFV Enami Solar	55.5	49.9	-10.10 %
PMGD PFV Encino	20.1	20.4	+1.09 %
PMGD PFV Encon	74.6	67.6	-9.45 %
PMGD PFV Erinome	27.1	27.1	-0.22 %
PMGD PFV Escorial del Verano	18.4	25.3	+37.57 %
PMGD PFV Esfena	48.9	48.3	-1.15 %
PMGD PFV Esperanza	22.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	0.0	-
PMGD PFV Faramalla	16.0	16.2	+1.12 %
PMGD PFV Fardela Negra	20.7	17.8	-14.20 %
PMGD PFV Filomena	23.7	26.6	+12.06 %
PMGD PFV Flor del Llano	51.8	50.1	-3.27 %
PMGD PFV Florencia Solar	91.0	74.9	-17.72 %
PMGD PFV Foster	26.6	17.5	-34.22 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	28.6	26.8	-6.47 %
PMGD PFV Fulgor	23.5	28.9	+22.99 %
PMGD PFV Fuster del Verano	67.6	84.0	+24.37 %
PMGD PFV GR Lemu	50.5	49.7	-1.74 %
PMGD PFV GR Peumo	87.9	90.7	+3.16 %
PMGD PFV GR Pitao	97.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Rauli	47.9	54.6	+14.15 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	15.8	14.7	-6.60 %
PMGD PFV Gabriela	101.6	100.8	-0.82 %
PMGD PFV Girasoles	23.7	18.9	-20.27 %
PMGD PFV Granada	97.9	80.6	-17.63 %
PMGD PFV Granate	81.8	59.7	-26.99 %
PMGD PFV Guadalao	26.0	34.4	+32.38 %
PMGD PFV Guadalupe	58.2	56.9	-2.13 %
PMGD PFV Guanaco Solar	83.8	65.5	-21.79 %
PMGD PFV Guarana	13.5	17.2	+27.26 %
PMGD PFV Génova	97.9	94.2	-3.73 %
PMGD PFV Helios	23.3	11.3	-51.39 %
PMGD PFV Hijuela 4	29.2	28.5	-2.37 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Trebo	29.1	24.0	-17.42 %
PMGD PFV Trica-Dos	24.6	21.4	-12.97 %
PMGD PFV Tricahue II	97.8	17.7	-81.93 %
PMGD PFV Trinidad	29.1	29.0	-0.20 %
PMGD PFV Tucuquere	26.3	19.7	-24.98 %
PMGD PFV Turquia	13.9	13.4	-3.29 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	2.3	1.5	-34.76 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	11.7	11.6	-0.85 %
PMGD PFV Valle Este II	95.7	98.0	+2.46 %
PMGD PFV Valle Oeste II	91.5	87.5	-4.35 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	19.8	16.0	-19.19 %
PMGD PFV Ventisquero	91.1	83.1	-8.76 %
PMGD PFV Venturada	94.8	92.2	-2.75 %
PMGD PFV Verona	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vicente	12.7	15.3	+20.25 %
PMGD PFV Victoria	58.1	57.4	-1.36 %
PMGD PFV Villa Alegre	75.0	74.2	-0.99 %
PMGD PFV Villa CVE	-	0.0	-
PMGD PFV Villa Cruz	25.9	28.3	+9.15 %
PMGD PFV Villa Moscoso	27.7	18.8	-32.25 %
PMGD PFV Villa Prat	20.1	20.5	+2.14 %
PMGD PFV Villa Seca	26.2	20.9	-20.11 %
PMGD PFV Villa Solar	24.4	24.4	+0.33 %
PMGD PFV Violeta	73.2	70.5	-3.58 %
PMGD PFV Vituco 2B	28.7	28.8	+0.24 %
PMGD PFV Viñas del Sol	54.5	40.2	-26.35 %
PMGD PFV Yahutela	59.1	52.7	-10.78 %
PMGD PFV Ñilhue	4.7	4.0	-13.68 %
PMGD PFV Ñiquén	31.1	22.5	-27.52 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Homero	31.7	14.9	-53.06 %
PMGD PFV Hormiga	10.8	6.7	-37.49 %
PMGD PFV Hornitos	1.5	0.3	-79.33 %
PMGD PFV Huape	24.5	22.5	-8.22 %
PMGD PFV Huaquelon	81.3	72.0	-11.39 %
PMGD PFV Huigan	96.2	99.1	+2.95 %
PMGD PFV Hurtado	24.2	23.0	-4.92 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	-	20.6	-
PMGD PFV Idahue del Verano	26.2	26.6	+1.41 %
PMGD PFV Illapel 5X	31.5	23.3	-26.06 %
PMGD PFV Independencia	20.5	25.1	+22.17 %
PMGD PFV Itahue Solar	28.0	53.9	+92.54 %
PMGD PFV Jahuel	56.7	55.3	-2.61 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	59.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Jaururo	21.2	16.3	-23.35 %
PMGD PFV Javiera Carrera	91.4	93.2	+1.95 %
PMGD PFV Jilguero	19.2	19.1	-0.56 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	14.0	14.9	+6.80 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	26.3	22.0	-16.50 %
PMGD PFV La Acacia	73.2	61.1	-16.60 %
PMGD PFV La Blanquina	82.5	87.3	+5.78 %
PMGD PFV La Chapeana	20.3	1.9	-90.83 %
PMGD PFV La Chimba Bis	13.6	10.9	-19.99 %
PMGD PFV La Esperanza II	72.7	91.6	+25.97 %
PMGD PFV La Estancia	25.1	25.3	+1.04 %
PMGD PFV La Foresta	22.8	26.8	+17.66 %
PMGD PFV La Frontera	38.8	29.1	-24.85 %
PMGD PFV La Gamboina	49.0	52.1	+6.33 %
PMGD PFV La Huerta	27.2	26.9	-1.23 %
PMGD PFV La Lajuela	60.4	52.8	-12.60 %
PMGD PFV La Ligua	24.0	15.0	-37.67 %
PMGD PFV La Manga	28.3	16.6	-41.32 %
PMGD PFV La Muralla	23.8	24.2	+1.64 %
PMGD PFV La Palma Solar	102.7	102.4	-0.33 %
PMGD PFV La Paz	58.6	59.9	+2.25 %
PMGD PFV La Perla	-	17.3	-
PMGD PFV La Vendimia	97.4	96.4	-1.08 %
PMGD PFV La Victoria	63.6	94.6	+48.77 %
PMGD PFV Lagunilla	21.5	2.4	-88.73 %
PMGD PFV Laja Andino	0.0	98.5	-
PMGD PFV Las Arboledas	20.5	20.5	-
PMGD PFV Las Bandurrias	6.1	2.0	-68.06 %
PMGD PFV Las Cabras	26.8	26.1	-2.43 %
PMGD PFV Las Cachañas	66.1	64.8	-1.91 %
PMGD PFV Las Catitas	30.2	42.9	+42.29 %
PMGD PFV Las Chacras	23.3	22.2	-4.71 %
PMGD PFV Las Chilcas	38.2	40.0	+4.77 %
PMGD PFV Las Codornices	24.2	31.3	+29.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	48.2	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	2.4	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco	-	0.0	-
Pargua			
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.7	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.0	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	23.2	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	12.9	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	4.1	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	23.6	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	50.5	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.2	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Las Golondrinas	57.2	56.0	-1.96 %
PMGD PFV Las Lechuzas	24.3	29.9	+23.05 %
PMGD PFV Las Majadas	69.1	77.0	+11.38 %
PMGD PFV Las Mercedes	21.7	20.3	-6.47 %
PMGD PFV Las Mollacas	20.3	6.1	-69.79 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	26.7	21.7	-18.62 %
PMGD PFV Las Palomas	28.3	30.2	+6.64 %
PMGD PFV Las Perdices	26.4	23.0	-12.73 %
PMGD PFV Las Rojas	24.8	19.5	-21.49 %
PMGD PFV Las Taguas	87.0	78.3	-9.98 %
PMGD PFV Las Tencas	64.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Terrazas	20.7	3.1	-85.27 %
PMGD PFV Las Torcazas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tortolas	22.1	21.7	-1.86 %
PMGD PFV Las Turcas	24.3	12.6	-48.15 %
PMGD PFV Lenga	4.1	22.7	+451.31 %
PMGD PFV Liebre Verano	38.4	36.5	-4.97 %
PMGD PFV Lima	29.0	31.0	+6.96 %
PMGD PFV Linares	35.7	50.7	+42.07 %
PMGD PFV Lingue	27.0	21.6	-19.91 %
PMGD PFV Lipangue	25.9	22.0	-15.14 %
PMGD PFV Liquidambar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lirio del Campo	24.0	19.9	-16.99 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	85.1	74.7	-12.15 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	36.4	41.7	+14.43 %
PMGD PFV Llay Llay	65.0	52.2	-19.67 %
PMGD PFV Lloica	22.3	18.2	-18.46 %
PMGD PFV Lluta Solar	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	13.6	-
PMGD TER PRP Chifin	-	12.4	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	38.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	10.8	-
PMGD TER PRP Tambores	-	11.3	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	12.8	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**23776.0**	**22712.6**	**-4.47 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	Mayor generación real por costo marginal.
PFV Taira	Menor generación real por pruebas de puesta en servicio.
TER Nehuenco I Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nueva Renca Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 202312242 y 2023012244.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes IV	99.0	Limitada en 128.8 MW. Causa informada: Indisponibilidad de centros de generación, según IL 2025000081.
BESS Andes Solar IIB	98.0	Limitada a 127,5 MW. Causa informada: Indisponibilidad de centros de generación, según IL 2025000125.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.
PFV Carrera Pinto	86.0	Limitada a 80 MW. Causa informada: Control con el PPC de la planta condicionado, según IL 2025000095.
PFV Diego de Almagro Sur	50.0	Limitado a 100 MW. Causa informada: Por falla en el aislamiento del cable de descarga de puesta a tierra de pararrayos de celda 52FT11 se decide mantener fuera de servicio celda 52FT11 incoming 1 transformador, según IL 2025000146.
PFV El Manzano	88.0	Limitado a 82 MW debido a incendio forestal que comienza en las afueras del PFV El Manzano, que afecta cámara MT, queda indisponible 52F3, según IL 2025000030.
PFV Rio Escondido	96.0	Limitada a 149 MW. Causa informada: Filtraciones en transformadores de media tensión, según IL 2025000078.
PFV Santa Isabel	85.0	Limitada en 152.6 MW. Causa informada: Maniobras de normalización de inversores y string de módulos fotovoltaicos, según IL 2024001951.
PFV Sol de Lila	64.5	Limitada en 98 MW. Causa informada: Indisponibilidad de 11 Cabinas de Transformación MT por revisión integral de estado de cabinas indisponibles, según IL 2024001990.
PFV Valle Escondido	91.4	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024
TER Atacama 1 GNL	91.0	Limitado a 320 MW (PCP). Causa informada: Sin disponibilidad de equipo de respaldo en sistema de agua de circulación principal de refrigeración, según IL 2024000440.
TER Atacama 2 GNL	97.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	92.0	Limitada a 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000769.
TER Guacolda 2	88.0	Limitada a 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000772.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	95.0	Limitada a una generación máxima de 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2024000905.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Nuevo Quillagua	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Angamos-ANG1	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Los Cóndores	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Norte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Kallpa	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Taira	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Tamarico Etapa 2	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017. C. Angostura con restricción operativa. Respecto de la operación de las unidades de la central hidroeléctrica Angostura (CH Angostura) no se apliquen incrementos del caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del río Biobío durante la época estival. De acuerdo con carta GO N° 194/2024. No puede participar en SSCC de CPF, CSF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs, según IL 2024001875.
HE Antuco	100.0	Limitada debido al inicio de la temporada de riego, la central deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural, más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2024001880.
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Durante el periodo de riego, la central podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones, la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día, según IL 2024001967.
HE Pangue	100.0	C. Pangue 1 y 2 establece mínimo técnico provisorio de 20 MW. Causa informada: Unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: - De lunes a domingo de 09h a 15h: Generar a una potencia mínima de 20MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Esto debido a que en ese horario se corre el riesgo de que personas externas puedan verse afectadas por las variaciones bruscas de caudal aguas abajo de la central y además para cumplir con los compromisos indicados en convenio JVBB. - De lunes a domingo de 15h a 09h: Se deben respetar valores normales de operación. El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB, según IL2025000010. U-1 con limitación. Causa informada: Operación excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado, a una potencia mínima de 20 MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, según IL 2024000840.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371. U-2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP La Confluencia	100.0	Limitación. Causa informada: Mínimo técnico operacional por unidad de 90 MW en la central mientras dure la prorrata. Disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Trica, según IL 2025000120.
HP La Higuera	100.0	Limitación. Causa informada: Mínimo técnico operacional a 130 MW en la central mientras dure la prorrata. Disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes, según IL 2025000119.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Rucue	100.0	Limitada la central con el fin de operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga, que no sean de causa natural, durante las 24 horas del día. La Central no puede participar en el control terciario de frecuencia, según IL 2024001857.
PFV Granja Solar	100.0	C. PFV Granja Solar limitada e inyectar o absorber 17 MVar, según IL 2024000700.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 1 GNL	100.0	Limitada a prestar AGC. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2025000108.
TER Atacama 2 GNL	100.0	Limitada a prestar AGC. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2025000107.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada. para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada. para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2023001949.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas, según IL 2024002071.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas, según IL 2024002072.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 25 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 25 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas, según IL 2024002073.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas., según IL 2024002074.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 13 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 13 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2024002075.
TER Kelar GNL	100.0	C. Kelar TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - 2024000780.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024001199.
TER Mejillones-CTM3 GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Por inestabilidad en llama la unidad imposibilitada de realizar conmutación de gas a diésel estando en servicio, según IL 2024001829.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Leyda, PE Horizonte Norte, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PFV Tamarico, PFV Taira, PE Kallpa, PE Punta de Talca, Cogeneradora Mapa y HP Los Cóndores continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Ralco se declara en condición de agotamiento con cota 719.57 m.s.n.m. y un gasto de 110 MWh.
00:57	STS	S/E Esmeralda Interruptor CT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por reiterados bloqueos de protección se realizará diagnóstico y normalización de protección GE-UR.F35 paño CT1, según SICF 2025006358.
02:04	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue Norte interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Robo de conductor tres fases, entre estructuras 300 y 301. Estructura 300 derribada y 301 quebrada, según IF 202500247.
02:52	CGE - Transmisión	S/E Loncoche interruptor B7 en servicio, interruptor BR disponible. Cancela IF 2024005608.
03:45	STS	S/E Esmeralda interruptor CT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Cancela SICF 2025006358.
04:10	Energía Pacífico	C. Energía Pacifico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Problema en sistema de accionamiento de parrilla, según SDCF 2025006403.
05:55	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Tres Pinos - Lebu interrupción forzada por protecciones, se pierde 1 MW de consumos correspondiente a S/E Lebu. Causa informada: Incendio bajo la línea. IF 2025000248
06:33	CGE - Transmisión	S/E Lebu normalizado el 91 % de los consumos con generación local.
08:03	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Tres Pinos - Lebu en servicio y normalizado 100 % de los consumos de S/E Lebu, cancelado IF202500248.
08:31	Acciona	S/E Tolpán Sur FG4 limitado en 5 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparación de tendón de la turbina 4.1, según SICF 2025006424.
08:32	Transelec	Línea de 220 kV Frontera - María Elena con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Montaje de cruceta inferior siniestrada de estructura 160, según SDCF 2025006144.
08:34	Siemens	S/E María Elena interruptor J8 indisponible. Causa informada: Interruptor no cierra, opera alarma discrepancia de polos, según IF 2025000250.
08:45	AES Andes	Línea de 220 kV Mantos Blancos - Laberinto con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado aislación por alta contaminación, según SICF 2025006432.
10:02	AES Andes	S/E Mesamávida transformador de 154/33 kV, 100 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión posible filtración de aceite trasformador, según SICF 2025006475.
10:57	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia, por ramas con proyección, según SICF 2025006523.
11:03	Celeoredes	Línea de 44 kV Carena - CMPC Puente Alto con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere la desconexión de LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC por trabajos de reemplazo de aislación con daño, según SDCF 2025006529.
11:28	LAP	Línea de 110 kV Cunco - Melipeuco interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Apertura del 52H1 en S/E Rio Toltén por operación de la protección 21L, según IF 2025000257.
11:28	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco interrupción forzada por protecciones, se pierden 1.9 MW en la S/E Cunco (de SAESA). Causa informada: Apertura del 52H1 en S/E Rio Toltén por operación de la protección 21L, según IF 2025000256 e IF2025000260.
11:28	LAP	Línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Apertura del 52H1 en S/E Río Toltén por operación de la protección 21L, según IF 2025000255.
11:28	LAP	C. Carilafquén sale de servicio de forma intempestiva con 6 MW. Causa informada: Apertura del 52H1 en S/E Río Toltén, según IF 2025000252.
11:28	LAP	C. Malalcahuello sale de servicio de forma intempestiva con 1 MW. Causa informada: Apertura del 52H1 en S/E Río Toltén, según IF 2025000254.
12:35	CGE - Transmisión	S/E Malloa 52CT con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de cable de fibra óptica dañada por roedor, según SICF 2025006738.
13:12	AES Andes	Línea de 220 kV Mantos Blancos - Laberinto cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025006432.

Hora	Centro de Control	Observación
13:33	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco cerrada y cancelado IF 2025000256.
13:36	STS	S/E Cunco interruptor H1 cerrado, normalizado el 100% de los consumos y cancelado IF 2025000260.
13:46	LAP	Línea de 110 kV Cunco - Melipeuco cerrada y cancelado IF 2025000257.
13:47	LAP	Línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo cerrada y cancelado IF 2025000255.
14:02	LAP	C. Malalcahuello disponible y en servicio, cancelado IF 2025000254.
14:05	LAP	C. Carilafquén disponible y en servicio, cancelado IF 2025000252.
14:05	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Chiguayante - EFE Chiguayante interrupción forzada por protecciones, según IF 2024000259.
14:10	Transelec	Línea de 220 kV Frontera - María Elena cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025006144.
15:25	CGE - Transmisión	S/E Malloa 52CT cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025006738.
16:00	Colbún	C. PE Totoral con mínimo técnico provisorio de 11,73 MW. Causa informada: Debido a que la detención forzada de las unidades por encontrarse por debajo del mínimo técnico del parque puede ocasionar deterioro en las palas de las turbinas eólicas, según IL 2025000155.
16:00	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Padre las Casas - Pitrufquén con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Trabajos de reparación de emergencia en redes de MT cercanos a la línea de 66 kV, según SICF 2025006899.
16:04	Acciona	S/E Tolpán Sur FG4 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025006424.
16:19	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025006523.
16:34	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Chiguayante - EFE Chiguayante cerrada, cancelado IF 2024000259.
17:00	Enor Chile	C. PFV María Elena limitado en 35 MW. Causa informada: Revisión de alarmas en centros de transformación del parque, según IL 2025000154. Cancelado IL 2025000117.
17:00	Transelec	S/E Temuco 52BT8 indisponible para ser transferido al paño acoplador 52BR. Causa informada: Pruebas de transferencia y destransferencia insatisfactorias durante la PES del nuevo 52BR, según IL 2025000156.
17:30	Celeoredes	Línea de 44 kV Carena - CMPC Puente Alto en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025006529.
18:09	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Padre las Casas - Pitrufquén cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025006899.
18:40	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue Norte cerrada, cancelado IF 202500247.
18:42	Transelec	S/E Charrúa protección diferencial de barra N° 3 de 220 kV disponible, cancelada IL2025000147.
20:53	RNE	C. PFV Sol del Desierto con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalización de interruptor J8 en S/E María Elena, según SDCF 2025007024, 2025007028.
21:27	Siemens	S/E María Elena interruptor J8 cerrado, cancelado IF 2025000250.
21:30	RNE	C. PFV Sol del Desierto disponible, cancelada solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025007024, 2025007028.
22:31	CGE - Transmisión	S//E Cachapoal banco de CC.EE. N° 2 de 2.5 MVAr indisponible por falla, según IF2025000263.
23:30	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico disponible y en servicio, cancelada SDCF2025006403.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -462,5 [MW]
08:32	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Chacahuín por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:32	Chilquinta	CDC solicita reducir 5 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Panimávida por control de transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:20	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -26,9 [MW/m]
10:59	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón.
11:50	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón.
12:40	CGE - Transmisión	CDC solicita reducción de 4 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
18:30	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Las Arañas por control de transferencia del transformador N° 2 de 110/66/13.8 kV; 50 MVA de S/E Las Arañas.
18:30	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 992,7 [MW]
20:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 40,6 [MW/m]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
AES Andes	S/E Bolero datos SCADA.	17/07/2024	10:42		
San Andrés	C. San Andrés datos SCADA.	18/09/2024	17:51		
Enel Green Power	C. PE Canela 1 y 2 señal de generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Scotta	C. Rio Picoiquén, sin señal de generación y estado de interruptores de S/E.	28/10/2024	07:30		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
AES Andes	C. PFV Andes señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001925.	08/12/2024	08:55		
AES Andes	C. PFV Andes 2 señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001924.	08/12/2024	08:55		
SUN Power	C. PFV Pelicano y Luz del Norte datos scada F/S	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
RNE	S/E Pastora datos Scada F/S.	09/01/2025	06:50		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line principal	08/01/2025	09:08		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Coronel interruptor 52B8 abierto y S/E Guindo interruptor 52B2 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	25/08/2024	10:29		
Celeoredes	S/E Aconcagua 52B3 de la línea de 66 kV Aconcagua - Los Quilos abierto para control de transferencia de la línea de 110 kV Aconcagua - Totoralillo - Los Villares	21/11/2024	20:21		
CGE - Transmisión	S/E Escuadrón transfiere 1 MW de consumos a S/E Loma Colorada a través de redes de MT por control de transferencias del Interruptor B2 de S/E Coronel.	23/12/2024	12:10		
CGE - Transmisión	S/E Illapel H3 cerrado y S/E Ovallle 52 H1 abierto por control de transferencias líneas 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon 1 y 2.	15/01/2025	07:48		
Transelec	S/E Parinas interruptores J2, J5 abiertos, por control de transferencia de línea de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	21/01/2025	00:09		
Transelec	S/E Parinas interruptores J1, J4 cerrados y J8 abierto, por control de transferencia de línea de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	21/01/2025	02:21		
Colbún	S/E Parinas interruptores J10 y J15 abiertos, por control de transferencia de línea de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	21/01/2025	07:14		
Transelec	S/E Parinas interruptores J2, J5 abiertos y J7 abiertos, por control de transferencia de línea de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	21/01/2025	07:25		
Colbún	S/E Parinas interruptor J14 abierto por control de transferencia de línea de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	21/01/2025	08:40		
CGE - Transmisión	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor	22/01/2025	00:02	22/01/2025	06:41
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	22/01/2025	00:03	22/01/2025	06:43
Cía. Minera Escondida	S/E O´Higgins 52J2 abierto por control de transferencia del 52JS1 de S/E O´Higgins.	22/01/2025	02:26	22/01/2025	09:19
CGE - Transmisión	S/E Negrete cerrado B2 y S/E Angol abierto B2 por control de tensión en S/E Angol.	22/01/2025	10:38	22/01/2025	23:36
Acciona	S/E Don Héctor 52J3 abierto por control de transferencias líneas 220 kV Don Héctor - Punta Colorada 1 y 2.	22/01/2025	13:45	22/01/2025	19:43
Transelec	S/E Don Héctor 52J5-52J7-5210 abierto por control de transferencias líneas 220 kV Don Héctor - Punta Colorada 1 y 2.	22/01/2025	13:49	22/01/2025	19:43
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A8 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	22/01/2025	21:20	22/01/2025	23:33
Enor Chile	S/E Solís Interruptores A3 - A4 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	22/01/2025	21:21	22/01/2025	23:33
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	22/01/2025	23:39		
CGE - Transmisión	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor	22/01/2025	23:39		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	21/01/2024	19:38	22/01/2025	15:38
Celeoredes	Línea de 220 kV Charrúa - Santa Maria 2	17/11/2024	09:04		
TEN	Línea de 220 kV Roncacho - Nueva Pozo Almonte.	07/12/2024	16:25		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	15/01/2025	18:40		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	17/01/2025	22:26		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	17/01/2025	22:26		
TEN	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	20/01/2025	20:11		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	22/01/2025	00:22	22/01/2025	10:17
Transelec	S/E Nueva Pichirrupulli 52J11 y 52J12 de la Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2.	22/01/2025	00:22		
Transelec	S/E Parinas Reactor 2 500 kV.	22/01/2025	00:39	22/01/2025	07:41
Transelec	Línea 500 kV Los Changos - Kimal 2.	22/01/2025	07:59	22/01/2025	19:40
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	22/01/2025	18:14		

ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 22 de enero de 2025

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004957	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2384	S/E HUERTOS FAMILIARES	32115 32116 32117 32118 32119 32120 32121 32122 32123 34858 34859 34860 34861	S/E HUERTOS FAMILIARES F1 S/E HUERTOS FAMILIARES F2 S/E HUERTOS FAMILIARES F3 S/E HUERTOS FAMILIARES F4 S/E HUERTOS FAMILIARES F5 S/E HUERTOS FAMILIARES F6 S/E HUERTOS FAMILIARES F7 S/E HUERTOS FAMILIARES F8 S/E HUERTOS FAMILIARES FSA PA S/E HUERTOS FAMILIARES F9 PA S/E HUERTOS FAMILIARES F10 PA S/E HUERTOS FAMILIARES F11 PA S/E HUERTOS FAMILIARES F12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	prueba VLF y descargas parciales a circuito de producción N° 4 y 5, por lo cual se requiere subestacion huertos familares sin energia	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	NA	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 23:00
2025007024	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1959	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1901	S/E MARIA ELENA	29742 29743	S/E MARIA ELENA J9 S/E MARIA ELENA J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de Siemens: S/E Maria Elena Desconexión 52J9 - 52J10 para posterior energización del paño 52J8.	Por solicitud de Siemens: Normalización operacional- Energización de paño J8 de S/E Maria Elena.	Normalización operacional- Energización de paño J8 de S/E Maria Elena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 20:30
2025002063	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29393 29394 29395 29396 29397 29398 29399 29400 29401 29402 29403 29404 29405 29406 29407 29408 29409 29410 29412 29413	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO J1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F3 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F4 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F5 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F6 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F7 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F8 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F9 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F10 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F11 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F12 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F13 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F14 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas funcionales del esquema de protecciones de falla interruptor (50BF). Equipo Intervenido: Relés de Control y Protecciones de las Celdas MT 33kV de celdas F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, FT1, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, FT2. Pruebas hacia Interruptor principal 52JT1	Riesgo bajo ya que los trabajos se harán con instalaciones desenergizadas	Trabajos fuera de horario de producción.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 20:30
2025005392	Subestacion	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Desconexión	Origen Interno	Programada	2093	S/E PUERTO SECO SOLAR	23944	S/E CENTRAL PUERTO SECO SOLAR E3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 20:00
2025005582	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Cargador de Baterías N° 2 de 48 Vcc. en S/E Las Palmas.	Bajo	Actividades: S/E Las Palmas: MPB Cargador de Baterías N° 2 de 48 Vcc., 1.- Limpieza General y Verificación niveles de Tensión. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Las Palmas o SS.AA. C.A. Las Palmas. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, Cargador de Baterías N° 2 48 Vcc Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Subestación Las	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 16:00
2025005326	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado Linea 13, 2 kV de Servicios auxiliares de corriente alterna. Incluye pararrayos. en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado Linea 13, 2 kV de Servicios auxiliares de corriente alterna. Incluye pararrayos. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 89CSA9-F (No reconectar) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 89CSA5-F (No Reconectar) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 16:00
2025006530	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	585	S/E PUERTO MONTT	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puerto Montt: Atención falla en enlace de comunicaciones troncal vía micro ondas (PDH.) Verificar canal de comunicaciones	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Temuco o SCADA Cautín o SCADA Ciruelos o SCADA Pullinque o SCADA Los Lagos o SCADA Rahue o SCADA CER Puerto Montt o SCADA Puerto Montt o SCADA Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 14:00
2025005333	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Cargadores de bateria N°2 125 Vcc. en S/E Diego de Almagro.	Bajo	Actividades: SE-DDA-SEMANA 04: Mantenimiento preventivo básico a cargador de baterias N°2 125 Vcc. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cargador de baterias N°3 125 Vcc Delimitación zona de trabajo. Subestación D. Almagro, IT 72SA-S	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 14:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025003660	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	554 355	QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4 QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico y cromatográfico en ATR4 y ATR5 de 220/110 kV.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico y cromatográfico en ATR4 y ATR5 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 y ATR5 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 13:00
2025006738	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	428	S/E MALLOA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de clable de fibra optica dañada por roedor.	Riesgo medio aplicando procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la precaución de no reconectar interruptor 52CT de S/E Malloa y bloquear la reconexión automática del 52C2 circuito Santa Inés de S/E Malloa mientras se desarrollen los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 12:35
2025006567	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	5677	S/E CHARRUA J22	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Corregir posición de los desconectadores 89J22-1 y 89J22-2 en la Bay Unit del paño J22 para normalizar el bloqueo de Protección 87B3 del Patio 220 kV, sección 3.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Corregir posición de los desconectadores 89J22-1 y 89J22-2 en la Bay Unit del paño J22 para normalizar el bloqueo de Protección 87B3 del Patio 220 kV, sección 3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ22, Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B3 del patio de 220 kV, bloqueada a través de botón frontal en unidad central.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 12:00
2025006566	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	1651	BA S/E CHARRUA 220KV BP1-3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Corregir posición de los desconectadores 89J22-1 y 89J22-2 en la Bay Unit del paño J22 para normalizar el bloqueo de Protección 87B3 del Patio 220 kV, sección 3.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Corregir posición de los desconectadores 89J22-1 y 89J22-2 en la Bay Unit del paño J22 para normalizar el bloqueo de Protección 87B3 del Patio 220 kV, sección 3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ22, Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B3 del patio de 220 kV, bloqueada a través de botón frontal en unidad central.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 12:00
2025005579	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB cargador de Baterías N° 2 de 125 Vcc en S/E Las Palmas	Bajo	Actividades: S/E Las Palmas: MPB cargador de Baterías N° 2 de 125 Vcc, 1.- Limpieza General y Verificación niveles de Tensión. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Las Palmas o SS.AA. C.A. Las Palmas. Temporalidad de los Riesgos: Duranta de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, Cargador de Bateria N°2 de 125 Vcc Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Subestación Las	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 12:00
2025006483	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°60 de curso forzoso, se requiere precaución de No Reconectar interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado en faena de terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:22
2025006475	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENERGÍA EÓLICA MESAMÁVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2304	S/E MESAMAVIDA	3356	T2D S/E MESAMAVIDA AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de filtración de aceite, se requiere inspección visual de analizador de aceite.	Riesgo bajo según actividad a realizar.	Se requiere dar revisión posible filtración de aceite trasformador T1, se requiere inspección visual de analizador de aceite.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:00
2025005332	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Cargadores de bateria., N°1 125 Vcc. en S/E Diego de Almagro.	Bajo	Actividades: SE-DDA-SEMANA 04: Mantenimiento preventivo básico a cargador de baterías Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Cargador de baterías N°2 125 Vcc. Delimitación zona de trabajo Subestación D. Almagro, IT 72 SA-S Acoplador barras	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025005148	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	778	S/E CATEMU	995 996	BA S/E CATEMU 12kV BP1 BA S/E CATEMU 12kV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el mantenimiento al transformador de potencial de barra de 12 kV ([TPCB2]). Durante el período de desconexión, se perderán los valores de tensión tanto de la barra de 12 kV como del alimentador Catemu ([C2]), ya que, a diferencia de la posición [C1] cuenta con un compacto de medida dedicado.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Se requiere ejecutar el mantenimiento al transformador de potencial de barra de 12 kV ([TPCB2]). Durante el período de desconexión, se perderán los valores de tensión tanto de la barra de 12 kV como del alimentador Catemu ([C2]), ya que, a diferencia de la posición [C1] cuenta con un compacto de medida dedicado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:00
2025005580	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Cargador de Baterías N° 1 de 125 Vcc en S/E La Palmas.	Bajo	Actividades: S/E Las Palmas: MPB Cargador de Baterías N° 1 de 125 Vcc, . 1.- Limpieza General y Verificación niveles de Tensión. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Las Palmas o SS.AA. C.A. Las Palmas. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, Cargador de Baterías N°1 de 125 Vcc Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Subestación Las	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:00
2025005005	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2 LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90.	Trabajos de terceros Transelec.	-Subestación Caserones: 52J1 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado. -Subestación Caserones: 52J2 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado. -Tap Off Jorquera: 52JT Bloqueo a la reconexión Inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025005384	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	572	S/E CENTRAL EL TORO	26282 26285 26286	S/E CENTRAL EL TORO C6 S/E CENTRAL EL TORO C9 S/E CENTRAL EL TORO C10	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Verificación y prueba alternada de interruptores 52C6 - 52C9 y 52C10 Edif. Mando El Toro.	Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.	Se realizaran pruebas de control y trip efectivo, junto con la verificación de cada protección asociada a los interruptores 52C6 52C9 y 52C10 Edif. Mando El Toro en forma alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004158	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	411	S/E TALCA	5344	S/E TALCA 66KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Con el propósito de atender a lo solicitado en la carta EAF 302-2024 respecto de la aclaración del no cambio de estado de los interruptores de S/E Talca observado en el sistema SCADA del Coordinador y en sus registros SCADA para el evento del 27 de enero, y de la pérdida las señales SCADA de los interruptores de S/E Talca observado en el sistema SCADA del Coordinador para el evento del 11 de julio, se realizarán verificaciones de cumplimiento de estampa de tiempo, edad del dato, avalancha datos y otros asociados a los estados de los interruptores de 66 kV . Habrá intermitencia en las comunicaciones ocasionalmente por no	Bajo, riesgo controlado. El trabajo será realizado por personal de vasta experiencia.	Si fuera necesario se necesitara ingresar a estrategia en servidor del centro de control Talca para modificar algún parámetro asociado con los estados de los interruptores de 66 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004132	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos desde Centro de Control sobre ATR N°1, N° 2 y N°3 en S/E Minero	Sin riesgos para el sistema, se considera realizar cambios de TAP de forma controlada para realizar las pruebas.	Pruebas de mandos desde Centro de Control sobre ATR N°1, N° 2 y N°3 en S/E Minero Las pruebas de mandos consisten en realizar delegación del sistema de Paralelismo (Maestro, Esclavo, Individual) y realizar mandos de subir y bajar Taps a cada Autotransformador. Los Mandos serán ejecutados por Centro de Control desde pantalla HMI. Se considera realizar cambio de TAP uno a la vez con la evaluación de que la variación de la tensión no afecte a la calidad de suministro.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025003787	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Esperanza: Actualización de configuración de RTU Esperanza-Las Vegas para alinear las señales de alarmas que se encuentran en los distintos IEDs.	Sin riesgo para el sistema, solo Perdida de supervisión y control de subestación S/E Esperanza-Las Vegas máximo 10 min.	Se considera personal en Subestación en caso de requerir operaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025003777	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGET: Lavado de aislación de S/E Oxido, solicitado por Minera las Cenizas.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Javiera: Bloqueo a la reconexión automática del 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025003707	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	422	S/E LIRQUEN	253	BC S/E LIRQUEN CE 15kV 1.9 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Lirquen por limpieza y desmalezado del patio del BBCC de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Lirquen por limpieza y desmalezado del patio del BBCC de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025002521	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	221	S/E CANDELARIA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de nuevo SCADA ABB en S/E Candelaria para pruebas de comunicación con IEDs y RTU.	Posible intermitencia en la supervisión y control de subestación Candelaria por trabajos en los switches de la subestación.	Se realizaran pruebas de comunicación desde el nuevo SCADA con los distintos IED de la subestación, además del montaje en rack existente de SCADA y pruebas de alimentación.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024131167	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	22852	S/E PACIFICO C3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran ensayos eléctricos a relé Siemens para la verificación de la protección asociada al EDACxCE. Alimentador 52C3 Puerto.	Trabajo con bajo nivel de riesgos.	Maniobras de desconexión: - Transferir 100% de las cargas asociadas al alimentador 52C3 Puerto. -Abrir 52C3 Puerto. -Retirar interruptor a modo prueba Maniobras de normalización: - Insertar interruptor a modo servicio. -Cerrar 52C3 Puerto. - Normalizar consumos del alimentador 52C3 Puerto. Observaciones: Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena para pruebas locales de apertura y cierre.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025006424	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	429	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2194	S/E TOLPAN SUR	26689	S/E TOLPAN SUR FG4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	El 21-01-2025 bajo el documento 2025003911, se realizarán trabajos de reparación de tendón de la turbina 4.1, y se ha detectado una anomalía en los trabajos realizados que debe ser reparada.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas de seguridad (aperturas visibles y tierras) necesarias para la ejecución de los trabajos	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:33
2025005184	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Desconexión	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431	PA S/E ILLAPA J1 PA S/E ILLAPA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere operaciones de desconexión de Paños J1 y J2 en S/E Illapa por Desconexión de LTx 220 kV Illapa -Diego de Almagro C2 para realizar limpieza y reapriete de conexiones, pruebas de control y revisión de alarmas en paño J06 y J07 en lo que respecta a los sistemas de protecciones S1 y S2..	Riesgos declarados por Chilquinta.	Se consideran alarma durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2025004479	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS	380	Intervención	Origen Interno	Programada	1897	S/E LOMAS BAYAS	22722 23640	S/E LOMAS BAYAS J4 S/E LOMAS BAYAS JL	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	S/E laberinto: No reconectar 52J04L // S/E Lomas Bayas: No reconectar 52J1; 52J3 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2025005185	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23433 23434	PA S/E ILLAPA J4 PA S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere Bloqueo de reconexión automática en Paños y precaución de No reconectar Interruptores 52J4 y J5 en S/E Illapa asociado a LTx 220 kV Illapa -Diego de Almagro C1 por trabajos en LTx 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 de limpieza y reapriete de conexiones, pruebas de control y revisión de alarmas en paño J06 y J07 en lo que respecta a los sistemas de protecciones S1 y S2..	Riesgos declarados por Chilquinta.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2025005190	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1819	S/E ARICA	23484 24158 24159	PA S/E ARICA C8 PA S/E ARICA C9 PA S/E ARICA C10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo anual de inversor, transformadores y celdas MT.	Riesgo bajo, según matriz de riesgo	Central BESS desconectada. Condiciones requeridas: Apertura interruptor 52C9, apertura 89C9-1 y cierre 89C9-T. Apertura interruptor 52C10, apertura 89C10 1 y cierre 89C10-T. Apertura interruptor 52C8, apertura 89C8-2 y cierre 89C8-T. Apertura desconectador Línea 89C8-1 (barra 13,8 kV).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2025004923	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA	1871	Desconexión	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LT 110 kV Río Salado - El Salvador. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Río Salado. Cerrado 89H1-2T en S/E Río Salado. No reconectar 52H2 en S/E Río Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación en LT 110 kV Río Salado - El Salvador. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Río Salado. Cerrado 89H1-2T en S/E Río Salado. No reconectar 52H2 en S/E Río Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2025003377	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	2383	S/E CODEGUA	32082 32083	S/E CODEGUA H1 S/E CODEGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 110 kV Codegua - Sauzal C1 y C2 asociado a paños H2 y H1 en S/E Codegua por trabajos de tendido de conductor de AT y OPGW sobre línea existente energizada, por obra del NUP 1379	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002924	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Externo	Programada	2291	S/E HUALQUI	30004 30005	S/E HUALQUI J9 S/E HUALQUI J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere deshabilitar reconexión automática de LT 220 kV Hualqui - Lagunillas asociado a paños J8 y J9 en S/E Hualqui por trabajos de mantenimiento de vegetación bajo línea de alta tensión (grupo 13683)	Riesgos declarados por Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002398	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	PA S/E CENTRAL LA CEBADA J2 PA S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud TRANSELEC: Reemplazo de crucetas con líneas energizadas , método a distancia segun listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E- 307-E-308-E-309-E-310-E-315 E-317-E-318-E-319 y E-320	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: SE La Cebada: Señalizar y no reconectar interruptores 52J2 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001322	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	510 1634	BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavados en paños asociados a Barra N°1 y Barra N°2 220kV en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Pan de Azúcar: Lavado de aislación con equipos energizados patio 220 kV paños J1, J2, J3, J4; J7, JCE5, J8, J5, JT3, JT4, JT10, J11, J12, J13, J14, TR5 (incluye lado 13.8 kV), TR6 (incluye lado 13.8 kV); incluye marcos de barra, marcos de línea. incluye desmalezado de patio. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52J9 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025001793	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	671 677 34156 34157	S/E CHUMAQUITO C3 S/E CHUMAQUITO C4 PA S/E CHUMAQUITO C6 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C5 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran termino de los trabajos de levantamiento de pendientes. Actividades remanentes del proyecto de ampliacion de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52C3, 52C4, 52C5, 52C6 de SE Chumaquito. Se gestiona SODI N°296 con Dx	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004369	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	441	S/E PILLANLELBUN	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los enlaces de comunicación entre la subestación y Nodo de comunicaciones Temuco. Incluye Verificación de configuración, antenas, radios, chequeo de cables, baterías, etc.	Riesgo medio, trabajos en instalaciones en servicio, bajo protocolos de CGE Transmisión.	Se realizarán intervenciones temporales en SCADA de SE Pillanlelbún y Nodo Temuco, lo que involucrará interrupciones en las comunicaciones actuales no mayores a 3 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005181	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	995	S/E TAP OFF PUNTA PELUCO	7471 11931	S/E TAP OFF PUNTA PELUCO H1 S/E TAP OFF PUNTA PELUCO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa solicitud por cambios de arranque de S/E Punta Peuco para ejecutar mantenimiento de LTx Las Vegas-Canteras (SD 2025004130). Para llevar a cabo estos cambios se debe considerar ejecutar antes el cambio de grupo de ajustes en S/E Las Vegas Paño H4 cambiar al grupo de ajustes N°1, S/E Santiago Solar paño H2 cambiar al grupo de ajustes N°2 y S/E Canteras paño H2 cambiar al grupo de ajustes N°1. Esta condición se presenta desde la entrada en operacion del parque solar Don Humbreto.	Nivel de riesgo bajo , trabajo programado	Se ingresa solicitud por cambios de arranque de S/E Punta Peuco para ejecutar mantenimiento de LTx Las Vegas-Canteras (SD 2025004130). Para llevar a cabo estos cambios se debe considerar ejecutar antes el cambio de grupo de ajustes en S/E Las Vegas Paño H4 cambiar al grupo de ajustes N°1, S/E Santiago Solar paño H2 cambiar al grupo de ajustes N°2 y S/E Canteras paño H2 cambiar al grupo de ajustes N°1. Esta condición se presenta desde la entrada en operacion del parque solar Don Humbreto. Durante los trabajos se considera desconexión del BBCC	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005565	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA LOS PELAMBRES	160	Intervención	Origen Interno	Programada	974	S/E LOS PIUQUENES	5102 5103 15053	S/E LOS PIUQUENES JL1 S/E LOS PIUQUENES JL2 S/E LOS PIUQUENES JB	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación con equipos energizados: Equipos Primarios Patio 220 KV.	Precautoria por Lavado de Aislación con equipos energizados: Equipos Primarios Patio 220 KV.	Precautoria por Lavado de Aislación con equipos energizados: Equipos Primarios Patio 220 KV.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004518	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32058	PA S/E PARINAS K11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN(SODI 003) Lavado de aislación en tramo Cumbre - Parinas C1 y C2 500 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 500KV Parinas - Cumbre C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación parinas, 52K11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004504	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32059	PA S/E PARINAS K12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN(SODI 003) Lavado de aislación en tramo Cumbre - Parinas C1 y C2 500 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 500KV Parinas - Cumbre C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Parinas, 52K12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003882	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	2088	BA S/E ENCUENTRO 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CODELCO TCHITACK (SODI 2025-01) SE Encuentro: Lavado de aislación paño J5.	Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Encuentro: 52J2, 52J3, 52J6, 52J7, 52JT1, 52JR, 52J5 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005505	Subestacion	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	341	Intervención	Origen Interno	Programada	1792	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN	1366	T2D S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación de equipos primarios.	Nivel de riesgo bajo ya que los equipos mantendrán deshabilitada la reconexión automática, por otro lado los trabajos serán realizados pero personal cualificado y respaldados por supervisores de parque.	Se requiere no reconectar el paño 52JT1 en caso de falla.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005494	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	2119	S/E SANTA LUISA	24484	PA S/E SANTA LUISA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño A1 de S/E Sta Luisa, a solicitud de parque eólico Cuel, por trabajos en sus instalaciones	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Desconexión de paño A1 de S/E Sta Luisa, a solicitud de parque eólico Cuel, por trabajos en sus instalaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005470	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22458	S/E ENCUENTRO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: Trabajos Proyecto SNA3018-A NUP 3883 Etapa 1, "Trabajos de delimitación de área" : Trabajos de Instalación de cerco duro en áreas energizadas (paño JR) para delimitación de trabajos.	Bajo	Actividades: S/E Encuentro: Trabajos Proyecto SNA3018-A NUP 3883 Etapa 1, "Trabajos de delimitación de área" : Trabajos de Instalación de cerco duro en áreas energizadas (paño JR) para delimitación de trabajos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Encuentro o Paño Seccionador JS01-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005383	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	132	BA S/E LAS COMPAÑIAS 110KV BP1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Relleno de gas SF6 en equipos 52H7,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	Relleno de gas SF6 en equipos 52H7,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	Relleno de gas SF6 en equipos 52H7,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004879	Subestacion	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	341	Intervención	Origen Externo	Programada	1792	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo optimizado, adicionalmente instalación de switches de comunicación y cambio de tarjeta MIM en protección RET670.	Bajo pues se ejecutara por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	Se realizará mantenimiento preventivo optimizado, adicionalmente instalación de switches de comunicación y cambio de tarjeta MIM en protección RET670.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004848	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	1681	S/E CENTRAL CUEL	16414	S/E CENTRAL CUEL AL	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Según SD: 2025004837, Se realizara Instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180. por lo que S/E CENTRAL CUEL quedara desenergizada durante el desarrollo de estos trabajos.	Se requiere la desconexión de la línea AT para la instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180. El riesgo es bajo, ya que los trabajos se realizarán con la línea des energizada, garantizando la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de las labores.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004765	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	4056	BA S/E MEJILLONES 23kV BP1-1-EXT1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apoyo Proyecto instalación medidor y cableados 877.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar trabajo seguro.	Sin Maniobras Operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004640	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30184	S/E GUINDO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Guindo: Solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividad: Guindo: Solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño B1 de Línea 66 kV Guindo Coronel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004639	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30183	S/E GUINDO B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Guindo: Solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. - No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividad: Guindo: Solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño B2 de Línea 66 kV Guindo Coronel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004638	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30181	S/E GUINDO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Guindo: A solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. - Bloqueo a la reconexión (5284).	Bajo.	Actividades: S/E Guindo: A solicitud de CGE por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. Condiciones: Bloqueo a la reconexión (5284). Instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Ejercito-Guindo N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004637	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2303	S/E GUINDO	30182	S/E GUINDO B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Guindo: A solicitud de CGE, por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. - Bloqueo a la reconexión (5283).	Bajo.	Actividades: S/E Guindo: A solicitud de CGE, por lavado de aislación LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2. Condiciones: Bloqueo a la reconexión (5283). Instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Ejercito-Guindo N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004214	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Mantenimiento vegetativo, Roce, corta y poda de árboles.	A petición de empresa Transelec mediante SODI N° 13847 quien deba especificar los riesgos asociados.	En S/E Tap Off Rio Toltén: interruptor 52J1 posee reconexión automática deshabilitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004206	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	23805 23808 29624 29627	S/E PUENTE NEGRO J3 S/E PUENTE NEGRO J6 S/E PUENTE NEGRO J9 S/E PUENTE NEGRO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Nueva Fundación para Transformadores de tensión para S/AA.	Riesgo de operación de Barra 220 kV N°2 en S/E Puente Negro durante la ejecución de los trabajos.	Trabajos consideran: 1-Trazado y Niveles 2-Retiro de Grava 3- Excavación 4- Enfierradura 5- Emplantillado 6- Moldaje Zapatas 7- Hormigón 8-Moldaje Vástagos 9-instalación de pernos 10- Hormigón 11- Desmoldaje 12-Relleno y compactado 13-Reposición de Gravilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004068	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Paposo: Mantenimiento preventivo a cargadores de bateria N1, N2, N3 y mantenimeinto a equipo cargador inversor N1, N2 y N3	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Paposo o SS.AA. C.C. Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Duramte los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Paposo, Seccionador INT. 72SA-203 cerrado A disposicion de jefe de faena. Subestación Paposo, Termomagnético 72SA-1 abierto A disposicion de jefe de faena. Subestación Paposo, Termomagnético 72SA-2 cerrado A disposicion de jefe de faena. Subestación Paposo,	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004166	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2473	S/E DON HUMBERTO	34891 34892 34893	PA S/E DON HUMBERTO FB1 PA S/E DON HUMBERTO FB2 PA S/E DON HUMBERTO FB3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desenergizar un circuito de producción BESS FB1,FB2 o FB3 (solo uno por vez) de acuerdo a avance de faena, que será informado a activar la SD, para trabajos de instalación de interlocks (sistema de seguridad en puertas) en celdas Ornazabal de cada inversor asociado al circuito desconectado.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Con esta SD solo será desconectado 1 cto. de producción BESS.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005563	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA LOS PELAMBRES	160	Intervención	Origen Interno	Programada	974	S/E LOS PIUQUENES	491	T2D S/E LOS PIUQUENES JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con equipo energizado a los bushings 220 kV y Marco de Líneas en Transformadores de poder T1 y T2	Lavado de aislación con equipo energizado a los bushings 220 kV y Marco de Líneas en Transformadores de poder T1 y T2	Precautoria. Lavado de aislación con equipo energizado a los bushings 220 kV y Marco de Líneas en Transformadores de poder T1 y T2	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004157	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	23809 23810	S/E PUENTE NEGRO JCS1 S/E PUENTE NEGRO JCS2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro : Reinicio Sistema B de Banco Compensador Serie N°2.	Riesgo de Apertura de Banco compensación Serie N°1 y N°2 (Cierre de Interruptor ByPass 52i-CS1 y 52i-CS2 de cada uno de los bancos), para evitar dicha operación se realizará el cierre de los Interruptores antes de intervenir los equipos, por lo que las compensaciones quedan indisponibles durante este periodo.	- Se dejarán bancos compensación serie 1 y 2 en modo Bypass. - Se realizara reinicio mediante HMI propio del BCS de S/E Puente Negro.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004149	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	383	S/E CACHAPOAL	26	BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAR	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Revisión y levantamiento de control a Banco de condensadores N°2	Riesgo bajo, trabajos con las instalaciones desconectadas.	Para estos trabajos se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de SE Cachapoal.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004147	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	383	S/E CACHAPOAL	27	BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAR	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Revisión y levantamiento de control a Banco de condensadores N°1	Riesgo bajo, trabajos con las instalaciones desconectadas.	Para estos trabajos se requiere la desconexión del BBCC N° 1 de SE Cachapoal.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004141	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA	620	Intervención	Origen Externo	Programada	2167	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN	25992	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec: Retiro de cobertores en linepost en trabajos con tensión.	El riesgo es bajo debido a que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E El Maiten: Bloqueo a la reconexión del 52BT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003838	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Batería (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Mantenimiento al banco de baterías y al cargador rectificador de Interchile en sala de control.	Existe riesgo de perdida de supervisión, el riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de trabajo y seguridad. Se contara con Ingeniero de mantenimiento en sitio.	Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 horas. Se contara con Ingeniero de Mantenimiento en terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003792	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28371 28372 28374 28375	S/E NUEVA LAMPA J1 S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza Corte y poda de árboles bajo conductor.	Trabajos por parte de Transelec.	Frente a la operación automática del componente señalado, STM solo reconectara previa coordinación con el CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003782	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza Corte y poda de árboles bajo conductor.	Trabajos por parte de Transelec.	Frente a la operación automática del componente señalado, STM solo reconectara previa coordinación con el CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003758	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	398	S/E CASAS VIEJAS	584	S/E CASAS VIEJAS C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara reemplazo de reconectador y control asociado a NUP-4754 aplica puesta en servicio.	Riesgo bajo trabajo a realizar con desconexión programada	Los consumos asociados a 52C1 Alimentador Zapallar serán transferidos en paralelo hacia otras instalaciones CGEDx SODI-007	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003662	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	142	QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico y cromatográfico al ATR1 de 220/110 kV.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico y cromatográfico al ATR1 de 220/110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003385	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA S.A.	81	Intervención	Origen Externo	Programada	615	S/E SAN LUIS	12197	S/E SAN LUIS J13-14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere el Bloqueo a la reconexión de Paños J13-14 de S/E San Luis, por trabajos de Poda y roce de árboles bajo conductor de LT 220kV San Luis-C. Quintero C1.	Riesgos a controlar por Transelec.	Asociado a SI 2025001008, 2025001009 (Transelec).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002700	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	46	ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Esperanza: Limpieza de trincheras en Patio de 110-66kV de la subestación, instalación de EPC de 300x100x3000mm y ordenamiento de conductores.	Riesgo de apertura involuntaria paños H1-H2-B1-B2-H3, durante toda la jornada del trabajo(periodo). Para aminorar los riesgos, Se bloquearan los DD.CC. - SS.CC de los paños H1-H2-H3-B1-B2 de S/E Esperanza, existirá supervisión permanente de la ITO durante todo el periodo del trabajo.	Trabajos enmarcados en proyectos NUP: Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza.(NUP:3278) Aumento Capacidad de Línea 2x110 kV Esperanza - Rio Aconcagua.(NUP:3277)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002699	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	7570	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Esperanza: Limpieza de trincheras en Patio de 110-66kV de la subestación, instalación de EPC de 300x100x3000mm y ordenamiento de conductores.	Riesgo de apertura involuntaria paños H1-H2-B1-B2-H3, durante toda la jornada del trabajo(periodo). Para aminorar los riesgos, Se bloquearan los DD.CC. - SS.CC de los paños H1-H2-H3-B1-B2 de S/E Esperanza, existirá supervisión permanente de la ITO durante todo el periodo del trabajo.	Trabajos enmarcados en proyectos NUP: Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza.(NUP:3278) Aumento Capacidad de Línea 2x110 kV Esperanza - Rio Aconcagua.(NUP:3277)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002698	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	344 345 346 347 348	S/E ESPERANZA H1 S/E ESPERANZA H3 S/E ESPERANZA B2 S/E ESPERANZA H2 S/E ESPERANZA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Esperanza: Limpieza de trincheras en Patio de 110-66kV de la subestación, instalación de EPC de 300x100x3000mm y ordenamiento de conductores.	Riesgo de apertura involuntaria paños H1-H2-B1-B2-H3, durante toda la jornada del trabajo(periodo). Para aminorar los riesgos, Se bloquearan los DD.CC. - SS.CC de los paños H1-H2-H3-B1-B2 de S/E Esperanza, existirá supervisión permanente de la ITO durante todo el periodo del trabajo.	Trabajos enmarcados en proyectos NUP: Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza.(NUP:3278) Aumento Capacidad de Línea 2x110 kV Esperanza - Rio Aconcagua.(NUP:3277)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004531	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32056	PA S/E PARINAS K9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN(SODI 003) Lavado de aislación en tramo Cumbre - Parinas C1 y C2 500 kV.	Instalaciones en Riesgo: L 500KV Parinas - Cumbre C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Parinas, 52K9 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004545	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	PA S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN(SODI 003) Lavado de aislación en tramo Cumbre - Parinas C1 y C2 500 kV..	Instalaciones en Riesgo: L 500KV Parinas - Cumbre C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Parinas, 52K8 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002490	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	521	PARINAS 525/230/66 kV 250 MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR), Patio banco de reactores Z1 y Z2, aisladores de pedestal, marcos de linea central, Marcos de barra auxiliar de 500kV n°1, n°2 y n°3, marcos de barra principal n°1 y n°2 de 500kV, marcos de linea simples y marcos de linea dobles. Equipos de bypass	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002489	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	3794 3793	BA S/E PARINAS 500 KV BP2 BA S/E PARINAS 500 KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR), Patio banco de reactores Z1 y Z2, aisladores de pedestal, marcos de linea central, Marcos de barra auxiliar de 500kV n°1, n°2 y n°3, marcos de barra principal n°1 y n°2 de 500kV, marcos de linea simples y marcos de linea dobles. Equipos de bypass	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002774	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	617	S/E CALDERA	2807	PA S/E CALDERA ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos sobre equipos de terceros.	Riesgo controlado por terceros.	A solicitud de NUEVA ATACAMA segùn SODI N°7 por trabajos en sus equipos, Se solicita orden de no reconectar 52ET1 subestación Caldera debido a la desconexión del pano 52ES de la misma Subestación.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002221	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	12	RE S/E DIEGO DE ALMAGRO J21 242KV 30MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores poliméricos en desconexión circuito en paralelo energizado en 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1.		Actividades: Desconexión solo en Circuito Francisco Diago de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructuras de suspensión en E420-449. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52J21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Indisponibilidad de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005553	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A.	2153	Intervención	Origen Externo	Programada	2412	S/E CENTELLA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores BT en canalizaciones existentes, entre sala de control de las diagonales 1 y 2, y conexionado en borne punto a punto.	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Trabajos asociados al proyecto NUP 1158.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001813	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	886	S/E ROMERAL (CMP)	4983 4984 4985 11625 11626 11627	S/E ROMERAL (CMP) HT1 S/E ROMERAL (CMP) HT2 S/E ROMERAL (CMP) HL S/E ROMERAL (CMP) PBC 9 S/E ROMERAL (CMP) DT1 S/E ROMERAL (CMP) CT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación de equipos primarios en subestación tipo Tap-Off Minas El Romeral: Linea de 500 m "S/E Tap-Off --> S/E Principal Minas El Romeral"; equipos primarios S/E Minas El Romeral.	Pérdida de suministro eléctrico a faena Minas El Romeral	Trabajo programado de rutina.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001758	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	5621 5831 13223 672 34150 34151 34152 34153 34154 34155 34156 34157 34158	S/E CHUMAQUITO B2 S/E CHUMAQUITO B1 S/E CHUMAQUITO BT S/E CHUMAQUITO CT PA S/E CHUMAQUITO CT3 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO BT3 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C10 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C9 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C8 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C7 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C6 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO C5 [En_Revision] PA S/E CHUMAQUITO CS1 IEn_Revision]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran termino de los trabajos de levantamiento de pendientes. Actividades remanentes del proyecto de ampliacion de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario, B1 y B2 de SE Chumaquito, además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001569	Subestacion	Ejecución Exitosa	NORACID S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	22756	S/E MEJILLONES HT2	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación y revisión a equipo medidor ION8600 en armario de control CTL6 PAM, paño HT2 S/E Mejillones. Sin condiciones requeridas.	El nivel de riesgo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Se consideran las medidas necesarias para asegurar que no exista pérdida de registros de energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003355	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en comunicación Scada S/E ILLAPEL	Existen bajos riesgos para trabajos programados.	Estos trabajos conllevan posible intermitencia en la comunicación SCADA	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001367	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	31286	S/E ALAMEDA C11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Con motivo de la instalación de PMGD Gamboina - Quemados, se requiere la modificación de ajustes en el circuito Tuncahue de SE Alameda. (52C11). Los nuevos ajustes estarán respaldados por estudio de protecciones enviado al CEN 26-12-2024.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se mantendrá la correcta coordinación de protecciones entre la cabecera 52C11 y los generales de MT de SE Alameda. No existirán clientes Afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004383	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	414	S/E TRAIGUEN	NO Aplica	NO Aplica	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Traiguén: Trabajos en servidor SCADA IC2 y Servidor ICCP, pruebas de comunicación, estados, ordenes, alarmas entre Centro de Control y S/E Traiguén, actualización de pantallas en consola del COT y pruebas previas SITR. Lo anterior asociado al NUP 3894, ampliación S/E Traiguén.	Riesgo medio trabajos en equipos en servicio bajo protocolos de CGE transmisión.	S/E Traiguén: Trabajos en servidor SCADA IC2 y Servidor ICCP, pruebas de comunicación, estados, ordenes, alarmas entre Centro de Control y S/E Traiguén, actualización de pantallas en consola del COT y pruebas previas SITR. Lo anterior asociado al NUP 3894, ampliación S/E Traiguén.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005297	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	611	S/E LAS PALMAS	12560	S/E LAS PALMAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel por S/E Las Palmas, paño J2.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Enel según SODI 2025_0013 por S/E Las Palmas, paño J2. Instalación con restricción: L220 kV Las Palmas-Canela 2 (No reconectar). Instalación con riesgo: Paño Línea LJ02, LPA-Canela 2. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002908	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 13760,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025000652	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	34980 34981	S/E ALGARROBAL J10 [EN_REVISION] S/E ALGARROBAL J11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Parametrización y pruebas equipos de Onda Portadora AT, Futura Línea 220 kV PFV Desierto de Atacama-Algarrobal. NUP 1143.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Sin maniobras operacionales requeridas. Sólo trabajos previos. Los paños J10 y J11 en SE Algarrobal, se encuentran abiertos y bloqueados hasta la puesta en servicio de la Línea 220 kV PFV Desierto de Atacama-Algarrobal. (Pacific Hydro). NUP 1143 (Etapa 2).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003203	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	17027	S/E POLPAICO K23	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico 500 kV, Reactor K23: Revisión del relé mando sincronizado PSD asociado al Interruptor 52K23.	Siguiendo el procedimiento de trabajo, no hay riesgos asociados.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: -Reactor K23 desenergizado y bloqueado. Reactor puede volver a Servicio en caso de que se requiera por contingencia del sistema. Tiempo de reposición de 15 minutos aproximadamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131730	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1595	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO)	13187	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO) F	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará instalación de equipo localizador de fallas por onda viajera asociado a LT 44kV Carena - El Raco, se desarrollaran en S/E El Raco Las siguientes actividades: 1- Montaje de equipo localizador de falla. 2- Conexionado de alimentación auxiliar. 3- Conexionado de Toroides de corriente. 4- Conexionado de potenciales. 5- Montaje y conexionado de reloj GPS.	Trabajos no generan riesgos para el sistema.	Trabajos a desarrollar en S/E El Raco Paño F.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005551	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A.	2153	Intervención	Origen Interno	Programada	2412	S/E CENTELLA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección y pruebas de sistema contra incendio en gabinetes de control de la salas de comando de las diagonales D1, D2, D3, D4 y SSGG de S/E Centella.	Riesgo bajo ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131311	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	962 964 969 966	S/E LA RONDA C1 S/E LA RONDA C2 S/E LA RONDA C3 S/E LA RONDA CT1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, instalación de malla tierra, relleno y compactado. Además, para trabajos de instalación estructuras Bajas de TTCC, TTPP, Int. Giro y Aplome.	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloque de reconexión de los interruptores 52C1, 52C2, y 52C3 de SE La Ronda, además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT1 de SE La Ronda. Se envía SODI informativa 89.3 a la Compañía General de Electricidad S.A	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131262	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	963 967 968	S/E LA RONDA B2 S/E LA RONDA B3 S/E LA RONDA BS	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Trabajos bajo de patio AT, excavaciones canalizaciones, instalación de malla tierra, relleno y compactado. Además, para trabajos de instalación estructuras Bajas de TTCC, TTPP, Int. Giro y Aplome.	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación a clientes finales. Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B2 y 52B5 de SE San Fernando y la precaución operacional de no reconectar el 52BT2 de SE San Vicente de Tt.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004983	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	410	S/E PUCHOCO	171 273	BA S/E PUCHOCO 15KV BA S/E PUCHOCO 66KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV, 15KV, y equipos en S/E Puchoco.	Riesgo controlado, trabajo ejecutado por personal especializado y con equipamiento adecuado.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B2 S/E Arenas Blancas. Orden de no reconectar el 52BT y 52CT de S/E Puchoco. Además del bloqueo de la reconexión de los circuitos en MT de S/E Puchoco 52C1 y 52C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025005233	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144: A solicitud de Collahuasi, energización provisoria de armarios de control y protecciones de los nuevos paños J7 y J10, Configuración del controlador y reles de protecciones de los nuevos paños J7 y J10,	Bajo	Actividades: SE Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144: A solicitud de Collahuasi, energización provisoria de armarios de control y protecciones de los nuevos paños J7 y J10, Configuración del controlador y reles de protecciones de los nuevos paños J7 y J10, Verificación de circuitos de los nuevos paños J7 y J10 y pruebas de control y protecciones Turno A Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004571	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	678	S/E BATUCO	3321	S/E BATUCO A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chilquinta realizara trabajos de limpieza manual y reemplazo de aisladores en Linea 110 kV Santiago Solar – Canteras	Trabajos solicitados por Chilquinta	Chilquinta solicita desconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004262	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	1597	T2D S/E OGP1 JT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía Transformador N°3 e incomina SE OGP1	Bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere condición de no reconectar 52JT3 y 52E03 en Subestación OGP1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004248	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA SARCO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	2096	S/E SARCO	23981	S/E SARCO E9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar tensionado de pernos base de turbinas 38, 36, 05, 07 y 13, con Interruptor 52E-9 abierto y seccionador 89E9-1 abierto correspondiente al circuito N°9, 33 KV (barra N°2).	Se requiere realizar tensionado de pernos base de turbinas 38, 36, 05, 07 y 13, con Interruptor 52E-9 abierto y seccionador 89E9-1 abierto correspondiente al circuito N°9, 33 KV (barra N°2). El riesgo es bajo debido que el circuito estará desenergizado y aterrizado con seccionador 89E9-1T.	Este trabajo se realizará con circuito desenergizado por seguridad del personal.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004717	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones manuales, reposición de grava en paño J7 y J10. Turno A	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones manuales, reposición de grava en paño J7 y J10. Turno A Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Geoglifos, Conos,	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025002530	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1758	S/E CACHIYUYAL	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec: Desconexión solo en Circuito Francisco Diego de almagro. Trabajo con linea desenergizada. Reemplazo de aislación polimérica en estructuras de suspensión en E420-449	El riesgo es bajo debido a que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Cachiyuyal: se requiere bloqueo a la reconexión del interruptor 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025002421	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Desconexión	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación polimérica en estructuras de suspensión en E420 a E449. Desconexión solo circuito Francisco - Diego de Almagro. Trabajos realizados por Transelec con linea desenergizada. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-3 en S/E Francisco. Cerrado y bloqueado 89J2-2T en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Reemplazo de aislación polimérica en estructuras de suspensión en E420 a E449. Desconexión solo circuito Francisco - Diego de Almagro. Trabajos realizados por Transelec con linea desenergizada. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-3 en S/E Francisco. Cerrado y bloqueado 89J2-2T en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025001544	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA	2407	Desconexión	Origen Interno	Programada	2292	S/E LA CRUZ SOLAR	30036 30037 30038 30039 30040 30041 30042 30043 30049	S/E LA CRUZ SOLAR JT1 S/E LA CRUZ SOLAR FT1 S/E LA CRUZ SOLAR JT1N S/E LA CRUZ SOLAR F1 S/E LA CRUZ SOLAR F2 S/E LA CRUZ SOLAR F3 S/E LA CRUZ SOLAR F4 S/E LA CRUZ SOLAR F5 S/E LA CRUZ SOLAR F5A	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 52F3 y celdas de media tensión en S/E La Cruz Solar. Cerrado 89JT1-1T y 89F3-T en S/E La Cruz Solar.	El riesgo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 52F3 y celdas de media tensión en S/E La Cruz Solar. Cerrado 89JT1-1T y 89F3-T en S/E La Cruz Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025001543	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	1965	S/E TAP OFF LA CRUZ	30034	S/E TAP OFF LA CRUZ SOLAR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en Tap Off La Cruz.	El riesgo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en Tap Off La Cruz.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025006358	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	22509	S/E ESMERALDA CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por reiterados bloqueos de protección se realizará diagnóstico y normalización de Protección GE-UR.F35 paño CT1, tablero del transformador, Relé GE-UR.F35 paño CT1 y GE-UR.T60 T1. Para esto se bloquean las vías de trip de protección GE-UR.F35 sobre el interruptor 52CT1 y relé maestro 86T1. y las vías de trip de la protección GE-UR.T60 paño T1, debido a que cuenta con las corrientes en serie con el equipo a intervenir GE-UR.F35. Se bloquean los disparos sobre el relé maestro 86T1 y partida de 50BF sobre el relé de protección 21T1 GE-UR.D60	Riesgo controlado, faenas se ejecutaran bajo procedimientos y con personal interno.	no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:54
2025004473	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	472	S/E LONCOCHE	1082 15858	S/E LONCOCHE BR S/E LONCOCHE B7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paños B7 y BR de S/E Loncoche (LT 66 kV Loncoche-Villarrica 2) por faenas de pruebas de control de paño B7 en posición normal, intermedio y verificación de señales de corriente en transformadores de corriente en paño B7. Paño B7 de S/E Loncoche se encuentra transferido a través de interruptor 52BR de S/E Loncoche y barra de transferencia de 66 kV de dicha subestación desde falla del día 25/12/2024 (IF2024055698). Terminadas pruebas se procederá a destransferir paño B7 de S/E Loncoche para dejarlo en su condición normal.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Consumos de línea Loncoche-Villarrica 2 (paño B7 de S/E Loncoche) serán respaldados desde LT 66 kV Lonrcoche-Villarrica 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:00
2025004897	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	701	S/E LORD COCHRANE	337	T2D S/E LORD COCHRANE AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará Pruebas por auditoria de protecciones asociadas a Transformador 110/12 kV N°1	Trabajos sin riesgo para el sistema.	Trabajos enmarcados en auditorías SEC. Auditoría de protecciones transformador N°1 y su barra 12kV Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y control del transformador y su barra. verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de respaldo, neutro y protección diferencial. Verificación de operación por protecciones mecánicas. Pruebas de apertura efectiva a los interruptores asociados al transformador. Operación de relés maestros transformador n°1 y	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:00
2025005515	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1013	TAP OFF LONGAVI	17468	TAP OFF LONGAVI B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo a realizar por terceros.	Riesgo a controlar por terceros.	A solicitud de Empresa de Ferrocarriles del Estado de acuerdo a SODI N°33/2025 se requiere desconexión del arranque a EFE Longavi por trabajos en sus instalaciones. Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89B3 en TAP Longavi se requiere el bloqueo de la reconexión de la linea 66kV Linares - Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:00
2025004244	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Desconexión	Origen Interno	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22831	S/E O'HIGGINS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor al Paño J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:00
2025004980	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	401	S/E QUINQUIMO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos del proveedor de comunicaciones que consisten en adecuación de cableado de comunicación en sala TI de Oficina La Lagua. Donde eventualmente se puede producir intermitencia en servicio SCADA y SITR de las SS/EE Quinquimo, Marbella y Casas Viejas. Via de comunicación afectada es canal de respaldo para las SS/EE indicadas.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	Debido a trabajos del proveedor de comunicaciones que consisten en adecuación de cableado de comunicación en sala TI de Oficina La Lagua. Donde eventualmente se puede producir intermitencia en servicio SCADA y SITR de las SS/EE Quinquimo, Marbella y Casas Viejas. Via de comunicación afectada es canal de respaldo para las SS/EE indicadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 22:30
2025002061	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29393 29394 29395 29396 29397 29398 29399 29400 29401 29402 29403 29404 29405 29406 29407 29408 29409 29410 29412 29413	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO J1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F3 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F4 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F5 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F6 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F7 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F8 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F9 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F10 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F11 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F12 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F13 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F14 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas funcionales del esquema de protecciones de falla interruptor (50BF). Equipo Intervenido: Relés de Control y Protecciones de las Celdas MT 33kV de celdas F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, FT1, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, FT2. Pruebas hacia Interruptor principal 52JT1	Riesgo bajo ya que los trabajos se harán con instalaciones desenergizadas	Trabajos fuera de horario de producción.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 20:30
2025001994	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de señales SITR de control y corrección si lo amerita. Relacionado a SD 2025001982	El riesgo es bajo debido a que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Pastora: apertura y cierre paño JT1; S/E Carrera Pinto: apertura y cierre paño J9, y bloqueo 50 BF Relacionado a SD 2025001982	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 20:00
2025001982	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1767	S/E PASTORA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de señales SITR de control y corrección si lo amerita.	El riesgo es bajo debido a que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Pastora: apertura y cierre paño JT1; S/E Carrera Pinto: apertura y cierre paño J9, y bloqueo 50 BF	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004979	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	22733 22735 22737 24206	PA S/E MARIA ELENA J2 S/E MARIA ELENA JT1 S/E MARIA ELENA JR PA S/E MARIA ELENA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paños 52JR, 52JT1, 52J2 y 52J3 (Previamente desvinculado) asociados a Barra N° 1 de S/E M. Elena. Trabajos NOCTURNOS coordinados con Transelec, PFV Taira y Central María Elena, para realizar "Desmontaje y montaje de desconectador 89J3-1 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, TCJ3-1, TCJ3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	PT 12976, registro interno SATT. Las condiciones de la barra N°1 serán normalizadas durante el dia (de 08:00 a 18:00).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 18:00
2025004984	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	22733 22735 22737 24206 24207	PA S/E MARIA ELENA J2 S/E MARIA ELENA JT1 S/E MARIA ELENA JR PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paños 52JR, 52JT1 y 52J2 asociados a Barra N° 1 de S/E M. Elena. Trabajos NOCTURNOS coordinador con Transelec, PFV Taira y Central María Elena, para realizar "Desvinculación en AT del desconectador 89J3-1, TCJ3-1 e Interruptor 52J3 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	PT 12915, registro interno SATT. Las condiciones de la barra N°1 serán normalizadas durante el dia (de 08:00 a 18:00).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 18:00
2025005364	Subestacion	Ejecución Exitosa	PS TOCOPILLA SPA [EN_REVISION]	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	33777	PA S/E MARIA ELENA J8 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras de desconexión en paño J8 de S/E María Elena por trabajos programados de "Desvinculación en AT del desconectador 89J3-1, TCJ3-1 e Interruptor 52J3 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3." "Desmontaje y montaje de desconectador 89J3-1 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, TCJ3-1, TCJ3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3" Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Bajo riesgo ya que se tomaran todas las medidas necesarias.	Trabajos NOCTURNOS, Desconexión se realizara diariamente entre las 18:00 a 08:00 hrs, quedando normalizada la Barra N°1 durante el dia. S/E María Elena Barra Principal 220 kV N°2 se mantiene en servicio. Asociada a solicitud al CEN:2025004984-2025004979 del 21 al 22.01.2025	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 18:00
2024131852	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	29129 29130 29131 29132 29133 29134 31682 31683 34131 34132 34148	S/E CENTINELA J2 S/E CENTINELA J3 S/E CENTINELA J4 S/E CENTINELA J5 S/E CENTINELA J7 S/E CENTINELA J8 S/E CENTINELA J11 S/E CENTINELA J12 S/E CENTINELA J9 S/E CENTINELA J6 S/E CENTINELA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación equipos primarios y aisladores asociados a marco de líneas Paños J1, J2 ,J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE CENTINELA -J1 Apertura 52J1, 89J1-1, 89J1-2 SE CENTINELA - J2 Apertura 52J2, 89J2-1, 89J2-2 SE CENTINELA -J3 Apertura 52J3, 89J3-1, 89J3-2 SE CENTINELA - J4 Apertura 52J4, 89J4-1, 89J4-2 SE CENTINELA -J5 Apertura 52J5, 89J5-1, 89J5-2 SE CENTINELA - J6 Apertura 52J6, 89J6-1, 89J6-2 SE CENTINELA -J7 Apertura 52J7, 89J7-1, 89J7-2 SE CENTINELA - J8 Apertura 52J8, 89J8-1, 89J8-2 SE CENTINELA - J9 Apertura 52J9, 89J9-1, 89J9-2 SE CENTINELA -J10 Apertura 52J10, 89J10-1, 89J10-2 SE CENTINELA -J11 Apertura 52J11,	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:30
2025005594	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	723	S/E SANTA MARTA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza carga de nuevas configuraciones en sistema de control local por integración de controles, estado y alarmas de los nuevos interruptores 110kV TR N°1 y TR N°3..	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos producen perdidas de comunicaciones en cuatro ocaciones no mas de 5 minutos. entre la S/E y el centro de control	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025005367	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	24016 24017	S/E ENCUENTRO J17 S/E ENCUENTRO J18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: A solicitud de Codelco Tchtack, Lavado de aislación a paños J5.	No hay riesgo para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de Codelco Tchtack, se requieren las siguientes condiciones en S/E Encuentro: No reconectar Interruptor 52J17. No reconectar Interruptor 52J18. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025004988	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Intervención	Origen Interno	Programada	2330	S/E CAMPO LINDO	485	CAMPO LINDO 220/33/33KV 300MVA 1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Instalación de analizador de aceite GE DGA-900.	Riesgo controlado, trabajos con supervisión y procedimientos aprobados.	En SE Campo Lindo: Corte, Retiro y Sustitución de Reticulado de Malla Puesta a Tierra, para futura integración del Parque eólico San Matías.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025004958	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexión	Origen Interno	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28818 28820	S/E PUQUIOS E9 S/E PUQUIOS E8	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del sistema A de los filtros de armónicos "0930-HYM-931", por mantenimiento, pruebas eléctricas, Torque y limpieza.	Instalación con riesgo. Paños E8 y E9 de S/E Puquios. Temporalidad de los riesgos: al término de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	S/E Puquios: Paños E8 y E9, sistema A de los filtros de armónicos indisponibles. Nota: Filtro B y C estaran disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025003947	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22475 22476	S/E ENCUENTRO J13 S/E ENCUENTRO J12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en paño J5 en S/E Encuentro. Trabajos solicitados por Transelec y realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 18:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025004106	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Mantenimiento preventivo a URT.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento preventivo a URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Duramte de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Armario SCADA Delimitar y/o señalizar zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001855	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322 23323 23328 23329	S/E KIMAL J7 S/E KIMAL J8 S/E KIMAL J13 S/E KIMAL J14	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar interruptores 52J7, 52J8, 52J13 y 52J14 de S/E Kimal a solicitud de Engie por faenas de Lavado Portal 220 kV Tocopilla.	El riesgo es la operación de interruptores durante la faena por parte de ENGIE.	Sodi 6 de ENGIE, registro interno de SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025001362	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Interno	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	25618 25619 25621 25640 25646 25650 25652	S/E SIERRA GORDA EH05 S/E SIERRA GORDA EH06 S/E SIERRA GORDA EH08 S/E SIERRA GORDA EH31 S/E SIERRA GORDA EH39 S/E SIERRA GORDA EH44 S/E SIERRA GORDA EH46	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con lineas energizadas con método pitón por empresa Bbosch	Riesgo bajo, porque el lavado de aisladores de lineas será realizado por empresa especialista Bbosch con basta experiencia en estos trabajos.	EH05 - EH06 - EH08 - EH31 - EH39 - EH44 - EH46 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001048	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	S/E MINERA VALLE CENTRAL	1064	T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001047	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	S/E MINERA VALLE CENTRAL	494	T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001046	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	S/E MINERA VALLE CENTRAL	493	T2D S/E MINERA VALLE CENTRAL AT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Inspección y mantenimiento a barras flexibles de transformador	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001044	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	S/E MINERA VALLE CENTRAL	5236	S/E MINERA VALLE CENTRAL	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Prueba de inyección primaria y secundaria relé de protecciones GE D30	Prueba de inyección primaria y secundaria relé de protecciones GE D30	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001042	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	S/E MINERA VALLE CENTRAL	5235 5259	S/E MINERA VALLE CENTRAL AT1 S/E MINERA VALLE CENTRAL AT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento interruptores 52AT1 y 52 AT2, considera mantención tanque y pruebas.	Mantenimiento a interruptores 52AT1 y 52AT2.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025004963	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexión	Origen Interno	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28827 28849	S/E PUQUIOS E26 S/E PUQUIOS E27	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del sistema B de los filtros de armónicos "0930-HYM-933", por mantenimiento, Torque y limpieza.	Instalación con riesgo: Paños E26 y E27 de S/E Puquios. Temporalidad de los riesgos: al termino de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	S/E Puquios: Paños E26 y E27, sistema C de los filtros de armónicos indisponibles. Nota: Se desconectará de forma alternada respecto a los paños E13 y E14 del sistema B de filtro de armónicos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 07:00
2025004961	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexión	Origen Interno	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28813 28840	S/E PUQUIOS E13 S/E PUQUIOS E14	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del sistema B de los filtros de armónicos "0930-HYM-932", por mantenimiento, Torque y limpieza.	Instalación con riesgo: Paños E13 y E14 de S/E Puquios. Temporalidad de los riesgos: al termino de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	S/E Puquios: Paños E13 y E14, sistema B de los filtros de armónicos indisponibles. Nota: Se desconectará de forma alternada respecto a los paños E26 y E27 del sistema C de filtro de armónicos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 07:00
2025004202	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	23954	S/E SOLAR JAMA ET2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de grupo electrógeno de respaldo para los SSAA en S/E Solar Jama. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Condiciones requeridas: Abierto y a disposición 52ET2 en S/E Solar Jama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación de grupo electrógeno de respaldo para los SSAA en S/E Solar Jama. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Condiciones requeridas: Abierto y a disposición 52ET2 en	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 07:00
2025004384	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	19205	S/E NUEVA CARDONES K12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Dado IF 2023001990/2024004277 se requiere desconexión (Ya desconectado) sobre paño K12 en S/E Nueva Cardones, donde se realizará reemplazo de tapa ciega por cono afectado por arco eléctrico. Trabajos son preparativos por el Plan de Mantenimiento Mayor Programado N° 2024002211 y minimizan el riesgo de daño potencial al equipo y por consiguiente seguridad al sistema eléctrico dado que en el caso de producir una falla podría indisponibilizar el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1 de hasta que la pieza afectada no se termine de fabricar.	Riego mínimo dado que paño se encuentra abierto por Informe de Falla N° 2023001990/2024004277.	Para los trabajos mencionado, se requiere desconexión del circuito N°1 Cumbre - Nueva Cardones.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 05:00
2025004459	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 . Además se chequeará posición del 89J16-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J16, transferido. * 1 220kV Los Notros-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00
2025004458	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	14492	S/E CHARRUA JR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 . Además se chequeará posición del 89J16-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J16, transferido. * 1 220kV Los Notros-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004457	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	2399	PA S/E CHARRUA J16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J16, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG.Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J16 . Además se chequeará posición del 89J16-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J16, transferido. * L 220KV Los Notros-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00
2025004122	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	14492	S/E CHARRUA JR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad de Posición del 52J16 hacia el Controlador y normalizar vía de cierre romoto/local del 89J16-1. Se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir el 52J16 y EL 89J16-1 de forma alternada.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: investigar y corregir anormalidad de Posición del 52J16 hacia el Controlador y normalizar vía de cierre romoto/local del 89J16-1. Se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir el 52J16 y EL 89J16-1 de forma alternada. Condiciones: Paño Línea L116, Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00
2025004121	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2399	PA S/E CHARRUA J16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad de Posición del 52J16 hacia el Controlador y normalizar vía de cierre romoto/local del 89J16-1. Se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir el 52J16 y EL 89J16-1 de forma alternada.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: investigar y corregir anormalidad de Posición del 52J16 hacia el Controlador y normalizar vía de cierre romoto/local del 89J16-1. Se solicitará prueba experimental para cerrar y abrir el 52J16 y EL 89J16-1 de forma alternada. Condiciones: Paño Línea L116, Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00
2025002827	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	466	BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Sonnedix por Revisión de señales SITR de control y corrección si lo amerita, en Sala Eléctrica de Paño J9 S/E Carrera Pinto.	Bajo.	A solicitud de Sonnedix según SODI 007 por Revisión de señales SITR de control y corrección si lo amerita, en Sala Eléctrica de Paño J9 S/E Carrera Pinto. Con bloqueo de 50BF (riesgo barra). Restricciones: No aplica. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto (Por bloqueo 50BF). Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 20:00
2025004770	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	494	Desconexión	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	30725	S/E ILLAPA J14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones Involucran interruptor 52J14, seccionador 89J14-1 y seccionador 89J14-2. Se realizará suspensión diaria de SODI a CELEO REDES y de SD a CEN.	Existe el riesgo de no poder cerrar paño J14 y/o paño J15 por causas no previstas y toda la generación de PFV Diego de Almagro Sur se evacuaría en este caso por interruptor J13 barra 1 de S/E Illapa.	A solicitud de Enel Green Power, a causa de realizar el mantenimiento preventivo en S/E Bella Mónica y mantenimiento correctivo en Línea de Alta Tensión, se realizará apertura de paño J14 de manera diaria, durante el periodo del lunes 20/01/2025 hasta el viernes 24/01/2025, realizando la apertura en horario post generación aproximado 19:00h y realizando la reposición en jornada pre generación en torno a las 08:00h del día posterior a los trabajos. Estas operaciones Involucran interruptor 52J14, seccionador	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 19:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025005812	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	604	S/E CAUTIN	469 1667	BA S/E CAUTIN 220KV BP1 BA S/E CAUTIN 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautín: Investigación y normalización de protección 87B 220kV sección 1 y 2 por bloqueo de función asociado a la unidad de bahía 87BU8, trabajos consideran bloqueos de las vías de trip de la protección.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín, Bloqueo de trip en unidades de bahía 87BU3, Bloqueo durante la faena. Solo bloqueo de trip, no se considera intervención en canales análogos de corrientes.- Subestación Cautín, Bloqueo de trip en unidades de bahía 87BU4 Bloqueo durante la faena. Solo bloqueo de trip, no se considera intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 16:00
2024133181	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	474	S/E PULLINQUE	1381	S/E PULLINQUE BT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño BT3 a solicitud de Enel por mantenimiento a unidad 3 de central Pullinque.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Desconexión de paño BT3 a solicitud de Enel por mantenimiento a unidad 3 de central Pullinque	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 13:00
2025003828	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENERGÍA CERRO EL MORADO	431	Intervención	Origen Externo	Programada	2002	S/E DOÑA CARMEN	17347	S/E DOÑA CARMEN J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras N° 246 a 259 y 261 a 310 LT 220 kV Nogales - Doña Carmen - Los Vilos. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Doña Carmen.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 09:00 y las 17:30.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 09:00
2024133681	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	164	Intervención	Origen Interno	Programada	965	S/E MINERA LA CANDELARIA	5094 5499 8049 11843 11844 12724 12725 13731 15068 15069	S/E MINERA LA CANDELARIA J1 S/E MINERA LA CANDELARIA S/E MINERA LA CANDELARIA JT3 S/E MINERA LA CANDELARIA EF1 S/E MINERA LA CANDELARIA EF2 S/E MINERA LA CANDELARIA JT1 S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 S/E MINERA LA CANDELARIA ET1 S/E MINERA LA CANDELARIA ET2 S/E MINERA LA CANDELARIA ET3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	los trabajos de lavado de aislacion se realizaran con la subestacion energizada,verificandose las condiciones meteorologicas antes y durante proceso de lavado,(humedad,direccion del viento,presion de agua,resistividad del agua)	se realizara lavado de aislacion equipos primarios de acuerdo a mantencion programada	se realizara lavado de aislacion de acuerdo a mantencion programada para este equipo.	Libre	AES ANDES S.A.	ninguno			20-01-25 08:41
2025004693	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	117	Intervención	Origen Interno	Programada	854	S/E PAILLACO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE PAILLACO: Reemplazo UPS por respaldo Alimentación CA/CC para Unidad de control y Reconectador Paño CT1.	Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación menor a tres minutos cuando se Remplacé UPS por perdida de alimentación equipo MODEM MOXA.	Faenas serán ejecutadas en una sola jornada. (PT 435 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:30
2025000432	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J8 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Centella Transmisión S.A. S/E Nueva Pan de Azúcar: Lavado de cadenas de aislación en línea energizada con método de pitón en mano a distancia, de los circuitos 1 y 2 de la LT 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra, de forma alternada. Los trabajos se realizarán de forma diaria de 8:00 a 18:00 horas.	Trabajos de Centella Transmisión S.A.: Durante los trabajos, se declara riesgo de disparo a Paños J7 y J8. De forma alternada, se declara riesgo de disparo a Paños J10 y J11.	A solicitud de Centella Transmisión S.A., se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar: No reconectar Interruptor 52J8. No reconectar Interruptor 52J11. Los trabajos se realizarán de forma diaria de 8:00 a 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025004123	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2399	PA S/E CHARRUA J16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: tendido y conexionado provisorio de cable para normalizar operación remoto/local del Desconectador 89J16-1.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: tendido y conexionado provisorio de cable para normalizar operación remoto/local del Desconectador 89J16-1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025004691	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR PV S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación a cables de comunicación de BESS y cables comunicaciones SICAM en S/E Cerro Dominador. Posibles intermitencias breves en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Trabajos con ejecución diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025003516	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29006 29007 29008 29009 29010 33716	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J4 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1 S/E SECCIONADORA EL ROSAL BARRA 2 220KV S/E SECCIONADORA EL ROSAL BARRA 1 220KV S/E SECCIONADORA EL ROSAL J3 [EN_REVISION]	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	■Mantenimiento operacional Barras N°1 y N°2 220kV, Paños J1, J2, J3, J4 y J5, SSAA CA y CC, Cargadores de baterías 125Vdc, Grupo electrógeno y Comunicaciones.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	SIN CONDICIONES.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025003363	Subestacion	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28501 28502 28504 28505	S/E ANA MARIA J1 S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J4 S/E ANA MARIA J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a LT 2x220 kV Ana María - Lagunas. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 en S/E Ana María.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Se declara riesgo de disparo en la LT Ana María - Lagunas 2x220 kV. El riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de lavado. Trabajos diarios de 08:00 hrs a 17:00 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025003218	Subestacion	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	887	S/E CELULOSA SANTA FE	5009	S/E CELULOSA SANTA FE JL1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Por proyecto NUP 5033, en S/E Pacífico Paño JL2 se realizarán conexiones de circuitos de control en nueva protección ABB RED670.	Riesgo Bajo, trabajos se ejecutan con equipos fuera de servicio.	NUP 5033: Reemplazo Protecciones Sistema 2 paño JL1-JL4 SE Celulosa Santa Fe - PAV y paño JL2 SE Celulosa Pacífico.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025003063	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	34980 34981	S/E ALGARROBAL J10 [EN_REVISION] S/E ALGARROBAL J11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución pruebas End to End, futura Línea 220 kV PFV Desierto de Atacama-Algarrobal. NUP 1143.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Bloqueo de protección 50BF hacia protección 87B. Los paños J10 y J11 en SE Algarrobal, se encuentran abiertos y bloqueados hasta la puesta en servicio de la Linea 220 kV PFV Desierto de Atacama-Algarrobal. (Pacific Hydro). NUP 1143 (Etapa 2).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025002513	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	35225 35223 35224 35226 35227 35228 35229 35230	S/E ILLAPEL ES [EN_REVISION] S/E ILLAPEL HT3 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ET3 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL E6 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL E7 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL E8 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ES [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ETSA [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a proyecto NUP 1157. Pruebas de nivel 1, 2 y 3, para armarios de comunicación y control nuevo paño HT3 y celdas MT.	Trabajo de riesgo controlado.	Trabajos asociados a proyecto NUP 1157. Pruebas de nivel 1, 2 y 3, para armarios de comunicación y control nuevo paño HT3 y celdas MT. Todos los equipos sobre los que se realizan pruebas, están aún fuera de servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004223	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	300	S/E LOS MAQUIS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará configuración nuevo cliente DNP3.0 en relé controlador paño SS/AA CC-CA(REC670) de S/E Los Maquis.	Trabajos sin riesgos operacionales. Sólo posible aparición de alarmas debido a los trabajos, eventos se presentarán durante toda la jornada de trabajo. Se mitigaran con supervisión permanente.	Configuración sólo para cliente IEC61850, no se realizarán cambio de ajustes de ningún tipo. Trabajos con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2024132411	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	431	S/E PUNITAQUI	161	T2D S/E PUNITAQUI BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento mayor, considera también mantenimiento de cambiador de derivación bajo carga. Observacion: ID por mantenimiento mayor T1 Punitaqui: 2024002833	Trabajo de riesgo controlado	Durante la desconexión, los consumos asociados al T1, serán respaldados desde un transformador móvil conectado para la ocasión al paño B1 (considera ajustes provisorios de acuerdo a ECAP - 207-PPVV-PRO (EAP SE Móvil en SE Punitaqui)_v01.pdf, aprobado para este escenario) de SE Punitaqui quedando este como paño exclusivo para el transformador. En relación a esto mismo, los consumos de la línea Punitaqui El Sauce, serán alimentados desde SE Combarbalá. Las maniobras de desconexión y	No tiene consumo afectado		modificacion_proteccion			20-01-25 08:00
2025003217	Subestacion	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	889	S/E CELULOSA PACIFICO	13716	S/E CELULOSA PACIFICO JL2	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Por proyecto NUP 5033, en S/E Pacifico Paño JL2 se realizarán conexiones de circuitos de control en nueva protección ABB REDE670.	Riesgo Bajo, trabajos se ejecutan con equipos fuera de servicio.	NUP 5033: Reemplazo Protecciones Sistema 2 paño JL1-JL4 SE Celulosa Santa Fe - PRV y paño JL2 SE Celulosa Pacifico.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025001611	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	34980 34981	S/E ALGARROBAL J10 [EN_REVISION] S/E ALGARROBAL J11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de equipos de comunicación y antena en tablero y sal de diagonal N°4. Trabajos a realizar en sala eléctrica Diagonal N°4 (Paños J10-J11). NUP 1143.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Sin maniobras operacionales requeridas. Sólo trabajos previos. Los paños J10 y J11 en SE Algarrobal, se encuentran abiertos y bloqueados hasta la puesta en servicio de la Linea 220 kV PFV Desierto de Atacama-Algarrobal. (Pacific Hydro). NUP 1143 (Etapa 2).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2024132442	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	tendido_cable	otros: tendido_cable	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.	Nivel de riesgo Bajo	Roce, corta y poda de árboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025004165	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206 24207	PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño J3 y J4 de SE Maria Elena por desconexión de LAT Maria Elena Frontera Cto 1 coordinado con Transelec, para realizar "Retiro de conductor existente Flint, reemplazándolo por un conductor de alta temperatura y baja flecha denominado ACCC Brussels". Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	PT 14006, control interno SATT. Faenas coordinadas con Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 05:00
2025004196	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24207 24208 24301 24302	PA S/E MARIA ELENA J4 PA S/E MARIA ELENA J5 PA S/E MARIA ELENA J6 PA S/E MARIA ELENA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar J4 y J5 de SE María (LAT M. Elena-Kimal Cto 1) y No Reconectar J6 y J7 en S/E María Elena (LAT Frontera M. Elena Cto 2). Para realizar trabajos de retiro de conductor existente Flint, reemplazándolo por un conductor de alta temperatura y baja flecha denominado ACCC Brussels. Trabajos coordinados con Transelec, asociado al Proyecto NUP 3287.	Puede existir acortamiento de distancia con linea 220 kV energizada.	Faenas coordinadas con Transelec. Asociados a SD 2025004165 por desconexión LAT Frontera-M. Elena Cto N°1 (PT 14006 registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 05:00
2025004636	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado SSAA en caseta de control y SSGG. Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG. Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 . Además se chequeará posición del 89J22-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J22, transferido. * L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR3. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 00:00
2025004635	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	14493	S/E CHARRUA JR3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado SSAA en caseta de control y SSGG. Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG. Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 . Además se chequeará posición del 89J22-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J22, transferido. * L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR3. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004634	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	5677	S/E CHARRUA J22	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado SSAA en caseta de control y SSGG Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 .	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño J22, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG. Se realizará prueba experimental para dar órdenes de cierre y apertura del interruptor 52J22 . Además se chequeará posición del 89J22-3 durante la maniobra de destransferencia. Condiciones: * Interruptor 52J22, transferido. * L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1, en servicio normal por medio del acoplador JR3. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 00:00
2025003479	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	2431	S/E HORIZONTE SUR [EN_REVISION]	33936 33937	PA S/E HORIZONTE SUR J2 [EN_REVISION] PA S/E HORIZONTE SUR J3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el Parque Horizonte Norte, abrir interruptores 52J2 y 52J3 en S/E Horizonte Sur, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 1 LT 220 KV Horizonte Sur - Horizonte Norte. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el Parque Horizonte Norte, abrir interruptores 52J2 y 52J3 en S/E Horizonte Sur, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 1 LT 220 KV Horizonte Sur - Horizonte Norte. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el Parque Horizonte Norte, abrir interruptores 52J2 y 52J3 en S/E Horizonte Sur, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 1 LT 220 KV Horizonte Sur - Horizonte Norte. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-01-25 08:00
2025003484	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	2430	S/E HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	33875 33877 33879	PA S/E HORIZONTE NORTE J5 [EN_REVISION] PA S/E HORIZONTE NORTE J7 [EN_REVISION] PA S/E HORIZONTE NORTE J9 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el PE Horizonte Norte, abrir interruptores 52J5, 52J7 y 52J9 en S/E Horizonte Norte, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 2 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic. Por su parte el PE Horizonte Norte evacuaría su energía a través del circuito 1 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic 220 KV. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el PE Horizonte Norte, abrir interruptores 52J5, 52J7 y 52J9 en S/E Horizonte Norte, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 2 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic. Por su parte el PE Horizonte Norte evacuaría su energía a través del circuito 1 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic 220 KV. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	Se solicita por el desarrollo de las pruebas normativas en el PE Horizonte Norte, abrir interruptores 52J5, 52J7 y 52J9 en S/E Horizonte Norte, para que la totalidad de la energía del PE Horizonte Sur sea evacuada por el circuito 2 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic. Por su parte el PE Horizonte Norte evacuaría su energía a través del circuito 1 LT 220 KV Horizonte Norte - Jadresic 220 KV. Esta configuración quedara hasta que finalicen las pruebas normativas.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-01-25 08:00
2025002405	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	PA S/E DON GOYO J3 PA S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de crucetas con líneas energizadas en LT La Cebada - Don Goyo y La Cebada - Tap Talinay Don Goyo. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-01-25 08:00
2025003733	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEDANO S.A.	401	Intervención	Origen Interno	Programada	1873	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	22523 22525	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado preventivo de aisladores en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda 2 y patios de mufas. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 y 52H3 en S/E Estación Bombeo Sierra Gorda N°1. No reconectar 52HT1 en S/E Estación Bombeo Sierra Gorda 2. No reconectar 52J4 S/E en Angamos.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los correspondientes procedimientos de trabajo.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 18:00	No tiene consumo afectado		ninguno			17-01-25 08:00
2025005279	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	604	S/E CAUTIN	7831 7832	S/E CAUTIN J7 S/E CAUTIN J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, se realizará Investigación y normalización de protección 87B 220kV sección 1 y 2 por bloqueo de función asociado a la unidad de bahías 87BUJ8. trabajos consideran bloqueos de las vías de trip de la protección.	Nivel de riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimientos atingentes a la actividad.	Se bloquearán los trip de las unidades de bahía 87BUJ7 y 87BUJ8.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 17:30
2025005270	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	604	S/E CAUTIN	469 1667	BA S/E CAUTIN 220KV BP1 BA S/E CAUTIN 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautín: Investigación y normalización de protección 87B 220kV sección 1 y 2 por bloqueo de función asociado a la unidad de bahía 87BU8, trabajos consideran bloqueos de las vías de trip de la protección.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín, Bloqueo de trip en unidades de bahía 87BUJ3, Bloqueo duramte la faena. Solo bloqueo de trip, no se considera intervención en canales análogos de corrientes .- Subestación Cautín, Bloqueo de trip en unidades de bahía 87BUJ4 Bloqueo duramte la faena. Solo bloqueo de trip, no se considera intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 13:00
2025004916	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad por pérdida de telemetría en SCADA de paños de 220 KV.-	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. LI31-Charrua o Paño Linea LI16, Charrúa o Paño Linea LI15, CHA-Lagunillas o Paño Acoplador JR02-Charrúa o Paño Transformación JT05-Charrúa o Paño Seccionador JS31-Charrúa o Paño Seccionador JS12-Charrúa o Paño Linea LI08, CHA-Sta. Lidia o Paño Acoplador JR02-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 10:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025003109	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	--S/E Charrúa: Conexionado señales digitales y SSAA en paño JR2, NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Se realizará prueba experimental Cierre y Apertura a S2JR2, 89JR2-1 y 89JR2-2 en forma alternada.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño JR2, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Se realizará prueba experimental para dar ordenes de cierre y apertura del interruptor S2JR2 y desconectadores 89JR2-1 y 89JR2-2 de forma alternada. Condiciones: Paño Acoplador JR02-Charrúa Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR02-Charrúa Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 09:00
2025003108	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	14492	S/E CHARRUA JR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	--S/E Charrúa: Conexionado señales digitales y SSAA en paño JR2, NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Se realizará prueba experimental Cierre y Apertura a S2JR2, 89JR2-1 y 89JR2-2 en forma alternada.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Conexionado de señales digitales en paño JR2, conexionado de SSAA en caseta de control y SSGG por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Se realizará prueba experimental para dar ordenes de cierre y apertura del interruptor S2JR2 y desconectadores 89JR2-1 y 89JR2-2 de forma alternada. Condiciones: Paño Acoplador JR02-Charrúa Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR02-Charrúa Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 09:00
2025003476	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	7710 7711 7828 12505 12506 12507 12508	S/E TEMUCO B1 S/E TEMUCO B8 S/E TEMUCO B4 S/E TEMUCO B2 S/E TEMUCO B6 S/E TEMUCO BT2 S/E TEMUCO BT7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec (Sodi N°13766) se dejaran desconectadores 89B1-3, 89B2-3, 89B4-3, 89BT2-3, 89BT7-3, 89B6-3 y 89B8-3 en posición ABIERTO. Lo anterior por faenas de Transelec en barra de transferencia de 66 kV en S/E Temuco.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Desconectadores 89B1-3, 89B2-3, 89B4-3, 89BT2-3, 89BT7-3, 89B6-3 y 89B8-3 están normalmente en posición ABIERTO.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 08:00
2025003067	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19161 19163 19167 19170 19171 19172 19166 19169	S/E LOS CHANGOS K12 S/E LOS CHANGOS K2Z S/E LOS CHANGOS K6 S/E LOS CHANGOS K9 S/E LOS CHANGOS CSK6 S/E LOS CHANGOS CSK9 S/E LOS CHANGOS K5 S/E LOS CHANGOS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere señalizar y no reconectar los siguientes paños: K5, K6, K8, CSK6, CSK9 K12 y K2Z en SE Los Changos.	Riesgos principales adoptados por Transelec.	Se realizarán tareas de lavado en SE Jadresic (ExParinas).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 08:00
2025002516	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ANTOFAGASTA SPA [EN_REVISION]	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	35354	PA S/E PARINAS K6 [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Parinas, considera banco de trasformación monofásico ATR1. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Bloqueo a la reconexión S2K6 en S/E Parinas.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 18:00	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 08:00
2025002876	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Laja: Retiro del analizador de red del Paño B1 Ferrocarriles (Protección en servicio) .	Bajo	Actividades: S/E Laja: Retiro del analizador de red del Paño B1 Ferrocarriles (Protección en servicio) . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 08:00
2025003281	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	1419	ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Desconexión paño/U1, principal y auxiliar asociado a Mantenimiento Mayor de Unidad N°1 Angamos, según SD 2024133050.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con Unidad fuera de servcio por Mantenimiento Mayor.	Se requiere Desconexión paño/U1, principal y auxiliar asociado a Mantenimiento Mayor de Unidad N°1 Angamos, según SD 2024133050.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 08:00
2025003069	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	19138 19140 19143 19147 19158 19159 19141 19144	S/E CUMBRE K1 S/E CUMBRE K12 S/E CUMBRE K4 S/E CUMBRE K2Z S/E CUMBRE CSK1 S/E CUMBRE CSK4 S/E CUMBRE K2 S/E CUMBRE K5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere señalizar y no reconectar los siguientes paños: K1, K2, K4, K5, CSK1, CSK4 K12 y K2Z en SE Cumbre.	Riesgos principales adoptados por Transelec.	Se realizarán tareas de lavado en SE Jadresic (ExParinas).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-01-25 07:00
2025002666	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMARICO SOLAR DOS SPA [EN_REVISION]	2204	Intervención	Origen Externo	Programada	2439	S/E VERBENAS [EN_REVISION]	34055 34056 34057	PA S/E VERBENAS J3 [EN_REVISION] PA S/E VERBENAS J2 [EN_REVISION] PA S/E VERBENAS J1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se solicita la No reconexión en paños S2J1, S2J2 y S2J3 S/E Verbenas. Motivo: Lavado de aislación estructuras N° D1 a 90 L 220kV Maitencillo-Caserones. C1 y C2	Bajo nivel de riesgo, se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	Se solicita no reconectar S2J1 y S2J3 S/E Verbenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-01-25 09:00
2025003104	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2351	S/E LOS NOTROS	30911 30908 30929 30926 30923 30920 30912 30910 30909 30907 30930 30928 30927 30925 30922 30919 30924 30921	S/E LOS NOTROS J17 S/E LOS NOTROS J14 S/E LOS NOTROS J11 S/E LOS NOTROS J8 S/E LOS NOTROS J5 S/E LOS NOTROS J2 S/E LOS NOTROS J18 S/E LOS NOTROS J16 S/E LOS NOTROS J15 S/E LOS NOTROS J13 S/E LOS NOTROS J12 S/E LOS NOTROS J10 S/E LOS NOTROS J9 S/E LOS NOTROS J7 S/E LOS NOTROS J4 S/E LOS NOTROS J1 S/E LOS NOTROS J6 S/E LOS NOTROS J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Los Notros: Canalización y tendido de cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en sala, patio y casetas. por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Canalización y tendido de cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en sala y patio, entra las casetas de las diagonales D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Instalación de armarios y entenas GPS por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ01, Los Notros o Paño Cent. Diag. DJ02-Los Notros o Paño Línea LJ03-Los Notros o Paño Linea LJ04, Los Notros o Paño Cent. Diag. DJ05-Los Notros o Paño Linea LJ06, Los	No tiene consumo afectado		ninguno			15-01-25 08:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025003105	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2351	S/E LOS NOTROS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Los Notros: Canalización y tendido de cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en sala, patio y casetas. por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Canalización y tendido de cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en sala y patio, entra las casetas de las diagonales D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Instalación de armarios y antenas GPS por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI01, Los Notros o Paño Cent. Diag. DJ02- Los Notros o Paño Linea LI03-Los Notros o Paño Linea LI04, Los Notros o Paño Cent. Diag. DJ05-Los Notros o Paño Linea LI06, Los	No tiene consumo afectado		ninguno			15-01-25 08:30
2025003159	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana Maria: Trabajos previos NUP 3286, Turno B Ejecución de actividades civiles fuera del patio de alta tensión,1) Replanteo, trazados, construcción y montaje de canaleta, fundaciones, plataformas.,2) Escarpe de 20 cm sector poniente subestación.,3) Co	Bajo	Actividades: S/E Ana Maria: Trabajos previos NUP 3286, Turno B Ejecución de actividades civiles fuera del patio de alta tensión,1) Replanteo, trazados, construcción y montaje de canaleta, fundaciones, plataformas.,2) Escarpe de 20 cm sector poniente subestación.,3) Corte, nivelación y relleno hasta nivel de plataforma,4) Instalación de cerco bulltiog y cerco acmafor,5) Construcción malla puesta a tierra sin conexión con la existente.,6) Colocación de soleras y nivelación de plataforma para	No tiene consumo afectado		ninguno			15-01-25 07:00
2025001139	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	514	S/E LOS LAGOS	14483	S/E LOS LAGOS B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Lagos: Investigación por sobrescritura de eventos en protección sistema 1 SEL 411L del paño B1.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Los Lagos o SCADA Local SE Los Lagos o Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Lagos, Vías de disparo Protección sistema 1 SEL411L del paño B1. Bloqueo de Trip. A disposición del jefe de faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-01-25 10:00
2025001138	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	514	S/E LOS LAGOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Lagos: Investigación por sobrescritura de eventos en protección sistema 1 SEL 411L del paño B1.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Los Lagos o SCADA Local SE Los Lagos o Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Lagos, Vías de disparo Protección sistema 1 SEL411L del paño B1. Bloqueo de Trip. A disposición del jefe de faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-01-25 10:00
2025001137	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	514	S/E LOS LAGOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Lagos: Investigación por sobrescritura de eventos en protección sistema 1 SEL 411L del paño B1.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Los Lagos o SCADA Local SE Los Lagos o Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Lagos, Vías de disparo Protección sistema 1 SEL411L del paño B1. Bloqueo de Trip. A disposición del jefe de faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-01-25 10:00
2024132026	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15592	S/E DUQUECO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52I2 de S/E Duqueco a solicitud de Transelec por faenas de Mantenimiento vegetativo, Roca, corta y poda de árboles L 220kV Duqueco-Los Peumos, C1.	Riesgo controlado de parte de Transelec.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro del periodo señalado.(SOD: 13486 Transelec, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			14-01-25 08:00
2025001108	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	PA S/E DON GOYO J2 PA S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con equipos energizados en patio 220 kV S/E Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 y 52j4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 09:00
2025001111	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	PA S/E DON GOYO J3 PA S/E DON GOYO J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras N° 273 a 345 y 347 a 421, LT La Cebada - Don Goyo y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002006	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E El Volcán: Mantenimiento y pruebas de funcionamiento a grupo de emergencia.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Cautín y SCADA Ciruelos y SCADA Los Lagos y SCADA Pullinque y SCADA Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: R/E El Volcán: Switch de mantenimiento parada de emergenciaBloqueo de jefe de faenaA disposición.-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 09:00
2024131854	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas de funcionamiento a Grupo de Emergencia del patio 154kV, 220 kV y 500kV.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas de funcionamiento a Grupo de Emergencia del patio 154kV, 220 kV y 500kV. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, En GE: Switch de mantenimiento parada de emergencia Modo parada de emergencia (Bloqueo de jefe de faena) A disposición.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 09:00
2025000973	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	26507 26508	S/E NUEVA POZO ALMONTE J8 S/E NUEVA POZO ALMONTE J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido y Cruce de conductor y cable OPGW entre las torres N° 155 y 156 del proyecto Transelec (código SNN4003-A, NUP 1147), sobre la línea de 220 kV Lagunas – Nueva Pozo Almonte de Engie, entre sus estructuras N° 638 y 639.	Bajo riesgo controlado, sin afectación a personas y clientes. Se solicita deshabilitar las reconexiones de los equipos 52J8 y 52J9 en SE Nueva Pozo Almonte.	Se solicita deshabilitar las reconexiones del 52J8 y 52J9 en SE Nueva Pozo Almonte.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:30
2025000969	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	26507 26508	S/E NUEVA POZO ALMONTE J8 S/E NUEVA POZO ALMONTE J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductor y cruce de conductor y cable OPGW entre las torres N° 11 y 12 del proyecto Transelec (código SNN4003-A, NUP 1147), sobre la línea de 220 kV Lagunas – Nueva Pozo Almonte de Engie, entre sus estructuras N° 481 y 484.	Bajo riesgo controlado por procedimientos de tendido de conductor y cable OPGW	Se solicita deshabilitar la reconexión del 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00
2025001045	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	PA S/E CENTRAL LA CEBADA J2 PA S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A SOLICITUD DE TRANSELEC POR LAVADO DE AISLACIÓN LA CEBADA DON GOYO, ESTRUCTURAS N° 273 a 345 y 347 a 421. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	SE La Cebada: 52J2 y 52J4 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00
2025002007	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautín: Limpieza y ajuste en regulador de tensión de cargador de baterías N°1 de 48 Vcc.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cautín o SS.AA. C.C. Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín, Cargador 1: Cerrar interruptor seccionador 52A3 y Abrir interruptor 52A1 48Vcc y Q21 panel 1 (A disposición del jefe de faena).-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00
2024131860	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2415	PA S/E CHARRUA KS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: S/E Charrua 500 kV, Coronografía y Termografía paño KS.		Actividades: S/E Charrua 500 kV, Coronografía y Termografía paño KS. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00
2025002014	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautin: Reparación de cargador de baterías N°2, 125Vcc por anormalidad.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cautín o SS.AA. C.C. Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín, Cargador 2: Cerrar interruptor 52S y abrir interruptor 52A2 y Q19 (A disposición del jefe de faena).-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00
2025001865	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos de montaje y alambrados de nuevo armario para implementación del nueva RTU.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Trabajos de montaje y alambrados de nuevo armario para implementación del nueva RTU. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Sistema SCADA o SSAA CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025001142	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885. - S/E Entre Rios: Montaje y pruebas GIS Intemperie para nueva Diagonal N°7, patio 500 kV.	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Montaje y pruebas GIS Intemperie para nueva Diagonal N°7, patio 500 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Rios. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-25 08:00
2025001205	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Entre Ríos: Montaje de equipos primarios en nueva Diagonal N°7, patio 500 kV. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: SE Entre Rios: Montaje de equipos primarios en nueva Diagonal N°7, patio 500 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-25 08:00
2025001140	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732 2733	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1 BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles para fundaciones, canaletas, canalizaciones y malla puesta a tierra patio 500 kV, asociado a Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos NUP 3885.		Actividades: SE Entre Rios: Obras civiles para fundaciones, canaletas, canalizaciones y malla puesta a tierra patio 500 kV. Nota: Actualmente se encuentra segregado el nuevo paño K20-K21 de los paños que se encuentran en servicio, no se consideran riesgos hacia las instalaciones en explotación. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-25 08:00
2025000512	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido y conexionado cables de fuerza y control paño J11	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	SE ANDES:SEÑALIZAR Y NO RECONECTAR 25203-25204-25205-25206-25207-25208-25210-5209-52J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-01-25 08:00
2025000165	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-SE Charrúa: Investigación y corrección intermitencias en Scada monarch asociada a URT G500 del patio de 154 KV. Durante los trabajos se perderá telemetría y telecontrol en Scada Monarch patio de 154kV por reinicios en URT.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Investigación y corrección intermitencias en Scada monarch asociada a URT G500 del patio de 154 KV. Durante los trabajos se perderá telemetría y telecontrol en Scada Monarch patio de 154kV por reinicios en URT. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000360	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22476	S/E ENCUENTRO J12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores y estructuras en S/E Cerro Dominador. Trabajos realizados por Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000353	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obras Civiles generales (retiro de gravilla, topografía, excavaciones para fundaciones de equipos, instalación de canalizaciones, canaletas, emplantillados) , asociados al paño J11.	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	SE Andes:Señalizar y no reconectar: 25203; 25204; 25205; 25206; 52J07; SE Futuro:Señalizar y no reconectar: 25208; 25210; 52J12; 5209.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000356	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Externo	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	22993	S/E SIERRA GORDA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores y estructuras en S/E Cerro Dominador. Trabajos realizados por Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda.	El riesgo de los trabajos es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000350	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25779	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores y estructuras de subestación en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo tomando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000348	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	23931 23932 23934 23935 25610 25776 25777 25778	S/E CERRO DOMINADOR J1 S/E CERRO DOMINADOR J2 S/E CERRO DOMINADOR J4 S/E CERRO DOMINADOR JR S/E CERRO DOMINADOR JBP1 S/E CERRO DOMINADOR J3 S/E CERRO DOMINADOR JT1 S/E CERRO DOMINADOR FT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores y estructuras en S/E Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J3, 5204 y 52JT1 en S/E Cerro Dominador. No reconectar 52J12 S/E Encuentro. No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025000164	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-SE Charrúa: Investigación y corrección intermitencias en Scada monarch asociada a URT GS00 del patio de 154 KV. Durante los trabajos se perderá telemetría y telecontrol en Scada Monarch patio de 154kV por reinicios en URT.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Investigación y corrección intermitencias en Scada monarch asociada a URT GS00 del patio de 154 KV. Durante los trabajos se perderá telemetría y telecontrol en Scada Monarch patio de 154kV por reinicios en URT. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000058	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación en LT 110 kV Río Salado - Potrerillos. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 S/E Río Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y 18:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000059	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30155	S/E RIO SALADO H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación en LT 110 kV Diego de Almagro - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 S/E Río Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y 18:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000369	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30639	S/E FUTURO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cruce de Línea sobre LT 220 kV Andes - SE Futuro. Tendido de conductor, Sobre LT ANDES - SE FUTURO 220kV En SE Andes: No reconectar 52J9 En SE Futuro: No reconectar 521t	Riesgo controlado, se tomarán todas las medidas de precaución al momento de realizar el trabajo	Cruce de Línea sobre LT 220 kV Andes - SE Futuro. Tendido de conductor, Sobre LT ANDES - SE FUTURO 220kV En SE Andes: No reconectar 52J9 En SE Futuro: No reconectar 521t	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000349	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2095	S/E PV CERRO DOMINADOR	23937 23938	S/E PV CERRO DOMINADOR JT1 S/E PV CERRO DOMINADOR ET1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores y estructuras en S/E PV Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E PV Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2024132028	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de verificación de enlace GateWay a RTU A y RTUB. Configuración en caso de ser necesario de Gate Way y RTUA y RTU B	Riesgo de pérdida de comunicación con RTU A y RTU B durante el reincio de los equipos.	Se solicita Solicitud de Intervención para comprobar enlace 104 desde RTU a y RTU B hacia Gateway de Nuevo SCADA. Los trabajos se realizarán fuera del horario de generación a partir de las 20:00h dado que se puede producir pérdidas de comunicación debido al reinicio de equipos. Los trabajos tendrán una duración máxima hasta las 07:00h solicitando suspender SI en cada jornada para tener SCADA operativo durante el horario de generación.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 20:30
2024129950	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	474	S/E PULLINQUE	1383	S/E PULLINQUE B5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del paño B5, por trabajos de desalambrado y retiro de interruptor 52B5 y TTCC, (incluye fundaciones). Lo anterior asociado al NUP 4029. El nuevo equipo se instalará en el mismo lugar que al actual equipo por lo tanto una vez realizado el reemplazo y pruebas eléctricas se subirá el protocolo de las pruebas eléctricas para solicitar la puesta en servicio. Paño B5 quedara con sus desconectadores 89B5-1 y 89B5-2 abiertos.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Desconexión del paño B5, por trabajos de desalambrado y retiro de interruptor 52B5 y TTCC, (incluye fundaciones). Lo anterior asociado al NUP 4029. El nuevo equipo se instalará en el mismo lugar que al actual equipo por lo tanto una vez realizado el reemplazo y pruebas eléctricas se subirá el protocolo de las pruebas eléctricas para solicitar la puesta en servicio. Paño B5 quedara con sus desconectadores 89B5-1 y 89B5-2 abiertos..	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 12:00
2024133343	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: Trabajos Proyecto SNA3018-A NUP 3883 Etapa 1, "Trabajos Previos": Trabajos de acondicionamiento de zona para instalación de Faena en patio despejado, no se ingresará a ningún paño energizado.	Bajo	Actividades: S/E Encuentro: Trabajos Proyecto SNA3018-A NUP 3883 Etapa 1, "Trabajos Previos": Trabajos de acondicionamiento de zona para instalación de Faena en patio despejado, no se ingresará a ningún paño energizado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
2024131245	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	2748	S/E SAUZAL T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por construcción de foso separador de aceite AT#4.-	Bajo	Actividades: S/E Sauzal: Construcción de cámaras y foso separador de aceite asociado a AT#4, con uso de maquinaria.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal o l. 154kV Sauzal-Rancagua, C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024132174	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	367	S/E ILLAPEL	35225 35223 35224 35226 35227 35228 35229 35230	S/E ILLAPEL ES [EN_REVISION] S/E ILLAPEL HT3 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ET3 [EN_REVISION] S/E ILLAPEL EG [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ET [EN_REVISION] S/E ILLAPEL EB [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ES [EN_REVISION] S/E ILLAPEL ETSA [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a proyecto de ampliación en S/E ILLAPEL NUP 1157 Coquimbo. El Trabajo consiste en la Inspección, revisión y corrección de conexiones BT en equipos de control y protecciones en sala comando SE Illapel.	Trabajo de riesgo controlado	A solicitud de FERROVIAL, a través de SODI N° 138 Interempresas. Se realizará la inspección, revisión y corrección de conexiones BT en equipos de control y protecciones en sala comando SE Illapel. Se requiere la conexión provisoria a los Servicios Auxiliares existentes, específicamente en TDCA en Panel N°7 de la caseta de comando de S/E Illapel .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
2024132053	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	21342 21317 21318 21320 21341	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H2 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN PAÑO HS. • Verificación de giro, aplome y flecha de estructuras. • Trabajos de torqueo de estructuras bajas y altas. • Soldaduras de pletinas y prensas de sistema de malla a tierra de paño HS. • Aplicación de Grout y terminaciones anclajes de fundaciones. • Montaje de cadenas de aislación de paño HS. • Chicoteo o instalación de conductores Paño HS. • Pruebas SAT de equipos primarios de Paño HS. • Pruebas de nivel cero y uno de equipos primarios de Paño HS. • Cableado, conexionado	RIESGO BAJO,TODOS LOS RIESGOS CONTROLADOS SEGÚN MATRIZ	CONDICIONES REQUERIDAS: • No reconectar, 52 H1.- 52 H2.- 52 H3.- 52 H4.- 52HT4. • Trabajos cercanos en patio de alta nuevo paño HS. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
2024130895	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	529	S/E PUERTO MONTT (STS)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE PUERTO MONTT: Cambio de RTU SEL 3530-4 por SEL 3555 por aumento de la subestación - Intervención LOCAL de RTU SEL RTAC (LOCAL) para rescatar las configuraciones. - Intervención Local para para realizar back up de la instalación. - Conectar la computadora portátil al puerto de configuración de la nueva RTU. - Cargar la configuración respaldada y realizar ajustes necesarios para adaptarla a la nueva unidad. - Validar los parámetros de comunicación (IP, puertos, protocolos). - Configurar y verificar los puntos de entrada/salida (I/O). - Realizar pruebas de comunicación con el sistema SCADA. - Simular	Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación por 5 min cuando se descargue la configuración SCADA y RTUs.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (PT 13848 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
2024129241	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	29135 29136	S/E CENTINELA JB1 S/E CENTINELA JB2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TRABAJOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA FUTURA DIAGONAL S Y 6 Estas actividades incluyen las actividades de OOCC relacionadas, tales como; - Montaje de Fundación prefabricadas. - Trabajos de Topografía - Excavación bajo barra 2. - Trabajo de IIFF (Carga y Descarga) - Instalación de enfierraduras en excavación. - Relleno, perfilado, compactado y excavación - Confección de Moldaje, instalación de moldajes y descimbre. - Instalación de monolitos - Prearmado de estructuras - Reposición de MPT. - Montaje de estructuras bajas y altas. - Montaje de material	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE CENTINELA87B1 HABILITADA SE CENTINELA87B2 HABILITADA	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 08:00
2024131977	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206 24207	PA S/E MARIA ELENA J3 PA S/E MARIA ELENA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LAT María Elena Frontera Cto 1. a solicitud de Transelec por trabajos NUP 3287: Reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas	Asociado a NUP 3287, (SODI 13469 de Transelec a SATT, control interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 05:00
2024131929	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	3304 3305	BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP1 BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prearmado y montaje de estructuras bajas. Proyecto segundo circuito Linea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar : 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7 y 52J8 en Nva. Chuquicamata. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 08:00
2024131927	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	3304 3305	BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP1 BA S/E NUEVA CHUQUICAMATA 220KV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Obras civiles generales : Retiro de gravilla, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje y hormigón. Proyecto segundo circuito Linea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva	Riesgo bajo segun analisis	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar : 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7 y 52J8 en Nva. Chuquicamata. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024132721	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera, Trabajos previos NUP 3288: Instalación de cadenas de aislación, tendido y templado de conductores de AT entre Marcos de Linea. Incluye chicoteo AT de equipos primarios y tendido cable de guarda.	Medio	Actividades: S/E Frontera, Trabajos previos NUP 3288: Instalación de cadenas de aislación, tendido y templado de conductores de AT entre Marcos de Linea. Incluye chicoteo AT de equipos primarios y tendido cable de guarda. Nota: Trabajos fuera del Patio energizado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o SS.GG. Frontera Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 07:00
2025000593	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	575	S/E ITAHUE	2515	S/E ITAHUE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Curso forzoso a solicitud de EFE, para trabajos en su subestación	Bajo	Actividades: A solicitud de EFE desconexión de paño B1 por trabajos en la subestación EFE Itahue. Restricciones: No hay, instalación desconectada. Instalaciones en Riesgo: Paño B1línea EFE Itahue . Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-01-25 15:00
2024132562	Subestacion	Ejecución Exitosa	NORACID S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	1580	MEJILLONES 110/13.8 KV 30 MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento preventivo mayor a Transformador 110/13,8 kV, considera equipos de paños HT2 y CT3 en S/E Mejillones. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52HT2, 89HT2-1, 89HT2-2, 52CT3 y 89CT3-1 en S/E Meillones.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-01-25 08:00
2024132333	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2789 2788 2792 2787	S/E VALLENAR C2 S/E VALLENAR C3 S/E VALLENAR C4 S/E VALLENAR C5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, Construcción Fosos Agua/Aceite.		Actividades: S2N6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV; Construcción Fosos Agua/Aceite: donde se incluyen las actividades de armaduras (Enfierradura), Instalación de Moldajes, hormigonado y rellenos (sin uso de maquinarias) ,Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua: donde se incluyen las actividades de excavación, emplantillado, armaduras, Instalación de Moldajes, Hormigonado, descimbre y relleno (Se consideran	No tiene consumo afectado		ninguno			02-01-25 08:00
2024130279	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALAFITOS	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos asociados al proyecto de ampliación de SE Palafitos.	No ha Mayores riesgos asociados, contenidos en ART.	No requiere de Maniobras Operacionales. Descripción detallada de faena a realizar: Mejoramientos en IIFF/Replanteo general de fundaciones/instalación de niveletas/retiro de gravilla/ excavación para fundaciones y canaletas /emplantillados/instalación de armaduras/instalación de moldajes /Instalación de Fundaciones prefabricadas/ Instalación de pernos/hormigonado/ Rellenos controlados/albañilería/intervención MPT/Montaje Cimentaciones Pre-fabricados /se solicita	No tiene consumo afectado		ninguno			02-01-25 08:00
2024122757	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de Bandeja ODF y Fusión de Fibra Óptica Armario FF.OO. y MUX-12 Dirección S/E Frontera Sala telecomunicaciones S/E Lagunas 220kV. El trabajo se realizará en armario existente (no Abengoa) trabajando en fibras del Proyecto de Abengoa.	Bajo	Actividades: Instalación de Bandeja ODF y Fusión de Fibra Óptica Armario FF.OO. y MUX-12 Dirección S/E Frontera Sala telecomunicaciones S/E Lagunas 220kV. El trabajo se realizará en armario existente (no Abengoa) trabajando en fibras del Proyecto de Abengoa (No de terceros) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			02-01-25 08:00
2024130936	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22912	S/E POZO ALMONTE SS/AA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Reparación de desconectadores de Fusibles N°2 SSAA	Bajo, según matriz de riesgos.	-Se requiere abierto 89BSA2-F Nota: Cabe destacar que este equipo, el transformador quedara indisponible hasta que se repare el fusible	No tiene consumo afectado		ninguno			01-01-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024128403	Subestacion	Ejecución Exitosa	GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	636	S/E EL PEUMO	31355	S/E EL PEUMO E4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio de paño E4 S/E Peumo, asociado a la puesta en servicio de PMG Palermo NUP 2993. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena 52E4, 89E4-1 y 89E4 2 S/E El Peumo.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización y puesta en servicio de paño E4 S/E Peumo, asociado a la puesta en servicio de PMG Palermo NUP 2993. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena 52E4, 89E4-1 y 89E4-2 S/E El Peumo.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-01-25 00:00
2024131493	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1056	S/E EL LLANO	16352	S/E EL LLANO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Andina se requiere la desconexión del paño J1 de S/E El Llano, asociado a la LT 220 kV El Llano - SAG, debido a probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera.	Riesgos declarados por Codelco Andina, probabilidad de descargas atmosféricas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-12-24 12:00
2024130778	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1880	S/E HAMBURGO	34368 17926 17927 17928 22558 22559 22560 22561	S/E HAMBURGO B1 [EN_REVISION] S/E HAMBURGO 4.16 KV BP1 S/E HAMBURGO 4.16 KV BP2 S/E HAMBURGO 69 KV S/E HAMBURGO BT1 S/E HAMBURGO BT2 S/E HAMBURGO DT1 S/E HAMBURGO DT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Upgrade de RTU S300-RT-101 existente. Posible intermitencia en las comunicaciones. Actualización de Hardware y Software de RTU, integración de IED's de nueva subestación digital, extracción de Backup, instalación de tarjetas S60CMR01 R0002, carga de nuevas configuraciones. Pruebas SAT nuevos módulos RTUS60.	riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Hamburgo: No Reconectar 52B1 y 52B72.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-12-24 08:18
2024130779	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1880	S/E HAMBURGO	34368 17926 17927 17928 22558 22559 22560 22561	S/E HAMBURGO B1 [EN_REVISION] S/E HAMBURGO 4.16 KV BP1 S/E HAMBURGO 4.16 KV BP2 S/E HAMBURGO 69 KV S/E HAMBURGO BT1 S/E HAMBURGO BT2 S/E HAMBURGO DT1 S/E HAMBURGO DT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas "SAT" de subestación digital del nuevo paño línea transformador, certificaciones de protecciones nuevas, pruebas nivel 0, 1, 2, 3 y SITR. Armario de control y protecciones de paño Línea B1 (0770-CO-014), armario de Merging Unit (MU) (0770-CO-017)	riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Hamburgo: No Reconectar 52B1 y 52B72.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-12-24 07:20
2024129718	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	24206	PA S/E MARIA ELENA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño 52J3 para realizar "Desmontaje y montaje de los equipos primarios; 89J3-2, y 52J3 para el reemplazo de estos mismos. Y adecuaciones a estructuras paño J3". El 52J3 y 89J3-2 ya se encontraran previamente desvinculados de AT en desconexión SD N° 2024129469. Trabajos asociados a Proyecto NUP 3287.	Riesgo bajo y controlado, el paño J3 ya se encontraría desvinculado.	PT N° 12977, control interno SATT. Equipos quedaran desvinculados en desconexión N° 1 SD N° 2024129469.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-12-24 07:00
2024129635	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	34427 34426 34428 34425	PA S/E MONTE MINA J16 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J15 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J17 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J14 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina (etapa VI y VII) por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones.	Bajo	Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., NUP1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 500kV Parinas-Monte Mina, C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-12-24 08:00
2024129638	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina (etapa VI y VII) por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones.	Bajo	Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., NUP1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 500kV Parinas-Monte Mina, C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-12-24 08:00
2024129637	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina (etapa VI y VII) por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones.	Bajo	Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., NUP1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 500kV Parinas-Monte Mina, C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-12-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024129636	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina (etapa VI y VII) por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones.	Bajo	Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., NUP1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 500kV Parinas-Monte Mina, C2. Temporalidad de las	No tiene consumo afectado		ninguno			19-12-24 08:00
2024129634	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	4220 4219	BA S/E MONTE MINA 220 kV BP2 [EN_REVISION] BA S/E MONTE MINA 220 kV BP1 [EN_REVISIÓN]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina (etapa VI y VII) por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones.	Bajo	Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., NUP1146: Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio, considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Monte Mina, C1 o L 500kV Parinas-Monte Mina, C2. Temporalidad de las	No tiene consumo afectado		ninguno			19-12-24 08:00
2024128682	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	4219 4220	BA S/E MONTE MINA 220 kV BP1 [EN_REVISIÓN] BA S/E MONTE MINA 220 kV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio. Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio (considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA). NUP 1146 - Proyecto ON Nueva Linea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV.	Instalación con riesgo: Linea 220kV Monte Mina - Nueva Zaldivar C2, durante los trabajos de análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio.	Condiciones: no hay. -- - Nivel de riesgo: bajo. - -- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo, tablero +AC-HMI. --- Observaciones: análisis fasorial considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-12-24 08:00
2024128688	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio. Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio (considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA). NUP 1146 - Proyecto ON Nueva Linea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV.	Instalación con riesgo: Linea 220kV Monte Mina - Nueva Zaldivar C2, durante los trabajos de análisis fasorial en protecciones, con Paño en servicio.	Condiciones: no hay. -- - Nivel de riesgo: bajo. - -- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo, tablero +AC-HMI. --- Observaciones: análisis fasorial considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-12-24 08:00
2024128687	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio. Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio (considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA). NUP 1146 - Proyecto ON Nueva Linea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV.	Instalación con riesgo: Linea 220kV Monte Mina - Nueva Zaldivar C2, durante los trabajos de análisis fasorial en protecciones, con Paño en servicio.	Condiciones: no hay. -- - Nivel de riesgo: bajo. - -- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo, tablero +AC-HMI. --- Observaciones: análisis fasorial considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-12-24 08:00
2024128684	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2458	S/E MONTE MINA [EN_REVISION]	34420 34421 34422 34423 34424 34425 34426 34427 34428 34429	PA S/E MONTE MINA J7 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J8 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J10 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J11 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J13 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J14 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J15 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J16 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J17 [EN_REVISION] PA S/E MONTE MINA J18 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio. Análisis fasoriales de Nueva Subestación Monte Mina por puesta en servicio (considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios auxiliare y sistema SCADA). NUP 1146 - Proyecto ON Nueva Linea 2x500 kV Parinas - Likanantai (Monte Mina), Energizada en 220 kV.	Instalación con riesgo: Linea 220kV Monte Mina - Nueva Zaldivar C2, durante los trabajos de análisis fasorial en protecciones, con Paños en servicio.	Condiciones: no hay. -- - Nivel de riesgo: bajo. - -- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo, tablero +AC-HMI. --- Observaciones: análisis fasorial considera las verificaciones de los sistemas de protecciones, controladores de paño, medidores de energía, sistemas de comunicaciones, sistemas de servicios.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-12-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024126844	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Canalización y tendido de fibra óptica, cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en patio de 220kV, entra las casetas de los paños J01, J16, J09, J22, J24, JR1, JR2, JR3, SSGG 220kV y Sala de Comunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Canalización y tendido de fibra óptica, cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en patio de 220kV, entra las casetas de los paños J01, J16, J09, J22, J24, JR1, JR2, JR3, SSGG 220kV y Sala de Comunicaciones. Instalación de armarios y entenas GPS por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ24, Charrúa o Paño Linea LJ22, Charrúa o Paño Linea LJ16, Charrúa o Paño Linea LJ01, Charrúa o Paño Acoplador JR01	No tiene consumo afectado		ninguno			11-12-24 08:30
2024126843	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	14487 5677 2399 2408 14493 14492 14491 2414	S/E CHARRUA J24 S/E CHARRUA J22 PA S/E CHARRUA J16 PA S/E CHARRUA J1 S/E CHARRUA JR3 S/E CHARRUA JR2 PA S/E CHARRUA JR1 S/E CHARRUA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Canalización y tendido de fibra óptica, cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en patio de 220kV, entra las casetas de los paños J01, J16, J09, J22, J24, JR1, JR2, JR3, SSGG 220kV y Sala de Comunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Canalización y tendido de fibra óptica, cables de control y de servicios auxiliares en trincheras existentes en patio de 220kV, entra las casetas de los paños J01, J16, J09, J22, J24, JR1, JR2, JR3, SSGG 220kV y Sala de Comunicaciones. Instalación de armarios y entenas GPS por obra NUP3598 Automatismo De Control De Transferencias Charrua - Santa Clara -- Mulchen 2x220kV. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ24, Charrúa o Paño Linea LJ22, Charrúa o Paño Linea LJ16, Charrúa o Paño Linea LJ01, Charrúa o Paño Acoplador JR01	No tiene consumo afectado		ninguno			11-12-24 08:30
2024126666	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Intervención	Origen Externo	Programada	2377	S/E RONCACHO	31941 31942	S/E RONCACHO J7 S/E RONCACHO J8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Paños 220 kV JR, J5, Barra de Transferencia, Marco de Barra y Linea en S/E Parinacota. de acuerdo a lo indicado en SODI 1836, asociado a SI 2024120541.	Medio, empresa externa controlará el riesgo a personas y equipos.	condiciones requeridas: SE RONCACHO no reconectar 5217 ; no reconectar 5218.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-12-24 08:00
2024126046	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	577	S/E LAJA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados a "Proyecto MR Ampliación en S/E Laja", NUP 3258.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Pruebas de Comisionamiento y pruebas SAT de control y protecciones, a equipos de nuevo Paño BT1 y CT1 (trabajos previos a PES), se realizarán pruebas funcionales nivel 0, 1 y 2 de los nuevos paños (desvinculados del servicio). Generación de señales para para pruebas nivel 3, con centro de control y pruebas SITR con el CEN. Carga de ajustes parametrización y pruebas efectivas de disparo de acuerdo con ECAP. Trabajos asociados a "Proyecto MR Ampliación en S/E Laja", NUP 3258. Instalaciones en Riesgo: Paño Común Transformación BT	No tiene consumo afectado		ninguno			09-12-24 08:00
2024126045	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	577	S/E LAJA	493	BA S/E LAJA 66KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados a "Proyecto MR Ampliación en S/E Laja", NUP 3258.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Remate de canalización, canalizaciones finales a equipos. Tendido y Conexionado de Conductores BT, para nuevo TR 66/13.2kV. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Laja o Paño Linea LB02, LAJ-Charrua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-12-24 08:00
2024126043	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	493 494	BA S/E LAJA 66KV BP1-1 BA S/E LAJA 13.8KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados a "Proyecto MR Ampliación en S/E Laja", NUP 3258.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Topografía, excavaciones, instalación de enfierradura, instalación de moldajes, hormigonados e instalación de cercos perimetral y canalizaciones, para nuevo TR 66/13.2kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-12-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024120451	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1999	BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Overhaul y upgrade control bahia ATR1	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas:Condiciones: Barra 2 A disposición de jefe de faena. 89JB2-1T A disposición de jefe de faena. 89JB1-1T Abierto y Bloqueado. 89JAT1-1 Abierto y Bloqueado. 89JAT1-2 A disposición de jefe de faena. 89JAT1-1T A disposición de jefe de faena. 89JAT1-2T A disposición de jefe de faena. 89JAT1-3 A disposición de jefe de faena. 89JAT1-3T A disposición de jefe de faena. 52JAT1 A disposición de jefe de faena . Bloqueo de BU	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-24 08:00
2024118271	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1999	BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Overhaul y upgrade control bahia TG3	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: Barra 2 A disposición de jefe de faena. 89JB2-1T A disposición de jefe de faena. 89JTG3-1 Abierto y Bloqueado. 89JTG3-2 A disposición de jefe de faena. 89JTG3-1T A disposición de jefe de faena. 89JTG3-2T A disposición de jefe de faena. 89JTG3-3 A disposición de jefe de faena. 89JTG3-3T A disposición de jefe de faena. 52JTG3 A disposición de jefe de faena. 52G-TG3 Abierto y Bloqueado. 89G TG3 Abierto y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-24 08:00
2024114636	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2474	S/E LOS POETAS [EN_REVISION]	34897	S/E LOS POETAS 83 [EN_REVISION]	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	52B3 se encuentra con bajo nivel de gas, se requiere rellenar Gas SF6. Paño se mantendrá transferido al paño BR (paño de transferencia). No tiene consumos afectados.	Riesgo bajo , ejecuta con personal especialista en terreno. Sin afectación de consumos.	no tiene perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-11-24 12:40
2024114592	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2290	S/E LITORAL CENTRAL	34938	S/E LITORAL CENTRAL B9 [En_Revision]	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	52B9 se encuentra con bajo nivel de gas, se requiere rellenar Gas SF6. Paño se mantendrá transferido al paño BR (paño de transferencia). No tiene consumos afectados.	Riesgo bajo , ejecuta con personal especialista en terreno. Sin afectación de consumos.	no tiene perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-11-24 11:40
2024105424	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	31482	PA S/E EL LAUREL ET2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Patio de 23 kv, trazado y replanteo, modificación y reparación de MPT, retiro y montaje de cerco acmafor, retiro de material apoyado con maquinaria. Actividades en equipos propiedad de SAESA		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-10-24 08:00
2024105423	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	3491	T2D S/E EL LAUREL JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Patio de 23 kv, trazado y replanteo, modificación y reparación de MPT, retiro y montaje de cerco acmafor, retiro de material apoyado con maquinaria. Actividades en equipos propiedad de SAESA		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-10-24 08:00
2024104265	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	31480	PA S/E EL LAUREL BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Trabajos de Obras Civiles Patio de 66 kV, trazado y replanteo, modificación y reparación de MPT, retiro y montaje de cerco acmafor. Actividades en los equipos propiedad de SAESA.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-10-24 08:00
2024104264	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2078	S/E EL LAUREL	502	T3D S/E EL LAUREL JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación El Laurel, Trabajos de Obras Civiles Patio de 66 kV, trazado y replanteo, modificación y reparación de MPT, retiro y montaje de cerco acmafor. Actividades en los equipos propiedad de SAESA.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-10-24 08:00
2024099899	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2226	S/E CALAMA NUEVA	21258	S/E CALAMA NUEVA H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por precaucion se debe transferir paño H3 a paño de transferencia HR. punto con temperatura en 89H3-1	Riesgo bajo, por precaucion se debe transferir paño H3 a paño de transferencia HR. punto con temperatura en 89H3-1	Curso Forzoso	No tiene consumo afectado		ninguno			26-09-24 19:15
2024076478	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA	374	Desconexión	Origen Interno	Programada	1841	S/E CERRO COLORADO	17855 17856 21468 21469 21470 21471 21472	S/E CERRO COLORADO 110 KV S/E CERRO COLORADO 12 KV S/E CERRO COLORADO HL S/E CERRO COLORADO HT1 S/E CERRO COLORADO CT1 S/E CERRO COLORADO HT2 S/E CERRO COLORADO CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido al proceso de cierre temporal que está llevando Minera Cerro Colorado, donde la configuración del sistema EDAC-BF no tiene funcionalidad debido a que las cargas que están en el sistema actual y en la propuesta aprobada por el CEN, no están energizadas. Es que se requiere la inhabilitación transitoria del EDAC-BF de CMCC.	El riesgo es bajo dada la naturaleza del trabajo.	El EDAC-BF no operará debido a que no hay cargas que desprender para cada escalón.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-24 10:00
2024068225	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2288	S/E GUARDIAMARINA	29894	S/E GUARDIAMARINA HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño 52HR (Normal desconectado) para realizar retiro de chicote fase 1 del paño 52HR, y reemplazar chicote fase 1 del paño 52H2, todo lo anterior para eliminar de forma provisoria punto con temperatura en prensa superior 52H2 de SE Guardiamarina.	Riesgo bajo y controlado, interruptor se encuentra con desconectadores abiertos.	PT 3466 control interno STS, SD asociada 2024063400- 2024063401.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-06-24 17:26
2020049324	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reseteo de controlador HT2 de SE Valle de los Vientos.	NO HAY RIESGOS MAYORES.	LA CONDICIÓN ACTUAL NO PERMITE VISUALIZAR EL ESTADO DEL 52HT2 EN S/E VALLE LOS VIENTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-20 13:36

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Subestacion: 266

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2018053252	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA		Actividades: Verificación protección diferencial de barras, Habilitación de las Unidades de Bahía 87B asociadas a los paños J5 y J6 de SAESA, motivado a reubicación de tableros de comunicación de FO que involucran los servicios de comunicación de ambas unidades.Eliminar Trabajos a solicitud de Proyecto Seccionamiento Celeo Redes (S/E Ifapa). Requiere SIP Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro	No tiene consumo afectado		ninguno			19-08-18 21:00
27020	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR	200	Intervención	Origen Interno	Programada	879	S/E CEMENTOS BIO BIO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Deshabilitación del esquema EDAC de BF y STR de Cementos Bio Bio del Sur S.A. por deficiencias técnicas de los equipos que los componen. El nuevo sistema mantendrá los niveles de desprendimiento de cargas asociados a los diferentes escalones de frecuencia convenidos de acuerdo con la solicitud de habilitación autorizada según D.O. N° 557/2006 Fechas F/S 23.09.2016 hasta el 30.10.2016	No tiene consumo afectado		ninguno			24-09-16 11:40
7304	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EOLICO EL ARRAYAN	1922	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1698	S/E EL ARRAYAN	1489	BA S/E EL ARRAYAN 33KV BARRA PRINCIPAL	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones			Desconexion de Transformador de SSAA debido a perdida de aislacion en mufa lado 33kV. mientras se realicen trabajos correctivos, los SSAA seran energizados mediante GE.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-05-16 14:40

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Central Generadora: 60

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004971	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion de parque solar el manzano durante horario nocturno para realizar prueba VLF y descargas parciales a circuito 4 y 5 .	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	NA	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 23:00
2025007028	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1740	PFV SOL DEL DESIERTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV SDD por trabajos relacionados con la SDCF N° 2025007024 correspondientes a la desconexión del paño J9 y J10 de S/E María Elena por trabajos de Energización Operacional del paño J8.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Desconexión de PFV SDD por trabajos relacionados con la SDCF N° 2025007024 correspondientes a la desconexión del paño J9 y J10 de S/E María Elena por trabajos de Energización Operacional del paño J8.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-01-25 20:30
2025005393	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Intervención	Origen Interno	Programada	491	PFV PUERTO SECO SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	3.5	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		22-01-25 20:00
2025004678	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	399	PFV FINIS TERRAE		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de parque Finis Terrae, LT 220 kV Encuentro - Rande para realizar Mantenimiento Integral Transformador de Poder TR2 y Cambiador de Tap Bajo Carga Paño JT2. Mantenimiento Integral Transformador de Pedestal Paño JT2. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTCC) Paño JT2. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTCC) Paño J1. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTPP) Paño J1.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Trabajos se realizaran en horario fuera de produccion solar	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		22-01-25 20:00
2025004579	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1900	PFV GUANCHOI		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo en subestacion Bella Monica y mantenimiento correctivo por cambio de aislador tipo disco en torre (2-S-13-15 y marzo de transferencia). Se solicita desconexión de la linea 220 kV SE Bella Monica - paño J15 SE Illapa y parque PFV Guanchoi	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion de parque solar en horario diurno.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 19:30
2025002096	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	1694	PFV RIO ESCONDIDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo por realizar: Pruebas funcionales del esquema de protecciones de falla interruptor (50BF). Equipo Intervenido: Relés de Control y Protecciones de las Celdas MT 33kV de celdas F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F71, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F72. Pruebas hacia Interruptor principal 52IT1	Riesgo bajo ya que los trabajos se harán con instalaciones desenergizadas	Trabajos se realizarán fuera de horario de producción.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		22-01-25 19:30
2025005342	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	199	TER NUEVA RENCA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	230	Potencia Máxima y Consumo Específico Neto	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Se requiere en servicio con variaciones de carga, de acuerdo con el perfil enviado	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		22-01-25 19:00
2025005436	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	123	HP ISLA	42	HP ISLA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar Modificaciones de lógica en los controladores, corrección escalamiento de consignas.	Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 11:00
2025005434	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	123	HP ISLA	41	HP ISLA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar Modificaciones de lógica en los controladores, corrección escalamiento de consignas.	Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 10:00
2025004426	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Programada	291	HP ALTO RENAICO		CENTRAL COMPLETA	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce de arboles con camion capacho y reemplazo de cuchillos seccionadores.	el riesgo es bajo,central f/s	Roce de arboles con camion capacho y reemplazo de cuchillos seccionadores.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 10:00
2025005566	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	1688	Intervención	Origen Interno	Programada	1651	PFV SANTA ISABEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	170.19	Revisión y prueba de señales del controlador de potencia de la planta solar. No implica movimientos de potencia efectiva producto de la prueba. Durante las pruebas estará disponible el control del parque para cumplir las instrucciones de operación del CDC.	El riesgo del trabajo es bajo.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-01-25 10:00
2025004419	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Desconexión	Origen Interno	Programada	258	HP RENAICO		CENTRAL COMPLETA	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce de arboles con camion capacho y reemplazo de cuchillos seccionadores.	el riesgo es bajo,central f/s	Roce de arboles con camion capacho y reemplazo de cuchillos seccionadores.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 10:00
2025006453	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PATAGUILLA SOLAR SPA [En_Revision]	2079	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2008	PFV PATAGUILLA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se observa ruido extraño en linea de evacuación, se requiere apertura para revision	Riesgo electrico, riesgo de caida en altura - Apertura de interruptor 52FT1	Se observa ruido extraño en linea de evacuación, se requiere apertura para revision	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-01-25 09:20
2025005491	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Desconexión	Origen Interno	Programada	179	HP CURILLINQUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar limpieza de enfriadores A-B-C del transformador de poder.	Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 09:00
2025005189	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA EÓLICA SAN MATIAS SPA	2157	Intervención	Origen Interno	Programada	2091	PE SAN MATIAS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión en la configuración de señales ICCP de PE San Matias. Posible intermitencia de datos hacia el CEN.	Riesgo es controlado y se tomarán las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Durante la intervención se presentarán posibles intermitencias de datos del PE San Matías.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-01-25 09:00
2025003496	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	408.1	Pruebas Normativas en el PE Horizonte Norte para su Entrada en Operación, la cuales involucran Parámetros Operacionales (Mínimo Técnico, Potencia Máxima, Partida y Detención). Servicios Complementarios y Validación de Modelos Dinámicos. Se requiere que el Parque Horizonte Norte quedé sin limitaciones de generación, por cuanto estas pruebas exigen alcanzar la mayor generación posible para todos los días	Pruebas Normativas en el PE Horizonte Norte para su Entrada en Operación, la cuales involucran Parámetros Operacionales (Mínimo Técnico, Potencia Máxima, Partida y Detención). Servicios Complementarios y Validación de Modelos Dinámicos. Se requiere que el Parque Horizonte Norte quedé sin limitaciones de generación, por cuanto estas pruebas exigen alcanzar la mayor generación posible para todos los días	Pruebas Normativas en el PE Horizonte Norte para su Entrada en Operación, la cuales involucran Parámetros Operacionales (Mínimo Técnico, Potencia Máxima, Partida y Detención). Servicios Complementarios y Validación de Modelos Dinámicos. Se requiere que el Parque Horizonte Norte quedé sin limitaciones de generación, por cuanto estas pruebas exigen alcanzar la mayor generación posible para todos los días	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		22-01-25 08:00
2025005548	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	2090	HE LOS CONDORES [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar carga de actualización de Scada (PGP CEZ) Maule Proyecto Los Cóndores.	Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.	Podría producir momentáneamente micro corte comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Central Generadora: 60

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004052	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Intervención	Origen Interno	Programada	328	HP ITATA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de firewall en la red de control por cambio de equipo, esta labor resultará en una interrupción de comunicación con las señales enviadas al Coordinador.	Los trabajos programados no implican riesgo para la continuidad operacional, serán ejecutas según procedimientos.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		22-01-25 08:00
2025004850	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	251	PE CUEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Según SD: 2025004837, Se realizara Instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180. por lo que S/E CENTRAL CUEL quedara desenergizada y PE CUEL estará sin generación durante el desarrollo de estos trabajos.	Se requiere la desconexión de la línea AT para la instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180. El riesgo es bajo, ya que los trabajos se realizarán con la línea des energizada, garantizando la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de las labores. es por ello que el PE CUEL estará sin generación durante el desarrollo de estos trabajos.	.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 08:00
2024131643	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	114	HP CARENA	31 32	HP CARENA U3 HP CARENA U4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB mecánico, eléctrico, control y pruebas de las unidades 3 y 4 de Carena	MPB mecánico, eléctrico, control y pruebas de las unidades 3 y 4 de Carena	MPB mecánico, eléctrico, control y pruebas de las unidades 3 y 4 de Carena	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 08:00
2025004250	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA SARCO SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	516	PE SARCO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	153	Se requiere realizar tensionado de pernos base de turbinas 38, 36, 05, 07 y 13, con Interruptor 52E-9 abierto y seccionador 89E9-1 abierto correspondiente al circuito N°9, 33 KV (barra N°2). PE Sarco quedará con 153MW disponibles.	Según Solicitud de desconexión asociada SD2025004248, se requiere realizar tensionado de pernos base de turbinas 38, 36, 05, 07 y 13, con Interruptor 52E-9 abierto y seccionador 89E9-1 abierto correspondiente al circuito N°9, 33 KV (barra N°2). PE Sarco quedará con 153MW disponibles.	Trabajos asociado a SD2025004248	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		22-01-25 07:00
2025001545	Central Generadora	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 1 SPA	2407	Desconexión	Origen Interno	Programada	1741	PFV LA CRUZ SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: PFV La Cruz Solar fuera de servicio y desconectado.	El riesgo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a equipos primarios en S/E La Cruz Solar, considera Transformador principal, interruptores, seccionadores, pararrayos, entre otros. Condiciones requeridas: PFV La Cruz Solar fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-01-25 07:00
2025006403	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se deja fuera de servicio turbo generador por problemas en accionamiento de parrillas	Se deja fuera de servicio turbo generador por problemas en accionamiento de parrillas	Se revisaran los problemas del sistema accionamiento de parrillas.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-01-25 04:10
2025005902	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2170	PE KALLPA [EN_REVSION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	342	Ajuste de parque según coordinación para pruebas en PE Horizonte (Colbun)	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Ajuste de parque según coordinación entre PE Horizonte (Colbun) y PE Kallpa (Engie) para realizar pruebas operacionales en PE Horizonte para el día 22-01-2025	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		22-01-25 00:00
2025005395	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA DIGUA SPA	430	Desconexión	Origen Interno	Programada	1677	HP DIGUA	4189	HP DIGUA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	cambio de rodete de la turbina de alta a baja altura	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		22-01-25 00:00
2025002095	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	1694	PFV RIO ESCONDIDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo por realizar: Pruebas funcionales del esquema de protecciones de falla interruptor (50BF). Equipo Intervenido: Relés de Control y Protecciones de las Caldas MT 33kV de caldas F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, FT1, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, FT2. Pruebas hacia Interruptor principal 52JT1	Riesgo bajo ya que los trabajos se harán con instalaciones desenergizadas	Trabajos se reaizarán fuera de horario de producción.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		21-01-25 20:30
2025005327	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	199	TER NUEVA RENCA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Potencia Máxima y Consumo Específico Neto	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Se requiere en servicio en carga base con FA conectados hasta las 23 horas y luego de esa hora, a plena carga, de acuerdo con el perfil enviado	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		21-01-25 20:00
2025002025	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	2327	Desconexión	Origen Externo	Programada	337	PFV CARRERA PINTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión relacionada a revisión de señales SITR de control, asociados a SD 2025001982 y 2025001994.	El riesgo es bajo debido a que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Asociados a SD 2025001982 y 2025001994. S/E Pastora: apertura y cierre paño JT1 S/E Carrera Pinto: apertura y cierre paño JB y bloqueo 50 BF	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		21-01-25 20:00
2025004577	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1900	PFV GUANCHOI		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo en subestación Bella Monica y mantenimiento correctivo por cambio de aislador tipo disco en torre (2-5-13-15 y marco de transferencia). Se solicita desconexión de la línea 220 kV SE Bella Monica - paño 15 SE Illapa y parque PFV Guanchoi	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion de parque solar en horario diurno.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		21-01-25 19:30
2025004989	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	393	TER ATACAMA	2167 2400	TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Validación CEMS TG1B, Ensayo ARR de MP, ER de Gases y ER de Flujo. TG1B en configuración TG+0,5TV con GNL en 165 MW.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		21-01-25 19:00
2025005008	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	367	Desconexión	Origen Externo	Programada	394	PFV MARIA ELENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión Barra 1 y Transferencia 220 kV en S/E María Elena por desvinculación en AT del desconectador J3-1, TCJ3-1 e Interruptor J3 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3. Desmontaje y montaje de desconectador J3-1 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, TCJ3-1, TCJ3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3. Trabajos realizados por Saesa, asociados a Proyecto NUP 3287. Condiciones requeridas: PFV María Elena fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión Barra 1 y Transferencia 220 kV en S/E María Elena por desvinculación en AT del desconectador J3-1, TCJ3-1 e Interruptor J3 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3. Desmontaje y montaje de desconectador J3-1 para el cambio de los equipos 89J3-1, 89J3-2, TCJ3-1, TCJ3-2, 52J3 y adecuaciones estructuras paño J3. Trabajos realizados por Saesa, asociados a Proyecto NUP 3287. Condiciones requeridas: PFV María Elena fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		21-01-25 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Central Generadora: 60

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025005716	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENORCHILE S.A.	364	Desconexión	Origen Externo	Programada	144	TER ESPERANZA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a interruptores 52AT1 y 52 AT2, considera mantención tanque y pruebas. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Ter Esperanza fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Mantenimiento a interruptores 52AT1 y 52 AT2, considera mantención tanque y pruebas. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Ter Esperanza fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		21-01-25 08:00
2025005711	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENORCHILE S.A.	364	Desconexión	Origen Externo	Programada	144	TER ESPERANZA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantención LT 154 kV Tap Minera Valle Central - Minera Valle Central y equipos S/E MVC. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Ter Esperanza fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Mantención LT 154 kV Tap Minera Valle Central - Minera Valle Central y equipos S/E MVC. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Ter Esperanza fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		21-01-25 08:00
2025005192	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realización de pruebas para validación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, partida y detención de PE Punta de Talca. Considera realizar pruebas individuales por aerogenerador. Movimientos de potencia activa y reactiva se coordinan en tiempo real con CDC y según recurso eólico disponible. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin limitaciones instruidas por CDC y PPC a disposición de pruebas.	El riego del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	PE Punta de Talca NUP 1304 en periodo de puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		21-01-25 00:00
2025004694	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2170	PE KALLPA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	342	Realizan pruebas de comisionamiento a los aerogeneradores que inyectan por primera vez a la red y pruebas de Reliability Run Test y main test a los aerogeneradores informados en esta solicitud. Para estas pruebas se requiere que los aerogeneradores permanezcan en servicio a su máxima generación segun su recurso eólico (pruebas continuas, si son detenidas se reinicia periodo de pruebas). WTG en pruebas Reliability Run Test semana 3 (20-01 al 24-01): WTG810, WTG09, WTG16, WTG820 y WTG821	El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de comisionamiento del proyecto. Estará controlado por lo especialistas a cargo del trabajo.	Considerar que la máxima carga que alcanzará el parque con estos aerogeneradores liberados es de 90 MW cuando el SEN se encuentre en costo cero y un máximo de 342 MW si el SEN se encuentra con costo mayor a cero, considerando buen recurso eólico. Trabajos corresponden al proyecto Parque Eólico KALLPA NUP 2755.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		20-01-25 00:00
2025004843	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2379	PE HORIZONTE SUR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	70	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 70 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 70 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 70 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		20-01-25 00:00
2025004838	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	5362	PE HORIZONTE NORTE (U1-U70) [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	408.1	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyección de generación. NUP 1254. Se enviaran diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 408.1 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		20-01-25 00:00
2025000876	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	108	HP PULLINQUE	20	HP PULLINQUE U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento mayor anual	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		20-01-25 00:00
2025005562	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387	TER TOCOPILLA	1991	TER TOCOPILLA TG3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconectar la unidad por alta temperatura de aceite en descanso N°2.	Riesgo bajo. Los trabajos se van realizar bajo los estándares de seguridad de Engie.	Unidad se retira de manera controlada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		18-01-25 17:45
2025002285	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1705	PFV CAPRICORNIO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	88	Proyecto BESS Capricornio (NUP 4755) •Integración PPC Híbrido (PV + BESS) Control remoto del sistema para pruebas ante el CEN, requisitos para EO.	Riesgo bajo segun analisis	Puede afectar sistema de control del PV Capricornio con posibles intermitencias en las comunicaciones. Actividad supervisada en todo momento por especialista SCADA EECL y Supervisión de comisionamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		15-01-25 08:00
2025003266	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	58	Se requiere realizar Mantención preventiva de sistema HVAC de grupos 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25,26,27,28,29,30, 31 y 32, de los contenedores del BESS PVS, la intervención será de uno o máximo 2 grupos por día, quedando normalizados al finalizar el trabajo el mismo día.	Riesgo bajo ya que trabajo se realizará con los grupos y sistemas auxiliares desenergizados.	Mantención preventiva de sistema HVAC de grupos 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25,26,27,28,29,30, 31 y 32, de los contenedores del BESS PVS.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-01-25 08:00
2025003243	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PS TOCOPILLA SPA [EN_REVISION]	2156	Intervención	Origen Interno	Programada	2093	PFV TAIRA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	200.3	Por trabajos para el cumplimiento de pruebas normativas, se requiere realizar prueba de rendimiento de planta, por lo que se solicita inyectar potencia desde los 0MW a 200.3MW de manera continuada, pasando por rampas de toma de carga y detención de manera normal y libre durante 20 días desde puesta la vigencia del documento.	Riesgos bajos asociados a pruebas de rendimiento de la planta	Requerimientos: No limitar central Taira y permitir la libre inyección hasta 200.3 MW de manera libre y sin restricciones de generación, toma y baja de carga normal al inicio y termino del dia, segun recurso solar.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		15-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Central Generadora: 60

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002286	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Intervención	Origen Interno	Programada	292	HP LAJA I	1758	HP LAJA I U1	Otro Tipo de Trabajo	17.2	Pruebas Operacionales de Disminución de Mínimo técnico generando entre 2MW y 6 MW	Riesgo bajo, trabajos controlados por especialistas a cargo de faena	Operación normal de acuerdo al recurso disponible. Monitoreo online y análisis de vibraciones adicional.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		14-01-25 00:00
2024133050	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	377	TER ANGAMOS	1965	TER ANGAMOS U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		13-01-25 00:00
2025000627	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A.	214	Intervención	Origen Interno	Programada	216	HP CHACAYES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba de comunicaciones entre equipos ICCP los que podrían ocasionar intermitencia o perdida de comunicación SITR con CEN. La intermitencia de comunicación con Central Chacayes se podrá reflejar en S/E Sauzal y S/E Interconexión.	Riesgo bajo, trabajos solicitados, coordinados y ejecutados por pacific hydro.	trabajos de pruebas de comunicación entre SE Desierto de atacama (en construcción) y Despacho Coya	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		08-01-25 08:00
2024131669	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ARAUCO BIOENERGÍA SPA	2	Desconexión	Origen Interno	Programada	84	TER ARAUCO	330	TER ARAUCO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	MANTENIMIENTO MAYOR	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		06-01-25 00:00
2025000643	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA SPA	66	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se revisara termocupla y descanso del generador zona afectada	Alta Temperatura en cojinete trasero del generador	Sin comentario	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		03-01-25 23:46
2024131482	Central Generadora	Ejecución Exitosa	VENEZIA SOLAR SPA [EN_REVISION]	2147	Intervención	Origen Interno	Programada	2081	PFV VENEZIA SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Después de haber energizado la Barra de 13,2 kV, se efectuarán pruebas de inyección de potencia de los alimentadores, según programa de generación entregado a Programación por Eurus Energy.	El riesgo es bajo porque se tomarán los resguardos correspondientes.	Los interruptores de los alimentadores de 13,2kV quedan a disposición del Jefe de PES.	No tiene consumo afectado		protocolos_de_pruebas	P (Prueba de Puesta en Servicio)		03-01-25 17:00
2024131481	Central Generadora	Ejecución Exitosa	VENEZIA SOLAR SPA [EN_REVISION]	2147	Intervención	Origen Interno	Programada	2081	PFV VENEZIA SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Puesta en servicio de línea 13,3kV, Barras de 13,2 kV de PMG Venezia y del Transformador de SSAA.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se procederá de acuerdo con la GM de PES "CONEXIÓN PMG VENEZIA EN PAÑO C1O S/E TENO"	No tiene consumo afectado		protocolos_de_pruebas	P (Prueba de Puesta en Servicio)		03-01-25 17:00
2024133229	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR LEYDA SPA [EN_REVISION]	2215	Intervención	Origen Interno	Programada	2157	PFV LEYDA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	80	Comisionamiento y periodo de puesta en servicio PFV Leyda. Considera inyección de energía al SEN.	El riesgo del trabajo es bajo.	Comisionamiento y periodo de puesta en servicio PFV Leyda. Considera inyección de energía al SEN.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		03-01-25 00:00
2024130705	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR VIVEROS SPA [En_Revision]	2093	Intervención	Origen Interno	Programada	2024	PFV PMG PARQUE CAUQUENES [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de Validación del modelo dinámico. Pruebas de potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención. Pruebas de SSCC. Considera inyección de energía según programa. Condiciones requeridas: Unidad Generadora PFV Cauquenes a disposición del jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas de Validación del modelo dinámico. Pruebas de potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención. Pruebas de SSCC. Considera inyección de energía según programa. Condiciones requeridas: Unidad Generadora PFV Cauquenes a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		02-01-25 07:00
2024131405	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TAMARICO SOLAR DOS SPA [EN_REVISION]	2204	Intervención	Origen Interno	Programada	2143	PFV TAMARICO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	144.72	Por trabajos para el cumplimiento de pruebas normativas, se requiere realizar prueba de rendimiento de planta, por lo que se solicita inyectar potencia desde los 0MW a 144.7MW de manera continuada, pasando por rampas de toma de carga y detención de manera normal y libre durante 20 días desde puesta la vigencia del documento.	Riesgos bajos asociados a pruebas de rendimiento de la planta	Requerimientos: No limitar central tamarico y permitir la libre inyección hasta 144MW de manera libre y sin restricciones de generación, toma y baja de carga normal al inicio y termino del día, segun recurso solar.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-01-25 06:30
2024131435	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5041	TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Bajo riesgo ya que trabajo se realizan según protocolo de pruebas aprobados.	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-01-25 00:00
2024131434	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5042	TER ARAUCO MAPA TG8 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG8, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Bajo riesgo ya que trabajo se realizan según protocolo de pruebas aprobados.	Pruebas de Sincronización y toma de carga unidad TG8, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-01-25 00:00
2024128404	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA	2026	Intervención	Origen Interno	Programada	1929	PMG PFV SOLAR PALERMO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PMG Palermo, NUP 2993. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según disponibilidad de circuitos. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PMG Palermo, NUP 2993. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según disponibilidad de circuitos. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		01-01-25 00:00
2024133672	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por perdida de comunicaciones en scada telecontrol, se requiere reiniciar servidores, esto puede provocar la salida de las unidades.	bajo	Por perdida de comunicaciones en scada telecontrol, se requiere reiniciar servidores, esto puede provocar la salida de las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		31-12-24 11:15
2024128666	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA	1931	Desconexión	Origen Interno	Programada	504	HP PALACIOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a razón de mantenimiento preventivo en la SSEE Dos Valles y asociada a la SD N°2024128321	Desconexión a razón de mantenimiento preventivo en la SSEE Dos Valles y asociada a la SD N°2024128321	Desconexión a razón de mantenimiento preventivo en la SSEE Dos Valles y asociada a la SD N°2024128321	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		19-12-24 08:00
2024127482	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE SOLAR VILLA LONGAVÍ SPA [EN_REVISION]	2104	Intervención	Origen Interno	Programada	2037	PFV VILLA LONGAVI [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 1929 (PMG Villa Longavi): Estudios de comportamiento Dinámico. Se realizarán pruebas de VMD: Validación de Modelos Dinámicos, PMAX: Potencia Máxima, MT: Mínimo Técnico y PPyD: Parámetros de Partida y Detención.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 1929 (PMG Villa Longavi): Estudios de comportamiento Dinámico. Se realizarán pruebas de VMD: Validación de Modelos Dinámicos, PMAX: Potencia Máxima, MT: Mínimo Técnico y PPyD: Parámetros de Partida y Detención. Condiciones requeridas: PMG PFV Villa Longavi en servicio y acorde a perfil cargado en solicitud.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		13-12-24 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa. Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Central Generadora: 60

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024074537	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	114	HP CARENA	29	HP CARENA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	" 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Ventos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión". "COMENTARIO ADICIONAL: Se considera como mantenimiento por separado a los trabajos en el tunel	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		25-07-24 00:00
2020004866	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Sin Comentarios	Nivel de riesgo controlado	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		02-02-20 12:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004677	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1086	ENCUENTRO - RANDE 220KV	2015 2016	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - RANDE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de parque Finis Terrae, LT 220 kV Encuentro - Rande para realizar Mantenimiento Integral Transformador de Poder TR2 y Cambiador de Tap Bajo Carga Paño JT2. Mantenimiento Pararrayos y Aisladores de Pedestal Paño JT2. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTCC) Paño JT2. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTCC) Paño J1. Mantenimiento Integral Transformador de Medida (TTPP) Paño J1.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Trabajos fuera de horario de producción solar	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 20:00
2025004578	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1774	BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV	4276	BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo en subestacion Bella Monica y mantenimiento correctivo por cambio de aislador tipo disco en torre (2-5-13-15 y marco de transferencia). Se solcita desconexión de la linea 220 kV SE Bella Monica - paño J15 SE Illapa.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion de parque solar requerido en horario diurno	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 19:30
2025006899	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1670	PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV	3819 4047 3821 4048 4172 4006 4008 4007 4009	EST. 291 - EST. 303 66 KV C2 PITRUFQUEN - EST. 220 66 KV C2 EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1 PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C2 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de FRONTEL mediante SODI de curso forzoso enviada, se solicita bloquear reconexión automática de LT 66KV Padre Las Casas-Pitrufquen C1 y 2, como medida de precaución por trabajos de reparación de emergencia en sus redes de MT las cuales cruzan con LAT	Riesgo bajo, trabajos de terceros	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 15:50
2025006529	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	95	CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV	1065 1105 1106 1107 4510 4511	CARENA - MALLOCO 44KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC por trabajos de reemplazo de aislación con daño.	Trabajos no presentan riesgos operacionales	Trabajos coordinados con Novasource.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 11:00
2025006523	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	216	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV	486	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de emergencia, por ramas con proyección a la línea 66 kV San Vicente de Tagüa Tagüa - Las Cabras, entre las estructuras N°52 y N°53.	Riesgo medio aplicando procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagüa - Tagüa mientras se desarrollen los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 10:55
2025005511	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	218	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV	666 340	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará reinicio (Apagado/encendido) de teleprotecciones paños J1 y J2 (TP1 J1 y TP2 J2) de S/E Santa María	Desconexión de LT 220 kV Charrua - Santa Maria C1 y C2 extremo S/E Santa Maria (paño J1, J2) el que se mitiga deshabilitando switch de mantenimiento de teleprotecciones	Trabajo sobre las teleprotecciones serán realizados de forma alternada, esto quiere decir uno a la vez	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025005307	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV	4575	EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524 en L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1-C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1-C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524, Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025005306	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220kV	4574	EST. T422B – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524 en L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1-C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1-C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524, Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004952	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	10	CANDELARIA - MINERO 220KV	166	CANDELARIA - MINERO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Minero: Normalización de Protección 21-21N S2 del paño J1.	No presenta riesgos operacionales	S/E Minero: Normalización de Protección 21-21N S2 del paño J1. a.- Inserción de block de pruebas para bloqueo de Trip y señales analogicas b.- verificación de normalización de protección y bloqueos. c.- Se requerirá energizar LT desde extremo Candelaria y luego proceder con el cierre del interruptor 52J1 de S/E Minero para comprobar la correcta normalización del cableado de control.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004042	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	164	Intervención	Origen Interno	Programada	673	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV	18	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificacion segun anexo tecnico, sistema de medidas para transferencias economicas	Verificación de medidores de facturación y remarcadores Paño J1-J2	se dara cumplimiento a tabla definida en articulo 20 en anexo tecnico de trasnferencias economicas.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004230	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1635	PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV	3890	PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Temuco-Pillanlelbun-Llaima, a solicitud de CGE Distribución según SODI 71.	Riesgo bajo. Faenas de CGE Distribución.	Bloqueo de reconexión automática 52B4 S/E Temuco y 52B1 de S/E Llaima coordinada con STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025001493	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1494	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV	3480	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52J1 en S/E Tap Off Llanos Blancos a solicitud de transelec debido a trabajos de lavado de aislación con equipo energizado en patio de 220 kV y 13,8 kV, incluye marco de línea y de barras en S/E Pan de Azúcar.	Riesgo bajo y controlado según procedimientos de Transelec.	documento gestionado a solicitud de transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004920	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1356	CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV	3123	CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará tala y roce de árboles cercanos a la línea.	Riesgo controlado, trabajos con personal especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión de 52B8 de S/E Curanilahue Norte.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025004397	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	235	EL EMPALME - CALBUCO 110KV	292	EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea 110 kV El Empalme - Calbuco por faenas a ejecutarse con personal de LLVV correspondiente a: Instalación de dispositivo detector de falla en estructuras [AT 15760 - 15761] y [AT15797 Y AT15841] de línea indicada.	Riesgo bajo y controlado, faenas serán realizadas con personal de LLVV.	(PT 2024-14120 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 09:00
2025006432	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1096	LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV	2041	LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación Línea Laberinto-Manto Blancos por alta contaminación.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: SE Laberinto: 52J-05L Señalizar y No Reconectar. SE Mantos Blancos 52J-02L y 52J-04L Señalizar y No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:45
2025004909	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	1648	RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV	42 3942	LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 EST. E-68 - LLANTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de lavado de aislación sin energía.	Trabajos de lavado de aislación sin energía.	Trabajos de lavado de aislación sin energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:30
2024130834	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J9 y 52J0 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J9 y 52J0 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025006445	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación por alta contaminación en equipos de SE Tap Romeral informado por CMP. JUSTIFICACIÓN: Puede afectar la continuidad del servicio por Alta Contaminación	Bajo	A solicitud de CMP según SODI 59 de curso forzoso solicitando el lavado de aislación por alta contaminación en equipos de SE Tap Romeral. Instalación con restricción: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003776	Linea	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	1995	AGUA SANTA – LA POLVORA 220KV [EN_REVISION]	4809	AGUA SANTA – LA POLVORA 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de Control y Protecciones según el ECAP de la Etapa 3 del NUP 1074 en las Protecciones de la LT 220 kV Pólvora - Agua Santa C2.	Se trabajara en equipos en servicio, hay riesgo de operación de LT 220 kV Agua Santa - La Pólvora C2, para mitigar riesgo de apertura se bloquearan los disparos del esquema de protección a intervenir en S/E La Pólvora.	1.- Se realizarán Pruebas de Control y Protecciones según el ECAP de la etapa 3 del NUP 1074 la energización de las Líneas Las Dichas - S/E Secc. Alto Melipilla, circuitos 1 y 2. 2.- Se harán bloqueos en los IEDs de protección de la línea Pólvora - Agua Santa C2 según corresponda, para la ejecución de pruebas según ECAP.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005368	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	339	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1	534	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento LT. Reemplazo de Aislación Deteriorada en Estructuras N°07, N°32, N°101 y N°65. Se instalarán Tierras Provisionales por cada Punto de Trabajo Trabajos de Poda y Tala de árboles en cercanías de Instalación	Riesgo Bajo, Trabajos con Instalación Desconectada	Riesgo Bajo, de acuerdo a Protocolos de CGET. Consumos Respaldados a través de Pullinque Loncoche C2 la cual se mantiene en Servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005522	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	MONTENEGRO - MONTERRICO 154KV	4225 4232 4233 4234	EST. 148A - EST.195 (TAP CHILLAN) 154KV C1 EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1 EST. 526 - EST. 517A 154KV C1 EST. 195 - EST. 526 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación prioritario encontrado en la ultima IVP. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación prioritario encontrado en la ultima IVP. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Monterrico Montenegro, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004630	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1313 4293 4294 4295	EST. E195 (TAP TRUPAN) - CHARRUA 220kV C1 EST. E184 - EST. E195 (TAP TRUPAN) 220KV C1 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 EST. 4 - EST. 184 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: Solicitud de empresa KBM Norte Spa por cosecha forestal paralelo a la línea 220 kV Los Notros Antuco Charrúa. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo.	Actividades: Solicitud de empresa KBM Norte Spa por cosecha forestal paralelo a la línea 220 kV Los Notros Antuco Charrúa. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalación en riesgo: línea 220 kV Los Notros Antuco Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004624	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L2	1392 4291 4292 4296	EST. E201 (TAP CHOLGUAN) - CHARRUA 220KV C2 LOS NOTROS - EST. 4 220KV C2 EST. 4 - EST. 184 220KV C2 EST. 184 - EST. E201 (TAP CHOLGUAN) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: Solicitud de empresa KBM Norte Spa por cosecha forestal paralelo a la línea 220 kV Los Notros Charrúa 3 -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo.	Actividades: Solicitud de empresa KBM Norte Spa por cosecha forestal paralelo a la línea 220 kV Los Notros Charrúa 3. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalación en riesgo: línea 220 kV Los Notros Charrúa 3 Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004352	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4034 4036 4626 4627	EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 EST. 101 -EST. 254A 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220KV C2 [EN _REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de Vegetación.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025000318	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	E537 - CHOAPA 110KV C1 E618 - E617 110KV C1 E664 - E618 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H4 de SE Choapa y 52H2 en S/E Illapel.	Bajo riesgo durante todo el trabajo faenas planificadas y controladas en terreno	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H4 de SE Choapa y 52H2 en S/E Illapel.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005602	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	TAP OFF NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV	4583 4584 4585 4586	TAP OFF NIHUE - EST. 108 66KV C1 EST. 108 - EST. 109 66KV C1 EST. 109 - EST. 111 66KV C1 EST. 111 - LAS ARANAS 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexiones del 52B1 SE Tap Off Nihue	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005599	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	380	QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV	4587 4588 4589 4590	QUELENTARO - EST. 108 110KV C1 EST. 108- EST. 109 110KV C1 EST. 109- EST. 111 110KV C1 EST. 111- LAS ARANAS 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexiones del 52H1 SE Quelentaro.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005519	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1757	CHARRUA - MONTENEGRO 154KV	4222	CHARRUA - EST. 148A 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación prioritario encontrado en la ultima IVP. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Montenegro-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002589	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en estructuras N°01 a 90 en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002590	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en estructuras N°01 a 90 en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002591	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) en estructuras N°01 a 90 en L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2.	Bajo	Actividades: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 C2, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Verbenas, 52J1 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005443	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	781	MAULE - TALCA 66KV	573 686 5160 5161 574 5162	ESTRUCTURA 74 - SAN MIGUEL 66KV C2 MAULE - ESTRUCTURA 74 66KV C2 MAULE – EST. 74 66kV C1 [EN_REVISION] EST. 74 – SAN MIGUEL 66KV C1 [EN_REVISION] SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 SAN MIGUEL – TALCA 66kV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Orden de precaución no reconectar interruptores 52B4 en SE Talca y 52B4 en SE Maule asociado a la línea 66kV Maule - Talca N°2 por trabajos cercanos a líneas energizadas, específicamente en SE San Miguel por trabajos de acuerdo a NUP 3891.	Riesgo controlado por el contratista en terreno.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005249	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de Conductores Tramo E169 a E179. (En Circuito disponible sin conductor).	Bajo	Actividades: Tendido de Conductores Tramo E169 a E179. (En Circuito disponible sin conductor). Turno B,1. Instalación de Plaza de Tendido y Muertos Gravitacionales,2.- Atirantado de estructuras,3.- Empoleado de torres,4.- Tendido de Conductores Tramo E169 a E179 Restricciones: Cóndores, 52J1 No reconectar Puerto Patache, 52J2; 52J3 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005151	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	126	ABANICO - CHARRUA 154KV	1323 1324	EST. 124-1 - CHARRUA 154KV C1 ABANICO - EST. 124-1 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reposición de perfiles 154 kV Abanico Charrua , estructura 2, 3, 4, 8 y 90.		Actividades: Reposición de perfiles 154 kV Abanico Charrua , estructura 2, 3, 4, 8 y 90. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005146	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	1979	TAP OFF MARIA DOLORES CELULOSA LAJA 220KV	130	TAP OFF MARIA DOLORES - CELULOSA LAJA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición Termográfica, trepado en estructura, a conectores de unión en estructuras de anclaje y uniones de vano en toda la linea.	Riesgo bajo, se consideraran todas las medidas de control necesarias descritas según procedimientos de trabajo de CMPC y COBRA.	Se considerara el bloqueo a la reconexión de los siguientes interruptores 52J10 S/E Charrúa, 52JL1 S/E Celulosa Laja, 52JT S/E Santa Fe Energía, 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe, 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004991	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	3075 3076 3077 3070 3071 3072	TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A) TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A) EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO AISLACION LT 220KV 6A - 7A TOCOPILLA - KIMAL	Riesgo bajo segun matriz aplicada	CONDICIONES REQUERIDAS : TOCOPILLA No Reconectar 52J7A, 52J6A TAP OFF EL LOA No Reconectar 52J1 KIMAL No Reconectar 52J7, 52J8, 52J13, 52J14	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004846	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1053	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 220 Kv torres 61 a la 300	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR, S/E Crucero 52J6. S/E Chacaya 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004837	Linea	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	1379	SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV	3167	SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180.	Se requiere la desconexión de la línea AT para la instalación de balizas en la línea SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154kV, en el cruce de la Ruta 180. El riesgo es bajo, ya que los trabajos se realizarán con la línea desenergizada, garantizando la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de las labores.	Trabajos se realizarán con la línea desenergizada, garantizando la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de las labores.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004809	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1408	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras N°1 a 197A en L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 C2, LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 1 A 197A. Restricciones: Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 y L 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004808	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1352	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras N°1 a 197A en L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 C2, LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 1 A 197A. Restricciones: Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 y L 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005606	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	346	LOS ANGELES (CGE) - EL AVELLANO 66KV	497	MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión de LT 66 kV Manso de Velasco - El Avellano para realizar faenas de poda de arboles cercaos a instalación.	Riesgo controlado según protocolos de CGET	Se realizaran faenas de poda en altura con especialista LLVV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004668	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV	3716 1340	EST.105A - NUEVA ANCUD 220KV C1 EST.36 - EST.37 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de Líneas (Balizas) mediante Drone.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pargua - Nueva Ancud, C1 (Cruce Chacao).- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005661	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: L 110kV Maitencillo-Algarrobo, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005662	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: L 110kV Dos Amigos-Algarrobo, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004613	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (SODI 43), Trabajos previos NUP 3287. Para realizar trabajos "Retiro de conductor existente Flint, reemplazándolo por un conductor de alta temperatura y baja flecha denominado ACCC Brussels".	Instalaciones en riesgo: L220 kV María Elena - Frontera C2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Frontera, 52J5 y 52J6 No reconectar. Terceros, SE María Elena: 52J6 y 52J7 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004358	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Condiciones requeridas: S/E Cochrane: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004351	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4031 4366 4035 4623 3622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de Vegetación.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005663	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: L 110kV Incahuasi-Dos Amigos, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004317	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	363	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	229	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce de arboles cercanos a la linea.	Trabajos de riesgo controlado.	Para este trabajo se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B5, en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de la reconexión, se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004144	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Desconexión	Origen Interno	Programada	1383	DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2	3178	DIEGO DE ALMAGRO - EST. EL13 220KV L2 C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar el mantenimiento al sistema de protecciones S1 y S2 del paño J06 y J07 extremo S/E Diego de Almagro, esta actividad contempla limpieza y reapriete de conexiones, pruebas de control y revisión de alarmas.	Nivel de riesgo controlado, trabajo programado	Se requiere ejecutar el mantenimiento al sistema de protecciones S1 y S2 del paño J06 y J07 extremo S/E Diego de Almagro, esta actividad contempla limpieza y reapriete de conexiones, pruebas de control y revisión de alarmas.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004130	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Interno	Programada	2109	LAS CANTERAS - LAS VEGAS 110kV	5186 5187 200 199	LAS CANTERAS - EST.301A 110kV C1 EST.301A - TAP OFF BATUCO 110kV C1 TAP OFF PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 TAP OFF BATUCO - TAP OFF PUNTA PEUCO 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores en la línea seleccionada. Se considera precaución en la linea Ltx 110 kV Santiago Solar-Canteras.	Nivel de riesgo controlado, trabajo programado	Se requiere ejecutar limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores en la línea seleccionada. Se considera precaución en la linea Ltx 110 kV Santiago Solar-Canteras.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003953	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	solicitud de CODELCO TCHITACK, S/E Encuentro: Lavado de aislación paño J5.	Bajo: actividad de externo en barra de S/E Encuentro	Se deshabilitará la reconexión automática en S/E Encuentro 52J8 - 52J9	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003761	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Retiro de cobertores en linepost en trabajos con tensión. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Retiro de cobertores en linepost en trabajos con tensión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Charrua-Laja, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003630	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1418 1604 1605	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003629	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1416 1417	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003408	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	423	TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV	568 719	TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación con instalación energizada en las líneas LT 66 kV Tap Off San Pedro-Tap Off Loma Colorada N° 1 y 2.	Riesgo controlado, trabajos ejecutados por personal especializado y equipamiento adecuado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B3 y 52B4 de S/E Ejercito, 52B1, 52B2, 52B3 y 52B4 de S/E Guindo, 52B8 y 52B9 de S/E Coronel. Además de una orden de precaución (no reconexión) del 52B1 y 52B2 de S/E San Pedro y 52B2 de S/E Loma Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025003329	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Medición de malla a tierra	Sin Limitaciones	SE REQUIERE REALIZAR MEDICION E INSPECCION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN TORRES LINEA 220 KV ENCUENTRO - COLLAHUASI 1 Y 2.	RIESGO BAJO PARA LAS PERSONAS. MEDICION E INSPECCION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN TORRES LINEA 220 KV ENCUENTRO - COLLAHUASI CTOS 1 Y 2. SE REQUIERE REVISAR ESTADO DE INSTALACIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	SIN CONDICIONES REQUERIDAS. SE DEBE DAR AVISO A CC CMDIC INGRESOS Y SALIDAS DE LAS INSTALACIONES Y SUS CORRESPONDIENTES REPORTES.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003175	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea	Medio	Actividades: S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea energizada sino con proximidad a esta. Restricciones: Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 No reconectar Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025003174	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea	Medio	Actividades: S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea energizada sino con proximidad a esta. Restricciones: Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 No reconectar Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004365	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	273	CAUQUENES - LA VEGA 66KV	623	CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda y roce en la LT 66kV Cauquenes-La Vega.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002962	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	363	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con líneas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002753	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a instalación energizada en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 .- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Rios-Ancoa, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002744	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	945	LINARES - PARRAL 154KV	1305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002743	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002742	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación bajo la línea energizada en varios vanos .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002676	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- San Pedro obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Medio	Actividades: San Pedro obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002675	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- San Pedro obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Medio	Actividades: San Pedro obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002454	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3542 3543	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA – EST 40 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STS.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002453	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3537 3538	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA – EST 40 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STS.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005660	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002209	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	918	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1753	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores poliméricos en desconexión circuito en paralelo energizado en 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1.		Actividades: Desconexión solo en Circuito Francisco Diego de almagro,Trabajo con línea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructuras de suspensión en E420-449. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52JZ1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025002208	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	920	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1744	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores poliméricos en desconexión circuito en paralelo energizado en 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1.		Actividades: Desconexión solo en Circuito Francisco Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructuras de suspensión en E420-449. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52JZ1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002173	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y reemplazo de crucetas en E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-319 y E-320 en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: Reemplazo de crucetas con líneas energizadas , método a distancia segun listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-319 y E-320. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 53J3 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025002172	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y reemplazo de crucetas en E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-319 y E-320 en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: Reemplazo de crucetas con líneas energizadas , método a distancia segun listado. E-303-E-304-E-305-E-306 E-307-E-308-E-309-E-310-E-315-E-317-E-318-E-319 y E-320. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 53J3 con bloqueo a la reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001723	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas .-	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles bajo conductor energizado .- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001713	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductor de AT y cable de guardia bajo línea energizada (NUP 1179). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: Tendido de conductor de AT y cable de guardia bajo linea energizada (NUP 1179). Trabajos previos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025001251	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 273 a 345 y 347 a 421. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001250	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-D.Goyo C2.	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 273 a 345 y 347 a 421. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001186	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos NUP 3885.	Medio	Actividades: SE Entre Ríos : Obras civiles para fundación foso separador agua - aceite, fundaciones MT, caminos, cerco delimitador y montaje de canaletas prefabricadas. Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Ríos, C2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001156	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Entre Ríos : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Ríos. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos NUP 3885.	Bajo	Actividades: SE Entre Ríos : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Ríos. (Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Ríos, C2.) Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001052	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1322	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV	3015	PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la precaución de no reconexión de LT 220 kV Colbun - Puente Negro C2 por trabajos de tala de árboles en vanos 182 a 184	Desconexión de LT 220 kV Colbun - Puente Negro C2	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001016	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4748 4746	EST. 28 - EST. 97A 110kV C1 SAUZAL - EST. 28 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductor de AT y OPGW sobre línea existente energizada, por obra del NUP 1179. Trabajos previos. Coordinado con Celeo.	Bajo	Actividades: Tendido de conductor de AT y OPGW sobre línea existente energizada, por obra del NUP 1179. Trabajos previos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025001015	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1852	SAUZAL - CODEGUA 110kV	4749 4747	EST. 28 - EST. 97A 110kV C2 SAUZAL - EST. 28 110kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductor de AT y OPGW sobre línea existente energizada, por obra del NUP 1179. Trabajos previos. Coordinado con Celeo.	Bajo	Actividades: Tendido de conductor de AT y OPGW sobre línea existente energizada, por obra del NUP 1179. Trabajos previos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Codegua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025001009	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV	133	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV San Luis - Central Quintero. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis - Central Quintero. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025000958	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	ANDES – LA PUNA 345 kV	4467	ANDES (AES ANDES) – LA PUNA 345 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductor Linea 220kV Andes Futuro sobre linea 345 KV Andes - La Puna	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Andes Señalizar y no reconectar: 352A03, 352C3/4 S/E La Puna Señalizar y no reconectar: 3L015, 3T025	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025000927	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	349	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV	554	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Malloa. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025005664	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 014/2025 por Relleno de gas SF6 a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: L 110kV Incahuasi-Las Compañías, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132886	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión. -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión C.N. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o L 154kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132885	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión. -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión C.N. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualpén, C1 o L 154kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132868	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1633	LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV	3880	LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión. -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión H.E. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024132850	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1780	LOS NOTROS - RALCO 220KV	4290 634	LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión. -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión E.S Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ralco-Los Notros, C2 o L 220kV Ralco-Los Notros, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132849	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1780	LOS NOTROS - RALCO 220KV	4289	LOS NOTROS - RALCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión. -No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Mantenimiento de vegetación bajo líneas de alta tensión E.S Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ralco-Los Notros, C2 o L 220kV Ralco-Los Notros, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132538	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2009	PANGUIPULLI – LOS LAGOS 66kV	1337	PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132517	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132496	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132495	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132196	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113.(Sodi 440)	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de línea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J5 No reconectar. Geoglifos: 52J3, 52J2 No reconectar. Bloqueos de jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024132164	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113.(Sodi 440)	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de línea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J6 No reconectar. Geoglifos: 52J6, 52J5 No reconectar. Bloqueos de jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132133	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Tarapacá- Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce E75-E76. (Sodis 438 y 439))	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Tarapacá- Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja y tapada. Solo se realizan Trabajos diurnos. Restricciones: Tarapacá: 52J1 No reconectar Geoglifos: 52J1, 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024132102	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Tarapacá- Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce E75-E76. (Sodis 438 y 439))	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Tarapacá- Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja y tapada. Solo se realizan Trabajos diurnos. Restricciones: Tarapacá: 52J2 No reconectar Geoglifos: 52J4, 52J5	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131958	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	3048	E435A - MELIPEUCO 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	S/E Cunco se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131901	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131900	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024131891	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado. Trabajos relacionados al proyecto de Puente Industrial aledaño a L220 kV Charrúa Hualpén -No Reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación de elementos viales: pasarela peatonal, vigas, placas, rellenos, losa y hormigonado.Trabajos relacionados al proyecto de Puente Industrial aledaño a Línea 220 kv Charrúa Hualpén Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131842	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - E435A 110kV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131455	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E41 - E79A, Total: 276 CAD, Fecha de ejecución: 17-24.01.2025, Plazo Entrega Informe: 31.01.2025, OM: 8280232	Bajo	Actividades: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E41 - E79A, Total: 276 CAD, Fecha de ejecución: 17-24.01.2025, Plazo Entrega Informe: 31.01.2025, OM: 8280232 Restricciones: Tarapacá, 52J1; 52J2 No reconectar Geoglifos, 52J1; 52J2; 52J4; 52J5 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024131454	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E41 - E79A, Total: 276 CAD, Fecha de ejecución: 17-24.01.2025, Plazo Entrega Informe: 31.01.2025, OM: 8280232	Bajo	Actividades: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E41 - E79A, Total: 276 CAD, Fecha de ejecución: 17-24.01.2025, Plazo Entrega Informe: 31.01.2025, OM: 8280232 Restricciones: Tarapacá, 52J1; 52J2 No reconectar Geoglifos, 52J1; 52J2; 52J4; 52J5 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024130860	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda – Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo.	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024130039	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Circuito Simple), Estructura(s): E330 - E417, Total: 286 CAD, Fecha de ejecución: 20-28.01.2025, Plazo Entrega Informe: 04.02.2025, OM: 8280061	Bajo	Actividades: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Circuito Simple), Estructura(s): E330 - E417, Total: 286 CAD, Fecha de ejecución: 20-28.01.2025, Plazo Entrega Informe: 04.02.2025, OM: 8280061 Restricciones: Cóndores, 52J2 No reconectar Parinacota, 52J1 do Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Cóndores, E330 - E417	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024129499	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	416	TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV	378	TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La desconexión de la Línea S/E La Ronda – Tap La Paloma es para la instalación de Vigas, Instalación de Equipos TTPP, TTCC, interruptor AT y SSCC. También terminar los trabajos del desvió de línea La Paloma (desvío de línea de ingreso, vestido de poste, instalación de barras, instalación de aisladores, etc.).	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024127687	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación por aislador de vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. prioridad 1: E.02 a E.18 – E.228 a E.289. prioridad 2: E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación por aislador de vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. prioridad 1: E.02 a E.18 – E.228 a E.289. prioridad 2: E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2024127686	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación por aislador de vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. prioridad 1: E.02 a E.18 – E.228 a E.289. prioridad 2: E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación por aislador de vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. prioridad 1: E.02 a E.18 – E.228 a E.289. prioridad 2: E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 08:00
2025004288	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1111	O´HIGGINS - FARELLON 220KV	2078 2079 2080 2081 2082 2083	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins- Farellón.	Riesgo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Farellón 52J1. S/E O'Higgins 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:30
2025005289	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	461	EL SALTO - LOS ALMENDROS 110KV	802 803 805 807 808 809 810 5174 5173 3236 813	EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 TAP LA DEHESA - TORRE 72 110KV C1 TORRE 61 - TAP VITACURA 110KV C1 TORRE 67 - TORRE 61 110KV C1 TORRE 72 - TORRE 67 110KV C1 EST. 61 - TAP VITACURA 110kV C1 [EN_REVISION] EST. 67 - EST. 61 110kV C1 [EN_REVISION] TAP LOS DOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Traslado del circuito 110 kV N°2 El Salto Los Almendros den cercanía al circuito señalado	Trabajos en cercania al circuito señalado	Frente a una operación automática de los Circuito señalado STM solo reconectara previa coordinación con el CEN. Trabajos enmarcados en proyecto Teleférico Bicentenario según proyecto NUP5061,	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025005205	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.	Medio	Actividades: S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea energizada sino con proximidad a esta. Restricciones: Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 No reconectar Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025005204	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.	Medio	Actividades: S/E Ana María / Trabajos previos NUP 3286: Trabajos construcción de fundaciones y MPT de torres 70AC1, 71A C1, 71A C2 y 72A C2, perteneciente al Seccionamiento 2x220 kV Frontera – María Elena.,Nota: Las fundaciones a construir no se encuentran bajo línea energizada sino con proximidad a esta. Restricciones: Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 No reconectar Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025005161	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	849	PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV	1083 1651	EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Instalar preformadas de reparación desde estructura 261 a estructura 283 LT 110 KV Javiera - Oxido con técnica de LL/VV circuito Energizada .-	Riesgos controlados , según procedimientos interno CGE	Retiro de reconexion automática : 52H1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004482	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	368	ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a las estructuras de la LT66kV Rosario - Tap Rengo.	Riesgo medio y controlado bajo procedimientos CGET.	Para los trabajos mencionados, se requiere la desconexion de la LT66kV Rosario - Tap Rengo, la que actualmente se encuentra energizada en vacío. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025004428	Linea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones energizadas. Lavado de línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde. Estructura 118.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación con instalaciones energizadas. Lavado de línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde. Estructura 118. Condiciones requeridas: No reconectar 52H6 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004305	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1073	DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV	1995	DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Domeyko - Escondida	Riesgo alto, trabajo realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes condiciones de no reconectar: Subestación Domeyko: 52J5. Subestación Escondida: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004302	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV	2050	MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subida de fibra óptica Linea 220 kV Mejillones - O'Higgins	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos: S/E Mejillones52J2 S/E O'Higgins52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004291	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1112	O'HIGGINS - PURI 220KV	2084 2085 2086 2087 2088	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PURI 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins - Puri.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins: 52J5. S/E Puri: 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025006144	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV María Elena - Frontera C1 E160 Montaje de cruceta inferior siniestrada	Bajo	Actividades: L 220kV María Elena - Frontera C1 E160 Montaje de cruceta inferior siniestrada Restricciones: L 220kV María Elena - Frontera C1, Indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos:: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Frontera, 89J3-3T Bloqueado Puesta a Tierra en Chicote Desenergizado Subestación Frontera, 184B (Circuito 1) Aterrizado Puesta a Tierra Zonal Subestación Ma. Elena	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 07:00
2025004082	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	49	TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV	188	TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En SE Queltehues: Mtto esquema control y protecciones paño 52H2 (cto2) Pruebas funcionales - posición desconectadores paño 52H2.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con circuito fuera de servicio.	Línea Queltehues - Las Lajas circuito N°2 Desenergizada y con tierras operacionales en las S/E Las Lajas - S/E Queltehues con bloqueo LOTO.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 06:30
2025004034	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	49	TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV	188	TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Circuito fuera de servicio, Poda y roce de arboles cercanos a la línea. Retiro de biomasa.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con circuito fuera de servicio.	Línea Queltehues - Las Lajas circuito N°2 Desenergizada y con tierras operacionales en las S/E Las Lajas - S/E Queltehues con bloqueo LOTO.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 06:30
2025005428	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	49	TAP OFF LA LAJA - CENTRAL QUELTEHUES 110 KV	188	TAP OFF LA LAJA-CENTRAL QUELTEHUES 110 kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En SE Las Lajas: Mantenimiento al desconectador de línea 89H3-2 y desconectador de puesta a tierra 89H3-2T	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura.	En SE Las Lajas: Circuito N°2 desconectado y con tierras operacionales hacia la línea en SE Queltehues. Circuito N°1 energizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 06:00
2025005484	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	809	LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV	1577 5035	LONCOCHE – EST. 326 L2 66KV EST. 326 – VILLARRICA L2 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea de 66 kV Loncoche-Villarrica 2 por faenas de pruebas de control de paño 87 de S/E Loncoche en posición normal, intermedio y verificación de señales de corriente en transformadores de corriente asociados.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 1. Relacionada con SD 2025004473.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-01-25 00:00
2025003322	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	336	LINARES - PARRAL 66KV	1204 1205 1206 4842 4843 1123 1218 1219 1220 1221 4844	LINARES - ESTRUCTURA 17 66KV C1 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66KV C1 ESTRUCTURA 63 - TAP LONGAVI 66KV C1 ESTRUCTURA 17- ESTRUCTURA 18 66KV C1 ESTRUCTURA 18 - ESTRUCTURA 28 66KV C1 TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 TAP LONGAVI - ESTRUCTURA 84 66KV C1 ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 94 66KV C1 ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 ESTRUCTURA 110 - TAP RETIRO 66KV C1 ESTRUCTURA 94 - ESTRUCTURA 95 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Empresa de Ferrocarriles del Estado de acuerdo a SODI N°03/2025 se requiere desconexión del arranque a EFE Longaví por trabajos en sus instalaciones. Tanto para la apertura como cierre del desconectador 89B3 en TAP Longaví se requiere el bloqueo de la reconexión de la línea 66kV Linares - Parral.	Bajo nivel de riesgo	Sin comentario adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 23:30
2025004576	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1774	BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV	4276	BELLA MONICA - ILLAPA 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo en subestacion Bella Monica y mantenimiento correctivo por cambio de aislador tipo disco en torre (2-5-13-15 y marco de transferencia). Se solcita desconexión de la linea 220 kV SE Bella Monica - paño J15 SE Illapa.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion de parque solar requerido en horario diurno	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 19:30
2025005939	Linea	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	631	SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV	3739 3740 3741	SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1 EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizará recarga de gas SF6 en celda F212 sala electrica ENK SAG 1 Los Bronces, llegada linea 6 circuito C1	Se requiere cargar gas SF6 a acoplador de barra para lo cual se debe desenergizar linea N°6 correspondiente a circuito C1 de San Francisco-Los Bronces. El riesgo principal es shock eléctrico por lo que la tarea se desarrollará realizando la desenergización de la linea y bloqueo de esta además de usar las herramientas administrativas para realizar el trabajo como PT, AST. test de energia Cero. Se usará EPP especial para realizar la tarea como ropa ignifuga, guantes aislados.	Sin consumos afectados, ya que estos se respaldan mediante Circuitos N° 2 y N° 3 66kV. San Francisco - SAG 1 Los Bronces.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 14:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025005142	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV	3716 1340	EST.105A - NUEVA ANCUD 220KV C1 EST.36 - EST.37 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pargua: Atención falla sistema Onda Portadora OP03, Teleprotección TPOP03 Línea 220KV Pargua-Nueva Ancud.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pargua - N.Ancud, C1(Cruce Chacao).- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: Se requiere teleprotección switch TPOP03 Línea 220KV Pargua-Nueva Ancud en posición desconectado.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 09:00
2025005722	Linea	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.	2153	Intervención	Origen Externo	Programada	1886	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220kV	4673 4674	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de SONNEDIX por trabajos del NUP 3284: obras civiles, asociadas a hormigonado en la franja de servidumbre de la L. 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra C1 y C2..	Actividad sin riesgo para la L. 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra C1 y C2.	Trabajos no requieren condiciones operacionales ni implican riesgo para las instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025002412	Linea	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	1995	AGUA SANTA – LA POLVORA 220KV [EN_REVISION]	4808	AGUA SANTA – LA POLVORA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de Control y Protecciones según el ECAP de la Etapa 3 del NUP 1074 en las Protecciones de la LT 220 kV Pólvora - Agua Santa C1.	Se trabajara en equipos en servicio, hay riesgo de operación de LT 220 kV Agua Santa - La Pólvora C1, para mitigar riesgo de apertura se bloquearan los disparos del esquema de protección a intervenir en S/E La Pólvora.	1.- Se realizarán Pruebas de Control y Protecciones según el ECAP de la etapa 3 del NUP 1074 la energización de las Líneas Las Dichas - S/E Secc. Alto Melipilla, C1 y C2 2.- Se harán bloqueos en los IEDs de lo paños J5/J6 según corresponda, para la ejecución de pruebas según ECAP.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025001040	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL S.A.	158	Desconexión	Origen Interno	Programada	666	TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV	10	TAP MINERA VALLE CENTRAL - MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantención de línea AT y equipos S/E MVC	Mantención LAT y equipos S/E MVC	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 08:00
2025005373	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación en cadena de anclaje y suspensión correspondiente al circuito N1 Cumbre-Nueva Cardones.	Error operacional al realizar maniobras de desconexión, se mitigará riesgo mediante verificación previa de maniobras. Arco eléctrico, se mitigará riesgo mantiendo distancia con punto energizado. Acortamiento de distancia desde el punto energizado por caída de materiales, se mitigará riesgo mediante levantamiento de materiales con maniobras de izaje.	Trabajos descritos anteriormente son amparados sobre el PMPM N° 2024002211, además de las solicitudes N°2025005370 y 2025005371 apertura de paños extremo SSEE Cumbre y Nueva Cardones respectivamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 05:00
2025004385	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2824	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión del circuito N°1 Cumbre - Nueva Cardones por trabajos declarados en Solicitud de desconexión N°2025004384 y solicitud N°2024002211 del Plan de Mantenimiento Mayor Programado.	1.- Error operacional al realizar maniobras de apertura, se mitigará riesgo mediante verificación previa de maniobras. 2.- Cierre no deseado de paño K12 en S/E Nueva Cardones, se mitigará riesgo mediante verificación previa de cables de control y protecciones.	Adicionalmente se menciona que trabajos provienen del IF 2023001990/2024004277.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 05:00
2025004057	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	1640	TAP VITACURA - VITACURA 110kV	962	TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Normalización Cto 2 en T4 nueva, traslado de conductor del Cto 2 y tendido de OPGW entre T4N a T7 Línea 110 kV Tap Vitacura - Vitacura. *COMENTARIO ADICIONAL: Normalización Cto 2 en T4 nueva, traslado de conductor del Cto 2 y tendido de OPGW entre T4N a T7 Línea 110 kV Tap Vitacura - Vitacura NUP: 5213. *COMENTARIO ADICIONAL: Normalización Cto 2 en T4 nueva, traslado de conductor del Cto 2 y tendido de OPGW entre T4N a T7 Línea 110 kV Tap Vitacura - Vitacura NUP: 5213	No tiene consumo afectado		ninguno			21-01-25 00:00
2024132979	Linea	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A.	2153	Intervención	Origen Interno	Programada	1886	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220kV	4673 4674	NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR – PUNTA SIERRA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de cadenas de aislación de línea energizada con método de pitón en mano a distancia, de los circuitos 1 y 2 de forma alternada.	Riesgo bajo, ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Se requiere orden de precaución de NO RECONECTAR sobre los interruptores asociados a la línea:(S/E Nueva Pan de Azúcar: 52J7 y 52J10; S/E Punta Sierra: 52J10, 52J11, 52J13 y 52J14) y coordinados con INTERCHILE (en S/E Nueva Pan de Azúcar) los interruptores centrales 52J8 y 52J11. NOTA: Personal de mantenimiento de líneas de transmisión en comunicación directa con el Centro de Control de Ferrovial.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025002440	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1661	ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV	5079 3978 4881	ESPERANZA – E237 110KV C2 [EN_REVISION] ESPERANZA – E-225B 110KV C2 E237 – E225B-2 110KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Precaución de No Reconectar Interruptores asociados a la LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C2 por cercanía a los trabajos de Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C1	Riesgo de operación de LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C2 por cercanía a los trabajos de Cambio de conductor en LT 110 kV Esperanza - Río Aconcagua C1.	Trabajos según Proyecto "Aumento Capacidad de Línea 2x110 kV Esperanza - Río Aconcagua" NUP:3277. Se considera intervenciones diarias. Se considera una desconexión de Mantenimiento Mayor de LT 110 kV Rio Aconcagua - Esperanza C1 se encuentran ingresados en PMPM según ID: 2024002846	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2025003836	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1522	ANA MARIA - LAGUNAS 220KV	3562 3566	EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1 EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a la LT 220kV Ana María - Lagunas Circuito 1 y Circuito 2, el lavado se realiza de forma alternada.	Bajo riesgo de disparo de forma alternada al Circuito 1 y 2 de la LT 2x220kV Ana María - Lagunas 2x220 kV por lavado de aislación. El riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de trabajo.	Condiciones en extremo de Ana María fueron gestionadas con ENOR vía SODI. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones: S/E Lagunas: No reconectar Interruptor 52J8. No reconectar Interruptor 52J9. S/E Ana María: No reconectar Interruptor 52J1, 52J2. No reconectar Interruptor 52J4, 52J5. Trabajos diarios de 08:00 a 17:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2024130957	Linea	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Intervención	Origen Interno	Programada	1476	LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV	3418 3789	EST. 475 EST. 644 220KV C1 LAGUNAS - EST. 475 220KV C1	Inspección pedestre	Sin Limitaciones	• Inspección visual pedestre con drone	Bajo, según matriz de riesgos	No requiere maniobras operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 08:00
2025003255	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220 KV C1	4205 4206 3102	PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 EST. 27A - EST. 178 220 KV C1 EST. 178 - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de soldadura, apertura zanjas y otros, bajos linea energizada	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Palpana 52J2, 52J3. S/E Romiro Tomic 52J9. ENCARGADO MANIOBRAS: operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 07:00
2025004376	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1849	PARINAS – CUMBRE 500 KV	4530 4532	EST. 453 – CUMBRE 500 KV C1 EST. 453 – CUMBRE 500 KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con camión lavador, en ambos circuitos, en tramo entre estructuras N° 630 y 800.	Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falla a tierra (flash-over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancias a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los cordeles (mensajero, mangueras y cuerdas de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (4.1	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar F79 en K9, K12 y no reconectar K8, K9, K11, K12 en S/E Parinas. // Deshabilitar F79 en K1, K4 y no reconectar K1, K2, K4, K5 en S/E Cumbre. La faena será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-01-25 07:00
2025003493	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	720	RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV	1185 1186	RIO BONITO - ESTR. N°266 110KV C1 ESTR. N°266 - ANTILLANCA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar línea 110 kV Río Bonito Antillanca por faenas de confección de camino de acceso entre las estructuras 12 a la 30 en faja de servidumbre.	Nivel de riesgo bajo y controlado, se respetará distancias de seguridad.	PT 2024-14021 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-01-25 08:00
2025003477	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1386	MELIPULLI - PARGUA 220KV	3320 3321 3342 3343 3345 3346 3347 3348	MELIPULLI - EST. N° 37 (AT22430) 220KV C1 EST. N° 37 (AT22430) - EST. N° 41 (AT22432) 220KV C1 EST. N° 41 (AT22432) - EST. N° 92 (AT16007) 220KV C1 EST. N° 92 (AT16007) - EST. N° 193 (AT22487) 220KV C1 EST. N° 193 (AT22487) - EST. N° 198 (AT22492) 220KV C1 EST. N° 198 (AT22492) - EST. N° 234 (AT13522) 220KV C1 EST. N° 234 (AT13522) - EST. N° 280 (AT13568) 220KV C1 EST. 280 (AT13568) - PARGUA 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 220 kV Melipulli - Pargua por faenas de roce, talas y podas en faja de servidumbre.	Riesgo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. PT 2025-00259 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-01-25 08:00
2025002363	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1271	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV	2937 2938	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azucar 220 kV: Trabajos de Transelec. Lavado de aislación con equipos energizados a paños de Transelec en patio 220 kV. Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo.	No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Pan de Azucar: No reconectar Interruptor 52J8. No reconectar Interruptor 52J9. En S/E Nueva Pan de Azucar: No reconectar Interruptores 52J2 y 52J3. No reconectar Interruptores 52J5 y 52J6. Trabajos diarios de 09:00 a 14:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-01-25 09:00
2025000347	Linea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	1331	CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV	3037 3207	CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV EST. 6 - PV CERRO DOMINADOR 220 KV [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en LT 220 kV Cerro Dominador - PV Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J4 S/E Cerro Dominador. No reconectar 52JT1 S/E PV Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2025000346	Linea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	1444	CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV	3335 3396	CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220KV C1 ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en línea 220 kV S/E Cerro Dominador - S/E CSP Cerro dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 S/E Cerro Dominador. No reconectar 52JT1 S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo tomando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos con ejecución diaria entre las 08:00 y las 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-01-25 08:00
2024130798	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Intervención	Origen Interno	Programada	1092	KAPATUR - O'HIGGINS 220KV	2035 2036	KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar Líneas 220kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2, por trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón Manual y Remoto a líneas indicadas de manera alternada.	Riesgo controlado y bajo. Lavado de aislación con agua a presión de manera alternada.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de jornada señalada en SI. Faenas coordinadas con MEL y CCT-Grupo SAESA. PT 2024-13587 registro interno STN.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2024131750	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos NUP 3287: Desconexión del circuito N°1 para el reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA, desde estructura 19A a 76, 76 a 133, 133 a 173.	Bajo	Actividades: Trabajos previos NUP 3287: Desconexión del circuito N°1 para el reemplazo de conductor actual por uno de alta temperatura y potencia 550MVA, desde estructura 19A a 76, 76 a 133, 133 a 173. Restricciones: L 220kV María Elena-Frontera C1, Indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ma. Elena, 89J3-3 Bloqueado Puesta a Tierra en	No tiene consumo afectado		ninguno			06-01-25 05:00
2024133634	Linea	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	683	Intervención	Origen Interno	Programada	1835	RONCACHO - NUEVA POZO ALMONTE 220kV	4481	RONCACHO - EST. 392A 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción general de obras civiles en las estructuras N°10. N°11 y N°12 de la línea de transmisión 1x220kV Chaca - Roncacho,	Risgo bajo segun analisis	Trabajo solicitado por Colbun Cercanos a linea	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 08:00
2024131934	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1562	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV	4991 4992 4993 3670 4994 4995	CALAMA NUEVA – EST. 45 220KV C2 EST. 45 – EST. 41 220KV C2 EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C2 CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 CALAMA NUEVA – EST. 41 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos cercanos a paño J3. Obras civiles relacionadas con nuevos paños J5 y J6 en S/E Nva. Calama. (Remplaza a SI-2024079063)	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo.	CONDICIONES REQUERIDAS : No reconectar, SE Nva. Calama 52J3. SE Nva. Chuquicamata 52J7 - 52J8 . ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión .	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 08:00
2024131932	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1562	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV	4991 4992 4993 3670 4994 4995	CALAMA NUEVA – EST. 45 220KV C2 EST. 45 – EST. 41 220KV C2 EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C2 CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 CALAMA NUEVA – EST. 41 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido segundo circuito LAT 220 kV. Nva. Chuquicamata - Calama Nva. Segun NUP 3285	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS : No reconectar SE Calama nueva 52J3. SE NVA.CHUQUICAMATA 52J7 - 52J8 . ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			04-01-25 08:00
2024132023	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1728	SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV	4123 4127	EST. 68 - CHARRUA 220 KV C1 EST. 68 - CHARRUA 220 KV C2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y Poda de vegetación de menor altura (nivel de piso), en franja de servidumbre de la línea.	Nivel bajo con procedimientos atingentes (a nivel de piso).	Plan de Mantenimiento Preventivo 2025	No tiene consumo afectado		ninguno			02-01-25 08:00
2024130939	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	1060	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV	1974	COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de obras civiles asociadas al tendido de acueducto proyecto C20+, bajo LLTT Collahuasi - Quebrada Blanca 220[KV].	Instalación con riesgo: LLTT 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Collahuasi, proyecto C20+. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Collahuasi, interruptor 52JQB no reconectar; S/E Quebrada blanca interruptor 52J1 no reconectar. La solicitud es emitida en carácter informativa a solicitud de Bechtel para proyecto C20+ de Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-01-25 07:00
2024131712	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP3287: Descarga y traslado de portales de protección de cruces de línea sin cercanía a línea energizada, traslado de equipos de tendido (carga y descarga), instalación de equipos de tendido, instalación de estaciones de trabajo y humectación de caminos.		Actividades: NUP3287: Descarga y traslado de portales de protección de cruces de línea sin cercanía a línea energizada, traslado de equipos de tendido (carga y descarga), instalación de equipos de tendido, instalación de estaciones de trabajo y humectación de caminos. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			01-01-25 06:00
2024131474	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	927	TAP EL LLANO - SAG 220KV	28 29 30 31	TAP EL LLANO - TERMINAL DE MUFA PONIENTE 220KV C1 TERMINAL MUFA PONIENTE - TERMINAL MUFA ORIENTE 220KV C1 TERMINAL MUFA ORIENTE - MARCO DE LINEAS 220KV C1 MARCO DE LINEAS - SAG 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LT 220 kV El Llano - SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera.	Desconexión de LT 220 kV El Llano-SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			24-12-24 12:00
2024130158	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Externo	Programada	2025	CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV	4896 4897 4898 4899	CELULOSA SANTA FE - EST.412 220KV C1 EST. 412 - EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) 220KV C1 EST.411 (NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO) - EST. 404 220KV C1 EST. 404 - CELULOSA PACIFICO 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se solicita precaución operacional con orden de no reconectar interruptores 52JL2 S/E Celulosa Pacífico; 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe y 52JL4 S/E Planta Rio Vergara, por Obras de construcción Fundación poste tubular 109A Seccionamiento Línea 1x220kV Celulosa Pacífico- Celulosa Santa Fe.	Riesgo informado por SAESA Transmisión de acuerdo a SODI 01_2024 según NUP 2414	- Trabajos de topografía, replanteo y trazado de estructuras y franja servidumbre. - Excavación fundación de estructuras. - Enfierradura. - Hormigonado. - Relleno compactado. - Mejoramiento de acceso a poste tubular.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-12-24 08:00
2024128987	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Interno	Programada	1728	SANTA CLARA - CHARRUA 220 KV	4123 4127	EST. 68 - CHARRUA 220 KV C1 EST. 68 - CHARRUA 220 KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	En torre Nº 31 perteneciente a la LT 2x 220 kV Charrúa -Santa Clara se realizarán trabajos de obras civiles que contemplan el mejoramiento y refuerzo de base, por medio de la instalación de gaviones en el perímetro de su fundación.	Trabajos no representan riesgo a las instalaciones en servicio.	Trabajos asociados al plan de mantenimiento preventivo 2024. No se requieren condiciones operacionales ni existen riesgos para las instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-12-24 08:00
2024082828	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1336	MMH - TCHITACK 220KV	3499	MMH - TCHITACK 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización Paño J1 e S/E Tchitack, cierre del anillo S/E Tchitack – Paño J1 – Paño J2 MMH (Por mantenimiento Línea 220 Kv Encuentro – Tchitack, por cambio de colleras de aisladores y reparación Herraje)	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Condiciones operacionales: En S/E Tchitack: cerrados: 52J1, 89J1-1, 89J1-3, abiertos: 89J1-2 y 89J1-T En S/E MMH: cerrados: 52J2, 89J2-2, 89J2-4, Abiertos: 89J2-3, 89J2-2T, 89J2-3T y 89J2-4T.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-08-24 08:00
2018039135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1422 1420 1429 1432	CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 484 a 615.	L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 durante la faena	Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			09-07-18 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-02-2025 16:04:10
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 488
Total registros Linea: 162

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2017024760	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	661	Intervención	Origen Externo	Programada	934	CENTRAL SANTIAGO SOLAR - CERRO NAVIA 110KV	147 148 149	CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones			Trabajos en los accesos a proyecto Santiago Solar, movimiento de tierra, maquinaria y personal a nivel de piso, bajo la LT Las Vegas - Cerro Navia 2x110 kV. Entre las torres N°199 - 200 y 201 - 202. En caso de operación automática no reconectar interruptores en SE Las Vegas 52H3 ; 52H4 y en SE Cerro Navia 52H3 ; 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			01-06-17 08:00

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Transmisora Melipeuco S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Eléctrica Carén S.A.

ANEXO Nº 6

Otros antecedentes aportados por Transmisora Melipeuco S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Eléctrica Carén S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2025 12:45

Finalizado

Número:

2025000256

Solicitante:

TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.

Empresa:

TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

RIO TOLTEN - CUNCO 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** RIO TOLTEN - E435A 110kV C1
Nombre : RIO TOLTEN - E435A 110kV C1
Fecha Perturbacion : 22-01-2025 11:28
Fecha Normaliza : 22-01-2025 18:00
Protección : 21L
Interruptor : 52H1
Consumo : 0
Comentario : Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Melipeuco

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten por operación de la protección 21L

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrevoltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga
-Elemento: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

-Fenómeno Eléctrico: Se investiga
-Operación de los interruptores: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Observaciones:

-Observaciones: Operación de la protección 21L.
-Acciones Inmediatas: Se envía una patrulla a investigar la linea
-Hechos Sucedidos: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Aún se investiga la causa.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Aún se investiga la causa.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-01-2025 13:33

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
TD-O&M-MEL-002_2025000256_Informe de Falla de 5 días.pdf (/informe_fallas/download_file/67911148ad651f210b66b813/TD-O&M-MEL-002_2025000256_Informe de Falla de 5 días.pdf)	26/01/2025 01:32:07
COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip (/informe_fallas/download_file/67911148ad651f210b66b813/COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip)	26/01/2025 01:32:19
COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip (/informe_fallas/download_file/67911148ad651f210b66b813/COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip)	26/01/2025 01:32:26

Archivo	Fecha Subida
FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25.txt (/informe_fallas/download_file/67911148ad651f210b66b813/FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25.txt)	26/01/2025 01:32:35
FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25.txt (/informe_fallas/download_file/67911148ad651f210b66b813/FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25.txt)	26/01/2025 01:32:44

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2025 12:51

Finalizado

Número:

2025000257

Solicitante:

TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.

Empresa:

TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

CUNCO - MELIPEUCO 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** E435A - MELIPEUCO 110kV C1
Nombre : E435A - MELIPEUCO 110kV C1
Fecha Perturbacion : 22-01-2025 11:28
Fecha Normaliza : 22-01-2025 18:00
Protección : 21L
Interruptor : 52H1
Consumo : 0
Comentario : Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Melipeuco

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten por operación de la protección 21L

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrevoltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga
-Elemento: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

-Fenómeno Eléctrico: Se investiga
-Operación de los interruptores: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Observaciones:

-Observaciones: Operación de la protección 21L.
-Acciones Inmediatas: Se envía una patrulla a investigar la linea
-Hechos Sucedidos: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Aún se investiga la causa.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Aún se investiga la causa.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-01-2025 13:46

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
TD-O&M-MEL-002_2025000256_Informe de Falla de 5 días.pdf (/informe_fallas/download_file/679112fdad651f22cd097bbc/TD-O&M-MEL-002_2025000256_Informe de Falla de 5 días.pdf)	26/01/2025 01:33:53
COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip (/informe_fallas/download_file/679112fdad651f22cd097bbc/COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip)	26/01/2025 01:34:24
COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip (/informe_fallas/download_file/679112fdad651f22cd097bbc/COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip)	26/01/2025 01:34:32

Archivo	Fecha Subida
FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25.txt (/informe_fallas/download_file/679112fdad651f22cd097bbc/FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25.txt)	26/01/2025 01:34:36
FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25.txt (/informe_fallas/download_file/679112fdad651f22cd097bbc/FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25.txt)	26/01/2025 01:34:42

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2025 14:43

Finalizado

Número:

2025000260

Solicitante:

Yonatan Guzmán

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CUNCO

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** T2D S/E CUNCO HT1
Nombre : T2D S/E CUNCO HT1
Fecha Perturbacion : 22-01-2025 11:28
Fecha Normaliza : 22-01-2025 13:36
Protección : sin energia SE Cunco.
Interruptor : 52H1- sin energia SE Cunco.
Consumo : 2.1
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Cunco

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Sin energía S/E Cunco, por interrupción en LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco, propiedad de Transmisora Melipeuco.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Transformadores de poder

-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Sin energía S/E Cunco por interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco
-Elemento: Sin energía S/E Cunco por interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco
-Fenómeno Eléctrico: Sin energía S/E Cunco por interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco
-Operación de los interruptores: Sin energía S/E Cunco por interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco

Observaciones:

-Observaciones: Sin energía S/E Cunco, por interrupción en LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco, propiedad de Transmisora Melipeuco.
-Acciones Inmediatas: Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, LAP , Frontel y personal de Mantenimiento de Transmisión de STS.
-Hechos Sucedidos: A las 11:28hrs. Interrupción 52H1 S/E Cunco. Se registra alarma scada de sin energía SE Cunco , debido a interrupción LAT 110 kV Rio Tolten - Cunco. 13:36 hrs. Cerrado 52H1 S/E Cunco energizada la subestacion.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 2.1 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 12453

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 13:36

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-01-2025 13:36

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
STA_2025000260_Cunco.pdf (/informe_fallas/download_file/67912b4fad651f2463fdad92/STA_2025000260_Cunco.pdf)	28/01/2025 12:25:53
Anexo N°1 Analisis de protecciones.pdf (/informe_fallas/download_file/67912b4fad651f2463fdad92/Anexo N°1 Analisis de protecciones.pdf)	28/01/2025 12:26:02
Data protecciones.zip (/informe_fallas/download_file/67912b4fad651f2463fdad92/Data protecciones.zip)	28/01/2025 12:26:17

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 23-01-2025 14:39

Pendiente

Número:

2025000271

Solicitante:

Fernando Riquelme

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CUNCO

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 22-01-2025 11:28
Fecha Normaliza : 22-01-2025 13:45
Protección : S/E Cunco(52E1,52E2)
Interruptor : 52E1,52E3
Consumo : 0
Comentario : Operacion de S/E Cunco

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Cunco
Freire
Melipeuco
Padre Las Casas
Lonquimay

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falta de alimentación a instalaciones

Comentarios Tipo Causa:

Falla en línea de transmisión

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Sistema protecciones
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Afectan a 14919 Clientes
-Acciones Inmediatas: Se toma contacto con CCT para maniobras
-Hechos Sucedidos: 11:28 abierto H1 tap off río tolten afecta S/E cunco en maniobras. Recuperado el 100% en S/E Cunco Ambos Alimentadores.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No Hay
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No Hay

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 14919

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 13:45

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
2025000271.zip (/informe_fallas/download_file/679279b6ad651f64ff574dc6/2025000271.zip)	25/01/2025 10:19:30

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2025 12:32

Finalizado

Número:

2025000254

Solicitante:

Angelo Soto

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Central:

HP MALALCAHUELLO
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Melipeuco

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten por operación de la protección 21L

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrevoltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga
-Elemento: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten
-Fenómeno Eléctrico: Se investiga
-Operación de los interruptores: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Observaciones:

-Observaciones: Operación de la protección 21L.
-Acciones Inmediatas: Esperar la normalización de la línea mencionada.
-Hechos Sucedidos: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten, al momento de la falla la central de Malalcahuello unidad 1 se encontraba generando 1 MW, y la unidad 2 se encontraba retirada de servicio por bajo recurso hídrico.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Aún se investiga la causa.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Aún se investiga la causa.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:

FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-01-2025 14:02

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Requerimientos por Falla ocurrida en línea 110 kV 22-01-2025.pdf (/informe_fallas/download_file/67910e7dad651f22cd097bb4/Requerimientos por Falla ocurrida en línea 110 kV 22-01-2025.pdf)	10/02/2025 17:53:26
22.01.2025.pdf (/informe_fallas/download_file/67910e7dad651f22cd097bb4/22.01.2025.pdf)	10/02/2025 17:53:44

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-01-2025 12:37

Finalizado

Número:

2025000255

Solicitante:

Angelo Soto

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1
Nombre : MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1
Fecha Perturbacion : 22-01-2025 11:28
Fecha Normaliza : 22-01-2025 18:00
Protección : 21L
Interruptor : 52H1
Consumo : 0
Comentario : Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Melipeuco

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten por operación de la protección 21L

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrevoltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga
-Elemento: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

-Fenómeno Eléctrico: Se investiga
-Operación de los interruptores: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten

Observaciones:

-Observaciones: Operación de la protección 21L.
-Acciones Inmediatas: Esperar la normalización de la línea mencionada.
-Hechos Sucedidos: Apertura del 52H1 en S/E Rio Tolten
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Aún se investiga la causa.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Aún se investiga la causa.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-01-2025 11:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-01-2025 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-01-2025 13:47

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
22.01.2025.pdf (/informe_fallas/download_file/67910fa8ad651f210b66b812/22.01.2025.pdf)	10/02/2025 17:51:39
Requerimientos por Falla ocurrida en línea 110 kV 22-01-2025.pdf (/informe_fallas/download_file/67910fa8ad651f210b66b812/Requerimientos por Falla ocurrida en línea 110 kV 22-01-2025.pdf)	10/02/2025 17:52:01

Informe de Falla de 5 días

Transmisora Melipeuco S.A.

N° Informe CEN 2025000256/2025000257

Documento Técnico

TD-O&M-MEL-002

Control de versiones

Versión	Fecha revisión	Detalle
00	24/01/2025	Elaboración de nuevo documento

Responsables

Elaboración	Departamento
NAL	Asset Manager O&M

Revisión	Departamento
RFB	Operations Manager

Aprobación	Departamento
JCA	Country Manager

1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

a) Identificación del Coordinado afectado.	
a.1. Nombre Empresa	Transmisora Melipeuco S.A.
a.2. R.U.T.	77.509.835- K
a.3. Representante Legal	Juan Carlos Albala Aragon
a.4. Dirección.	Apoquindo 4615 Of. 502, Las Condes.

b) Identificación Coordinado instalación fallada.	
b.1. Instalación	ID3047-RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1
b.2. Coordinado	Transmisora Melipeuco S.A.

c) Identificación Instalación fallada/afectada.			
c.1. Instalación	ID3047-RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1		
c.2. Tipo de instalación	Transmisión	**c.3. Nivel Tensión**	110 kV
c.4. Segmento	Transmisión Zonal-Dedicado		
c.5. Tipo elemento	Línea de Transmisión		
c.6. Equipo fallado	Tramo de Línea 110kV Rio Toltén – Cunco, estructura N° 642.		

d) Fecha y hora de falla.			
d.1. Fecha Inicio	22-01-2025	**d.2. Hora Inicio**	11:28
d.3. Fecha Término	22-01-2025	**d.4. Hora Término**	13:33
d.5. Duración total	02:05	**d.6. Porcentaje desconexión**	100%

e) Estimación consumos desconectados.			
e.1.Nombre Consumo	**e.2.Monto desconectado [MW]**	**e.3.Demanda Previa [MW]**	**e.4.Porcentaje de desconexión**
- Las Hortensias. - San Ramón.	1,9	S/I	S/I

f) Origen de la falla.
Apertura intempestiva de 52H1 en S/E Tap-Off Rio Toltén por operación de protección 87L S1 y S2 (opera función de distancia 21L). Se detecta la caída de rama desde árbol fuera de franja sobre LT en Sector Radal, Freire, Estructura N°642, generando una falla bifásica de B y C, con una distancia de falla de 14,2 km desde S/E Tap-Off Rio Toltén. Lo anterior producto de vientos esporádicos de estación (viento puelche) que se producen en la zona. Sin daño estructural.

g) Fenómeno Físico	
g.1. Fenómeno Físico	Caída de ramas sobre conductores.
g.2. Codificación	ARB2
g.3. Justificación fenómeno	Vientos esporádicos de estación (viento puelche).

h) Fenómeno Eléctrico	
h.1. Fenómeno eléctrico	Protección de Distancia.
h.2. Codificación	DI21

i) Causa de la falla.

Apertura intempestiva de 52H1 en S/E Tap-Off Rio Toltén por operación de protección 87L S1 y S2 (opera función de distancia 21L). Se detecta la caída de rama desde árbol fuera de franja sobre LT en Sector Radal, Freire, Estructura N°642, generando una falla bifásica de B y C, con una distancia de falla de 14,2 km desde S/E Tap-Off Rio Toltén. Lo anterior producto de vientos esporádicos de estación (viento puelche) que se producen en la zona. Sin daño estructural.



j) Reiteración			
j.1. Misma causa últimos 24 meses.	S/I	**j.2. Número de reiteración.**	S/I
j.3. Cantidad de fallas 24 meses.	S/I		

k) Detalles de instalación y/o equipo fallado.
Tramo de línea 1x110kV Cunco-Rio Toltén. Conductor AAAC Greeley, postación de H.A. de 18 metros, cable de guardia OPGW. Puesta en servicio año 2016.

l) Ubicación	m) Comuna origen falla	n) Comunas afectadas
Freire	9105	9103; 9105; 9114.

o) Proposición del coordinado respecto al origen de la falla.
Fuerza mayor o caso fortuito.

2. AFECTACIÓN A CAUSA DE LA FALLA.

a) Sistema de Generación.

Central	**Potencia desconectada [MW]**	**Fecha / Hora Desconexión**	**Fecha / Hora Normalización**	**Tiempo en horas**
C. Carilafquén	6	22.01.25 11.28	22.01.25 14.05	02:37
C. Malalcahuello	1	22.01.25 11.28	22.01.25 14.02	02:34

b) Sistema de Transmisión.

Línea o Subestación	**Fecha / Hora Desconexión**	**Fecha / Hora Normalización**	**Tiempo en horas**
ID3047-RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	22.01.25 11.28	22.01.25 13.33	02:05
ID3048- CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1	22.01.25 11.28	22.01.25 13.46	02:18

c) Consumos.

Subestación	**Paño**	**Cliente**	**Potencia desconec. [MW]**	**Fecha / Hora Desconexión**	**Fecha / Hora Normalización**	**Tiempo en horas**	**ENS [MWh]**
SE Cunco	San Ramón	Frontel	S/I	22.01.25 11.28	22.01.25 13.33	02:05	S/I
SE Cunco	Las Hortensias	Frontel	S/I	22.01.25 11.28	22.01.25 13.33	02:05	S/I

d) Involucrados.
Transmisora Melipeuco S.A. - Transmisión Zonal/Dedicada. Empresa Eléctrica Carén S.A. - Generadora. STS SAESA – Transmisión Zonal. Frontel – Distribuidora.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CONFIGURACIONES EN LOS MOMENTOS PREVIOS Y POSTERIOR A FALLA.


a) Mantenimientos o trabajos en curso.
Mantención forestal de LT, poda y roce.

b) Estado y configuración previo a la falla.
Energizado y en servicio.

c) Información sobre la regulación de tensión.
No aplica.

d) Información adicional.
No aplica.

e) Diagrama Unilineal Simplificado.

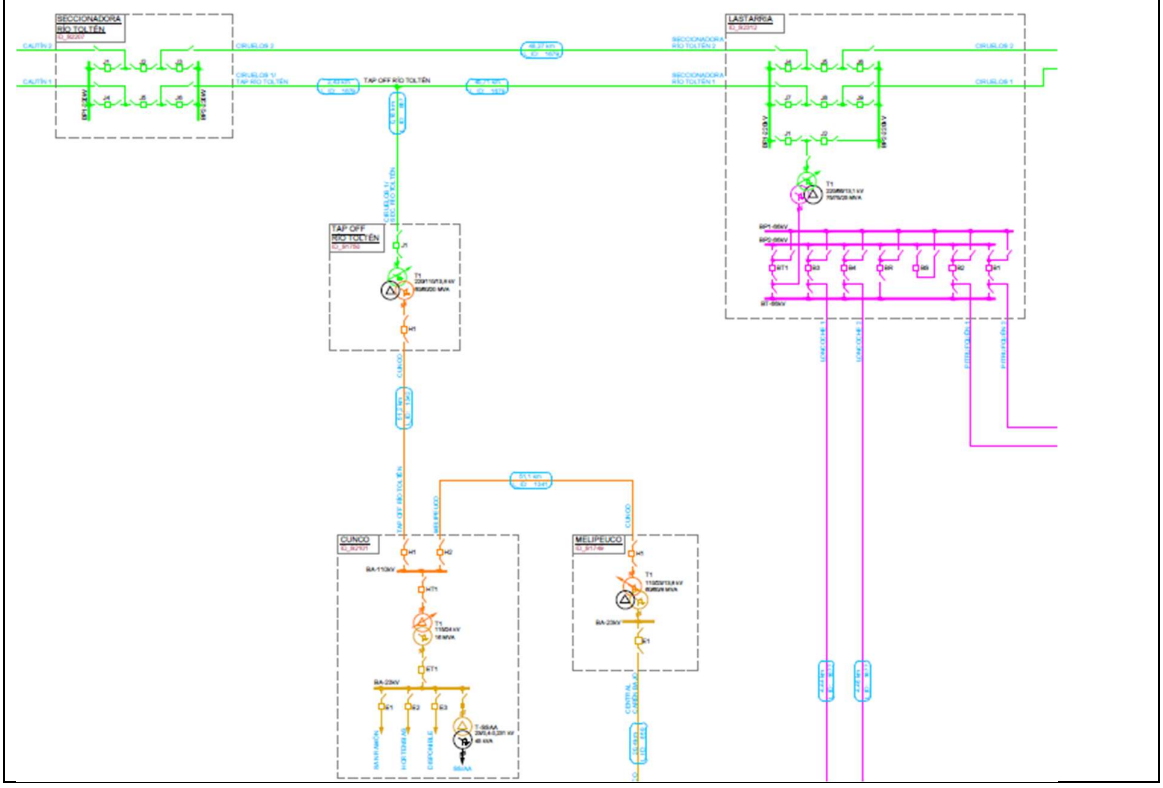

4. CRONOLOGÍA DE EVENTOS:

a) Hora de atención de falla.				
Hora de llegada de personal calificado al punto de falla	Fecha	22.01.25	Hora	12:45
Hora de comienzo de las faenas de normalización	Fecha	22.01.25	Hora	12:55

b) Descripción de los mecanismos de normalización utilizados.
1 brigada electro-forestal.

c) Descripción de las acciones realizadas para normalizar el servicio.
Recorrido rápido de LT y despeje de árboles/ramas. Sin daño estructural.

d) Fecha y hora de normalización del servicio.			
Fecha	22.01.25	Hora	13:25
Acciones Realizadas	Recorrido rápido de LT y despeje de árboles/ramas. Sin daño estructural.		

e) Cronología de maniobras realizadas por el Centro de Control.			
Fecha	Hora	Involucrado	Maniobra / Evento
22.01.25	11:28	COG LAP	Despachador informa apertura de 52H1 en S/E Río Toltén.
22.01.25	11:40	COG LAP	Apertura de interruptor 52H1 S/E Melipeuco (por el operador de turno).
22.01.25	11:48	COG LAP	Apertura de interruptor 52E1 S/E Caren Bajo (por el operador de turno).
22.01.25	13:28	COG LAP	Se ingresa IF 2025000256, 2025000257.
22.01.25	13:29	COG LAP	Se informa al CDC para la normalización debido falla en la línea Río Toltén – Cunco.
22.01.25	13:33	COG LAP	Se cierra interruptor 52H1 en S/E Río Toltén. Se cancela IF 2025000256.
22.01.25	13:36	STS	Se cierra de interruptor 52H1 S/E Cunco.
22.01.25	13:46	COG LAP	Se cierra de interruptor 52H1 S/E Melipeuco. Se cancela IF 2025000257.

f) Cronología de actividades y trabajos efectuados para normalizar falla.			
Fecha	Hora	Involucrado	Actividad (número de solicitud si corresponde)
22.01.25	11:30	Tx. Melipeuco	Inicio recorrido tramo de LT.
22.01.25	12:45	Tx. Melipeuco	Llegada al punto de falla.
22.01.25	12:55	Tx. Melipeuco	Comienzo labores de despeje.
22.01.25	13:20	Tx. Melipeuco	Fin de labores de despeje.

g) Cronología de eventos de protecciones.				
Fecha	Hora	Posición	Descripción	Estado
Archivo "FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25" adjunto a este informe. Archivo "FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25" adjunto a este informe.				


h) Resumen de instalaciones e interruptores operados.				
1	**Central o subestación:**		SE Rio Tap-Off Toltén	
	Fecha	22.01.25	**Hora**	11:28
	Protección o Alarma Operada:		P 87L S1 y P 87L S2 (opera función de distancia 21L en ambas)	
	Interruptor Operado:		52H1	
	Potencia desconectada:		S/I	
	Causa de interrupción:		Caída de rama árbol fuera de franja sobre LT.	
	Autorización CEN para normalizar:			
	Fecha	22.01.25	**Hora**	13:25
	Normalización de interruptor:			
	Fecha	22.01.25	**Hora**	13:33


5. REGISTROS OSCILOGRÁFICOS.


a) Oscilografías y registro de eventos de protecciones					
N°	**Instalación**	**Interruptor**	**Fecha/Hora**	**Descripción**	**Nombre archivo**
1	SE Tap-Off Rio Toltén	52H1	22.01.25 11:28	87L S1 (opera función 21L)	COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.CFG
2	SE Tap-Off Rio Toltén	52H1	22.01.25 11:28	87L S2 (opera función 21L)	COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.CFG

b) Gráficas.


Protección 87L S1 S/E Tap-Off Rio Toltén (opera función de distancia 21L):

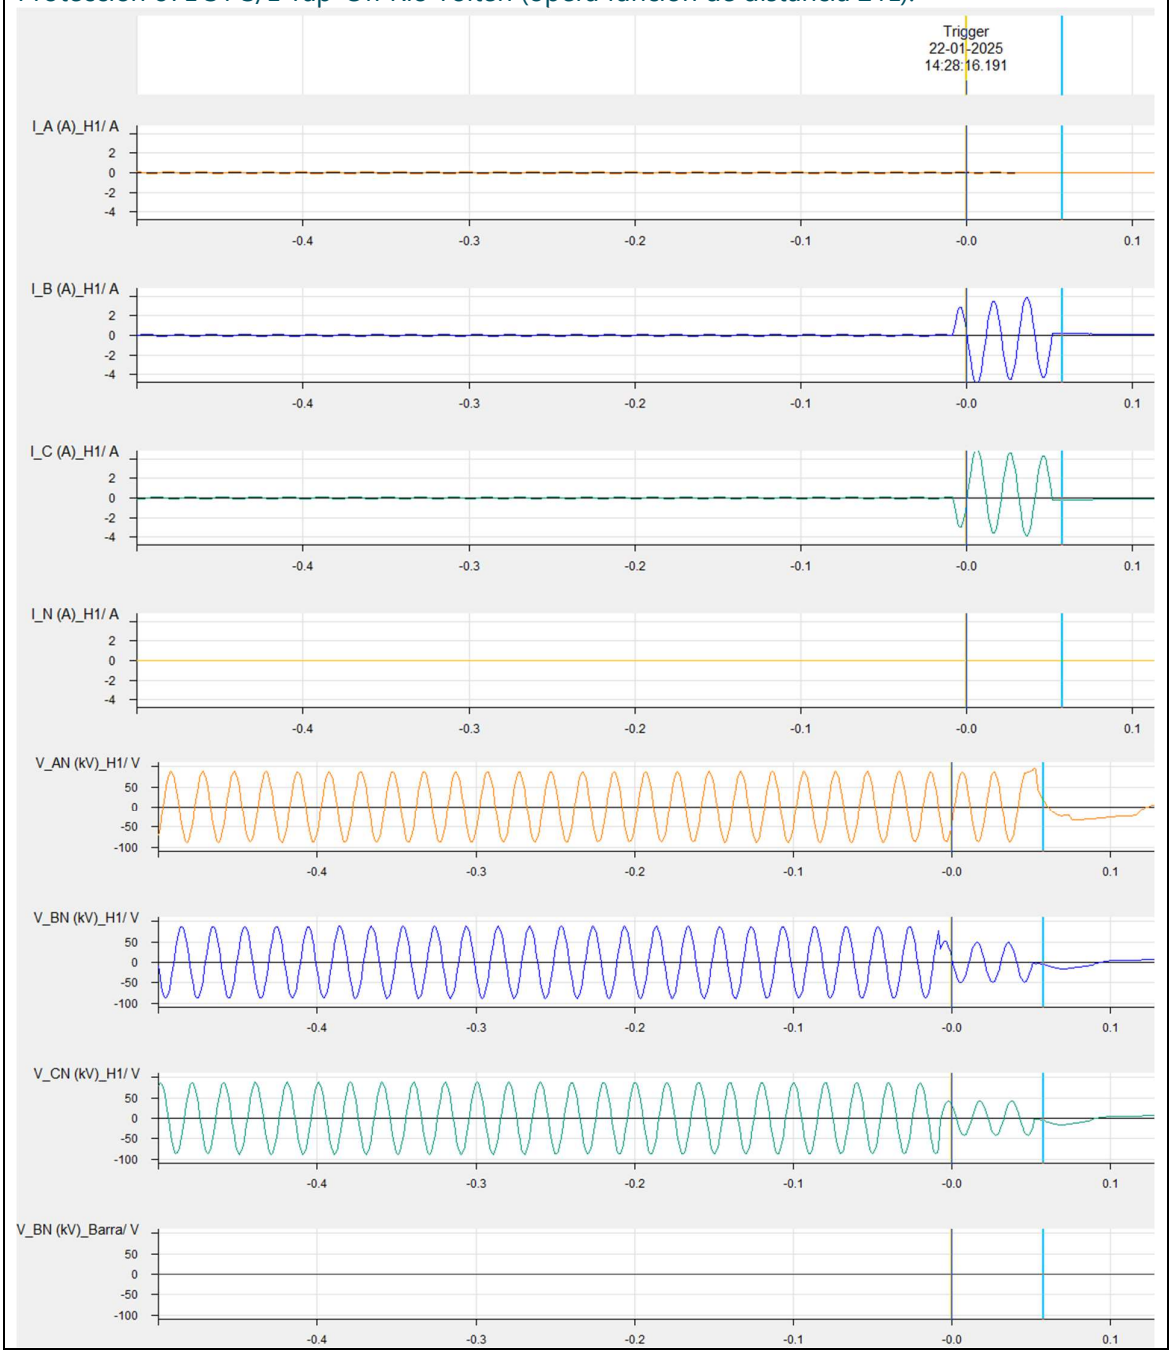


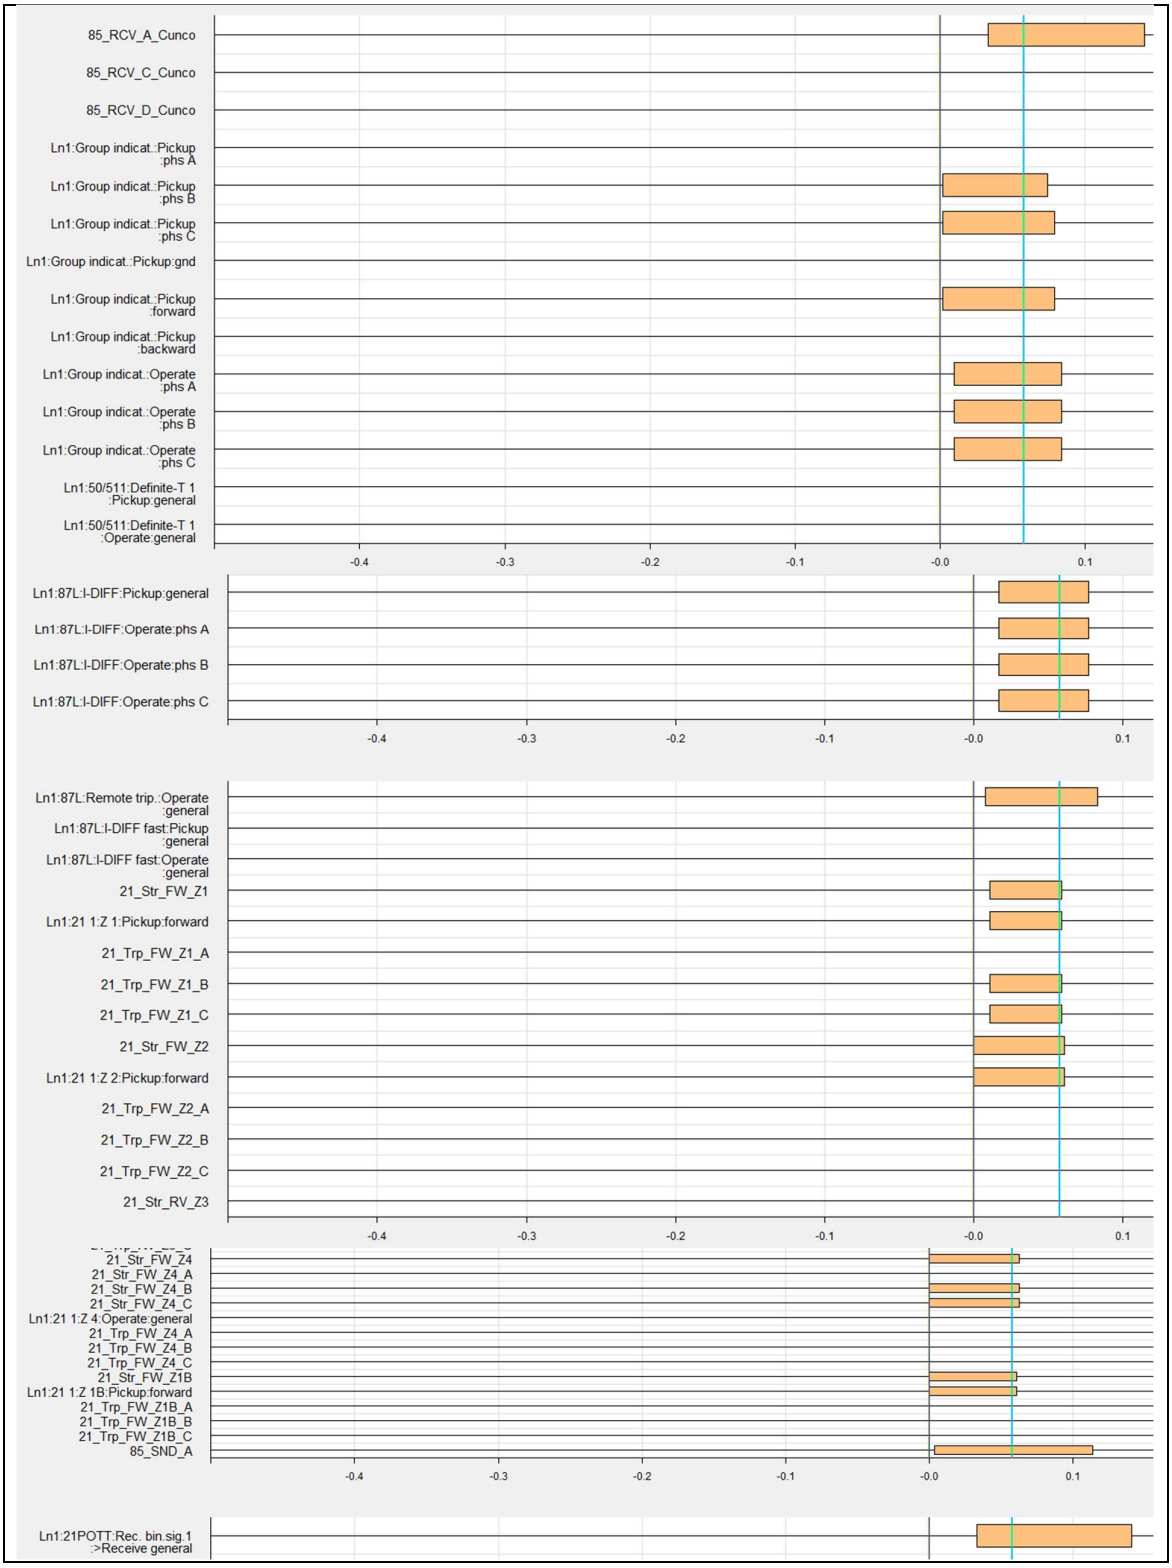

85_RCV_A_Cunco
85_RCV_C_Cunco
85_RCV_D_Cunco
Ln1:Group indicat.:Pickup :phs A
Ln1:Group indicat.:Pickup :phs B
Ln1:Group indicat.:Pickup :phs C
Ln1:Group indicat.:Pickup:gnd
Ln1:Group indicat.:Pickup :forward
Ln1:Group indicat.:Pickup :backward
Ln1:Group indicat.:Operate :phs A
Ln1:Group indicat.:Operate :phs B
Ln1:Group indicat.:Operate :phs C
Ln1:50/511:Definite-T 1 :Pickup:general
Ln1:50/511:Definite-T 1 :Operate:general
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
-0.0
0.1
Ln1:87L:I-DIFF:Pickup:general
Ln1:87L:I-DIFF:Operate:phs A
Ln1:87L:I-DIFF:Operate:phs B
Ln1:87L:I-DIFF:Operate:phs C
Ln1:87L:Remote trip.:Operate :general
Ln1:87L:I-DIFF fast:Pickup :general
Ln1:87L:I-DIFF fast:Operate :general
21_Str_FW_Z1
Ln1:21 1:Z 1:Pickup:forward
21_Trp_FW_Z1_A
21_Trp_FW_Z1_B
21_Trp_FW_Z1_C
21_Str_FW_Z2
Ln1:21 1:Z 2:Pickup:forward
21_Trp_FW_Z2_A
21_Trp_FW_Z2_B
21_Trp_FW_Z2_C
21_Str_RV_Z3
21_Str_FW_Z4
21_Str_FW_Z4_A
21_Str_FW_Z4_B
21_Str_FW_Z4_C
Ln1:21 1:Z 4:Operate:general
21_Trp_FW_Z4_A
21_Trp_FW_Z4_B
21_Trp_FW_Z4_C
21_Str_FW_Z1B
Ln1:21 1:Z 1B:Pickup:forward
21_Trp_FW_Z1B_A
21_Trp_FW_Z1B_B
21_Trp_FW_Z1B_C
85_SND_A
Ln1:21POTT:Rec. bin.sig.1 :>Receive general

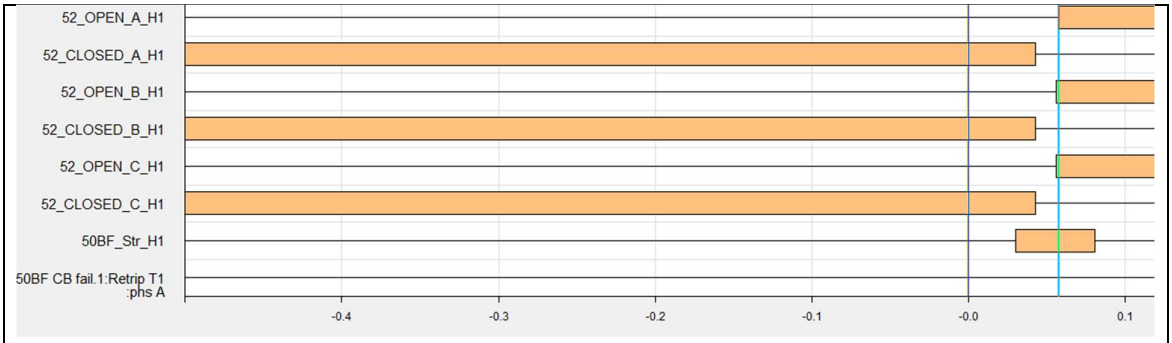

Protección 87L S2 S/E Tap-Off Rio Toltén (opera función de distancia 21L):

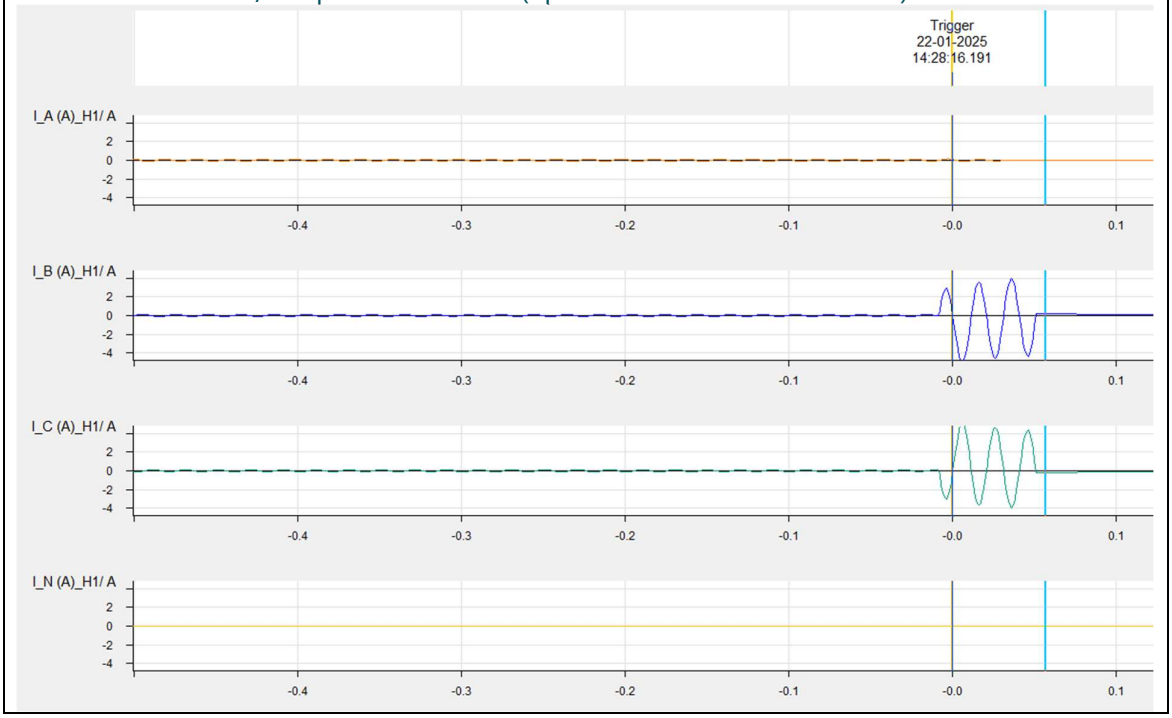

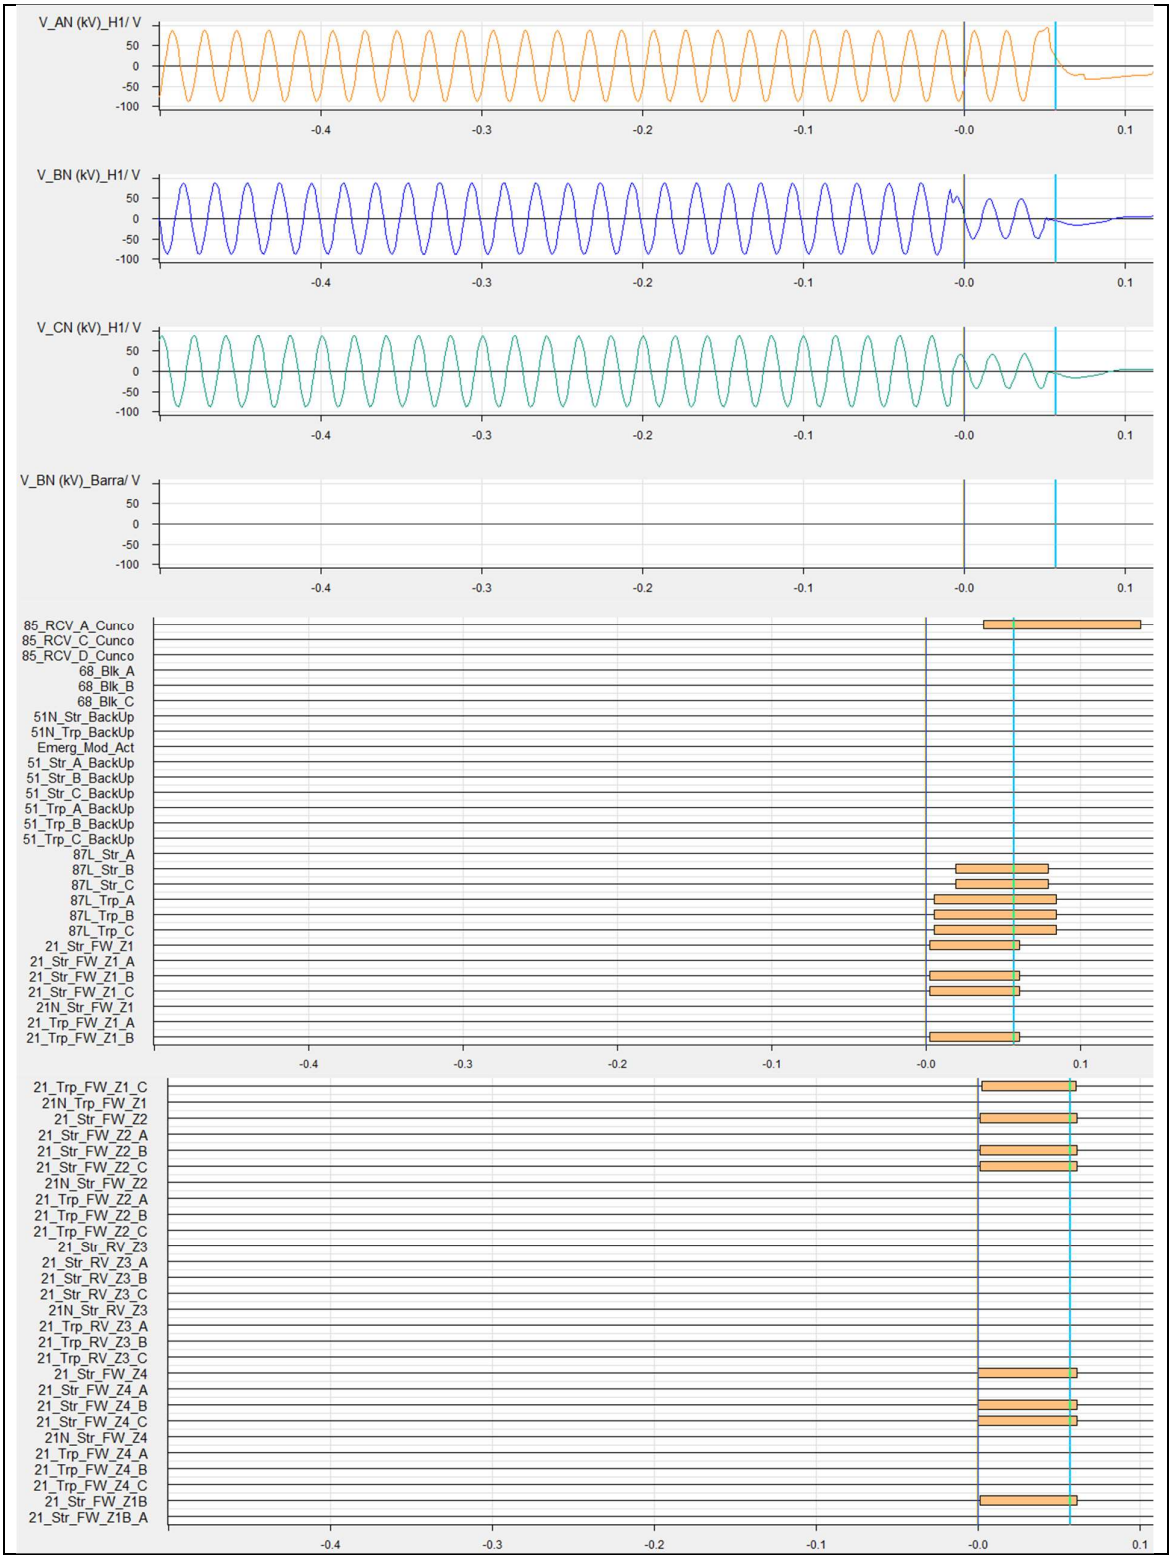
V_AN (kV)_H1/ V
V_BN (kV)_H1/ V
V_CN (kV)_H1/ V
V_BN (kV)_Barra/ V
85_RCV_A_Cunco
85_RCV_C_Cunco
85_RCV_D_Cunco
68_Blk_A
68_Blk_B
68_Blk_C
51N_Str_BackUp
51N_Trp_BackUp
Emerg_Mod_Act
51_Str_A_BackUp
51_Str_B_BackUp
51_Str_C_BackUp
51_Trp_A_BackUp
51_Trp_B_BackUp
51_Trp_C_BackUp
87L_Str_A
87L_Str_B
87L_Str_C
87L_Trp_A
87L_Trp_B
87L_Trp_C
21_Str_FW_Z1
21_Str_FW_Z1_A
21_Str_FW_Z1_B
21_Str_FW_Z1_C
21N_Str_FW_Z1
21_Trp_FW_Z1_A
21_Trp_FW_Z1_B
21_Trp_FW_Z1_C
21N_Trp_FW_Z1
21_Str_FW_Z2
21_Str_FW_Z2_A
21_Str_FW_Z2_B
21_Str_FW_Z2_C
21N_Str_FW_Z2
21_Trp_FW_Z2_A
21_Trp_FW_Z2_B
21_Trp_FW_Z2_C
21_Str_RV_Z3
21_Str_RV_Z3_A
21_Str_RV_Z3_B
21_Str_RV_Z3_C
21N_Str_RV_Z3
21_Trp_RV_Z3_A
21_Trp_RV_Z3_B
21_Trp_RV_Z3_C
21_Str_FW_Z4
21_Str_FW_Z4_A
21_Str_FW_Z4_B
21_Str_FW_Z4_C
21N_Str_FW_Z4
21_Trp_FW_Z4_A
21_Trp_FW_Z4_B
21_Trp_FW_Z4_C
21_Str_FW_Z1B
21_Str_FW_Z1B_A

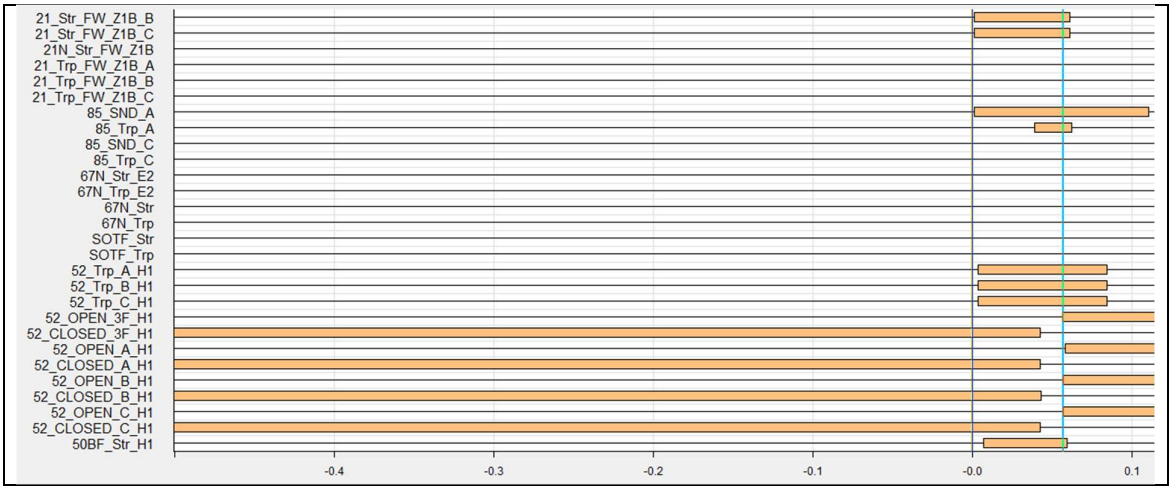

6. REGISTROS DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UNIDADES GENERADORAS.

a) Comportamiento dinámico de unidades generadoras.
No aplica.

7. ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES.

a) Desempeño del sistema de protecciones eléctricas.
Protección 87L S1 S/E Tap-Off Rio Toltén (operación función de distancia 21L): Según análisis de Transmisora Melipeuco S.A. protección operó de forma correcta. **Protección 87L S2 S/E Tap-Off Rio Toltén (operación función de distancia 21L):** Según análisis de Transmisora Melipeuco S.A. protección operó de forma correcta.

b) Modo de operación de interruptores principales.
No aplica.

c) Desempeño del EDAC.
No aplica.

d) Desempeño del EDAG.
No aplica.

8. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.

a) Auditoría, plan de acción o plan de mantenimiento en curso.
No aplica.

b) Actividades en curso.
No aplica.

c) Acciones correctivas a corto plazo.
Realizar tareas de poda y tala en el sector afectado de forma inmediata.

d) Acciones correctivas a largo plazo.
Mantener el programa de mantención de franja a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (roce mecanizado, poda en altura, y tala controlada). Mantener el programa de inspecciones visuales a lo largo de la línea 1x110 kV Melipeuco-Rio Toltén (trimestral).

9. INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANEXOS.

a) Información adicional.
- No aplica.

b) Lista de anexos.
- FAULT LOG 87L S1 RIO TOLTEN 22.01.25.txt - FAULT LOG 87L S2 RIO TOLTEN 22.01.25.txt - COMTRADE 87L S1 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip - COMTRADE 87L S2 RIO TOLTÉN 22.01.25.zip

INFORME DE FALLA

SIN ENERGIA S/E CUNCO

22 de enero 2025

N° Informe CEN	2025000260		
Fecha de envío	28/01/2025	**Hora**	12:30
Realizó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Revisó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.		

1. Coordinado afectado

Propietario	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT Propietario	77.312.201-6
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Manuel Bulnes 441, Osorno.

2. Instalación afectada

Instalación afectada	S/E Cunco		
Ubicación instalación afectada	Cunco, región de la Araucanía		
Tipo de instalación	Subestación	**Tensión**	110/23 kV
Fecha inicio falla	22/01/2025	**Hora**	11:28
Fecha fin falla	22/01/2025	**Hora**	13:44
Duración	2 horas y 16 minutos		

3. Información SEC

Comuna	Cunco	**ID**	09103
Fenómeno físico	Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.	**Código**	OPE6
Elemento	No aplica	**Código**	NA
Fenómeno eléctrico	Protección diferencial de línea	**Código**	PR87L
Modo interruptores	Opera según lo esperado	**Código**	13
Causa falla	Interrupción línea 110 kV Rio Toltén – Cunco (Propiedad de Transmisora Melipeuco)		
Proposición del coordinado respecto al origen de falla	Externo		

4. Estándar CIP – 014

Calificación de las instalaciones: Las Instalaciones afectadas por el evento tienen un impacto **"BAJO"**.

Riesgo: Esta falla no puso en riesgo la operación normal del SEN.

5. Instalaciones de Tx afectadas

Elemento Afectado	Segmento Tx	Tramo	Hora desconexión	Hora normalización
No hay				

6. Instalaciones de Gx afectadas:

Central	Subestación	Interruptor asociado	Perdida de Generación [MW]	Hora desconexión	Hora disponibilidad	Empresa
No hay						

7. Protecciones operadas:

Función activada	Subestación	Interruptor	Protección asociada
87L	S/E Cunco	52H1	Siemens 7SL87 (S1)
87L	S/E Cunco	52H1	Siemens 7SL87 (S2)

8. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Comunas afectadas	Consumos [MW]	Clientes afectados	Hora desconexión	Hora normalización
Cunco	E1 San Ramon	Cunco Freire Vilcun	0,87	2.840	11:28	12:10 (*)
			0,02		11:28	12:53 (**)
Cunco	E2 Las Hortencias	Cunco Melipeuco Lonquimay	1,07	9.613	11:28	12:10 (*)
			0,02		11:28	12:53 (**)
		Total	**1,98**	**12.453**		

(*) Horario en que Frontel informa recuperado e 98% de los consumos a través de Dx.
(**) Horario en que Frontel informa recuperado e 100% de los consumos a través de Dx.
NOTA: El detalle pormenorizado de la recuperación de los consumos por red MT será entregado por la distribuidora.

9. Estimación de la energía no suministrada:

Subestación	Alimentador	Empresa Dx	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS
Cunco	E1 San Ramon	Frontel	Regulado	0,87	0,70	0,61
		Frontel	Regulado	0,02	1,42	0,03
Cunco	E2 Las Hortencias	Frontel	Regulado	1,07	0,70	0,75
		Frontel	Regulado	0,02	1,42	0,03
					Total	**1,41**


10. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Eventos 01/08/24
11:28	Sin energía S/E Cunco. Interrupcion del 52H1 de S/E Cunco.
11:30	Se da aviso al CDC del Coordinador, a Transmisora Melipeuco, a Frontel y a personal de Mantenimiento STS.
11:31	Apertura del 52ET1 de S/E Cunco a solicitud de Frontel para poder recuperar consumos a través de red de distribución (Dx).
12:10	Frontel informa normalizado el 98% de los consumos a través de Dx.
12:51	Transmisora Melipeuco informa que se encontró gancho que hizo contacto con la línea.
12:53	Frontel informa normalizado el 100% de los consumos a través de Dx.
13:27	Transmisora Melipeuco informa línea despejada y solicita normalización de la línea.
13:34	Transmisora Melipeuco informa cierre exitoso del 52H1 de S/E Rio Toltén.
13:36	Cierre con éxito del 52H1 de S/E Cunco en coordinación con Transmisora Melipeuco.
13:44	Cierre del 52ET1 de S/E Cunco en coordinación con Frontel.


11. Listado de eventos generados y registrados en SCADA:

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	COMPID	TEXT
22/01/2025 11:28:20	CUNCO	CUNCO.H_B01.52H1.EST	CUN_52H1 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO
22/01/2025 11:31:10	CUNCO	CUNCO.E_T01.52ET1.EST	CUN_52ET1 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO By YGUZMAN
22/01/2025 13:36:45	CUNCO	CUNCO.H_B01.52H1.EST	CUN_52H1 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO By MMARTINEZ
22/01/2025 13:44:55	CUNCO	CUNCO.E_T01.52ET1.EST	CUN_52ET1 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO By LMOREIRA

12. Esquema de las instalaciones anterior a la falla:

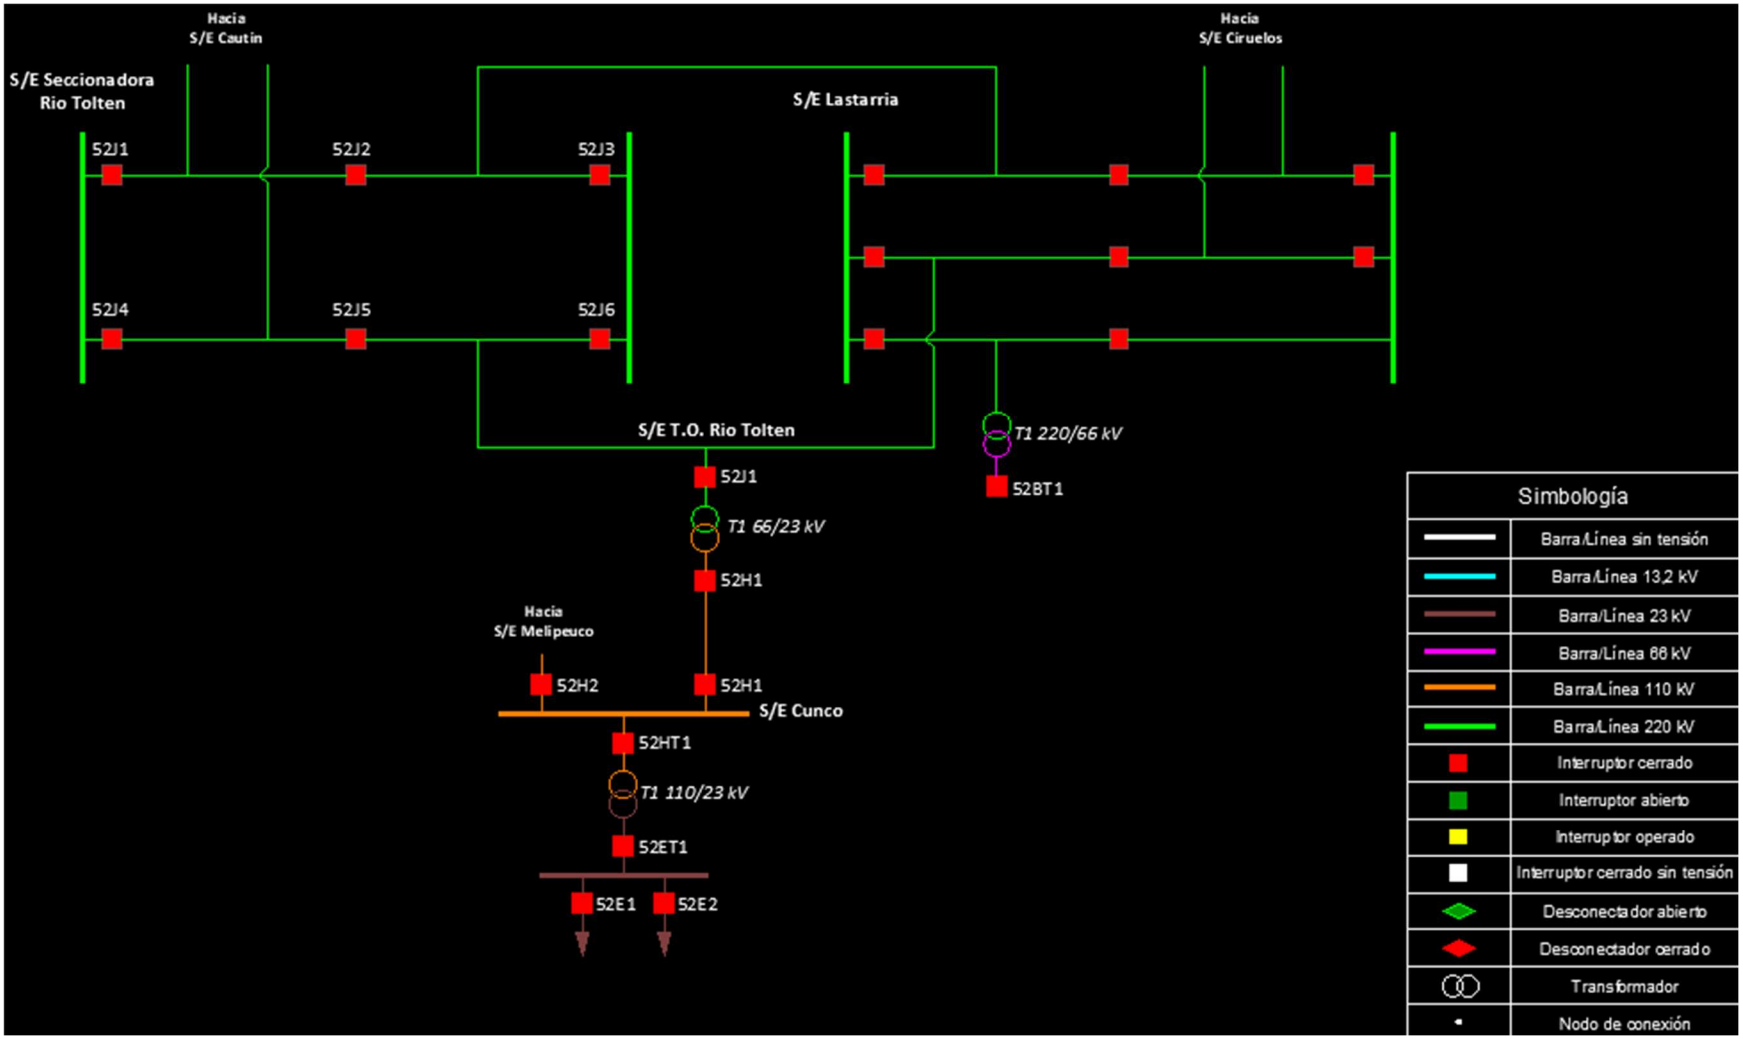

12.1 Esquema de las instalaciones posterior a la falla:

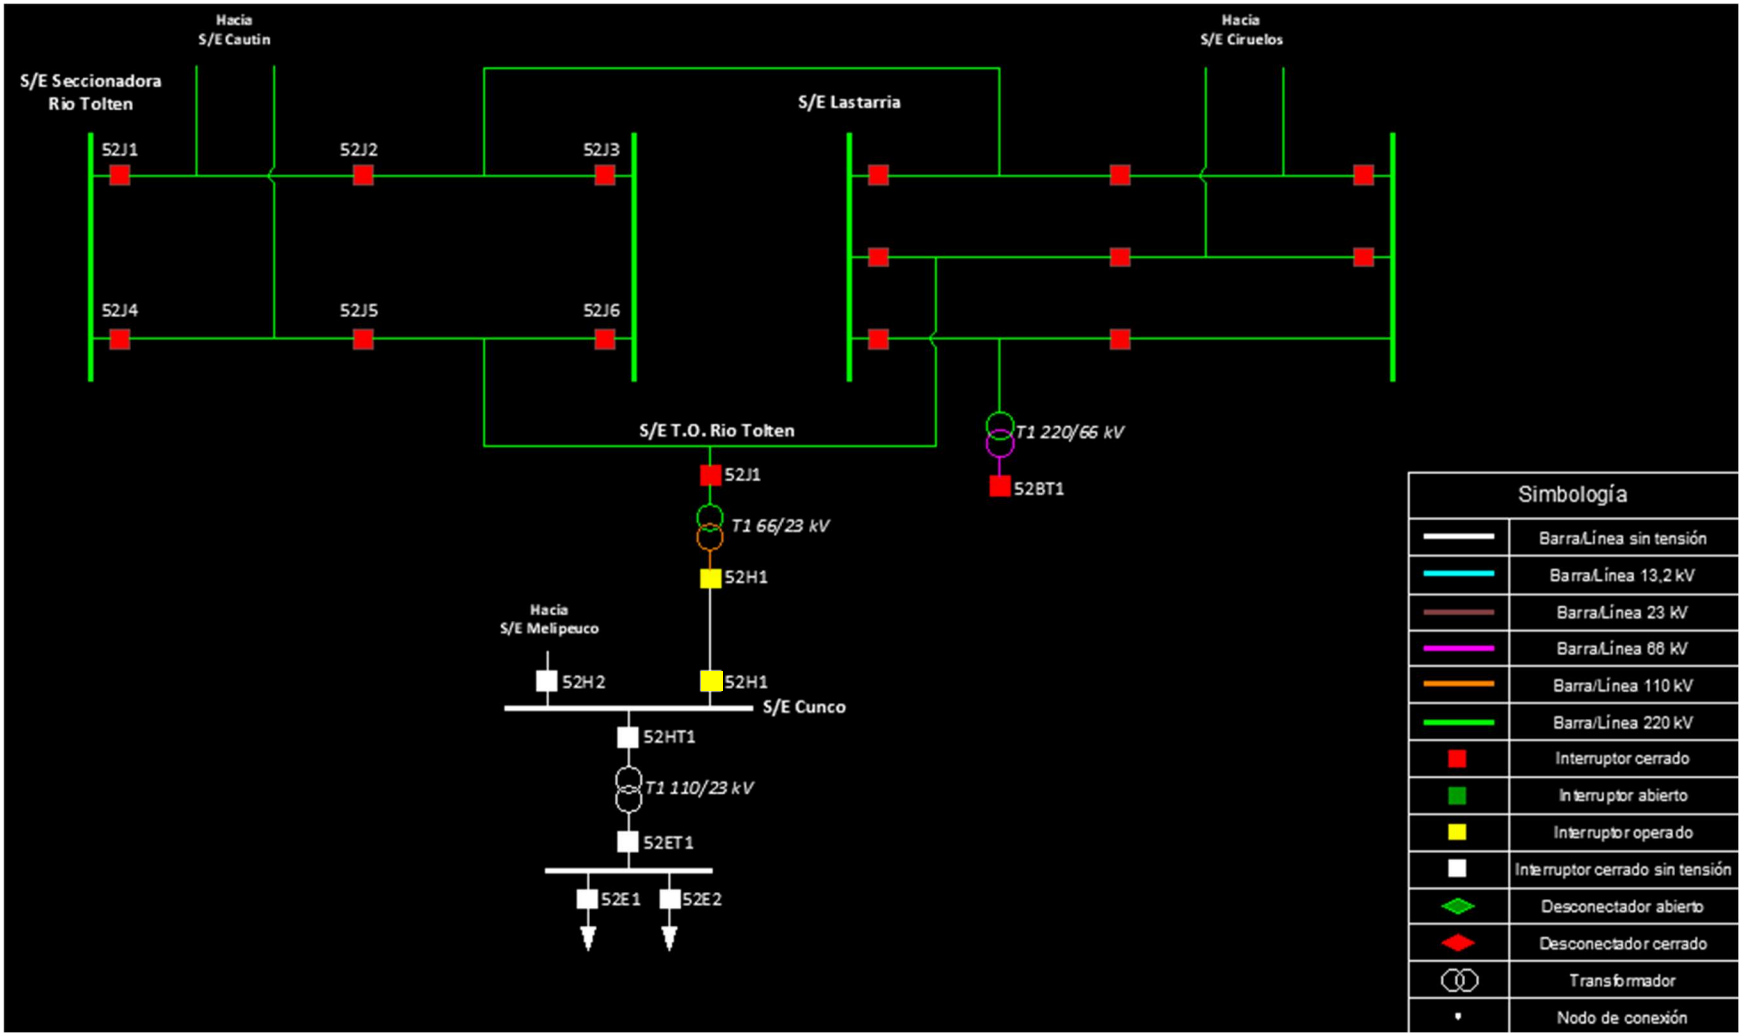

13. Análisis de la actuación de protecciones y control:

Ver Anexo N°1 “Analisis de protecciones”

14. Acciones correctivas

No hay

ANEXO

Análisis del comportamiento de protecciones paño H1 de S/E Cunco – Evento del 22-01-2025 a las 11:28 horas UTC-3

ÁREA CONTROL Y PROTECCIONES

Realizó	Revisó	Aprobó	Fecha	Revisión
Chester León N.	Alejandro Mellado	Alejandro Mellado	13-01-2025	1

Contenido

Introducción.....3

Antecedentes......3

Protección sistema 1 SIEMENS 7SL87.....4

Registro de eventos N°1 relé sistema 1 87L-H1-S1 de S/E Cunco.....4

Oscilografía N°1 relé sistema 1 87L-H1-S1 de S/E Cunco.....6

Análisis de protección sistema 1 H1 S/E Cunco. 7

Conclusiones protección sistema 1 H1 S/E Cunco.....7

Protección sistema 2 SIEMENS 7SL87.....8

Registro de eventos N°2 relé sistema 2 87L-H1-S2 de S/E Cunco.....8

Oscilografía N°2 relé sistema 2 87L-H1-S2 de S/E Cunco.....10

Análisis de protección sistema 2 H1 S/E Cunco. 11

Conclusiones protección sistema 2 H1 S/E Cunco.....11

Introducción

A continuación, se encontrará un análisis de comportamiento de protecciones de paño H1 de S/E Cunco, donde el 22 de enero de 2025 a las 11:28 horas UTC-3, se produce la apertura de interruptor de paño 52H1 de esta subestación.

Antecedentes.

Paño H1 de S/E Cunco posee los siguientes sistemas de protecciones.

- Protección sistema 1 SIEMENS 7SL87 – Serie: BM1711005905
- Protección sistema 2 SIEMENS 7SL87 – Serie: BM1711005909

Protección sistema 1 SIEMENS 7SL87


A continuación, se muestran los registros secuenciales y oscilográficos de la protección sistema 1 del paño H1 de S/E Cunco.

Registro de eventos N°1 relé sistema 1 87L-H1-S1 de S/E Cunco.

#	Time stamp	Relative time	Functions structure	Name	Value
1	22.01.2025 14:26:54.960	-00.001	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	phs B phs C
2	22.01.2025 14:26:54.960	-00.001	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	phs A phs B phs C
3	22.01.2025 14:26:54.960	-00.001	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	on
4	22.01.2025 14:26:54.960	-00.001	52H1:Circuit break.	Definitive trip	on
5	22.01.2025 14:26:54.961	00.000	Recording:Fault recorder:Control	Fault number	1675
6	22.01.2025 14:26:54.962	00.001	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	phs B phs C forward
7	22.01.2025 14:26:54.962	00.001	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	on forward
8	22.01.2025 14:26:54.963	00.002	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	phs B phs C
9	22.01.2025 14:26:54.963	00.002	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs A phs B phs C
10	22.01.2025 14:26:54.966	00.005	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	phs B phs C
11	22.01.2025 14:26:54.970	00.009	52H1:Circuit break.	Break. current 3I0/IN	3:00 a. m.
12	22.01.2025 14:26:54.974	00.013	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	on
13	22.01.2025 14:26:54.974	00.013	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	on
14	22.01.2025 14:26:54.974	00.013	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	on
15	22.01.2025 14:26:54.974	00.013	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	on
16	22.01.2025 14:26:54.976	00.015	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs B phs C
17	22.01.2025 14:26:54.976	00.015	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	phs A phs B phs C
18	22.01.2025 14:26:54.976	00.015	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	phs A phs B phs C
19	22.01.2025 14:26:54.978	00.017	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup	phs B phs C
20	22.01.2025 14:26:54.978	00.017	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop BC	on
21	22.01.2025 14:26:54.979	00.018	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	phs A phs B phs C
22	22.01.2025 14:26:54.980	00.019	52H1:Circuit break.	Break.-current phs A	46 A
23	22.01.2025 14:26:54.980	00.019	52H1:Circuit break.	Break.-current phs B	321 A
24	22.01.2025 14:26:54.980	00.019	52H1:Circuit break.	Break.-current phs C	279 A
25	22.01.2025 14:26:54.981	00.020	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs B
26	22.01.2025 14:26:54.981	00.020	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	phs A phs B phs C
27	22.01.2025 14:26:54.987	00.026	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	off
28	22.01.2025 14:26:54.997	00.036	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	off
29	22.01.2025 14:26:54.997	00.036	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	off
30	22.01.2025 14:26:54.997	00.036	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	off
31	22.01.2025 14:26:55.001	00.040	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	off
32	22.01.2025 14:26:55.006	00.045	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	off
33	22.01.2025 14:26:55.020	00.059	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	off
34	22.01.2025 14:26:55.020	00.059	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	off
35	22.01.2025 14:26:55.030	00.069	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs C
36	22.01.2025 14:26:55.035	00.074	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	off
37	22.01.2025 14:26:55.035	00.074	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	off
38	22.01.2025 14:26:55.037	00.076	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop CA	on

39	22.01.2025 14:26:55.037	00.076	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup	phs A phs B phs C
40	22.01.2025 14:26:55.037	00.076	Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 1	Pickup loop AB	on
41	22.01.2025 14:26:55.040	00.079	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	off
42	22.01.2025 14:26:55.040	00.079	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	off
43	22.01.2025 14:26:55.046	00.085	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	off
44	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault loop	BC
45	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault resistance prim.	8.574 Ω
46	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault reactance prim.	12.650 Ω
47	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault resistance sec.	6.860 Ω
48	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault reactance sec.	10.120 Ω
49	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault distance	26.9 km
50	22.01.2025 14:26:55.066	00.105	Line 1:Fault locator	Fault distance in %	52.3 %
51	22.01.2025 14:26:55.095	00.134	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	off
52	22.01.2025 14:26:55.095	00.134	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	off
53	22.01.2025 14:26:55.095	00.134	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	off
54	22.01.2025 14:26:55.095	00.134	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	off
55	22.01.2025 14:26:55.456	00.495	52H1:Circuit break.	Definitive trip	off

Oscilografía N°1 relé sistema 1 87L-H1-S1 de S/E Cunco.

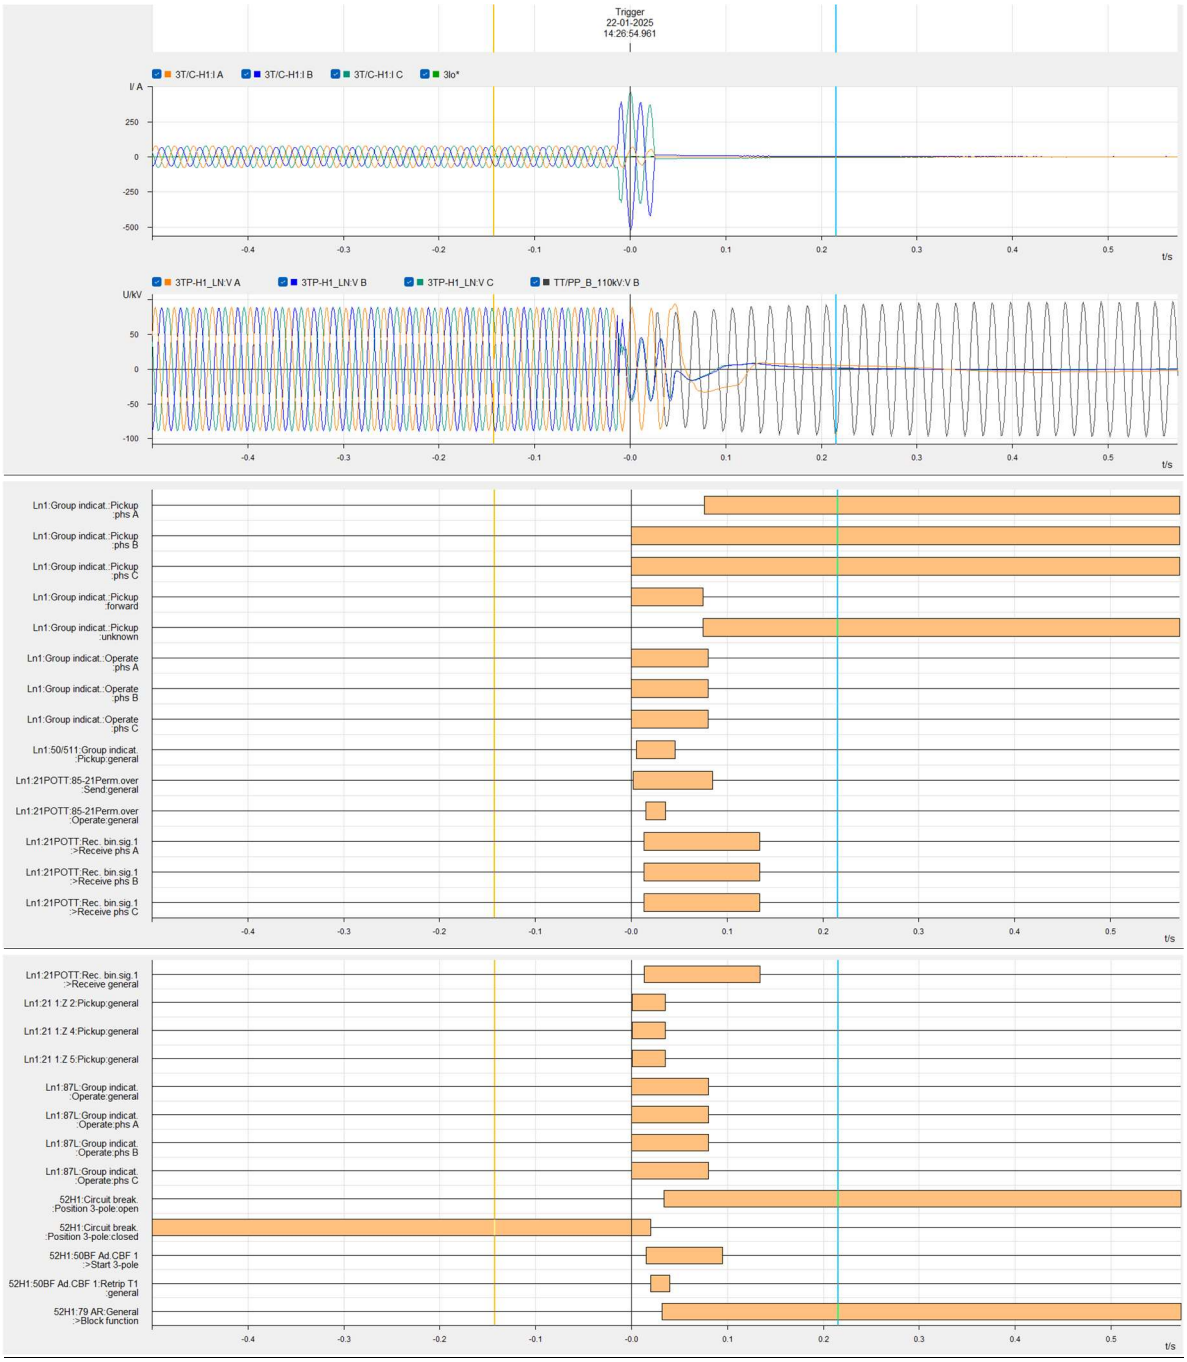

Análisis de protección sistema 1 H1 S/E Cunco.

De acuerdo con registro de eventos N°1 y oscilografía N°1, en relé de protección diferencial y distancia de línea sistema 1, de paño H1 de S/E Cunco, SIEMENS 7SL87, a partir de las 14:26:54.960 hora del relé de fecha 22-01-2025, el relé detecta un cortocircuito bifásico entre las fases B y C, operando arranque del elemento diferencial de línea 87L “Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast”.
El interruptor 52H1, cambia de estado a los 40 milisegundos desde que ocurre el Trip. (52H1: Circuit break: Position 3-pole: open).
La distancia del localizador de falla es de 26.9 km desde SE Cunco a Tap Off SE Río Toltén.

Conclusiones protección sistema 1 H1 S/E Cunco.

Relé diferencial de línea sistema 1 de paño H1 de S/E Cunco opera de forma correcta.

Protección sistema 2 SIEMENS 7SL87


A continuación, se muestran los registros secuenciales y oscilográficos de la protección sistema 2 del paño H1 de S/E Cunco.

Registro de eventos N°2 relé sistema 2 87L-H1-S2 de S/E Cunco.

#	Time stamp	Relative time	Functions structure	Name	Value
1	22.01.2025 14:28:35.599	00.000	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	phs B phs C
2	22.01.2025 14:28:35.599	00.000	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	phs A phs B phs C
3	22.01.2025 14:28:35.599	00.000	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	on
4	22.01.2025 14:28:35.599	00.000	Recording:Fault recorder:Control	Fault number	1827
5	22.01.2025 14:28:35.600	00.001	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs A phs B phs C
6	22.01.2025 14:28:35.607	00.008	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	phs B phs C forward
7	22.01.2025 14:28:35.607	00.008	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	on forward
8	22.01.2025 14:28:35.611	00.012	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	phs B phs C
9	22.01.2025 14:28:35.611	00.012	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	phs B phs C
10	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	on
11	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	on
12	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	on
13	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	on
14	22.01.2025 14:28:35.616	00.017	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	phs A phs B phs C
15	22.01.2025 14:28:35.619	00.020	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs B phs C
16	22.01.2025 14:28:35.619	00.020	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	phs A phs B phs C
17	22.01.2025 14:28:35.619	00.020	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	phs A phs B phs C
18	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	52H1:Circuit break.	Break.-current phs A	51 A
19	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	52H1:Circuit break.	Break.-current phs B	327 A
20	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	52H1:Circuit break.	Break.-current phs C	286 A
21	22.01.2025 14:28:35.615	00.016	52H1:Circuit break.	Break. current 3I0/IN	1:00 a. m.
22	22.01.2025 14:28:35.621	00.022	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1	Pickup	phs B
23	22.01.2025 14:28:35.624	00.025	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	phs A phs B phs C
24	22.01.2025 14:28:35.625	00.026	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	phs B
25	22.01.2025 14:28:35.630	00.031	52H1:50BF Ad.CBF 1	Pickup	off
26	22.01.2025 14:28:35.631	00.032	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1	Pickup	off
27	22.01.2025 14:28:35.636	00.037	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Pickup	off
28	22.01.2025 14:28:35.636	00.037	Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat.	Selected loop BC	off
29	22.01.2025 14:28:35.636	00.037	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Operate	off
30	22.01.2025 14:28:35.636	00.037	52H1:79 Auto. reclosing:General	79 permits 1-pole trip	off
31	22.01.2025 14:28:35.637	00.038	52H1:Circuit break.	Definitive trip	on
32	22.01.2025 14:28:35.639	00.040	52H1:50BF Ad.CBF 1	Retrip T1	off
33	22.01.2025 14:28:35.640	00.041	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	phs B
34	22.01.2025 14:28:35.650	00.051	Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2	Pickup	off
35	22.01.2025 14:28:35.664	00.065	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Pickup	off
36	22.01.2025 14:28:35.664	00.065	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast	Operate	off
37	22.01.2025 14:28:35.674	00.075	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	phs C

38	22.01.2025 14:28:35.679	00.080	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Pickup	off
39	22.01.2025 14:28:35.679	00.080	Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF	Operate	off
40	22.01.2025 14:28:35.684	00.085	Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.	Operate	off
41	22.01.2025 14:28:35.684	00.085	52H1:Circuit break.	Trip/open cmd. 3-pole	off
42	22.01.2025 14:28:35.685	00.086	Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over	Send	off
43	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault resistance prim.	8.573 Ω
44	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault reactance prim.	12.678 Ω
45	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault resistance sec.	6.858 Ω
46	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault reactance sec.	10.142 Ω
47	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault distance	27.0 km
48	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault distance in %	52.4 %
49	22.01.2025 14:28:35.709	00.110	Line 1:Fault locator	Fault loop	BC
50	22.01.2025 14:28:35.734	00.135	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs C	off
51	22.01.2025 14:28:35.734	00.135	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs B	off
52	22.01.2025 14:28:35.734	00.135	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive phs A	off
53	22.01.2025 14:28:35.734	00.135	Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1	>Receive general	off
54	22.01.2025 14:28:36.134	00.535	52H1:Circuit break.	Definitive trip	off

Oscilografía N°2 relé sistema 2 87L-H1-S2 de S/E Cunco.

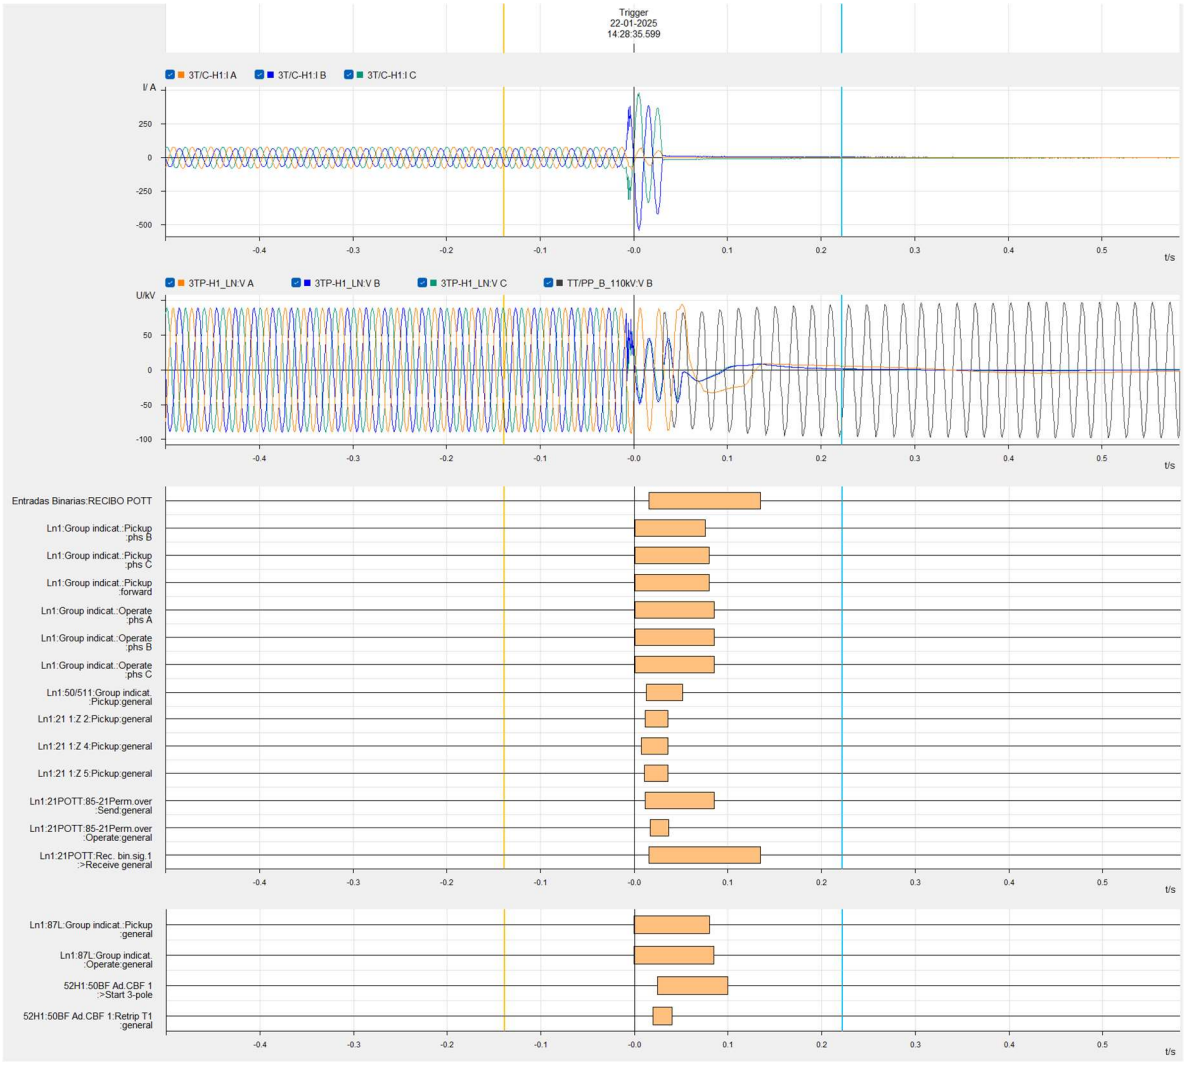

Análisis de protección sistema 2 H1 S/E Cunco.

De acuerdo con registro de eventos N°2 y oscilografía N°2, en relé de protección diferencial y distancia de línea sistema 2, de paño H1 de S/E Cunco, SIEMENS 7SL87, a partir de las 14:28:35.599 hora del relé de fecha 22-01-2025, el relé detecta un cortocircuito bifásico entre las fases B y C, operando arranque del elemento diferencial de línea 87L “Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast”.
La distancia del localizador de falla es de 27 km desde SE Cunco a Tap Off SE Río Toltén.

Conclusiones protección sistema 2 H1 S/E Cunco.

Relé diferencial de línea sistema 2 de paño H1 de S/E Cunco opera de forma correcta.

	Llenado por Coordinado
	Llenado por Coordinador desde EAF

							Se requiere del tiempo de interrupción equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa. A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda 'TTINA equivalente por alimentador' de la Hoja 'Ejemplo de agregación'	*Determinado a partir de la suma de la 'Hora de Desconexión' y el 'Tiempo de interrupción equivalente Tr'*		*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Sistema de Transmisión Zonal' de la Hoja 'Ejemplo de agregación'*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx', según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja 'Ejemplo de agregación'*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx', según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja 'Ejemplo de agregación'*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx', según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja 'Ejemplo de agregación'*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx', según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja 'Ejemplo de agregación'*			*Este registro es una agregación de todos los ctientes regulados que fueron afectados por la pérdida de suministro de la comuna y Sistema zonal en cuestión*			*El valor presentado viene del cálculo de la celda 'Cpph equivalente', según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja 'Ejemplo de agregación'*
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [yyyy-mm-dd hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [yyyy-mm-dd hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Articulo 3-12 NT [MWh]	Nº Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Articulo 2-5 NT (MWh)	Nº Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre DX	Cliente Libre DX	Cpph equivalente [MW]
125	BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1	768	S/E CURACAUTIN C3	Curacautin-Lonquimay	0.4587	2025-01-22 11:41:55	0.074444444	2025-01-22 11:46:23	Lonquimay	E	0.008305155	826	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.111561788
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24070	S/E CUNCO E2	Las Hortencias	3.4713	2025-01-22 11:28:00	0.574741214	2025-01-22 12:02:29	Cunco	E	0.792198113	5081	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	1.378356195
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24070	S/E CUNCO E2	Las Hortencias	0.3594	2025-01-22 11:28:00	0.339128256	2025-01-22 11:48:21	Lonquimay	E	0.030849843	693	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.090968071
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24070	S/E CUNCO E2	Las Hortencias	3.6789	2025-01-22 11:28:00	0.641393246	2025-01-22 12:06:29	Melipeuco	E	0.656119522	2861	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	1.022959824
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24069	S/E CUNCO E1	San Ramon	1.5597	2025-01-22 11:28:00	0.291311704	2025-01-22 11:45:29	Cunco	E	0.109591389	2001	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.376199747
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24069	S/E CUNCO E1	San Ramon	0.498	2025-01-22 11:28:00	0.303121812	2025-01-22 11:46:11	Freire	E	0.076403433	1254	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.252055214
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24069	S/E CUNCO E1	San Ramon	0.3495	2025-01-22 11:28:00	0.29644444	2025-01-22 11:45:49	Padre Las Casas	E	0.013616921	57	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.045856796
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24069	S/E CUNCO E1	San Ramon	0.018	2025-01-22 11:28:00	0.350277778	2025-01-22 11:49:01	Villcun	E	0.001248603	38	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0.003564608

	Llenado por Coordinado
	Llenado por Coordinador desde EAF

					Se completa con la potencia perdida por la falla o desconexión programada del cliente		*Se requiere del tiempo de interrupción equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa. A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda 'TTINA equivalente por alimentador' de la Hoja 'Ejemplo de agregación'*	*Determinado a partir de la suma de la 'Hora de Desconexión' y el 'Tiempo de interrupción equivalente Tr'*	*Se debe completar con la comuna donde está conectado el cliente*						*ID Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Responsable del envío de este registro es la distribuidora a la que se encuentra conectado el cliente libre*	*Corresponde al Rut del Cliente Libre sin el dígito verificador*	*Razón social del cliente libre*	
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [yyyy-mm-dd hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [yyyy-mm-dd hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT [MWh]	Nº Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	Nº Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre DX	Cliente Libre DX	Cpph equivalente [MW]
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24070	S/E CUNCO E2	Las Hortencias	0.15	2025-01-22 11:28:00	0.654166667	2025-01-22 12:07:15	Cunco	E	0.084076577	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	76090483	TRALIS AGUA DULCE	0.128524704
2840	BA S/E CUNCO 23KV	24070	S/E CUNCO E2	Las Hortencias	0.15	2025-01-22 11:28:00	0.638333333	2025-01-22 12:06:18	Melipeuco	E	0.16925622	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	79872420	DORA LOS FIORDOS	0.265153347

incidencia_id	empresa_id	comuna_id	comuna	densidad	descripcion_densidad
40443119	22	9103	Cunco	D1	MUY BAJA
40443119	22	9105	Freire	D2	BAJA
40443119	22	9110	Melipeuco	D1	MUY BAJA
40443119	22	9119	Vilcun	D1	MUY BAJA
40443119	22	9112	Padre Las Casas	D1	MUY BAJA
40443119	22	9205	Lonquimay	D1	MUY BAJA

Requerimientos antecedentes falla en la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, ocurrida a las 11:28 horas del día 22 de Enero de 2025

1. Condiciones pre-falla

Antes de la falla de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco se encontraba en servicio, según lo consultado a personal de planta, las condiciones climáticas en el sector eran cielos despejados sin viento. Por otra parte, central hidroeléctrica Carilafquén se encontraba con la unidad 1 en servicio generando 5.4MW y unidad 2 en servicio generando 6 MW. Con respecto a la central hidroeléctrica Malalcahuello se encontraban con la unidad 1 en servicio generando 1 MW y la unidad 2 se encontraba retirada de servicio por falta de recurso hídrico. Con un total de 12.4 MW de generación producto de ambas centrales.

2. Secuencia de eventos.

11:28 horas. Se produce apertura del interruptor 52H1 en línea de 110 kV Río Toltén – Cunco. Se produce la salida intempestiva de las centrales Carilafquén y Malalcahuello que se encontraban en servicio esto por actuación de Relé falla eléctrica 86U. Se ingresa informe de falla 2025000255, por apertura de la línea de 23 kV, la central Carilafquén 2025000252 y la central Malalcahuello 2025000254, y finalmente por parte de Transmisora Melipeuco el informe 202500025, por apertura del interruptor 52H1 en S/E Río Toltén de salida de línea de 110 kV Río Toltén - Cunco. Con este evento los interruptores asociados a las líneas Cunco – Melipeuco 110 kV y Melipeuco – Carén Bajo 23 kV quedaron cerrados.

11:29 horas. Se informa al CEN del evento de falla quién solicita hacer ingreso del informe preliminar de falla e informar antes algún intento de cierre.

13:16 horas. Se informa a personal de LAP que el motivo de la falla fue una caída de un árbol en el sector Radal estructura 642

13:40 horas. Personal de Transmisora Melipeuco informa normalización de la línea de 110 kV Río Toltén – Cunco.

13:45 horas. Personal de Transmisora Melipeuco informa normalización de la línea de 110 kV Cunco – Melipeuco.

14:00 horas. Se informa al CDC la normalización de la línea Río Toltén – Cunco y autoriza a sincronizar las unidades Carilafquén 1 y 2 y las unidades de Malalcahuello unidad 1 la unidad 2 se mantendrá retirada de servicio por bajo recurso hídrico**.**

14:00 horas. Se cancela el IF 2025000255 por la línea de 23 kV Melipeuco – Caren Bajo.

14:02 horas. Sincronizada la unidad 2 de central Carilafquén.

14:02 horas. Sincronizada la unidad 1 de central Carilafquén.

14:05 horas. Sincronizada la unidad 1 de central Malalcahuello y la unidad 2 quedo retirada de servicio por bajo recurso hídrico.

14:10 horas. Se cancela el IF 2025000254 por central Malalcahuello.


14:10 horas. Se cancela el IF 2025000252 por central Carilafquén**.**

3. Registros oscilográficos y de eventos de las protecciones operadas en las centrales Carilafquén y Malalcahuello, junto con su respectivo análisis en base a sus ajustes.

Se adjuntan registros de oscilografia de la protección 7SR12 (Barra 23 kV) en formato pdf y del registro rescatado de la protección.

- En el análisis del registro se observa que se activa en primera instancia la protección 27/59 correspondiente a Relé de sobre y baja tensión de la protección de barra correspondiente a Barra 23kV, fue activada mediante la orden (27) producto de ausencia de tensión intempestiva desde de LT 23 kV, mirando hacia S/E Melipeuco.

Como se observa en la siguiente figura:

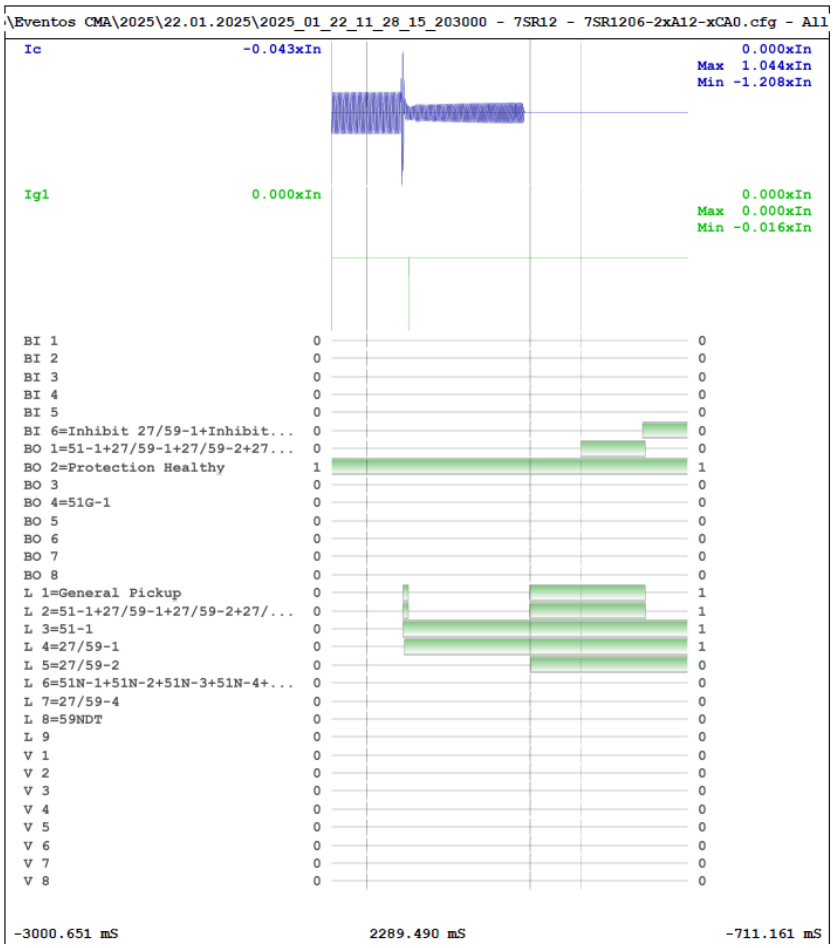


Por consiguiente, la salida de las Unidades generadoras por disparo de relé maestro 86V (desconexión eléctrica) en el interruptor 52G12 de la UG2 de Carilafquén y 52G22 de la UG2 de Malalcahuello.

Como conclusión se visualiza una operación de las protecciones por zona 2 (zona aguas arriba del punto de falla) que en función a la falla en las Líneas de 110 kV, es una operación esperable de la coordinación de protecciones.

4. Conclusiones

De acuerdo con el reporte emitido por el CEN se trató de una falla externa a nuestras instalaciones provocándola desconexión de las unidades 1 y 2 de las centrales Carilafquén y Malalcahuello


\Eventos CMA\2025\22.01.2025\2025_01_22_11_28_15_203000 - 7SR12 - 7SR1206-2xA12-xCA0.cfg - All

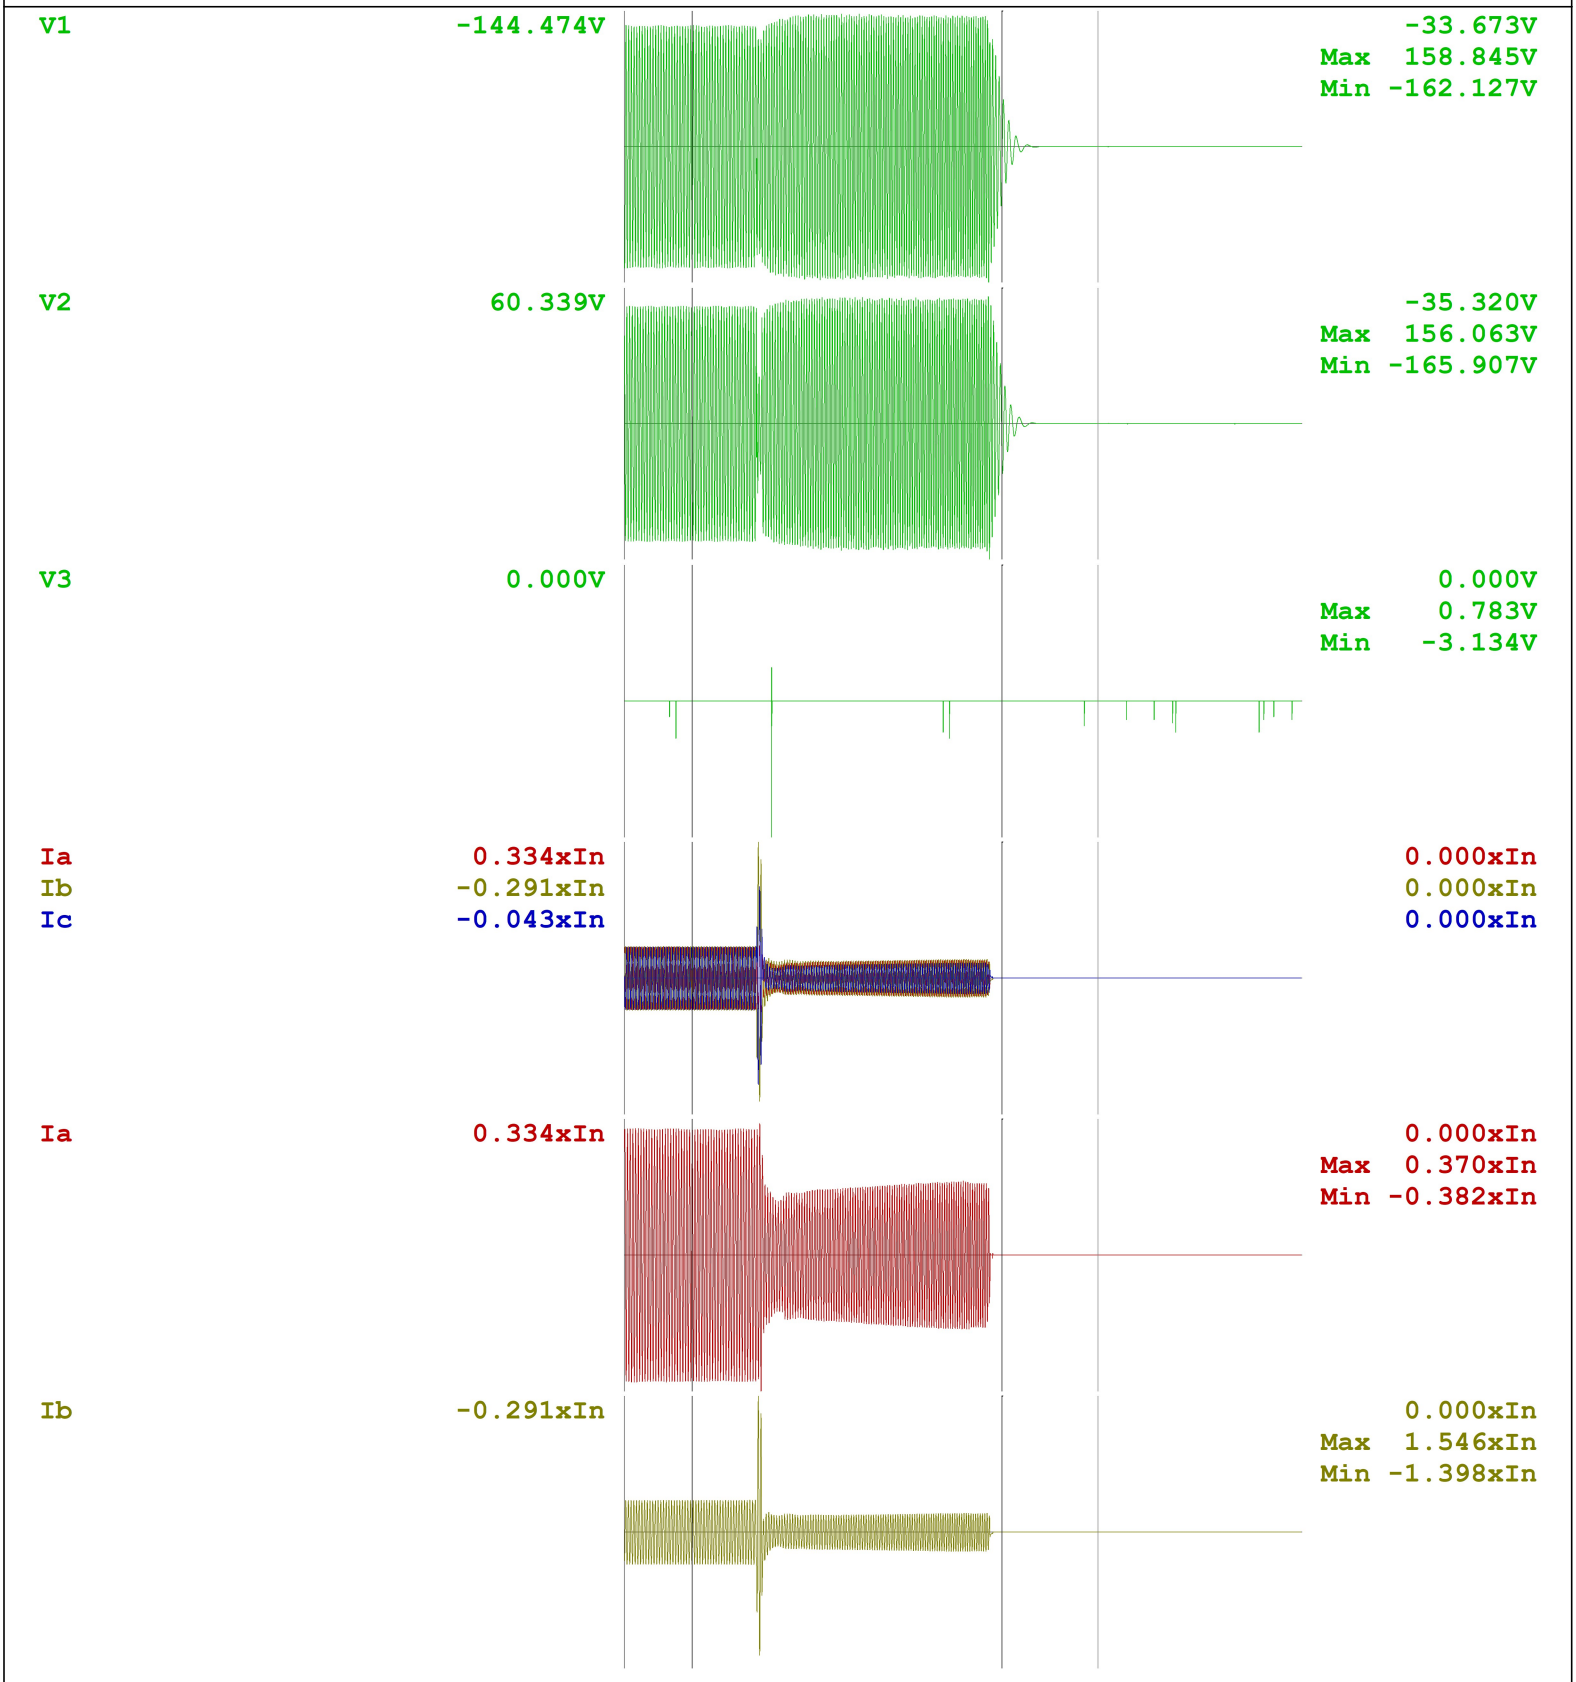

Start : 25/Jan/22,11:28:15.203000		Trigger : 25/Jan/22,11:28:18.703000
7SR1206-2xA12-xCA0	Configuration : 10w-4g-6i-8o	
2436H80004R2c-2b#9a26	2436S81516R6	7SR12

Printed From Reydisp Evolution On 2024/11/04 @ 01:23 By

\Eventos CMA\2025\22.01.2025\2025_01_22_11_28_15_203000 - 7SR12 - 7SR1206-2xA12-xCA0.cfg - All

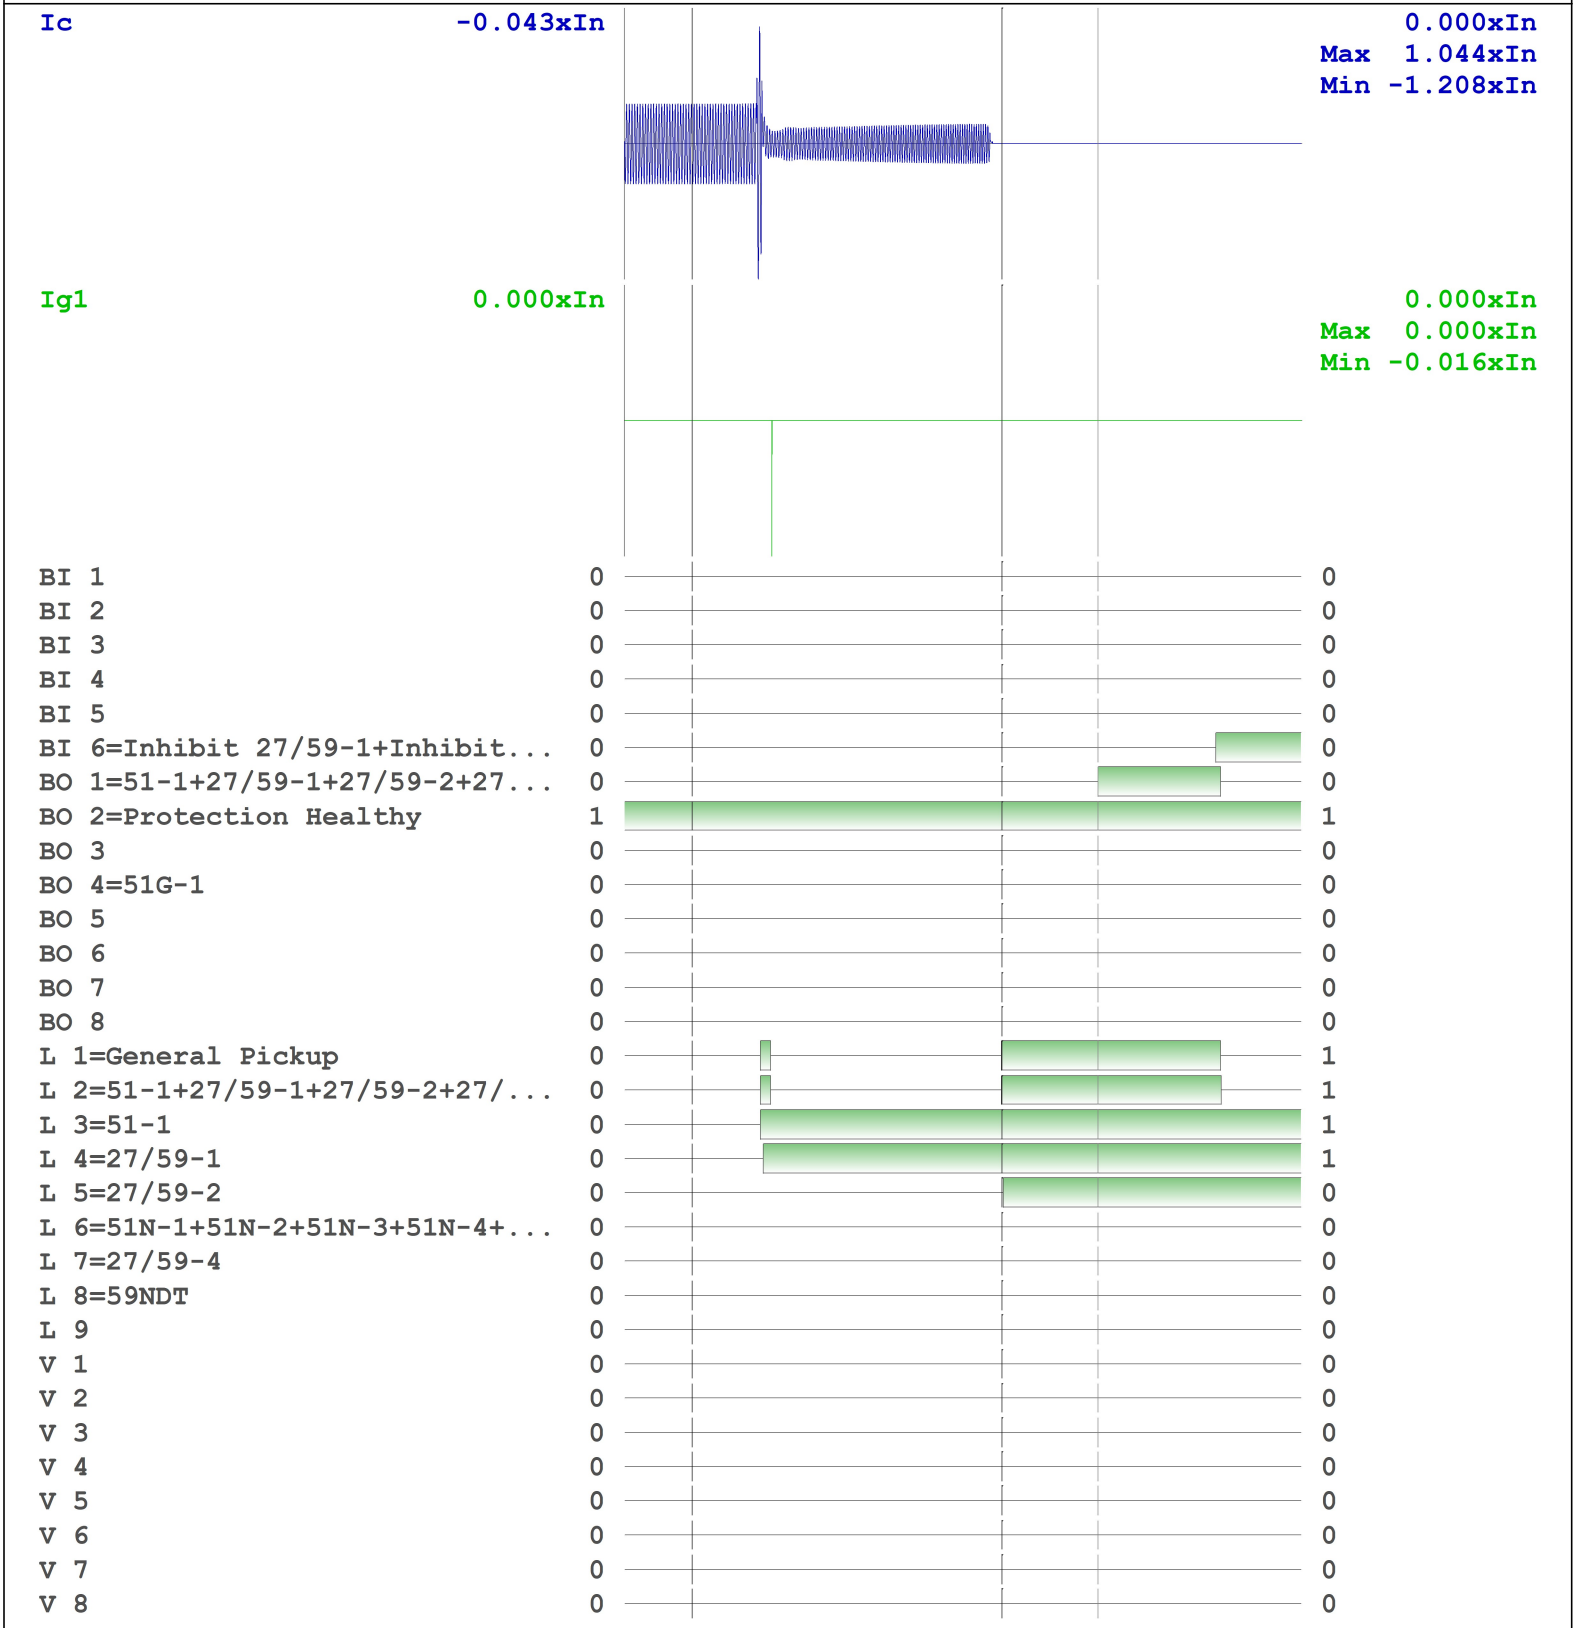

Start : 25/Jan/22,11:28:15.203000	Trigger : 25/Jan/22,11:28:18.703000

7SR1206-2xA12-xCA0	Configuration : 10w-4g-6i-8o	
2436H80004R2c-2b#9a26	2436S81516R6	7SR12

Printed From Reydisp Evolution On 2024/11/04 @ 01:23 By