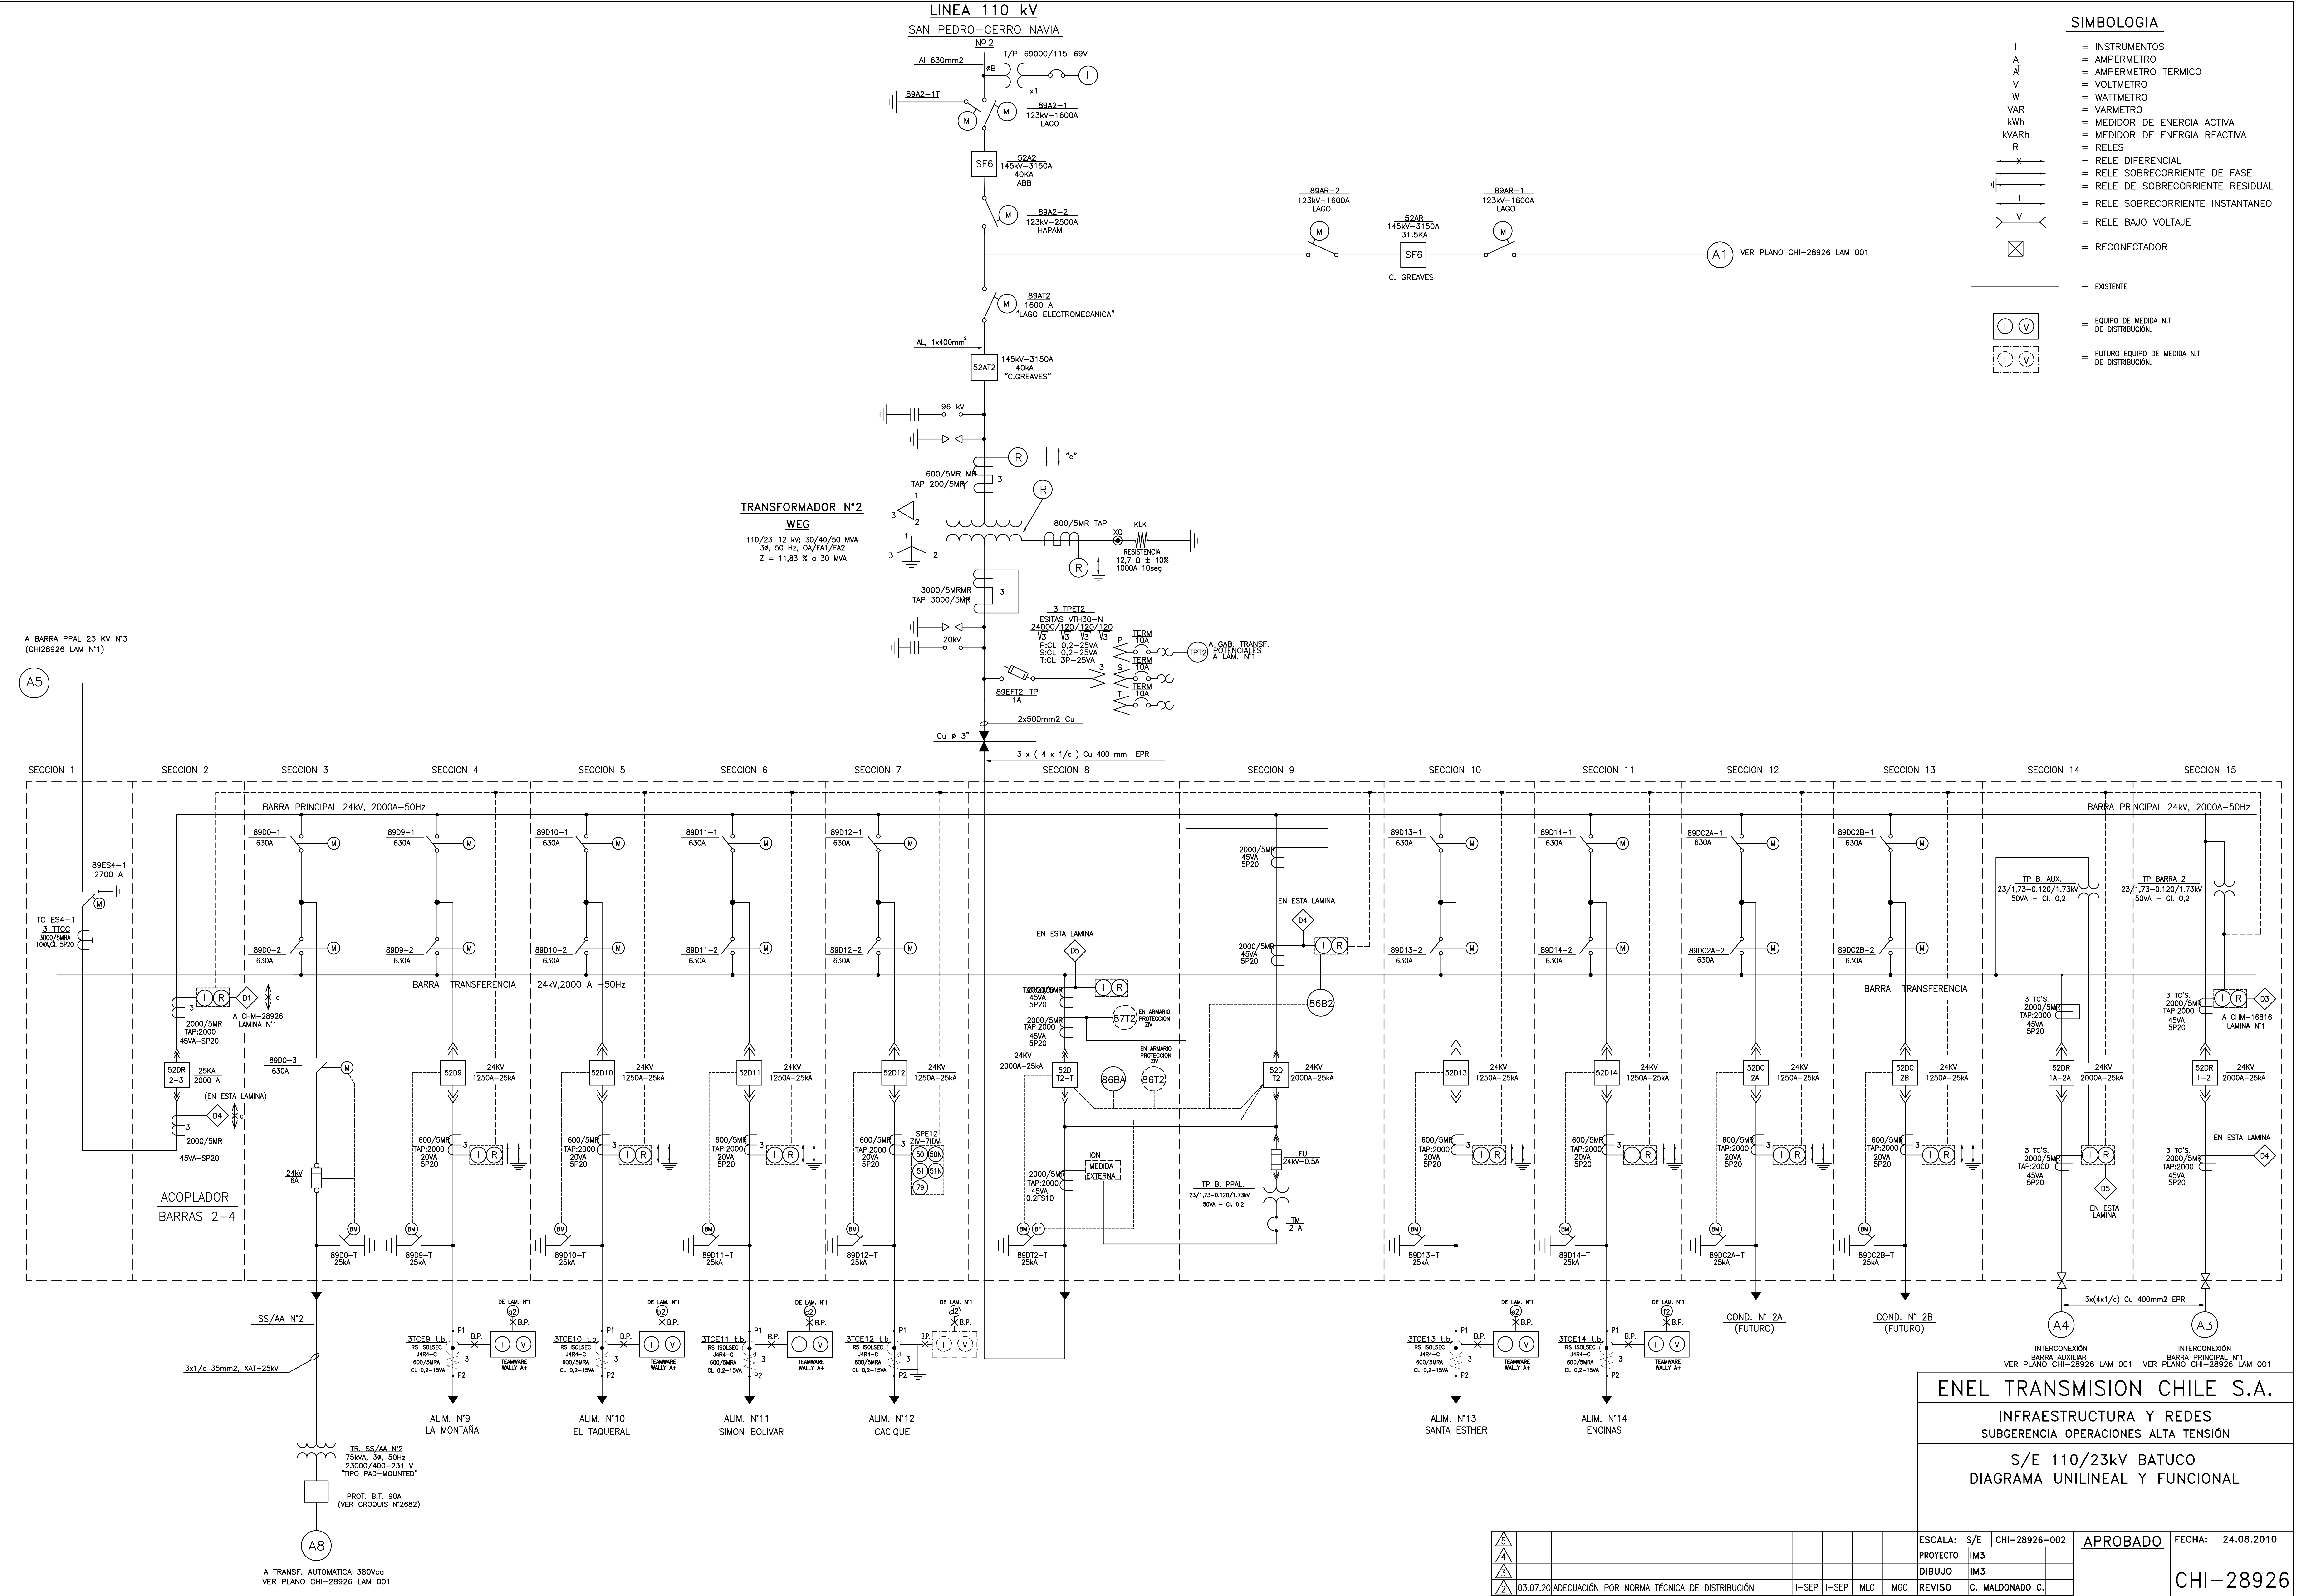

SIMBOLOGIA

I = INSTRUMENTOS
A = AMPERMETRO
A^T = AMPERMETRO TERMICO
V = VOLTMETRO
W = WATTMETRO
VAR = VARMETRO
kWh = MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
kVARh = MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA
R = RELES
←✕→ = RELE DIFERENCIAL
←→ = RELE SOBRECORRIENTE DE FASE
⏚←→ = RELE DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
←I→ = RELE SOBRECORRIENTE INSTANTANEO
>V< = RELE BAJO VOLTAJE
⊠ = RECONECTADOR
— = EXISTENTE
(I)(V) = EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÓN.
(I)(V) = FUTURO EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÓN.

ENEL TRANSMISION CHILE S.A.

INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN

S/E 110/23kV BATUCO
DIAGRAMA UNILINEAL Y FUNCIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4						
3						
2	03.07.20	ADECUACIÓN POR NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN	I–SEP	I–SEP	MLC	MGC
1	19.11.18	(PROY.) INSTALACION "RPAT" TR1, TR2 Y TR3	IM3	IM3	CMC	MGG

ESCALA: S/E	CHI–28926–002	APROBADO
PROYECTO	IM3	
DIBUJO	IM3	
REVISO	C. MALDONADO C.	
JEFE UNIDAD	M. GONZALEZ C.	
UNIDAD APROB.	UDOAT	JEFE UNIDAD

FECHA: 24.08.2010
CHI–28926
LAMINA 2 DE 2