



表 1.2-1 水利水电工程分等指标

工程 等级	工程规模	水库 总库容 ($10^6 m^3$)	防洪			治涝	灌溉	供水		发电
			保护 人口 (10^4 人)	保护农 田面积 (10^4 亩)	保护区 当量经 济规模 (10^4 人)	治涝面积 (10^4 亩)	灌溉 面积 (10^4 亩)	供水对象 重要性	年引水量 ($10^8 m^3$)	发电装 机容量 (MW)
I	大(1)型	≥ 10	≥ 150	≥ 500	≥ 300	≥ 200	≥ 150	特别重要	≥ 10	≥ 1200
II	大(2)型	< 10 , ≥ 1.0	< 150 , ≥ 50	< 500 , ≥ 100	< 300 , ≥ 100	< 200 , ≥ 60	< 150 , ≥ 50	重要	< 10 , ≥ 3	< 1200 , ≥ 300
III	中型	< 1.0 , ≥ 0.10	< 50 , ≥ 20	< 100 , ≥ 30	< 100 , ≥ 40	< 60 , ≥ 15	< 50 , ≥ 5	比较重要	< 3 , ≥ 1	< 300 , ≥ 50
IV	小(1)型	< 0.1 , ≥ 0.01	< 20 , ≥ 5	< 30 , ≥ 5	< 40 , ≥ 10	< 15 , ≥ 3	< 5 , ≥ 0.5	一般	< 1 , ≥ 0.3	< 50 , ≥ 10
V	小(2)型	< 0.01 , ≥ 0.001	< 5	< 5	< 10	< 3	< 0.5		< 0.3	< 10

如按各综合利用项目的分等指标确定的等级不同时，其工程等级应按其中的最高等级确定

三姨四姨经济好，姨夫开右宝马525 (保时捷公司)，我是一个三无人员在田里干活，阿柳给姨夫打伞 (止老秘诀)，我求姨夫给我投资喷灌设备 (姨夫，我，我，我)

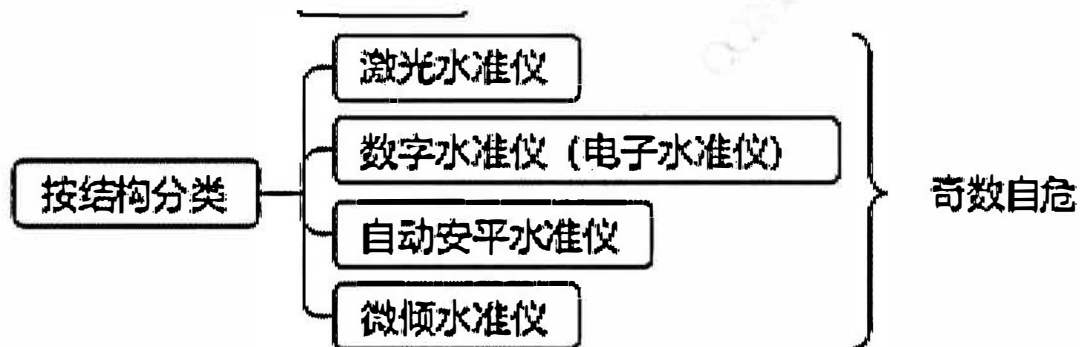

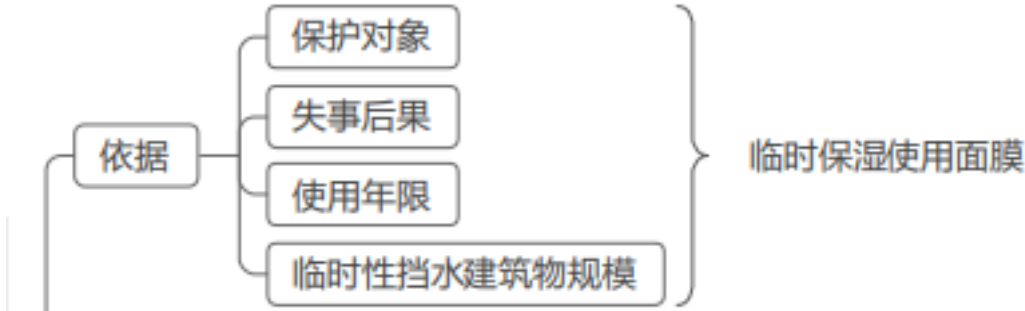


侵蚀环境类别


表 1.2-15 水工建筑物所处的侵蚀环境类别




环境类别	环境条件
一	室内正常环境
二	室内潮湿环境；露天环境；长期处于水下或地下的环境
三	淡水水位变化区；有轻度化学侵蚀性地下水的地下环境；海水水下区
四	海上大气区；轻度盐雾作用区；海水水位变化区；中度化学侵蚀性环境
五	使用除冰盐的环境；海水浪溅区；重度盐雾作用区；严重化学侵蚀性环境



用海虾、变蛋请三人吃饭



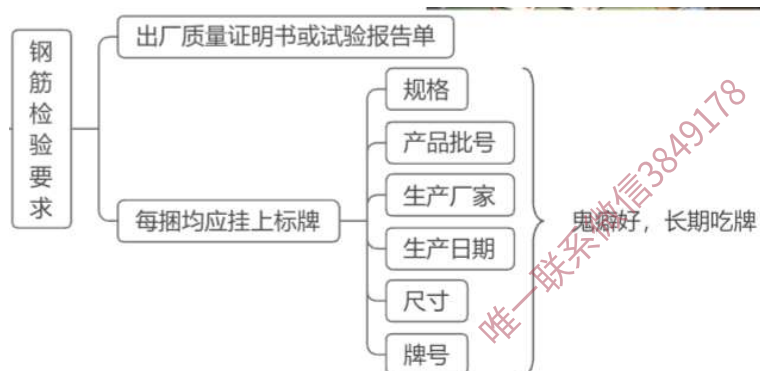

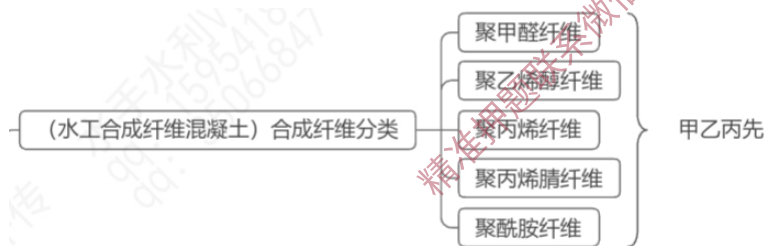

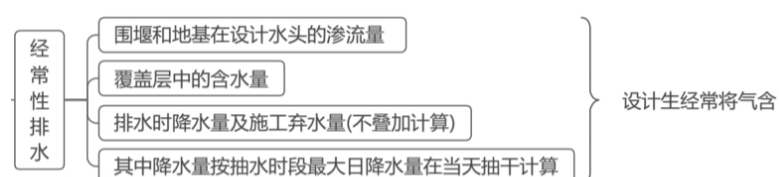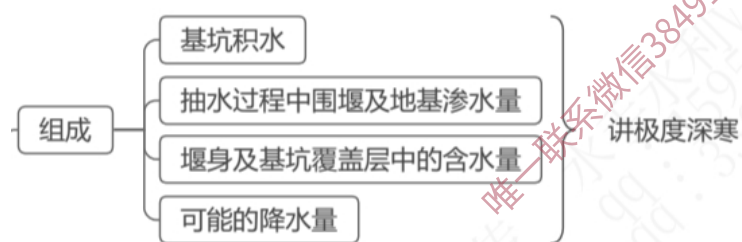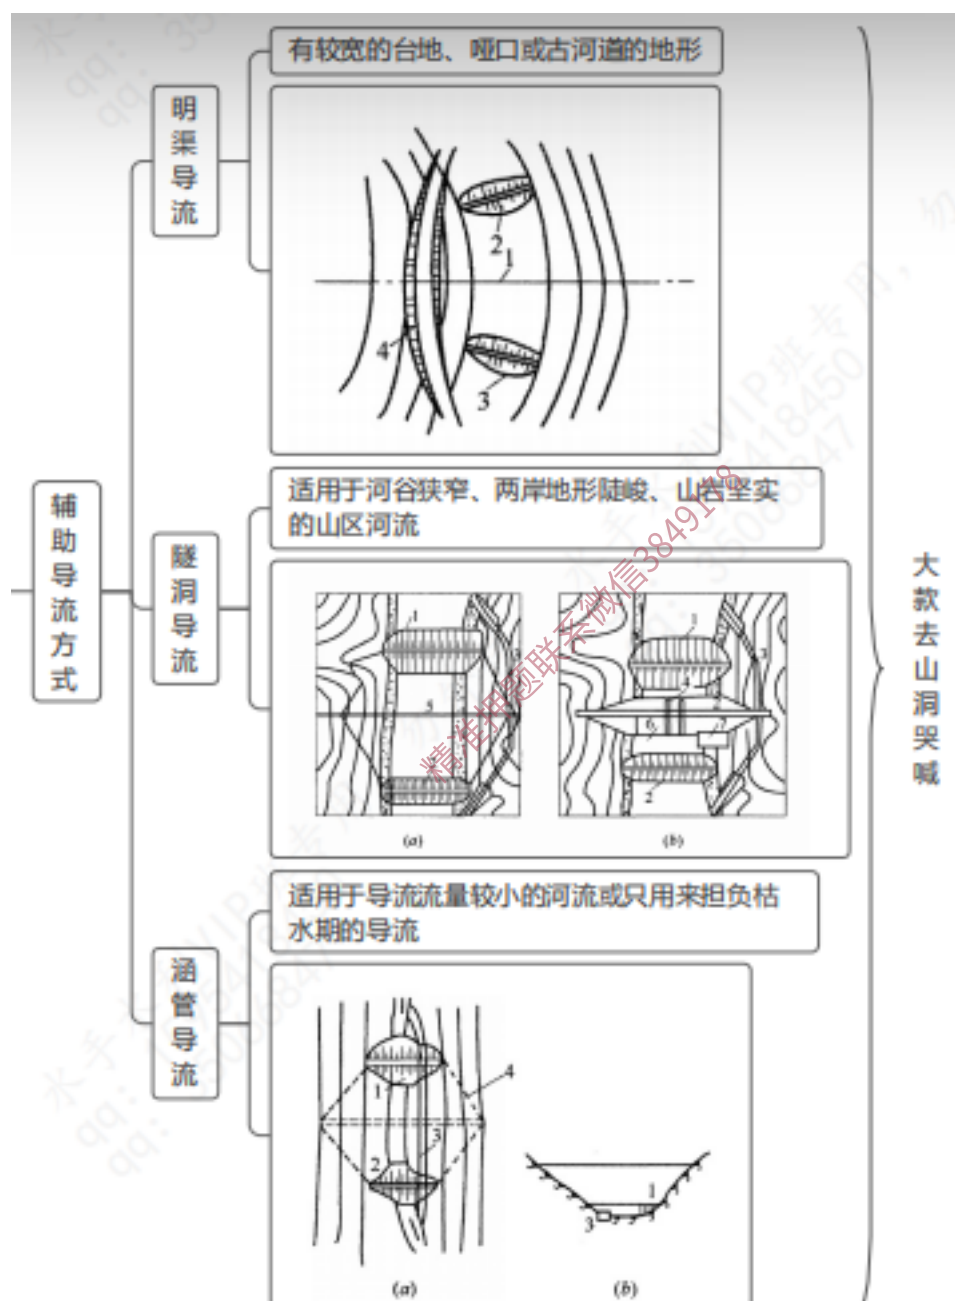

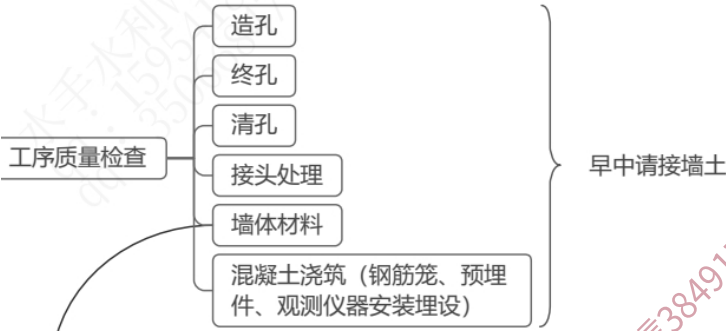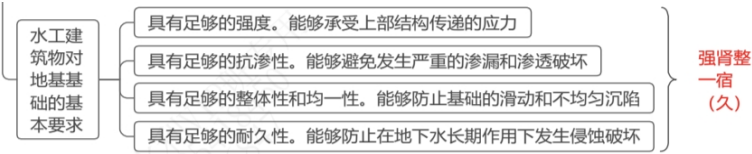

洞室开挖的围岩分类

表 3.1-3 围岩工程地质分类表

围岩类别	围岩稳定性	围岩总评分 T	围岩强度 应力比 S	支护类型
I	稳定。围岩可长期稳定，一般无不稳定块体	$T > 85$	> 4	不支护
II	基本稳定。围岩整体稳定，不会产生塑性变形，局部可能产生掉块	$85 \geq T > 65$	> 2	不支护或局部锚杆或喷薄层混凝土。大跨度时，喷混凝土，系统锚杆加钢筋网
III	稳定性差。围岩强度不足，局部会产生塑性变形，不支护可能产生塌方或变形破坏。完整的较软岩，可能暂时稳定	$65 \geq T > 45$	> 1	喷混凝土，系统锚杆加钢筋网。跨度为 20~25m 时，浇筑混凝土衬砌
IV	不稳定。围岩自稳时间很短，规模较大的各种变形和破坏都可能发生	$45 \geq T > 25$	> 0.5	喷混凝土，系统锚杆加钢筋网或加钢构架
V	极不稳定。围岩不能自稳，变形破坏严重	$T \leq 25$	—	管棚、喷混凝土、系统锚杆、钢构架，必要时进行二次支护







注：II、III、IV 类围岩，当其强度应力比小于本表规定时，围岩类别宜相应降低一级。


网上的喷子系（是）20-25 岁起，刚步入社会，二把物流整死啊，




表 3.1-7 地下工程按断面规模分类

规模分类	洞室断面面积 A (m^2)	跨度 B (m)
特小断面	≤ 10	≤ 3
小断面	$10 < A \leq 25$	$3 < B \leq 5$
中断面	$25 < A \leq 100$	$5 < B \leq 10$
大断面	$100 < A \leq 225$	$10 < B \leq 15$
特大断面	> 225	> 15

三武士失误，特别没面子

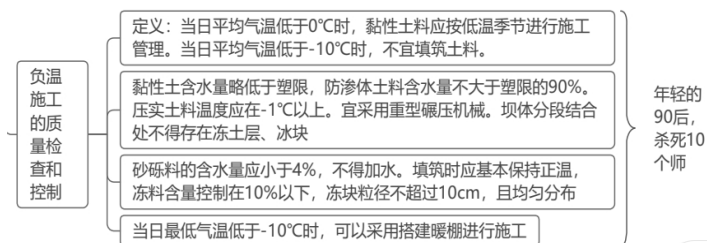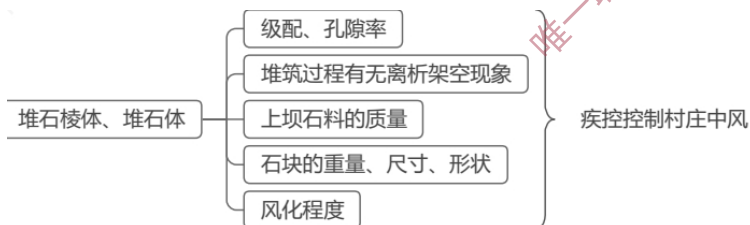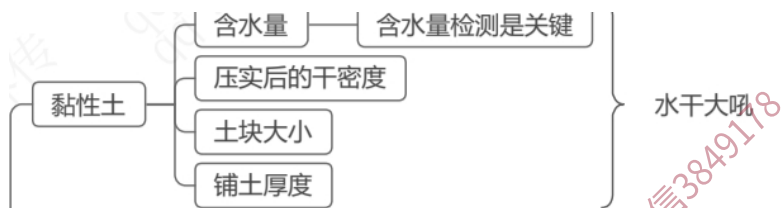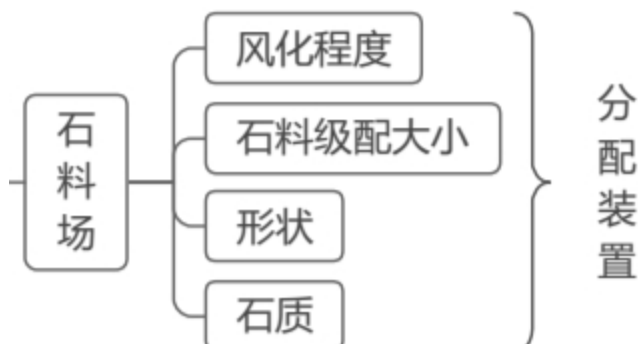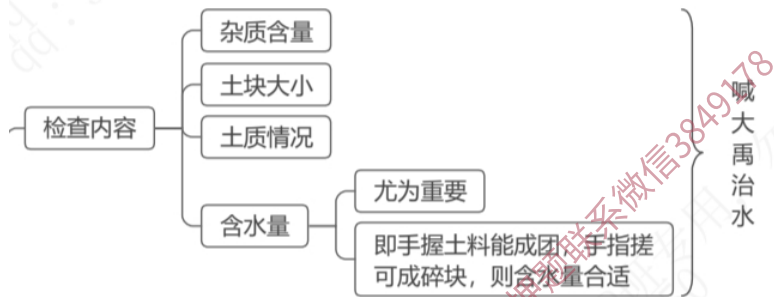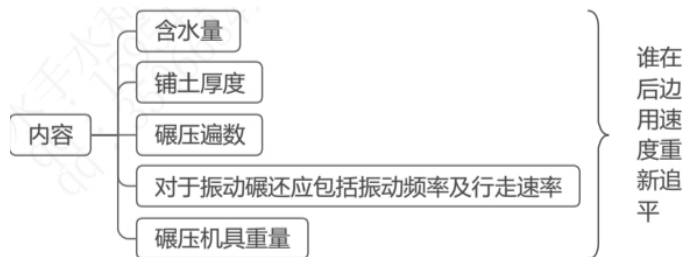

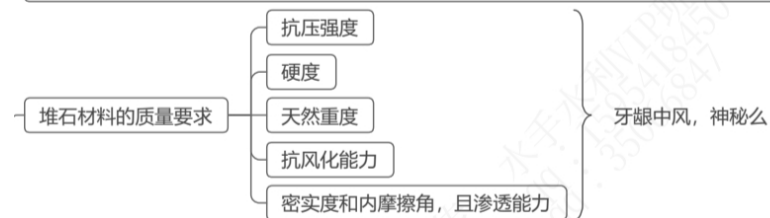

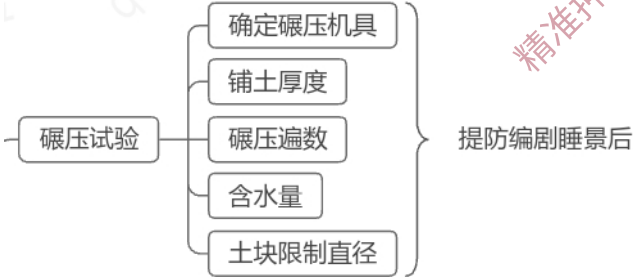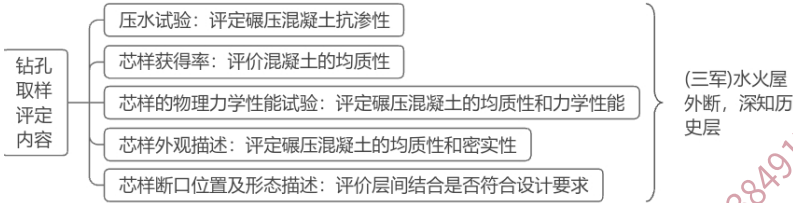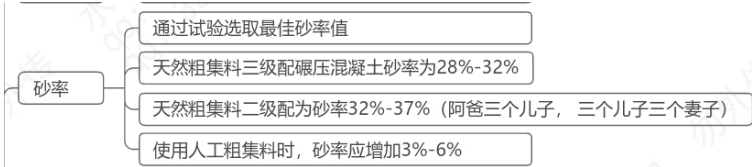


施工放样及施工标志

表 5.2-1 放样点位精度要求


序号	项目		平面位置误差 (m)
1	开挖边线	岸边	±0.5
		水下	±1.0
2	各种管线安装		±0.5
3	开挖中心线		±1.0
4	疏浚设备定位		±1.0
5	围堰轴线		±0.3

注: 摘自《疏浚与吹填工程技术规范》SL 17—2014。

我暗暗, 下定一个决心, 改善三围

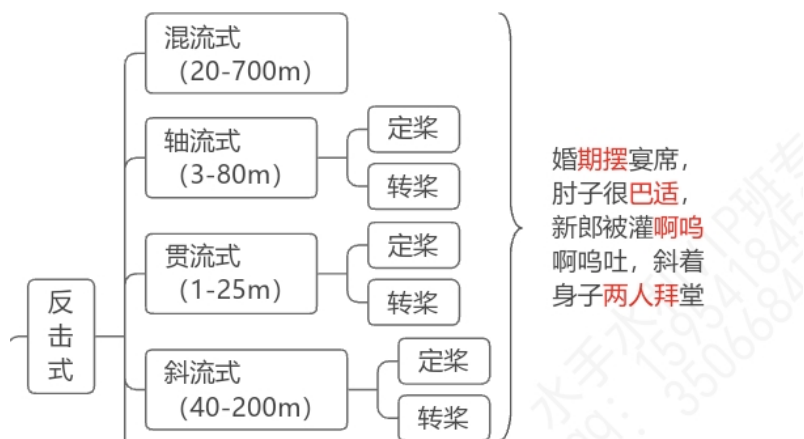

水轮发电机组

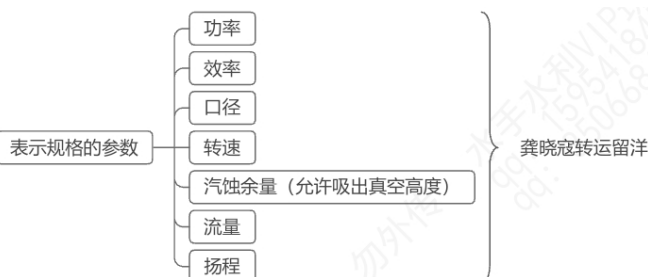

管理范围

区


表 7.1-1 水闸工程建筑物覆盖范围以外的管理范围

建筑物等级	1	2	3	4	5
水闸上、下游的宽度 (m)	500~1000	300~500	100~300	50~100	50~100
水闸两侧的宽度 (m)	100~200	50~100	30~50	30~50	30~50

注：堤防上的水闸，管理范围应与堤防管理范围统筹确定。

我是一个三无人员，一个三无人员，上下一无所有
一二，我是一个三无人员

防火安全距离

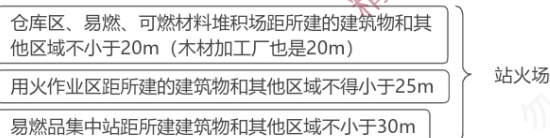

特殊高处作业

- 强风高处作业
- 雨天高处作业
- 雪天高处作业
- 带电高处作业
- 异温高处作业
- 夜间高处作业
- 抢救高处作业
- 悬空高处作业

风雨雪电一夜抢空

表 9.2-1 砂石料加工系统生产规模划分标准

类型	砂石料加工系统处理能力（t/h）
特大型	≥ 1500
大型	≥ 500，< 1500
中型	≥ 120，< 500
小型	< 120

砂石料特大老板身价1500万，坐着500万的大奔，被气中风120拉走（村里小刘，48岁特大混子，找了一个18岁大美女，）

砂石料加工系统

专项施工方案内容

- 工程概况
- 编制依据
- 施工计划
- 施工工艺技术
- 劳动力计划
- 安全保障措施
 - 组织保障
 - 技术措施
 - 应急预案
 - 监测监控
- 设计计算书及相关图纸

盖伊技工劳保书

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178