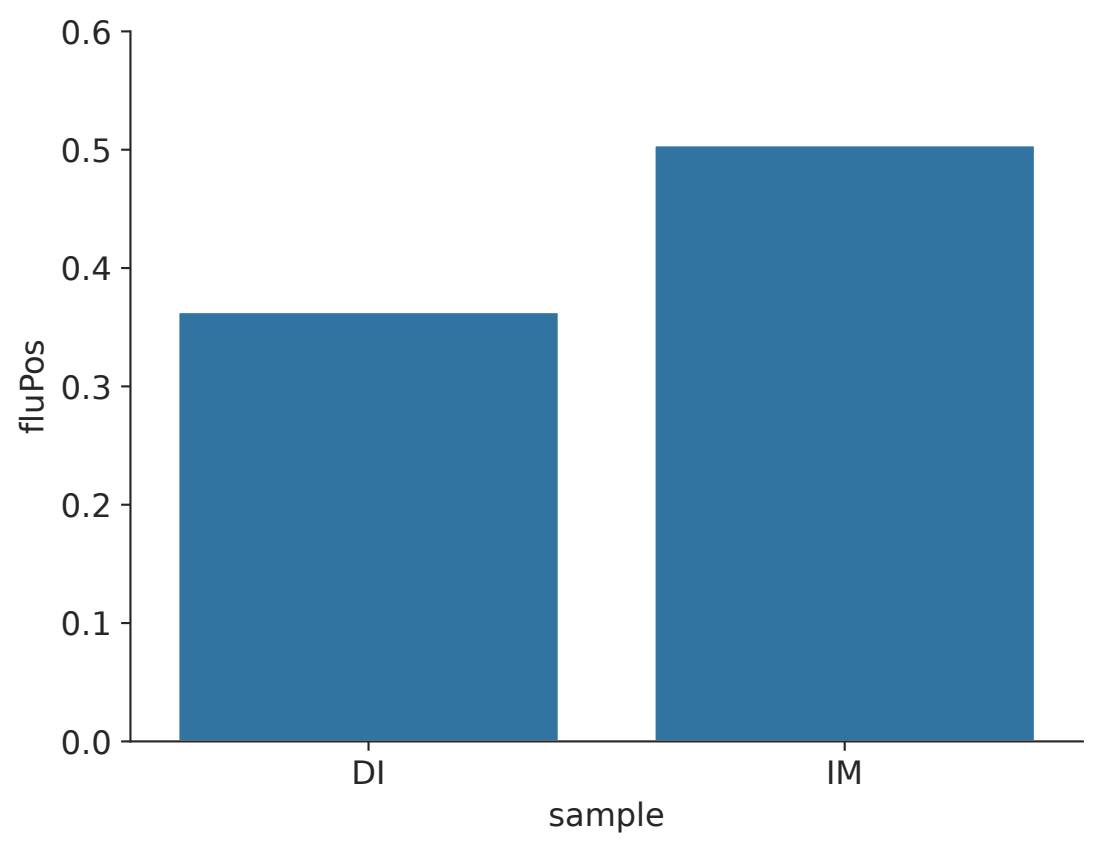
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
fluPos
DI
IM
sample