




腹膜透析導管及輸液管安全照護原則

編號	ND 內-068
製訂日期	2013.07
三修日期	2021.03.01.

1. 每天洗澡完後立刻執行導管出口護理。在腹膜透析導管周圍的皮膚以環狀方式，由內往外消毒。使用指定的清潔方式消毒(圖 1)。
2. 請將腹膜透析導管固定好，使用膠帶貼好，可避免腹膜透析導管被拉扯或扭轉(圖 2)。
3. 不可以拉扯或扭轉腹膜透析導管(圖 3)。
4. 絕對不要在導管出口處附近使用剪刀，一不小心就有可能剪到導管而斷裂，因此讓細菌將會入侵至腹膜腔內導致腹膜炎，如發生這種事情時，請立刻撥打公務手機(0988-289358)後返回透析中心進行換管(圖 4)。
5. 不要在導管出口處周圍抓癢(圖 5)。
6. 不要在導管出口處或周圍塗抹爽粉、乳液或藥膏、酒精等(圖 6)。
7. 不要在導管出口處繫腰帶(圖 7)。
8. 不要泡澡（最好是淋浴）(圖 8)。

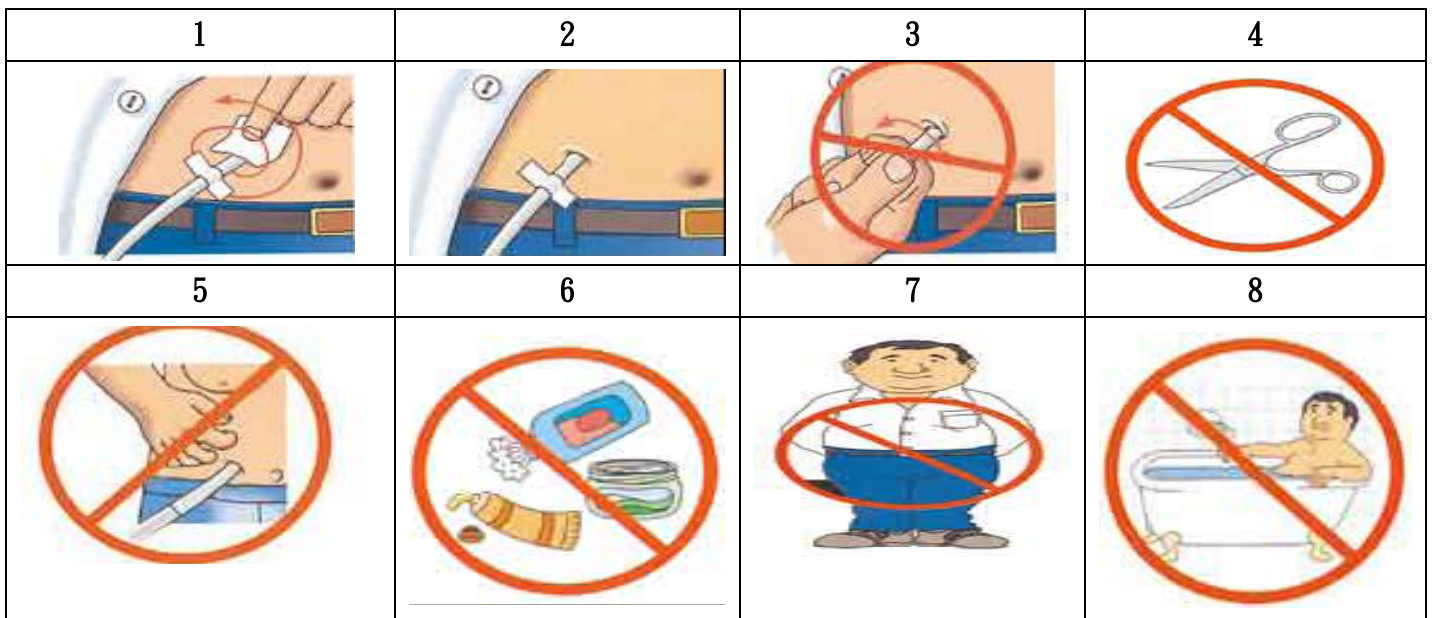

※ 諮詢電話：腹膜透析室 08-7368686 轉分機 5021、5022

屏基關心您 祝您早日康復

