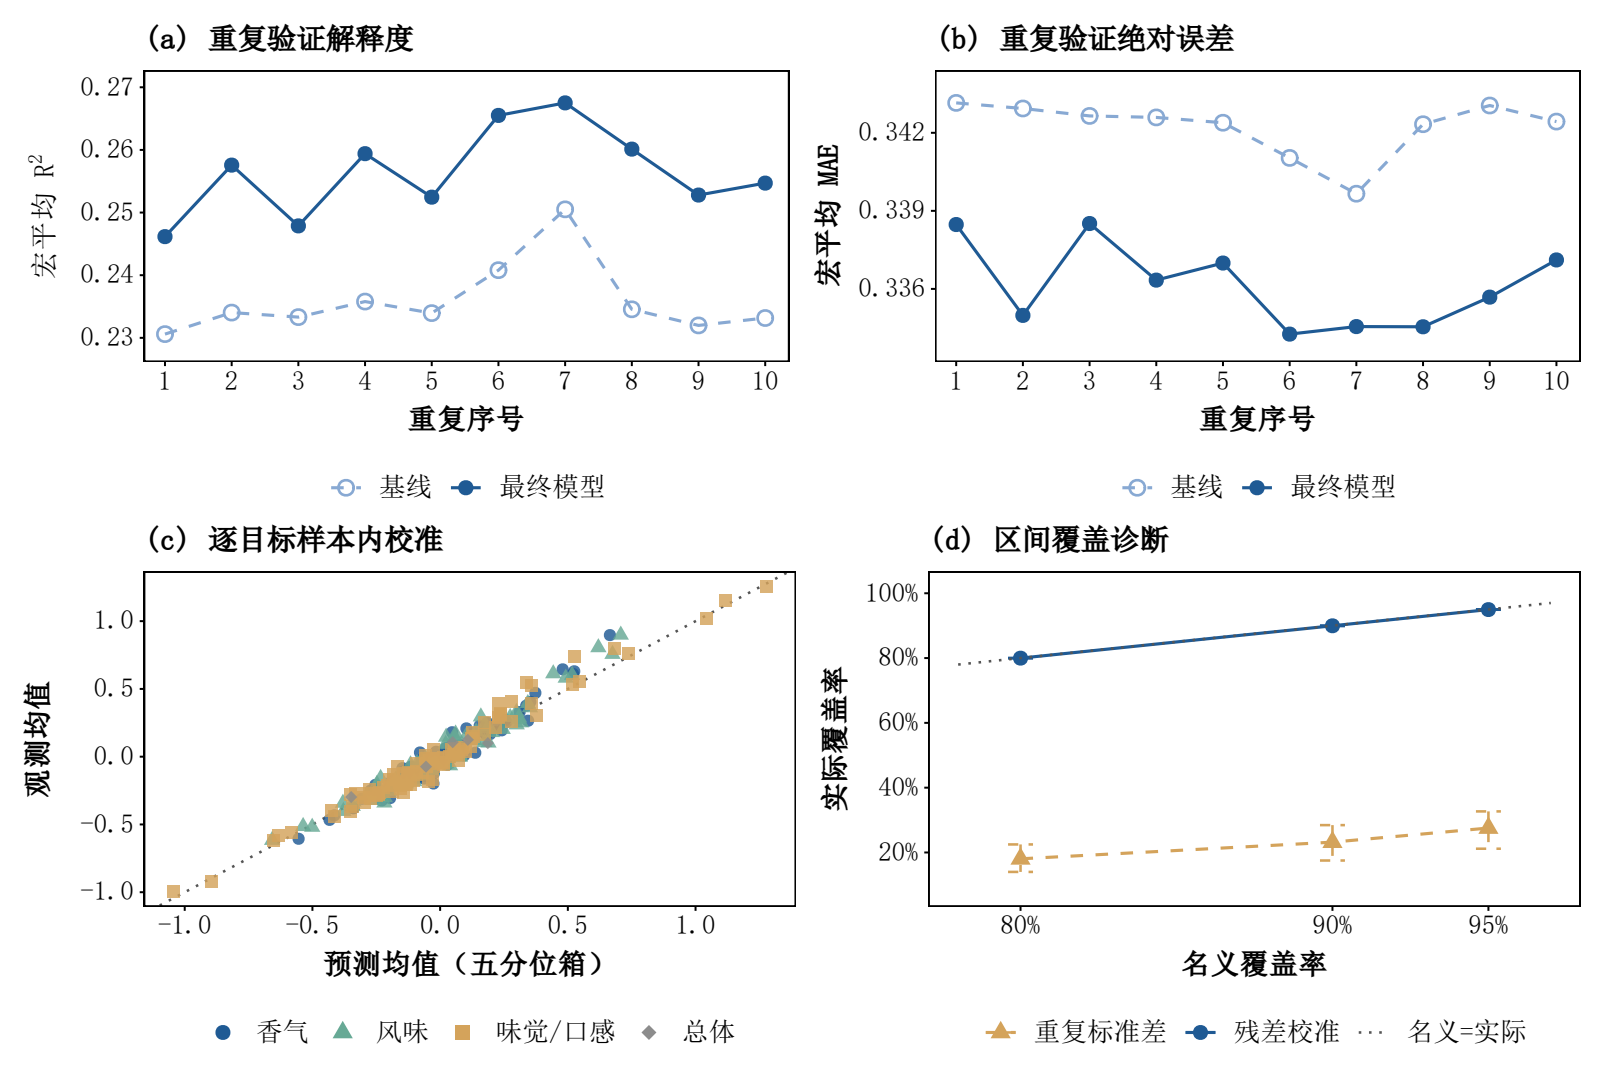
(a) 重复验证解释度
宏平均 R^2
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
重复序号
基线
最终模型
(b) 重复验证绝对误差
宏平均 MAE
0.342
0.339
0.336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
重复序号
基线
最终模型
(c) 逐目标样本内校准
观测均值
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
预测均值（五分位箱）
香气
风味
味觉/口感
总体
(d) 区间覆盖诊断
实际覆盖率
100%
80%
60%
40%
20%
80% 90% 95%
名义覆盖率
重复标准差
残差校准
名义=实际