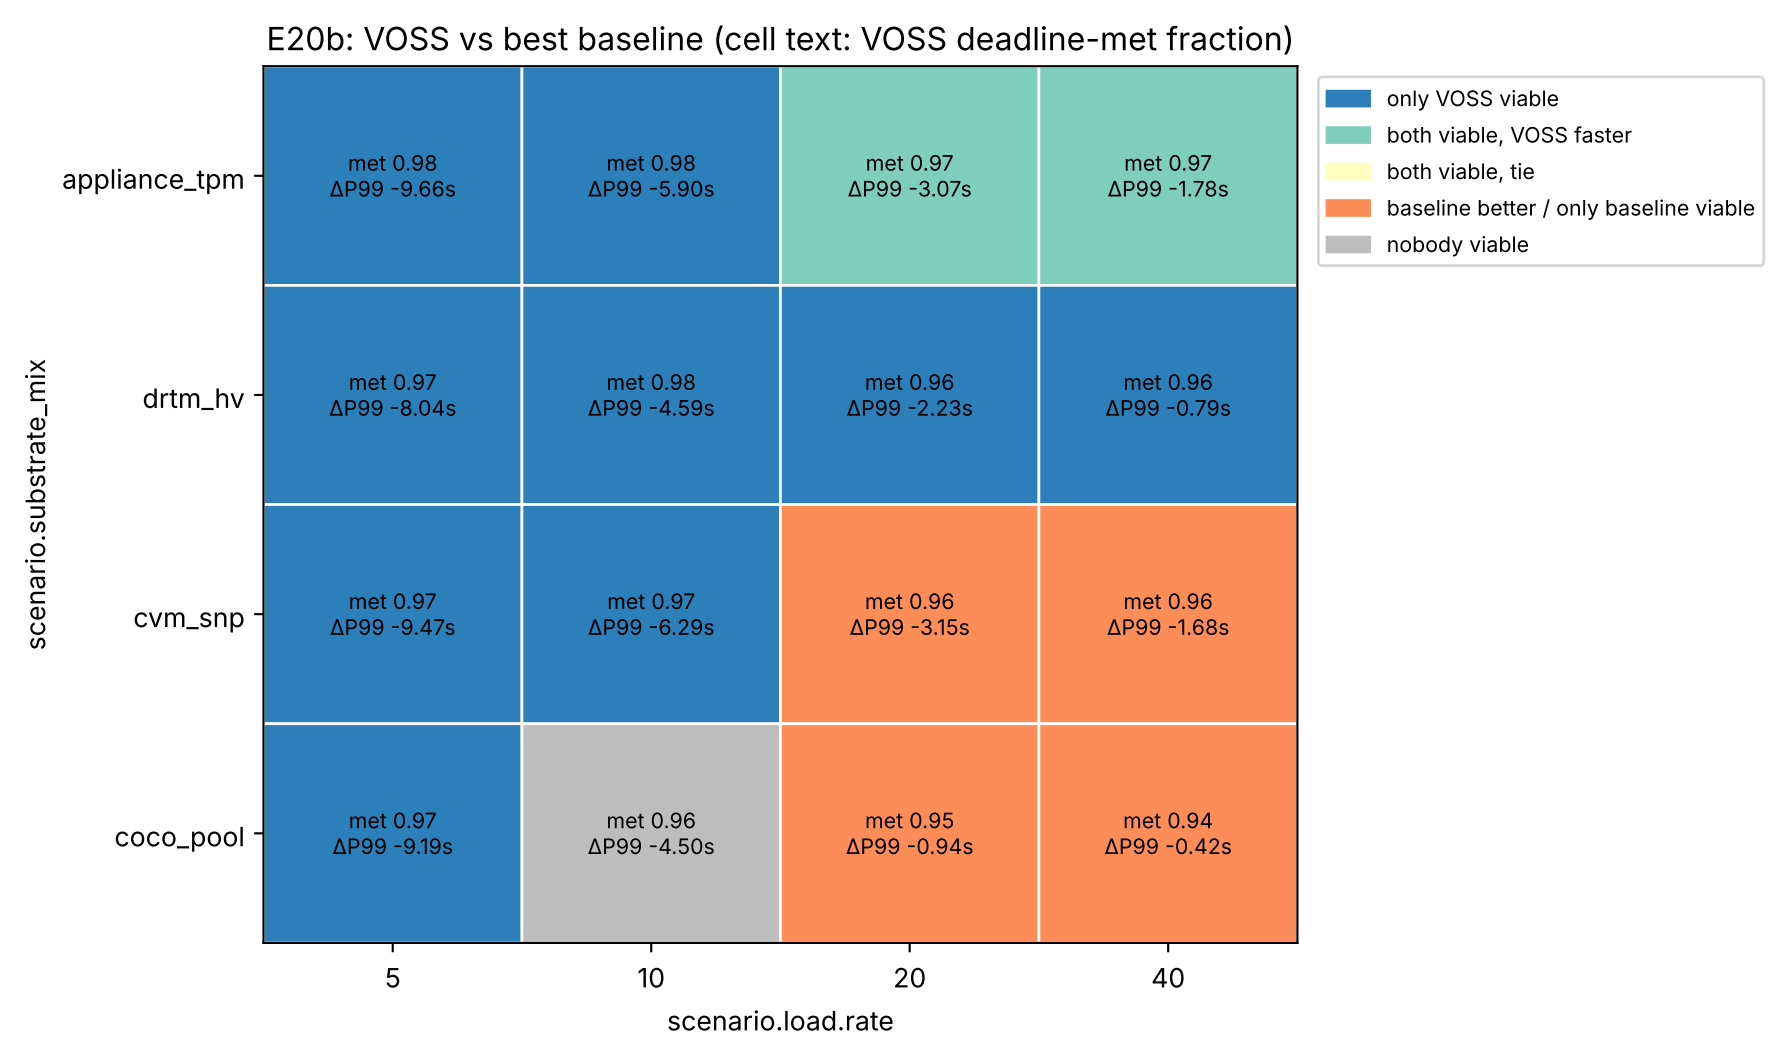
E20b: VOSS vs best baseline (cell text: VOSS deadline-met fraction)
only VOSS viable
both viable, VOSS faster
both viable, tie
baseline better / only baseline viable
nobody viable
appliance_tpm
drtm_hv
cvm_snp
coco_pool
met 0.98 ΔP99 -9.66s
met 0.98 ΔP99 -5.90s
met 0.97 ΔP99 -3.07s
met 0.97 ΔP99 -1.78s
met 0.97 ΔP99 -8.04s
met 0.98 ΔP99 -4.59s
met 0.96 ΔP99 -2.23s
met 0.96 ΔP99 -0.79s
met 0.97 ΔP99 -9.47s
met 0.97 ΔP99 -6.29s
met 0.96 ΔP99 -3.15s
met 0.96 ΔP99 -1.68s
met 0.97 ΔP99 -9.19s
met 0.96 ΔP99 -4.50s
met 0.95 ΔP99 -0.94s
met 0.94 ΔP99 -0.42s
scenario.substrate_mix
5
10
20
40
scenario.load.rate