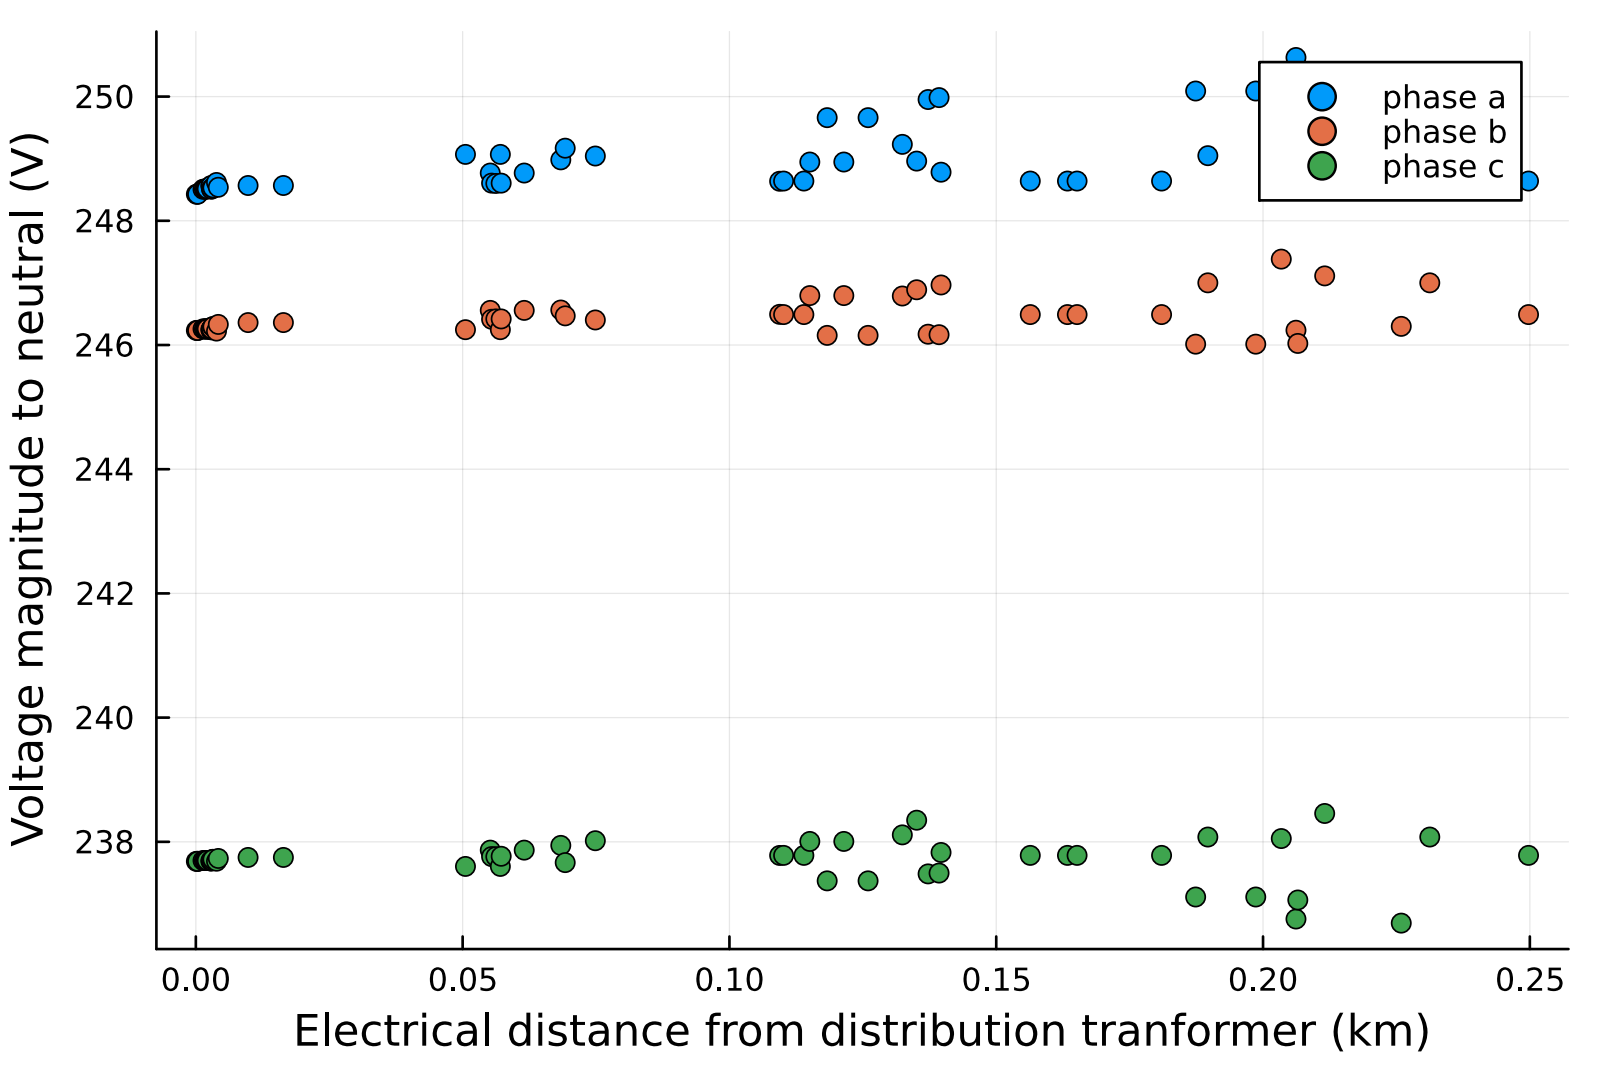
phase a
phase b
phase c
Voltage magnitude to neutral (V)
250
248
246
244
242
240
238
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Electrical distance from distribution tranformer (km)