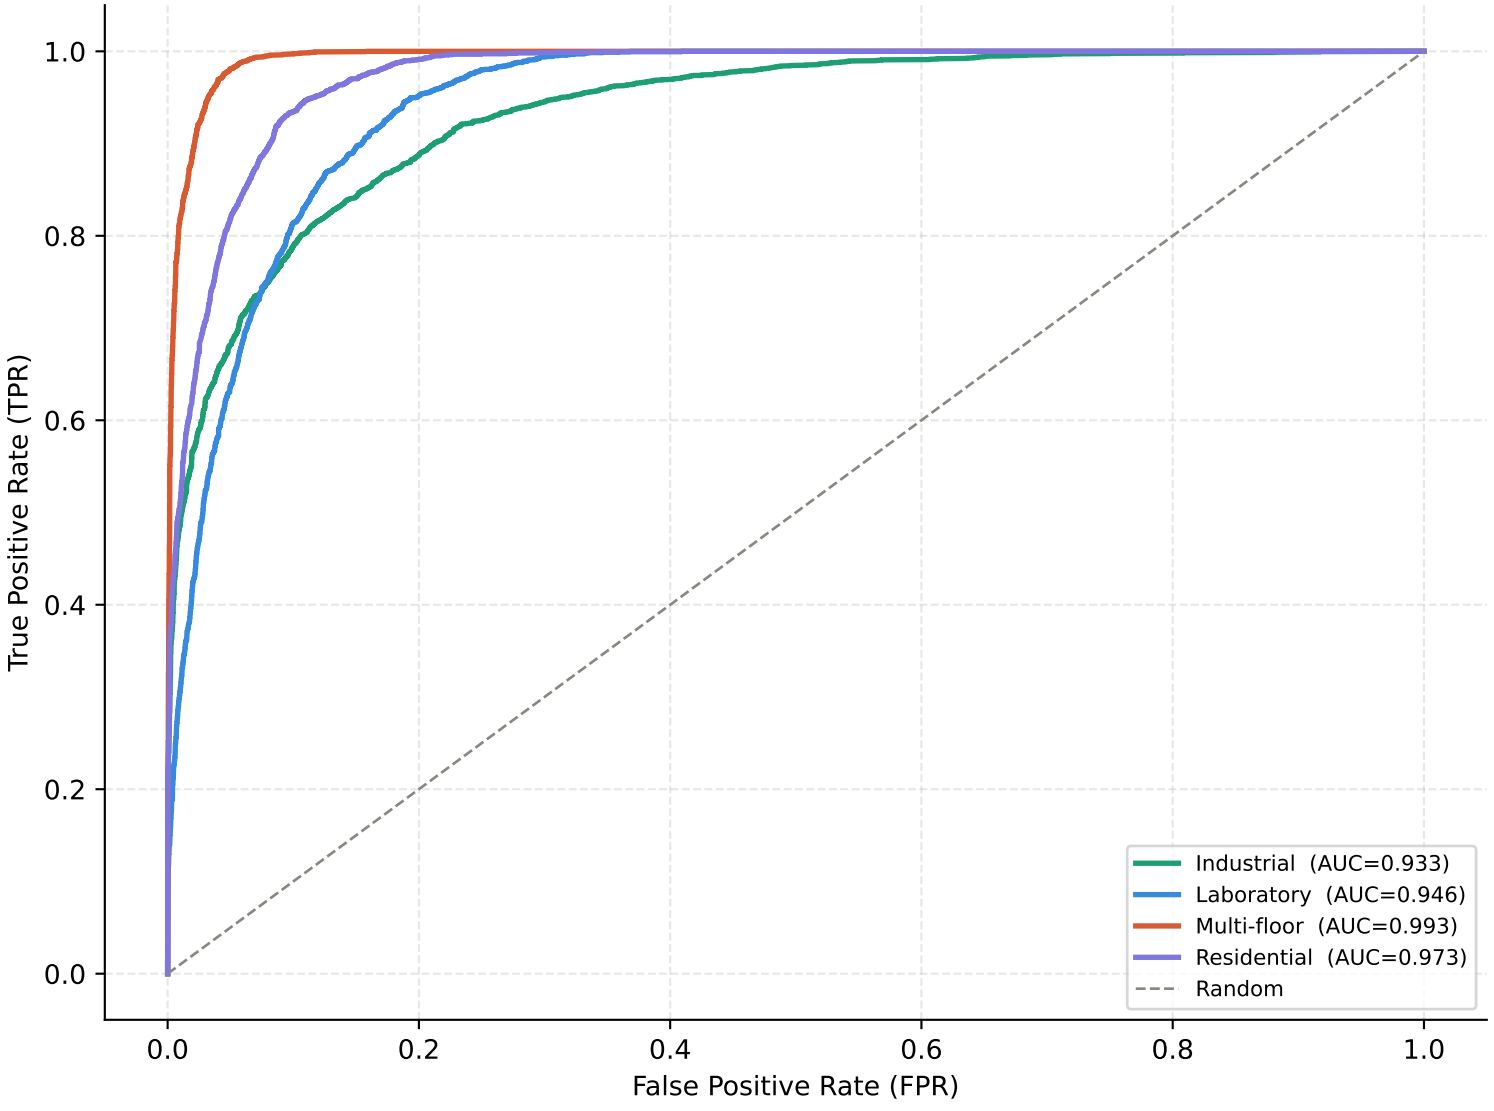
True Positive Rate (TPR)
False Positive Rate (FPR)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Industrial (AUC=0.933)
Laboratory (AUC=0.946)
Multi-floor (AUC=0.993)
Residential (AUC=0.973)
Random