GRADATHYR
ZONE N°3.1-CREUSET

GRADATHYR
ZONE N°4.1-CREUSET

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER
L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES.
EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR AUTHORIZED PERSONNEL ONLY.

GRADATHYR
ZONE N°4.1-CREUSET

GRADATHYR
ZONE N°3.2-CREUSET

ARRIVEE 1

ARRIVEE 2

ZONE EN MARCHE
DEFAUT GENERAL
DEFAUT THYRISTOR
REARMEMENT DEFAUT
TEST LAMPES

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER

CONTROLE

COUPLAGE

GRADATHYR
ZONE N°3.2-CREUSET

ARRIVEE 1

ATTENTION
Risque Classe 4

ATTENTION
Risque Classe 3

Siemens Power Electronics 850 Series
Run
ON OK
Current Output
Voltage Output
Power Output

REARMEMENT DEFAUT
TEST LAMPES
CONTROL
LOCAL DISTANCE

ZONE EN MARCHE
DEFAUT GENERAL
DEFAUT THYRISTOR

CONTROLE

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER
L'OUVERTURE DE CETTE PORTE OU PANNEAU EST STRICTEMENT INTERDITE AVANT L'OUVERTURE DES DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO OPEN THIS DOOR OR PANEL BEFORE OPENING THE SWITCHGEARS
VOIR MANUEL DE MAINTENANCE
REFER TO USER GUIDE
- L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES
- EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

ARRIVEE 1

ATTENTION
Risque Classe 4

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR80

Tension	690 V
Courant de court-circuit	25.53 kA
Energie d'arc	38 cal/cm²
Limite d'approche	6.20 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4

TRANFO 6B

ATTENTION
Risque Classe 3

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR80

Tension	690 V
Courant de court-circuit	21.77 kA
Energie d'arc	9.0 cal/cm²
Limite d'approche	2.39 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 3

ARRIVEE 2

ATTENTION
Risque Classe 4

TRANFO 6A

ATTENTION
Risque Classe 3

Power Electronics 850 Series

REARMEMENT DEFAUT

TEST LAMPES

CONTROL
LOCAL DISTANCE

SOUS-TENSION

FERMETURE DISJONCTEUR

OUVERTURE DISJONCTEUR

MERLIN GERIN

CONTROLE

MESURE TENSION ARRIVEE 1

MESURE TENSION ARRIVEE 2

COUPLAGE

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER
- L'OUVERTURE DE CETTE PORTE OU PANNEAU EST STRICTEMENT INTERDITE AVANT L'OUVERTURE DES DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT
- IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO OPEN THIS DOOR OR PANEL BEFORE OPENING THE SWITCHGEARS

VOIR MANUEL DE MAINTENANCE
REFER TO USER GUIDE

- L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES
EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

ARRIVEE 1
TRANFO 63
ATTENTION
Risque Classe 4
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR80
Tension 480 V
Courant de court-circuit 25.62 kA
Energie d'arc 38 cal/cm²
Limite d'approche 6.33 m
INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4
ATTENTION
Risque Classe 3
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR80
Tension 480 V
Courant de court-circuit 21.77 kA
Energie d'arc 9.0 cal/cm²
Limite d'approche 2.39 m
INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 3
BOUS-TENSION
FERMETURE DISJONCTEUR
OUVERTURE DISJONCTEUR
CONTROLE
MESURE TENSION ARRIVEE 1
MESURE TENSION ARRIVEE 2
CHOIX MESURE TENSION
SOURCE 230V NORMAL V - V2 - /2
SELECTION SOURCE «NOR» LOCAL - DISTANCE
RTU-COMMUNICATION
LOCALISATEUR XL300-ARRIVEE 1
LOCALISATEUR XL300-ARRIVEE 2

VEE 1

ATTENTION
Risque Classe 4
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR8B

Tension :	480 V
Courant de court-circuit :	25.62 kA
Energie d'arc :	38 cal/cm²
Limite d'approche :	6.33 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4

ATTENTION
Risque Classe 3
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR8B

Tension :	480 V
Courant de court-circuit :	21.77 kA
Energie d'arc :	9.0 cal/cm²
Limite d'approche :	2.39 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 3

SOUS-TENSION

FERMETURE DISJONCTEUR

OUVERTURE DISJONCTEUR

NTROLE

MESURE TENSION ARRIVEE 2

CHOIX MESURE TENSION

SOURCE 230V SECOURU 1/ - 1/2 - /2

SOURCE 230V NORMAL 1/ - 1/2 - /2

SELECTION SOURCE 480V LOCAL - DISTANCE

XTU-COMMUNICATION

LOCALISATEUR XL308-ARRIVEE 2

ARRIVEE 2

ATTENTION
Risque Classe 4

ATTENTION
Risque Classe 3

COUPLAGE

VEE 2

TRANFO 8A

ATTENTION
Risque Classe 4

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR8A

Tension :	480 V
Courant de court-circuit :	25.62 kA
Energie d'arc :	38 cal/cm²
Limite d'approche :	6.33 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4

ARMOIRE PUISSANCE
NORMAL - SECOURS

Gorge

X3 8A

ATTENTION
Risque Classe 3

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR8A

Tension :	480 V
Courant de court-circuit :	21.77 kA
Energie d'arc :	9.0 cal/cm²
Limite d'approche :	2.39 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 3

SOUS-TENSION

FERMETURE DISJONCTEUR

OUVERTURE DISJONCTEUR

COUPLAGE

ARMOIRE PUISSANCE
NORMAL - SECOURS

GORGE

GRADATHYR
ZONE N°42-CREUSET

ALIMENTATION ARMOIRE GORGE FOUR 1

DES ALIMENTATION NORMALE

DES ALIMENTATION SECOURS

GRADATHYR
ZONE N°4.2 CREUSET

GRADATHYR
ZONE N° 5 CREUSET

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER

L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT
RESERVE AUX PERSONNELS AUTORISES.
EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

GRADATHYR
ZONE N°4.2-CREUSET

GRADATHYR
ZONE N° 5 - CREUSET

GRADATHYR
ZONE N° 6 - CREUSET

E EN MARCHE

FAUT GENERAL

DEFAUT THYRISTOR

REARMEMENT DEFAUT

TEST LAMPES

CONTROL
LOCAL DISTANCE

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER
L'OUVERTURE DE CETTE PORTE OU PANNEAU EST STRICTEMENT INTERDITE AVANT L'OUVERTURE DES DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO OPEN THIS DOOR OR PANEL BEFORE OPENING THE SWITCH DEVICES
VOIR MANUEL DE MAINTENANCE
REFER TO MAINT. GUIDE
L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES
EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

ZONE EN MARCHE

DEFAUT GENERAL

DEFAUT THYRISTOR

REARMEMENT DEFAUT

TEST LAMPES

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER

ZONE EN MARCHE

DEFAUT GENERAL

DEFAUT THYRISTOR

REARMEMENT DEFAUT

TEST LAMPES

GRADATHYR
ZONE Nº 5 - CREUSET

GRADATHYR
ZONE Nº 6 - CREUSET

ZONE EN MARCHE
DEFAUT GENERAL
DEFAUT THYRISTOR
REARMEMENT DEFAUT
TEST LAMPES

DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
ELECTRICAL SHOCK DANGER
L'ACCES DE CET EQUIPEMENT EST STRICTEMENT RESERVE AUX PERSONNES AUTORISEES
EQUIPMENT ACCESS RESERVED FOR AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

LOCAL
Schneider Electric
Sepam
VARIVOLT ZONE 1 FOUR 93-01
Schneider Electric
SM6
Schneider Electric
SM6

PROTECTION TRANSFO TRB B

PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10B FOUR 02

ARRET ARRET MARCHE MARCHE

Schneider Electric Sepam

ESSAILEC entrelec

Schneider Electric SM6

Schneider Electric SM6

EcoStruxure SCAN OR CODE TO

Schneider Electric

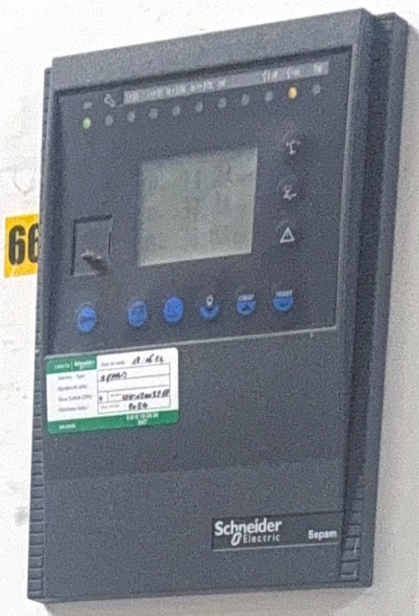

PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10B FOUR 02

ARRET ARRET MARCHE MARCHE

VARIVOLT ZONE 1 FOUR 93-01

Schneider Electric SM6

Schneider Electric SM6

EcoStruxure SCAN OR CODE TO

Schneider Electric SM6

PROTECTION TRANSFO TR9 B
ARRET
ARRET
MARCHE
MARCHE
MERLIN GERIN
SM6
Schneider Electric
SM6

TABLEAU
DEPART BOOSTING
TR 8 B
DEPART TR7 B
PROTECTIONS
MERLIN GERIN
SM6
TR 7B

TABLEAU 20
ATTENTION
Risque Classe 4
ARRIVEE NORMALE B POSTE DE LIVRAISON
CNR
DEPART BOOSTING
TR 8 B
MERLIN GERIN
SM6
TR 8B
012

ARRIVEE SECOURS A POSTE DE LIVRAISON
EDF
COUPLAGE
ATTENTION
Risque Classe 4
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : SOUS-STATION 2
Tension : 20 000 V
Courant de court-circuit : 4,27 kA
Energie d'arc : 36 cal/cm²
Limite d'approche : 5.03 m
INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4
COUPLAGE
TABLEAU 20 K
MERLIN GERIN
SM6

CELLULE PARAFOUDRE JDB A SECOURS
ARRIVEE SECOURS A POSTE DE LIVRAISO
EDF
ARRIVEE SECOURS
OUVERT
FERME
A3C
A3E
MERLIN GERIN
SM6

REFERENCE TENSION JDB A SECOURS
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6

DEPART TR A

DEPART BOOSTING

TR B A

REFERENCE TENSION JDB A SECOURS

MERLIN GERIN

SM6

TR B A

MERLIN GERIN

SM6

MERLIN GERIN

SM6

MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6
DEPART TR7 A
DM1
TR 8A

PROTECTION TRANSFO TR9 A

MERLIN GERIN
SM6

Schneider Electric
Départ Hydrogène
VARIVOLT ZONE 2 FOUR 93-01
PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10A FOUR 02
ARRET
ARRET
MARCHE
MARCHE
SM6
SM6