Schneider
Electric
OKKEN
1
1
NSFO 2

1

2

2

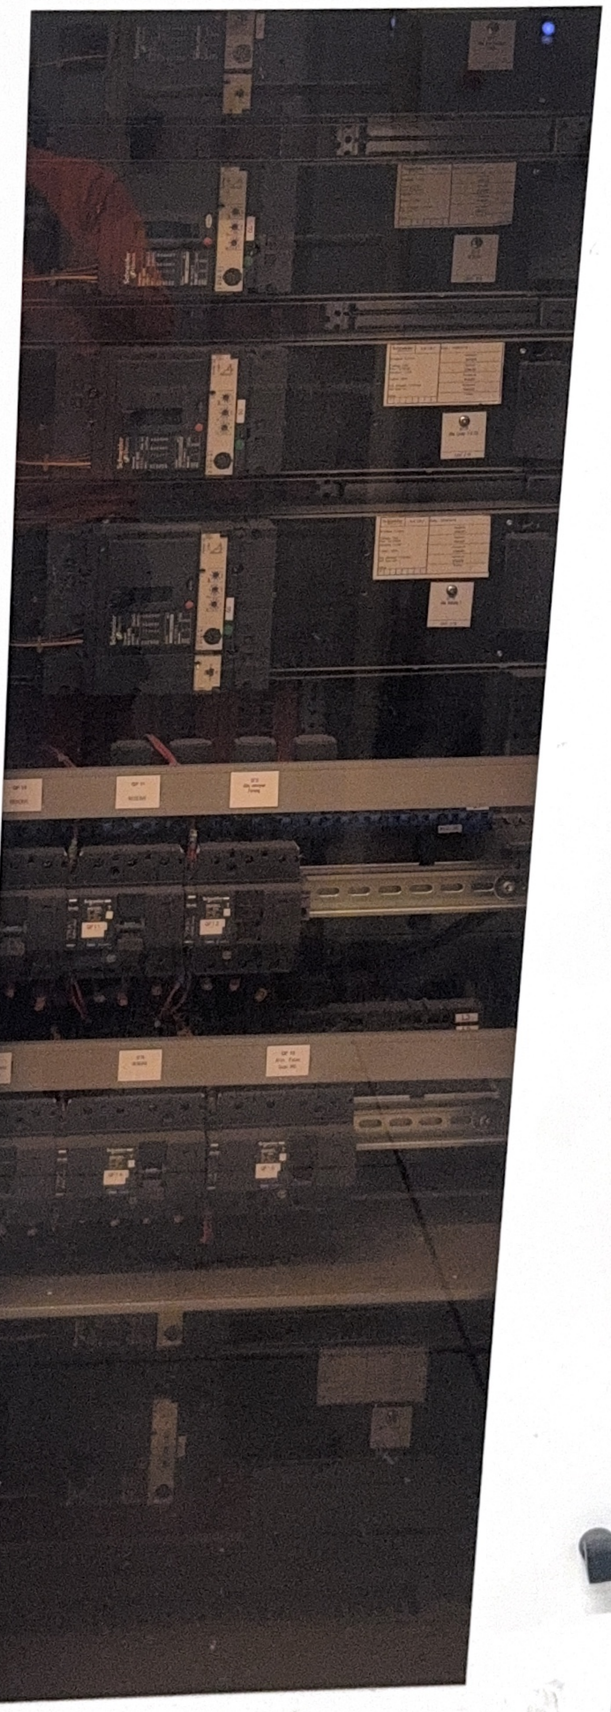

31

32

INTER DE COUPLAGE

TS2

ARRIVEE 2A
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2A

ARRIVEE 2B
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2B

INTER DE
COUPLAGE

TS2

ARRIVEE 2A
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2A

ARRIVEE 2B
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2B

INTER DE
COUPLAGE

TS2

3

4

5

5

ARRIVEE 2A
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2A

ARRIVEE 2B
ALIM. VENANT DU
TGBT N°2B

INTER DE
COUPLAGE

29

30

4
5
5
6
6
29
30

5

6

29

30

5

6

6

29

30

5

6

29

30

5

6

Q6-06
Extracteur 3
Toiture étuves
8 KM 03
CASE 6-05

Q6-12
Extracteur 4
Toiture étuves
8 KM 04
CASE 6-12

Q6-18
Soufflage TR4
SOUS
8 KM 24
CASE 6-18

Q6-24
Extracteur 3
SSTI
8 KM 25
CASE 6-24

Q6-30
Extracteur 4
SSTI
8 KM 32
CASE 6-30

Q6-36
Centrale pulvéri 2
SSTI
8 KM 09
CASE 6-36

Q6-42
Centrale air neuf
Gbs TGV-Nice
CASE 6-42

On
I
Trip
0
Off
Schneider Electric

ARRET
MARCHE
DEFAUT
LOCAL 0 DISTANT
ARRET MARCHE
R

ALIM
ETUVE 5

29

405.97
0.0000
0.00000
10693

ALIM
ETUVE 6

30

0.0000
0.0000
0.00000
92351

2
3
4
5
5
TS2
On
Off
Schneider Electric