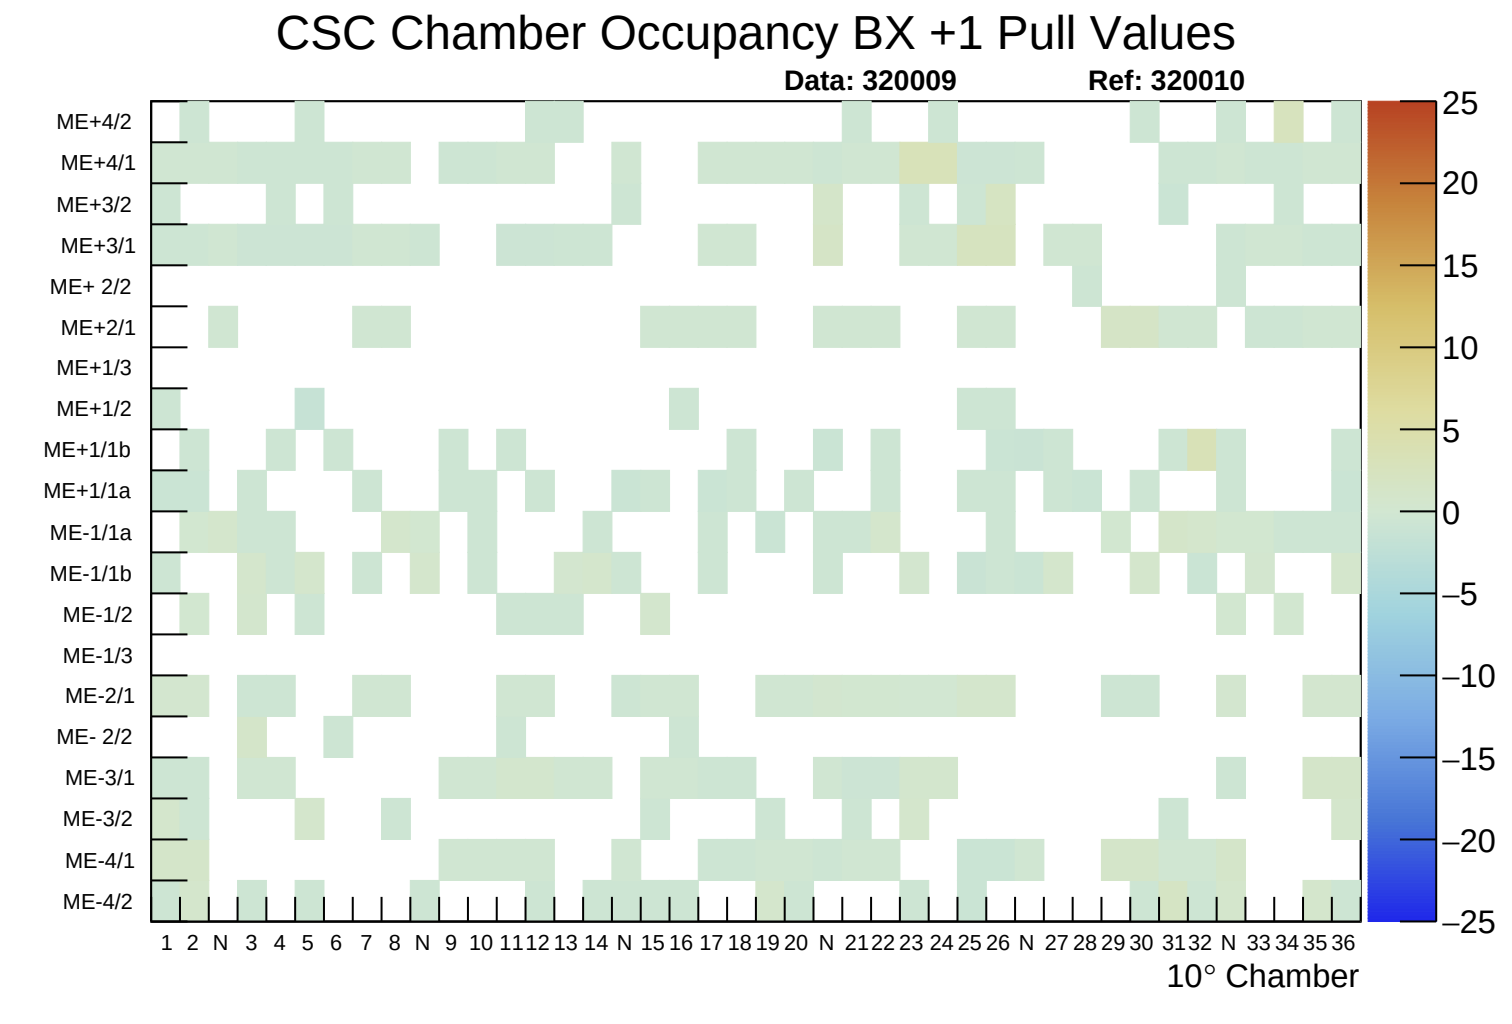
CSC Chamber Occupancy BX +1 Pull Values
Data: 320009
Ref: 320010
ME+4/2
ME+4/1
ME+3/2
ME+3/1
ME+ 2/2
ME+2/1
ME+1/3
ME+1/2
ME+1/1b
ME+1/1a
ME-1/1a
ME-1/1b
ME-1/2
ME-1/3
ME-2/1
ME- 2/2
ME-3/1
ME-3/2
ME-4/1
ME-4/2
1 2 N 3 4 5 6 7 8 N 9 10 11 12 13 14 N 15 16 17 18 19 20 N 21 22 23 24 25 26 N 27 28 29 30 31 32 N 33 34 35 36
10° Chamber
25
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25