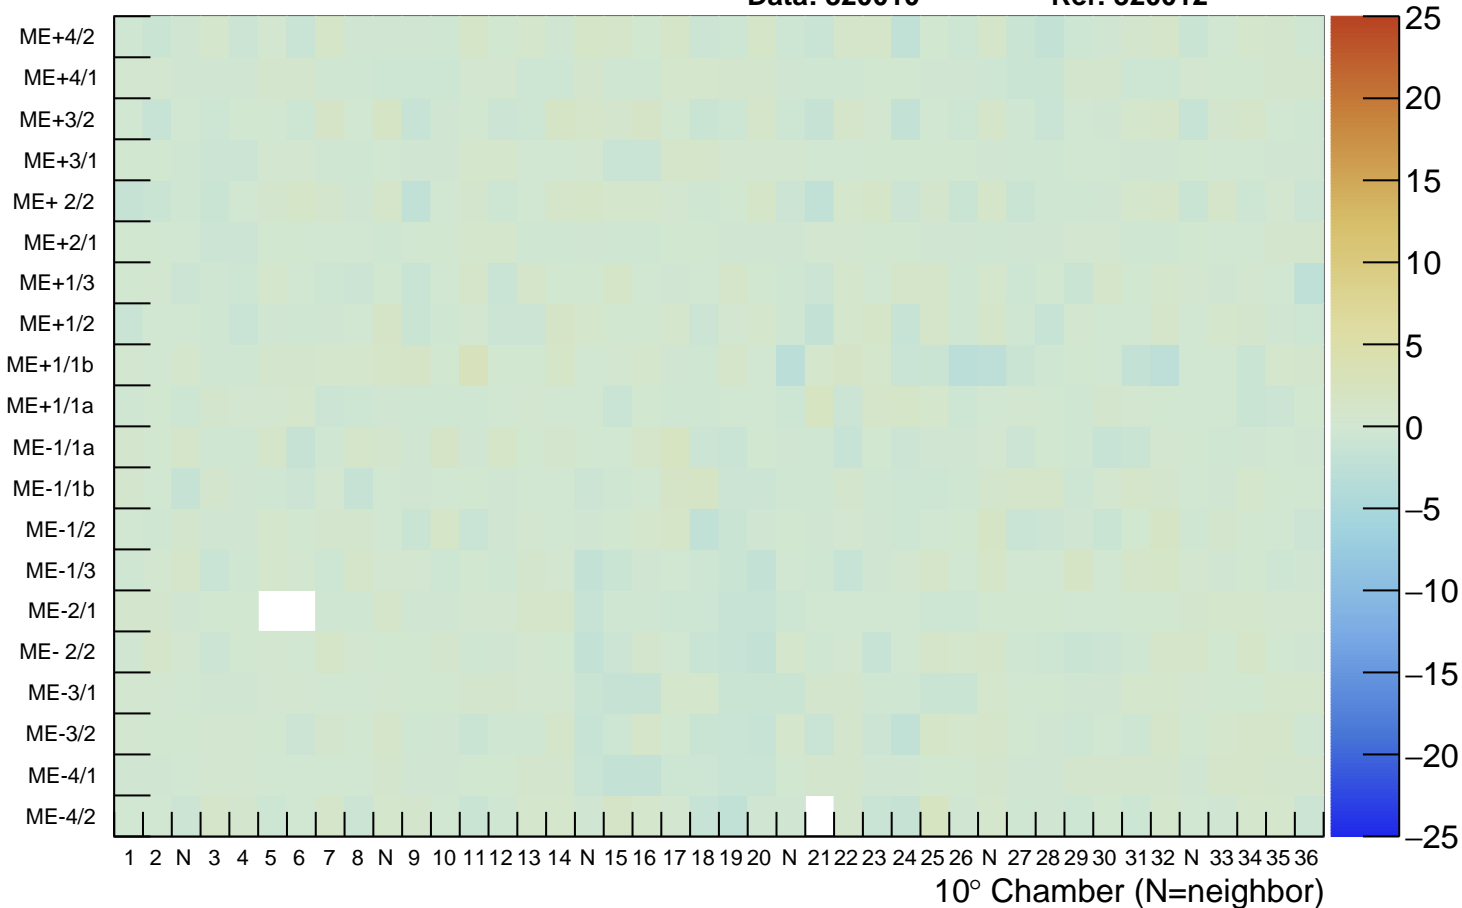CSC Chamber Occupancy Pull Values