


# CSC Chamber Occupancy BX 0 Pull Values

Data: 320012

Ref: 320011

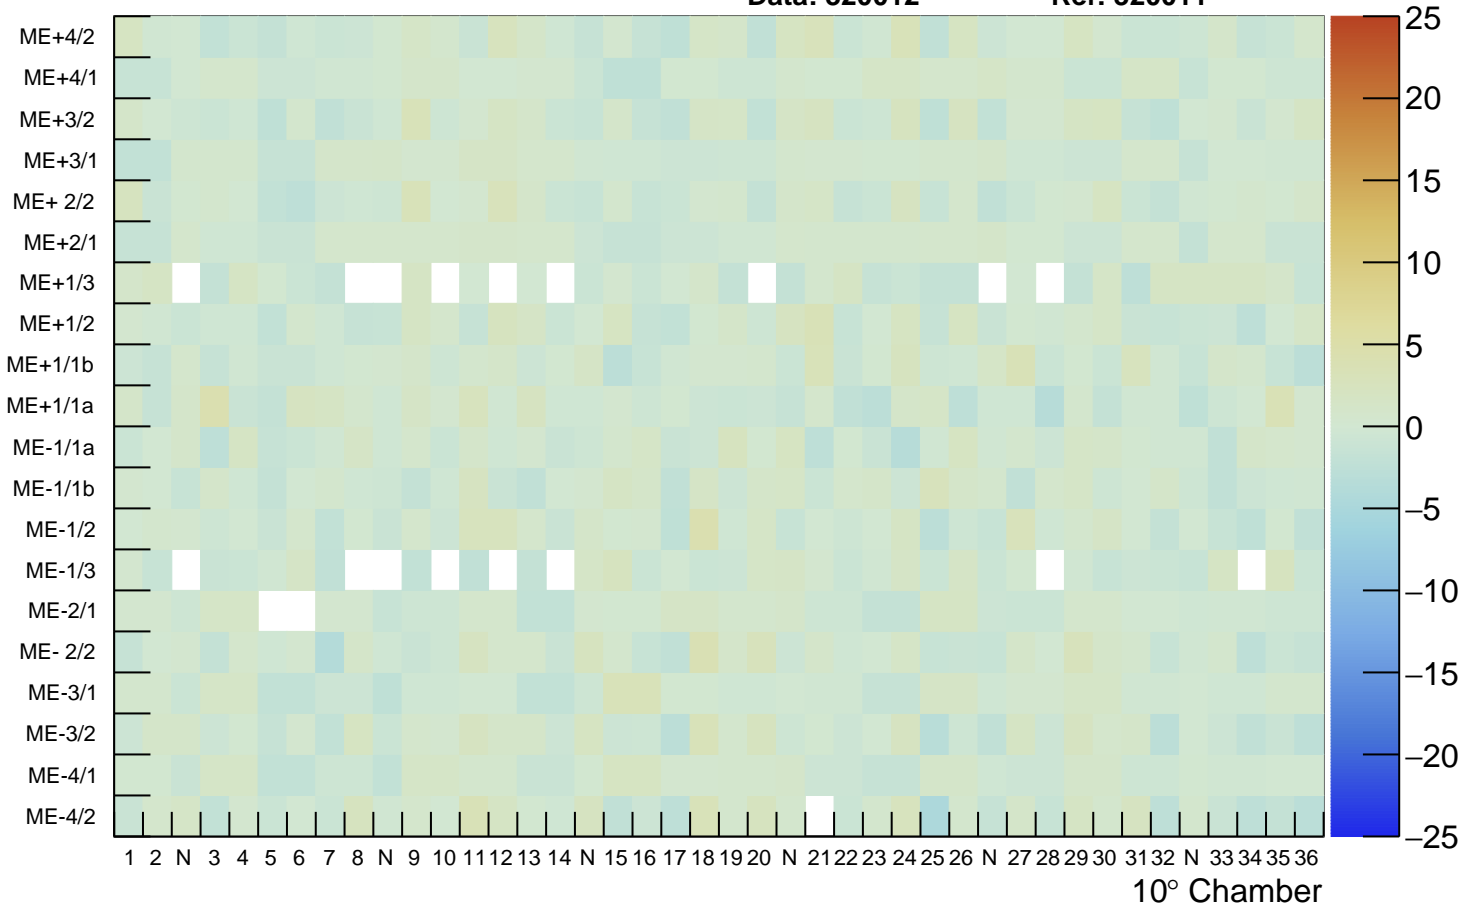

10° Chamber