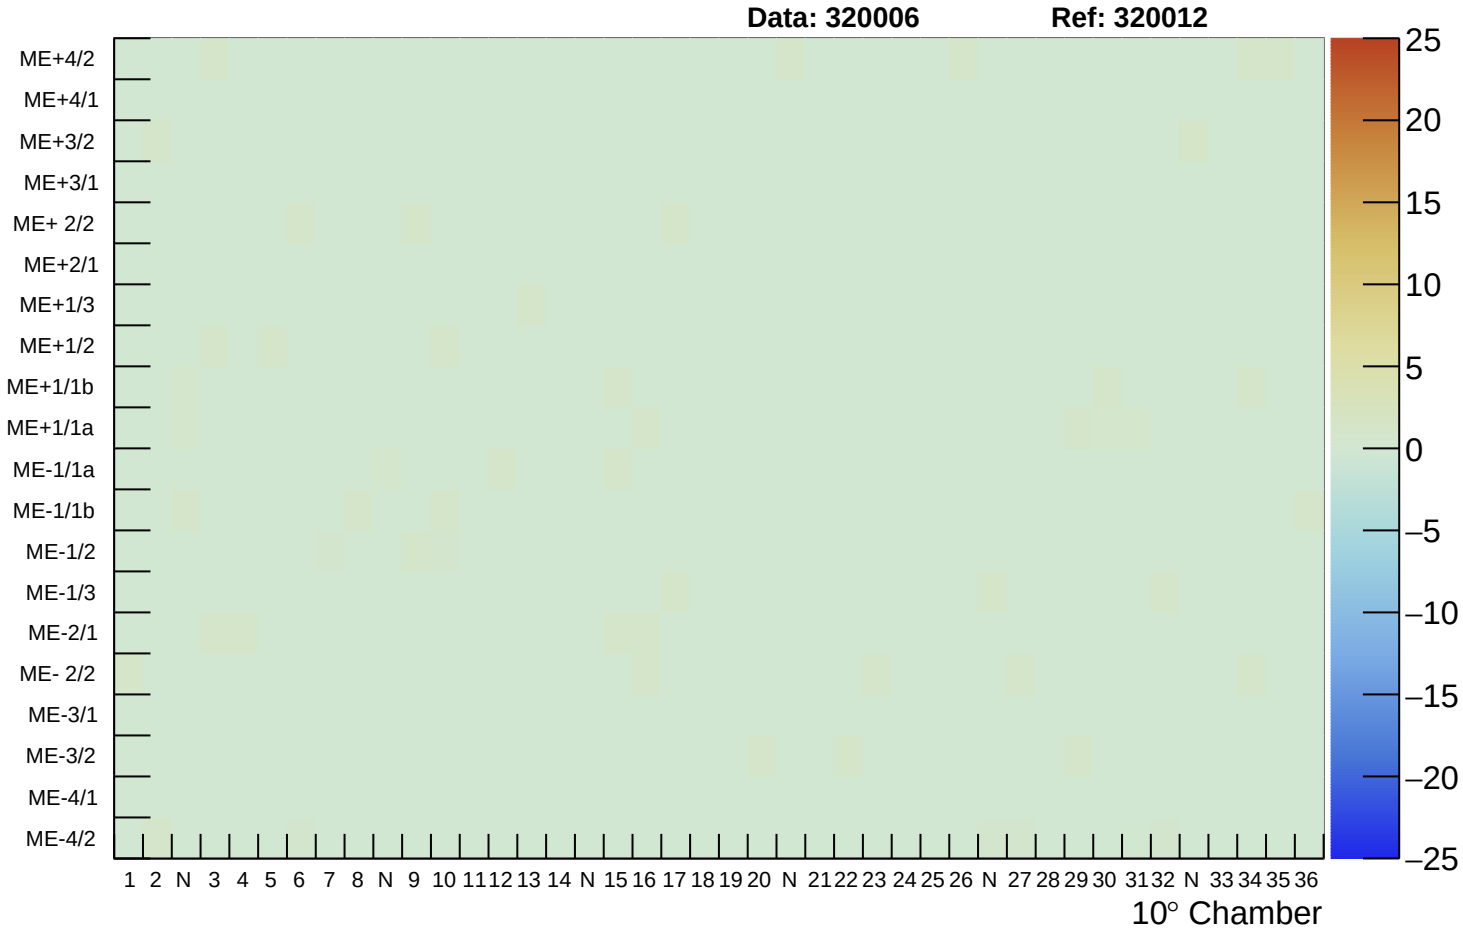CSC Chamber Occupancy BX +1 Pull Values