

REUNIÓN BAJO LEY 20.730 DE LOBBY

Una cifra que no se puede verificar no es una cifra.

Quorelia — inteligencia operacional para infraestructura energética crítica. No se limita a mostrar los datos: los interpreta.

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES · SANTIAGO, 21 DE AGOSTO DE 2026

El cuello de botella no está en terreno. Está en la revisión documental.

En generación distribuida se ejecutaron 2.341 fiscalizaciones durante 2025. De ellas, 2.100 fueron revisiones documentales.

10.769	2.341	2.100	241
Fiscalizaciones 2025 · sector eléctrico y combustibles	En generación distribuida	Revisiones documentales — cerca del 90% del esfuerzo	Revisiones en terreno

Cada documento llega en un formato distinto

Definido por el titular, con su propia definición de disponibilidad, y sin una cadena que permita reproducir la cifra informada hasta la medición que la respalda. No se puede comparar, no se puede verificar y no se puede priorizar por riesgo.

Fuente: Cuenta Pública 2026 de la SEC, correspondiente a la gestión 2025.

Cuatro hallazgos que nadie ha puesto sobre la mesa

Análisis propio sobre la totalidad del registro de Infotécnica — 2.618 unidades en 2.029 centrales. Reproducible desde los archivos de origen.



La consecuencia para el diseño de la fiscalización

Exigir un formato de reporte más estricto a un parque donde el 91,7% de los titulares opera una sola central **no produce mejor información**: produce incumplimiento. La única vía escalable es que el informe se genere solo, desde los datos que la central ya produce.

Si el dato no sostiene la cifra, no la estimamos. La declaramos.

Una cifra retenida con su razón declarada es verificable. Una cifra estimada que aparenta certeza no lo es. El silencio de un canal se informa como no observado y se excluye del denominador — nunca como cero.

90%

Cobertura mínima de datos para poder publicar una cifra

288

Muestras por canal y día · cadencia de 300 s

2,0 pp

Tolerancia de SOC para que un ciclo cuente como cerrado

500 mV


Umbral de dispersión de celdas antes de bajar al detalle

Un ejemplo vivo, no una promesa

En el Control Center, la eficiencia de ciclo de una planta no se publica. El motor escribe la razón en su lugar: **«ciclo abierto: el SOC derivó +16,43 pp en la ventana (tolerancia 2,0 pp); la eficiencia de ciclo no está definida»**. Cualquiera puede mostrar un panel con números verdes. Este se bloquea a sí mismo cuando no puede respaldar lo que dice.

Un solo camino desde el sensor hasta la cifra firmada

La arquitectura es deliberadamente simple. El dato entra una vez, se valida una vez, y ningún resultado llega a un informe sin pasar antes por el motor de verificación.

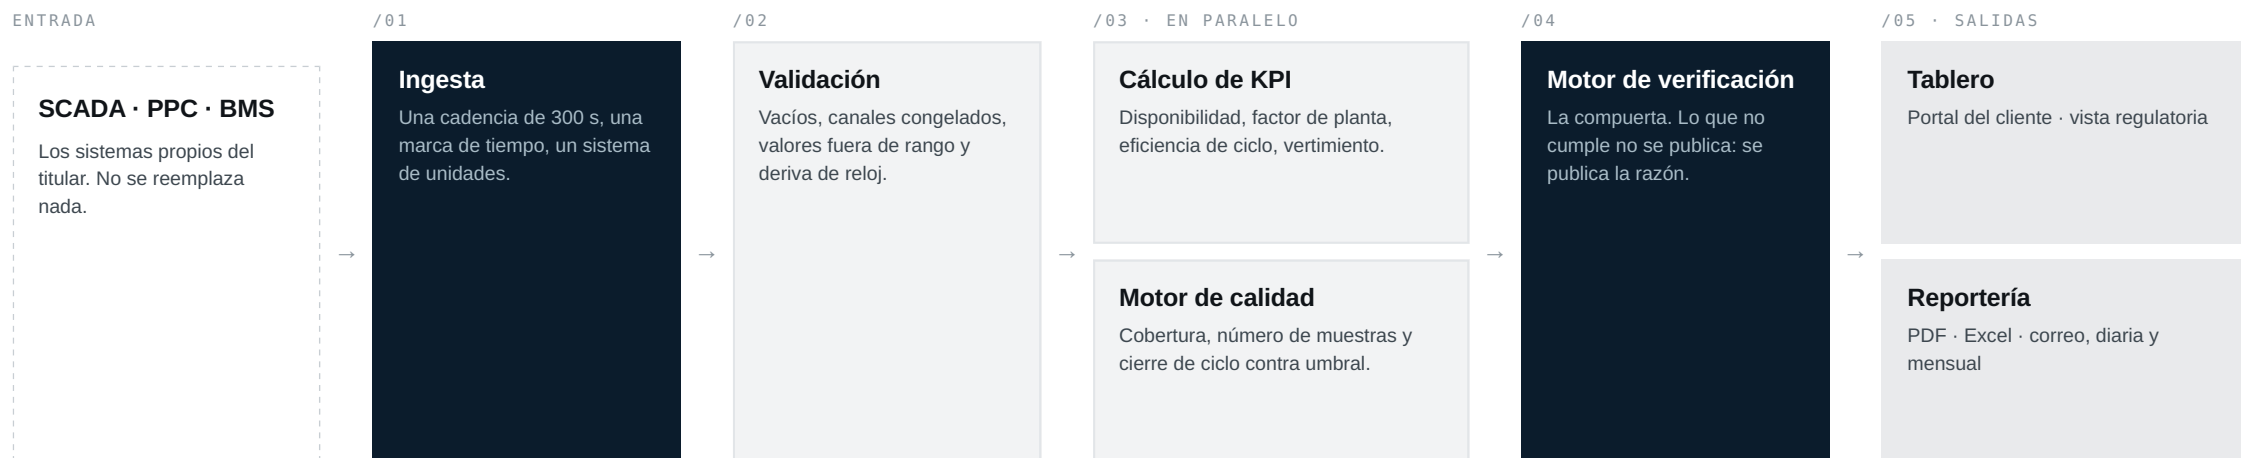

Toda cifra conserva su procedencia

Se almacenan las tres cosas: la medición cruda sin modificar, el resultado calculado junto a la fórmula que lo produjo, y la cadena que une una con otra. Por eso cualquier número puede recorrerse hacia atrás hasta la medición que lo respalda — que es exactamente lo que hoy no se puede hacer con un informe en PDF.

Ver. Entender. Anticipar. Actuar. Optimizar.

Cinco capacidades encadenadas sobre los sistemas SCADA ya instalados. Sin equipamiento adicional.

/ 01	/ 02	/ 03	/ 04	/ 05
Ver	Entender	Anticipar	Actuar	Optimizar
Visibilidad operacional continua sobre SCADA, PPC y BMS existentes.	Cálculo exclusivamente sobre datos que superaron control de calidad.	Detección de desviaciones sostenidas antes de que se conviertan en falla.	Clasificación preventiva o correctiva y derivación. El despacho lo confirma una persona.	Priorización del esfuerzo según evidencia, no según rotación o denuncia.

Precisión sobre el alcance de «anticipar»

Detectamos desviaciones sostenidas respecto del comportamiento esperado. **No emitimos pronósticos de vida útil remanente ni probabilidades de falla:** eso exige series históricas largas y validación estadística que deben construirse activo por activo. Preferimos declarar el alcance real antes que ofrecer una capacidad que no se sostenga ante una revisión técnica.

Un piloto acotado, medible y sin riesgo institucional

ELEMENTO	DEFINICIÓN
Alcance	10 a 15 centrales voluntarias: fotovoltaica coordinada, PMGD y al menos una con almacenamiento
Duración	Tres meses, en paralelo al reporte habitual. No reemplaza ningún proceso vigente
Insumo	Datos SCADA existentes, con autorización expresa de cada titular. Sin acceso a sistemas de la autoridad
Métrica de éxito	Tiempo de revisión documental, medido con cronómetro por el propio equipo revisor
Definición de fracaso	Si el tiempo de revisión no disminuye de forma medible, el piloto termina

Deliberadamente no proyectamos un ahorro de horas. Preferimos que ese número lo produzca el piloto y lo mida quien va a usar el sistema.

Sesión técnica de 45 minutos

→

jay@quorelia.org

→