

Casos de Prueba Funcionales - RF-004 Registro de Salud

1.Alcance

Este documento desarrolla los Casos de Prueba Funcionales (CPF) correspondientes al requisito funcional RF-004 - Registro de Salud del sistema Baby Buddy. Los CPF se elaboran a partir del catálogo de requisitos y siguiendo el formato del ejemplo proporcionado para aplicar Partición de Equivalencia (PE), Análisis de Valores Límite (AVL), Tablas de Decisión y Transición de Estados según corresponda.

2.Requisitos considerados

Código	Nombre	Descripción resumida	Prioridad
RF-004.9	Administración de medicamentos	Permite registrar medicamentos administrados al bebé, incluyendo dosis, fecha/hora de administración y configuración opcional de repetición.	Alta
RF-004.10	Registro de temperatura	Permite registrar la temperatura corporal del bebé para el seguimiento de su estado de salud.	Media
RF-004.11	Gestión de temporizadores en vivo	Permite iniciar, pausar, reanudar y finalizar temporizadores asociados a actividades del bebé.	Media
RF-004.12	Gestión de notas diarias	Permite registrar observaciones y anotaciones diarias relacionadas con el cuidado y comportamiento del bebé.	Baja
RF-004.13	Sistema de etiquetado (Tags)	Permite crear etiquetas personalizadas y asociarlas a actividades registradas para facilitar su organización y clasificación.	Baja

3. CPF-009 - Administración de medicamentos

Campo	Detalle
ID	CPF-009
Funcionalidad	Administración de medicamentos
Descripción	Verifica que el sistema permita registrar correctamente la administración de medicamentos a un bebé, incluyendo nombre del medicamento, dosis administrada, fecha/hora de administración y configuración opcional de repetición.
Requisito asociado	RF-004.9
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado y el usuario debe encontrarse en la sección de registro de medicamentos.
Datos de entrada	Nombre del medicamento, dosis administrada, fecha/hora de administración y configuración de repetición (opcional).
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al módulo de medicamentos. 5. Registrar el nombre del medicamento. 6. Registrar la dosis. 7. Registrar la fecha y hora de administración.

	8. Configurar la repetición si corresponde. 9. Guardar el registro.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite y Tabla de Decisión.
Prioridad	Alta

3.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN9-PE-001	Medicamento	Nombre de medicamento registrado y no vacío	Campo vacío
FN9-PE-002	Dosis	Valor numérico mayor a 0	Valor vacío, cero o negativo
FN9-PE-003	Fecha/Hora	Fecha y hora válidas	Fecha u hora inexistente
FN9-PE-004	Repetición	Frecuencia válida seleccionada	Frecuencia inválida

3.2 Análisis de valores límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación

FN9-V L-001	Nombre del medicamento	1 carácter	0 caracteres	El nombre no debe estar vacío
FN9-V L-002	Dosis	1 unidad	0 unidades	La dosis debe ser mayor a cero
FN9-V L-003	Fecha/Hora	Fecha actual válida	Fecha inexistente	Debe registrarse una fecha válida
FN9-V L-004	Repetición	1 intervalo válido	0 intervalos válidos	La repetición es opcional, pero si existe debe ser válida

3.3 Tabla de decisión

Cod.	Medicamento	Dosis	Fecha/Hora	Repetición	Acción del sistema
FN9-TD-001	Válido	Válida	Válida	No configurada	Guarda correctamente el registro
FN9-TD-002	Válido	Válida	Válida	Configurada	Guarda el registro y programa repetición
FN9-TD-003	Vacío	Válida	Válida	No configurada	No guarda el registro
FN9-TD-004	Válido	Inválida	Válida	No configurada	No guarda el registro

FN9-TD-005	Válido	Válida	Inválida	No configurada	No guarda el registro
FN9-TD-006	Vacío	Inválida	Inválida	Configurada	No guarda el registro

3.4 Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN9-CP-001	FN9-PE-001, FN9-PE-002, FN9-PE-003, FN9-TD-001, FN9-VL-001, FN9-VL-002	Medicamento: "Paracetamol"; Dosis: "5 ml"; Fecha: válida; Sin repetición	El sistema registra correctamente el medicamento	f+
FN9-CP-002	FN9-PE-004, FN9-TD-002, FN9-VL-004	Medicamento: "Amoxicilina"; Dosis: "10 ml"; Fecha válida; Repetición cada 8 horas	El sistema registra el medicamento y programa la repetición	f+
FN9-CP-003	FN9-TD-003, FN9-VL-001	Medicamento vacío; Dosis válida; Fecha válida	El sistema no permite guardar el registro	f-
FN9-CP-004	FN9-TD-004, FN9-VL-002	Medicamento válido; Dosis: 0 ml; Fecha válida	El sistema no permite guardar el registro	f-
FN9-CP-005	FN9-TD-005, FN9-VL-003	Medicamento válido; Dosis válida; Fecha inválida	El sistema no permite guardar el registro	f-

FN9-CP-006	FN9-TD-006	Medicamento vacío; Dosis inválida; Fecha inválida; Repetición configurada	El sistema rechaza completamente el registro	f-
-------------------	------------	--	--	----

4. CPF-010 - Registro de temperatura

Campo	Detalle
ID	CPF-010
Funcionalidad	Registro de temperatura
Descripción	Verifica que el sistema permita registrar correctamente la temperatura corporal del bebé, incluyendo el valor de temperatura, fecha y hora del registro, así como observaciones opcionales.
Requisito asociado	RF-004.10
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado y el usuario debe encontrarse en la sección de registro de temperatura.
Datos de entrada	Valor de temperatura, fecha y hora del registro y observaciones (opcional).

Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al módulo de temperatura. 5. Registrar el valor de temperatura. 6. Registrar la fecha y hora. 7. Ingresar observaciones si corresponde. 8. Guardar el registro.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite.
Prioridad	Media

4.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN10-PE-001	Temperatura	Valor numérico válido de temperatura	Campo vacío o valor no numérico
FN10-PE-002	Fecha/Hora	Fecha y hora válidas	Fecha u hora inexistente o vacía

FN10-PE-003	Observaciones	Campo vacío o texto válido	Caracteres no admitidos por el sistema
--------------------	---------------	----------------------------	--

4.2 Análisis de valores límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN10-VL-001	Temperatura	35.0 °C	34.9 °C	Temperaturas inferiores al rango esperado deben validarse adecuadamente
FN10-VL-002	Temperatura	42.0 °C	42.1 °C	Temperaturas superiores al rango esperado deben validarse adecuadamente
FN10-VL-003	Observaciones	1 carácter	0 caracteres obligatorios	Las observaciones son opcionales y pueden quedar vacías

4.3 Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN10-C P-001	FN10-PE-001 , FN10-PE-002 , FN10-VL-001	Temperatura: 36.5 °C; Fecha válida; Observación: "Sin novedades"	El sistema registra correctamente la temperatura	f+

FN10-C P-002	FN10-PE-001 , FN10-PE-002 , FN10-VL-002	Temperatura: 38.2 °C; Fecha válida; Observación: "Fiebre moderada"	El sistema registra correctamente la temperatura	f+
FN10-C P-003	FN10-PE-001	Temperatura vacía; Fecha válida	El sistema no permite guardar el registro	f-
FN10-C P-004	FN10-PE-002	Temperatura: 36.5 °C; Fecha vacía	El sistema no permite guardar el registro	f-
FN10-C P-005	FN10-VL-001	Temperatura: 35.0 °C; Fecha válida	El sistema registra correctamente el valor límite inferior	f+
FN10-C P-006	FN10-VL-002	Temperatura: 42.0 °C; Fecha válida	El sistema registra correctamente el valor límite superior	f+

5. CPF-011 - Gestión de temporizadores en vivo

Campo	Detalle
ID	CPF-011
Funcionalidad	Gestión de temporizadores en vivo
Descripción	Verifica que el sistema permita iniciar, pausar, reanudar y finalizar temporizadores asociados a actividades del bebé, así como convertir dichos temporizadores en registros de actividad.

Requisito asociado	RF-004.11
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado y el usuario debe encontrarse en la sección de temporizadores.
Datos de entrada	Temporizador a iniciar, bebé asociado, duración registrada y acciones de pausa, reanudación y finalización.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al módulo de temporizadores. 5. Iniciar un temporizador. 6. Pausar o reanudar el temporizador según corresponda. 7. Finalizar el temporizador. 8. Guardar la actividad generada.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión y Transición de Estados.
Prioridad	Media

5.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida
FN11-PE-001	Temporizador	Temporizador iniciado correctamente	Temporizador no iniciado
FN11-PE-002	Bebé asociado	Existe un bebé asociado al temporizador	No existe bebé asociado
FN11-PE-003	Duración	Tiempo registrado mayor a 0	Tiempo igual a 0 o negativo
FN11-PE-004	Conversión a actividad	Temporizador finalizado y convertido correctamente	Conversión no realizada

5.2 Análisis de valores límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN11-VL-001	Duración	1 segundo	0 segundos	Debe existir tiempo registrado
FN11-VL-002	Temporizadores activos	1 temporizador activo	0 temporizadores activos después de iniciarlo	Debe existir al menos uno tras iniciar
FN11-VL-003	Bebé asociado	1 bebé asociado	0 bebés asociados	Todo temporizador debe pertenecer a un bebé

5.3 Tabla de decisión


Cod.	Temporizador iniciado	Bebé asociado	Temporizador finalizado	Acción del sistema
FN11-T D-001	Sí	Sí	No	Mantiene temporizador activo
FN11-T D-002	Sí	Sí	Sí	Convierte el temporizador en actividad
FN11-T D-003	Sí	No	No	No permite continuar
FN11-T D-004	No	Sí	No	No inicia temporizador
FN11-T D-005	No	No	No	No ejecuta ninguna acción

5.4 Transición de estados

Cod.	Estado inicial	Evento	Estado final	Resultado esperado
FN11-T S-001	Inactivo	Iniciar temporizador	Activo	El sistema inicia el conteo
FN11-T S-002	Activo	Pausar temporizador	Pausado	El conteo se detiene temporalmente
FN11-T S-003	Pausado	Reanudar temporizador	Activo	El conteo continúa

FN11-T S-004	Activo	Finalizar temporizador	Finalizado	El sistema detiene el conteo
FN11-T S-005	Finalizado	Guardar actividad	Actividad registrada	Se genera el registro correspondiente

5.4.1. Diagrama de Transición de Estados

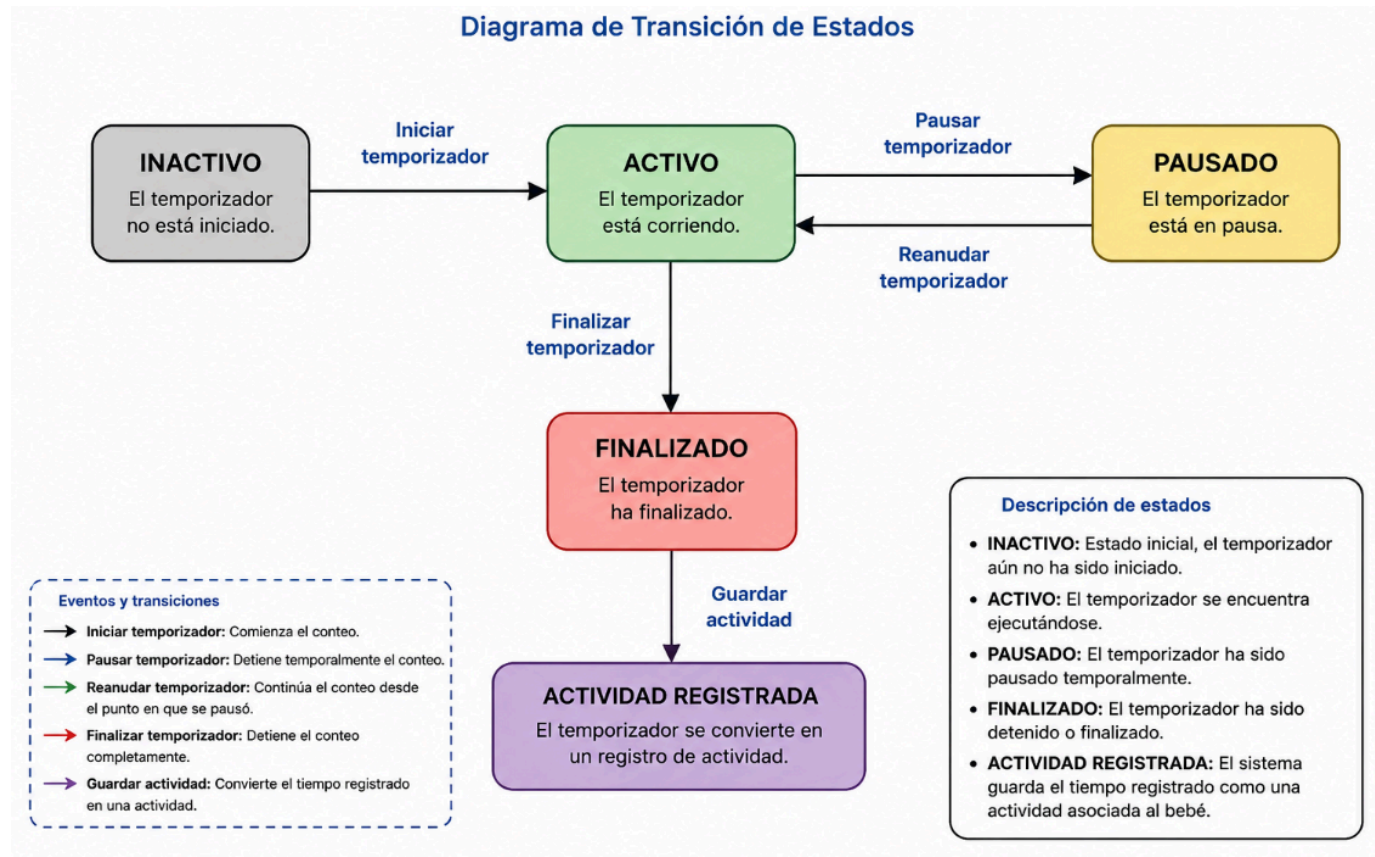

5.5 Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN11-C P-001	FN11-PE-001, FN11-PE-002, FN11-TD-001, FN11-TS-001	Bebé seleccionado; iniciar temporizador	El temporizador inicia correctamente	f+

FN11-C P-002	FN11-TD-002, FN11-TS-004, FN11-TS-005	Temporizador finalizado correctamente	El sistema genera la actividad asociada	f+
FN11-C P-003	FN11-PE-002, FN11-TD-003	Iniciar temporizador sin bebé asociado	El sistema no permite continuar	f-
FN11-C P-004	FN11-VL-001	Temporizador de 1 segundo	El sistema registra correctamente el tiempo mínimo válido	f+
FN11-C P-005	FN11-VL-001	Temporizador de 0 segundos	El sistema rechaza el registro	f-
FN11-C P-006	FN11-TS-002	Temporizador activo; pausar	El sistema cambia al estado pausado	f+
FN11-C P-007	FN11-TS-003	Temporizador pausado; reanudar	El sistema continúa el conteo	f+

6. CPF-012 - Gestión de notas diarias

Campo	Detalle
ID	CPF-012
Funcionalidad	Gestión de notas diarias
Descripción	Verifica que el sistema permita registrar notas diarias relacionadas con el bebé, incluyendo texto descriptivo, fotografías opcionales y fecha/hora del registro.

Requisito asociado	RF-004.12
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado y el usuario debe encontrarse en la sección de notas diarias.
Datos de entrada	Contenido de la nota, fotografía (opcional) y fecha/hora del registro.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al módulo de notas diarias. 5. Ingresar el contenido de la nota. 6. Adjuntar una fotografía si corresponde. 7. Registrar fecha y hora. 8. Guardar la nota.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite.
Prioridad	Baja

6.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida

FN12-PE-001	Nota	Texto ingresado correctamente	Campo vacío
FN12-PE-002	Fotografía	Imagen válida adjuntada o campo vacío	Archivo no permitido
FN12-PE-003	Fecha/Hora	Fecha y hora válidas	Fecha u hora inexistente

6.2 Análisis de valores límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN12-VL-001	Nota	1 carácter	0 caracteres	La nota no debe estar vacía
FN12-VL-002	Fotografía	1 imagen válida	Archivo inválido	La fotografía es opcional
FN12-VL-003	Fecha/Hora	Fecha actual válida	Fecha inexistente	Debe registrarse una fecha válida

6.3 Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN12-C P-001	FN12-PE-001, FN12-PE-003, FN12-VL-001	Nota: "Durmió bien toda la noche"; Fecha válida	El sistema registra correctamente la nota	f+

FN12-C P-002	FN12-PE-001, FN12-PE-002	Nota válida; Fotografía adjunta válida	El sistema registra la nota con la imagen asociada	f+
FN12-C P-003	FN12-PE-001	Nota vacía; Fecha válida	El sistema no permite guardar la nota	f-
FN12-C P-004	FN12-PE-002	Nota válida; Archivo no permitido	El sistema rechaza el archivo adjunto	f-
FN12-C P-005	FN12-PE-003	Nota válida; Fecha inválida	El sistema no permite guardar la nota	f-
FN12-C P-006	FN12-VL-001	Nota de 1 carácter; Fecha válida	El sistema registra correctamente el valor mínimo permitido	f+

7. CPF-013 - Sistema de etiquetado (Tags)

Campo	Detalle
ID	CPF-013
Funcionalidad	Sistema de etiquetado (Tags)
Descripción	Verifica que el sistema permita crear etiquetas personalizadas, asignarles un color y asociarlas correctamente a las actividades registradas del bebé.
Requisito asociado	RF-004.13

Precondicione s	El usuario debe estar autenticado, debe existir un bebé seleccionado y el usuario debe encontrarse en la sección de etiquetas.
Datos de entrada	Nombre de la etiqueta, color de la etiqueta y actividad a asociar.
Pasos de ejecución	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder al módulo de etiquetas. 5. Crear una nueva etiqueta. 6. Asignar un nombre. 7. Seleccionar un color. 8. Asociar la etiqueta a una actividad. 9. Guardar los cambios.
Técnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite y Tabla de Decisión.
Prioridad	Baja

7.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase válida	Clase no válida

FN13-PE-001	Nombre de etiqueta	Nombre registrado y no vacío	Campo vacío
FN13-PE-002	Color	Color válido seleccionado	Color no seleccionado
FN13-PE-003	Actividad asociada	Actividad existente seleccionada	Actividad inexistente o no seleccionada

7.2 Análisis de valores límite

Cod.	Campo	Límite válido	Límite no válido	Observación
FN13-V L-001	Nombre de etiqueta	1 carácter	0 caracteres	El nombre no debe estar vacío
FN13-V L-002	Color	1 color seleccionado	0 colores seleccionados	Debe existir un color asignado
FN13-V L-003	Actividad asociada	1 actividad seleccionada	0 actividades seleccionadas	La etiqueta debe asociarse a una actividad

7.3 Tabla de decisión

Cod.	Nombre válido	Color seleccionado	Actividad asociada	Acción del sistema
FN13-T D-001	Sí	Sí	Sí	Crea y asocia correctamente la etiqueta

FN13-T D-002	No	Sí	Sí	No crea la etiqueta
FN13-T D-003	Sí	No	Sí	No crea la etiqueta
FN13-T D-004	Sí	Sí	No	No crea la etiqueta
FN13-T D-005	No	No	No	No ejecuta ninguna acción

7.4 Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN13-CP-001	FN13-PE-001, FN13-PE-002, FN13-PE-003, FN13-TD-001	Etiqueta: "Urgente"; Color: Rojo; Actividad: Alimentación	El sistema crea y asocia correctamente la etiqueta	f+
FN13-CP-002	FN13-VL-001, FN13-TD-001	Etiqueta: "A"; Color: Azul; Actividad: Sueño	El sistema registra correctamente el nombre mínimo permitido	f+
FN13-CP-003	FN13-TD-002, FN13-VL-001	Etiqueta vacía; Color: Verde; Actividad: Pañal	El sistema no permite crear la etiqueta	f-
FN13-CP-004	FN13-TD-003, FN13-VL-002	Etiqueta: "Control"; Sin color seleccionado; Actividad: Alimentación	El sistema no permite crear la etiqueta	f-

FN13-CP-005	FN13-TD-004, FN13-VL-003	Etiqueta: "Importante"; Color: Amarillo; Sin actividad asociada	El sistema no permite crear la etiqueta	f-
FN13-CP-006	FN13-TD-005	Etiqueta vacía; Sin color; Sin actividad asociada	El sistema rechaza completamente la operación	f-