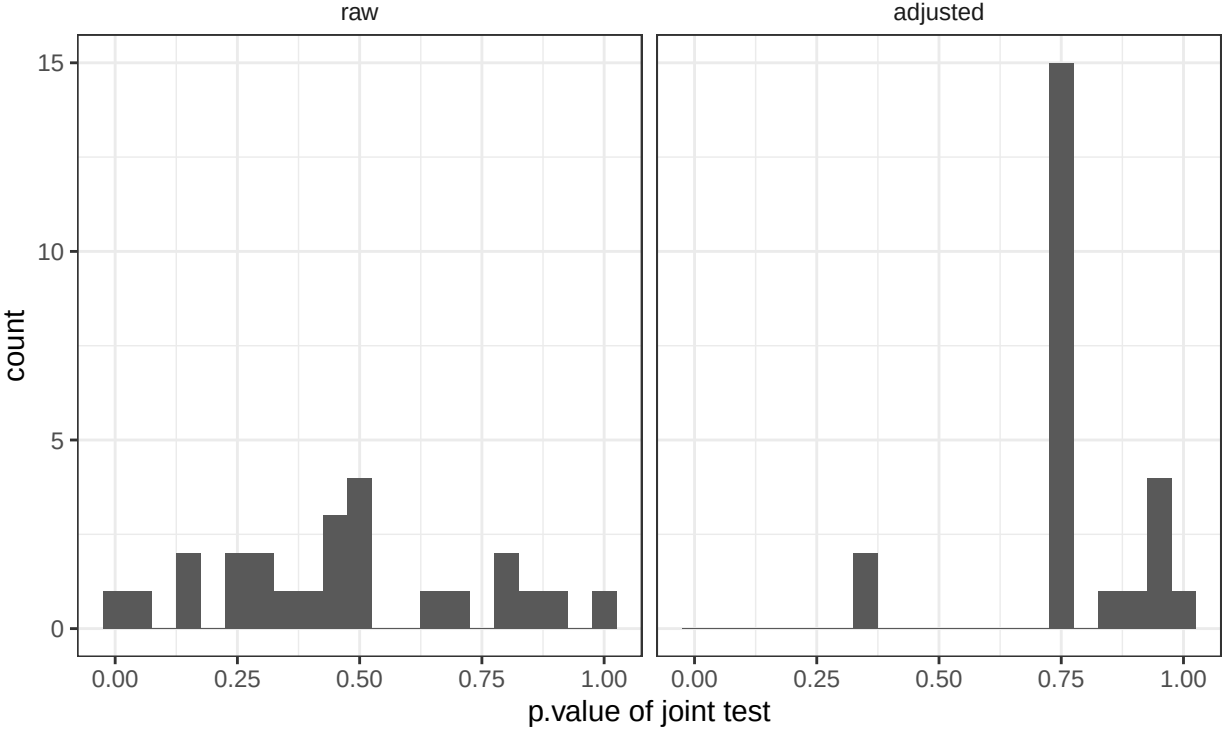
raw
adjusted
count
15
10
5
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
p.value of joint test