


交流列头柜

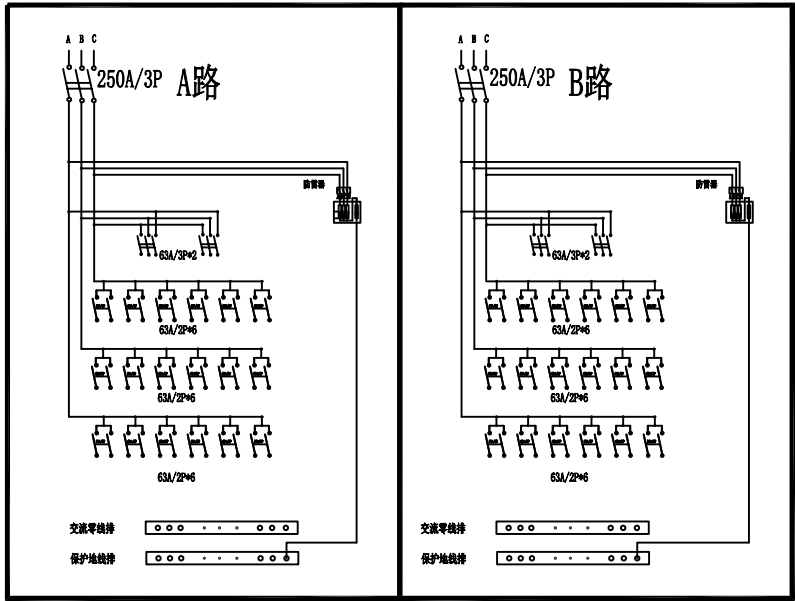


设备制作要求

- 一、结构
- 1、采用铝合金框架式结构，机架表面喷防静电漆，正面1200mm方向设置双扇门。
 - 2、机架尺寸按：高2200*宽1200*深300 (mm)，颜色跟集装架颜色一致(黑色)，需配置600mm底座。
 - 3、各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应容易接触到，机架内部具有足够的空间布线，机架内电力线可沿机架两侧线缆固定条布放。架内铜排的设置应便于线缆连接。机架前后门及侧板与机架边框应可靠连接。
 - 4、机架应预留上进线孔，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入电缆。
 - 5、机架应设置保护地线排，其预留接线端子数量不小于输出分路数。接线孔洞的规格应与所接导线规格匹配，并方便接线。
 - 6、总输入250A/3P开关采用塑壳开关，输出均采用微断开关，要求所有开关均采用质量合格的进口产品。
 - 7、为便于采集此箱体实时电压、电流等信息，此箱体输入端应设置多功能电表，多功能电表应具备智能接口传送数据的和本地显示功能，本地能显示必要的电压、电流等信息，且具备掉电能保存功能。


物理隔断

批准		单位	mm	 中国中原设计研究院有限公司 CHINA ZHONGYUAN DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 100000 HENAN PROVINCE, CHINA	设计证书编号 A132003592
审定		比例	示意		
审核		日期	2025. 09		
设计		设计阶段	一阶段		
				金鸡湖IDC五楼机房新增电源柜面板图	
				图 号	

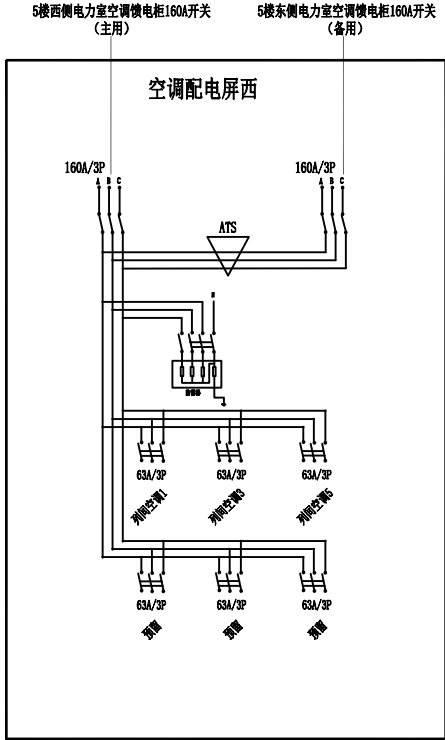

- 说明：
- 1、采用金属框架柜式结构，机架表面喷防静电漆，前面设置单扇门，单面维护。箱体内部监控、告警板件应能从前面取出。
 - 2、柜体尺寸暂按：高2200mm*宽600mm*深600mm。具体尺寸、颜色由建设单位根据设备安装情况确定。
 - 3、柜体采用上进线上出线的方式，需预留上进线孔，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入电缆。
 - 4、各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应容易接触到，箱体内部具有足够的空间布线，箱体内部电力线可沿箱体两侧线缆固定条布放。箱体铜排的设置应便于线缆连接。箱体前门及侧板与箱体边框应可靠连接。
 - 5、三相零线排、保护地线排应分开设置，有明显标志，零线排与机架作绝缘处理，其预留接线端子数量不小于10个。接线孔洞的规格应与所接导线规格匹配，并方便接线。
 - 6、柜体内各种电缆、导线、中性线、接地线均应符合国标，并按国际规定颜色标志。
 - 7、本期2路输入160A开关及输出63A开关均采用塑壳开关。空气开关要求采用质量合格可靠类同于ABB、施耐德进口产品，出厂时所有开关整定系数应为1的状态。
 - 8、柜体内应附有配线示意图和空气开关空白标签。
 - 9、为便于采集此箱体实时电压、电流等信息，此箱体输入端应设置多功能电表，多功能电表应具备智能接口传送数据的和本地显示功能，本地能显示必要的电压、电流等信息，且具备掉电能保存功能。
 - 10、该柜体需设置不小于40KA防雷器。


批准		单位	mm	 中国中原设计研究院有限公司 CHINA ZHONGYUAN DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	设计证书编号 A132003592
审定		比例	示意		
审核		日期	2025. 09		金鸡湖IDC五楼机房新增空调柜面板图1
设计		设计阶段	一阶段		图 号

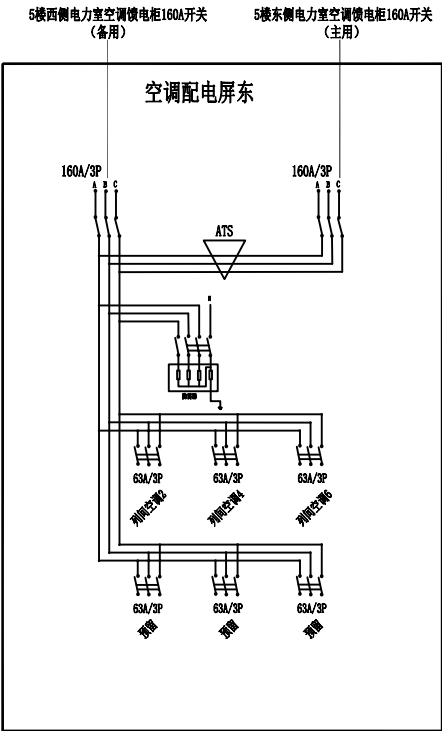


- 说明：
- 1、采用金属框架柜式结构，机架表面喷防静电漆，前面设置单扇门，单面维护。箱体内部监控、告警板件应能从前面取出。
 - 2、柜体尺寸暂按：高2200mm*宽600mm*深600mm。具体尺寸、颜色由建设单位根据设备安装情况确定。
 - 3、柜体采用上进线上出线的方式，需预留上进线孔，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入电缆。
 - 4、各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应容易接触到，箱体内部具有足够的空间布线，箱体内部电力线可沿箱体两侧线缆固定条布放。箱体铜排的设置应便于线缆连接。箱体前门及侧板与箱体边框应可靠连接。
 - 5、三相零线排、保护地线排应分开设置，有明显标志，零线排与机架作绝缘处理，其预留接线端子数量不小于10个。接线孔洞的规格应与所接导线规格匹配，并方便接线。
 - 6、柜体内各种电缆、导线、中性线、接地线均应符合国标，并按国际规定颜色标志。
 - 7、本期2路输入160A开关及输出63A开关均采用塑壳开关。空气开关要求采用质量合格可靠类同于ABB、施耐德的进口产品，出厂时所有开关整定系数应为1的状态。
 - 8、柜体内应附有配线示意图和空气开关空白标签。
 - 9、为便于采集此箱体实时电压、电流等信息，此箱体输入端应设置多功能电表，多功能电表应具备智能接口传送数据的和本地显示功能，本地能显示必要的电压、电流等信息，且具备掉电能保存功能。
 - 10、该柜体需设置不小于40KA防雷器。

批准		单位	mm	 中国原咨设计研究院有限公司 CHINA ZHONGYUAN DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 632611 重庆两江新区金开大道11号	设计证书编号 A132003592
审定		比例	示意		
审核		日期	2025. 09		金鸡湖IDC五楼机房新增空调柜面板图2
设计		设计阶段	一阶段		图 号

UPS1输出配电屏

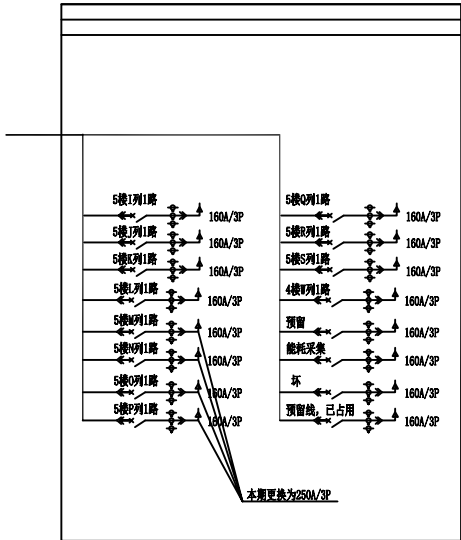

UPS4输出配电屏

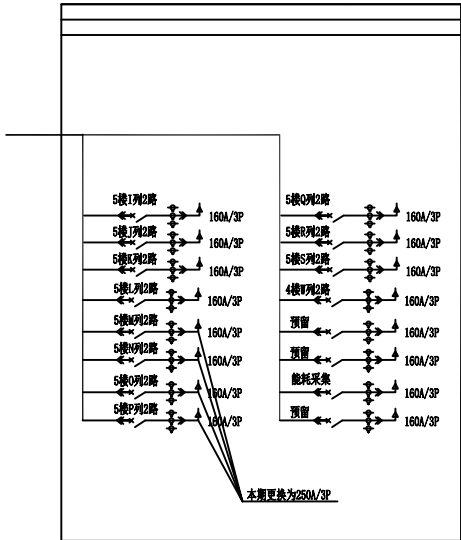

批准		单位	mm	 中国原咨设计研究院有限公司 CHINA ZHONGYUAN DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 1302003592	设计证书编号 A132003592
审定		比例	示意		
审核		日期	2025. 09		金鸡湖TDC五楼机房UPS输出配电屏面板图
设计		设计阶段	一阶段		
				图 号	