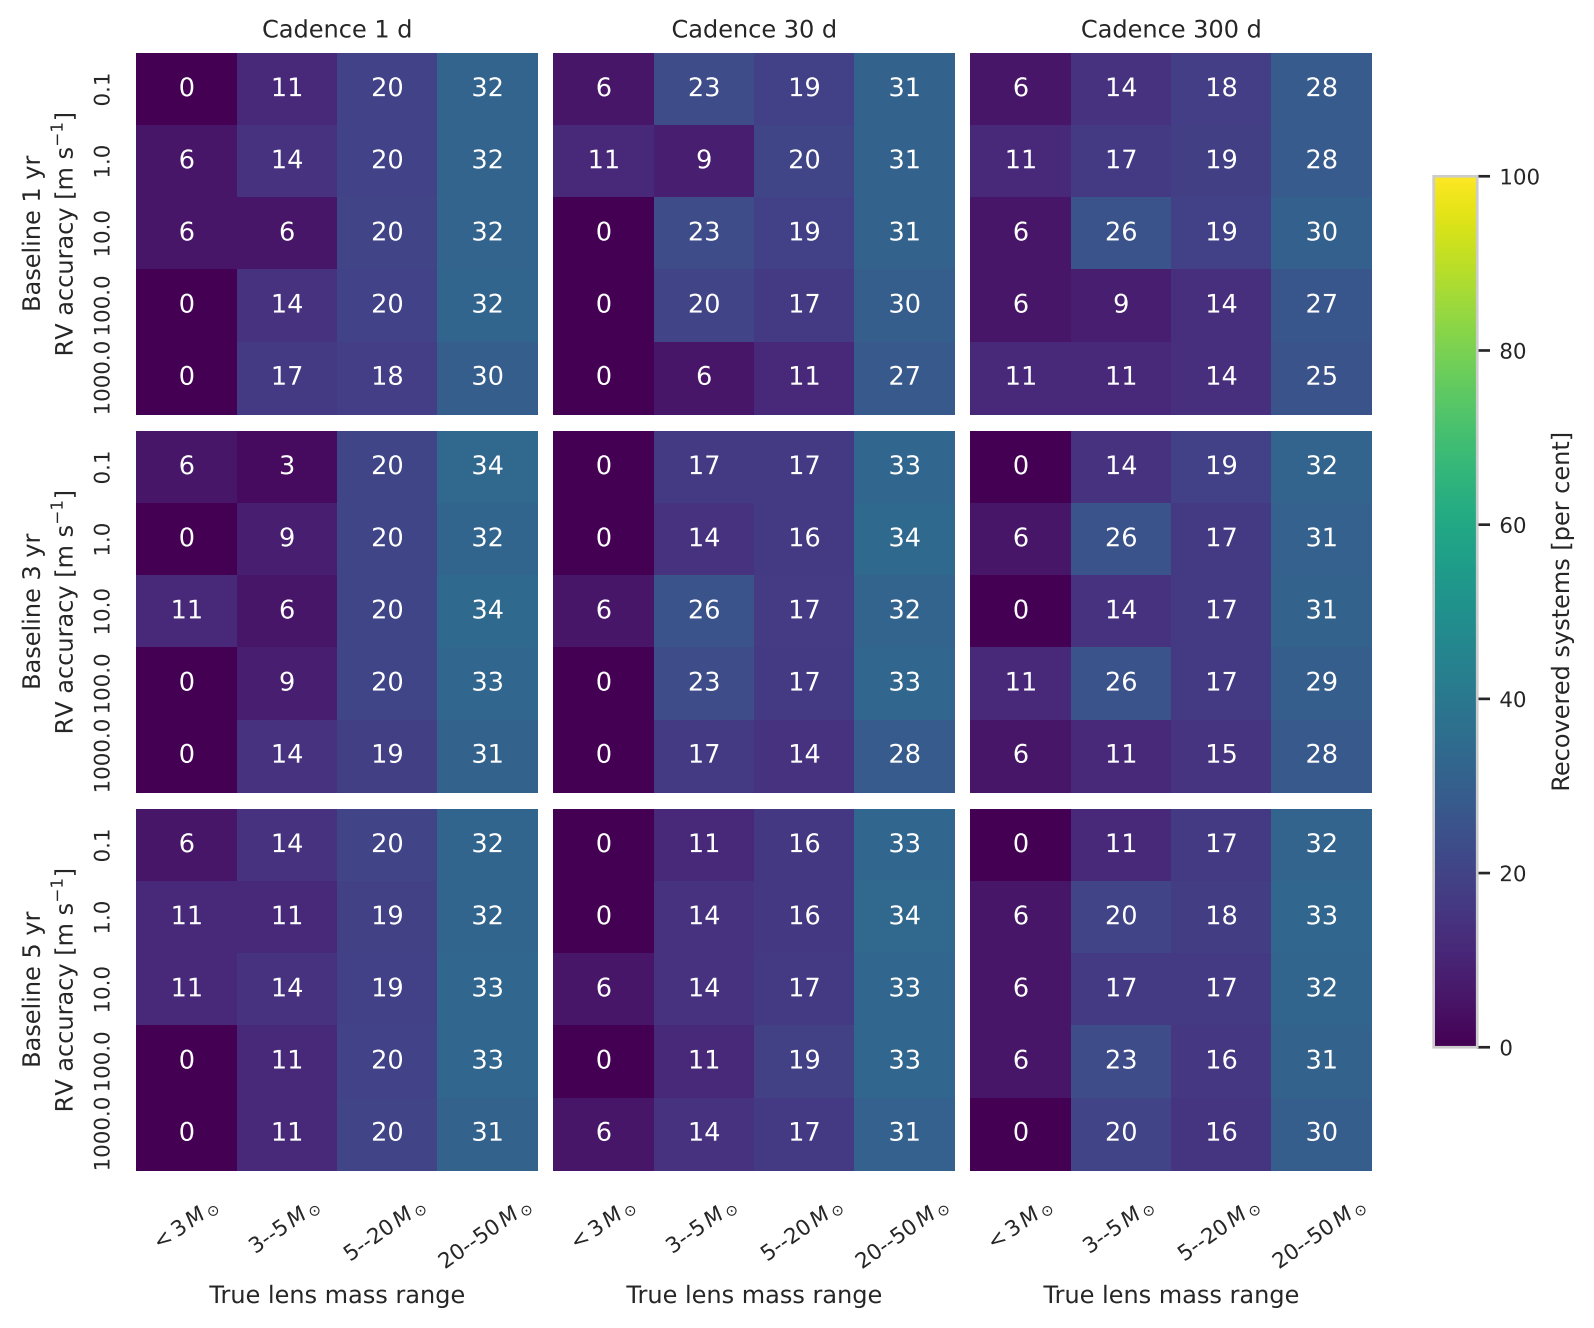
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
0 11 20 32
6 14 20 32
6 6 20 32
0 14 20 32
0 17 18 30
6 23 19 31
11 9 20 31
0 23 19 31
0 20 17 30
0 6 11 27
6 14 18 28
11 17 19 28
6 26 19 30
6 9 14 27
11 11 14 25
6 3 20 34
0 9 20 32
11 6 20 34
0 9 20 33
0 14 19 31
0 17 17 33
0 14 16 34
6 26 17 32
0 23 17 33
0 17 14 28
0 14 17 32
6 26 17 31
0 14 17 31
11 26 17 29
6 11 15 28
6 14 20 32
11 11 19 32
11 14 19 33
0 11 20 33
0 11 20 31
0 11 16 33
0 14 16 34
6 14 17 33
0 11 19 33
6 14 17 31
0 11 17 32
6 20 18 33
6 17 17 32
6 23 16 31
0 20 16 30
$< 3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
100
80
60
40
20
0