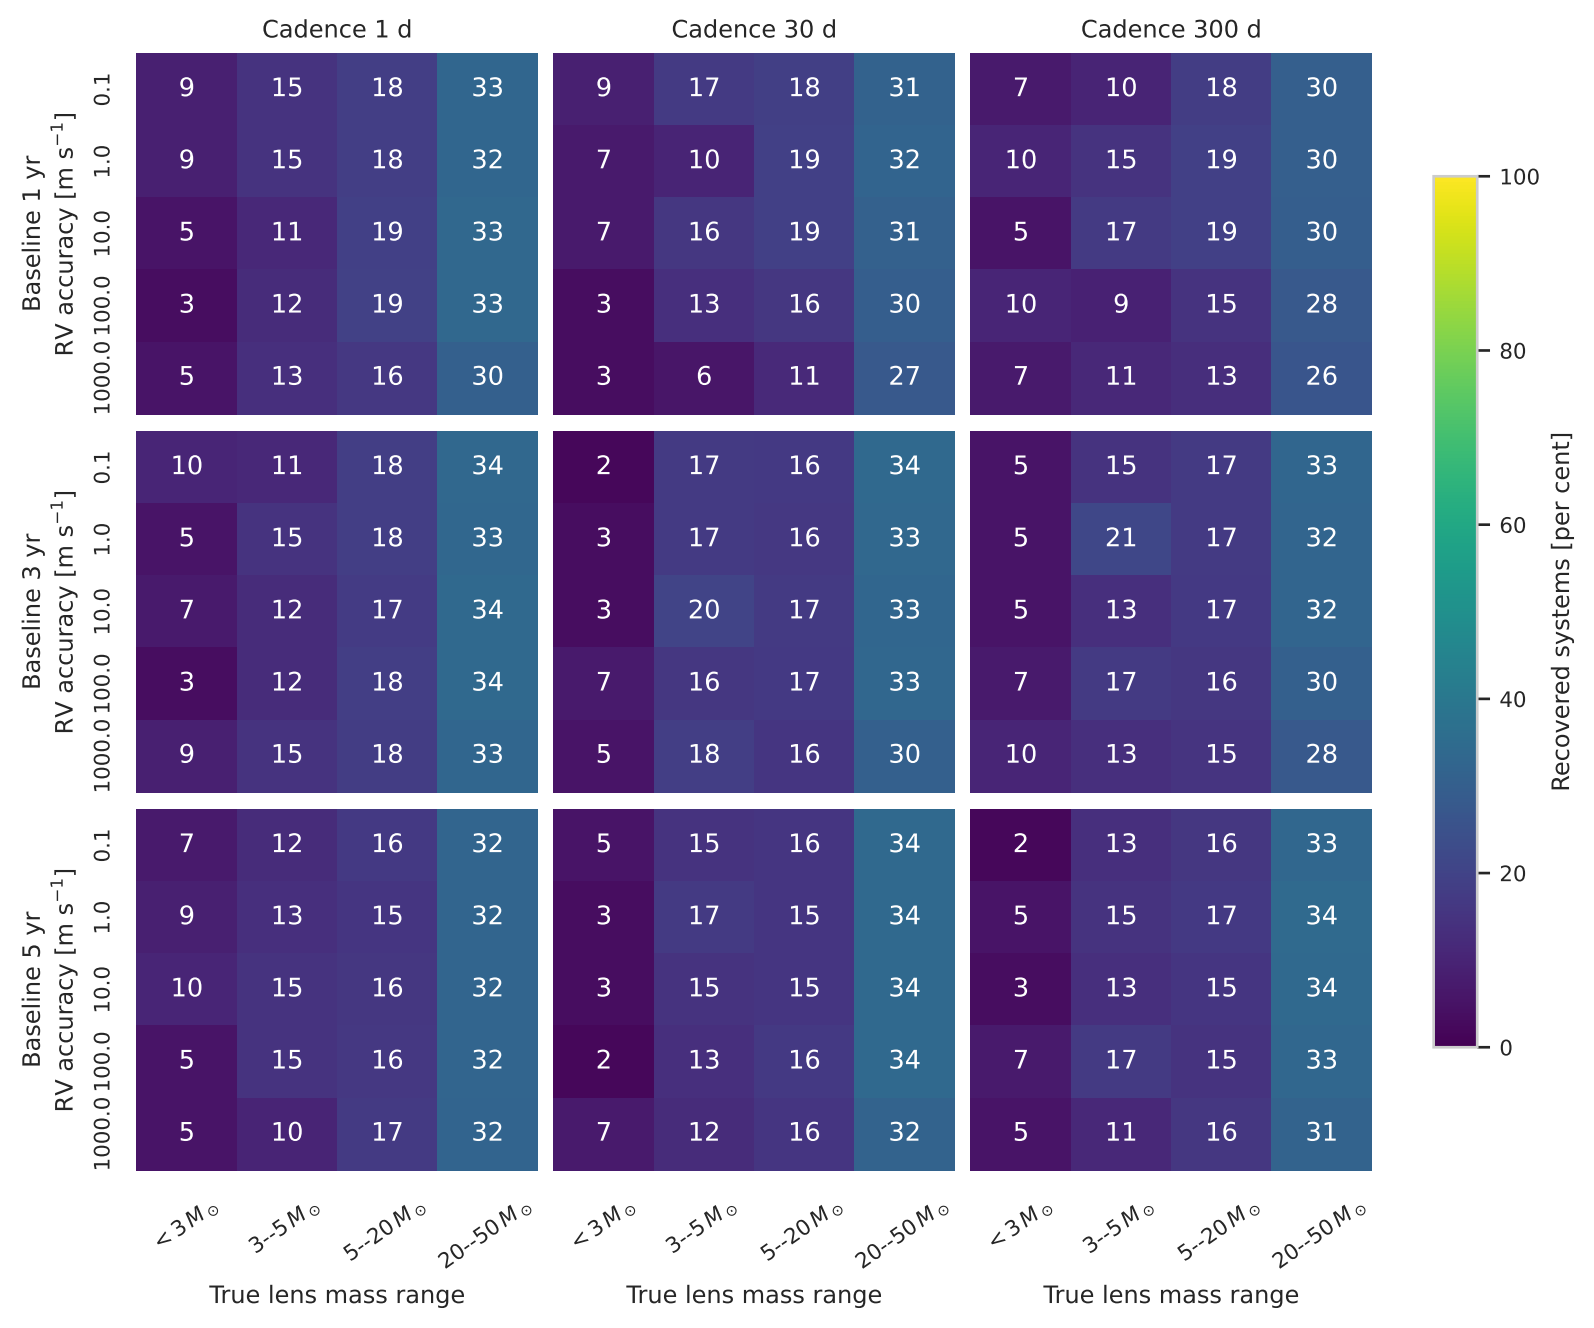
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
9 15 18 33
9 15 18 32
5 11 19 33
3 12 19 33
5 13 16 30
9 17 18 31
7 10 19 32
7 16 19 31
3 13 16 30
3 6 11 27
7 10 18 30
10 15 19 30
5 17 19 30
10 9 15 28
7 11 13 26
10 11 18 34
5 15 18 33
7 12 17 34
3 12 18 34
9 15 18 33
2 17 16 34
3 17 16 33
3 20 17 33
7 16 17 33
5 18 16 30
5 15 17 33
5 21 17 32
5 13 17 32
7 17 16 30
10 13 15 28
7 12 16 32
9 13 15 32
10 15 16 32
5 15 16 32
5 10 17 32
5 15 16 34
3 17 15 34
3 15 15 34
2 13 16 34
7 12 16 32
2 13 16 33
5 15 17 34
3 13 15 34
7 17 15 33
5 11 16 31
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100