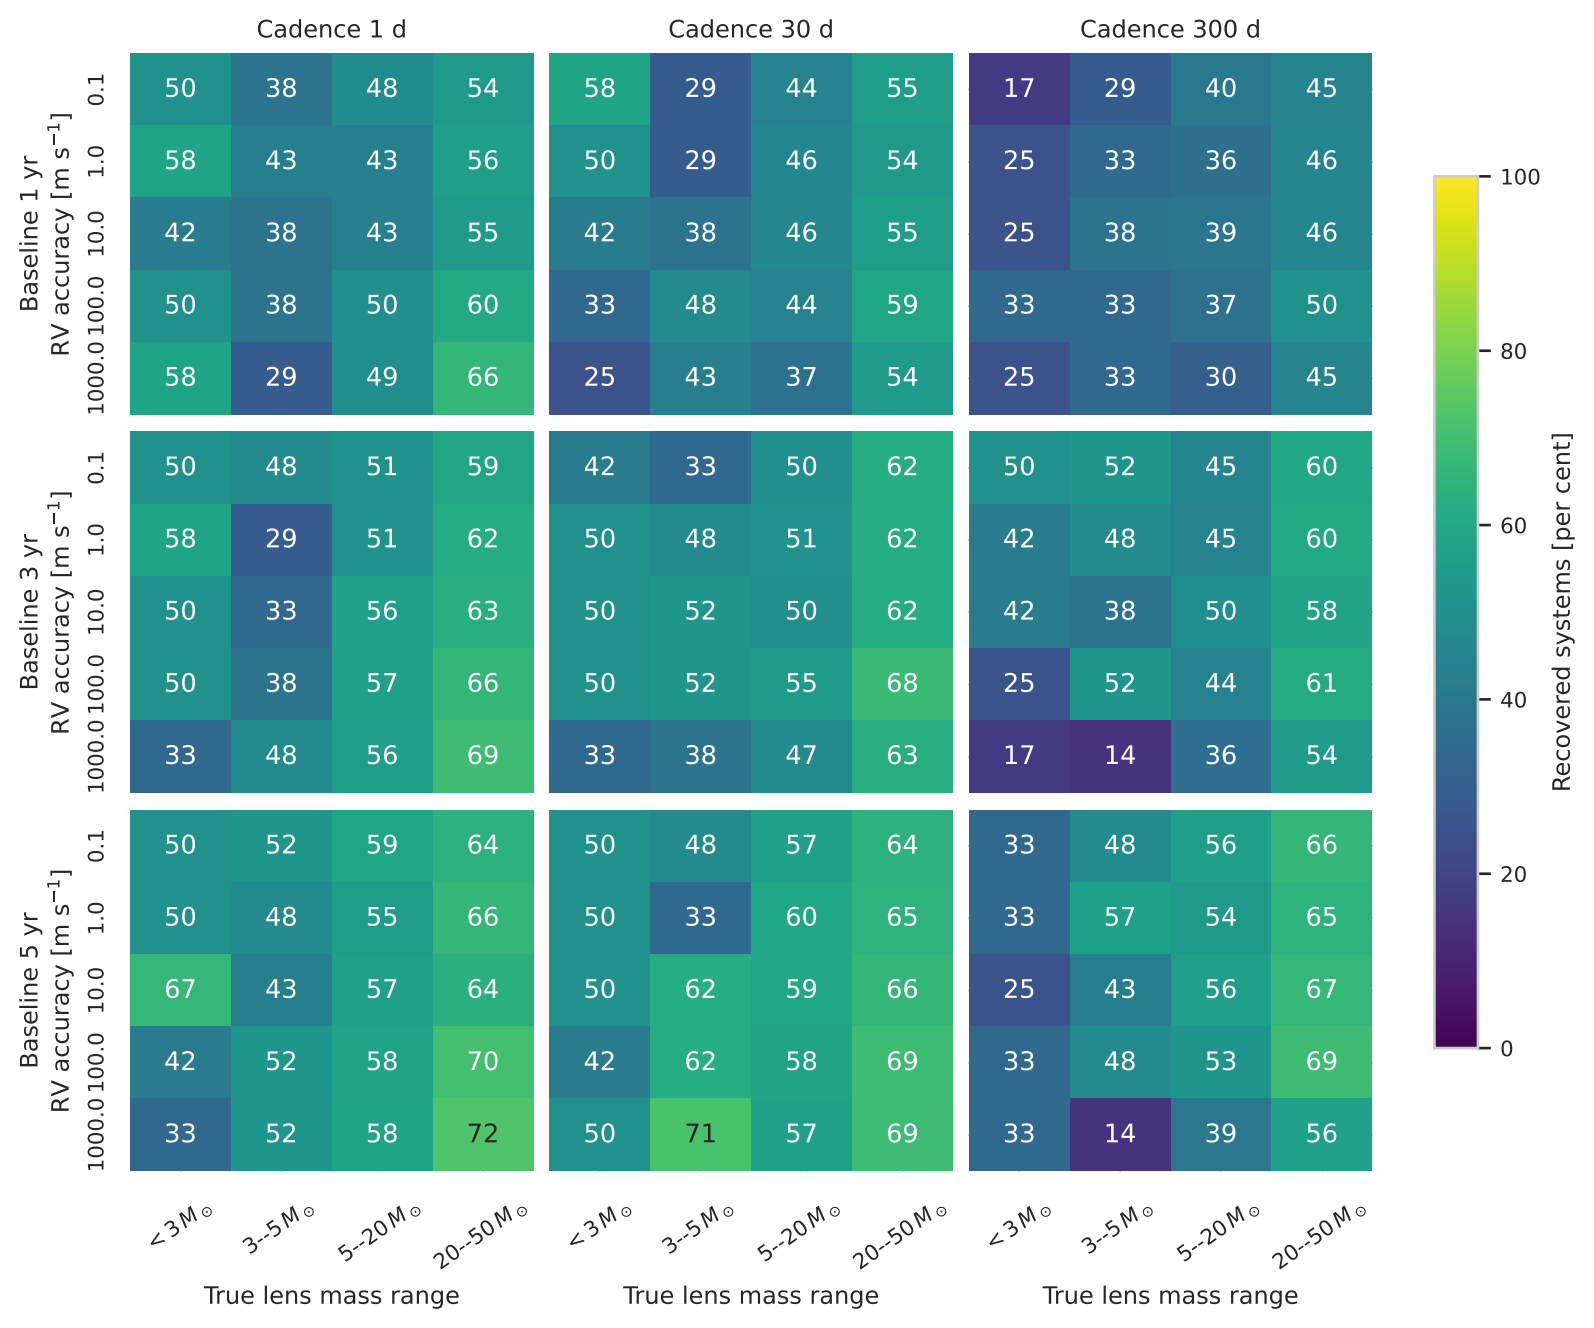
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
50 38 48 54
58 43 43 56
42 38 43 55
50 38 50 60
58 29 49 66
58 29 46 55
50 29 46 54
42 38 46 55
33 48 44 59
25 43 37 54
17 29 40 45
25 33 36 46
25 38 39 46
33 33 37 50
25 33 30 45
50 48 51 59
58 29 51 62
50 33 56 63
50 38 57 66
33 48 56 69
42 33 50 62
50 48 51 62
50 52 50 62
50 52 55 68
33 38 47 63
50 52 45 60
42 48 45 60
42 38 50 58
25 52 44 61
17 14 36 54
50 52 59 64
50 48 55 66
67 43 57 64
42 52 58 70
33 52 58 72
50 48 57 64
50 33 60 65
50 62 59 66
42 62 58 69
50 71 57 69
33 48 56 66
33 57 54 65
25 43 56 67
33 48 53 69
33 14 39 56
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100