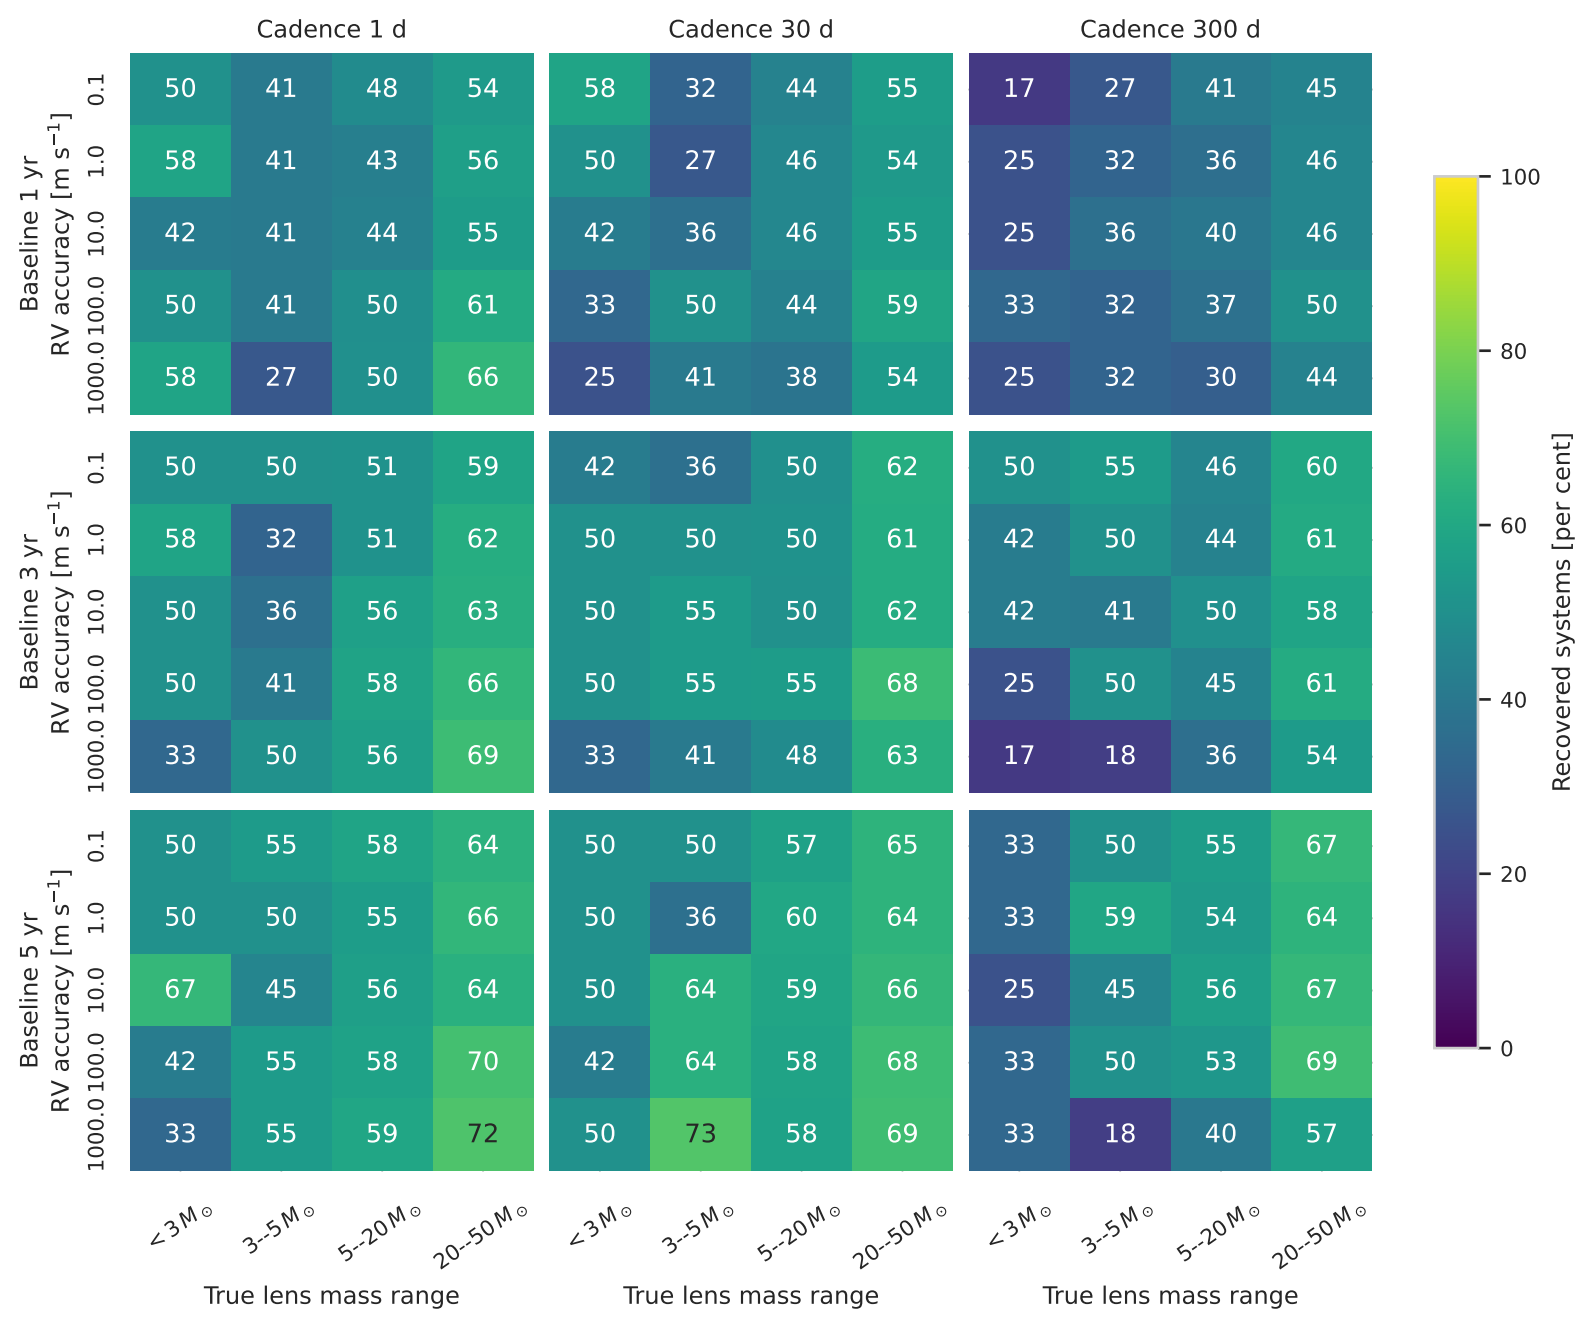
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
50 41 48 54
58 41 43 56
42 41 44 55
50 41 50 61
58 27 50 66
58 32 44 55
50 27 46 54
42 36 46 55
33 50 44 59
25 41 38 54
17 27 41 45
25 32 36 46
25 36 40 46
33 32 37 50
25 32 30 44
50 50 51 59
58 32 51 62
50 36 56 63
50 41 58 66
33 50 56 69
42 36 50 62
50 50 50 61
50 55 50 62
50 55 55 68
33 41 48 63
50 55 46 60
42 50 44 61
42 41 50 58
25 50 45 61
17 18 36 54
50 55 58 64
50 50 55 66
67 45 56 64
42 55 58 70
33 55 59 72
50 50 57 65
33 36 60 64
50 64 59 66
42 64 58 68
50 73 58 69
33 50 55 67
33 59 54 64
25 45 56 67
33 50 53 69
33 18 40 57
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100