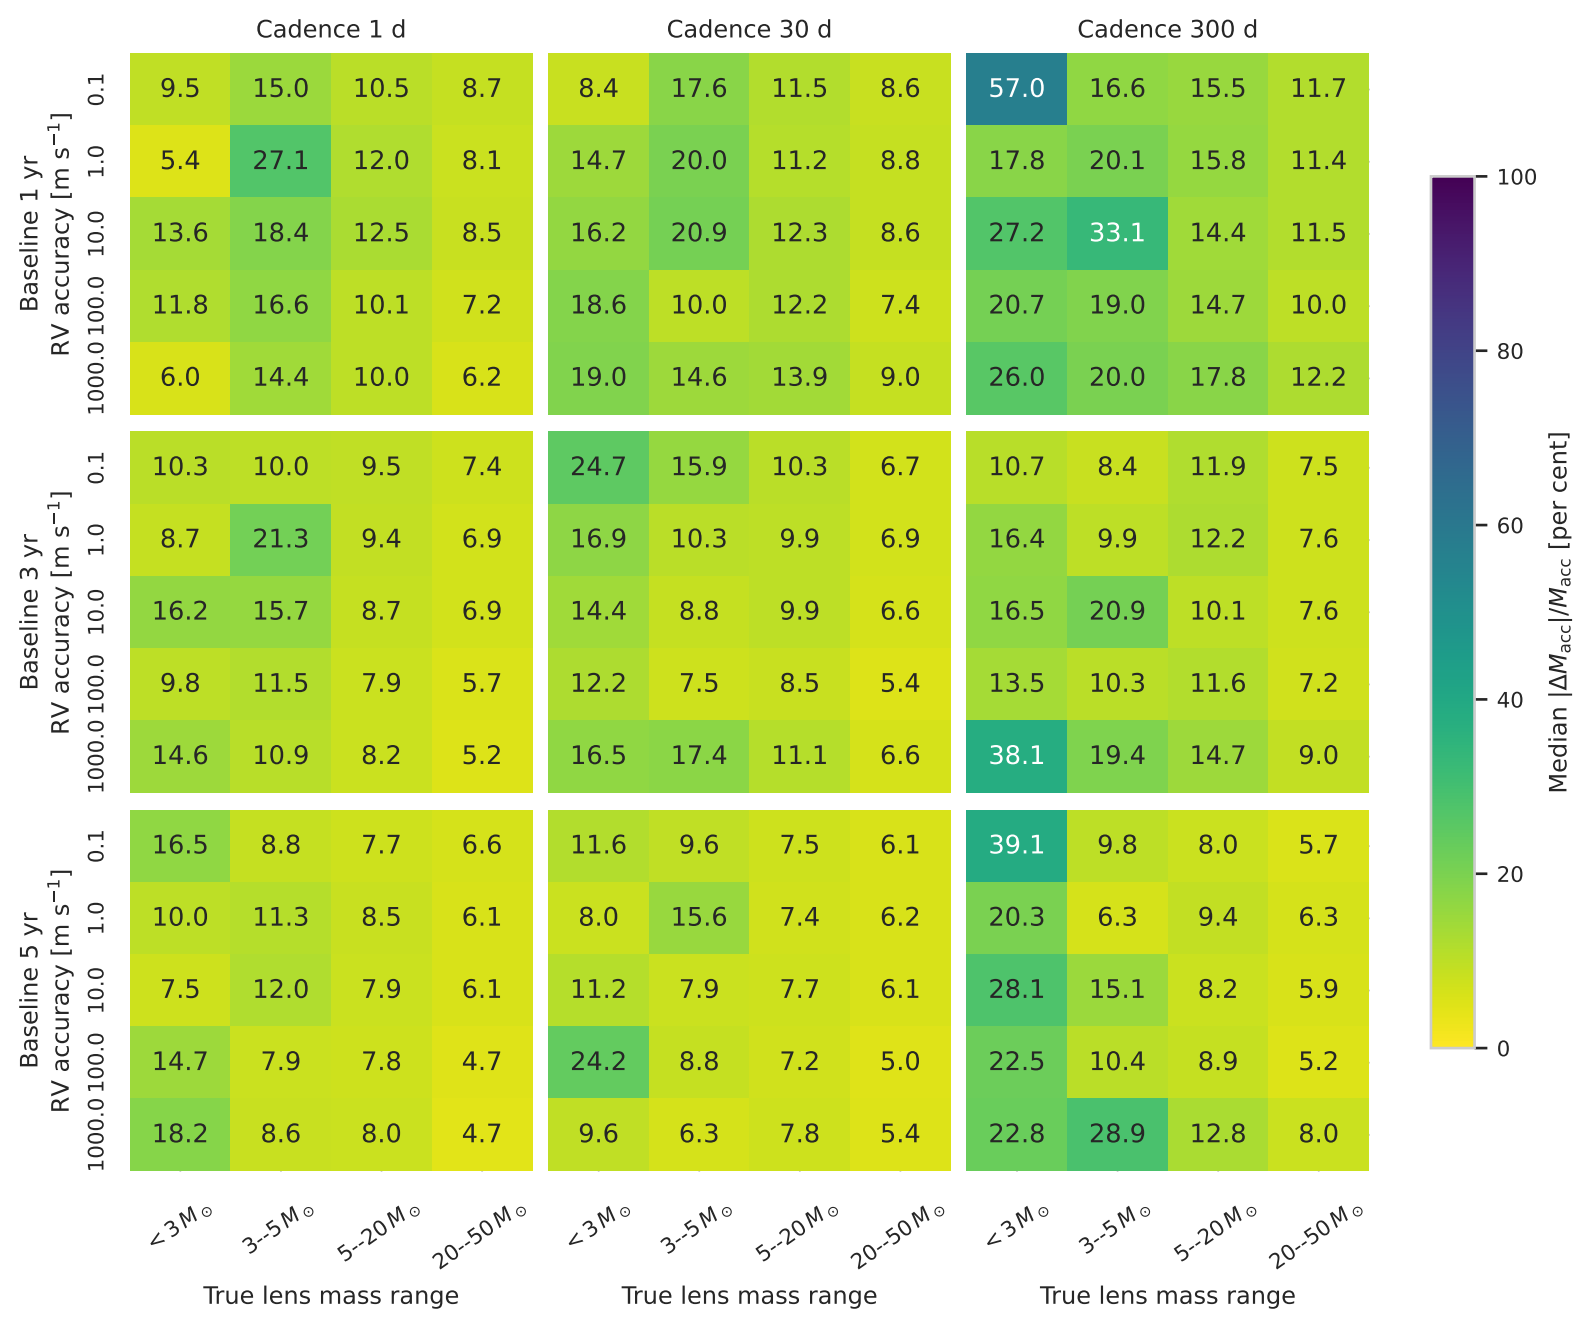
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
9.5 15.0 10.5 8.7
5.4 27.1 12.0 8.1
13.6 18.4 12.5 8.5
11.8 16.6 10.1 7.2
6.0 14.4 10.0 6.2
8.4 17.6 11.5 8.6
14.7 20.0 11.2 8.8
16.2 20.9 12.3 8.6
18.6 10.0 12.2 7.4
19.0 14.6 13.9 9.0
57.0 16.6 15.5 11.7
17.8 20.1 15.8 11.4
27.2 33.1 14.4 11.5
20.7 19.0 14.7 10.0
26.0 20.0 17.8 12.2
10.3 10.0 9.5 7.4
8.7 21.3 9.4 6.9
16.2 15.7 8.7 6.9
9.8 11.5 7.9 5.7
14.6 10.9 8.2 5.2
24.7 15.9 10.3 6.7
16.9 10.3 9.9 6.9
14.4 8.8 9.9 6.6
12.2 7.5 8.5 5.4
16.5 17.4 11.1 6.6
10.7 8.4 11.9 7.5
16.4 9.9 12.2 7.6
16.5 20.9 10.1 7.6
13.5 10.3 11.6 7.2
38.1 19.4 14.7 9.0
16.5 8.8 7.7 6.6
10.0 11.3 8.5 6.1
7.5 12.0 7.9 6.1
14.7 7.9 7.8 4.7
18.2 8.6 8.0 4.7
11.6 9.6 7.5 6.1
8.0 15.6 7.4 6.2
11.2 7.9 7.7 6.1
24.2 8.8 7.2 5.0
9.6 6.3 7.8 5.4
39.1 9.8 8.0 5.7
20.3 6.3 9.4 6.3
28.1 15.1 8.2 5.9
22.5 10.4 8.9 5.2
22.8 28.9 12.8 8.0
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Median $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100