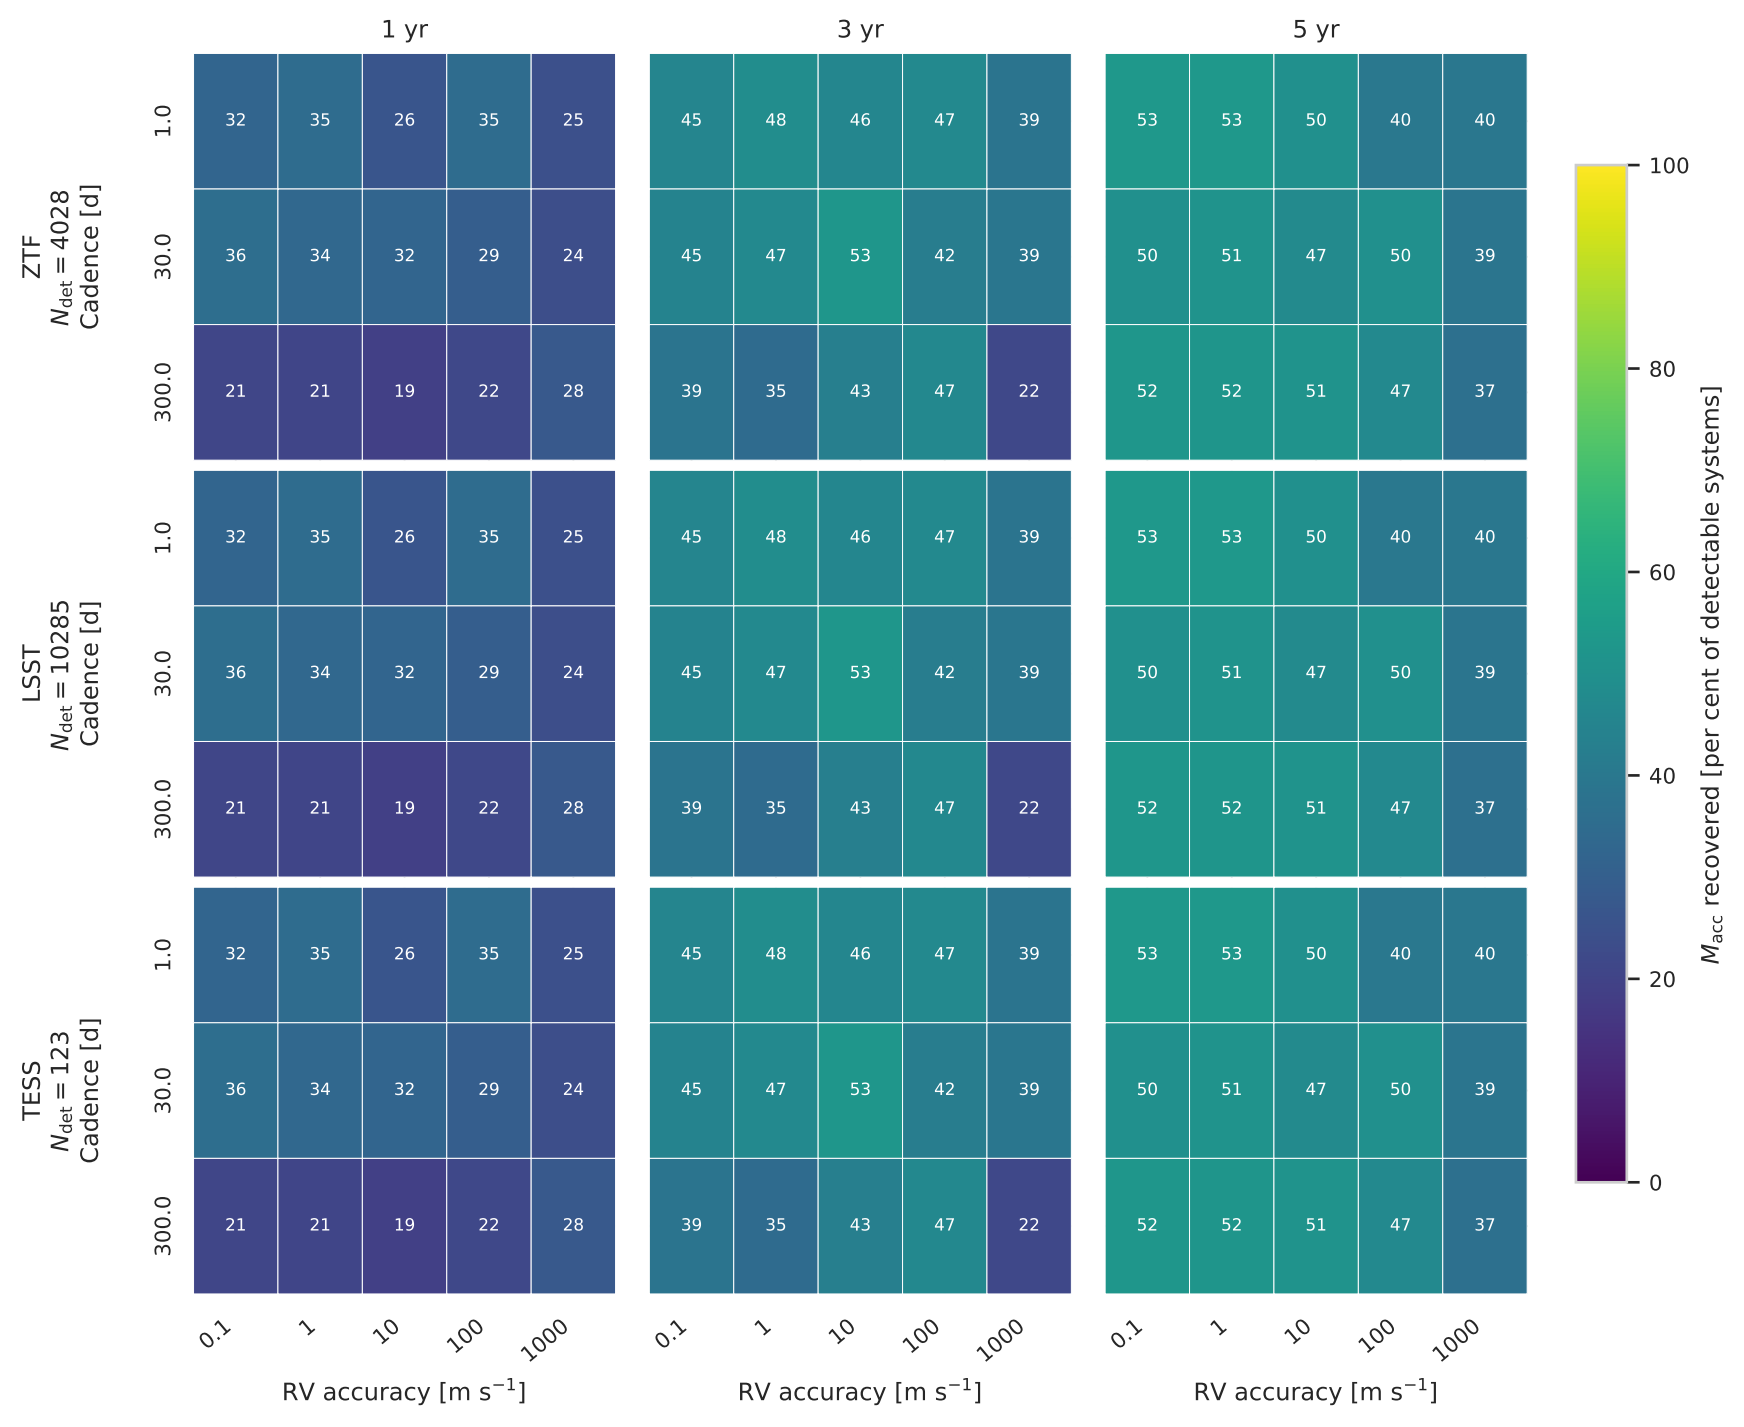
1 yr
3 yr
5 yr
ZTF
$N_{det} = 4028$
Cadence [d]
LSST
$N_{det} = 10285$
Cadence [d]
TESS
$N_{det} = 123$
Cadence [d]
1.0
30.0
300.0
32 35 26 35 25
36 34 32 29 24
21 21 19 22 28
45 48 46 47 39
45 47 53 42 39
39 35 43 47 22
53 53 50 40 40
50 51 47 50 39
52 52 51 47 37
0.1
1
10
100
1000
RV accuracy [m s$^{-1}$]
$M_{acc}$ recovered [per cent of detectable systems]
0
20
40
60
80
100