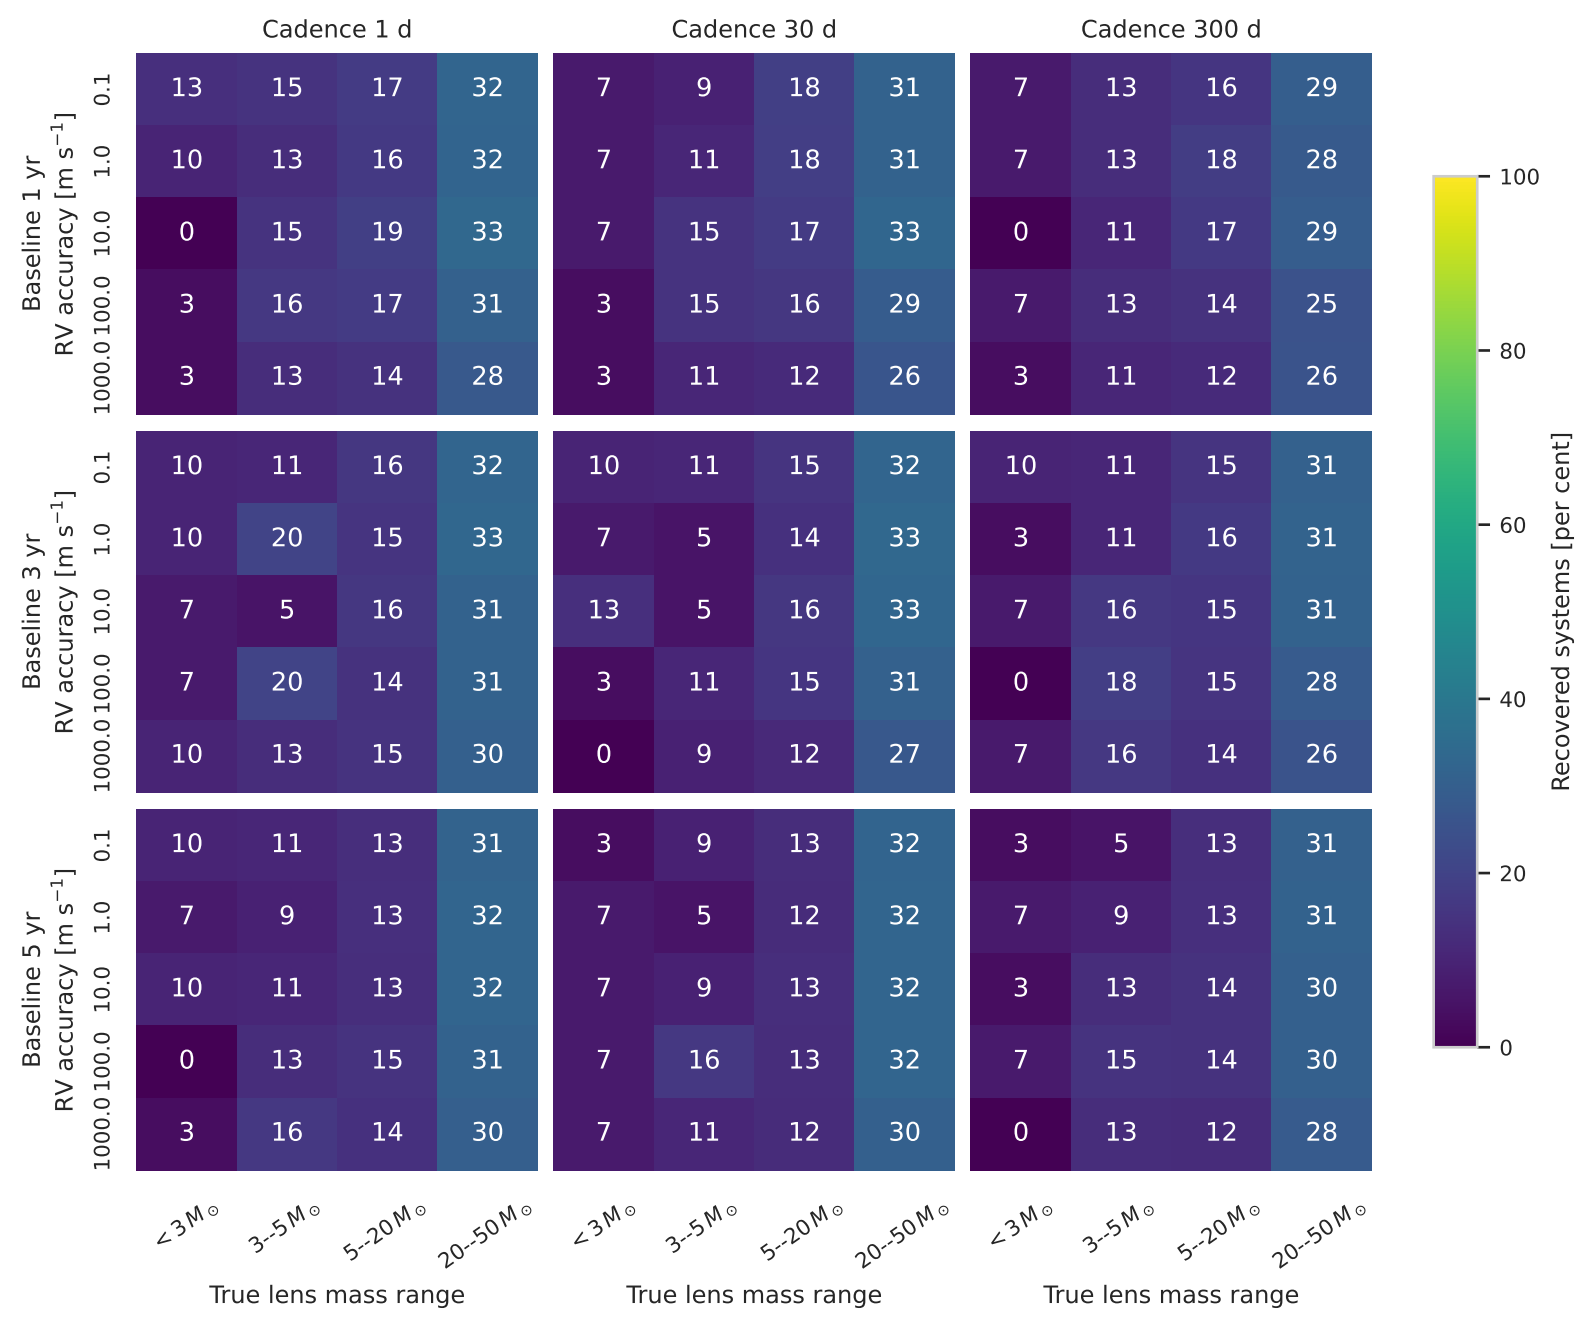
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
13 15 17 32
10 13 16 32
0 15 19 33
3 16 17 31
3 13 14 28
7 9 18 31
7 11 18 31
7 15 17 33
3 15 16 29
3 11 12 26
7 13 16 29
7 13 18 28
0 11 17 29
7 13 14 25
3 11 12 26
10 11 16 32
10 20 15 33
7 5 16 31
7 20 14 31
10 13 15 30
10 11 15 32
7 5 14 33
13 5 16 33
3 11 15 31
0 9 12 27
10 11 15 31
3 11 16 31
7 16 15 31
0 18 15 28
7 16 14 26
10 11 13 31
7 9 13 32
10 11 13 32
0 13 15 31
3 16 14 30
3 9 13 32
7 5 12 32
7 9 13 32
7 16 13 32
7 11 12 30
3 5 13 31
7 9 13 31
3 13 14 30
7 15 14 30
0 13 12 28
< 3 M$_\odot$
3–5 M$_\odot$
5–20 M$_\odot$
20–50 M$_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100