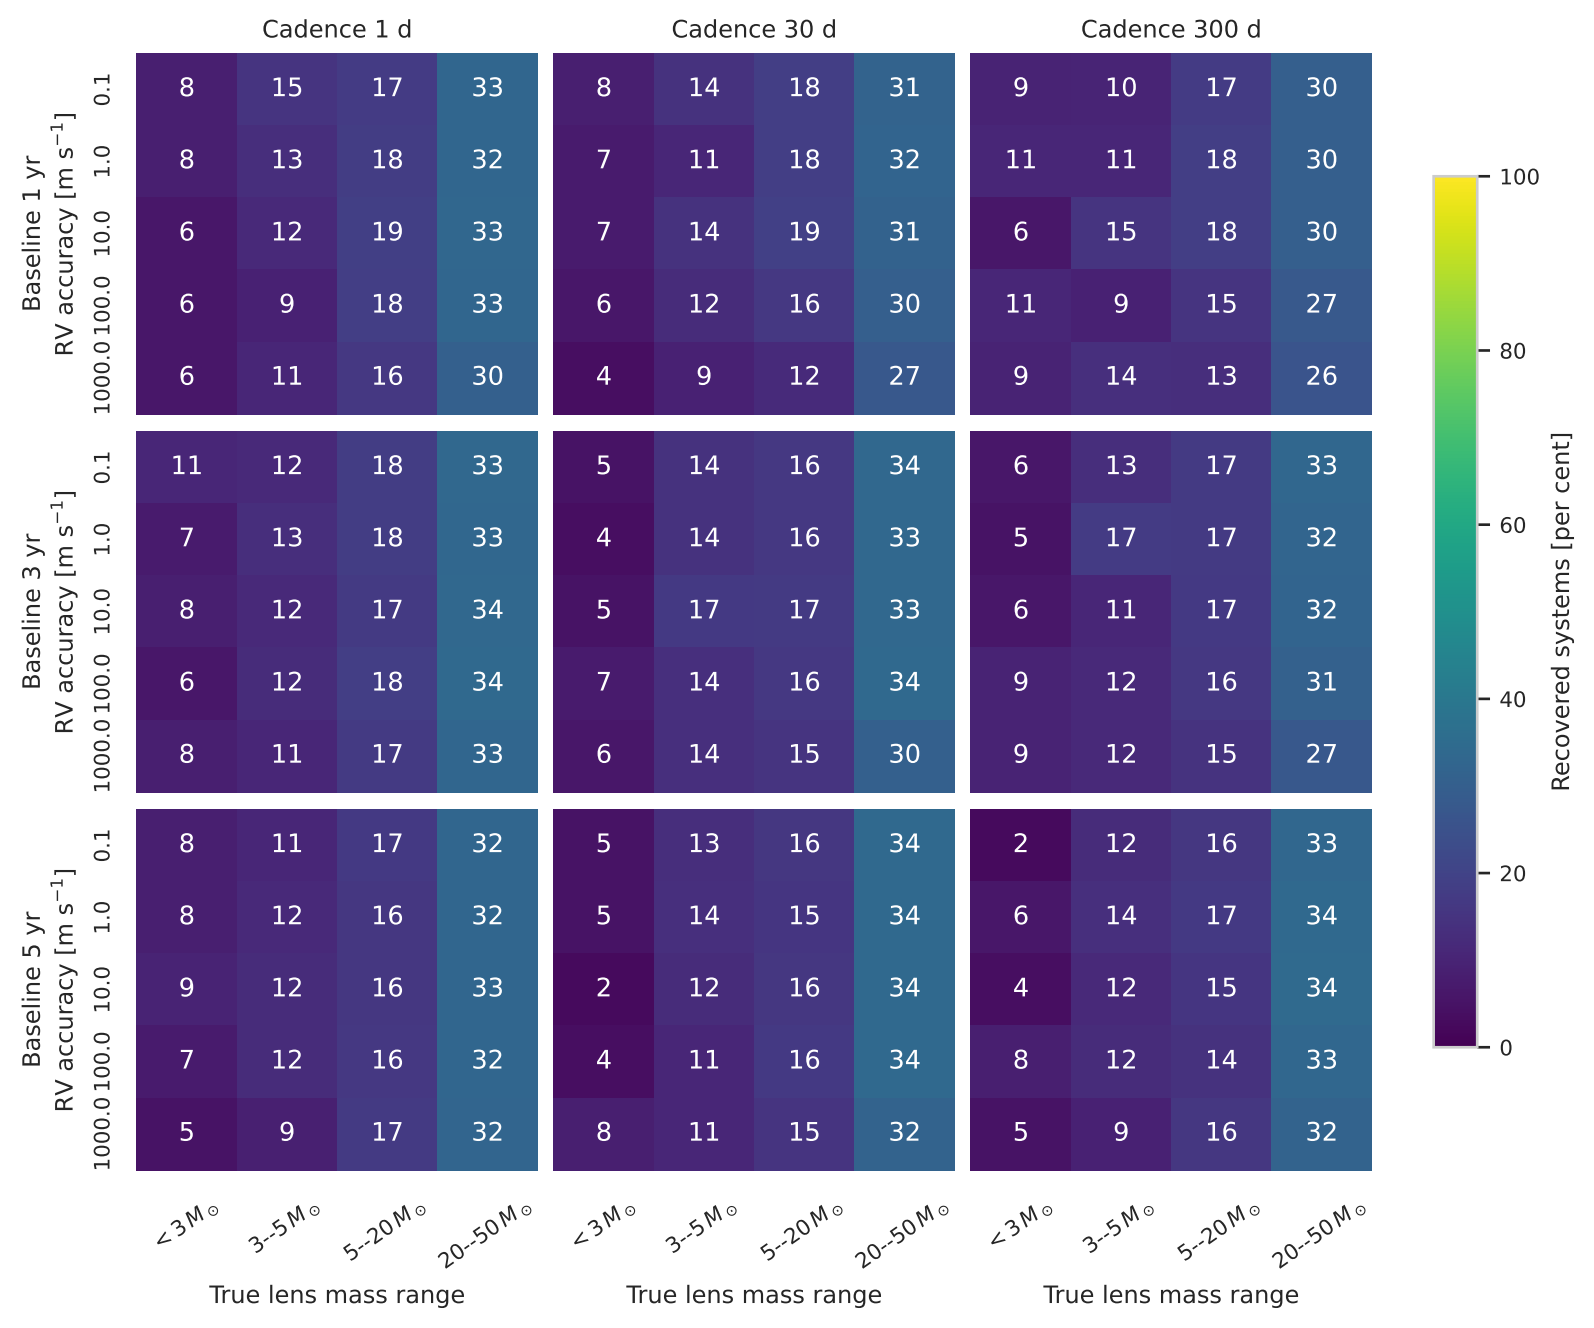
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
8 15 17 33
8 13 18 32
6 12 19 33
6 9 18 33
6 11 16 30
8 14 18 31
7 11 18 32
7 14 19 31
6 12 16 30
4 9 12 27
9 10 17 30
11 11 18 30
6 15 18 30
11 9 15 27
9 14 13 26
11 12 18 33
7 13 18 33
8 12 17 34
6 12 18 34
8 11 17 33
5 14 16 34
4 14 16 33
5 17 17 33
7 14 16 34
6 14 15 30
6 13 17 33
5 17 17 32
6 11 17 32
9 12 16 31
9 12 15 27
8 11 17 32
8 12 16 32
9 12 16 33
7 12 16 32
5 9 17 32
5 13 16 34
5 14 15 34
2 12 16 34
4 11 16 34
8 11 15 32
2 12 16 33
6 14 17 34
4 12 15 34
8 12 14 33
5 9 16 32
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100