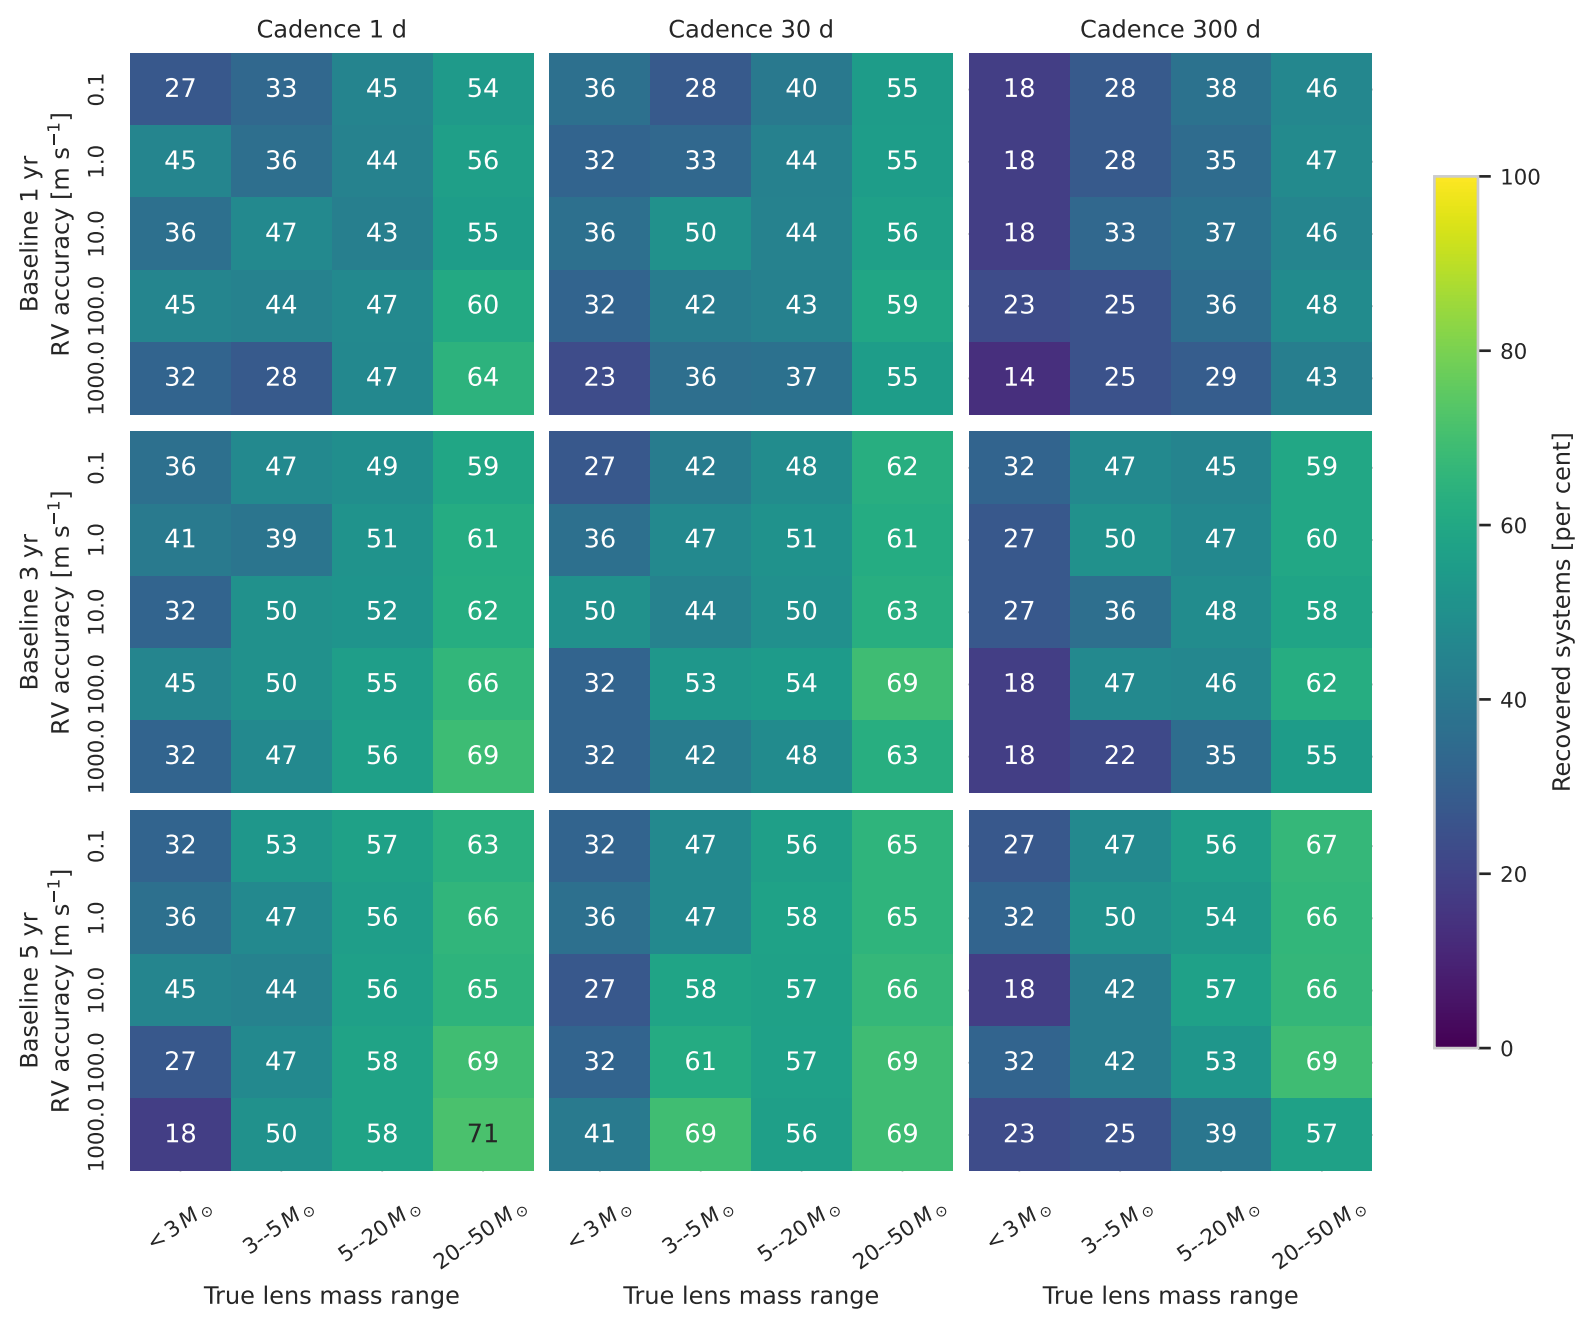
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
27 33 45 54
45 36 44 56
36 47 43 55
45 44 47 60
32 28 47 64
36 28 40 55
32 33 44 55
36 50 44 56
32 42 43 59
23 36 37 55
18 28 38 46
18 28 35 47
18 33 37 46
23 25 36 48
14 25 29 43
36 47 49 59
41 39 51 61
32 50 52 62
45 50 55 66
32 47 56 69
27 42 48 62
36 47 51 61
50 44 50 63
32 53 54 69
32 42 48 63
32 47 45 59
27 50 47 60
27 36 48 58
18 47 46 62
18 22 35 55
32 53 57 63
36 47 56 66
45 44 56 65
27 47 58 69
18 50 58 71
32 47 56 65
36 47 58 65
27 58 57 66
32 61 57 69
41 69 56 69
27 47 56 67
32 50 54 66
18 42 57 66
32 42 53 69
23 25 39 57
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100