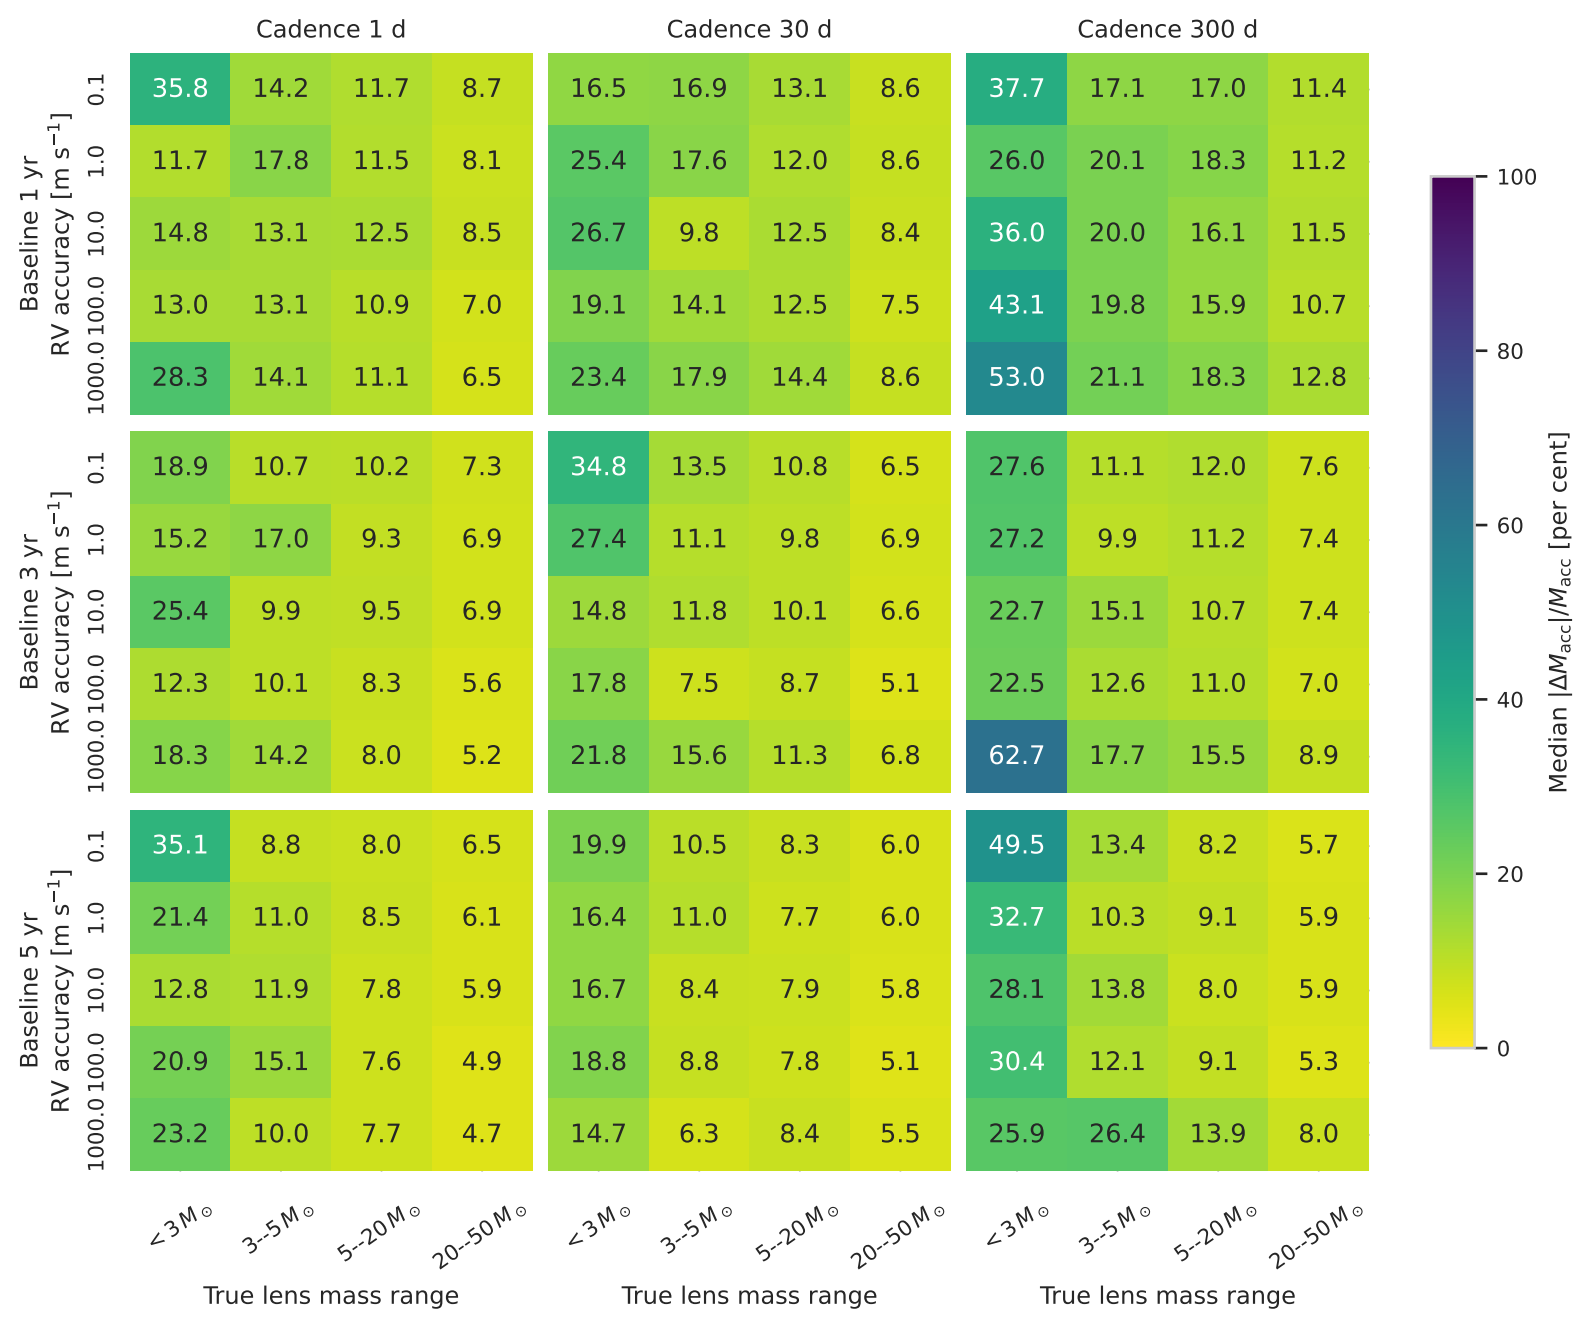
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
35.8 14.2 11.7 8.7 16.5 16.9 13.1 8.6 37.7 17.1 17.0 11.4
11.7 17.8 11.5 8.1 25.4 17.6 12.0 8.6 26.0 20.1 18.3 11.2
14.8 13.1 12.5 8.5 26.7 9.8 12.5 8.4 36.0 20.0 16.1 11.5
13.0 13.1 10.9 7.0 19.1 14.1 12.5 7.5 43.1 19.8 15.9 10.7
28.3 14.1 11.1 6.5 23.4 17.9 14.4 8.6 53.0 21.1 18.3 12.8
18.9 10.7 10.2 7.3 34.8 13.5 10.8 6.5 27.6 11.1 12.0 7.6
15.2 17.0 9.3 6.9 27.4 11.1 9.8 6.9 27.2 9.9 11.2 7.4
25.4 9.9 9.5 6.9 14.8 11.8 10.1 6.6 22.7 15.1 10.7 7.4
12.3 10.1 8.3 5.6 17.8 7.5 8.7 5.1 22.5 12.6 11.0 7.0
18.3 14.2 8.0 5.2 21.8 15.6 11.3 6.8 62.7 17.7 15.5 8.9
35.1 8.8 8.0 6.5 19.9 10.5 8.3 6.0 49.5 13.4 8.2 5.7
21.4 11.0 8.5 6.1 16.4 11.0 7.7 6.0 32.7 10.3 9.1 5.9
12.8 11.9 7.8 5.9 16.7 8.4 7.9 5.8 28.1 13.8 8.0 5.9
20.9 15.1 7.6 4.9 18.8 8.8 7.8 5.1 30.4 12.1 9.1 5.3
23.2 10.0 7.7 4.7 14.7 6.3 8.4 5.5 25.9 26.4 13.9 8.0
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Median $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100