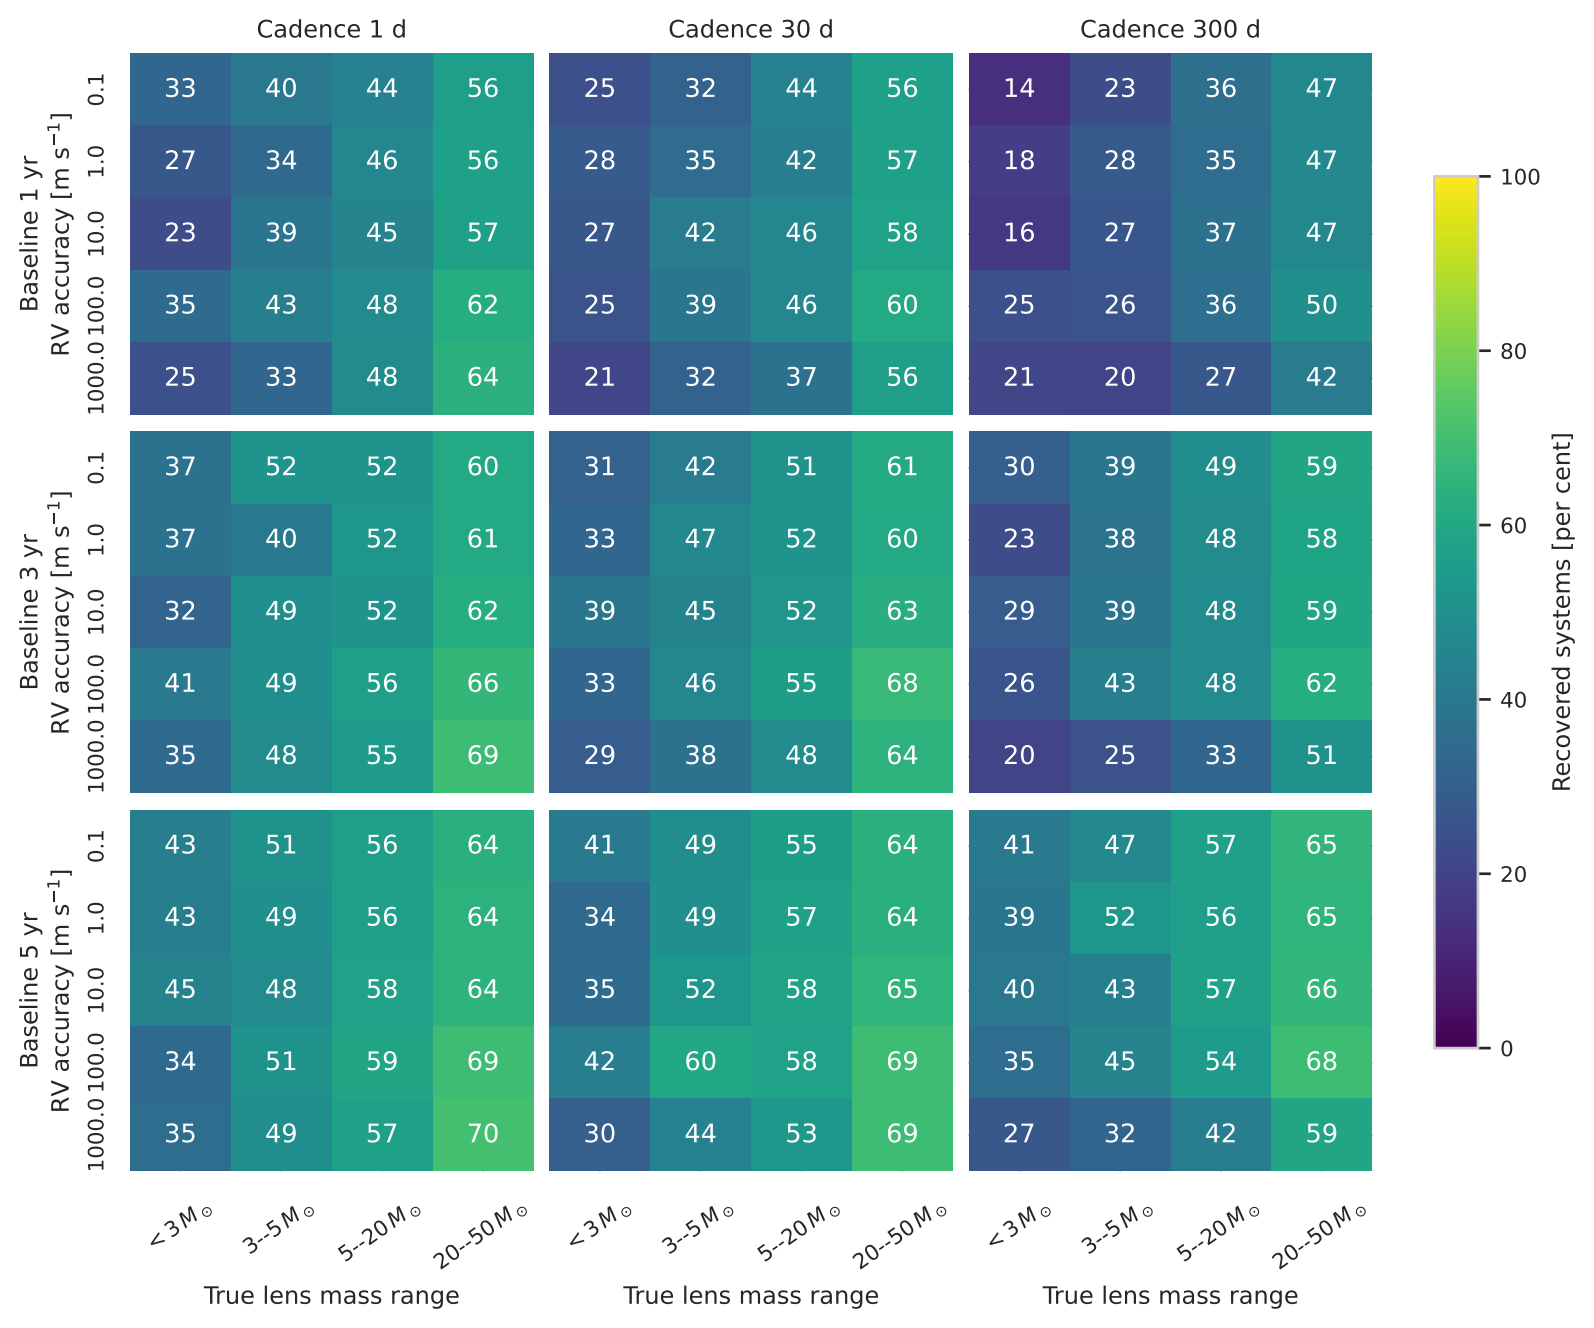
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
33 40 44 56
27 34 46 56
23 39 45 57
35 43 48 62
25 33 48 64
25 32 44 56
28 35 42 57
27 42 46 58
25 39 46 60
21 32 37 56
14 23 36 47
18 28 35 47
16 27 37 47
25 26 36 50
21 20 27 42
37 52 52 60
37 40 52 61
32 49 52 62
41 49 56 66
35 48 55 69
31 42 51 61
33 47 52 60
39 45 52 63
33 46 55 68
29 38 48 64
30 39 49 59
23 38 48 58
29 39 48 59
26 43 48 62
20 25 33 51
43 51 56 64
43 49 56 64
45 48 58 64
34 51 59 69
35 49 57 70
41 49 55 64
34 49 57 64
35 52 58 65
42 60 58 69
30 44 53 69
41 47 57 65
39 52 56 65
40 43 57 66
35 45 54 68
27 32 42 59
$< 3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100