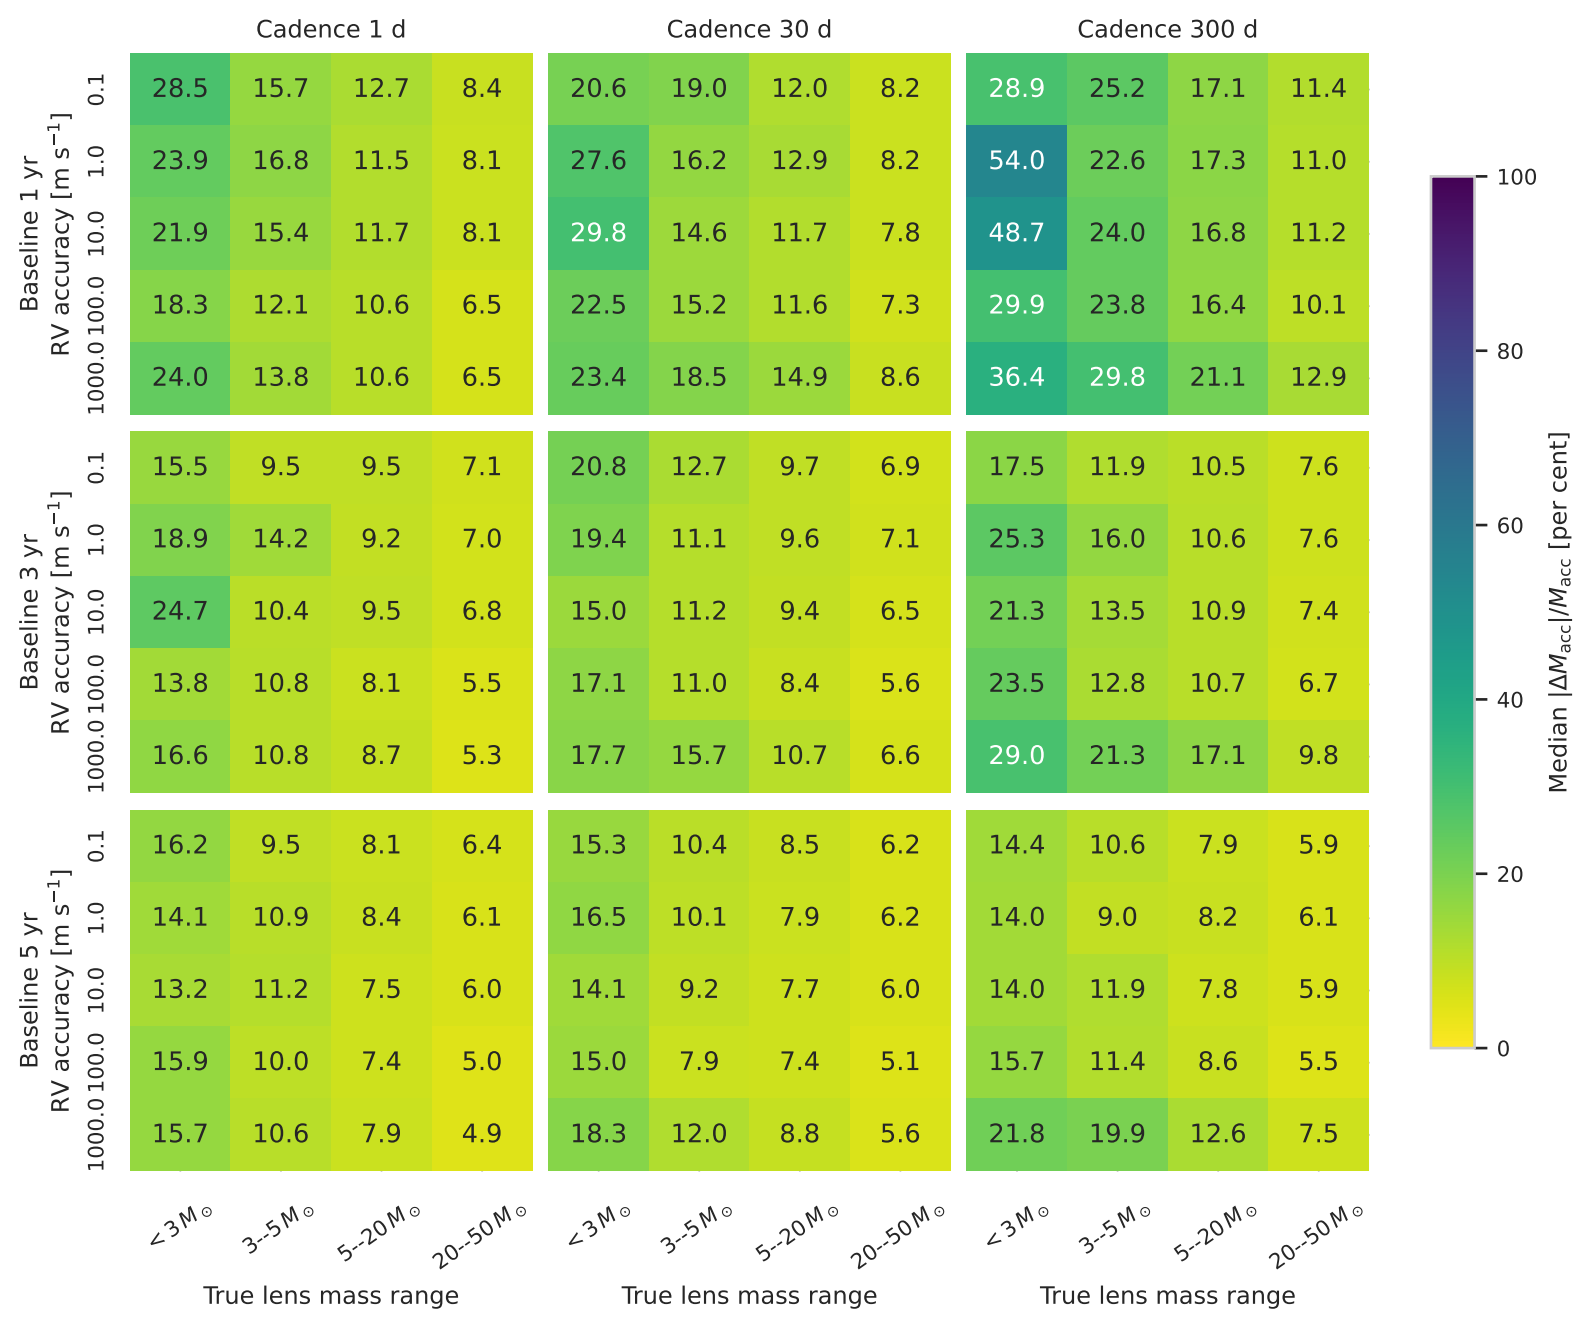
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
28.5 15.7 12.7 8.4
23.9 16.8 11.5 8.1
21.9 15.4 11.7 8.1
18.3 12.1 10.6 6.5
24.0 13.8 10.6 6.5
20.6 19.0 12.0 8.2
27.6 16.2 12.9 8.2
29.8 14.6 11.7 7.8
22.5 15.2 11.6 7.3
23.4 18.5 14.9 8.6
28.9 25.2 17.1 11.4
54.0 22.6 17.3 11.0
48.7 24.0 16.8 11.2
29.9 23.8 16.4 10.1
36.4 29.8 21.1 12.9
15.5 9.5 9.5 7.1
18.9 14.2 9.2 7.0
24.7 10.4 9.5 6.8
13.8 10.8 8.1 5.5
16.6 10.8 8.7 5.3
20.8 12.7 9.7 6.9
19.4 11.1 9.6 7.1
15.0 11.2 9.4 6.5
17.1 11.0 8.4 5.6
17.7 15.7 10.7 6.6
17.5 11.9 10.5 7.6
25.3 16.0 10.6 7.6
21.3 13.5 10.9 7.4
23.5 12.8 10.7 6.7
29.0 21.3 17.1 9.8
16.2 9.5 8.1 6.4
14.1 10.9 8.4 6.1
13.2 11.2 7.5 6.0
15.9 10.0 7.4 5.0
15.7 10.6 7.9 4.9
15.3 10.4 8.5 6.2
16.5 10.1 7.9 6.2
14.1 9.2 7.7 6.0
15.0 7.9 7.4 5.1
18.3 12.0 8.8 5.6
14.4 10.6 7.9 5.9
14.0 9.0 8.2 6.1
14.0 11.9 7.8 5.9
15.7 11.4 8.6 5.5
21.8 19.9 12.6 7.5
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Median $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100